


ROZVADĚČ RS21


ROZMĚRY:	VxŠxH 2050x(870+870)x400mm		
KRYTÍ:	IP20/IP54		
PŘÍVOD:	SHORA		
VÝVODY:	NAHORU		
	MDO+DO+UPS	DO+UPS	UPS
INSTALOVANÝ PŘÍKON	13kW	12kW	5kW
SOUČINITEL SOUDOBOSTI:	1	1	1
SOUDOBÝ PŘÍKON:	13kW	12kW	5kW
JMENOVITÝ PROUD:	40A	40A	40A
ZKRATOVÝ PROUD:	Ik''=10kA		
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	MDO,DO, - 3NPE,AC 50Hz,400V/230V ,TN-S		
	VDO, - 1NPE,AC 50Hz,230V ,TN-S		

R3			
R2			
R1			
R0	První vydání	02/2022	
Revize	Název a stručný popis revize	Datum	Podpis


Formulář B-FP-4.2-03-28 / V10 / v.3 ke dni 15.4.2015

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Projektant	Generální projektant BLOCK® Clean Room Solutions BLOCK a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí	Výtisk číslo
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek			
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka			
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný			
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace			
Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS		Místo stavby	Hodonín
			Číslo zakázky	301319
Objekt	D Architektonicko stavební část D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň	DPS
			Formát	23 A4
			Měřítko	
Název výkresu	Rozvaděč RS21		Arch. Č.	301319_6738_D.1.4d_02_R0

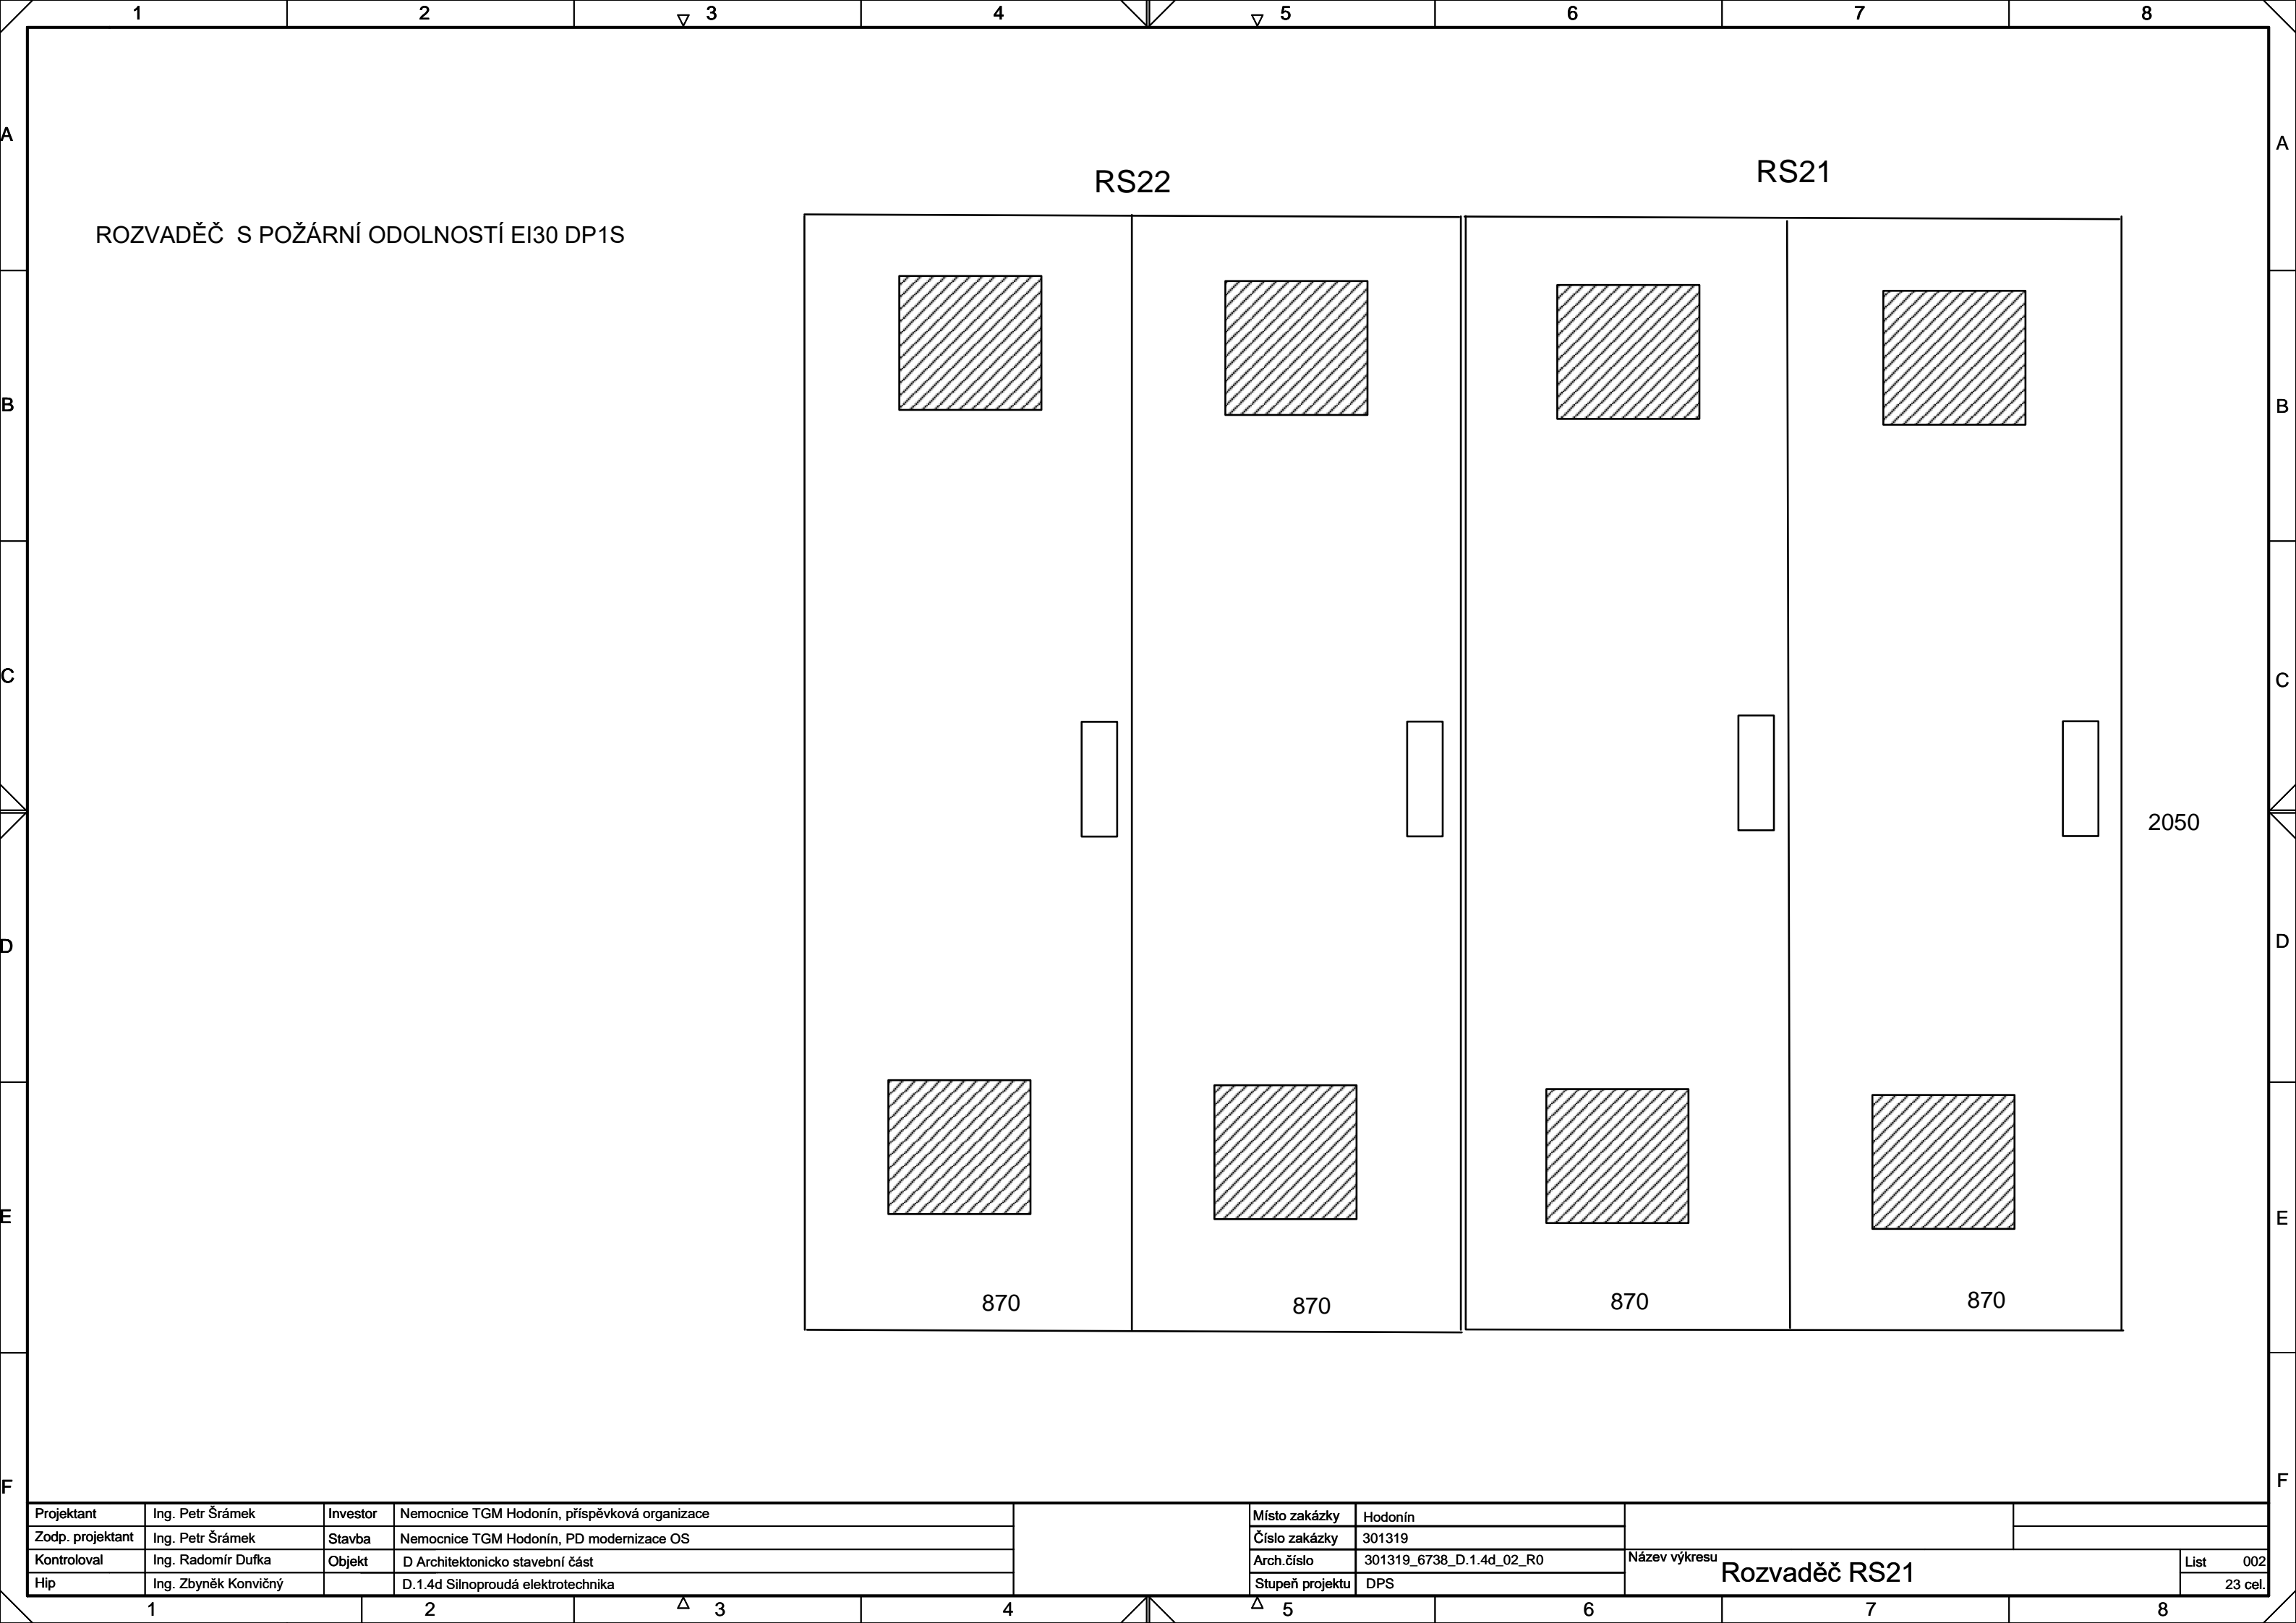


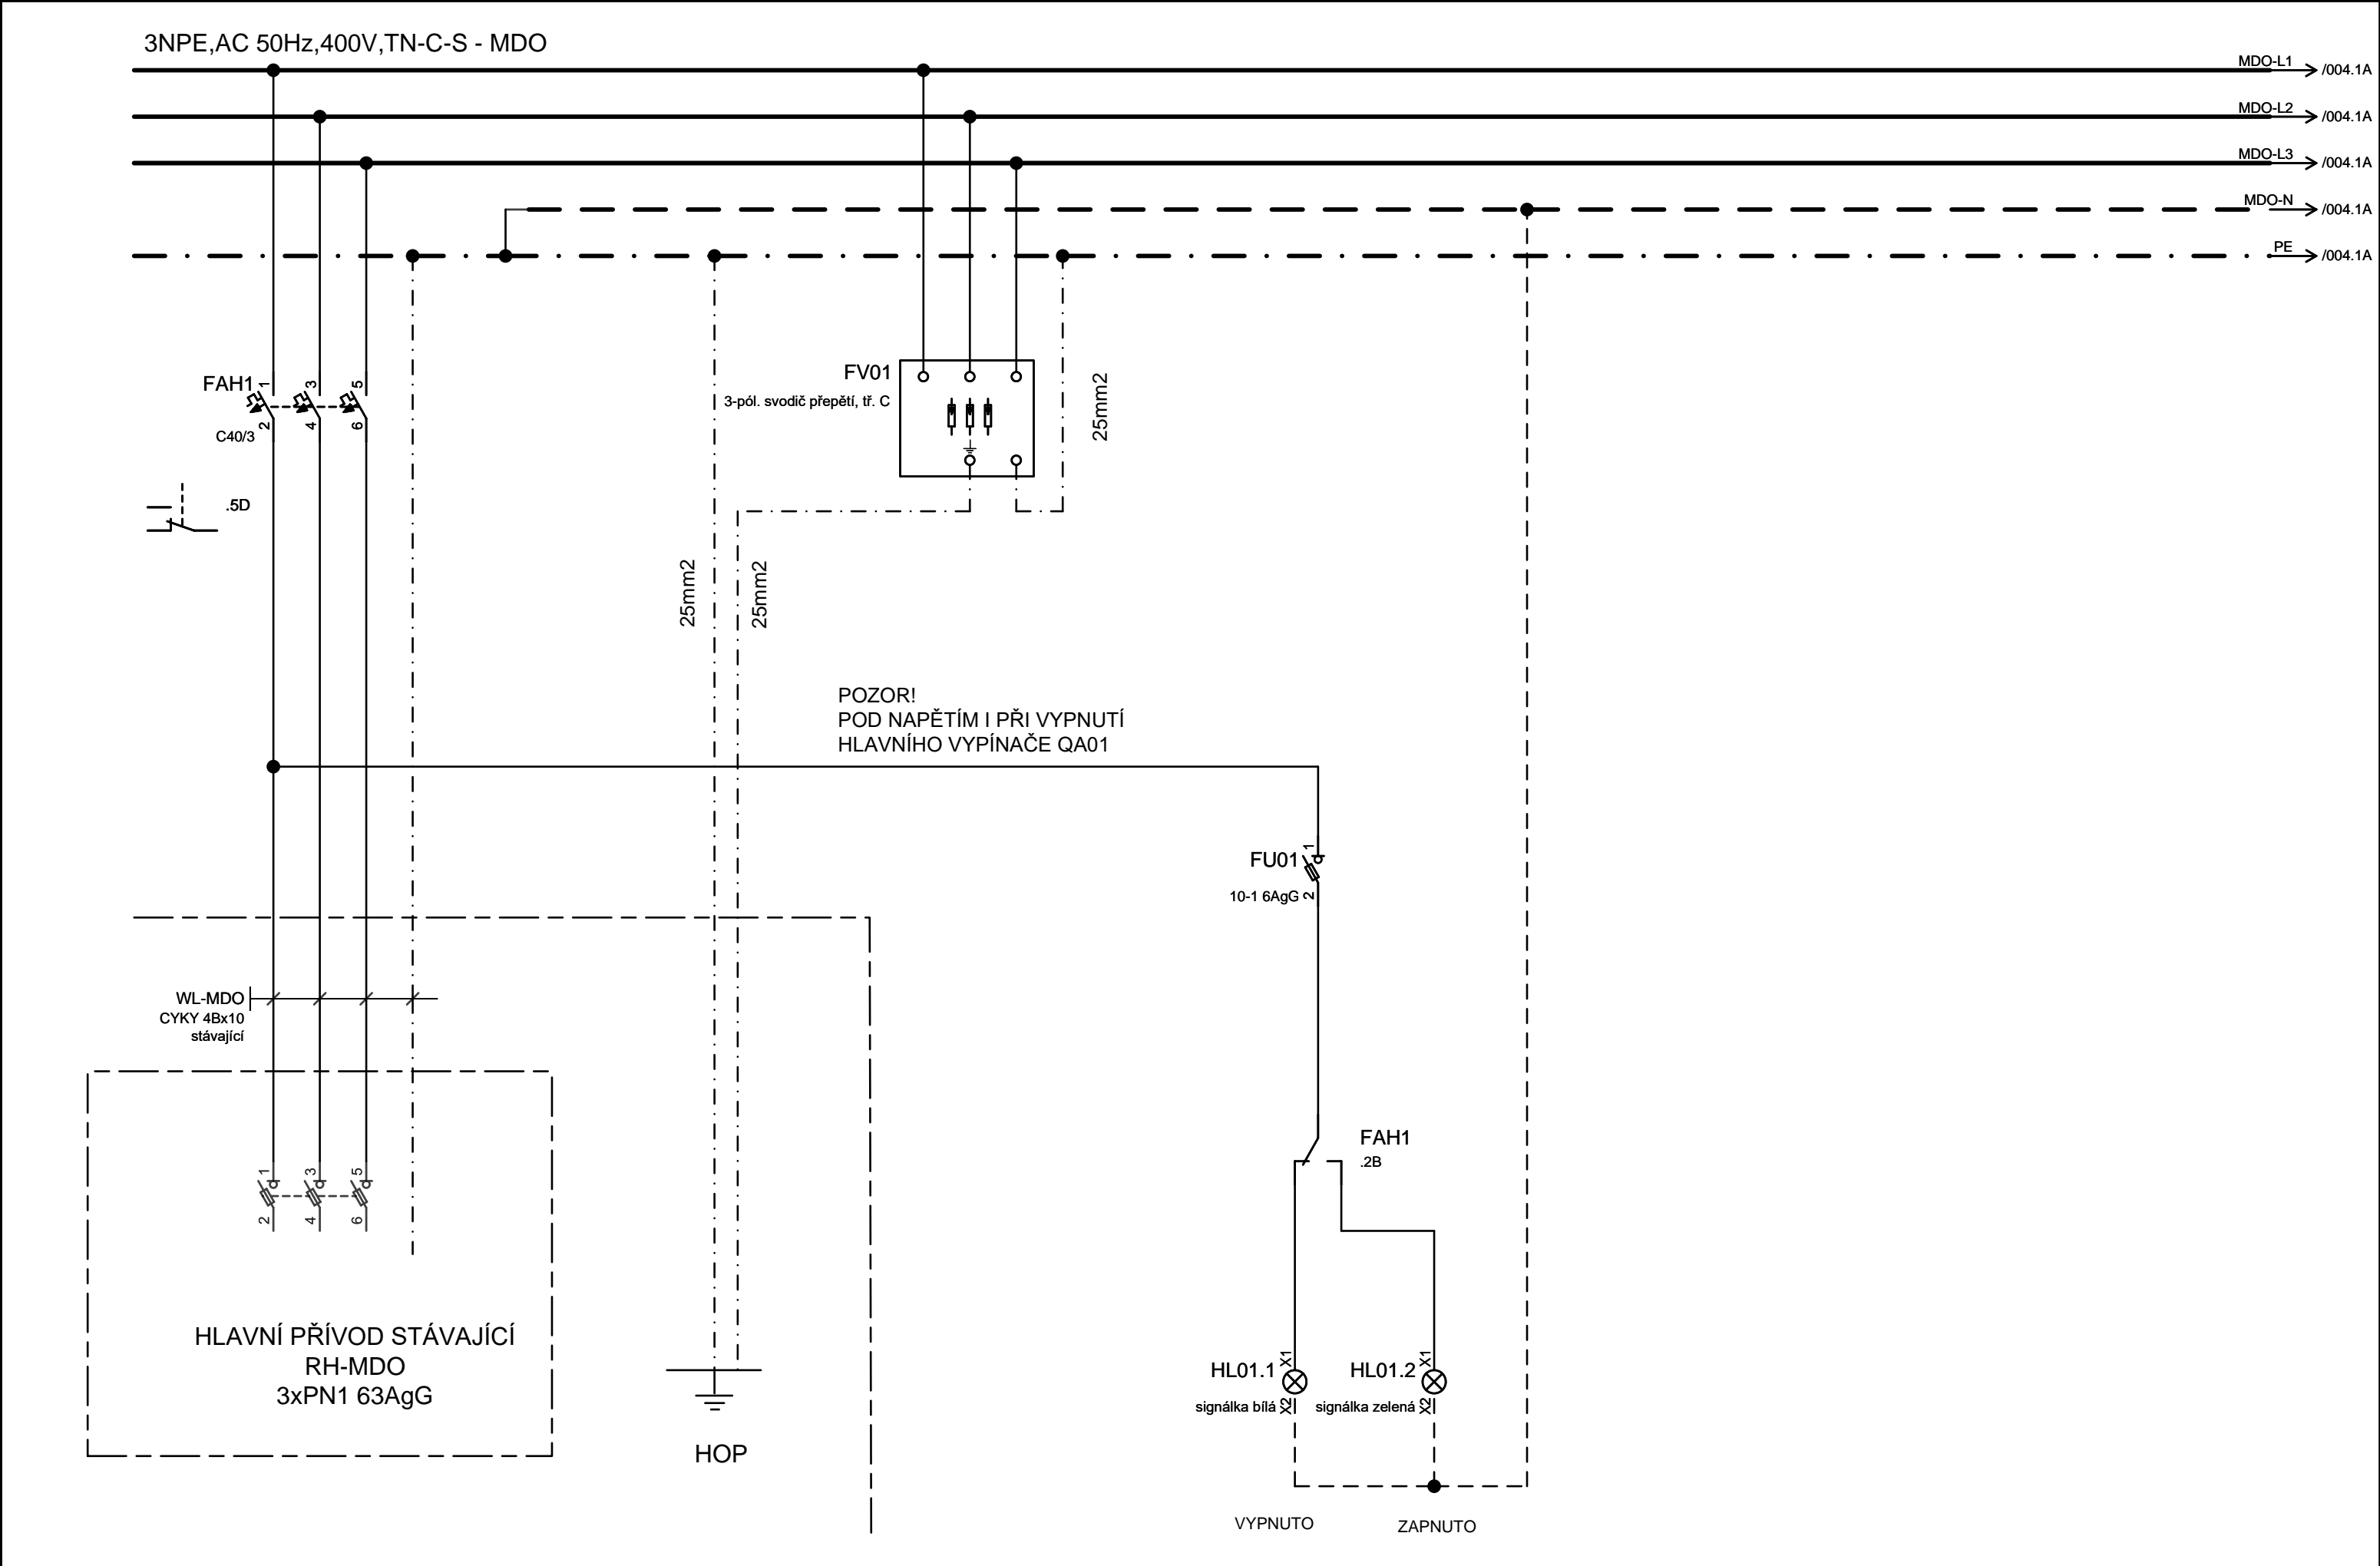


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Rozvaděč RS21	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0		
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		
						List	003
							23 cel.

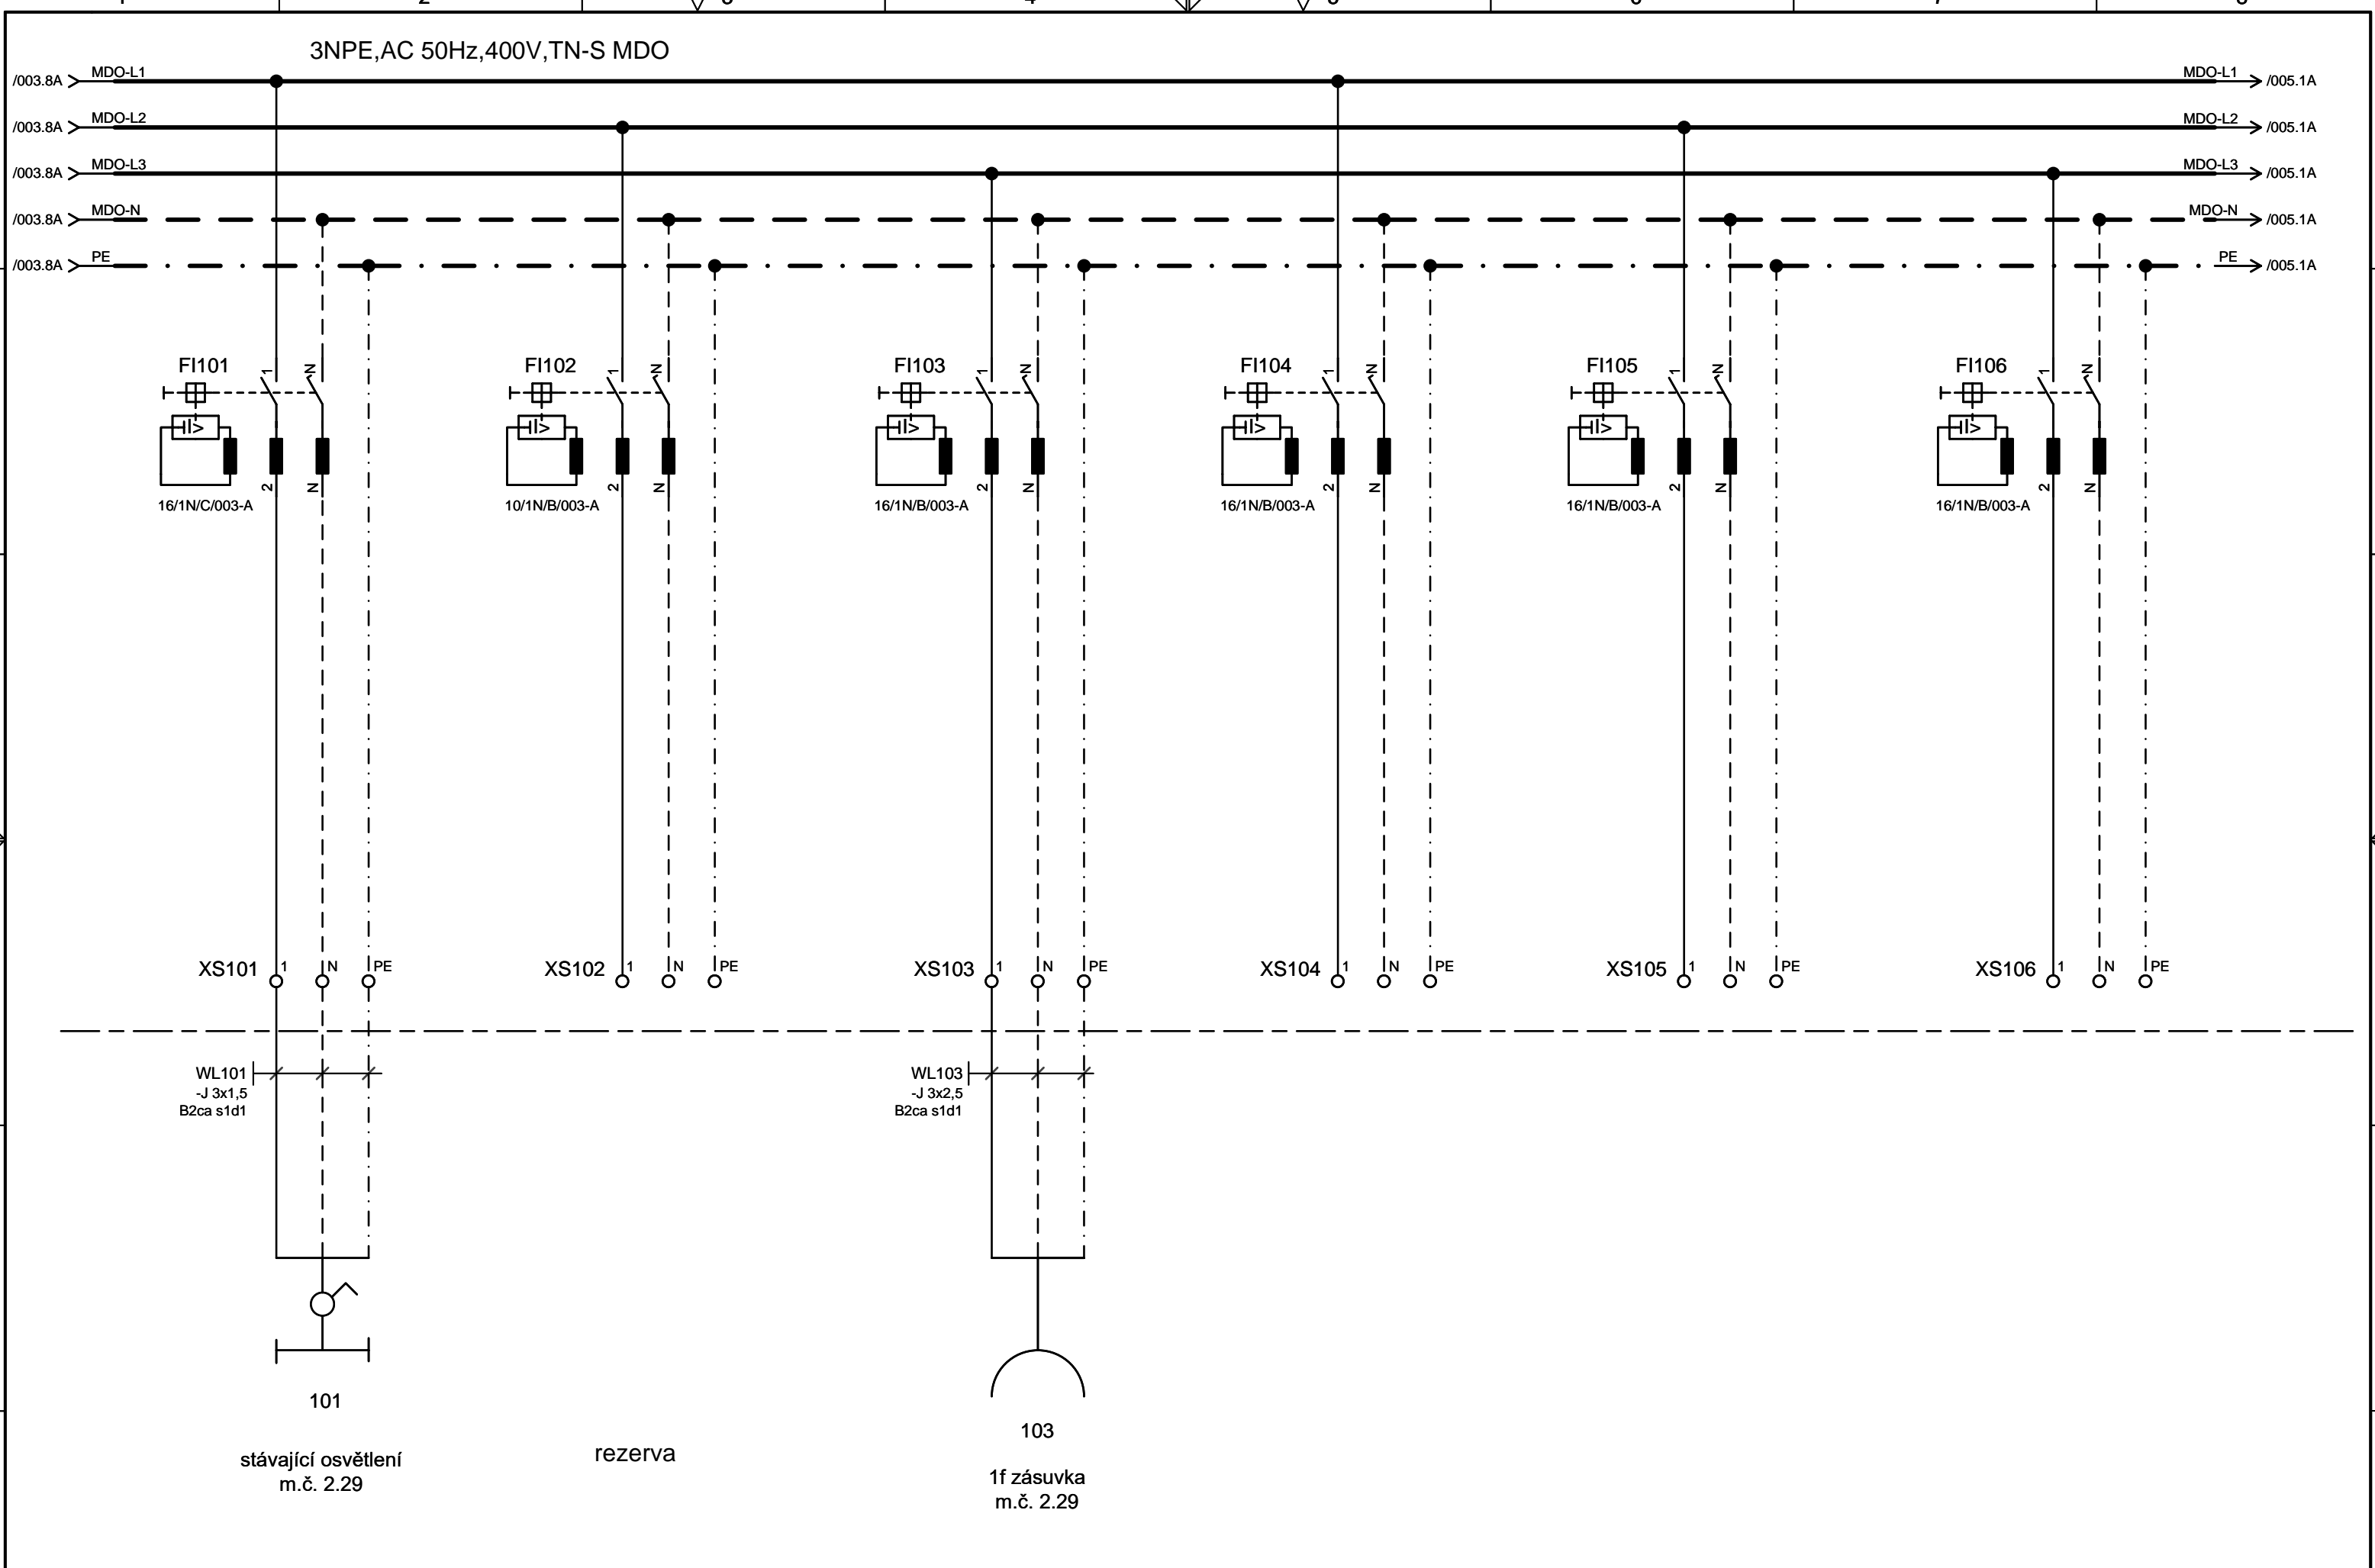


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu			
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319			+RS21	
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0	Rozvaděč RS21		List	004
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS				23 cel.

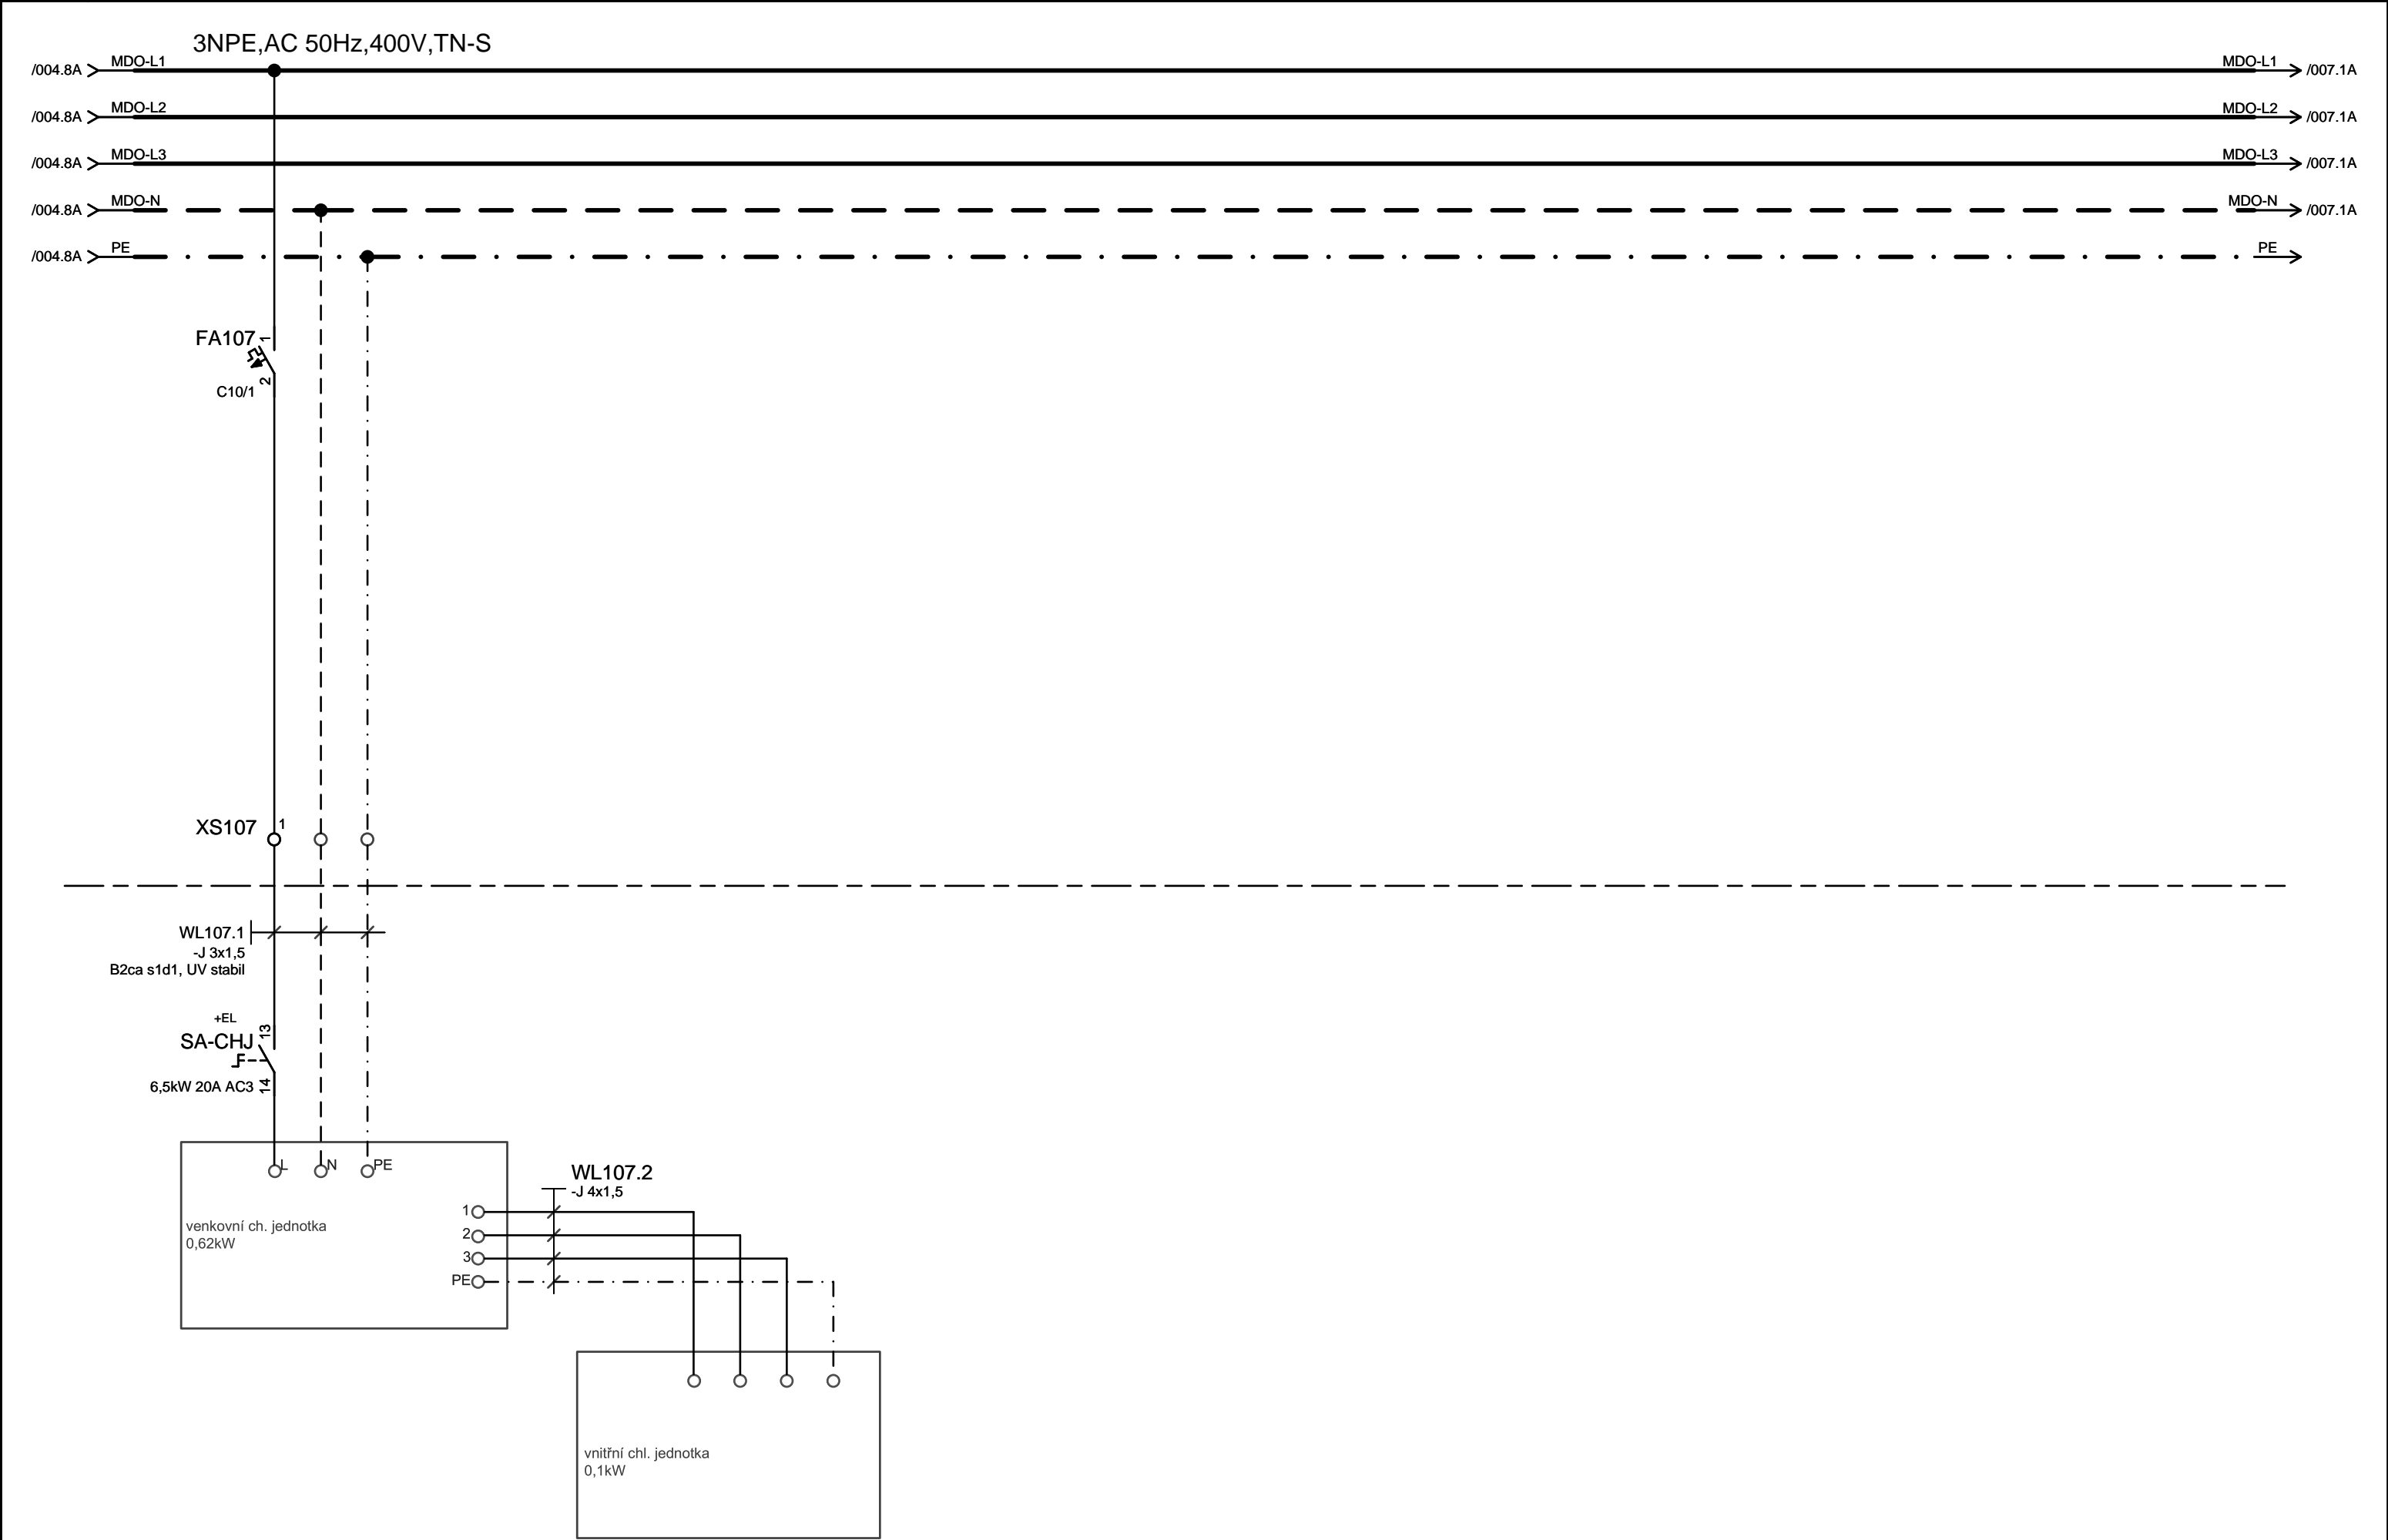


Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Název výkresu Rozvaděč RS21	Arch.číslo 301319_6738_D.1.4d_02_R0				
Objekt	D Architektonicko stavební část			+RS21			
	D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika			List 005			
				23 cel.			

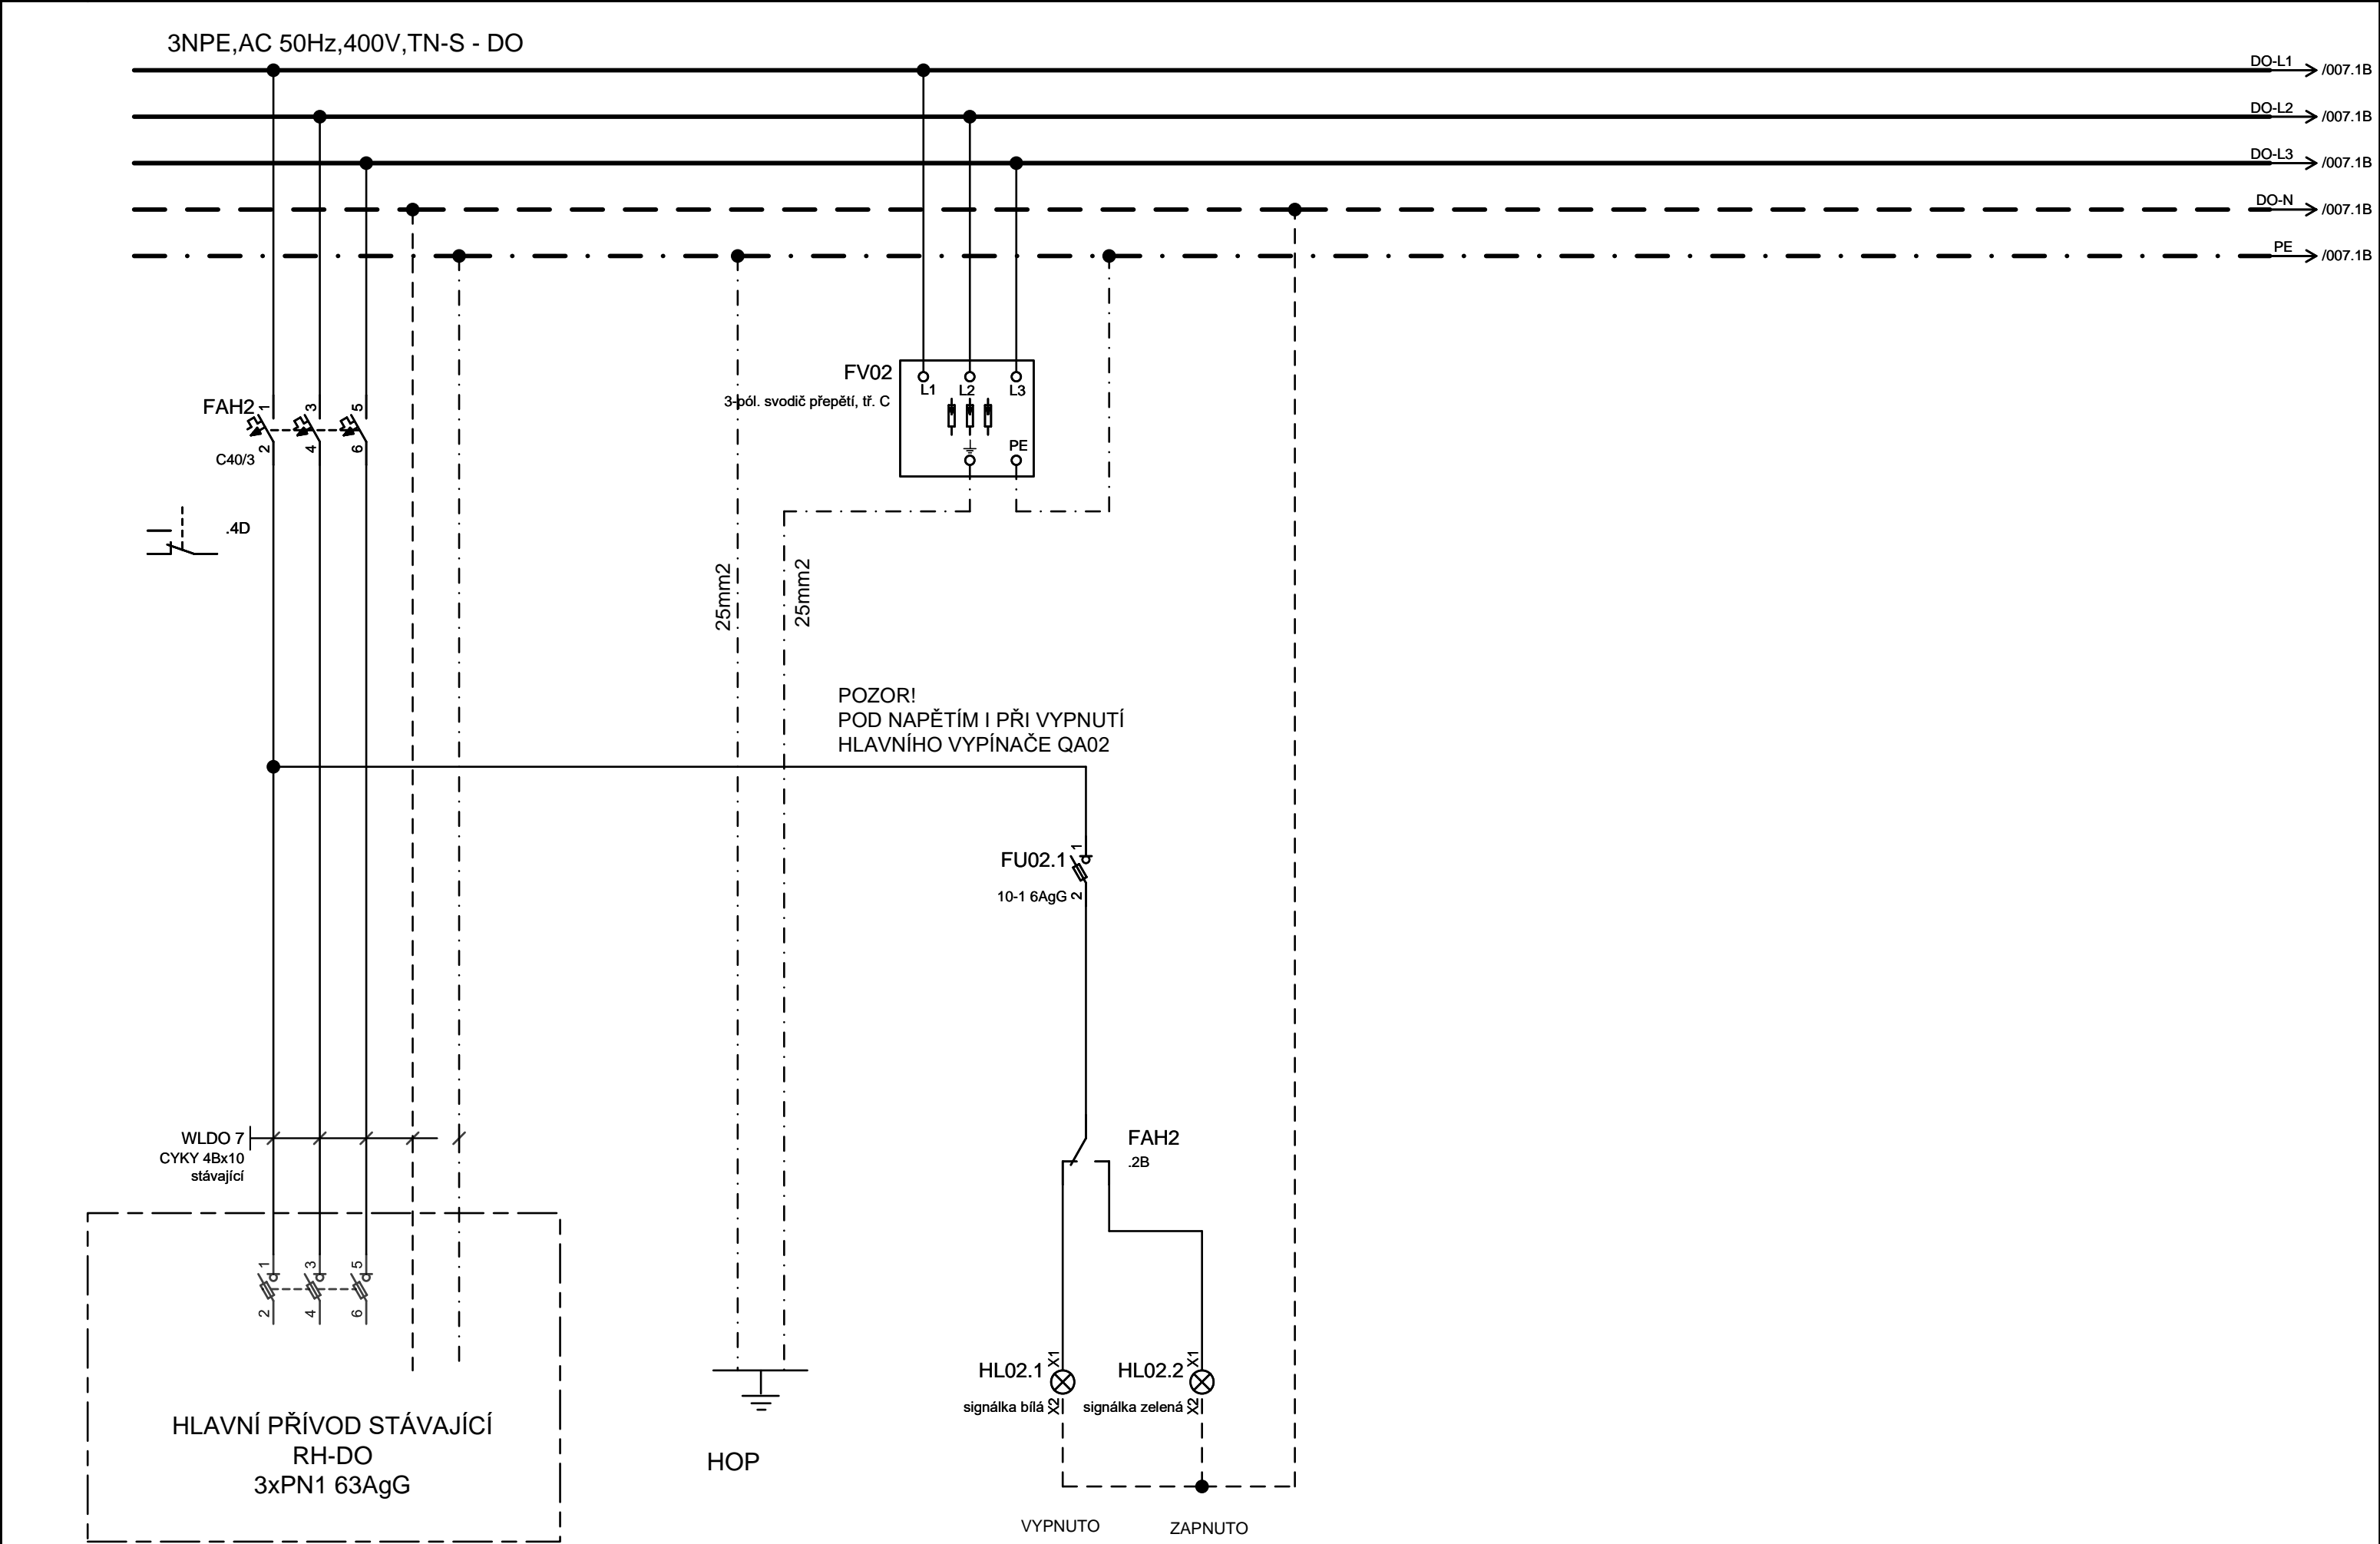

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0	Rozvaděč RS21	
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		
						List	006
							23 cel.

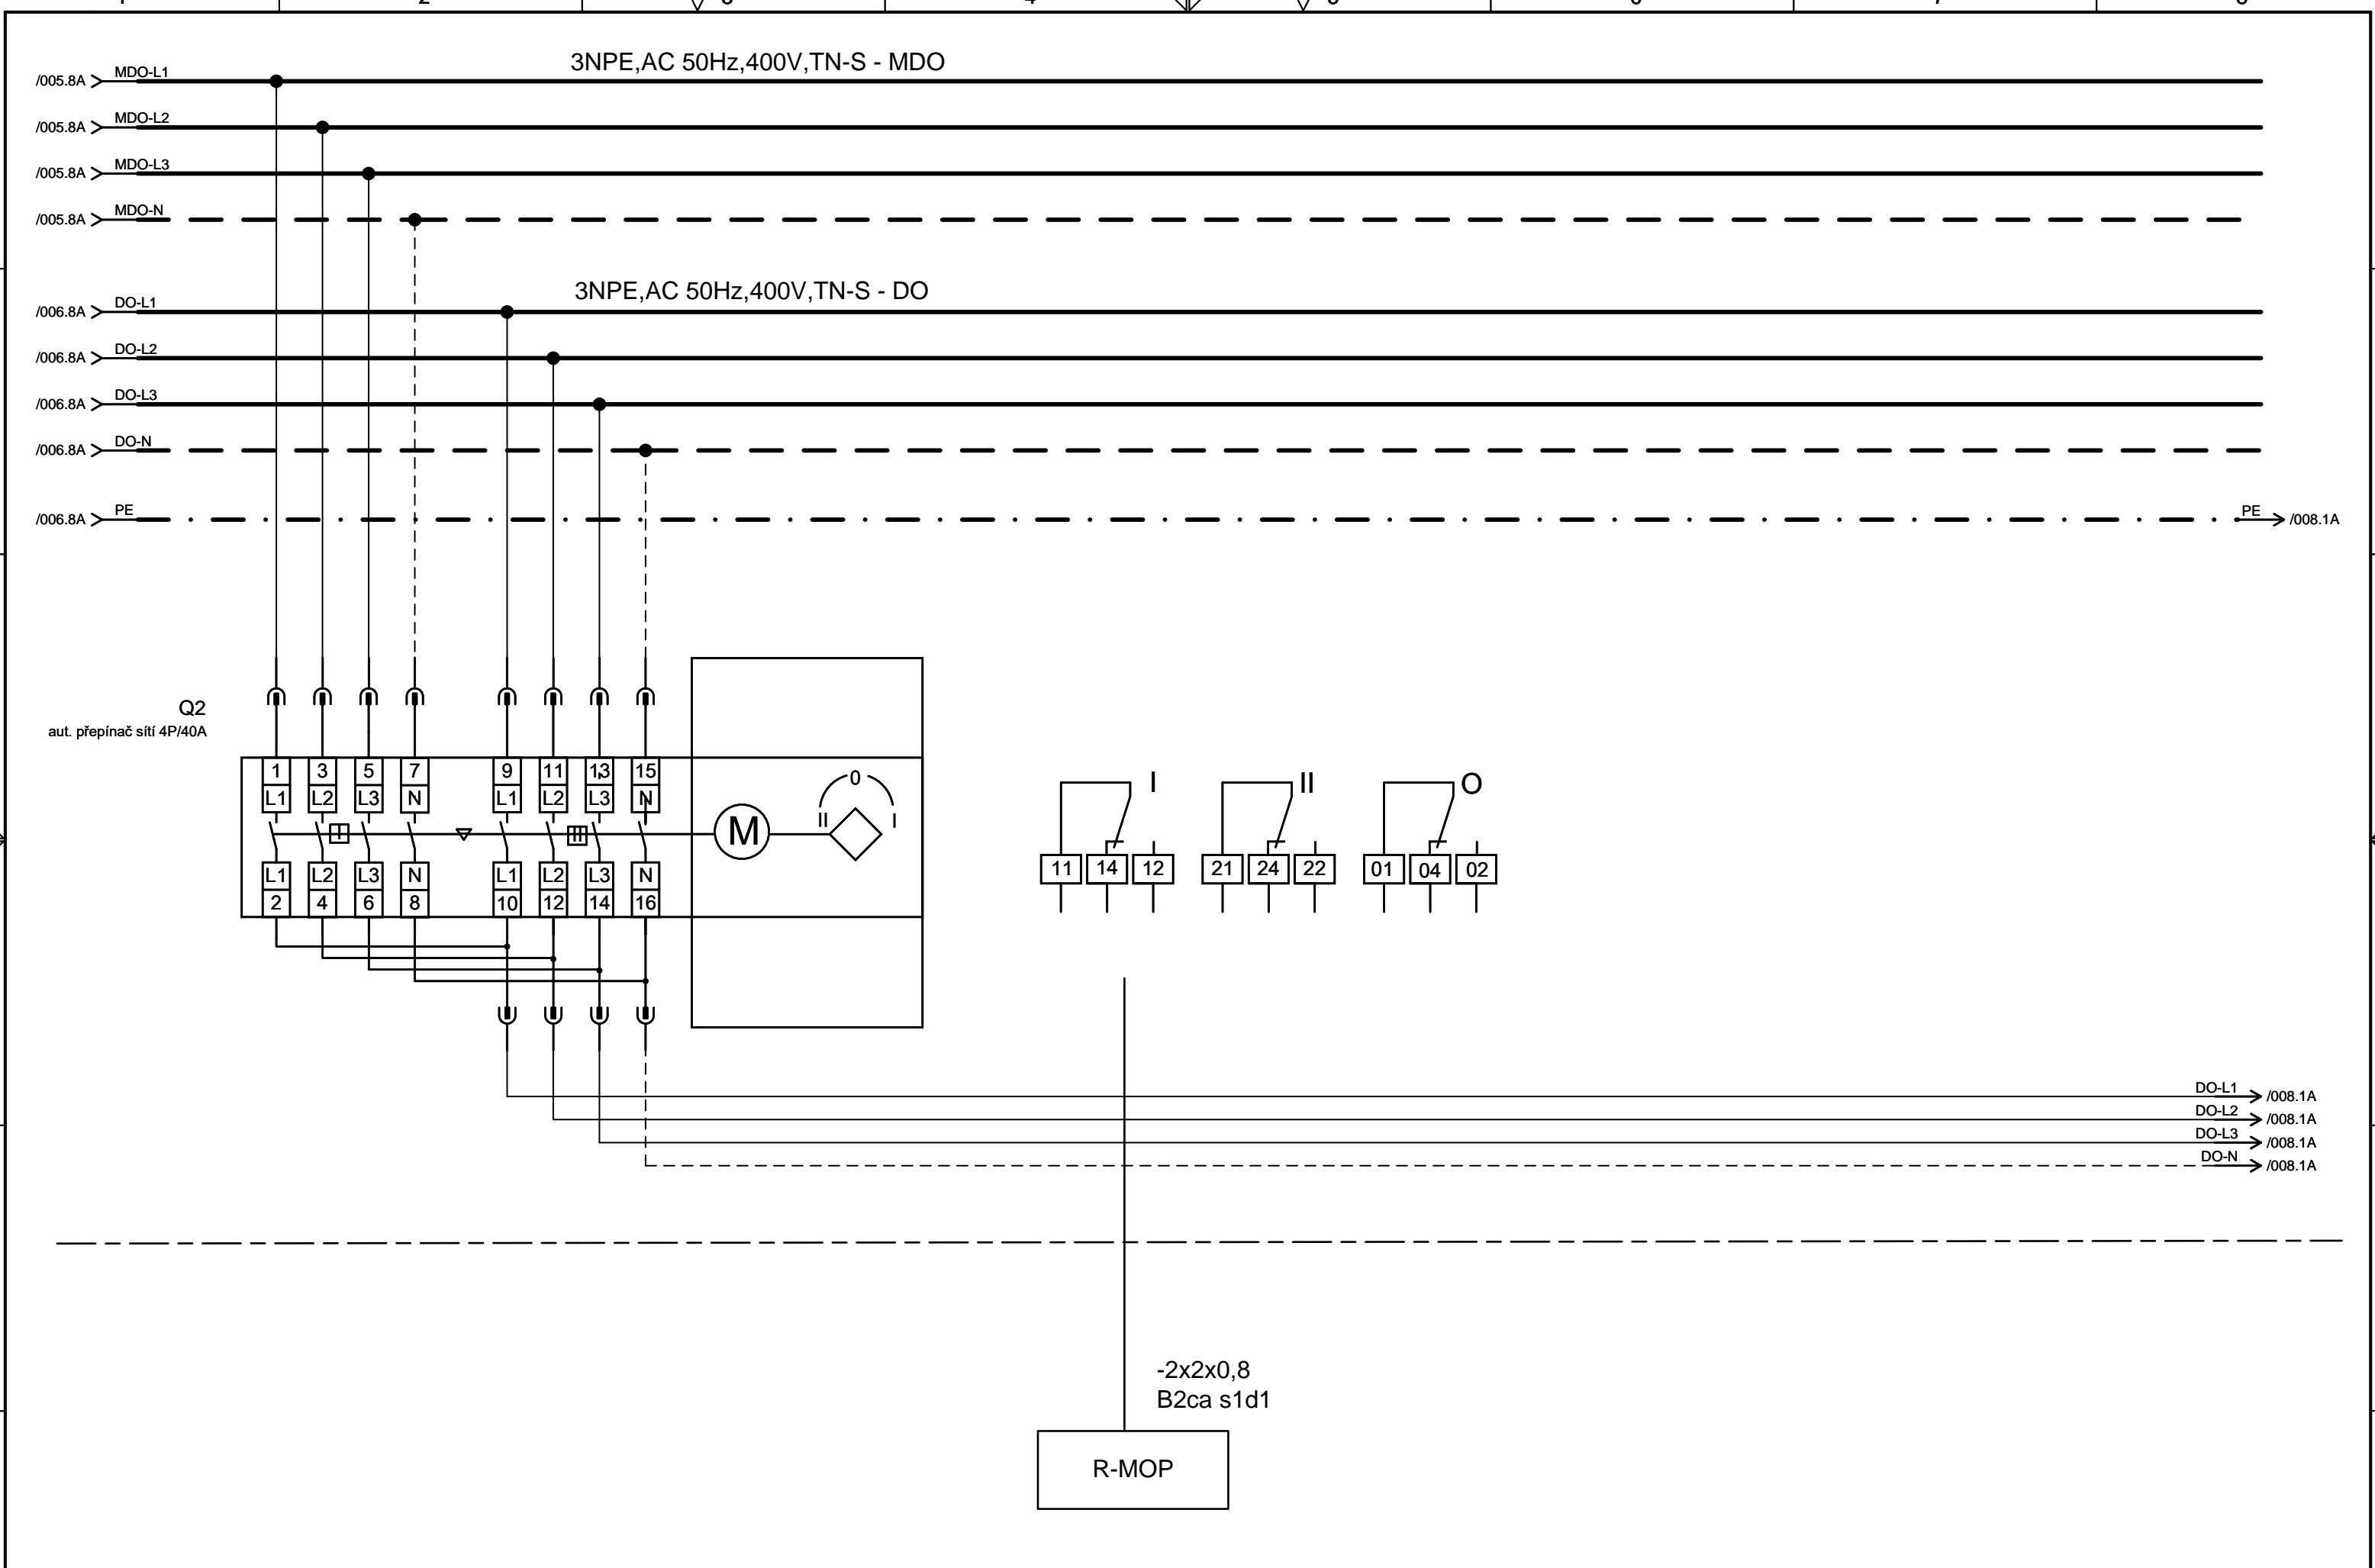


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu		List	007
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319				
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0	Rozvaděč RS21		23 cel.	
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS				

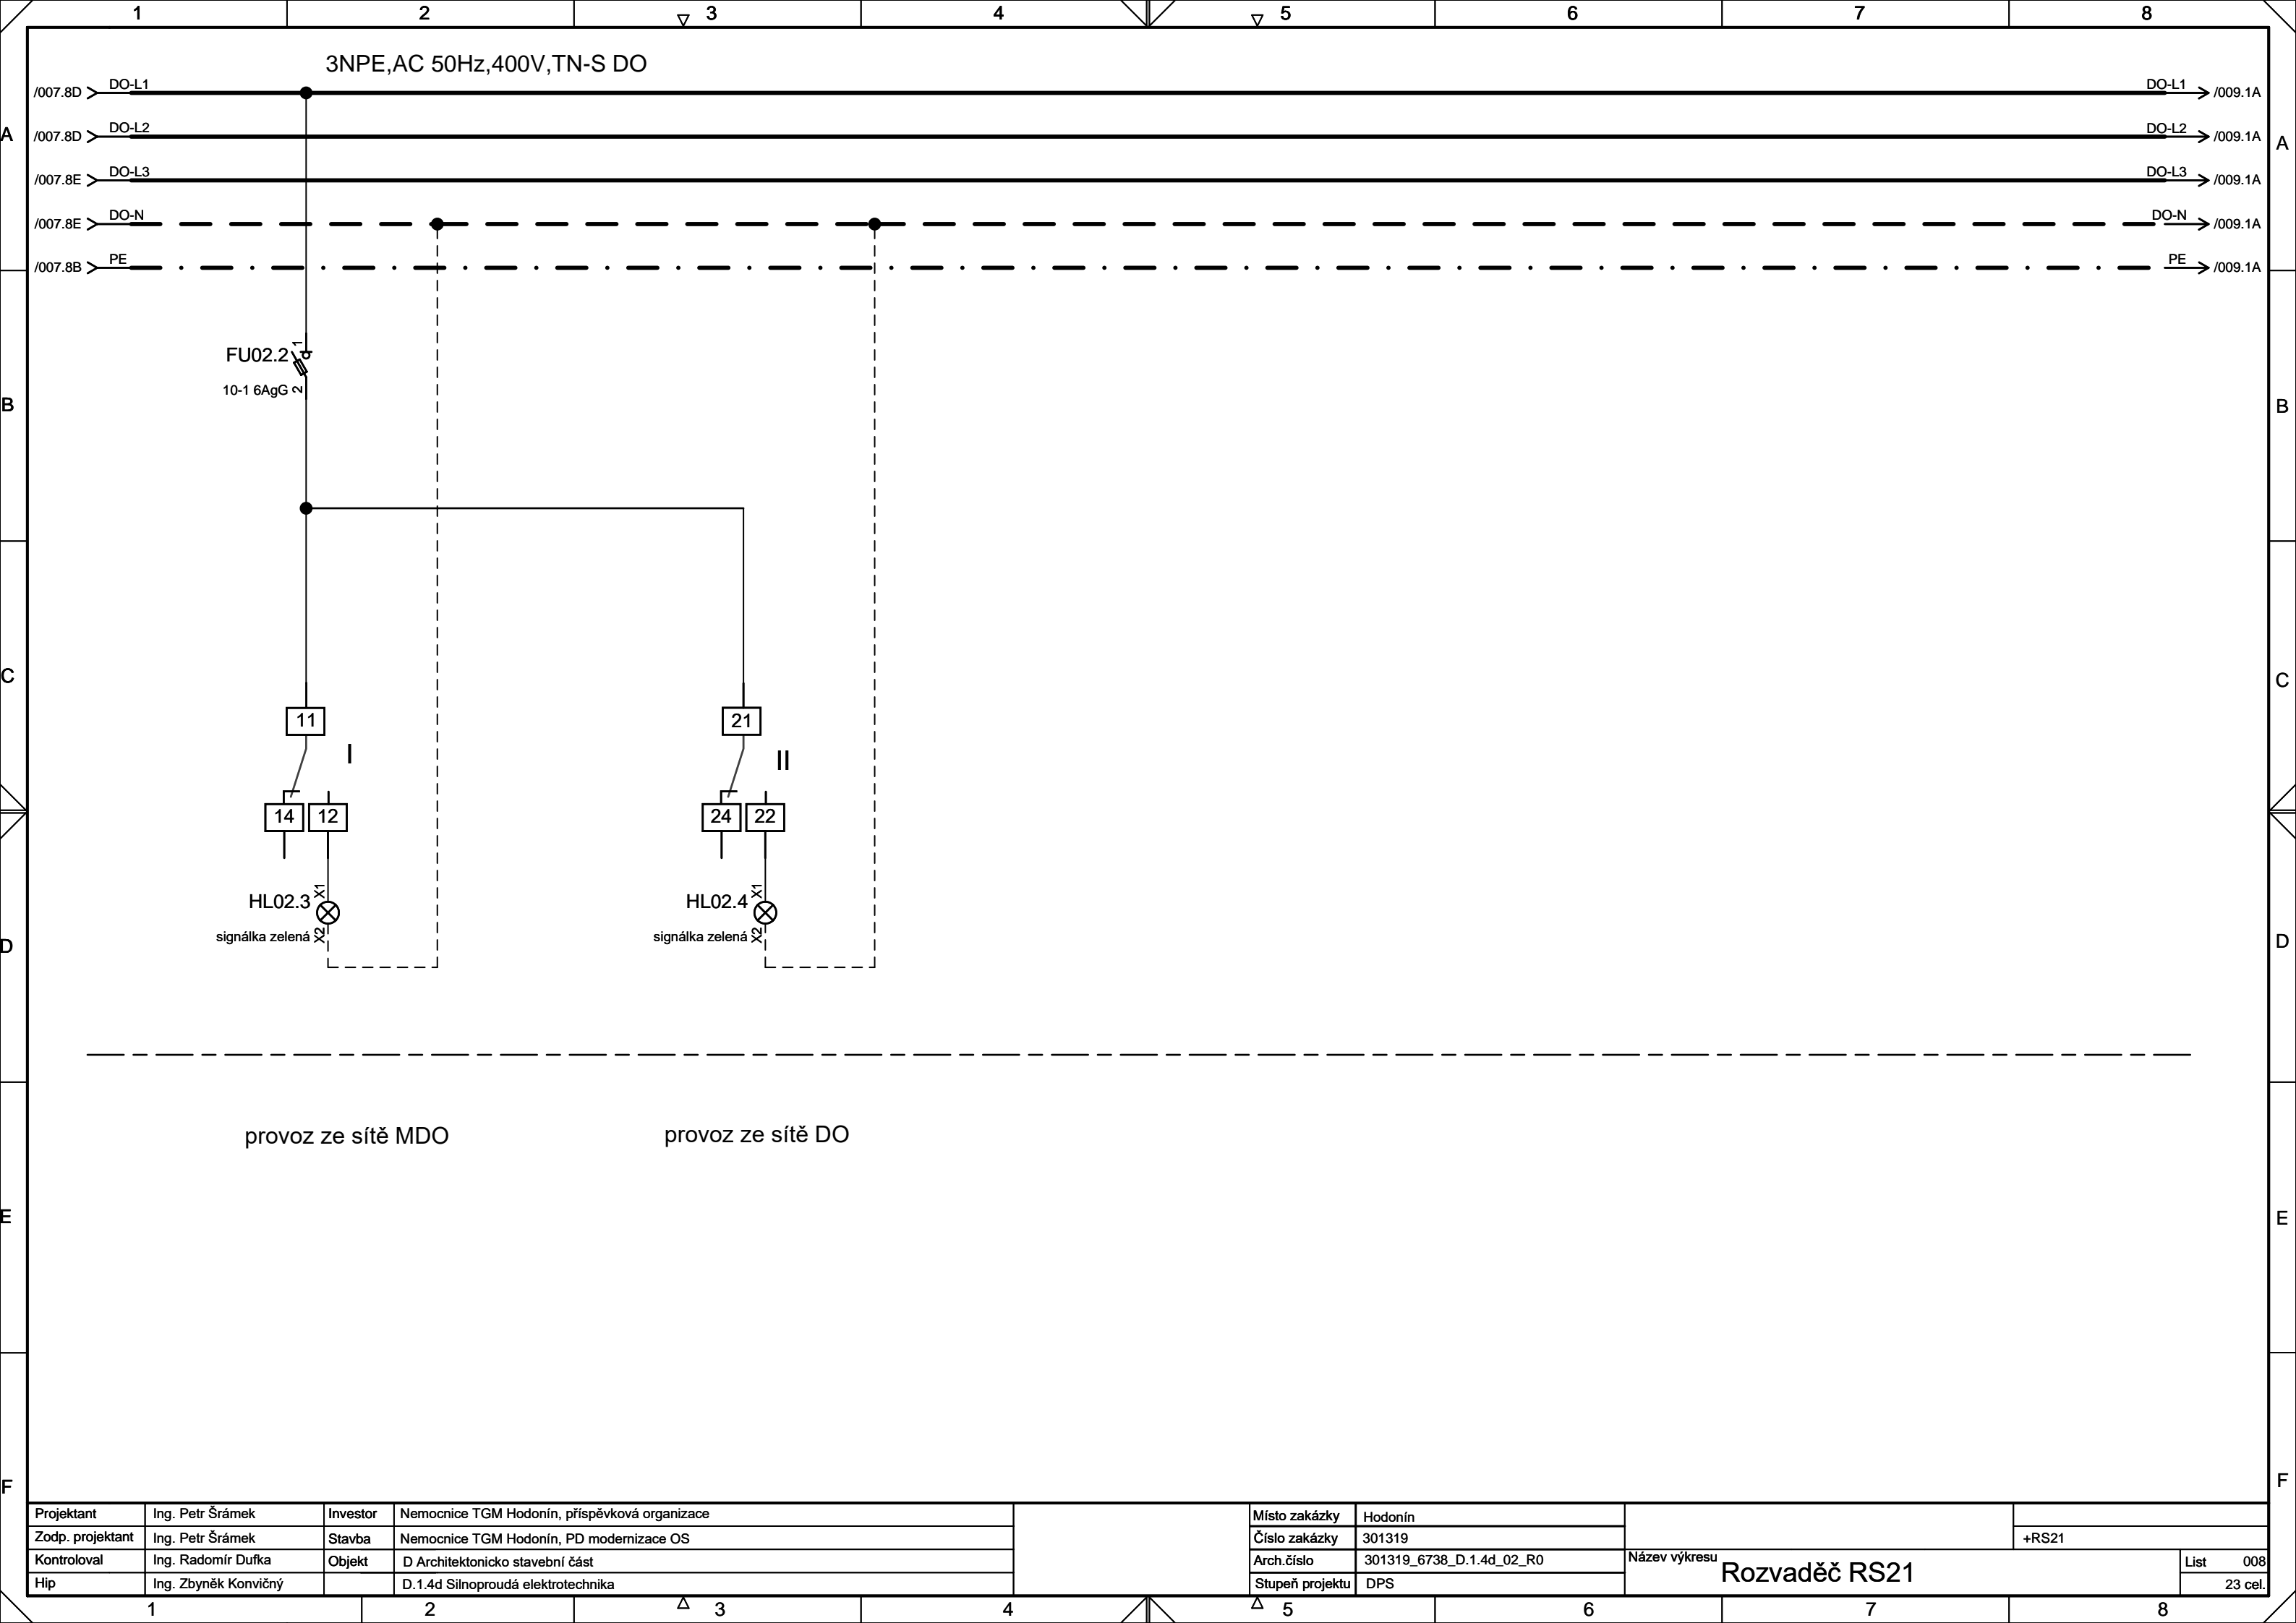


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS
Kontroloval	Ing. Radomír Duřka	Objekt	D Architektonicko stavební část
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika

Místo zakázky	Hodonín
Číslo zakázky	301319
Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0
Stupeň projektu	DPS


		+RS21	
Název výkresu Rozvaděč RS21		List	008
		23 cel.	

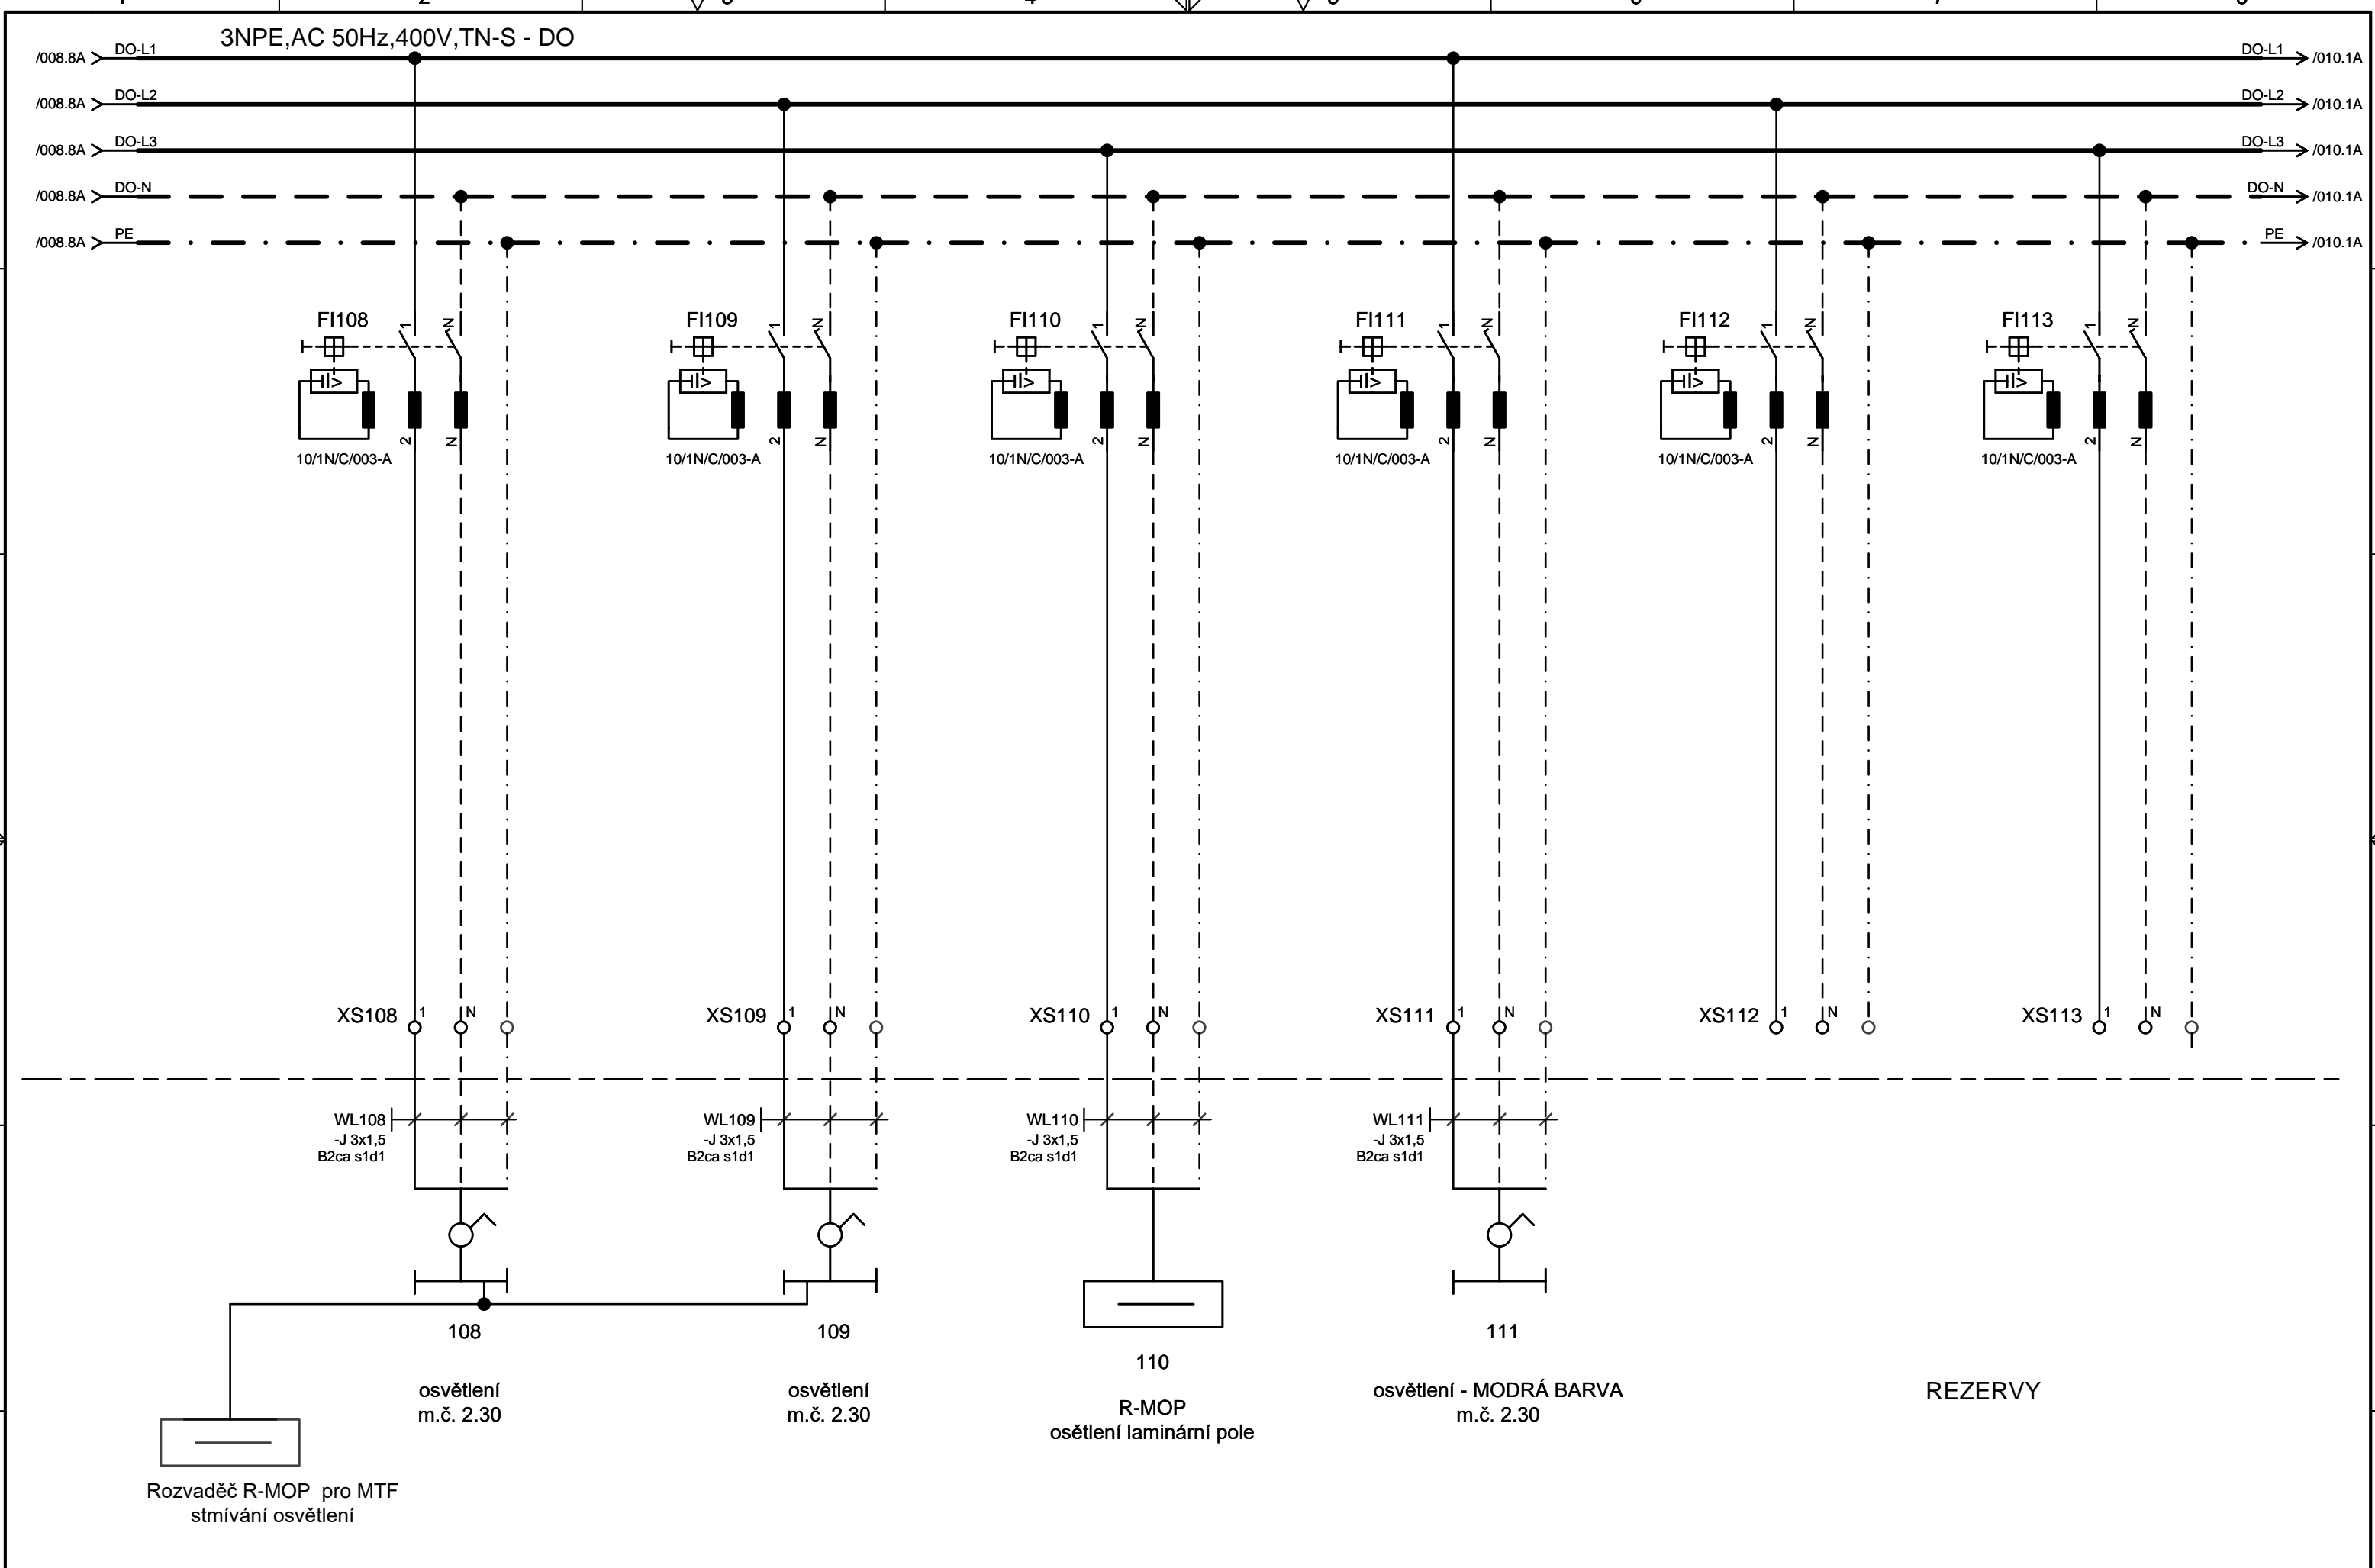

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0	Rozvaděč RS21	
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		
						List	009
						23 cel.	

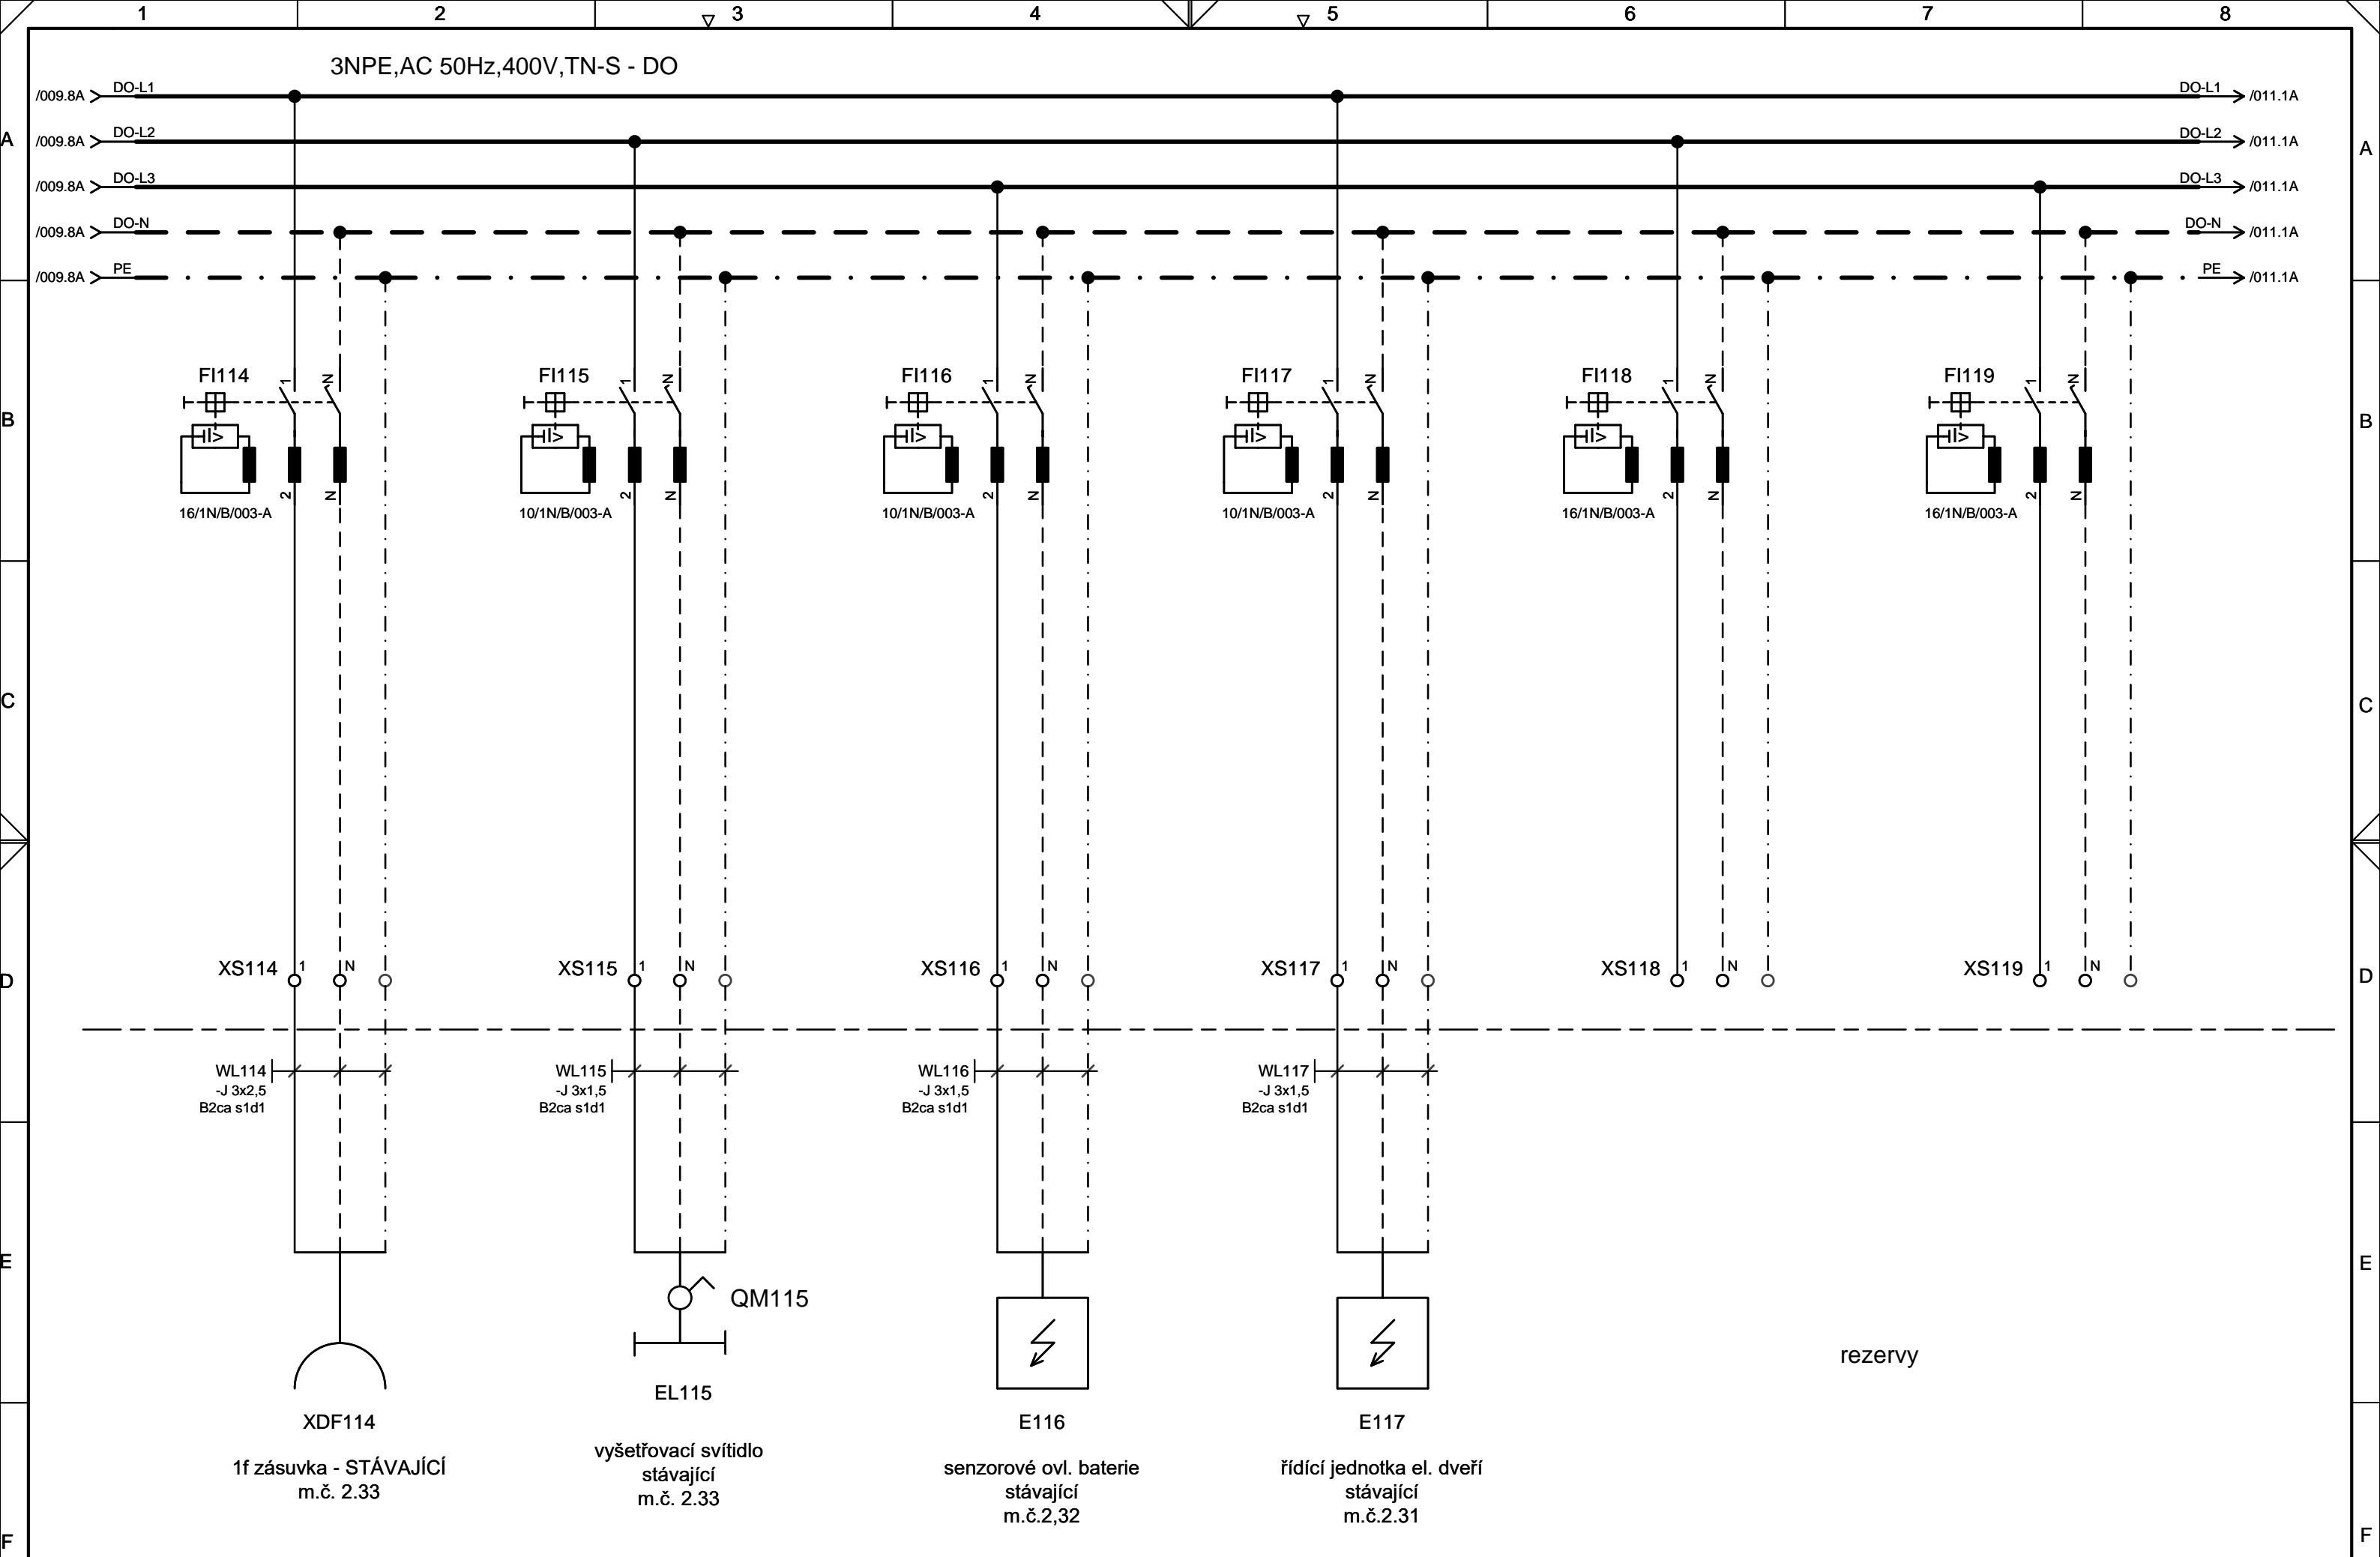


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu Rozvaděč RS21	List 010 23 cel.
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0		
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		

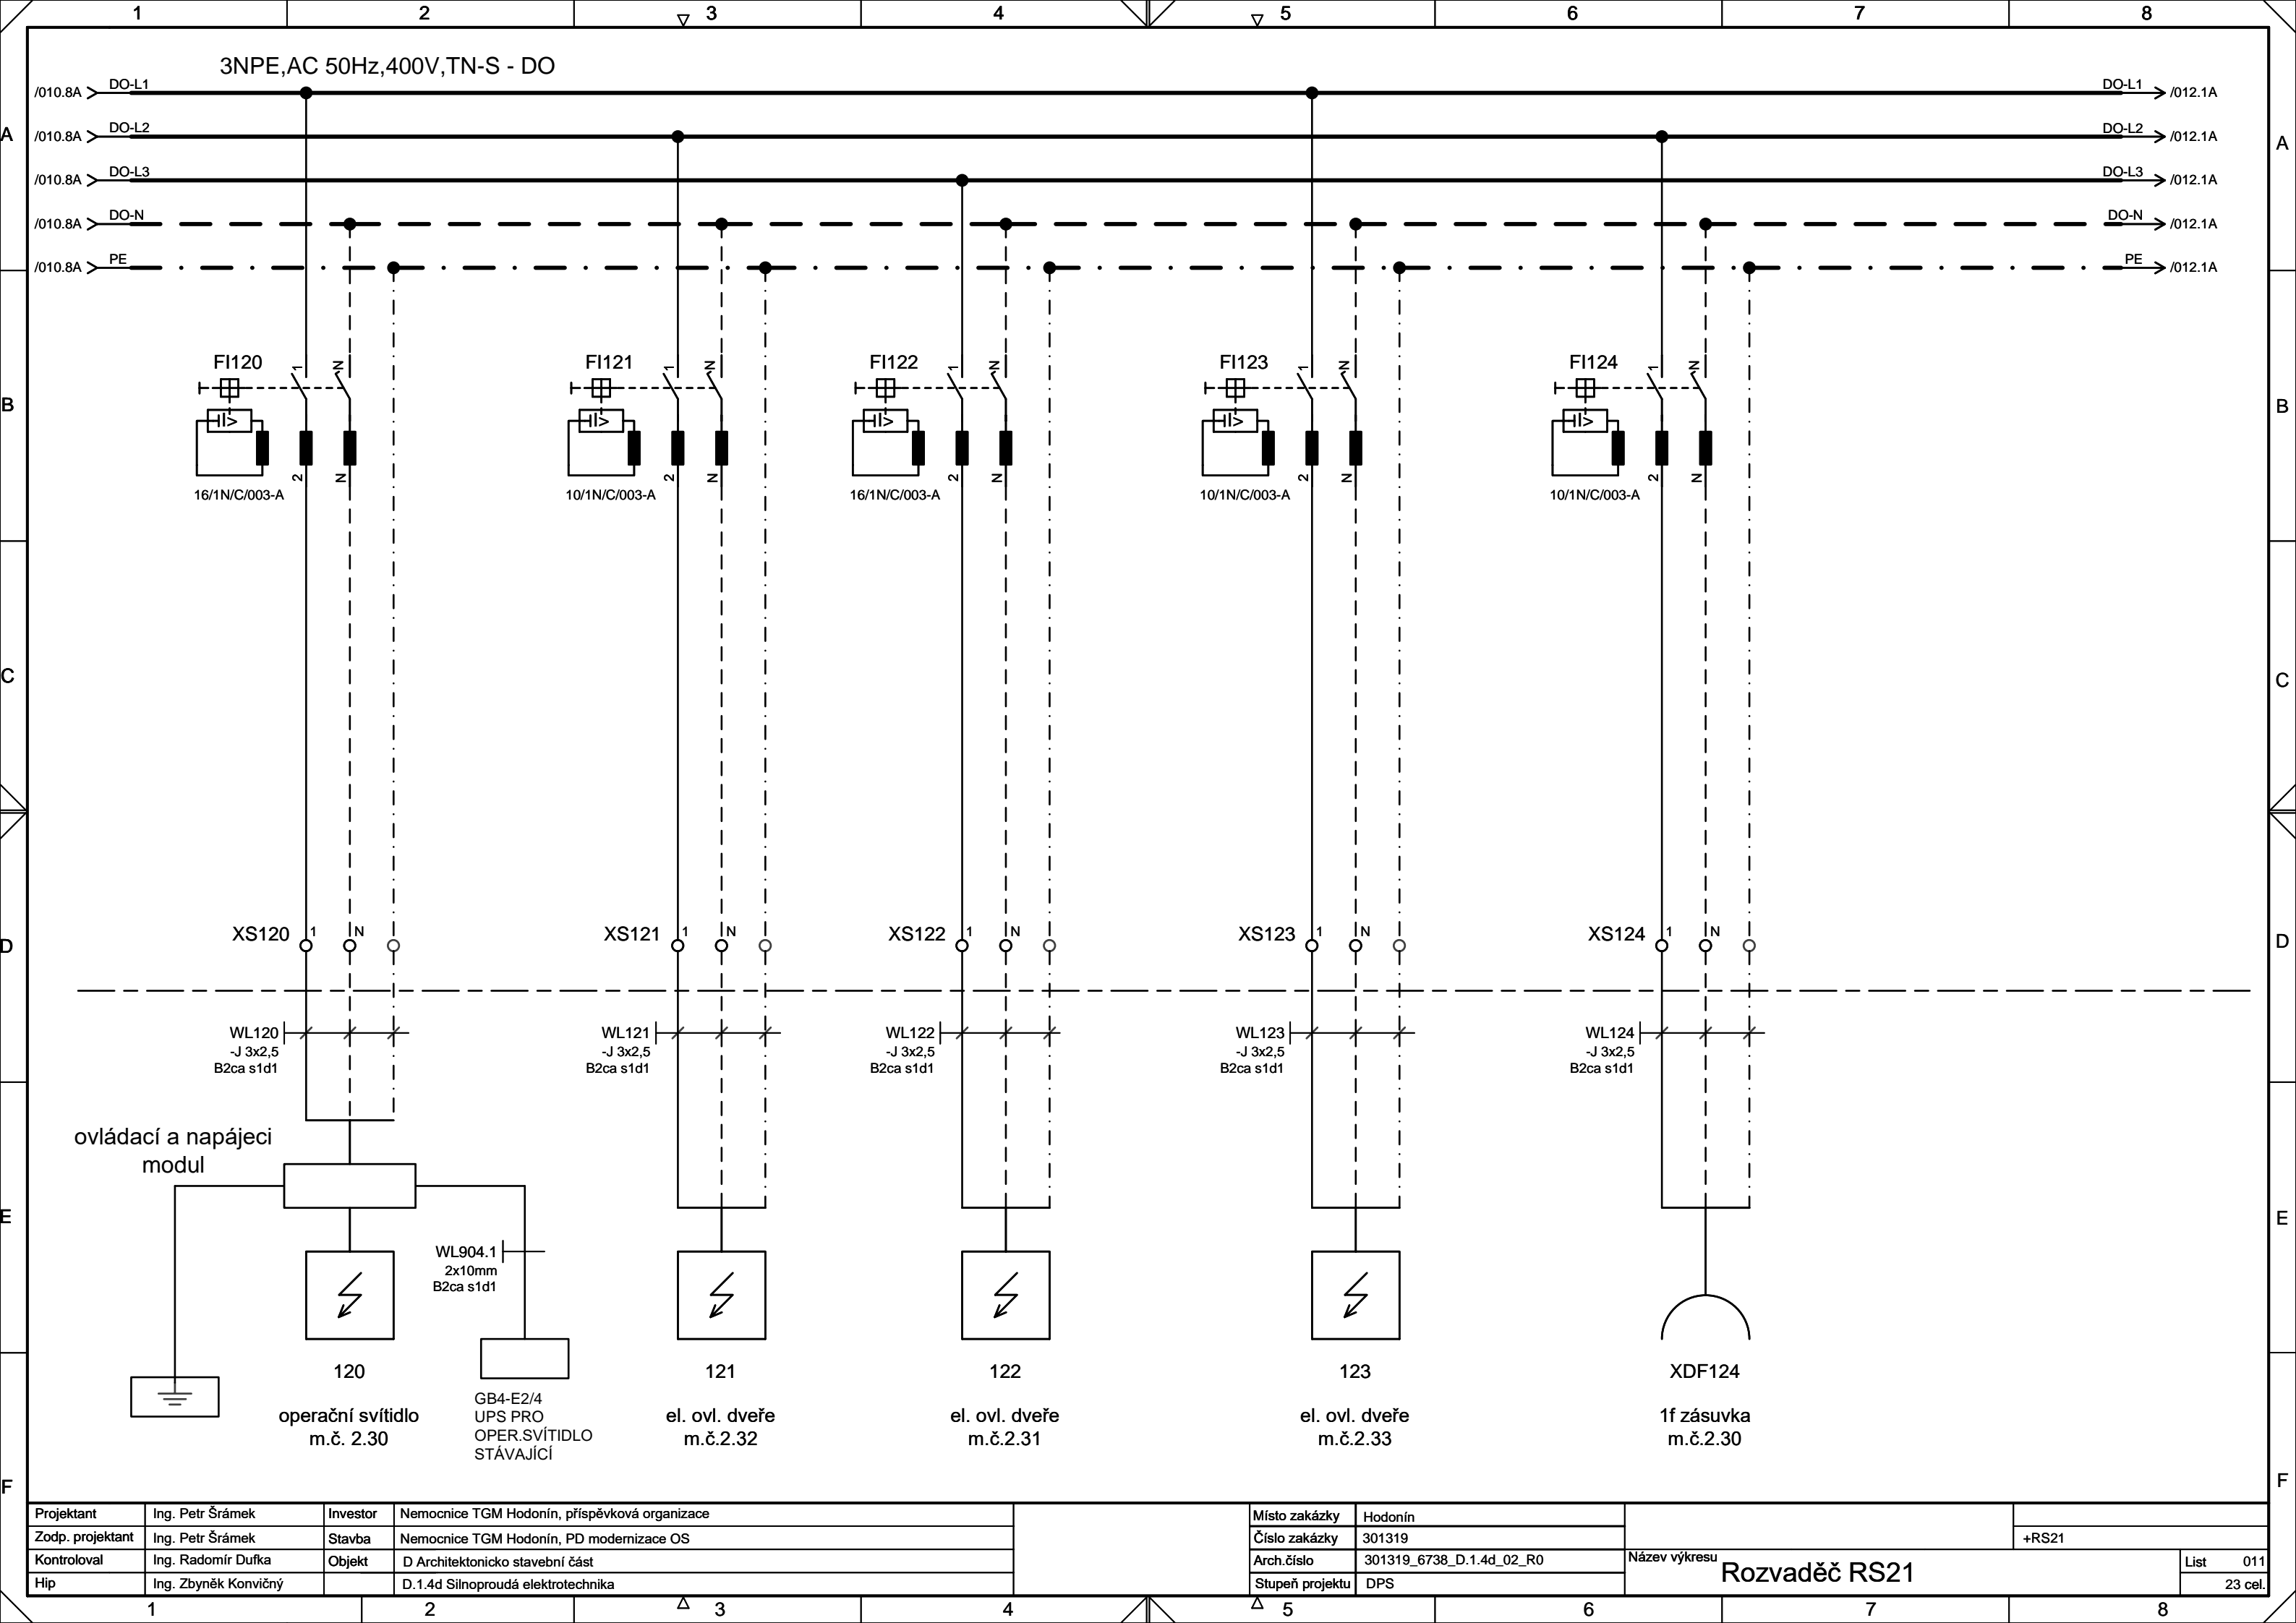


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika

Místo zakázky	Hodonín
Číslo zakázky	301319
Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0
Stupeň projektu	DPS


Název výkresu		List	011
Rozvaděč RS21		23 cel.	

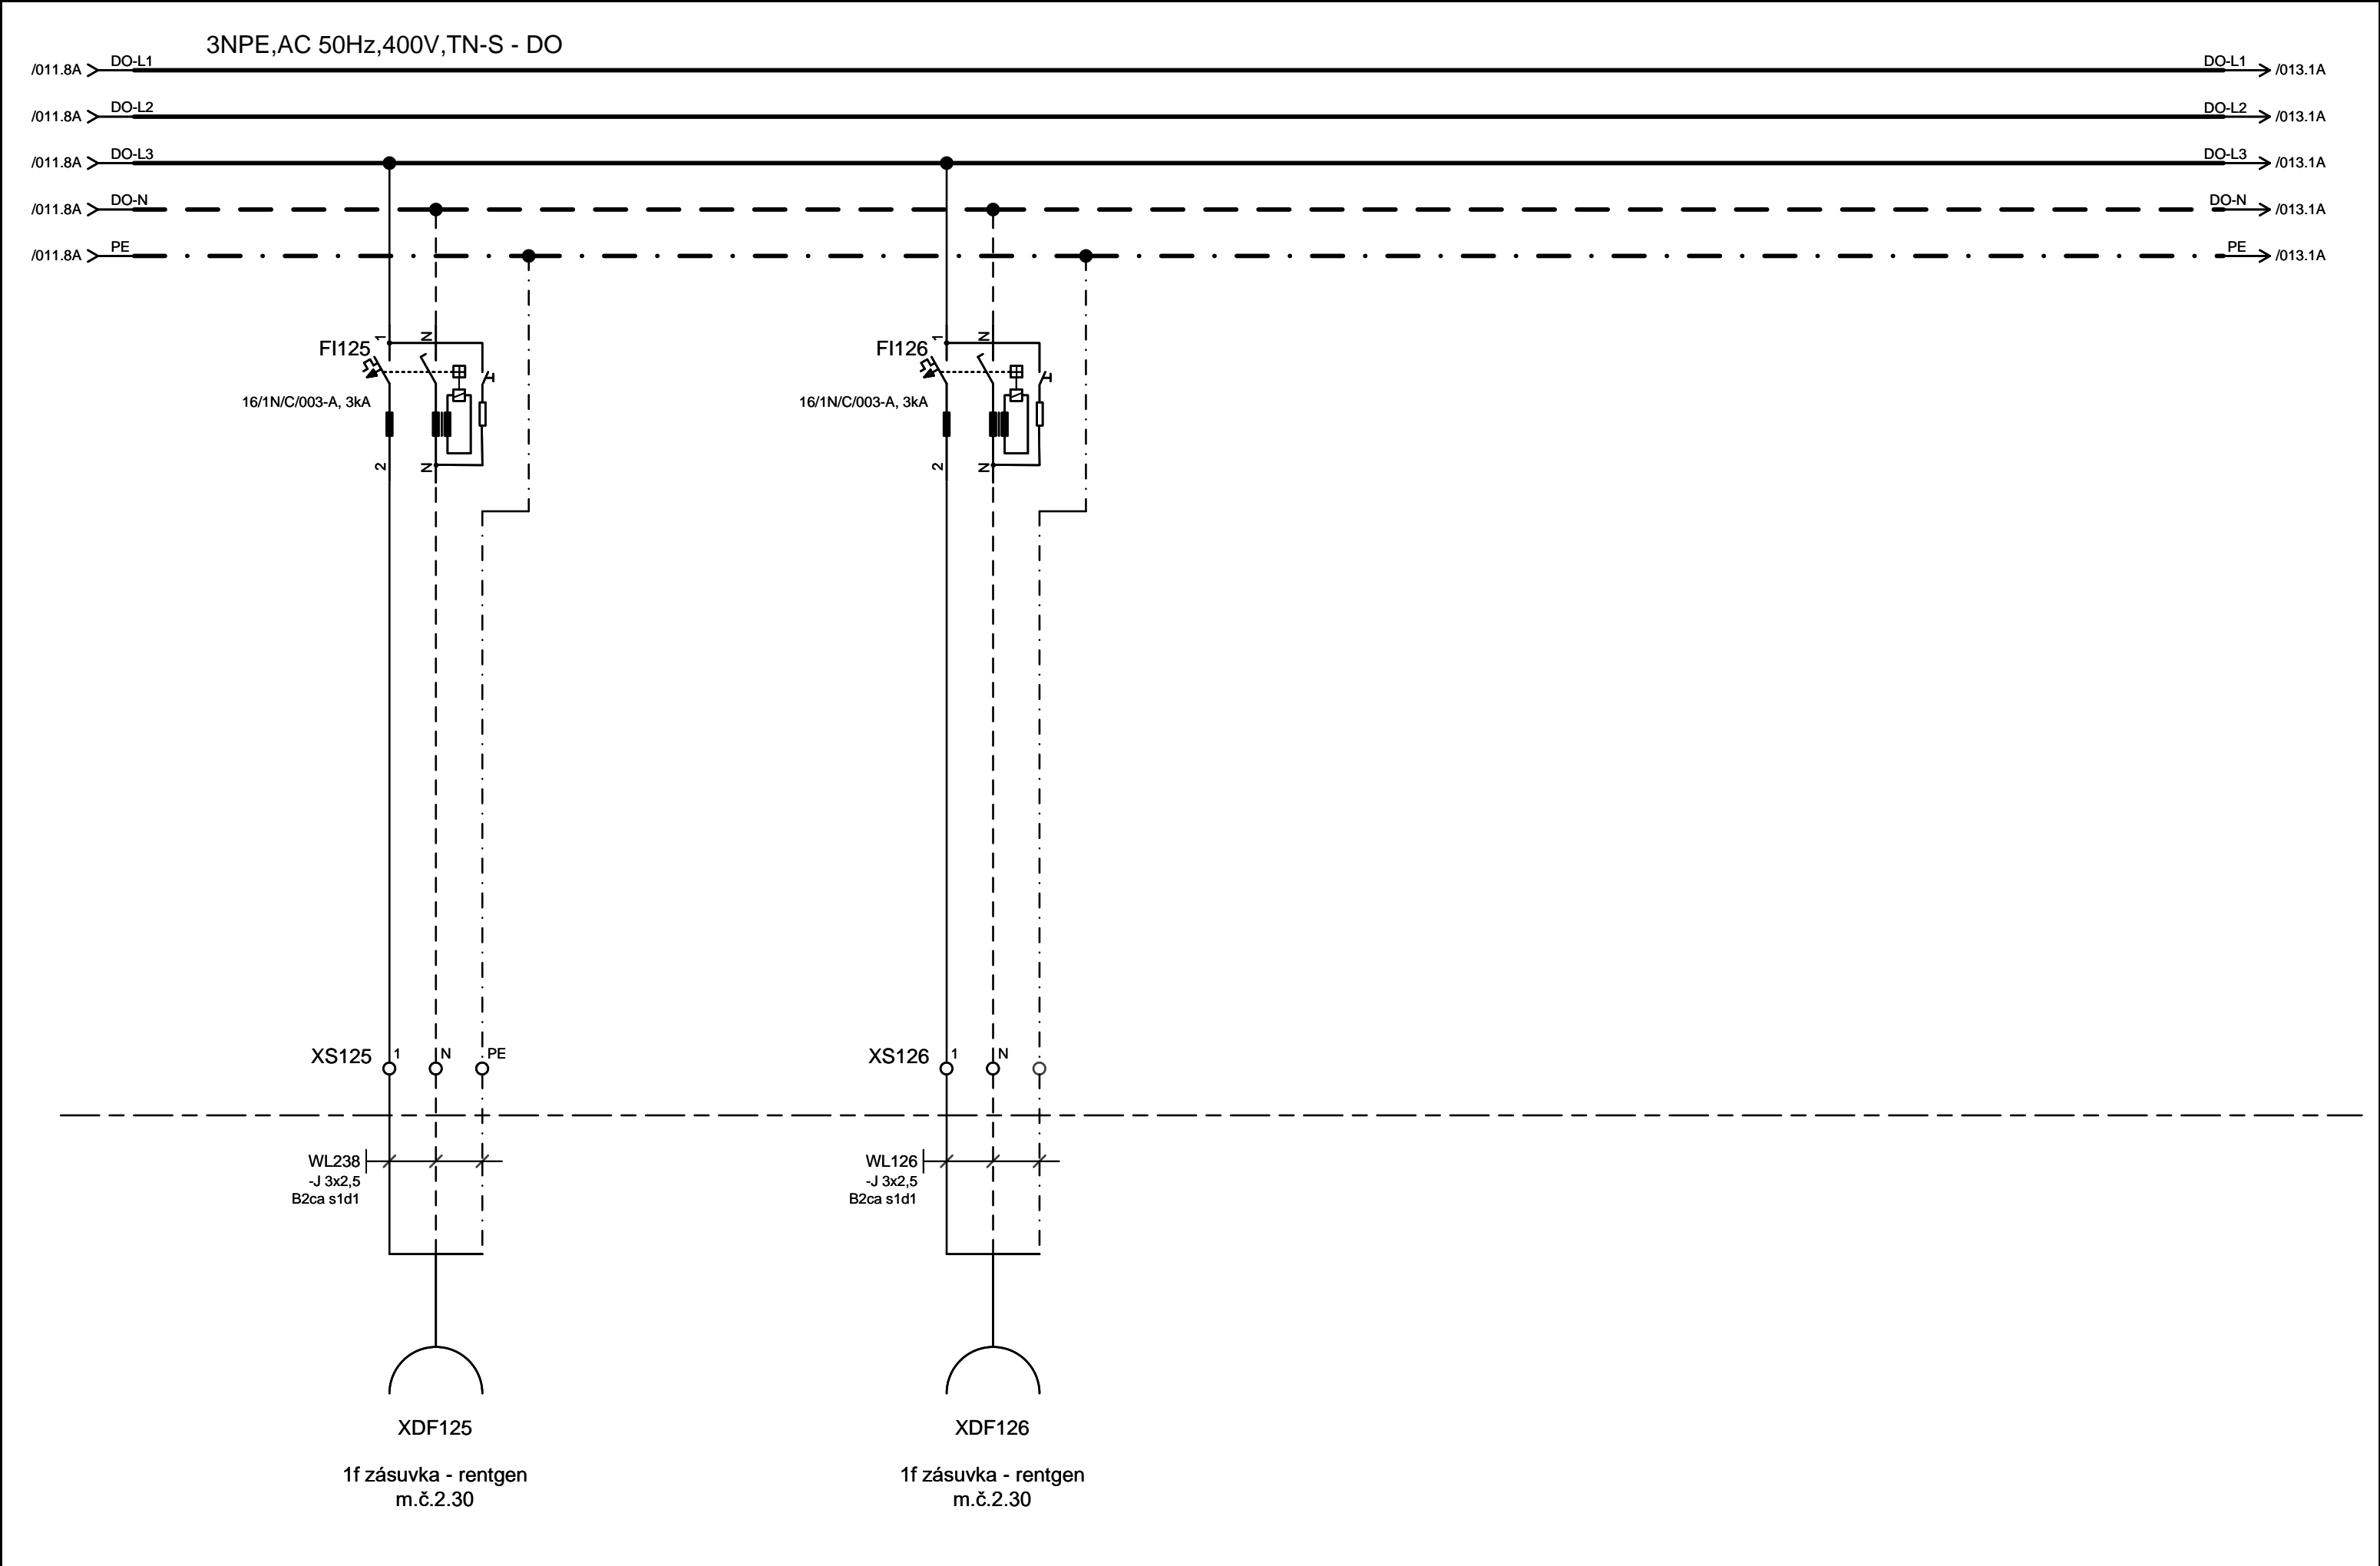


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	+RS21	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Duřka	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0	Rozvaděč RS21	
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		

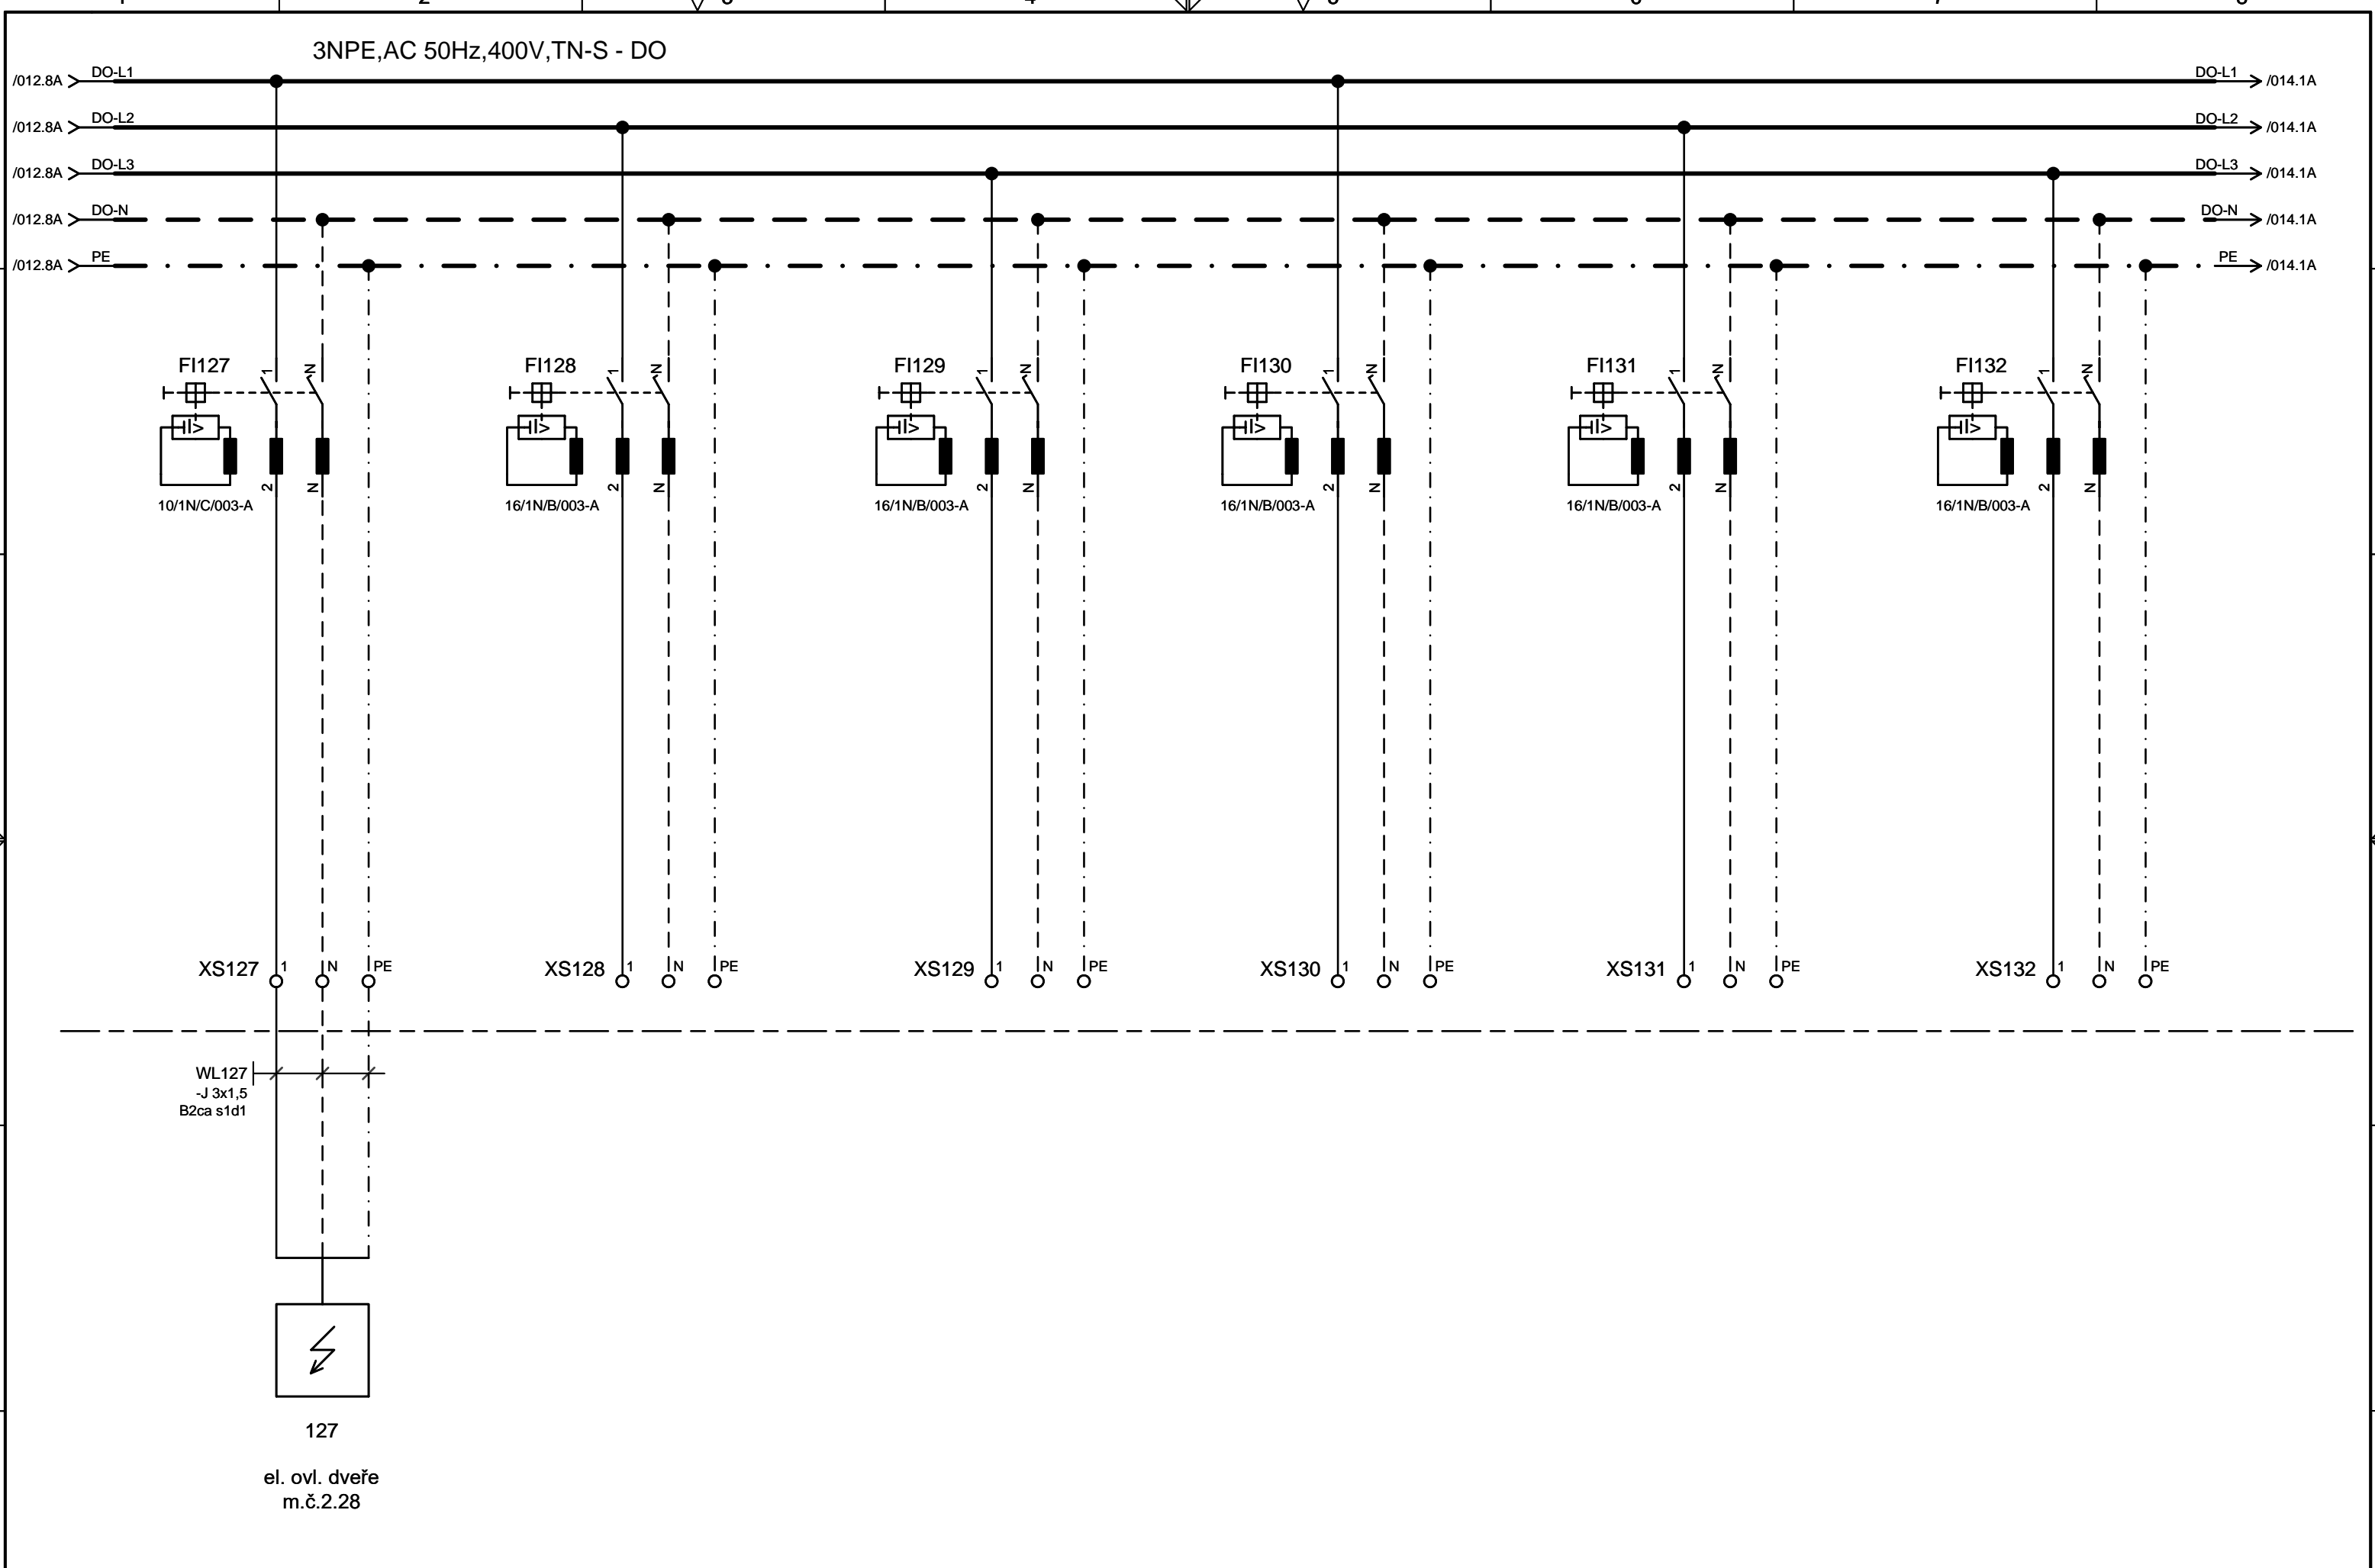


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Rozvaděč RS21	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0	List 013	
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		

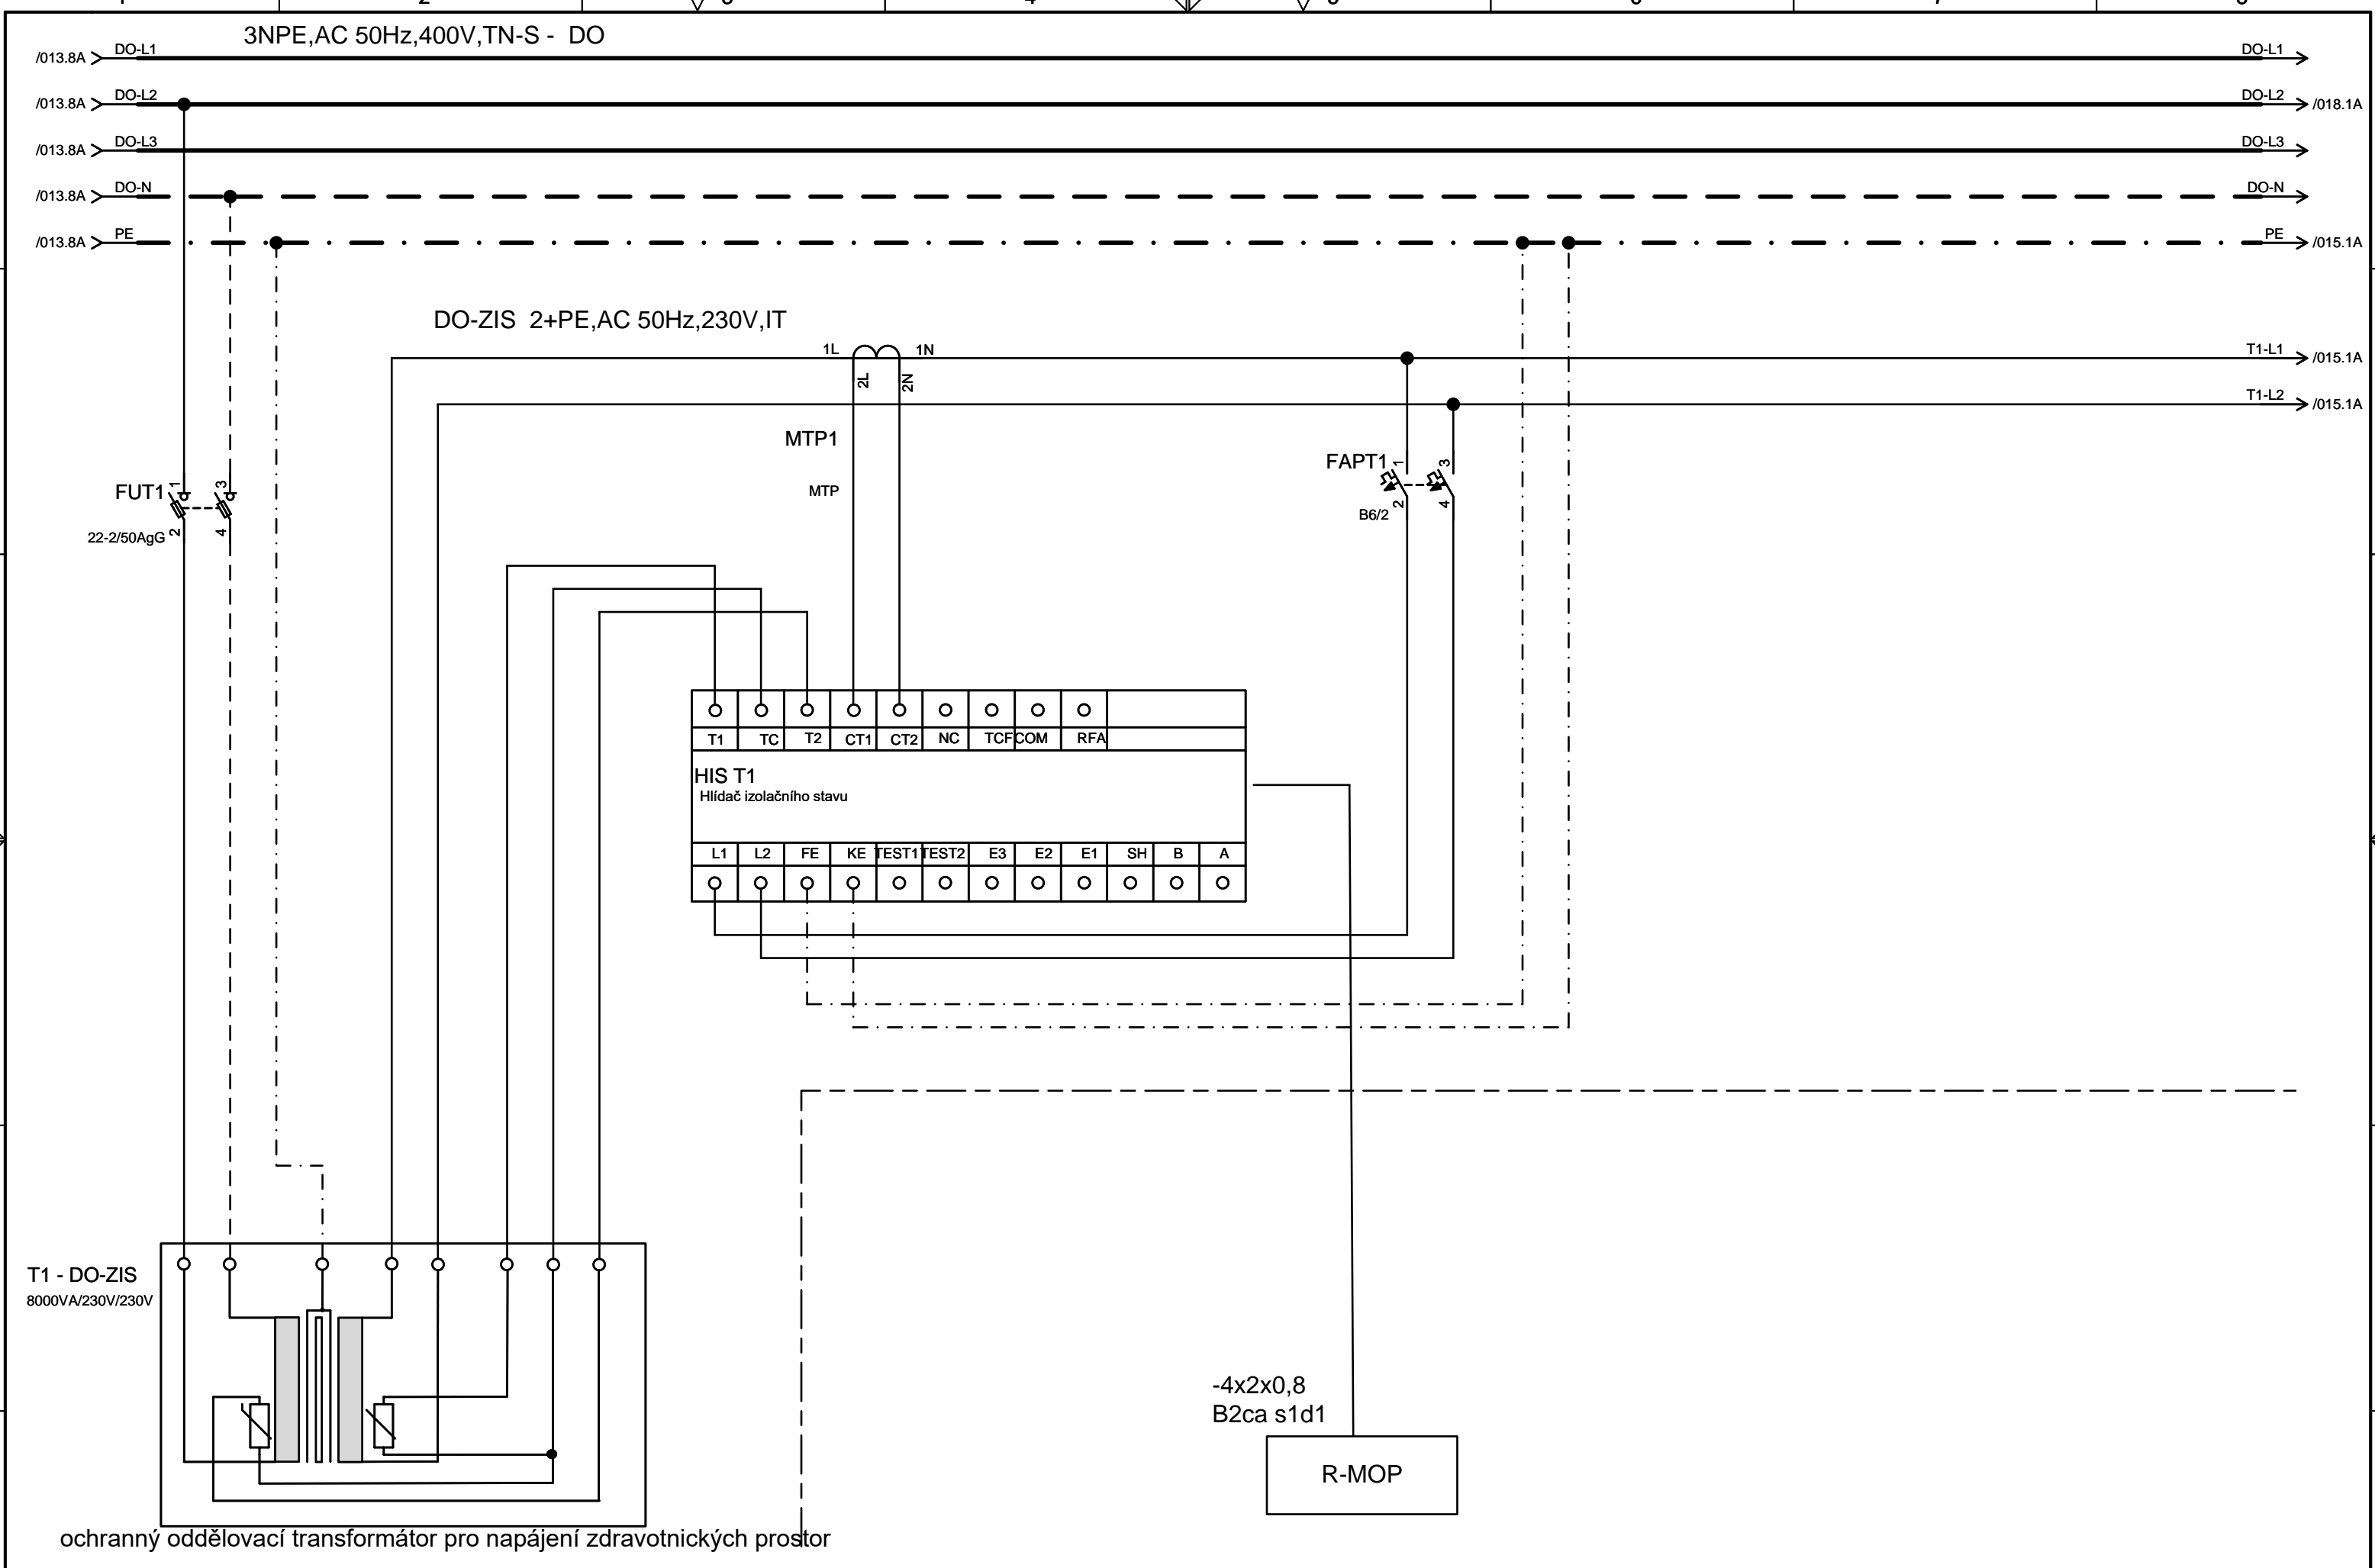


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu		List	014
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319				
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0	Rozvaděč RS21		23 cel.	
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS				

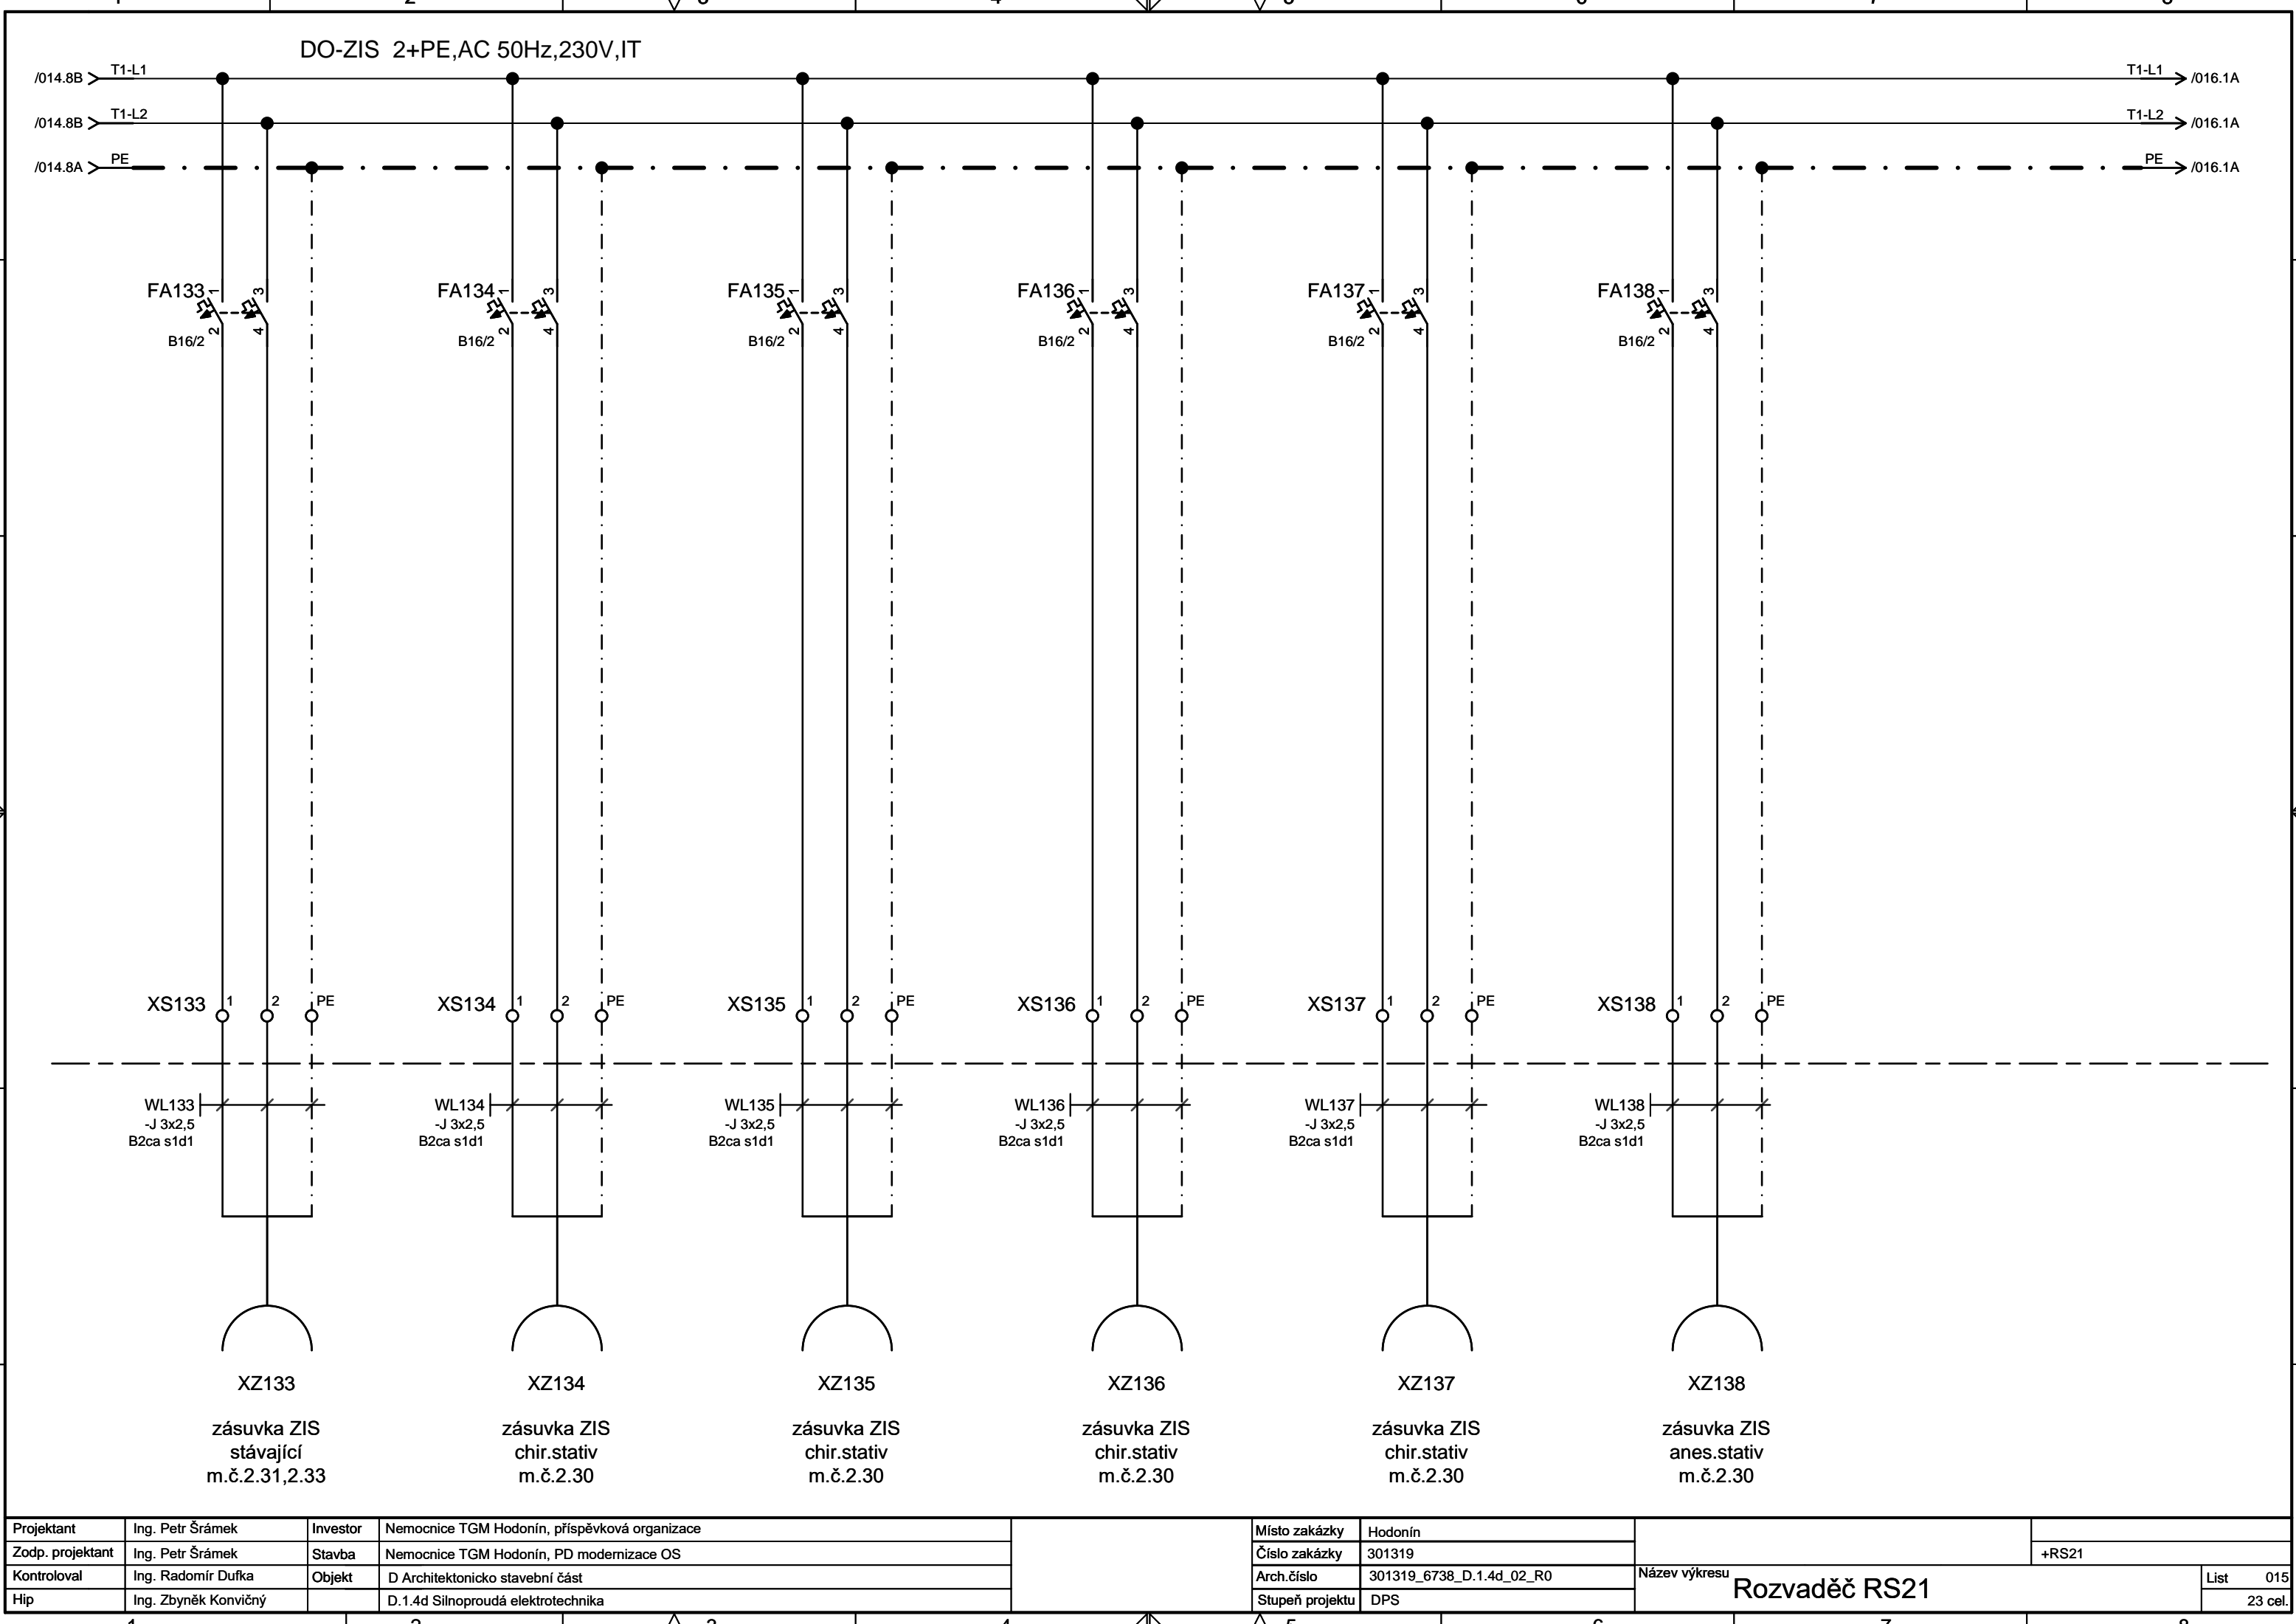


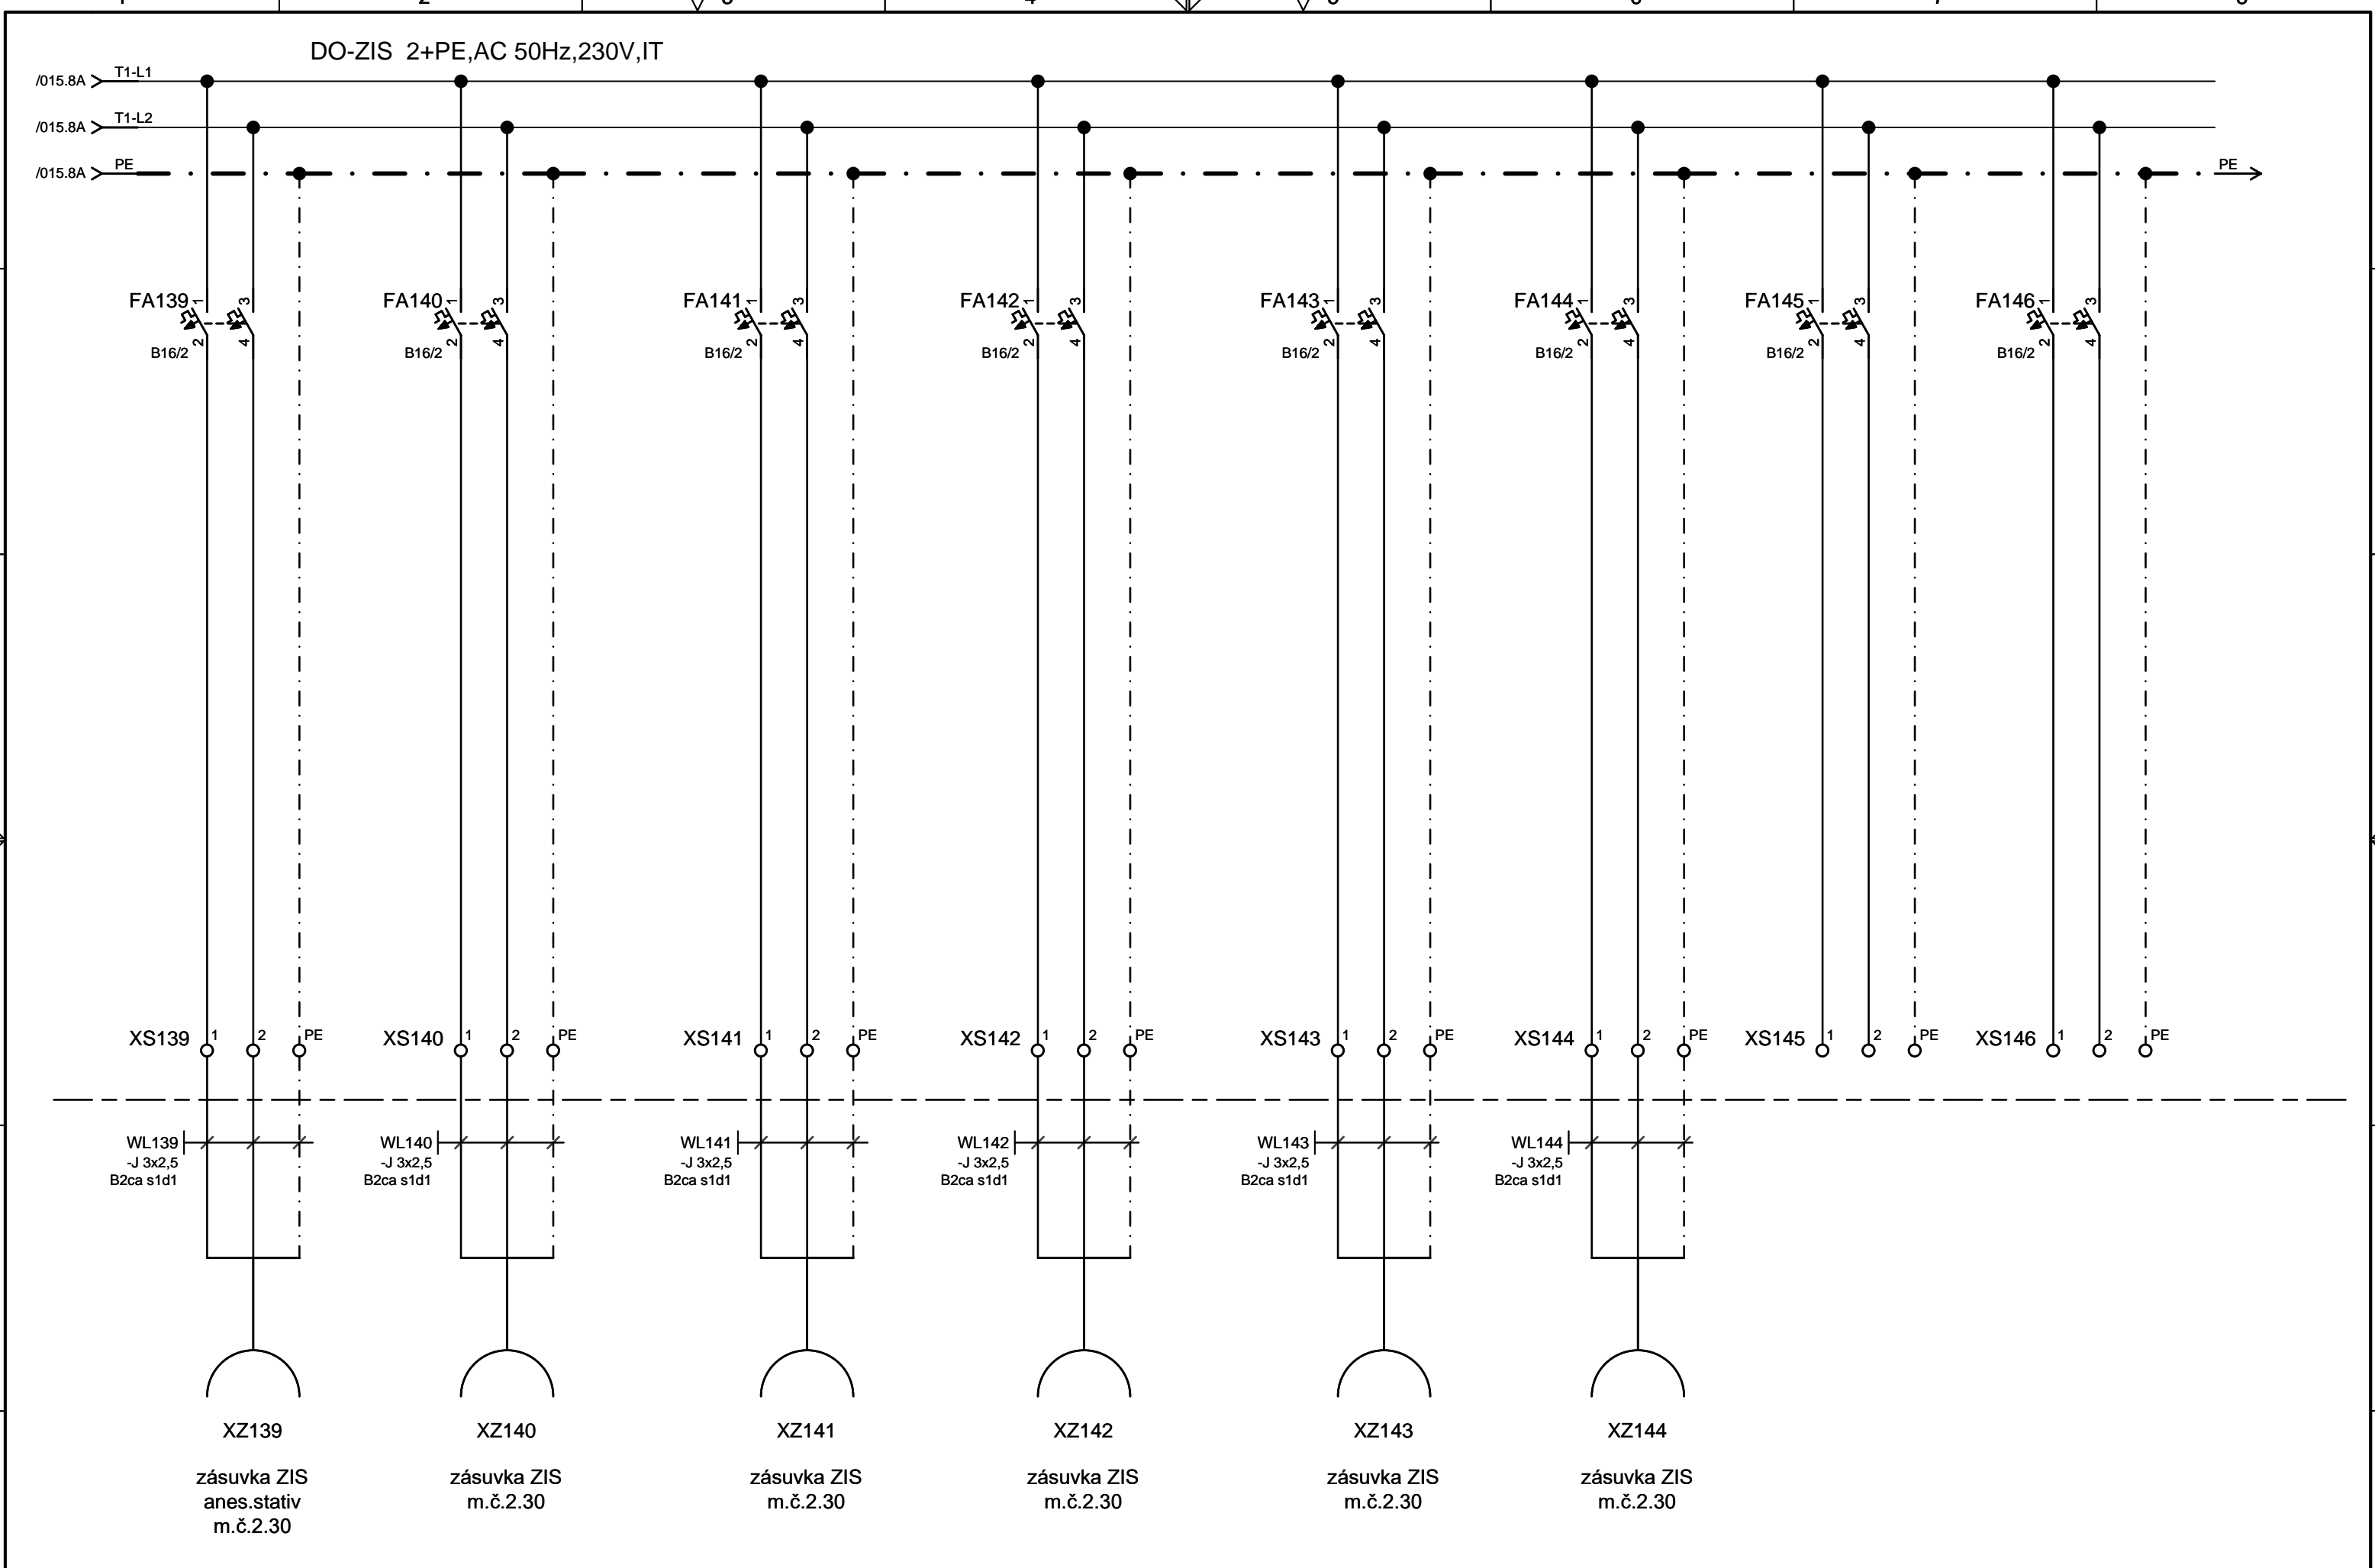


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu Rozvaděč RS21	List 016 23 cel.
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0		
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		

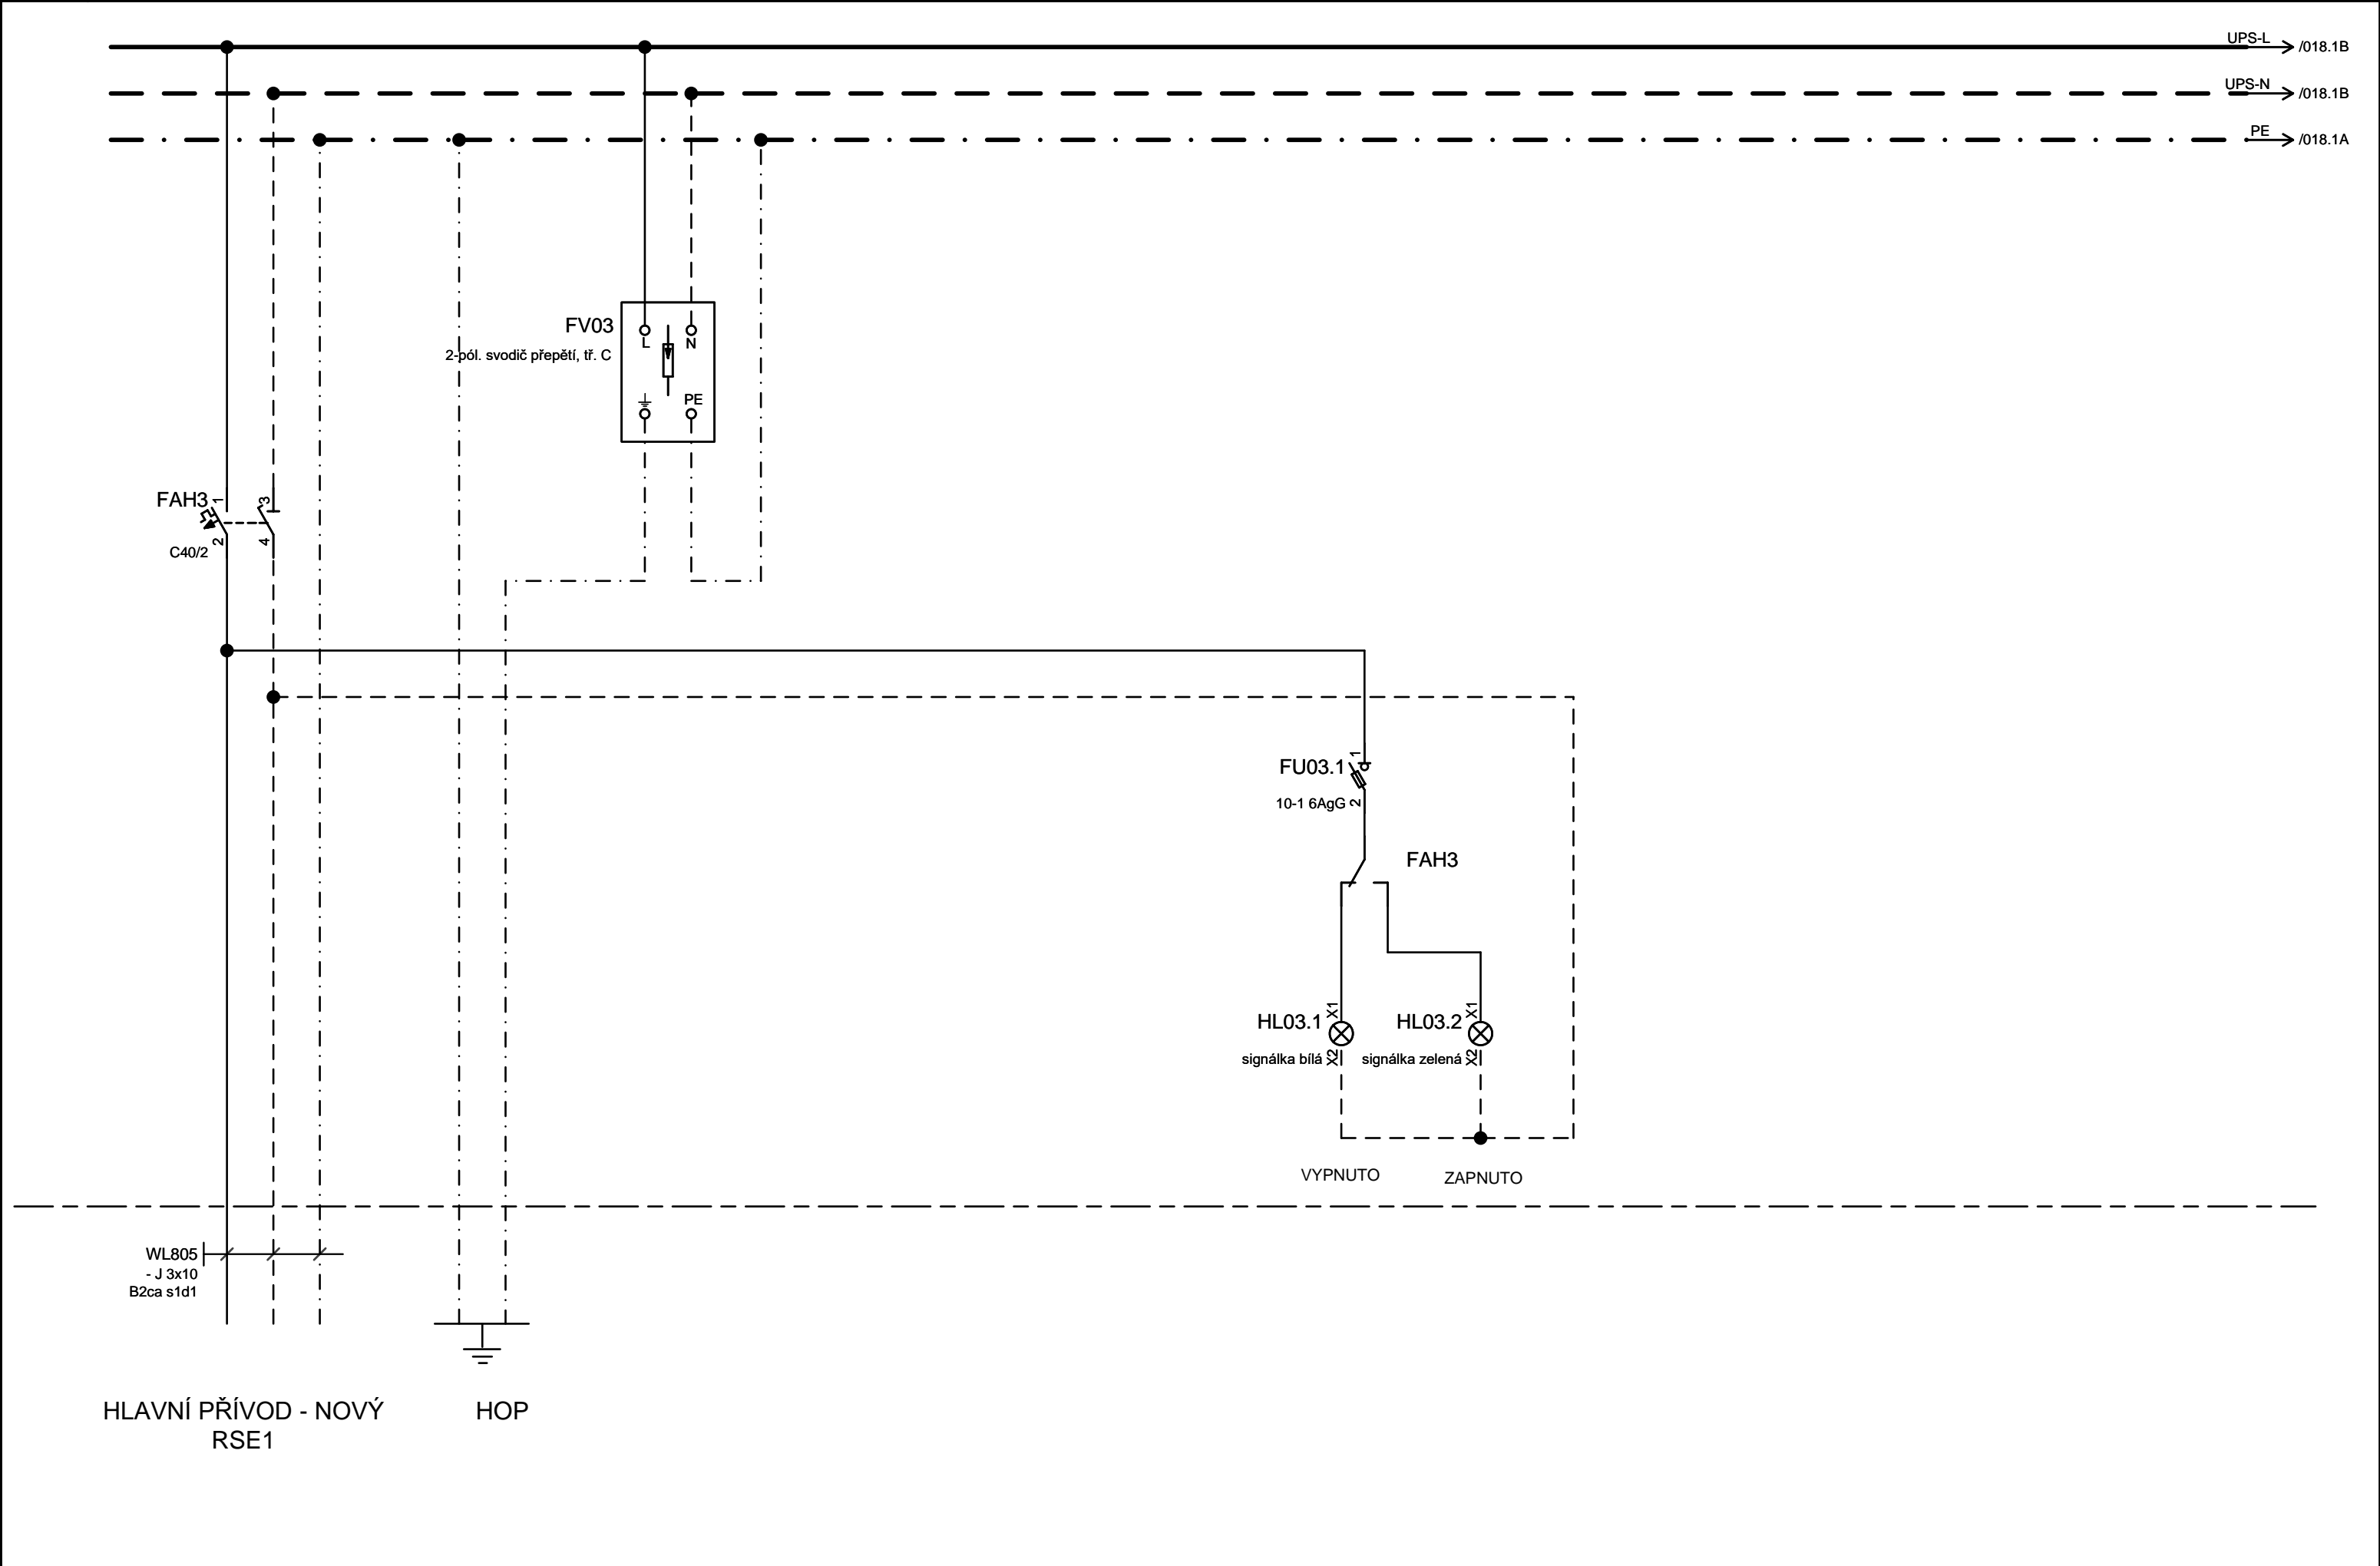


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu		List 017	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319				
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0	Rozvaděč RS21		23 cel.	
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS				

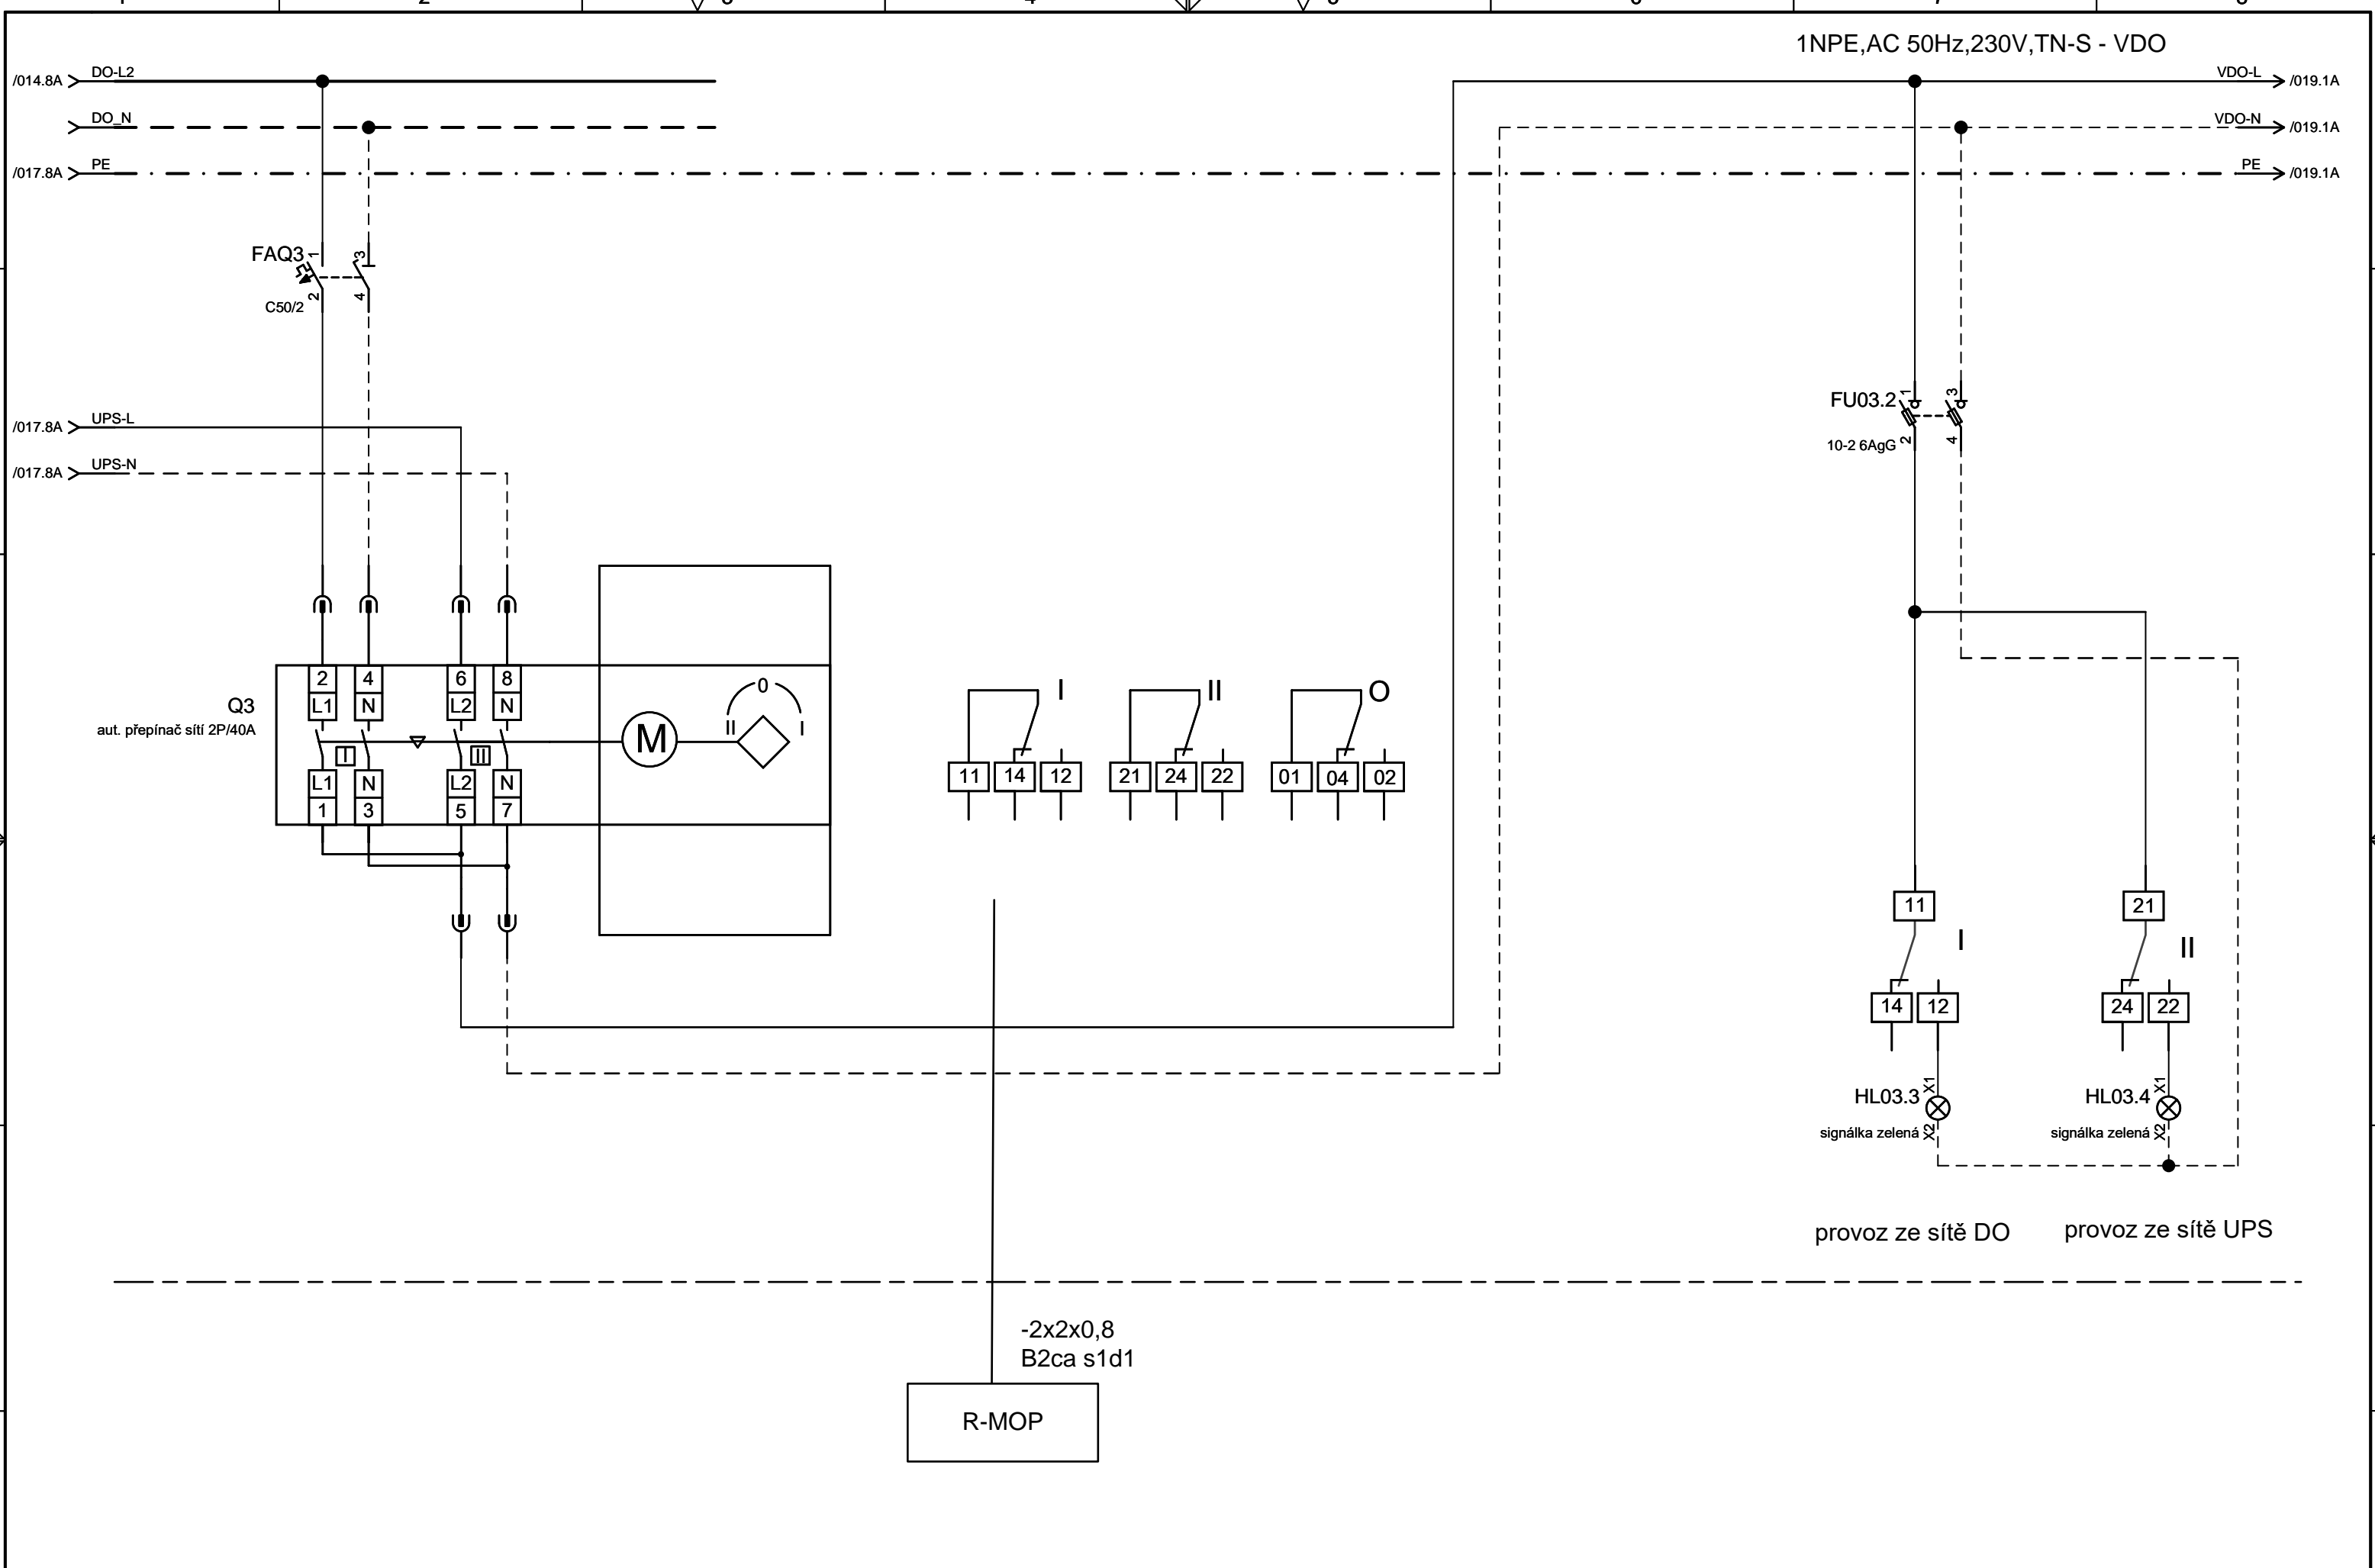


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu		List	018
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319				
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0	Rozvaděč RS21		23 cel.	
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS				

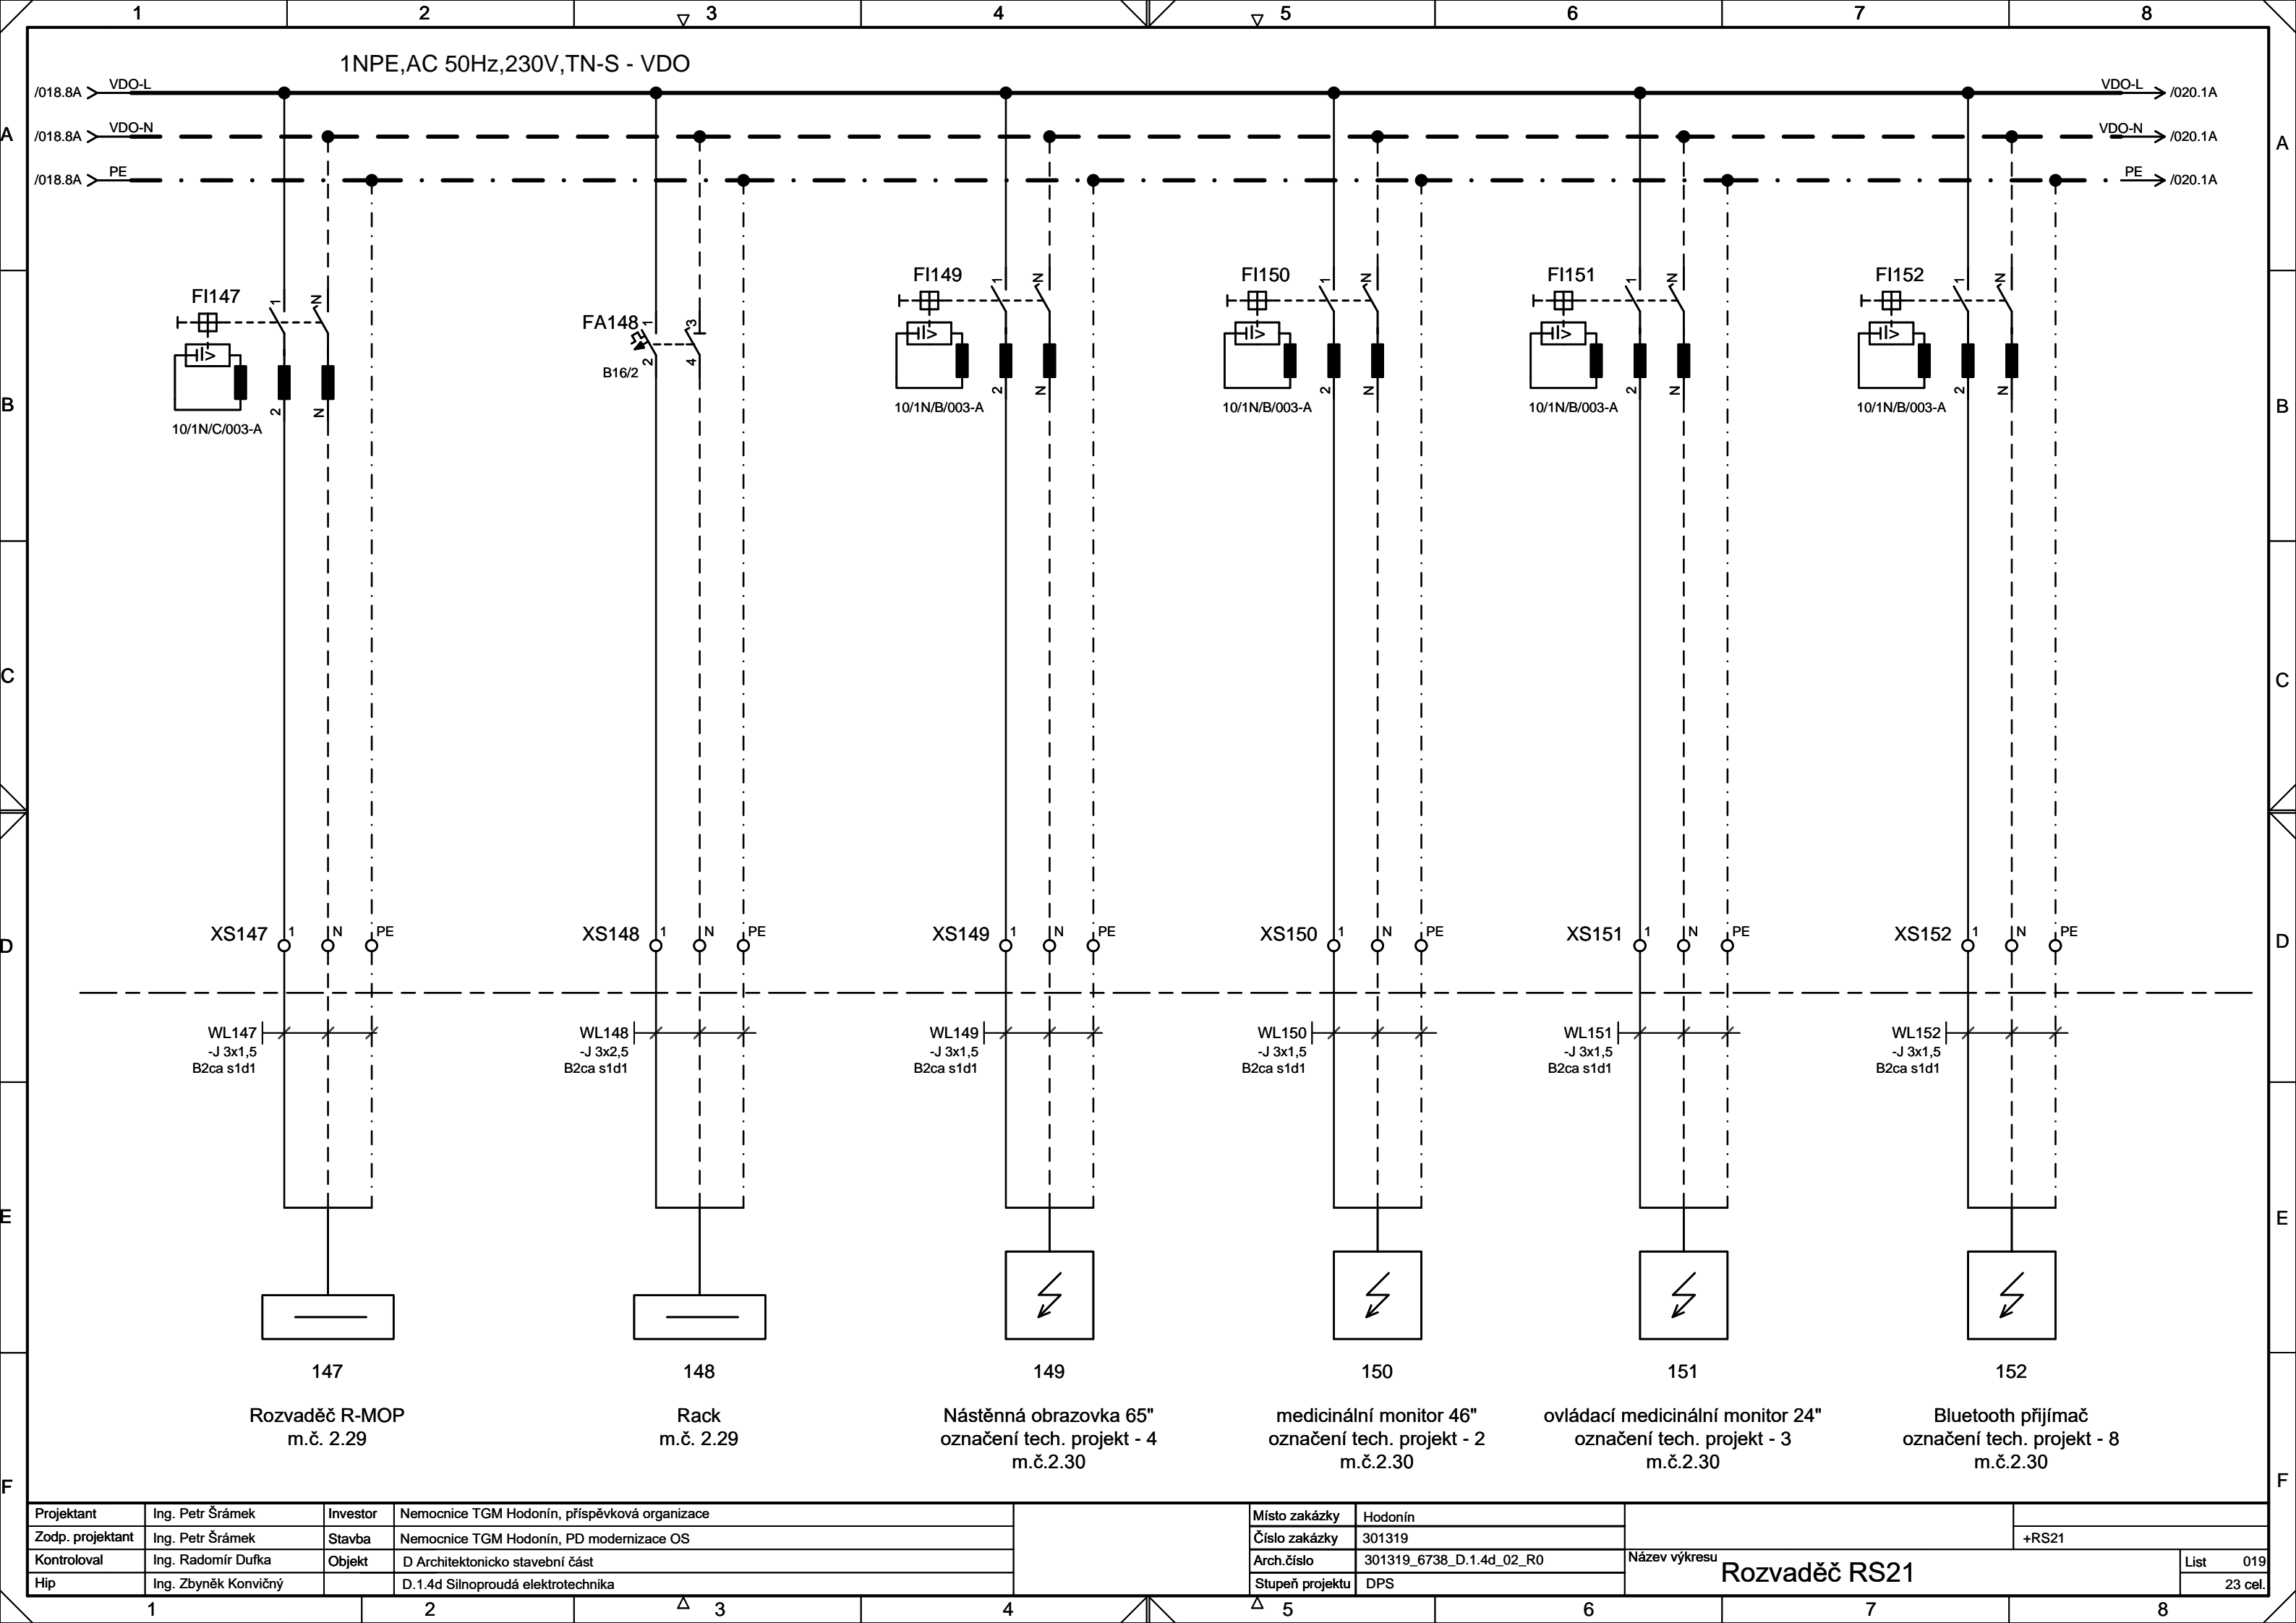


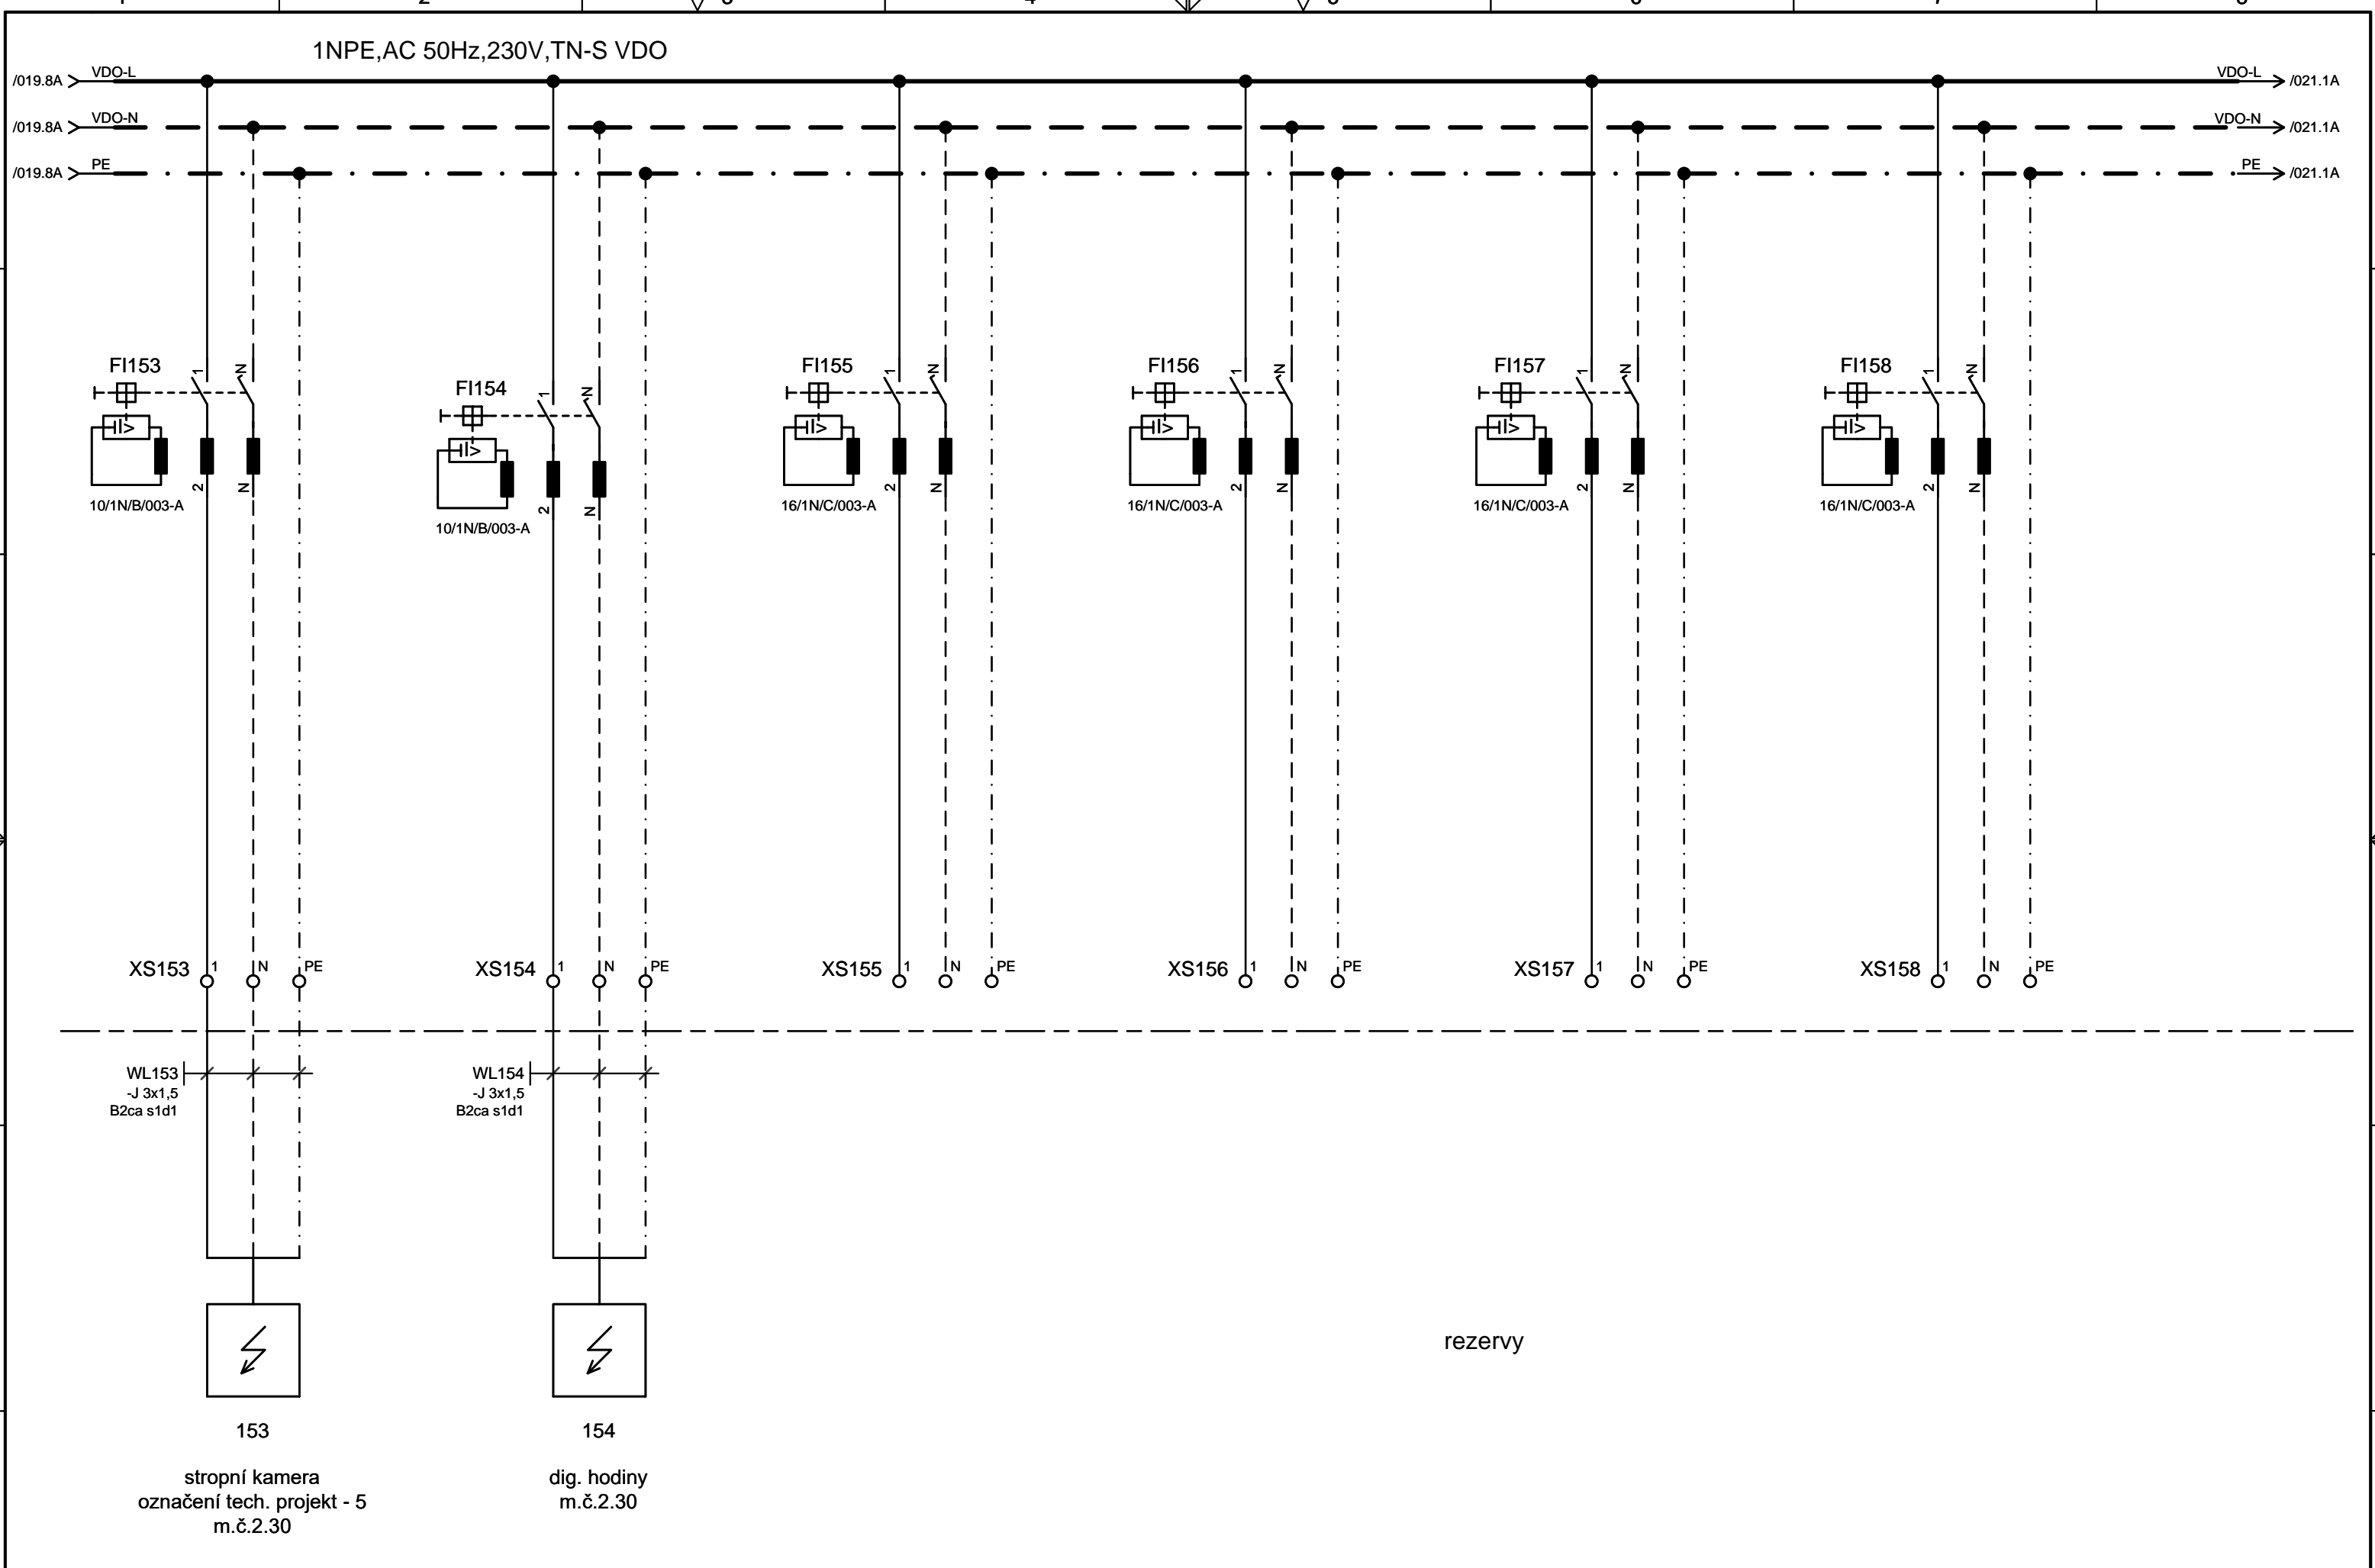


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu		List 020	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319				
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0	Rozvaděč RS21		23 cel.	
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS				

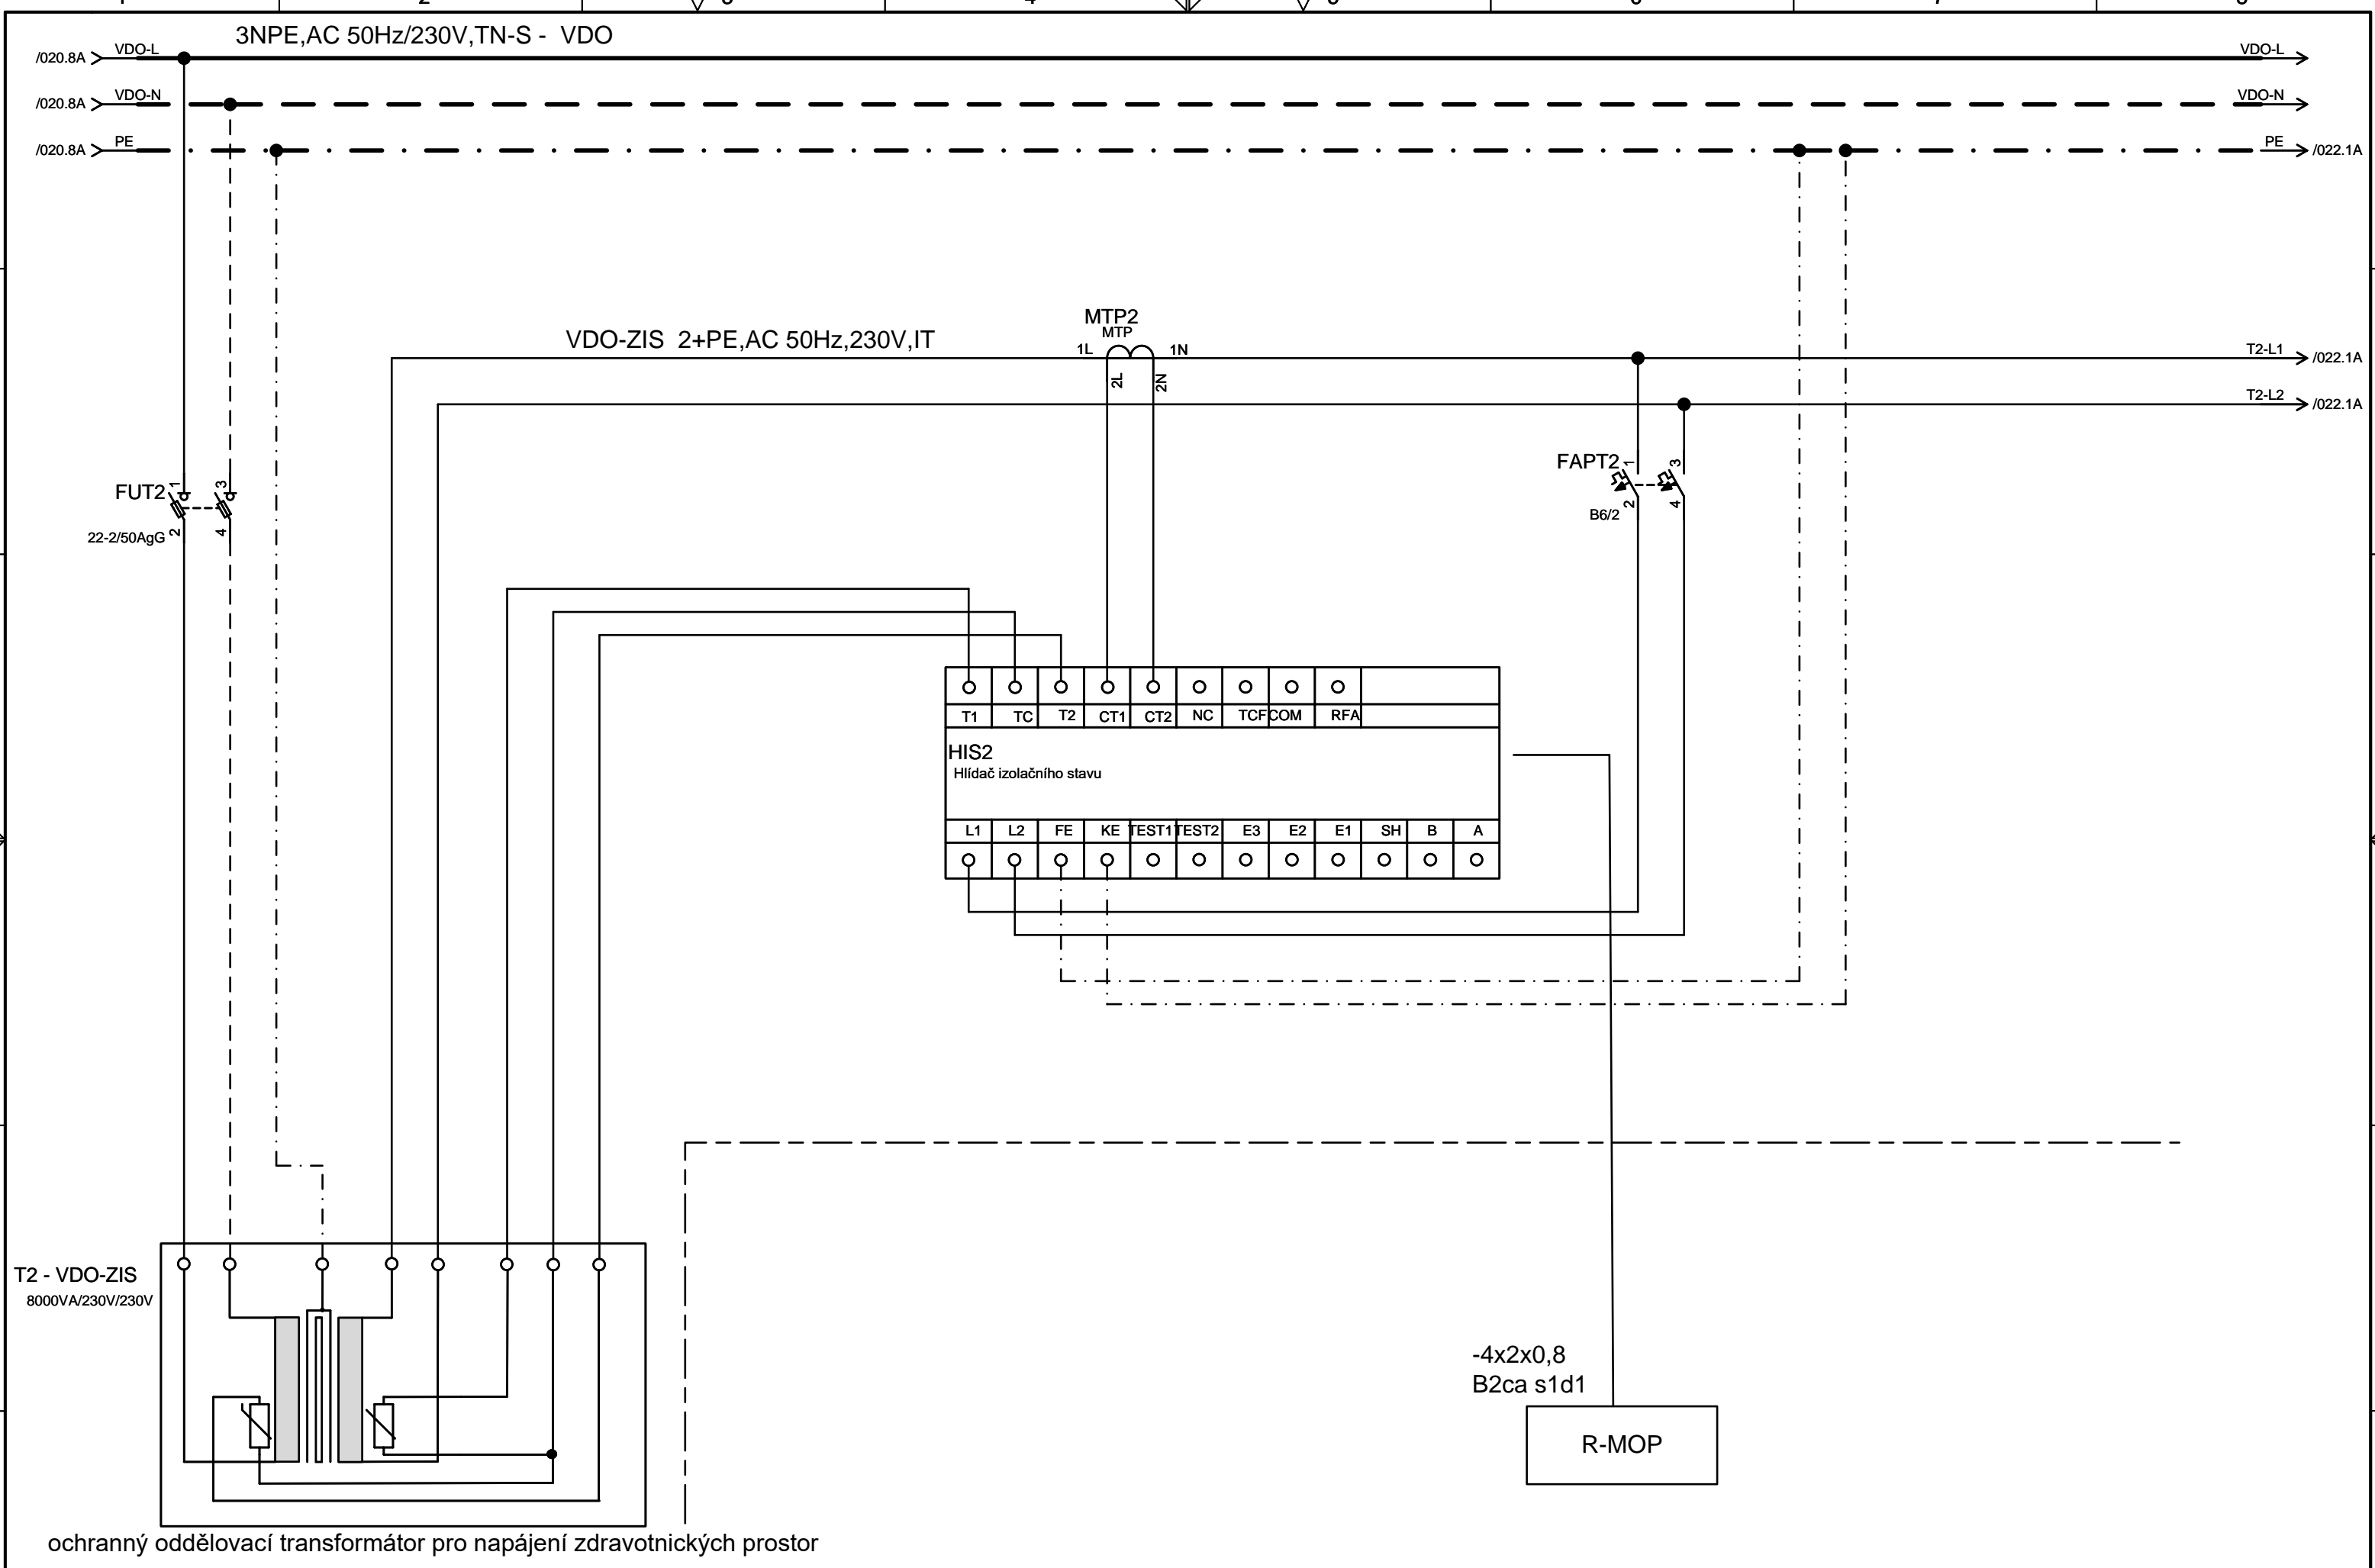

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu		List 021	
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319				
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0	Rozvaděč RS21		23 cel.	
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS				

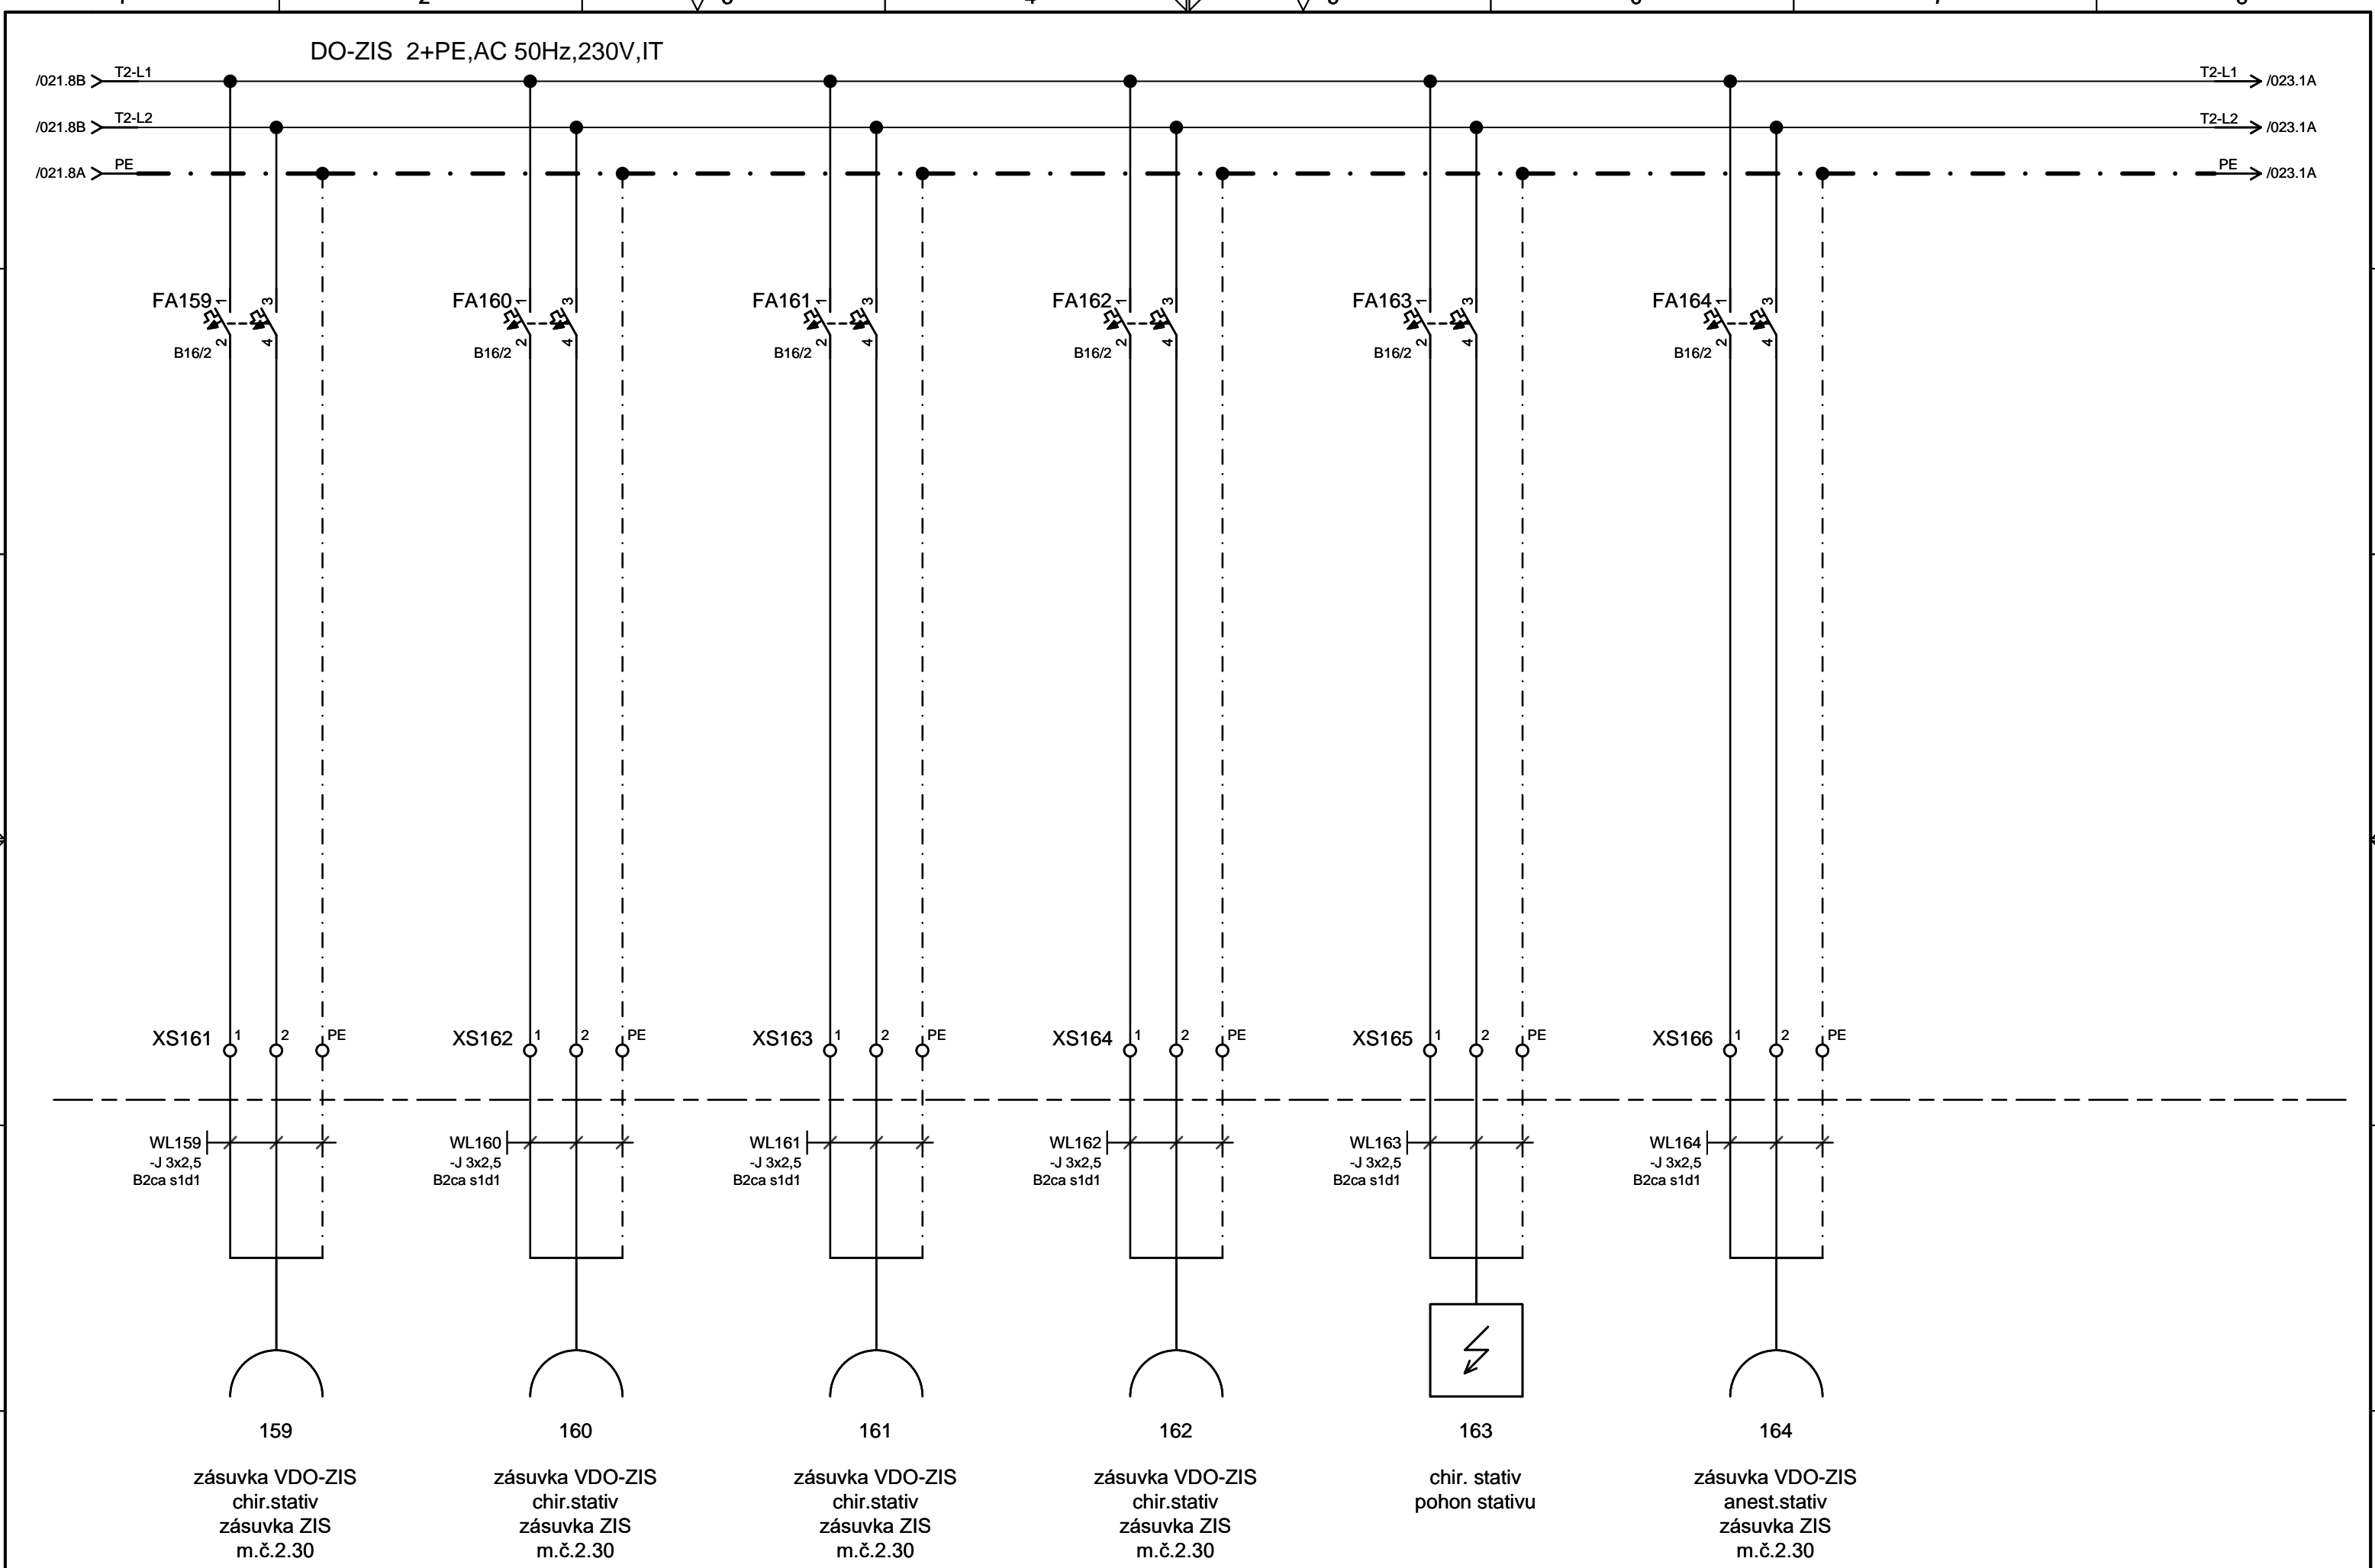

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Místo zakázky	Hodonín	Název výkresu Rozvaděč RS21	List 022 23 cel.
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS	Číslo zakázky	301319		
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt	D Architektonicko stavební část	Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0		
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS		

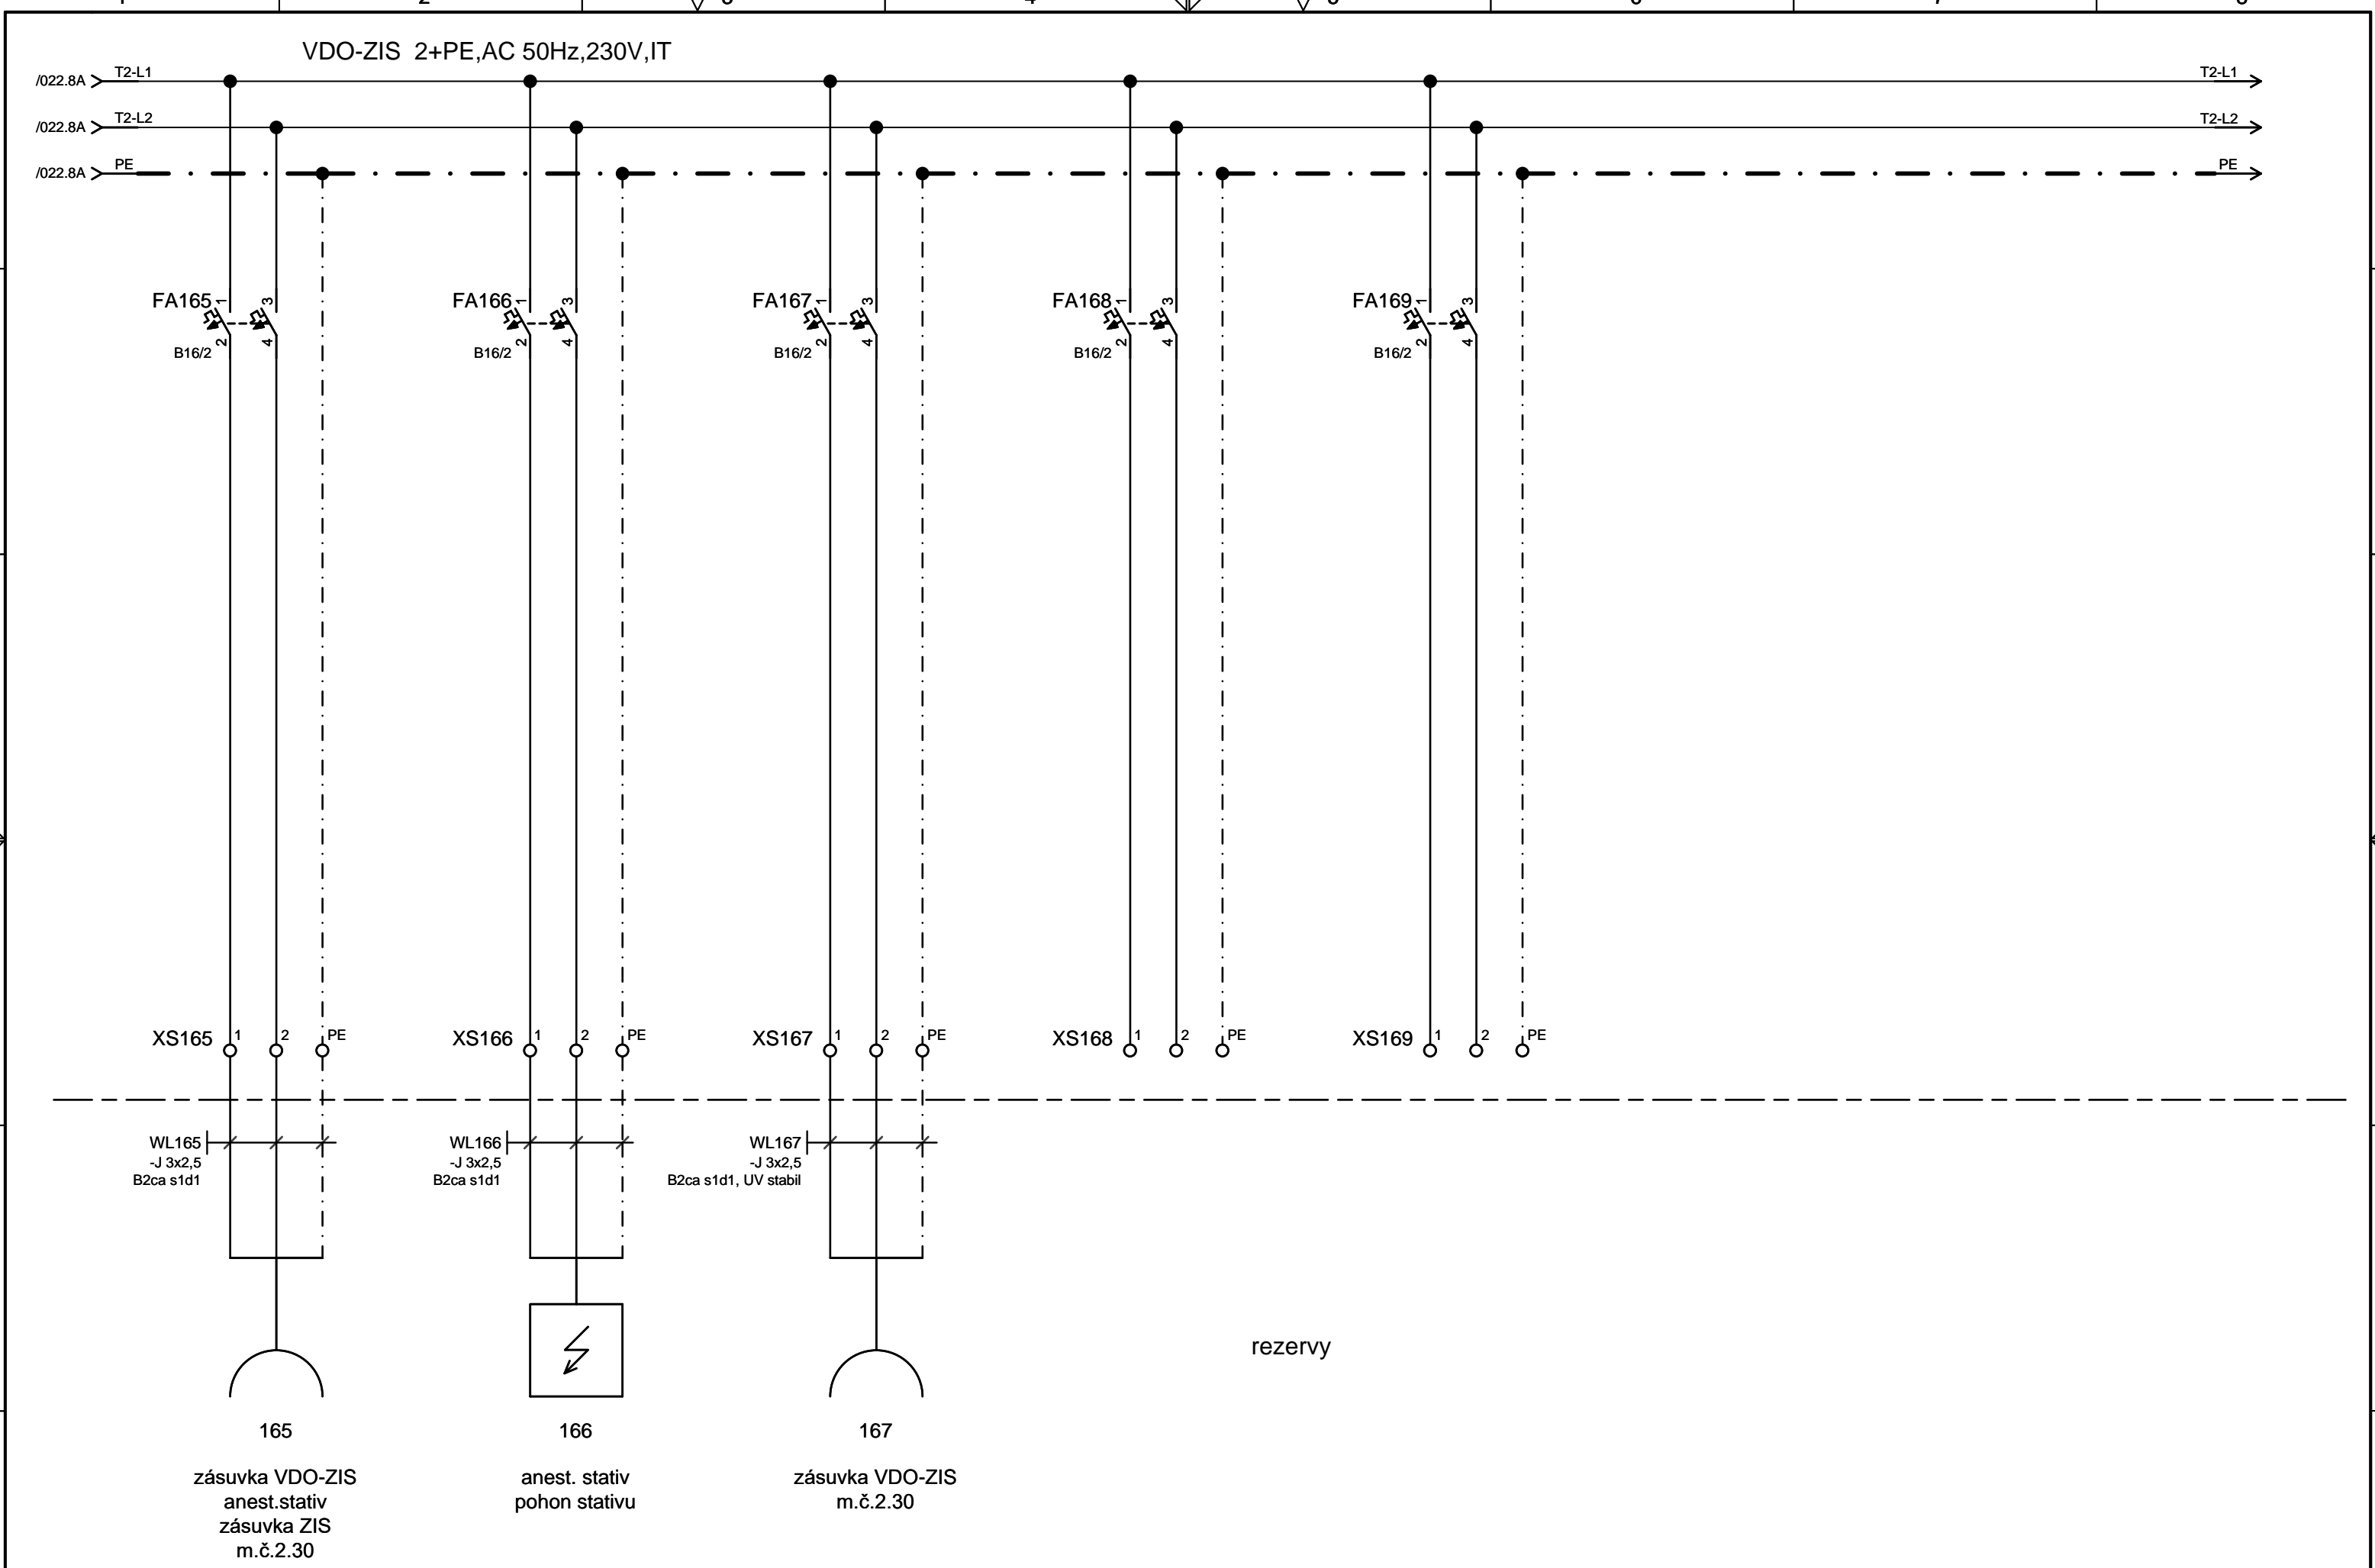

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Místo zakázky	Hodonín		
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba	Nemocnice TGM Hodonín, PD modernizace OS		Číslo zakázky	301319	+RS21	
Kontroloval	Ing. Radomír Duška	Objekt	D Architektonicko stavební část		Arch.číslo	301319_6738_D.1.4d_02_R0	Název výkresu Rozvaděč RS21	List 023
Hip	Ing. Zbyněk Konvičný		D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS		23 cel.