

ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
PARCELY

VZDÁLENOST ŠACHET
NÁZVY ŠACHET

Podélný profil tukové kanalizace


MĚŘÍTKO 1:100 / 1:100




LEGENDA:
1) 45.06 - 2.55
2) 33.33 - 1.50

ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PVC KG SN8

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU

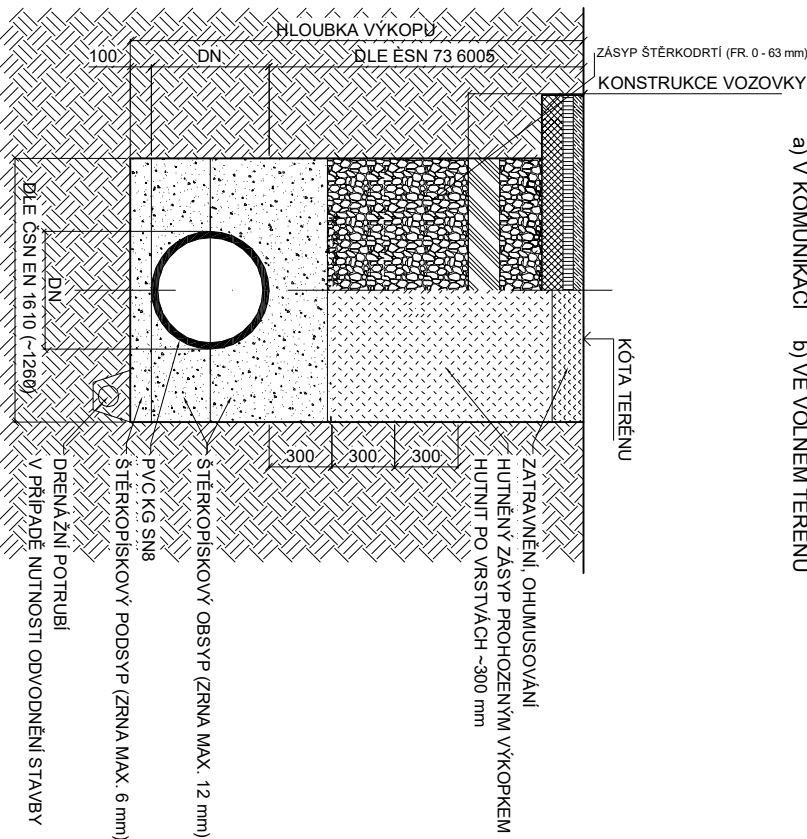


POZNÁMKA: PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ INFRASTRUKTURY VČETNĚ AREÁLOVÝCH

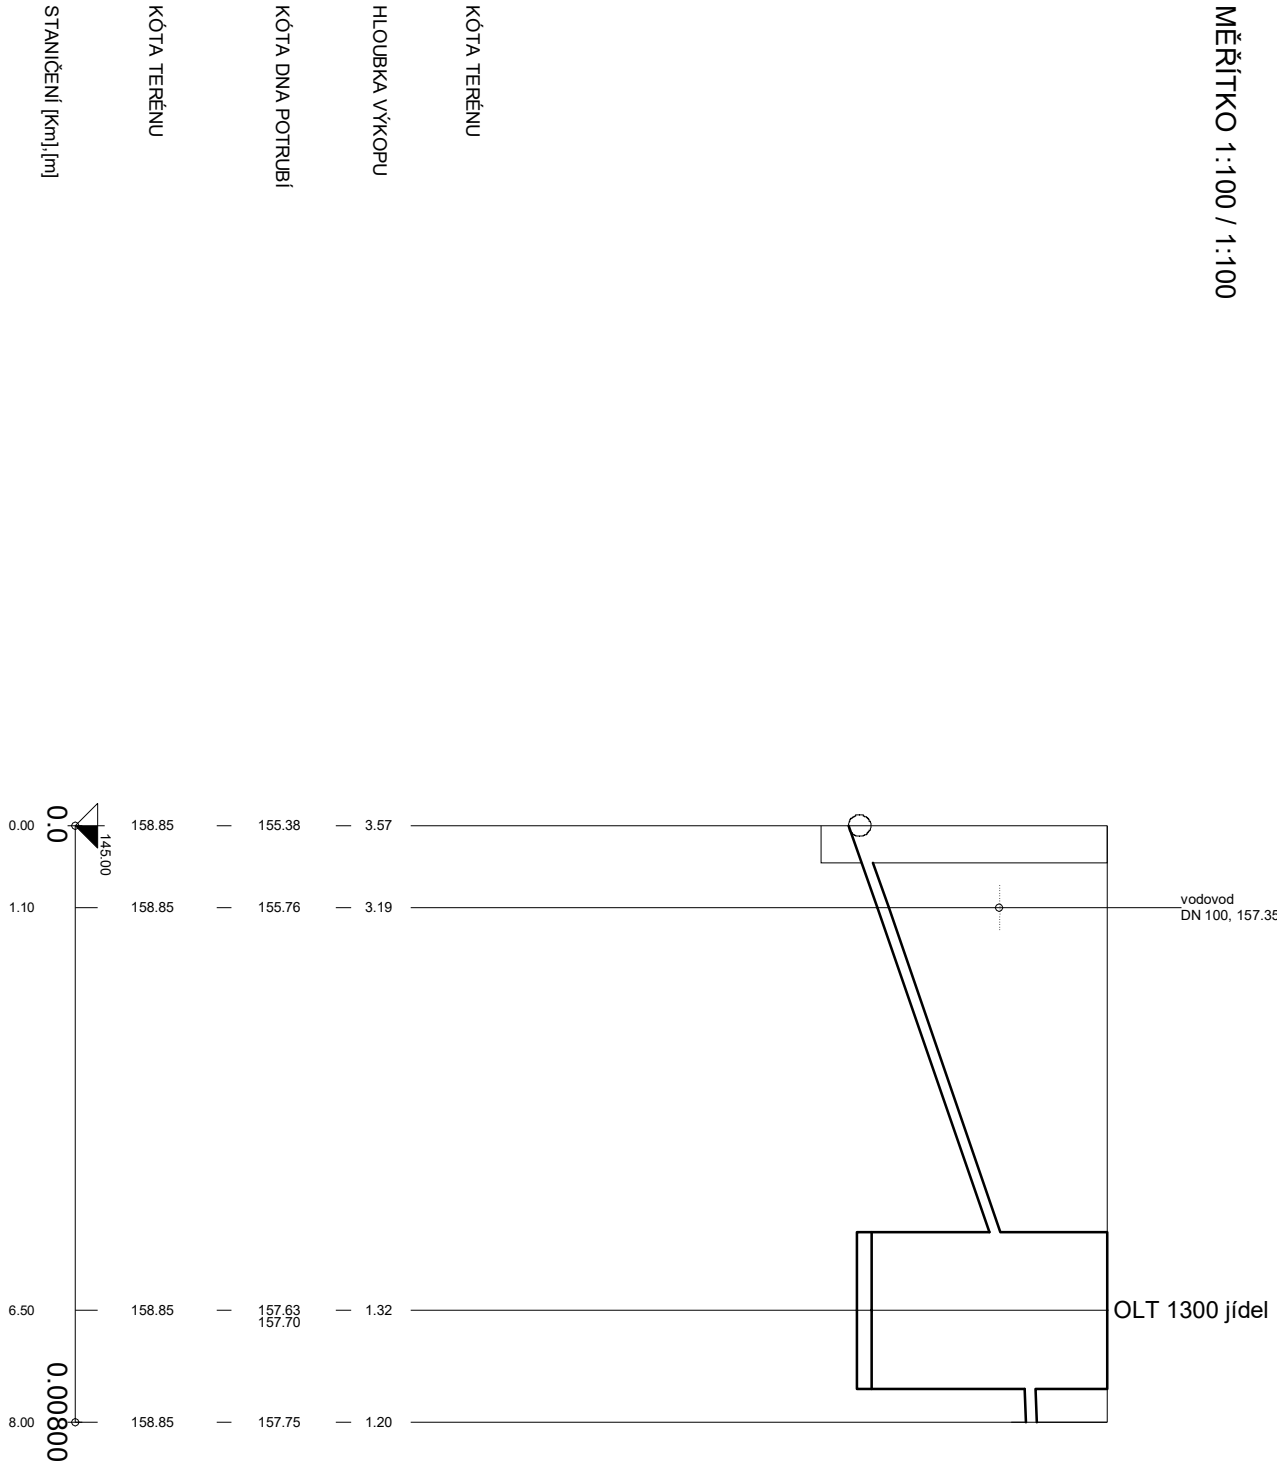


SKLON [promile] - DELKA [m]	346,15 - 6,50	2
DN [mm] - MATERIÁL - DELKA [m]	150 - PVC KG SN8 - 8,00	
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)	157,37 - 8,91	1

NEMOCNICE BŘECLAV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

<p>Obyedratel: Nemocnice Břeclav, p.o. U Nemocnice 3056/1 690 02 Břeclav</p> <p>Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroňova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz</p> <p>Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA</p>	<p>Autorizační razítko:</p>	<p>Schema:</p> 
--	-----------------------------	--

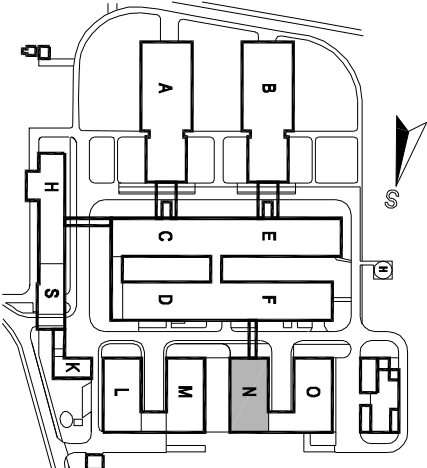

Akce:
Nemocnice Břeclav -
stravovací provoz

Zpracovatel části:	MK PROFÍ Hradec Králové s.r.o. Adresa společnosti v Hradci Králové: Průmyslová ul. 100, 500 02 Hradec Králové Základní údaje společnosti: IČO: 280030416 DIČ: 02281029515 Město: 500 02 Hradec Králové		
	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
	Petr Studený, DiS.	Petr Studený, DiS.	
Objekt (IO):	IO 01 - Odliučovač tuku		
Část PD:	Odliučovač tuku	Datum:	ČERVEN 2020
		Zakázkové číslo:	DSP/DPS-01-2020
		Formát:	2x44
Příloha:	Podélný profil tukové kanalizace	Stupeň:	DPS
		Měřitko:	Číslo přílohy:
		1:100/100	D.2-4