



RP1.3

ROZVODNICE NA MODULOVÉ PŘÍSTROJE  
42 MODULŮ  
ZAPUŠTĚNÁ  
3x12TE s dvěřím zámkem  
VELIKOST ŠxVxH L 330x690x100  
IP30  
PŘÍVOD KABELEM SHORA  
VÝVODY KABELY NAHORU  
  
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41  
POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ TŘIDY OCHRANY II  
ROZVODNÁ SOUSTAVA  
3 NPE AC 400 V / TN-S



STAVEBNÍ ÚPRAVY VESTIBULU, ŠATEN  
ŽÁKŮ VČ. VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| VEDOUcí PROJEKTANT  | ING. ARCH. Z. TIHELKA |   |
| ZODPOVĚD. PROJEKTANT  | P. VYPLAŠIL           |   |
| VYPRACOVAL  | P. VYPLAŠIL           |  |
| INVESTOR : JM. KRAJ, ŽELEŽNÝHO NÁM. 449/3, BRNO, VEŘEŘÍ 60, ZASTOUPENÝ PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ: SPORTOVNÍ GYMNAZIUM LUDVÍKA DÁVKA, BRNO, BOTANIČKÁ 70 |                       |   |

ARCHITEKTI  
TIHELKA - STARÝCHA s.r.o.  
BRNO, GARGULÁKOVA 32, 602 00


|            |         |
|------------|---------|
| DATUM      | 03/2015 |
| ZAK. ČÍSLO |         |
| STUPEŇ     | DPS     |

|                |         |                  |
|----------------|---------|------------------|
| ROZVADĚČ RP1.3 | MĚŘÍTKO | Č. VÝKRESU<br>38 |
|----------------|---------|------------------|



ROZVADĚČ RP1.3

## LIST Ć.1

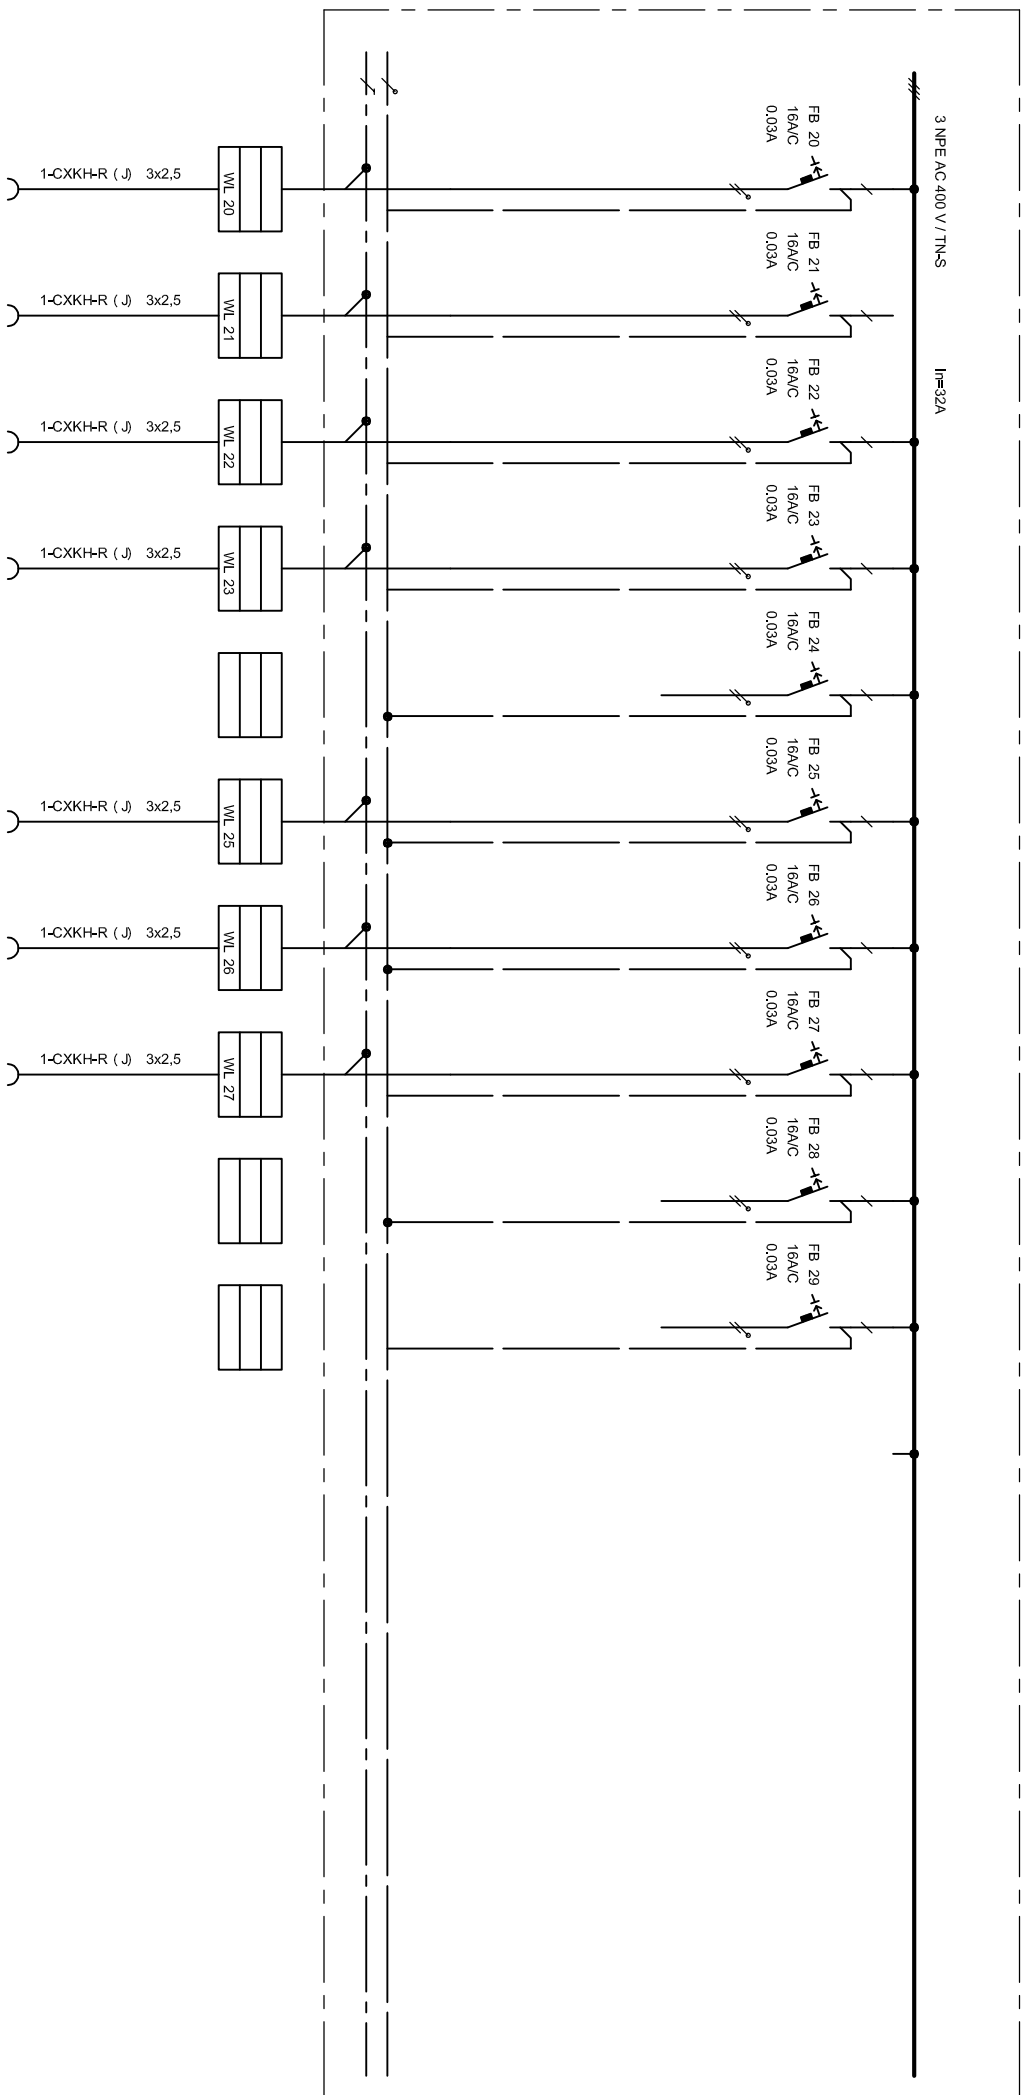

JSOU POUŽITY KABELY SPLŇUJÍCÍ BZEO SÍDO

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Botanická 70, Brno  
STAVEBNÍ ÚPRAVY

ROZVADĚČ RP1.3

LIST č.1