



ELEKTROMĚŘ S NEPŘÍMÝM MĚŘENÍM

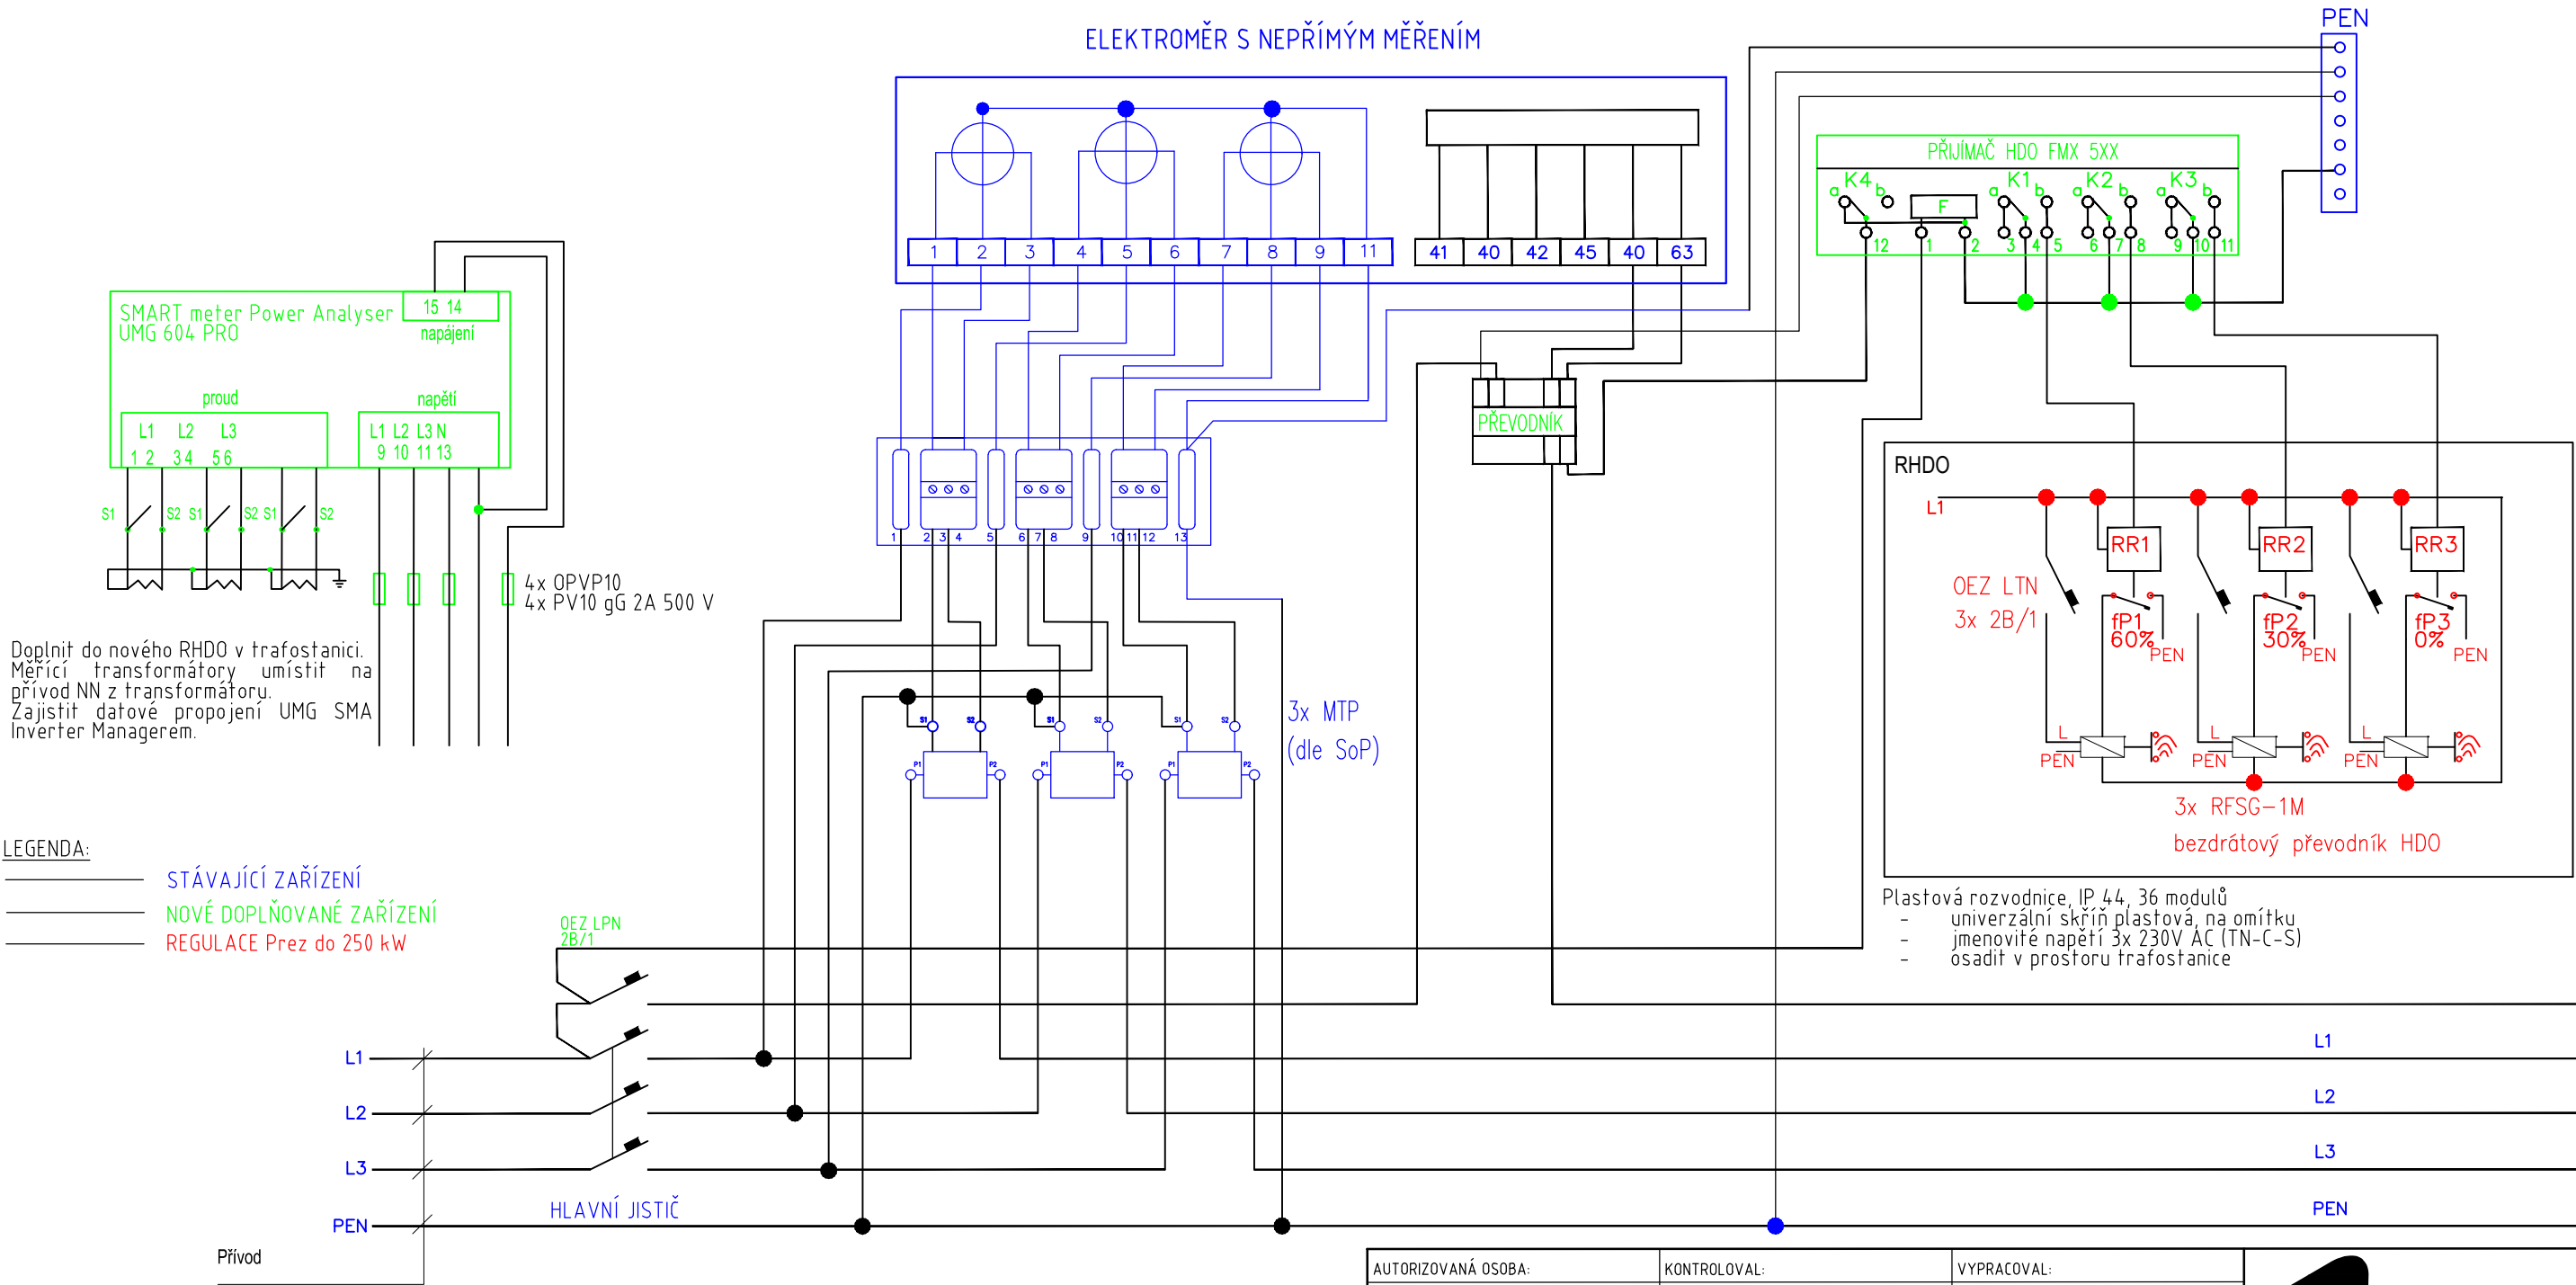

AUTORIZOVANÁ OSOBA:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	
Ing. PETR FEIERFEIL	Ing. JAN PETR	Ing. BORIS HUDEC	
PROJEKTANT:	PKV BUILD s.r.o.	ič.o.: 281 49 785	
INVESTOR:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje	ič.o.: 709 32 581	
KRAJ:	Jihomoravský		
MÍSTO STAVBY:	Ořechovská 541/35, 619 00 Brno parc.č.1774/5 k.ú. Horní Heršpice [612065]		
NÁZEV PROJEKTU:	FVE Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 59,86kWp		ZAKÁZKOVÉ Č.: FVE-2022-000374
OBSAH VÝKRESU:	OBCHODNÍ MĚŘENÍ		STUPEŇ PD: DŮR/DSP/DPS
			DATUM: 06/2023
			FORMÁT: 2 A4
			MĚŘÍTKO: -
		Č. VÝKR.: D.25	Č. PARÉ: