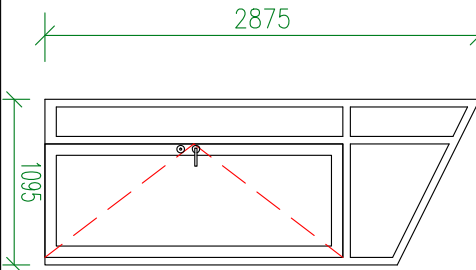






VÝPIS PROTIPOŽÁRNÍCH PRVKŮ

REKONSTRUKCE RD S UBÝTOVÁNÍM, OSTROV U MACOCHY Č.P. 34, 679 14

TAB.Č. 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ			KOVÁNÍ	ZASKLENÍ NÁTĚR	POZNÁMKA
			1NP	2NP	Σ			
PO 1P		DVEŘNÍ SESTAVA Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ;S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C DP3 SE SAMOZAVÍRAČEM SVĚTLOST OTVORU DVEŘNÍHO KŘÍDLA 800/1970MM ZASKLENÍ DVOJSKLEM SNIŽENÝ PRÁH; BARVA RÁMU BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY ARCHITEKTEM.	1	1	1	KLIKA/KLIKA NA KRUHOVÉM ŠTÍTKU, MATERIÁL CHROM ZÁMEK CYLINDRICKÝ CHROM	ZASKLENÍ NÁTĚR	BARVNÝ NÁTĚR RAL BUDE UPŘESNĚN V PRŮBĚHU VÝSTAVBY ARCHITEKTEM. PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘITI (UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ NA MEZIPODESTĚ)
PO 2		HADICOVÝ SYSTÉM VYBAVEN TVAROVĚ STALOU HADICÍ DÉLKY 30m, SVĚTLOST HADICE 19mm, VYDATNOST min.0,3l/s, PROSKLENÁ NEREZOVÁ DVÍŘKA	1	1	1			SYSTEMOVÝ PRVEK
PO 3		PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ, MIN. 21A	1	1	2			SYSTEMOVÝ PRVEK
PO 4		PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ, SNĚHOVÝ min. 55B	1	1	1			SYSTEMOVÝ PRVEK
PO 5		PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ, PRAŠKOVÝ min. 34A	1	1	1			SYSTEMOVÝ PRVEK

PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!