


RA3.x.y.z bytový rozváděč kde x znamená patro, y napajecí rozvaděč a z příslušný byt  
 Označení kabelu WRx.y.z odpovídá číslu patra a příslušného bytu kam vede  
 RA3x.y patrový rozváděč kde x znamená patro a y pořadí na patře (1 nebo 2)  
 Přesné zapojení vychází z přehledového schématu

Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C  
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)  
 základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí):  
 - izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou  
 ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí):  
 - ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje  
 doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování  
 Vnější vlivy: určuje protokol vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

## REVIZE 01

ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ BLAŽEK	<i>Blažek</i>	<b>Ing. Tomáš Blažek</b> Příbice 379,691 24 tel.: 733 534 194, IČO: 04062965 PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ	
NAVRHL/VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ BLAŽEK	<i>Blažek</i>		
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ BLAŽEK	<i>Blažek</i>		
INVESTOR	Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, příspěvková organizace			
KRAJ - JIHOMORAVSKÝ		MÍSTO STAVBY: 624 00 Brno, Čichnova 982/23	STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 - HAVARIJNÍ STAV OBJEKT: A3			DATUM	2023/11
			FORMÁT	5 x A4
			MĚŘÍTKO	-
NÁZEV PŘÍLOHY			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
SCHÉMA ROZVÁDĚČ RA3.1.1.1				111

RA3.1.1.1 Modułární zapuštěný oceloplastový rozváděč pro 100 modulů šíře max 700mm (protipožární dveře)

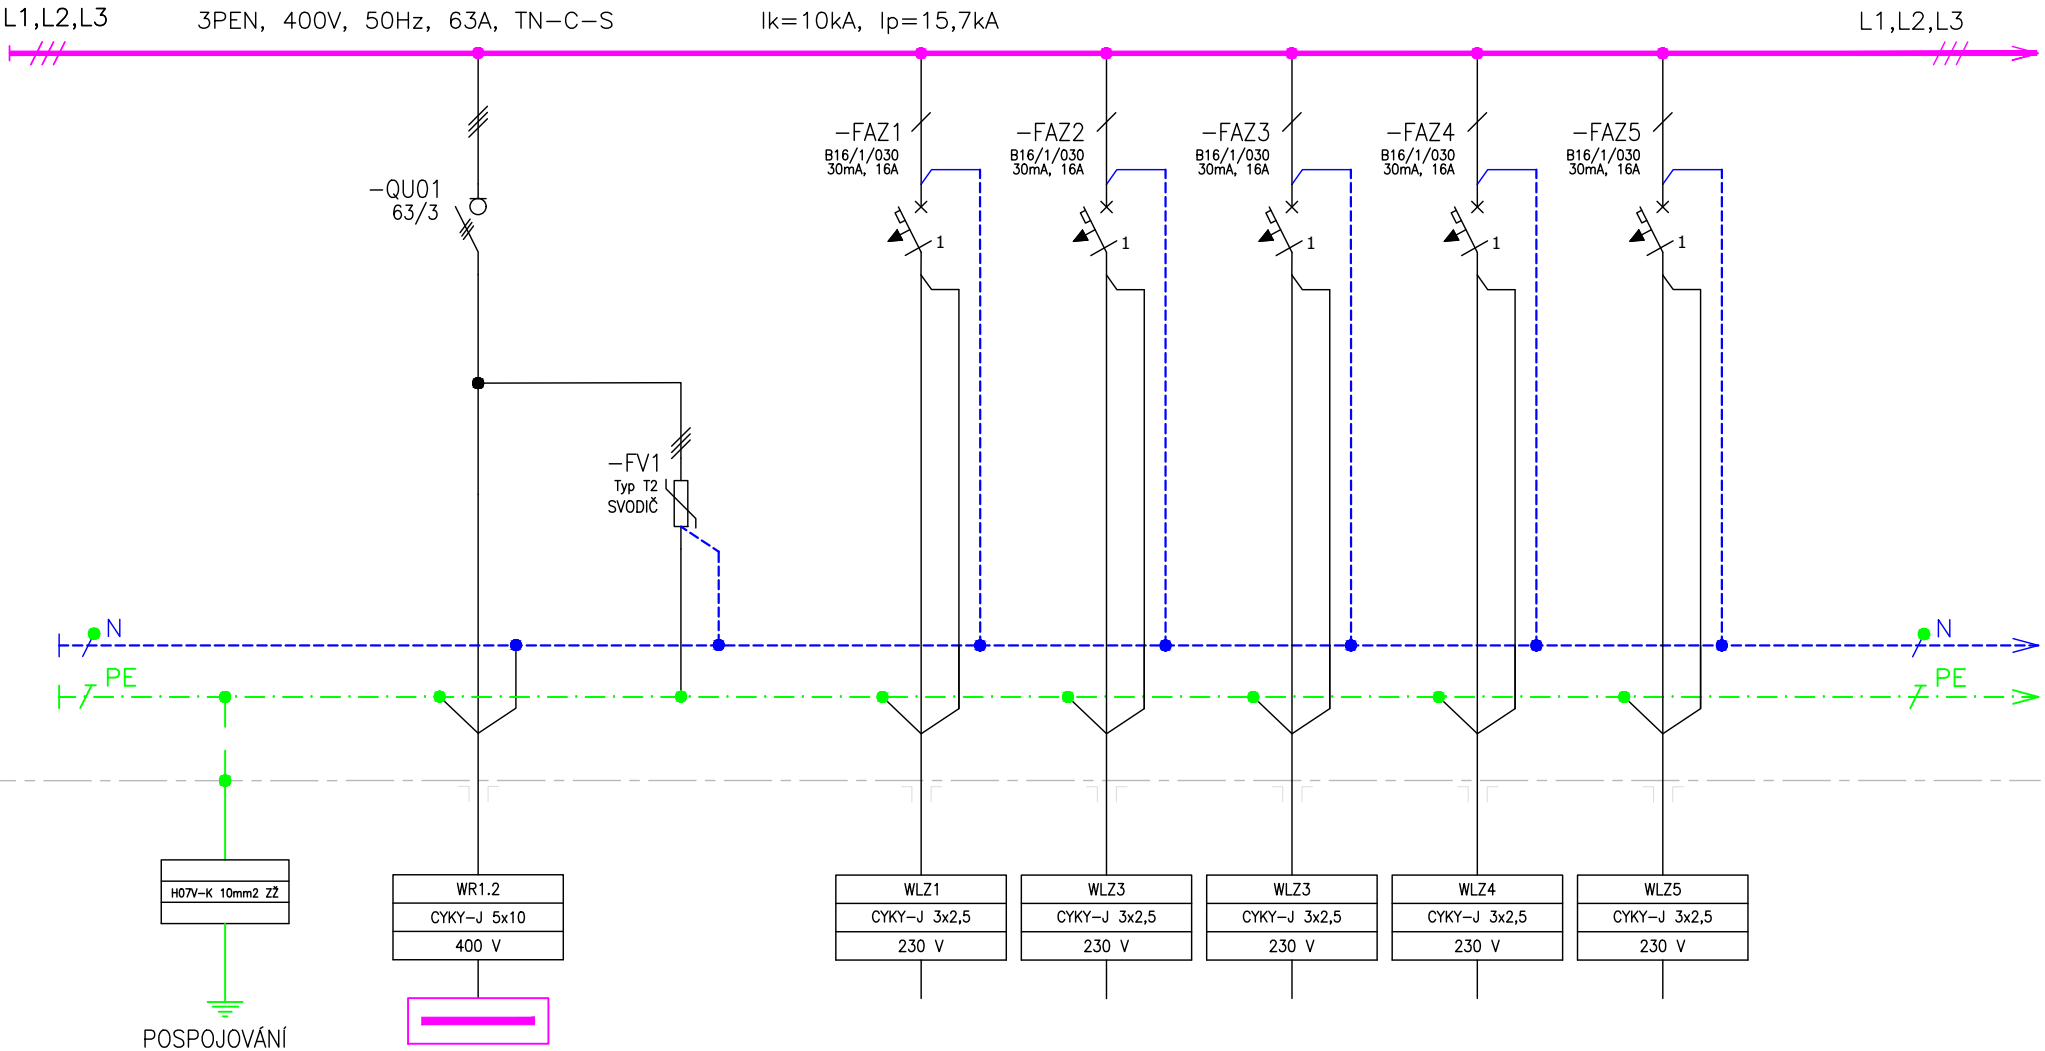

ČÍSLO VÝVODU	01	02	03	04	05	06
POPIS	RA3.1.1	Zásuvky Z1	Zásuvky Z2	Zásuvky Z3	Zásuvky Z4	Zásuvky Z5

Ing. Tomáš Blažek Příbice 379,691 24 Brno-venkov , tel.: 733 534 194, IČO: 04062965 PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ	Stavebník : Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, p.o.	DATUM:	01/2023	OBSAH:  <b>ROZVÁDĚČ RA3.1.1.1</b>			
	Název akce : REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 - HAVARIJNÍ STAV	VYPRACOVAL :	Ing. Tomáš Blažek		Č. VÝKRESU:	1_R	LIST: 2
	Stavební objekt : D.1.4d - Silnoproudé instalace	PROJEKTANT :	Ing. Tomáš Blažek				LISTŮ: 5



