



FVE 1										
Střídač č.1 - 66,6 kW										
String č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Celkem
Počet optimizérů [ks]	15	14	14	19	18	0	0	0	0	80
Počet panelů [ks]	30	28	28	38	36	0	0	0	0	160
Výkon stringu [kWp]	13,50	12,60	12,60	17,10	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
Panel 450 Wp	Konstrukce		Počet FV panelů [ks]		Konfig. FVp				Celkový výkon [kWp]	
FVE	samozátěžná		160		EW, sklon 10°				72,00	

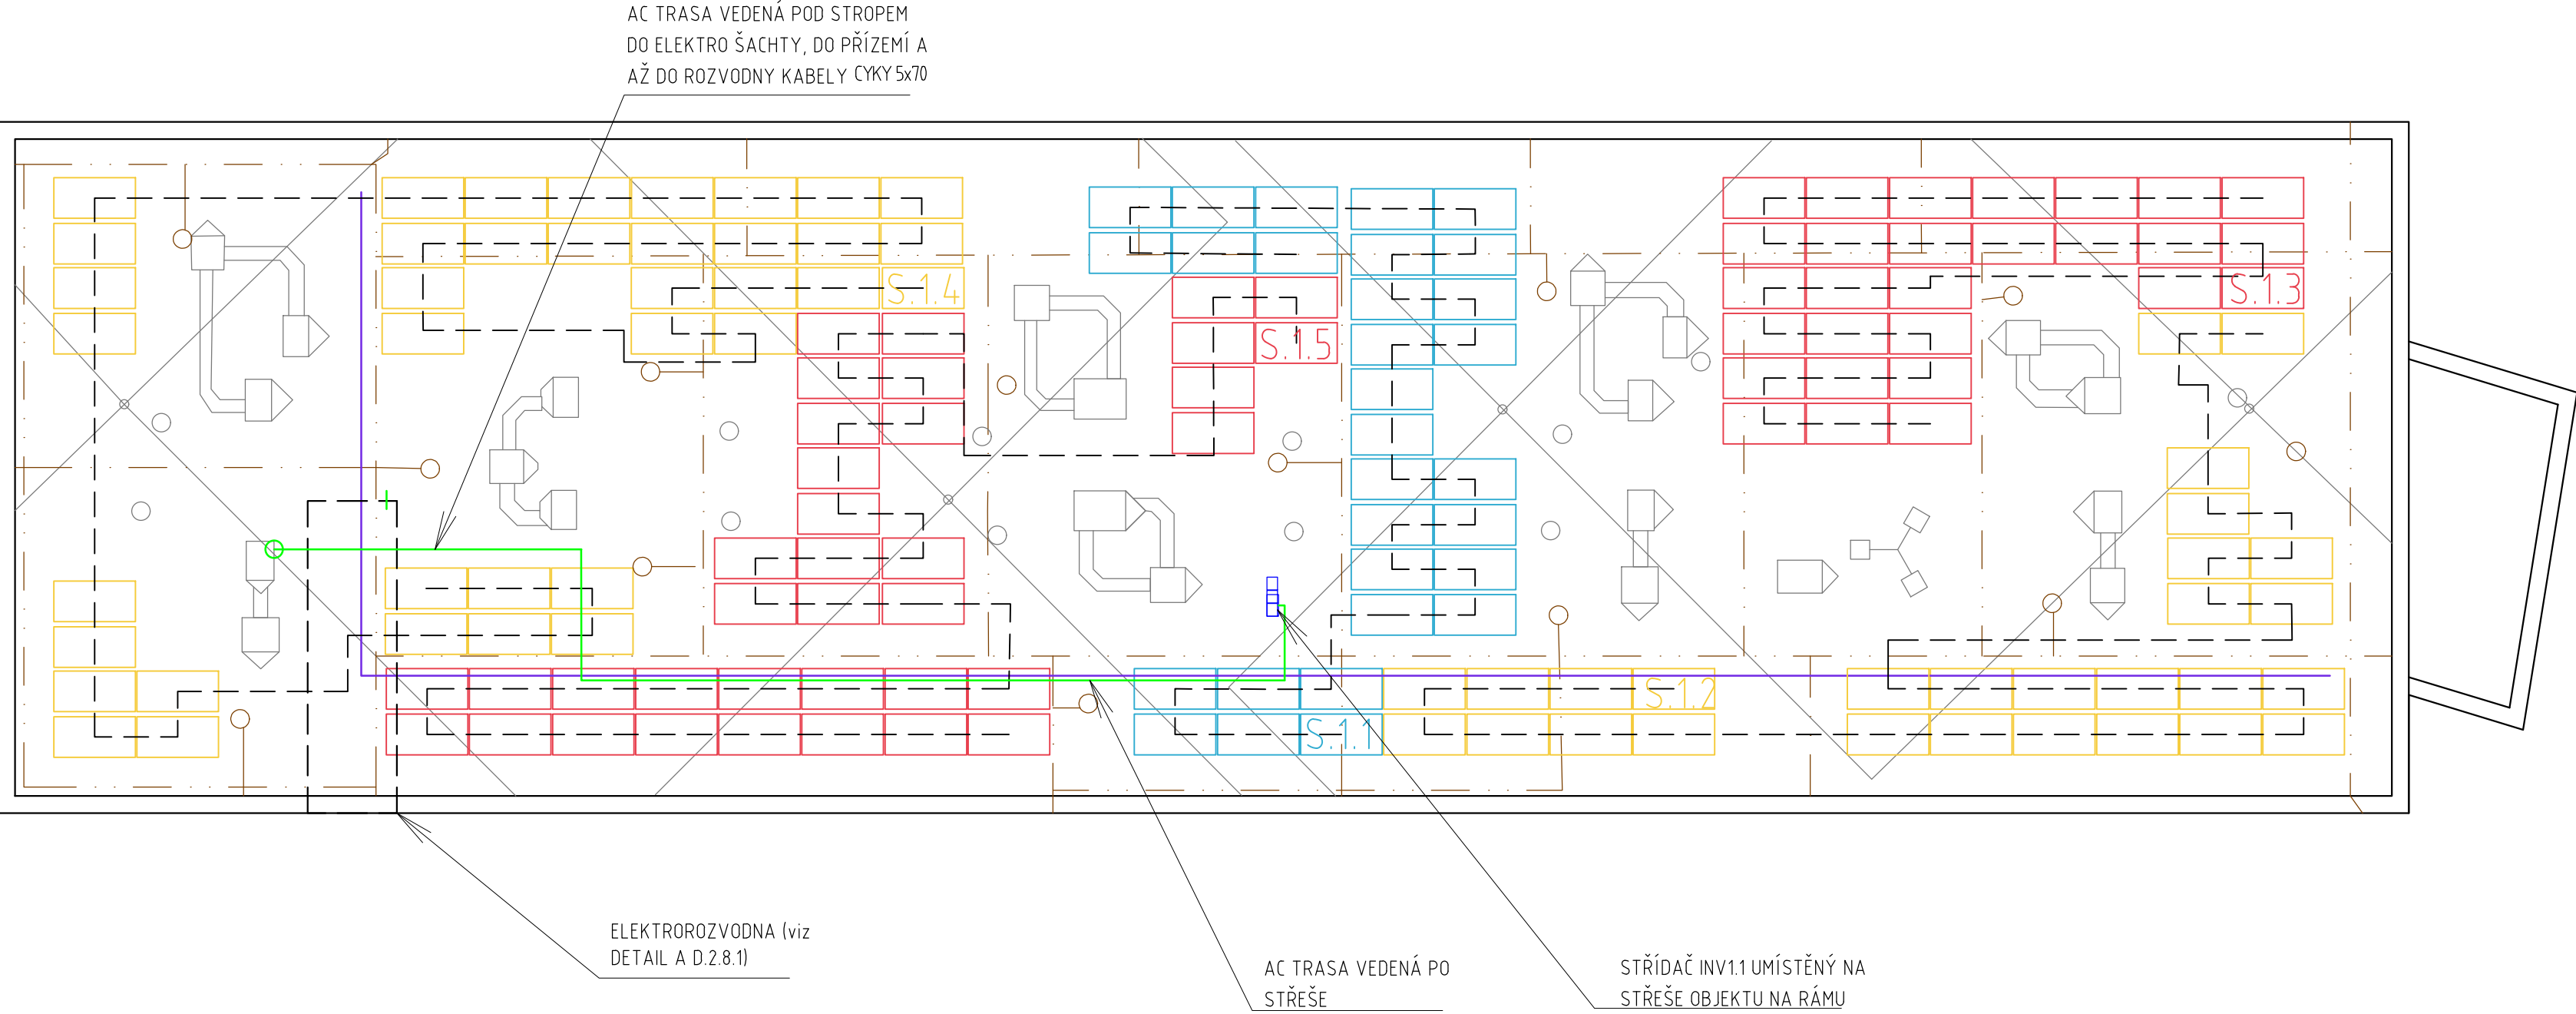

LEGENDA:

- — — STRING (KABELOVÝ ŽLAB)
- AC TRASA
- DC TRASA (HL. KABELOVÝ ŽLAB)

OZNAČENÍ STRINGŮ:

- S.X.Y.Z:
- S - STRING
- X - ČÍSLO RFVE
- Y - ČÍSLO STŘÍDAČE
- Z - ČÍSLO STRINGU

AUTORIZOVANÁ OSOBA:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:		
Ing. PETR FEIERFEIL	Ing. JAN PETR	Ing. BORIS HUDEC		
PROJEKTANT:	PKV BUILD s.r.o.	ičo: 281 49 785		
INVESTOR:	Jihomoravský kraj	ičo: 708 88 337		
KRAJ:	Jihomoravský			
MÍSTO STAVBY:	nám. Svobody 318, 696 81 Bzenec			
	parc.č. 1275/3, 1275/1			
	k.ú. Bzenec [617270]			
NÁZEV PROJEKTU:	FVE SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec - 99 kWp		ZAKÁZKOVÉ Č.:	FVE-2022-000483
OBSAH VÝKRESU:	STRINGOVÁNÍ FVE1		STUPEŇ PD:	DŮR/DSP/DPS
			DATUM:	05/2023
			FORMÁT:	4 X A4
			MĚŘÍTKO:	-
			Č. VÝKR.:	D.2.4.1
			Č. PARÉ:	