

DOPLNĚNÍ NEBO VÝMĚNA PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ VE STÁVAJÍCÍM HLAVNÍM ROZVADĚČI
(CHODBA ŠKOLY)

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁŇIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VÝUKOVÝCH PROSTOR

S E N A A


MÍSTO STAVBY:	adresa: Komenského 16/5 Vyškov 682 01 Česko, k.ú.: Vyškov , kraj: Jihomoravský				
KLIENT ZAKÁZKY	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov , příspěvková organizace		DATUM	01/2024	
	Komenského 16/5, 682 01, Vyškov-Předměstí		STUPEŇ	DPS	
HLAVNÍ ARCHITEKT, AUTOR	Ing. arch. Václav Navrátil, Jakubské náměstí 7, 602 00 Brno tel: 775 380 703, e-mail: navratil@sena.cz, web: www.sena.cz		ČÁST DOKUMENTACE	D.1.7	
			OBJEKT	VÝTAH	
PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE	Ing. Karel Rychlý, Ing. Michal Kočíř		MĚŘÍTKO	-	
			REVIZE		
VÝKRES	D.1.7 elektroinstalace ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE "RH" (výtah)		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.7.16	PARÉ

Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Original tohoto výkresu a návrh řešení i na něm zobrazený je majetkem autora. Tento výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespekujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu Klienta a hlavního architekta (autora) poskytnout třetí osobě.

Císlo pole			
Technologický popis	ROZVADĚČ VÝTAHU	EL. PŘIMOTOP	ODVĚTRÁNÍ
OSPO			
Císlo pohonu	1	2	3

L1L2L3 3NPE 50Hz, 400V /TN-C-S
///

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ

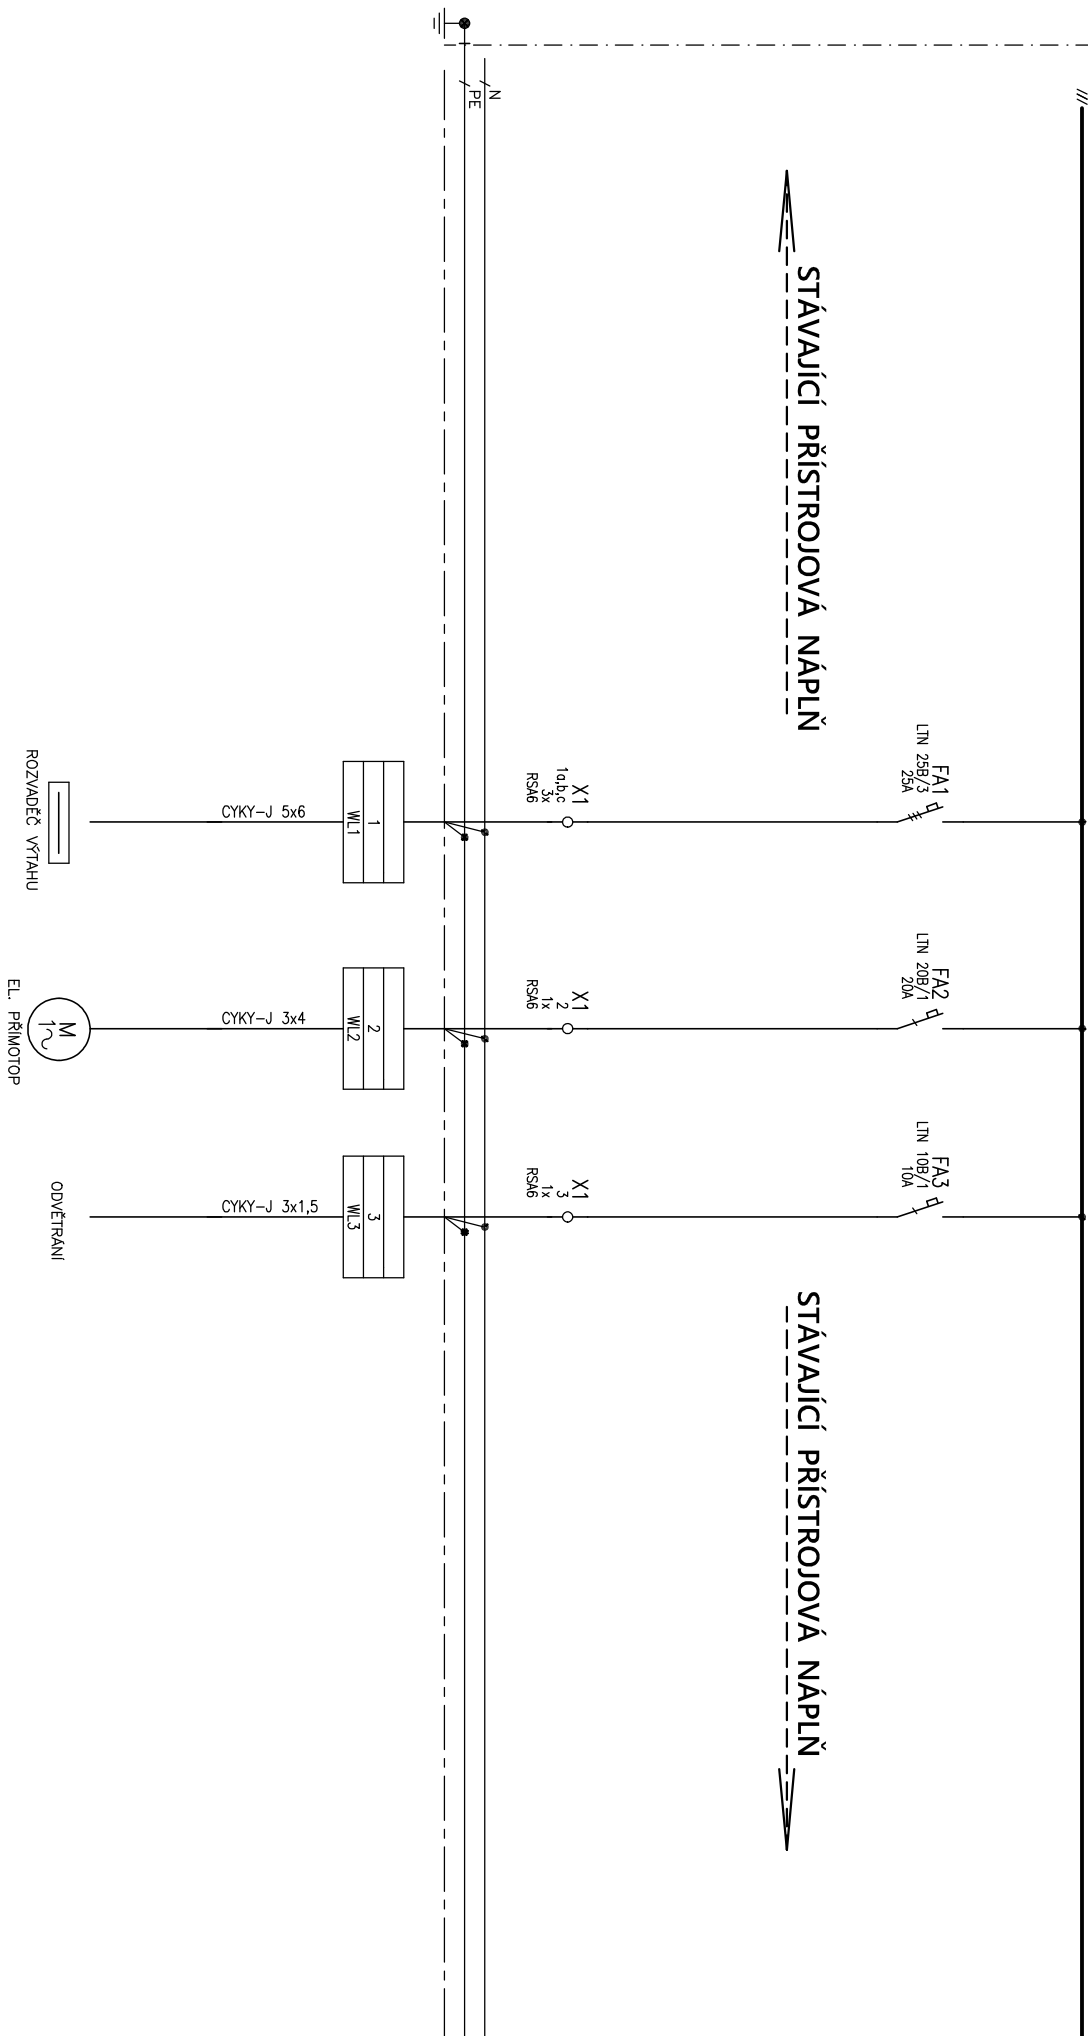

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE "RH" (výtah)

Navrhl: ING. RYCHLÝ

Císlo zák.:

Císlo listu: 1
Císlo výkř.: D.1.7.16