

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací.: KHSJM 47981/2021/HO/HP
Spisová značka: S-KHSJM 46529/2021
Vyřizuje: Jitka Krieglerová
Tel.: 518 398 682
Email: jitka.krieglerova@khsbrno.cz

Osobně

GEPROSTAV projekce s.r.o.
Plucárna 3832/1a
695 01 Hodonín

V Hodoníně dne 17. 8. 2021

Sdělení k žádosti

Dne 3. 8. 2021 pod číslem jednací KHSJM 46529/2021/HO/HP obdržela Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS Jmk) podání ve věci „**Demolice objektu na parc. č. st. 2698/2, k. ú. Hodonín**“, investor: **Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11, 695 01 Hodonín** – žádost o vyjádření k dokumentaci odstranění stavby.


Po posouzení obsahu podání bylo zjištěno, že v uvedené věci není KHS Jmk dle platných legislativních předpisů dotčeným orgánem státní správy, a proto v uvedené věci žádné stanovisko nevydává.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-44-


Jitka Krieglerová
vrchní referent
oddělení hygieny práce
územního pracoviště Břeclav a Hodonín

Příloha: PD

Rozdělovník:

1. GEPROSTAV projekce s.r.o., Plucárna 3832/1a, Hodonín
2. KHS Jmk - spis



naše značka
5002443776

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
18.08.2021

GEPROSTAV projekce s.r.o.
Plučárna 3832/1a
69501 Hodonín

Věc:
Demolice objektu na p.č. st. 2698/2

K.ú. - p.č.: Hodonín

Stavebník: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín

Účel stanoviska: Odstranění stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 • Zábřovice • 602 00 Brno • T 555 90 10 10 • www.gasnet.cz

IČ: 27935311 • DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002443776 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002443776 ze dne 18.08.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín. K.ú.: Hodonín.

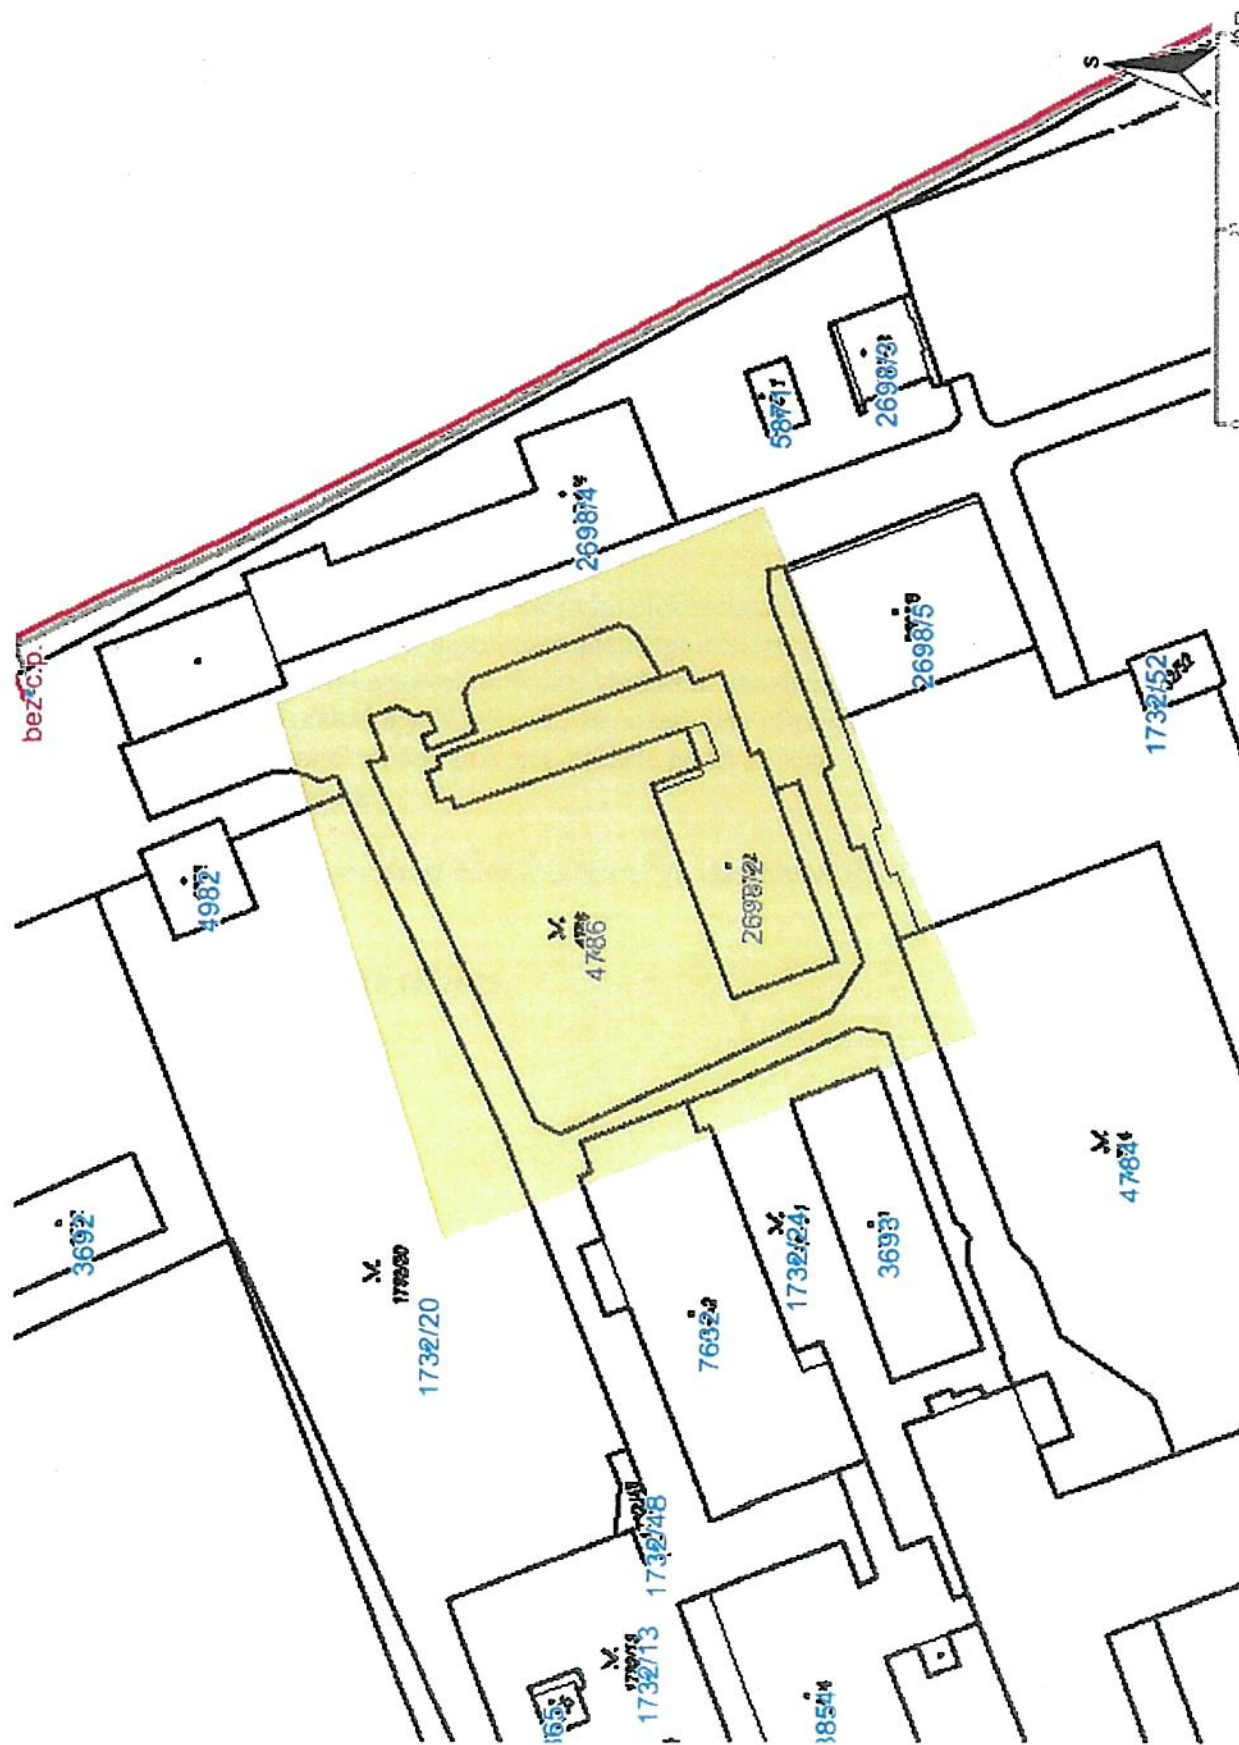

Legenda:

<div> <div>NTL</div> <div>STL</div> <div>VTL</div> <div>WTL</div> </div>	<div> <div>nefunkční</div> <div>plánovaná stavba před realizací</div> <div>ve výstavbě, neuvedeno do provozu</div> </div>	<div> <div>regulační stanice</div> <div>ochranné zařízení</div> <div>kabel</div> <div>elektrořídpojka</div> <div>kabel protikorozní ochrany</div> <div>anodové uzemnění</div> <div>stanice katodové ochrany</div> <div>pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO</div> <div>neplynovodní zařízení (linie/bod)</div> </div>
--	---	--