

ROZMĚRY:VxŠxH 2100x800x400

KRYTÍ:IP20 ROZVADĚČ JE V PROVEDENÍ BEZ DVEŘÍ. JE UMÍSTĚN V NICE, ZA UZAMYKATELNÝMI DVEŘMI

PŘÍVOD:SHORA

VÝVODY:NAHORU

INSTALOVANÝ PŘÍKON:MD0Pi=3,3kWDDPi=3,3kW

SOUČINITEL SOUDOBOSTI:11

SOUDOBY PŘÍKON:Pp=3,3kWPP=3,3kW

JMENOVITÝ PROUD:In=40AIn=40A

ZKRATOVÝ PROUD:Ik''= 10kA


PROUDOVÁ SOUSTAVA:3NPE,AC 50Hz,400V,TN-S

v.č. 3011.126.11-23


Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

<div><div>BLOCK[®]</div><div>Clean Room Solutions</div><div>BLOCK a.s., U Kasáren 727</div><div>757 01 Valašské Meziříčí</div></div>		Investor: <div><div></div><div>Nemocnice Vyškov</div></div>	
Profese: <div>EL</div>			Autorizace:
	Vypracoval:	Kontroloval:	
	LUDĚK DORUŠKA (Elmo)	TOMÁŠ POTĚŠIL	


Akce: <div>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.</div> <div>MAGNETICKÁ REZONANCE</div> <div>A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3</div>	Zakázkové číslo: 100745 DSPS 08 - 2023		Paré:
	Datum: 08 - 2023		
	Stupeň: Dokumentace skutečného provedení stavby		
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3	SO 01	Formát: 10 A4	
Obsah: <div>Rozvaděč 2ZR3.D3-MDO+DO</div>	Měřítko: <div>1:50</div>	Číslo výkresu: <div>D.1.01.4c-311</div>	

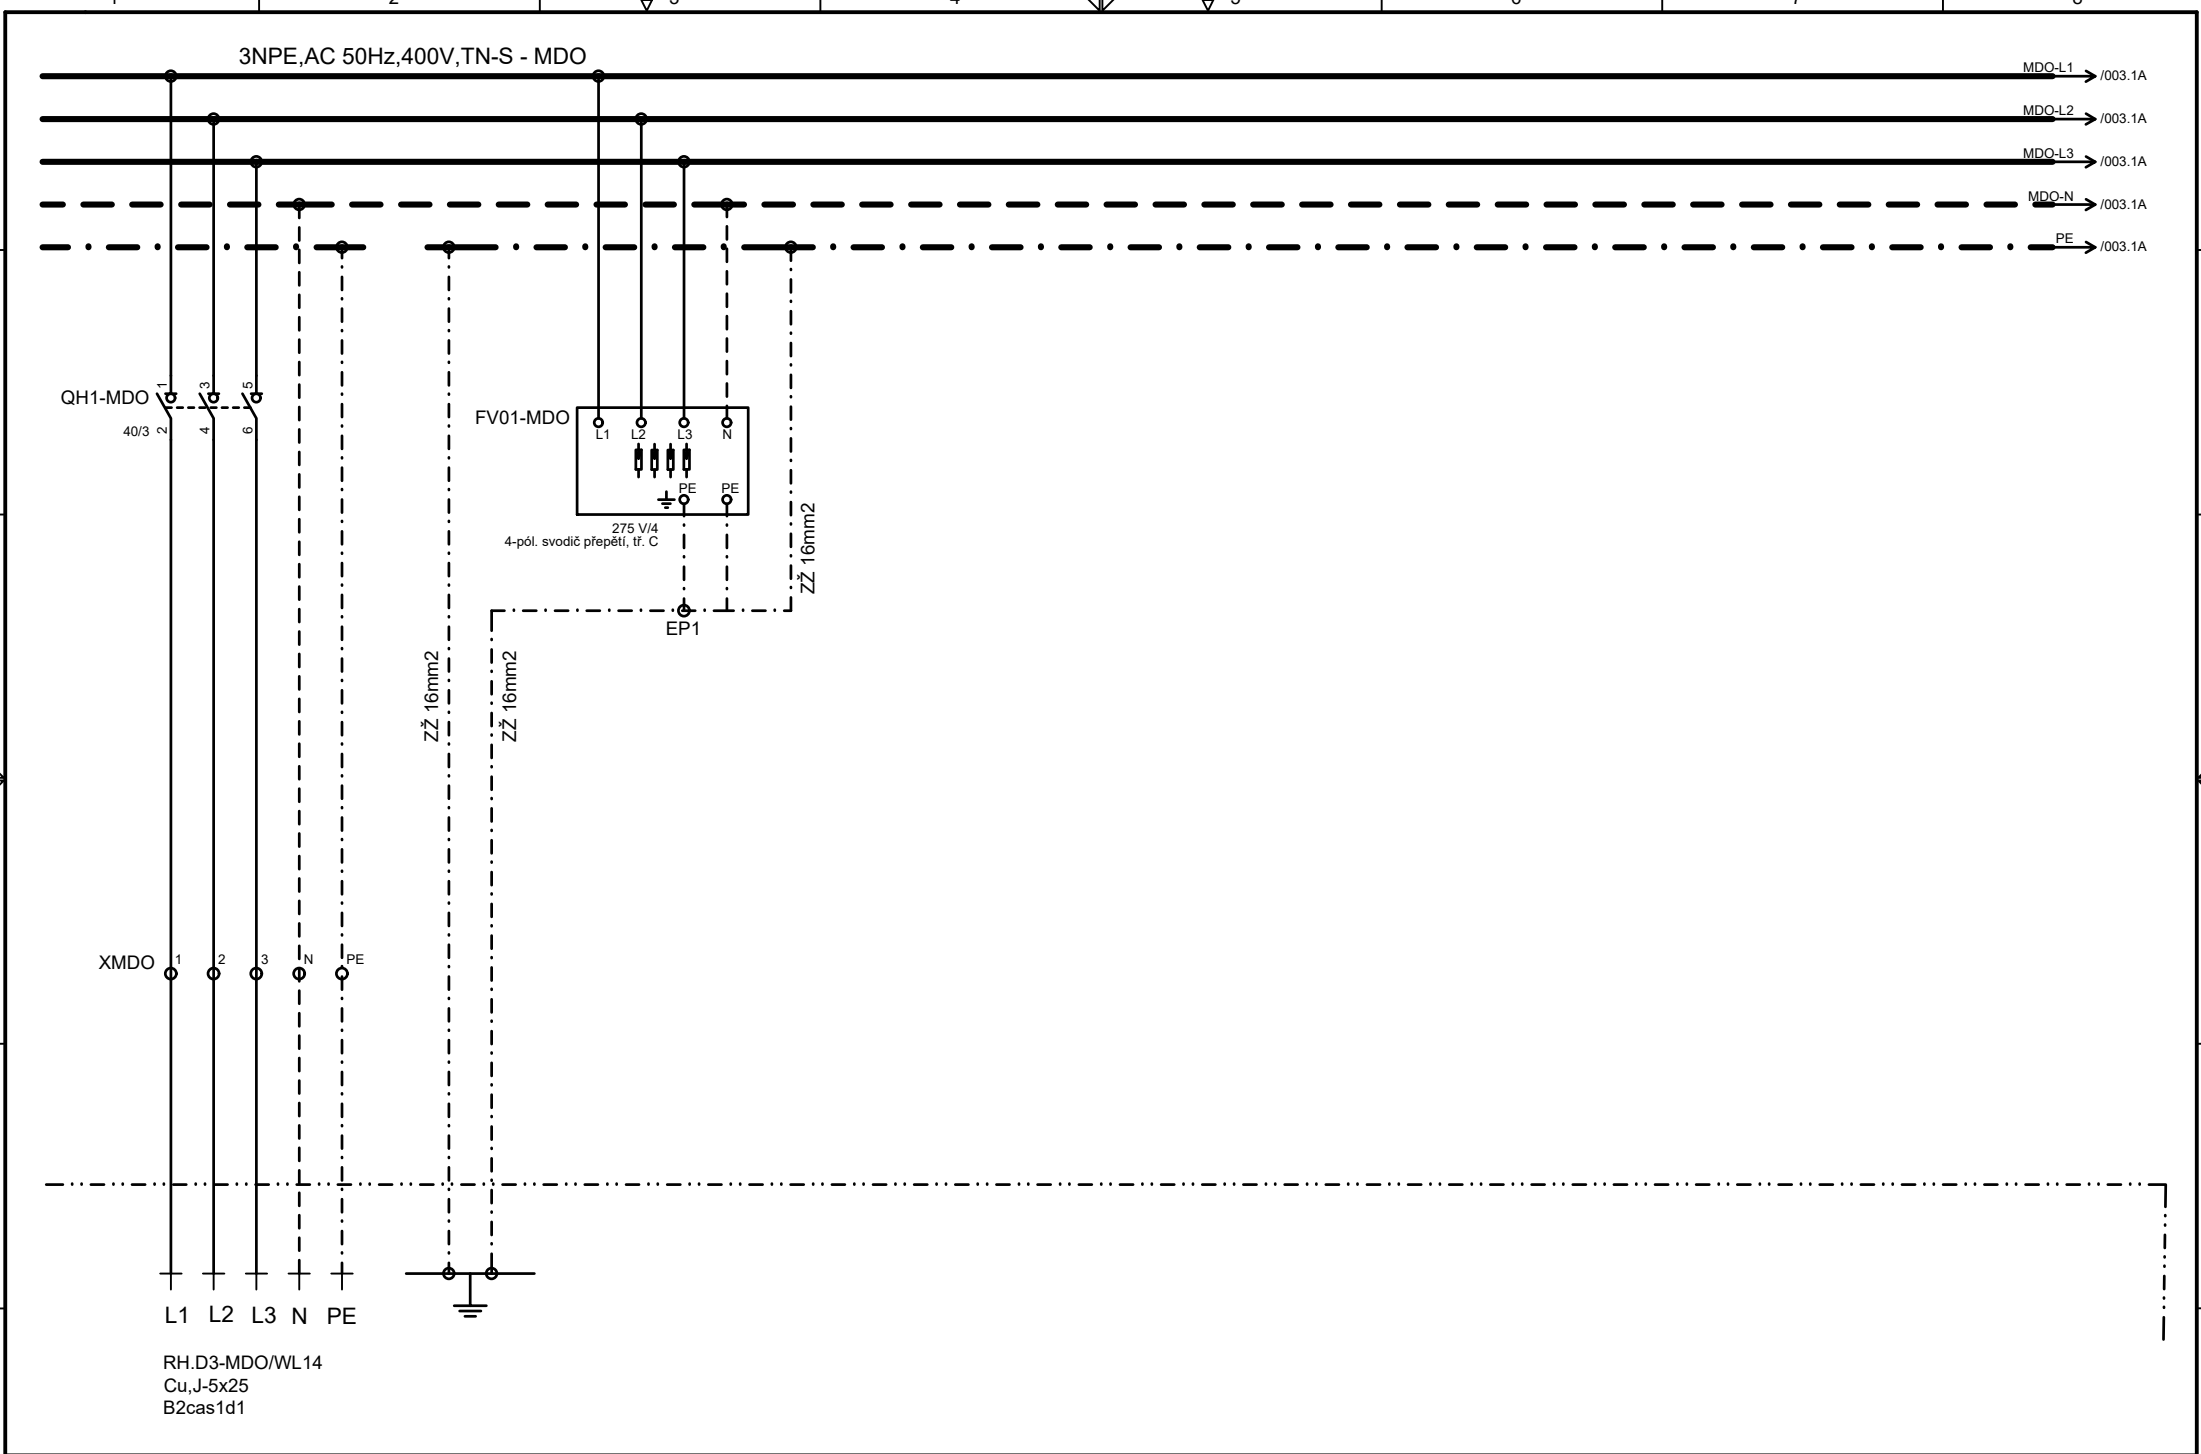


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor			Místo zakázky			
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba			Číslo zakázky	DPS 09 - 2021	+2ZR3D3-MDO+DO	
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt			Arch. číslo	D.1.01.4c-311	Název výkresu	
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS	Rozvaděč 2ZR3.D3-MDO+DO	
					List 002			
					10 cel.			

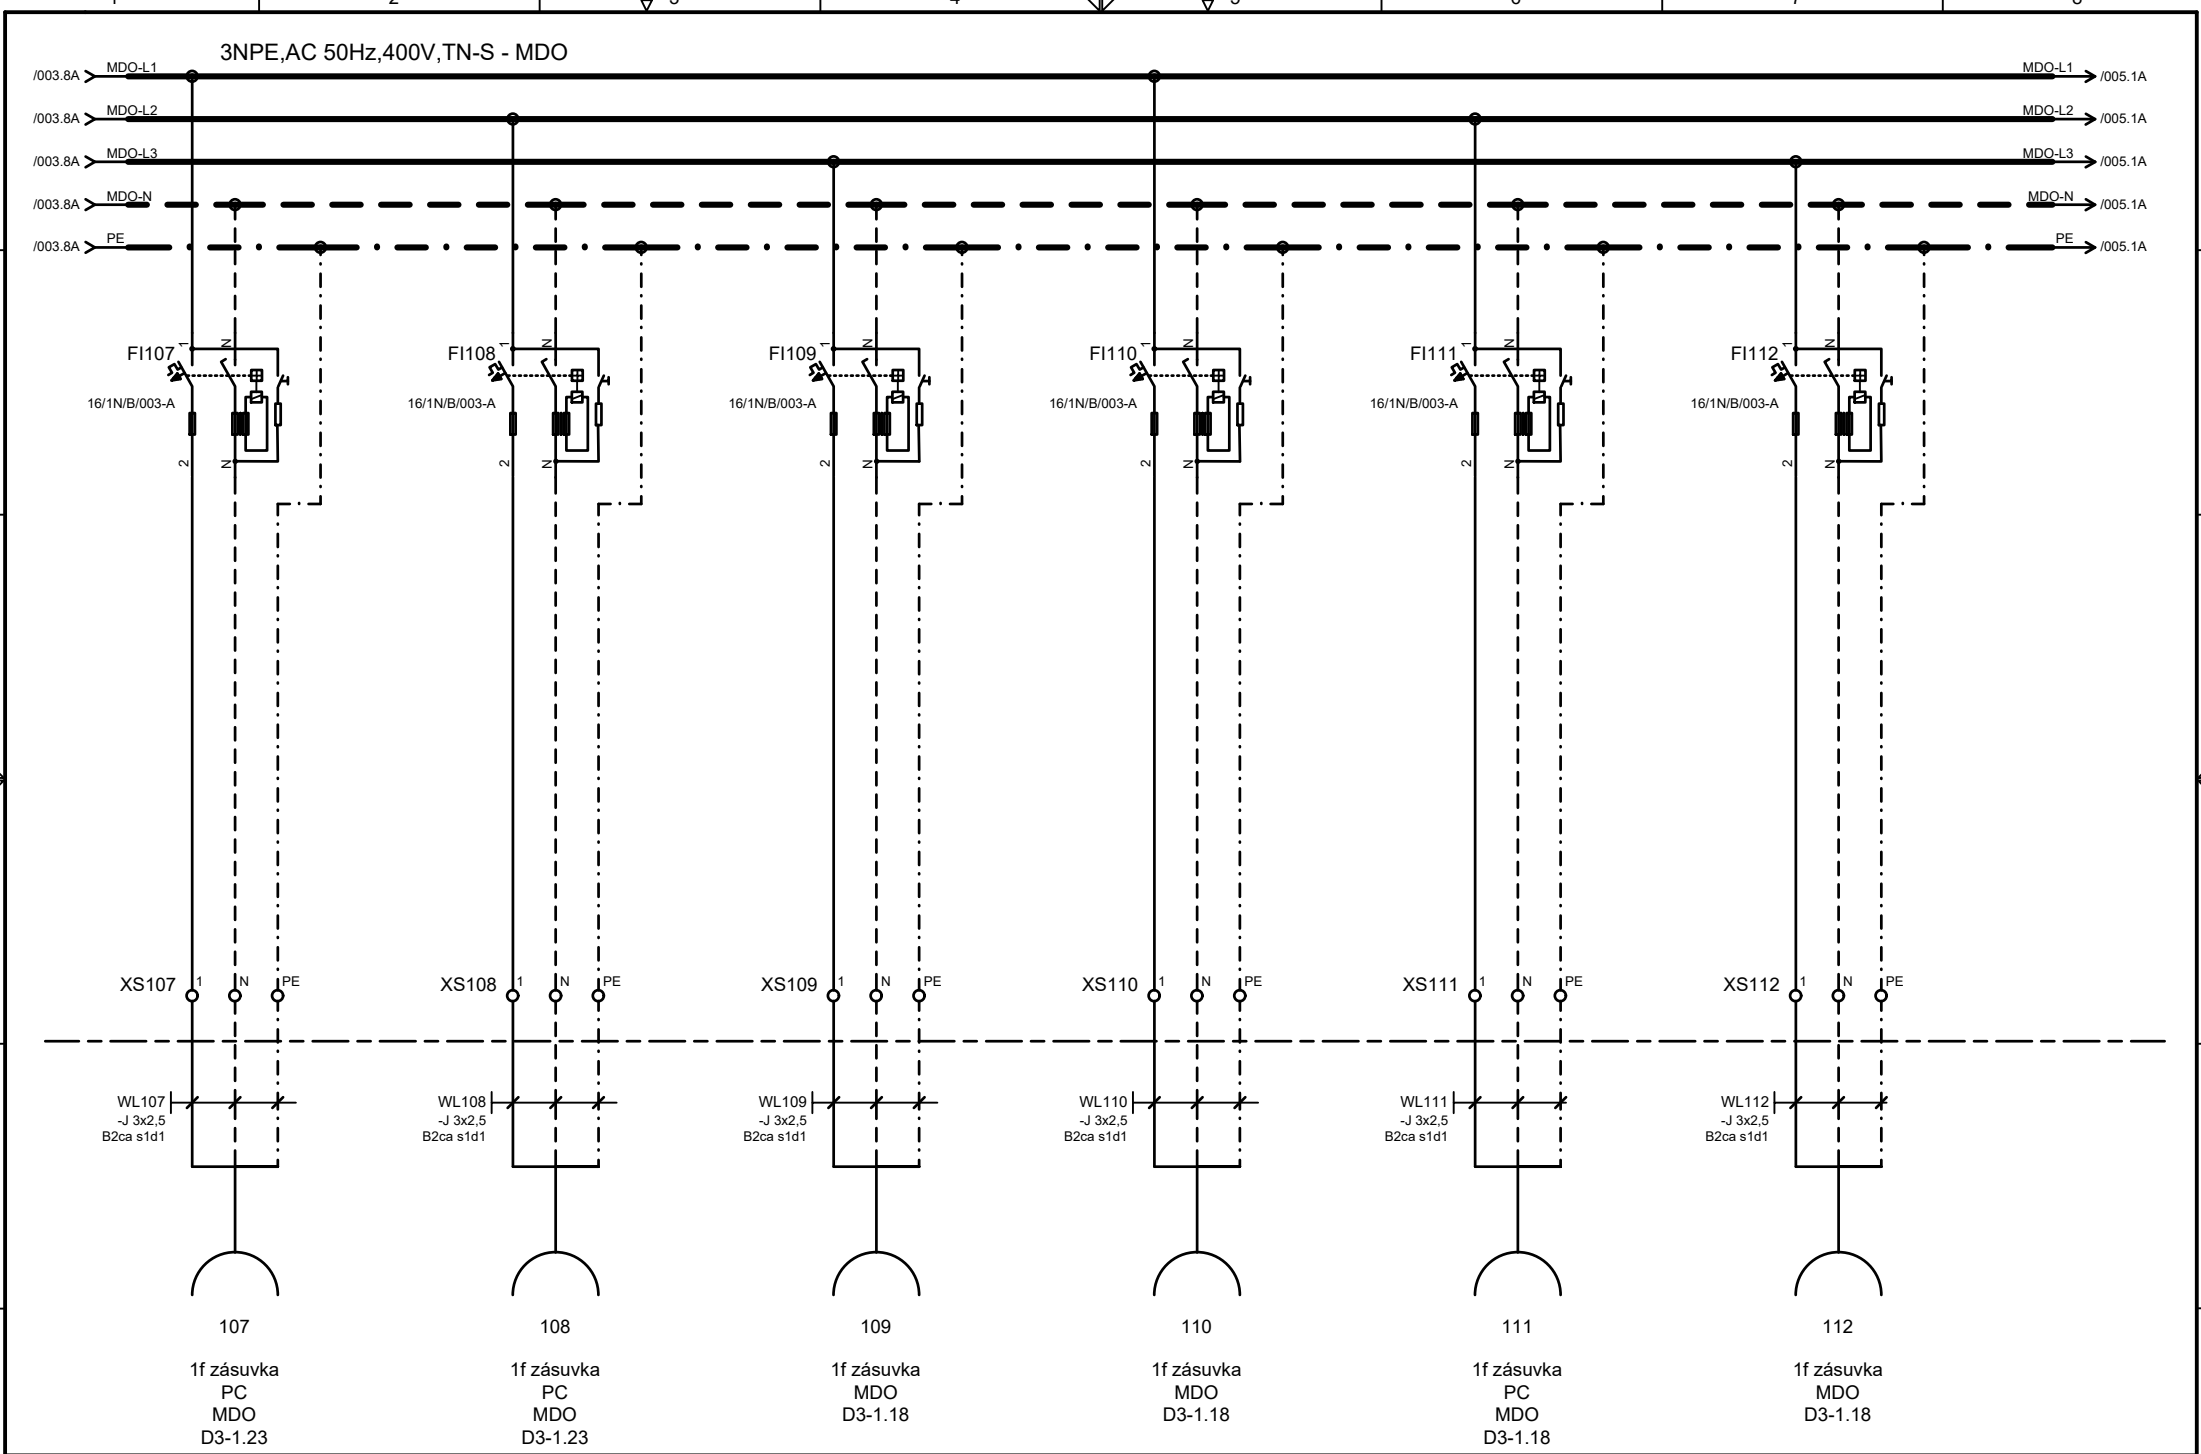


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor			Místo zakázky		
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba			Číslo zakázky	DPS 09 - 2021	+2ZR3D3-MDO+DO
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt			Arch. číslo	D.1.01.4c-311	Název výkresu
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS	Rozvaděč 2ZR3.D3-MDO+DO
							List 004
							10 cel.

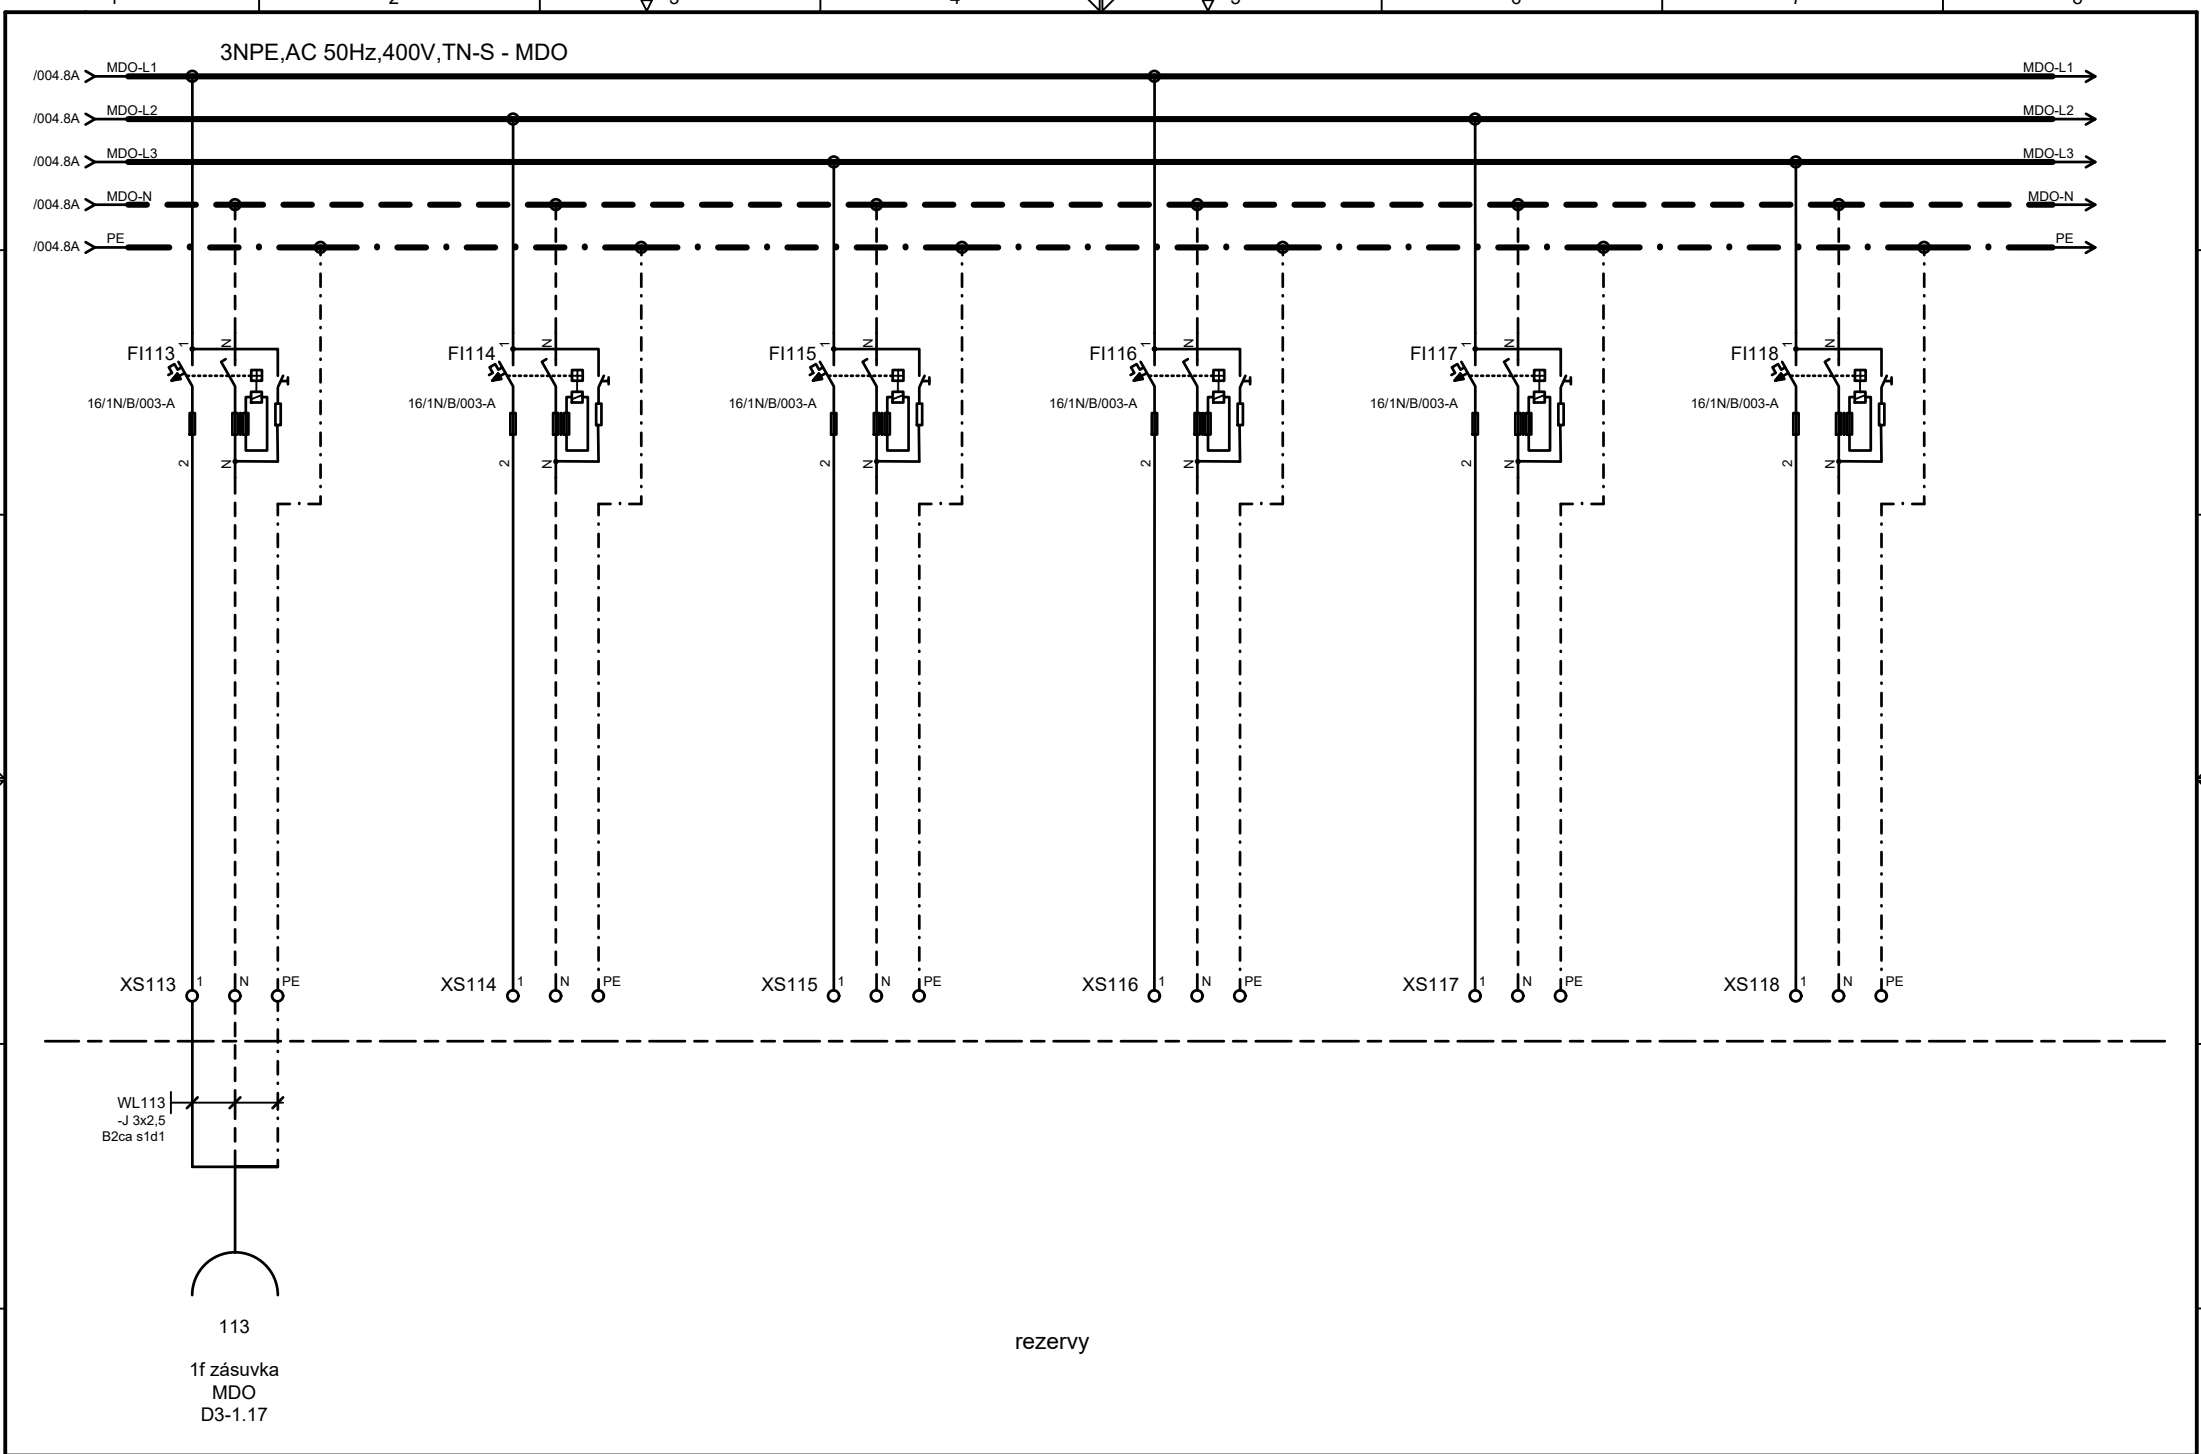


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor			Místo zakázky			
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba			Číslo zakázky	DPS 09 - 2021	+2ZR3D3-MDO+DO	
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt			Arch. číslo	D.1.01.4c-311	Název výkresu	List 005
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS	Rozvaděč 2ZR3.D3-MDO+DO	10 cel.

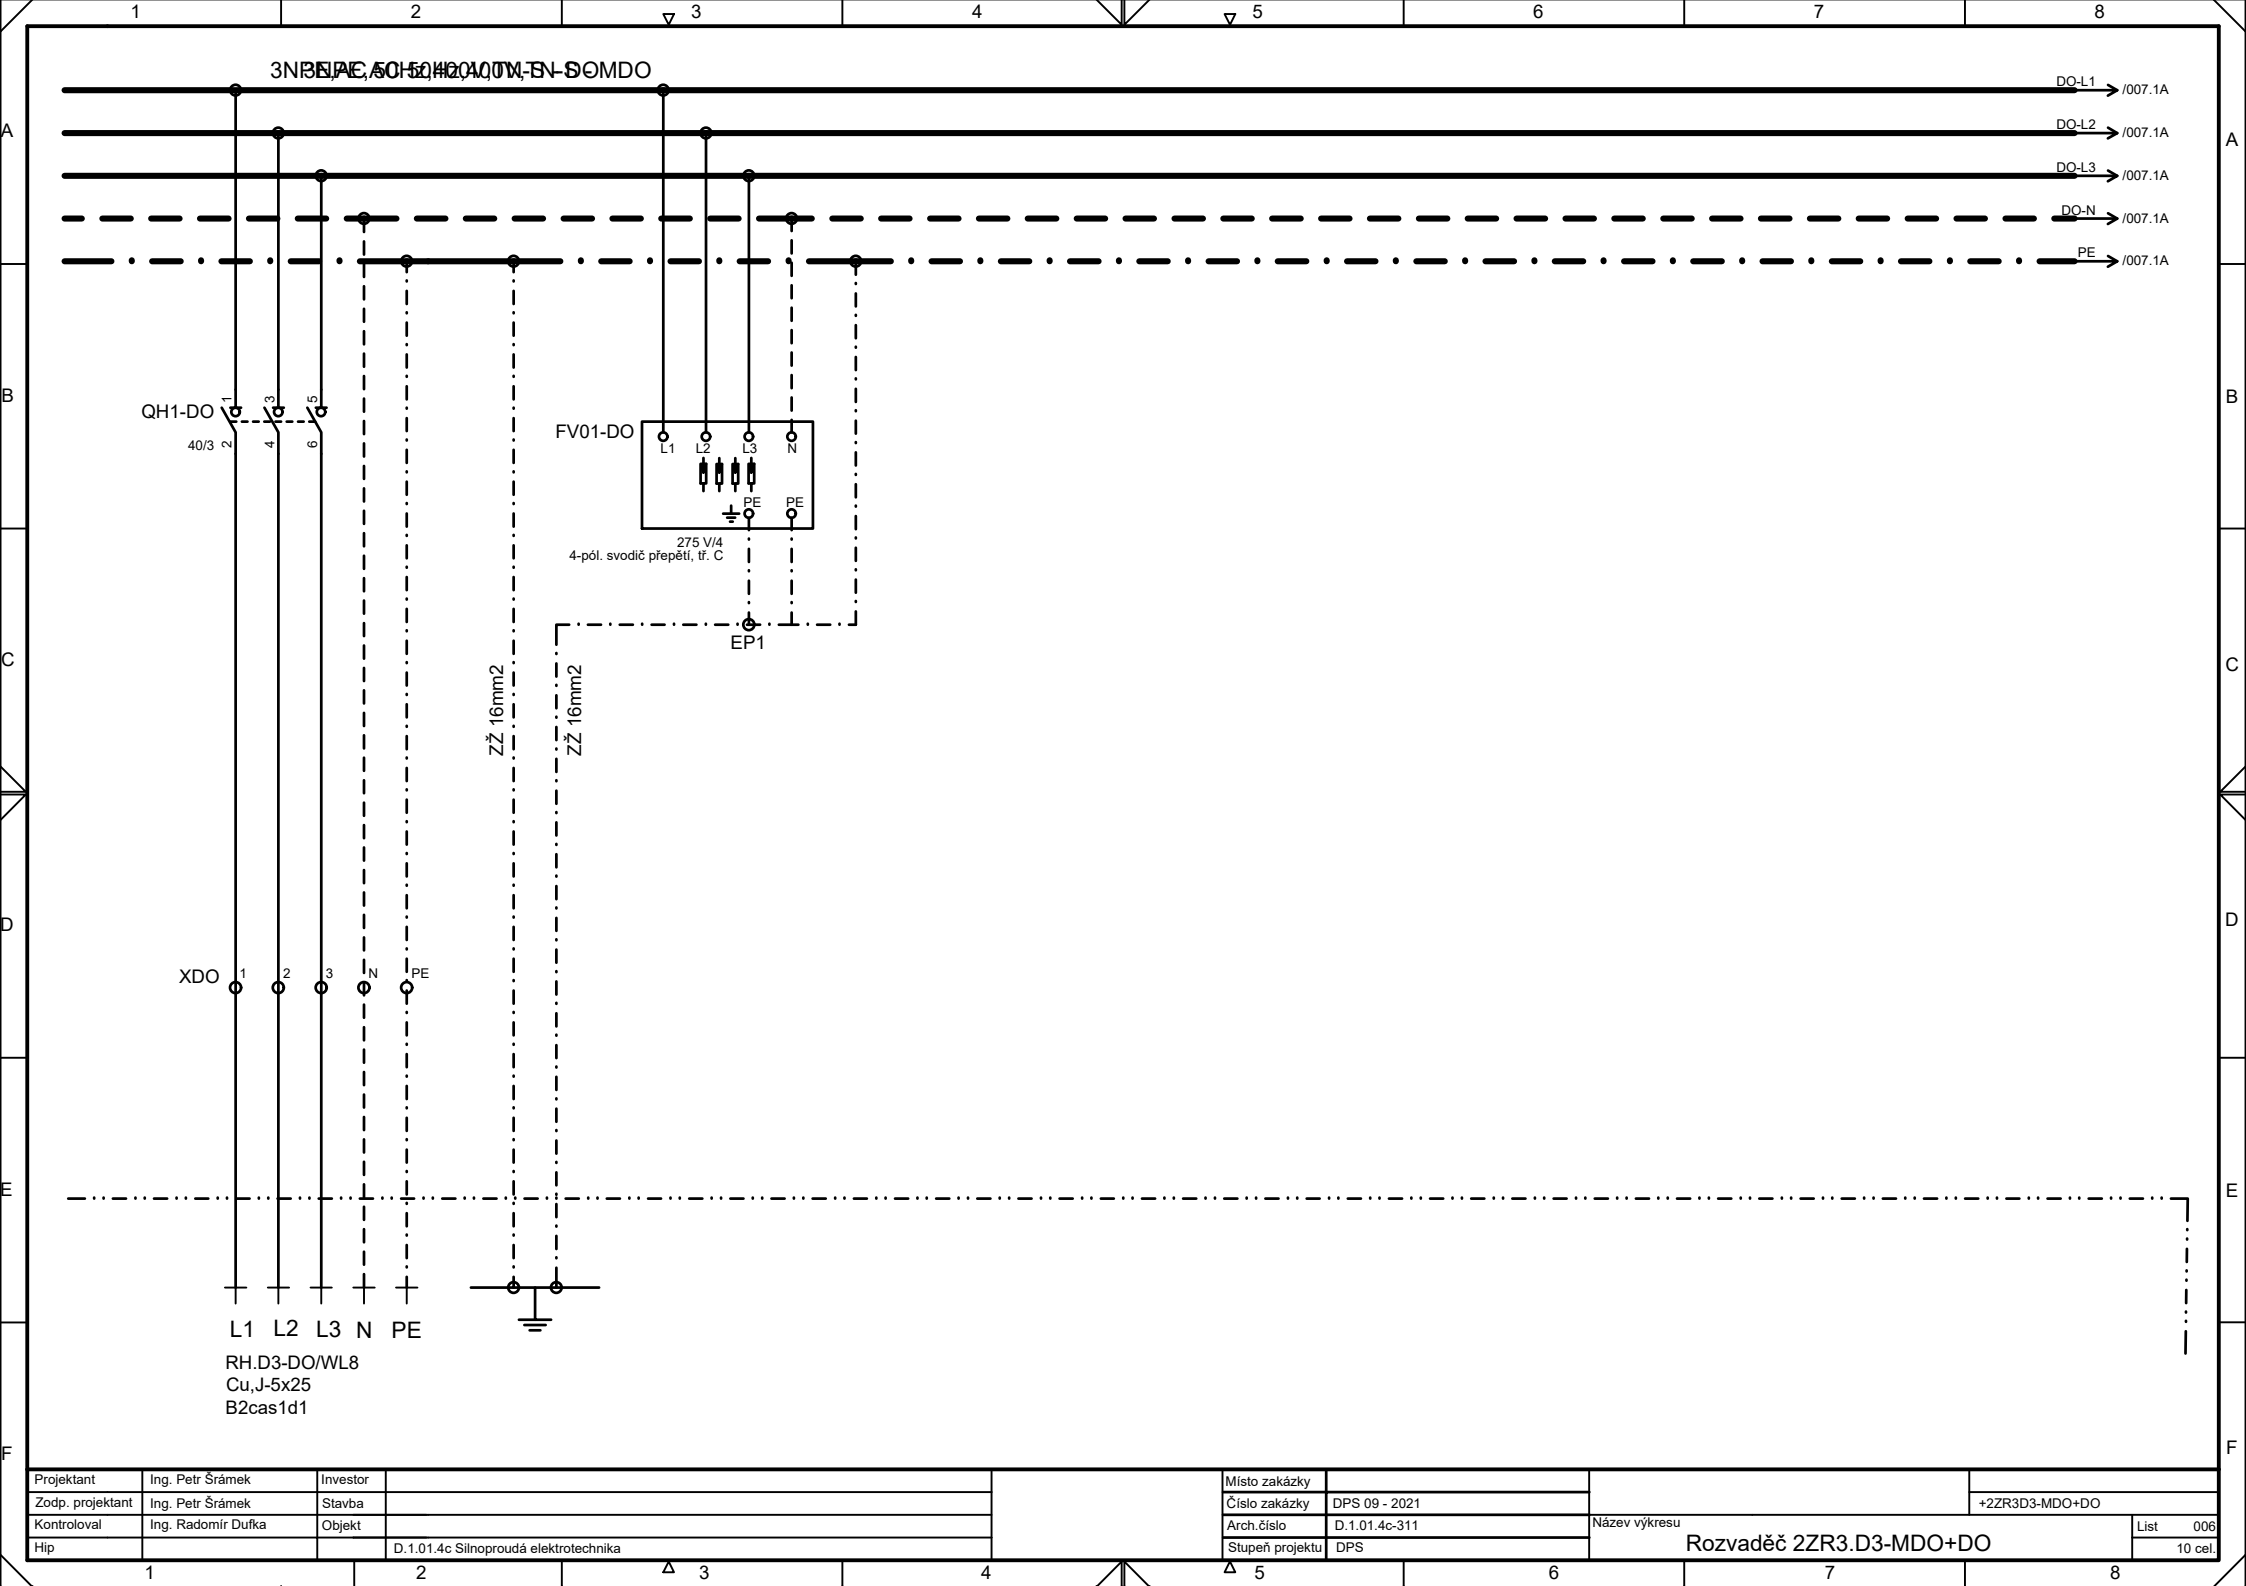


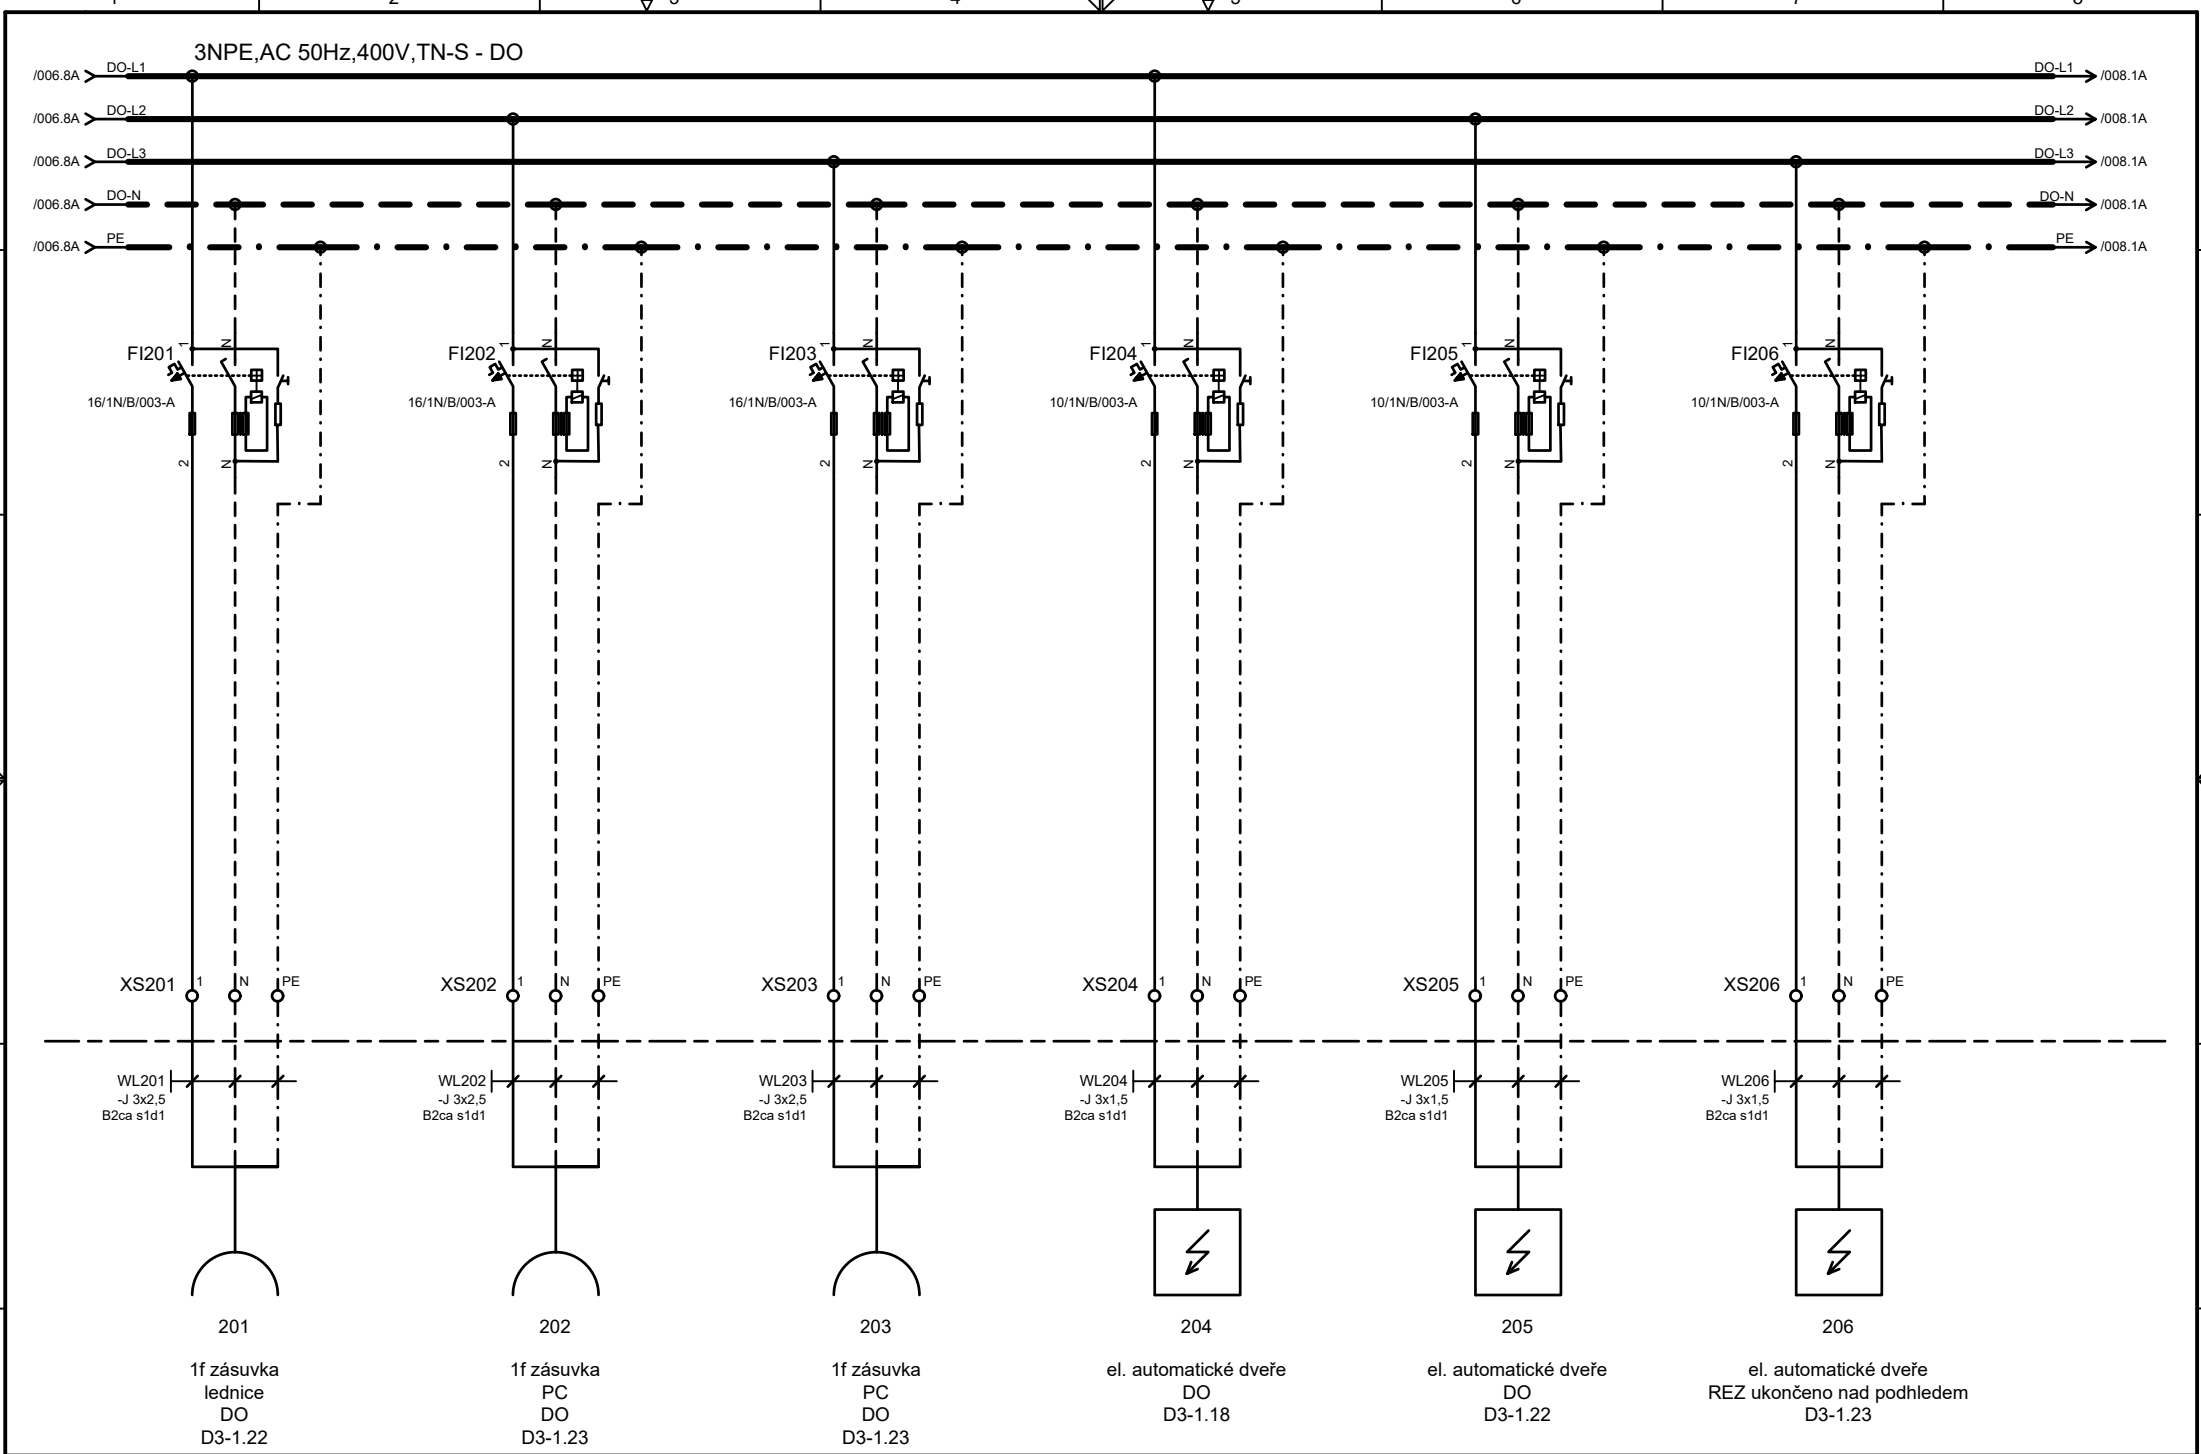


Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor			Místo zakázky			
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba			Číslo zakázky	DPS 09 - 2021	+2ZR3D3-MDO+DO	
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt			Arch. číslo	D.1.01.4c-311	Název výkresu	
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS		List 007
					Rozvaděč 2ZR3.D3-MDO+DO			10 cel.

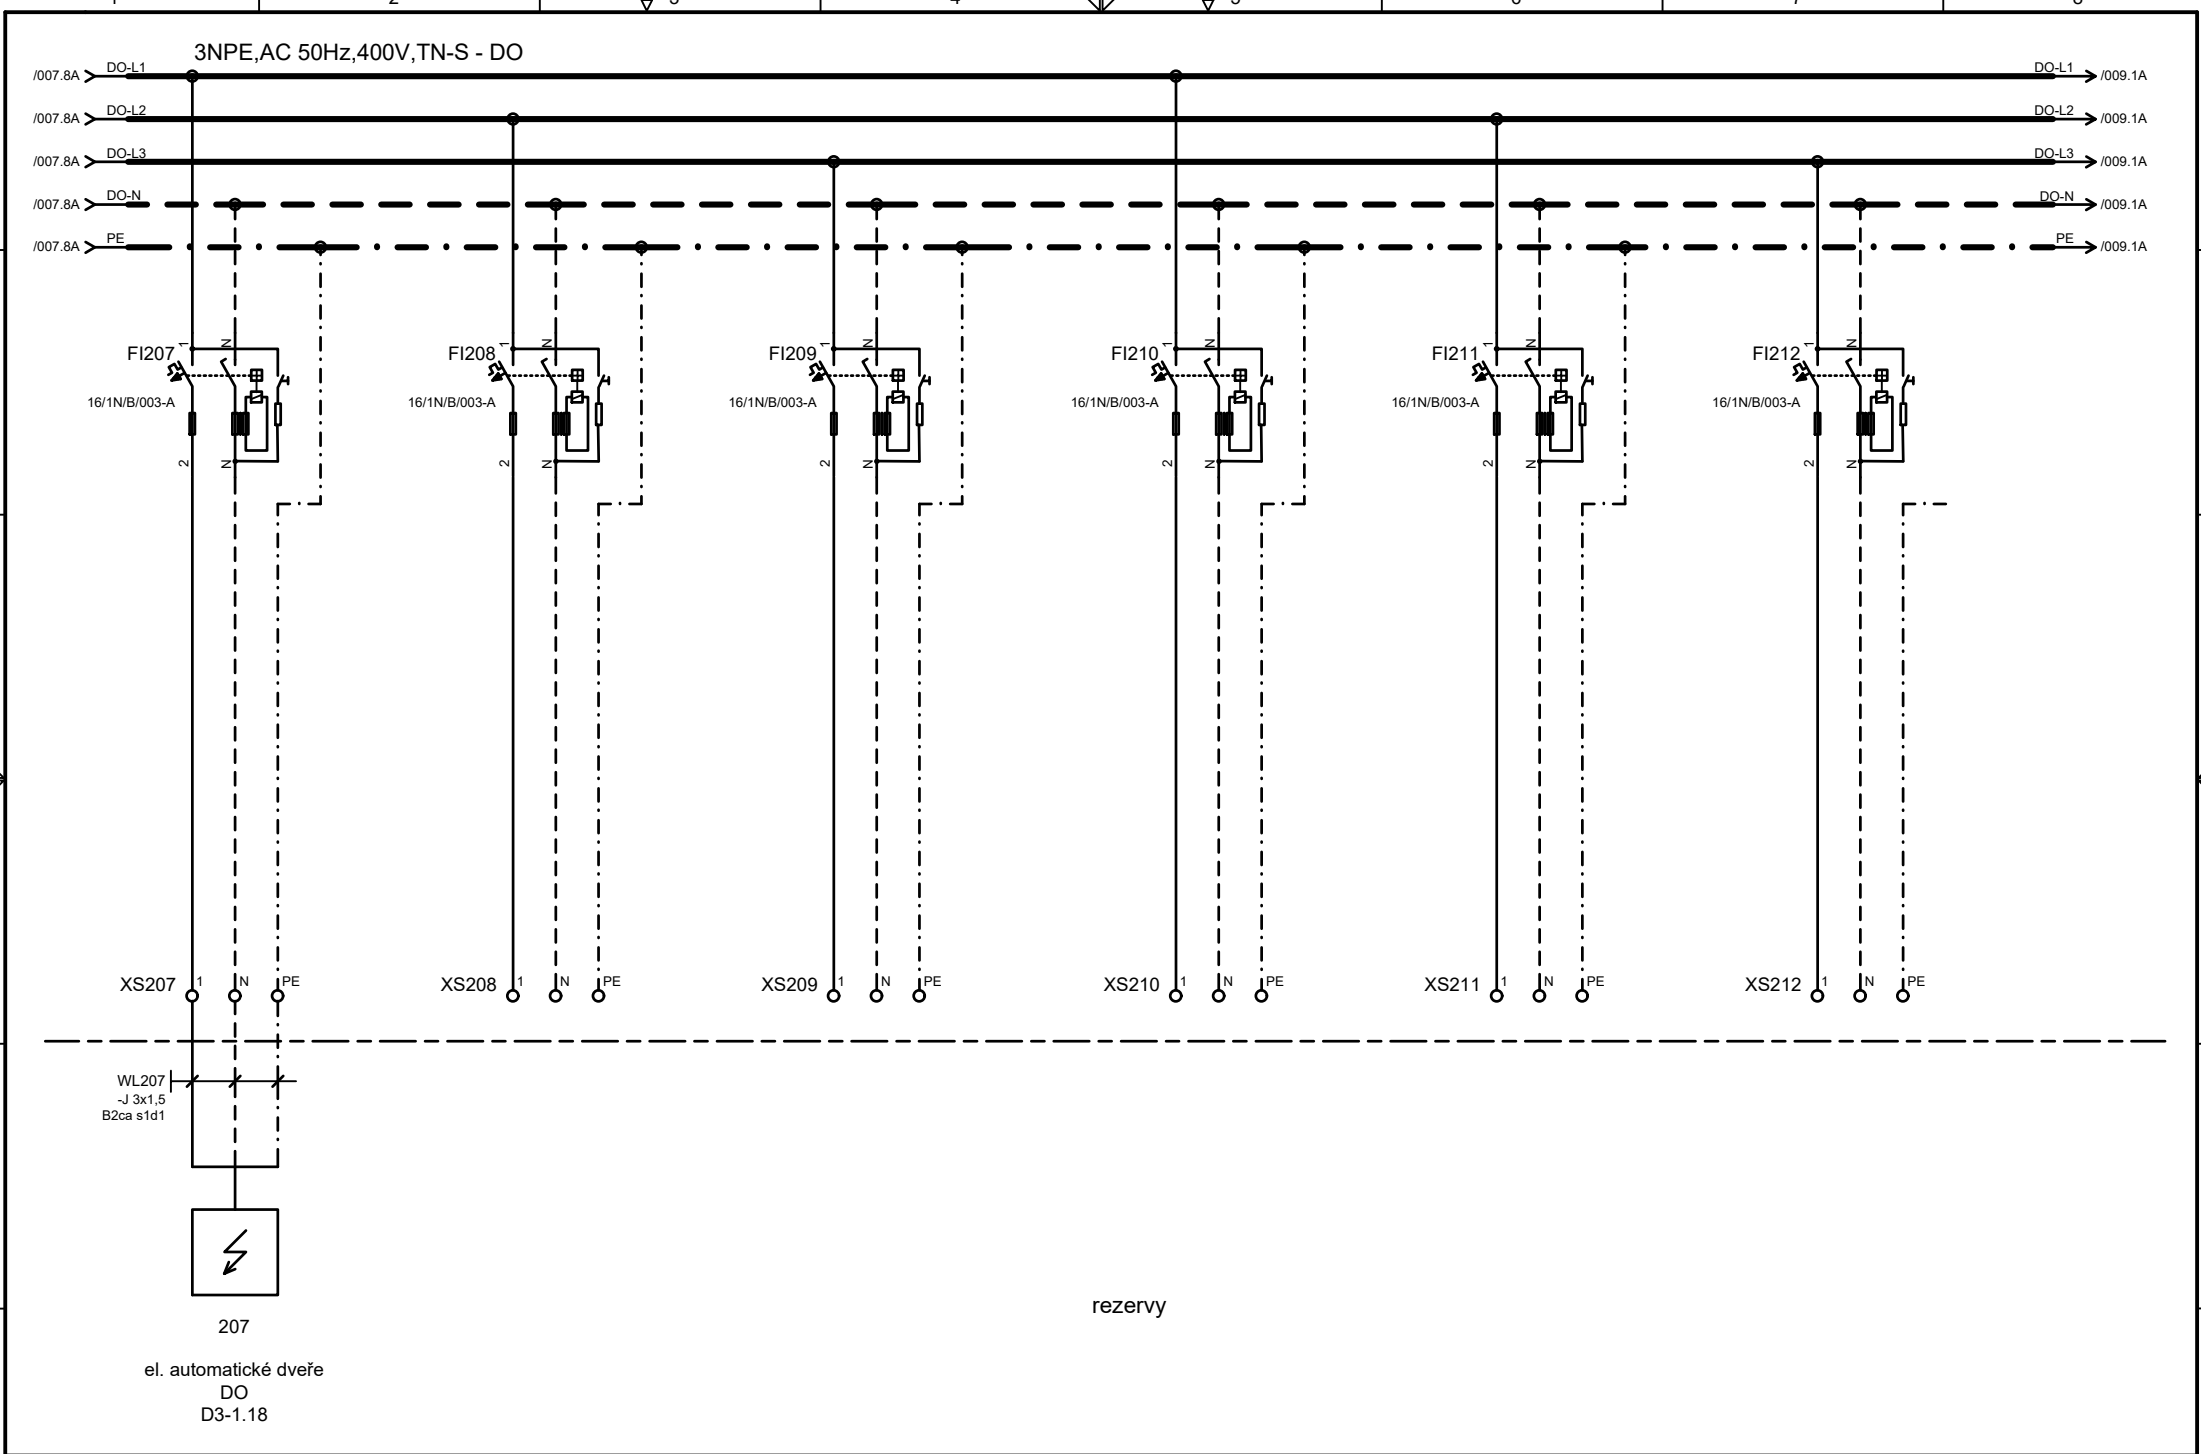

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor			Místo zakázky			
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba			Číslo zakázky	DPS 09 - 2021	+2ZR3D3-MDO+DO	
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt			Arch. číslo	D.1.01.4c-311	Název výkresu Rozvaděč 2ZR3.D3-MDO+DO	
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň projektu	DPS		List 008
								10 cel.

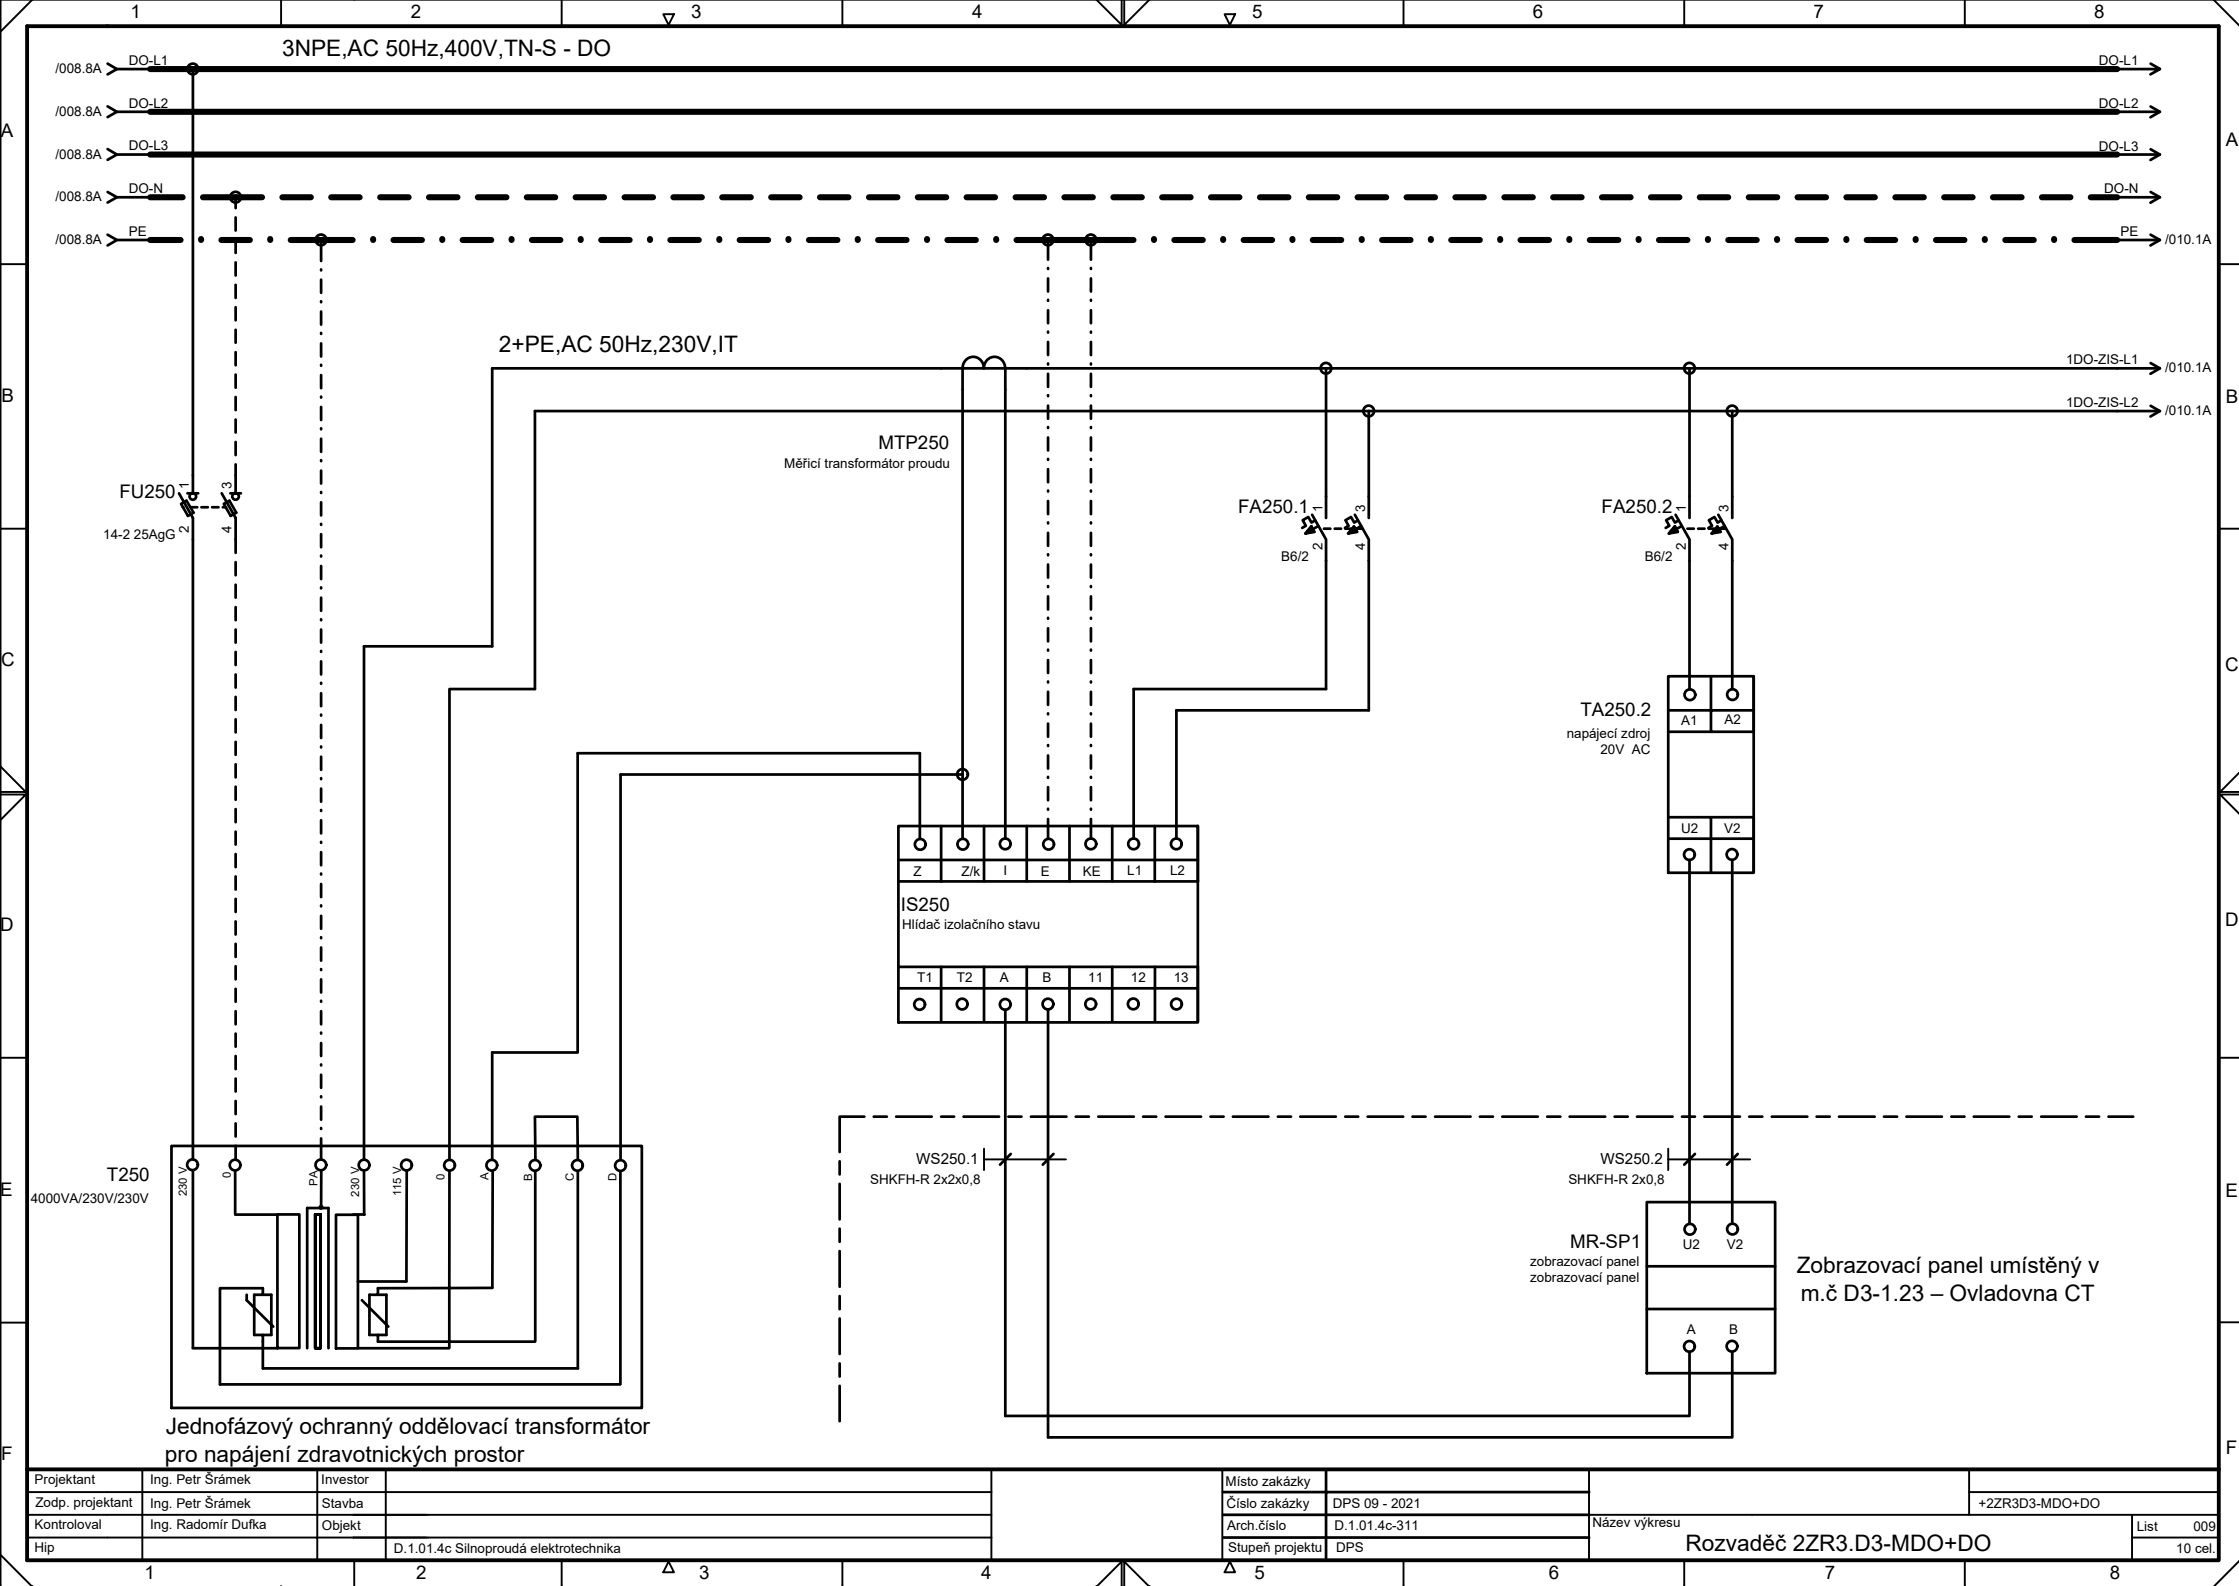

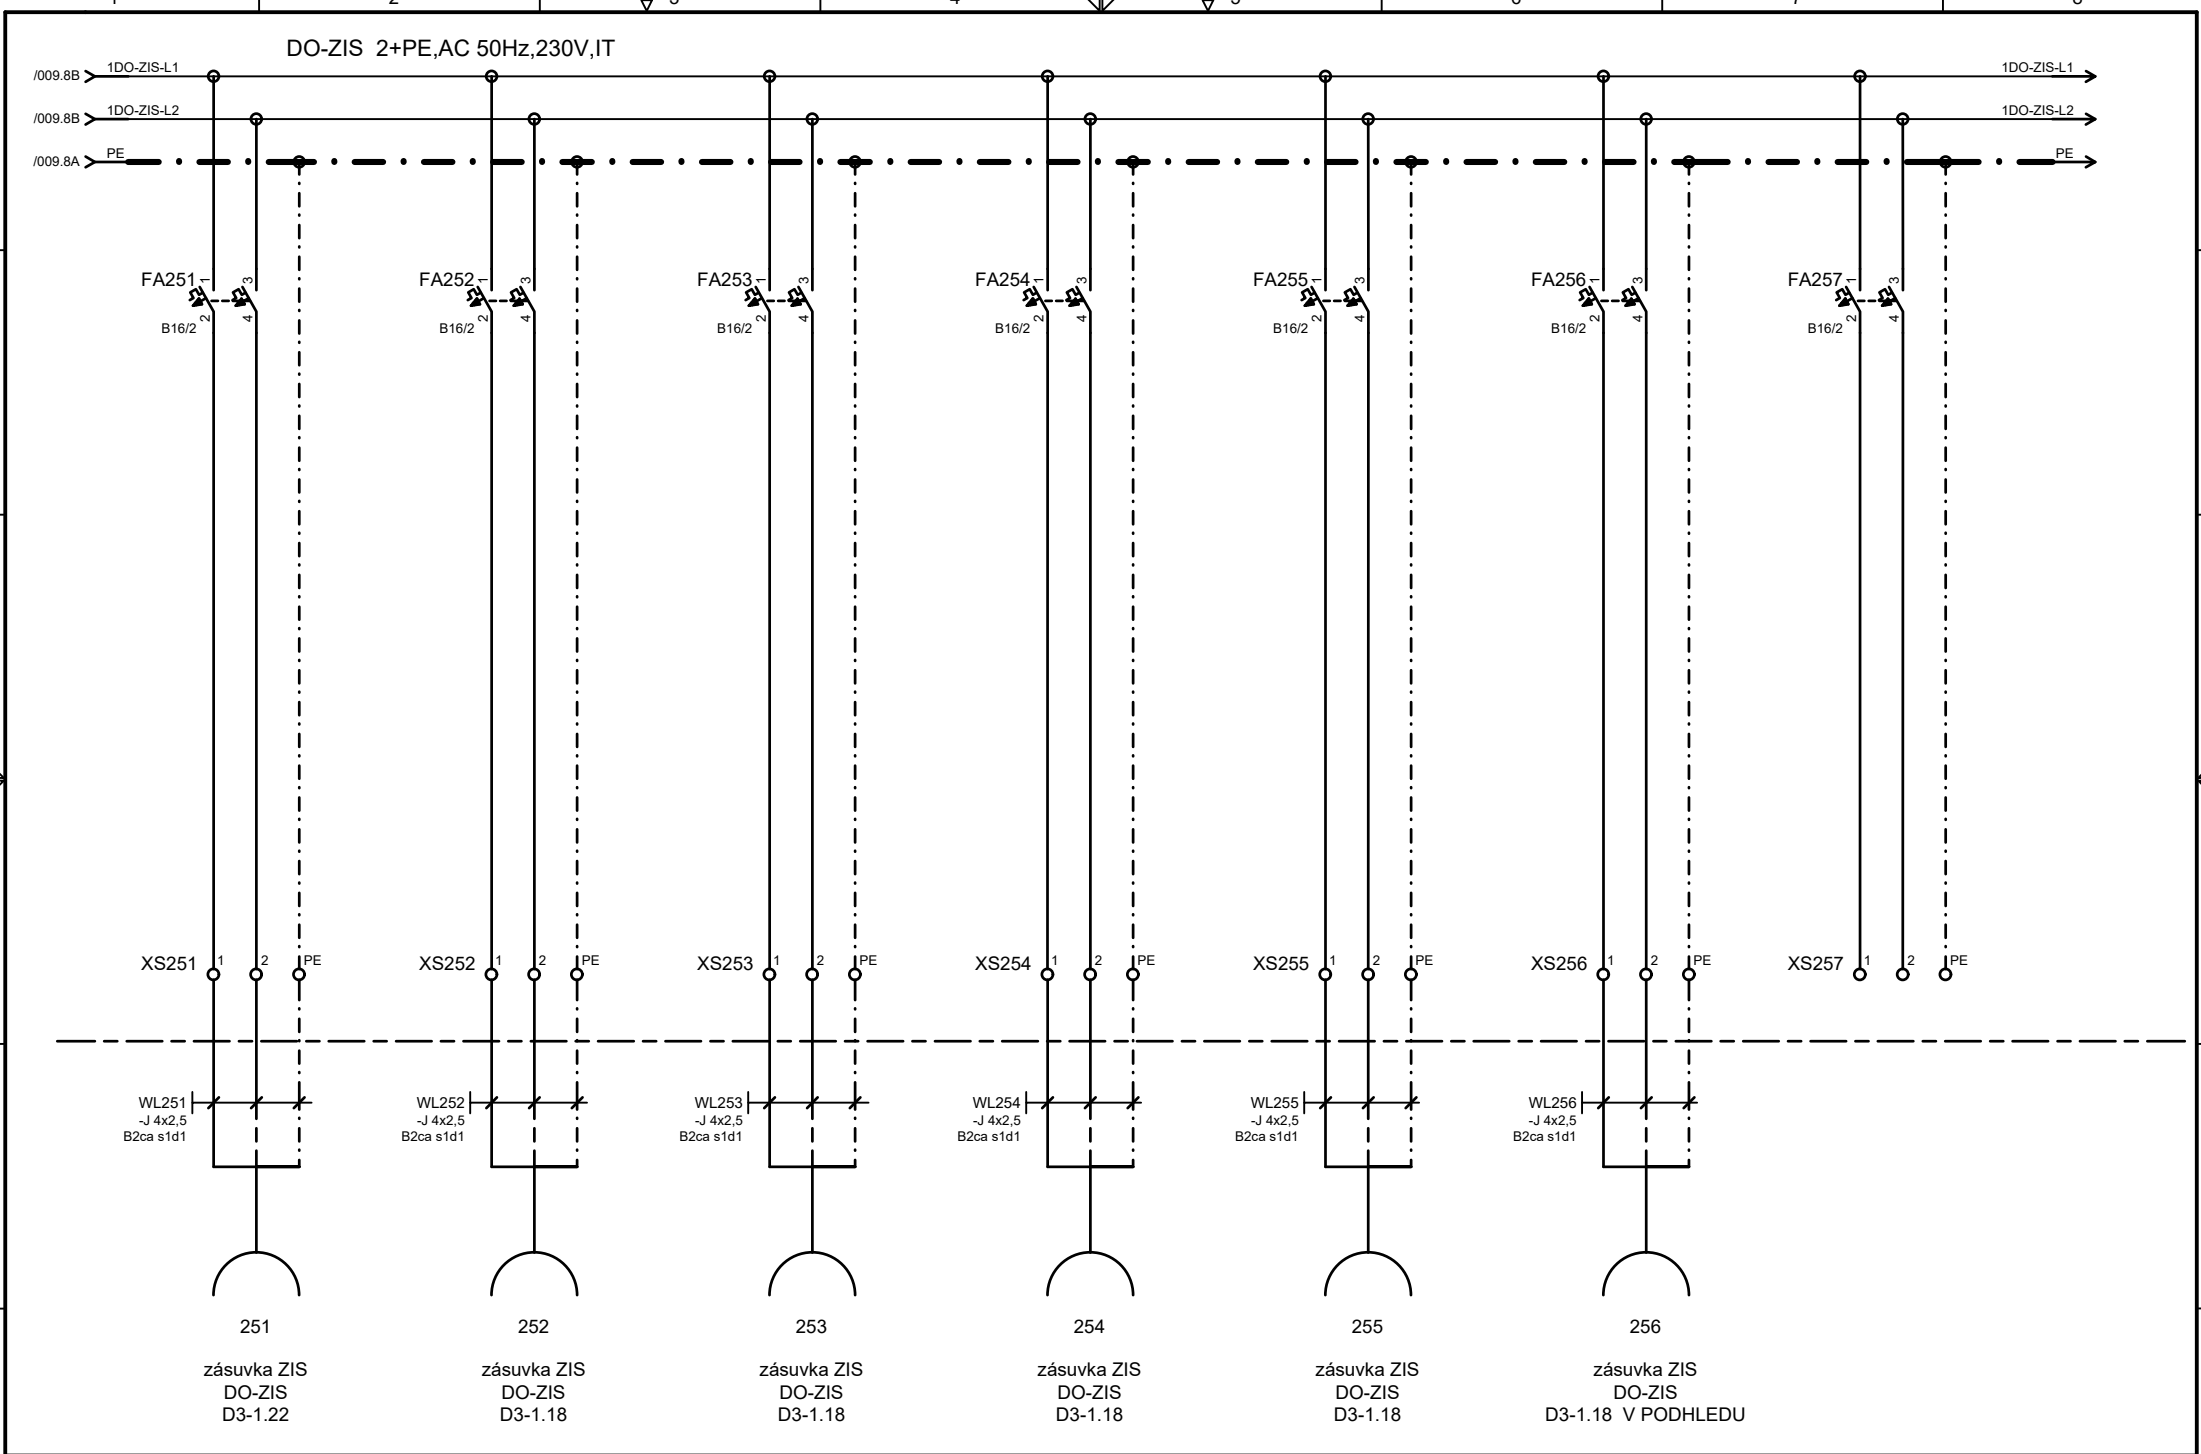

Projektant	Ing. Petr Šrámek	Investor		Místo zakázky			
Zodp. projektant	Ing. Petr Šrámek	Stavba		Číslo zakázky	DPS 09 - 2021		+2ZR3D3-MDO+DO
Kontroloval	Ing. Radomír Dufka	Objekt		Arch. číslo	D.1.01.4c-311	Název výkresu	
Hip			D.1.01.4c Silnoproudá elektrotechnika	Stupeň projektu	DPS	Rozvaděč 2ZR3.D3-MDO+DO	List 010 10 cel.