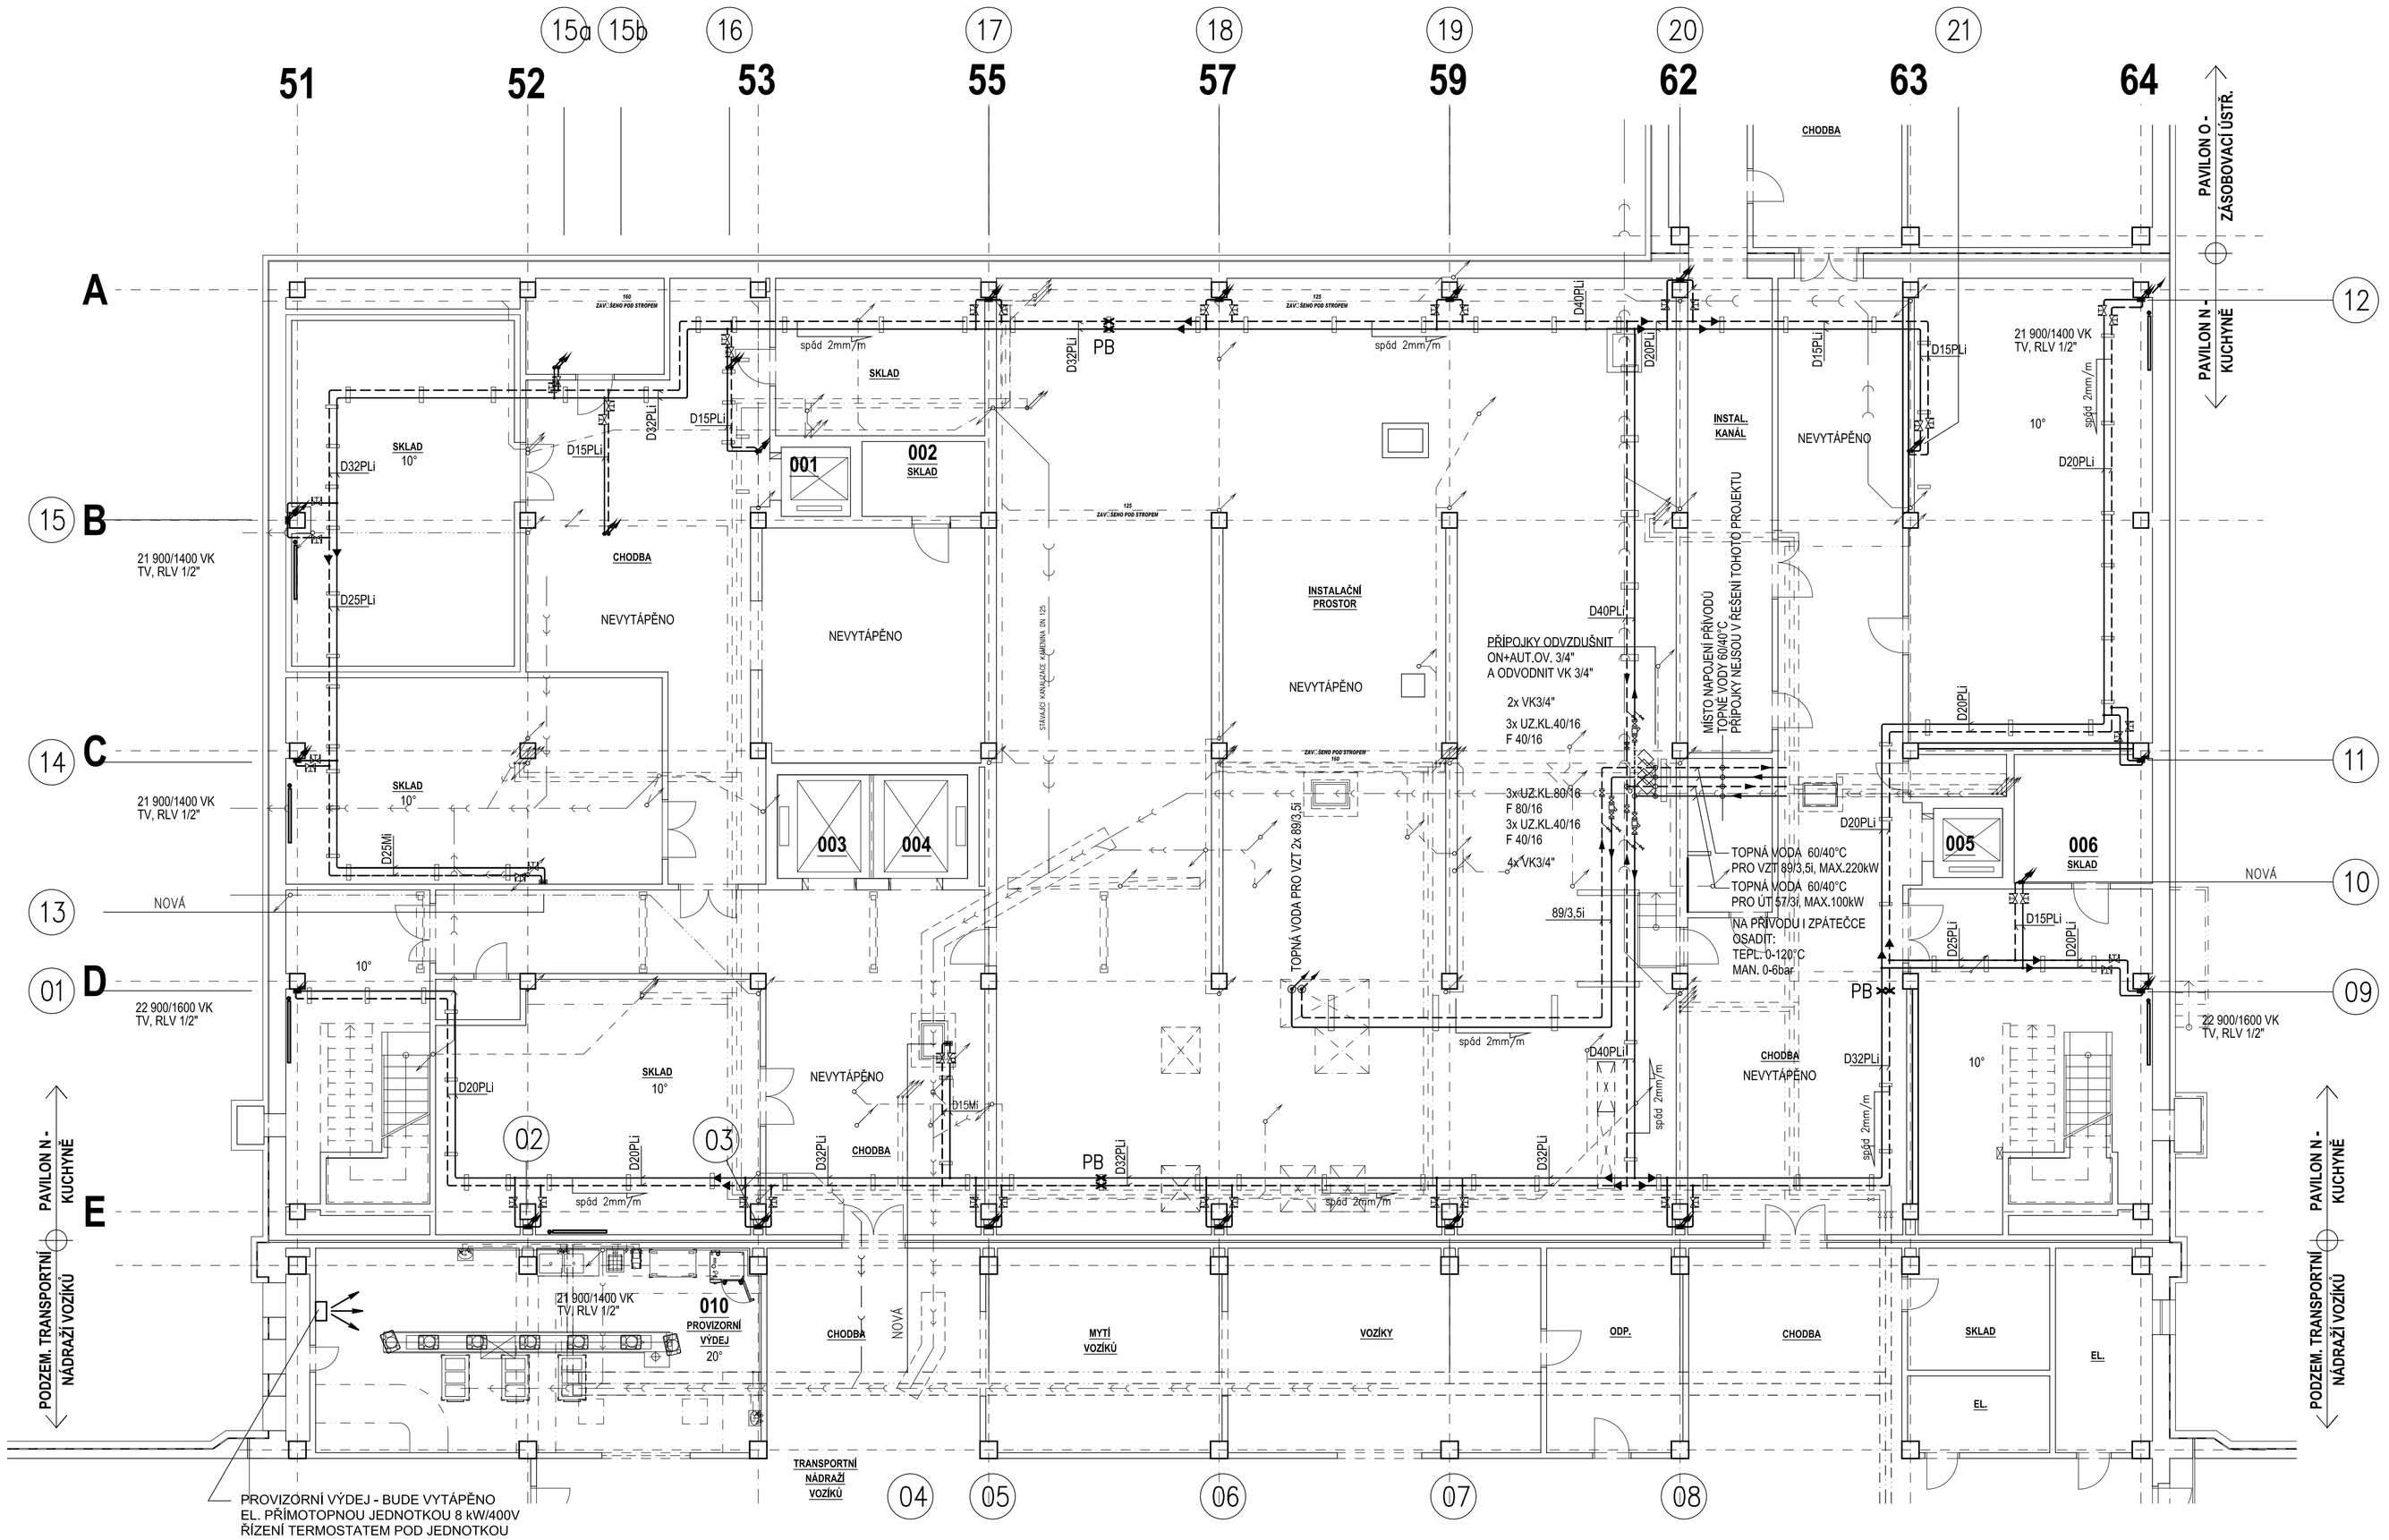

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m^2
001	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (ODPADKY)	3,2
002	SKLAD	6,4
003	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (PŘÍJEM)	1,4
004	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (EXPEDICE)	1,2
005	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,3
006	SKLAD	3,3
010	PROVIZORNÍ VÝDEJ	61,5

VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ :

POTRUBÍ MAX. (VODOROVNÝ ROZVOD), TŘMENY, ZÁVĚSY :

D15i - 0,8m PLAST
D20i - 1,0m PLAST
D25i - 1,2m PLAST
D32i - 1,6m PLAST
D40i - 2,0m PLAST
D50i - 60i - 3,5m OCEL
D65i - 80i - 4,5m OCEL
D100i - 125i - 5,5m OCEL

118 ČÍSLO MÍSTNOSTI (TOTOŽNÉ SE STAVBOU)
20° VYPOČTOVÁ VNITŘNÍ TEPLOTA (NASTAVIT PŘI TOPNÉ ZKOUŠCE)

ZNAČENÍ POTRUBÍ - MATERIÁLY:
76/3 - TR. OCEL IZOLOVANÉ, SPOJE SVÁŘENÍM
D 20MI - TRUBKY PLAST - PEXIALO,2mmPEX, SPOJE POMOCÍ NALIS. TVAROVEK
POTRUBÍ TOPNÉ VODY DO DN50 PLAST - PEXIALO,2mmPEX, SPOJE TVAROVKAMI
LISOVANÝMI NA POTRUBÍ. IZOLACE Pe S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Al FOLIÍ, 2-3cm,
OTOPNÁ TĚLESA SNADNO ČISTITELNÁ, HLADKÁ ČELNÍ PLOCHA, PANELOVÁ VKM
(SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ZESPODU), TOPNÉ ŽEBŘÍKY, VÝKONY PŘEPOČTENY PRO 60/40°C.
V 1PP A NA STŘEŠE OTOPNÁ TĚLESA KLASICKÁ S BOČNÍM PŘIPOJENÍM
ULOŽENÍ TĚLES NA RYCHLOMONTÁŽNÍ KONZOLY, NA ZDI - NESMÍ BÝT STOJÁNKY,
CCA 15 cm NAD PODLAHOU. SOUČÁSTÍ VŠECH TĚLES ODVZD. VENTILKY
SOUČÁSTÍ VŠECH TĚLES ODVZD. VENTILKY
TERMOSTATICKÉ VENTILY NA VŠECH TĚLESECH, ŠROUBENÍ UZAVÍRATELNÁ-REGULAČNÍ
DVOJITÁ S VYPOUŠTĚNÍM, ROHOVÁ
NAPOJENÍ TĚLES PŘES ROH. ŠROUBENÍ ZE ZDÍ, PŘÍPOJE DO ZDÍ Z PODLAH
TERMOSTATICKÉ HLAVICE KAPALINOVÉ PRO VEŘ. PROSTORY,
BLOKAČNÍ LIMCE OSADIT AŽ PO NASTAVENÍ REGULACE A HLAVIC
TOPNÝ SYSTÉM NÍZKOTEPLOTNÍ MAX. 60/40°C, CENTRÁLNÍ REGULACE
EKVITERMNÍ DLE VENK. TEPLOTY - 1. OKRUH, NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU
DOREGULACE TERMOSTATICKÝMI VENTILY,
SOUČÁSTÍ MONTÁŽE ÚT JE ZKOUŠKA TĚSNOSTI A DILATACE A TOPNÁ ZKOUŠKA 72h S DOREGULOVÁNÍM SYSTÉMU A VŠECH TĚLES
TLAKOVÉ ZAREGULOVÁNÍ SYSTÉMU JE V RÁMCI PROVOZNÍ ZKOUŠKY,
JEDNOTLIVÉ OKRUHY, KONCOVÉ SPOTŘEBIČE.

ROZVODY KOORDINOVAT SE VZDUCHOTECHNIKOU (MONTÁŽ PO VZT, PŘÍPADNĚ SOUČASNĚ) A ROVNĚŽ S EL.INSTALACÍ-SVÍTIDLA A ROZVODEM ZTI.

REGULACE SYSTÉMU A MĚŘENÍ SPOTŘEBY NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO ŘEŠENÍ, ÚT I VZT SE NAPOJUJE NA PŘÍPOJKY ZAJIŠTĚNÉ V PŘEDSTIHU JINOU FIRMOU, SYSTÉM TEPLOVODNÍ 60/40°C

POTRUBÍ CHLADU DO DN50 PLAST PEXIALO,2mm/PEX, SPOJE POMOCÍ TVAROVEK LISOVANÝCH NA POTRUBÍ, IZOLACE KAUČUK, TLOUŠŤKY DLE SPECIFIKACE, ZÁVĚSY A ULOŽENÍ S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM

POTRUBÍ CHLADU NAD DN50 OCEL, SPOJE SVÁŘOVÁNÍM, IZOLACE KAUČUK, TLOUŠŤKY DLE SPECIFIKACE

ZÁVĚSY A ULOŽENÍ S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM

NEMOCNICE BŘECLAV	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objednatel:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Autorizační razítko:

Schema:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akce:
Nemocnice Břeclav - stravovací provoz

Zpracovatel části:
TOP-KLIMA, spol. s r.o.
Ing. Ivo Šťastný
Skrybna 4, 61400 Brno
tel: 603533910
e-mail: tklastny46@volny.cz

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
ING. IVO ŠŤASTNÝ	ING. IVO ŠŤASTNÝ	

Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy stravovacího provozu
Datum: ČERVEN 2020
Zakázkové číslo: DSP/DPS-01-2020

Část PD: Zařízení pro vytápění staveb
Formát: 8A4
Stupeň: DPS

Příloha: PŮDORYS 1PP
1:100
Číslo výkresu: **D.1.4-01**