






POUŽITÉ ZNAČKY


 ÚSTŘEDNA EPS


 V/V MODUL 1in/1out

 OPTICKO-KOUŘOVÝ HLASIČ

 NAPÁJECÍ ZDROJ 230VAC/24VDC

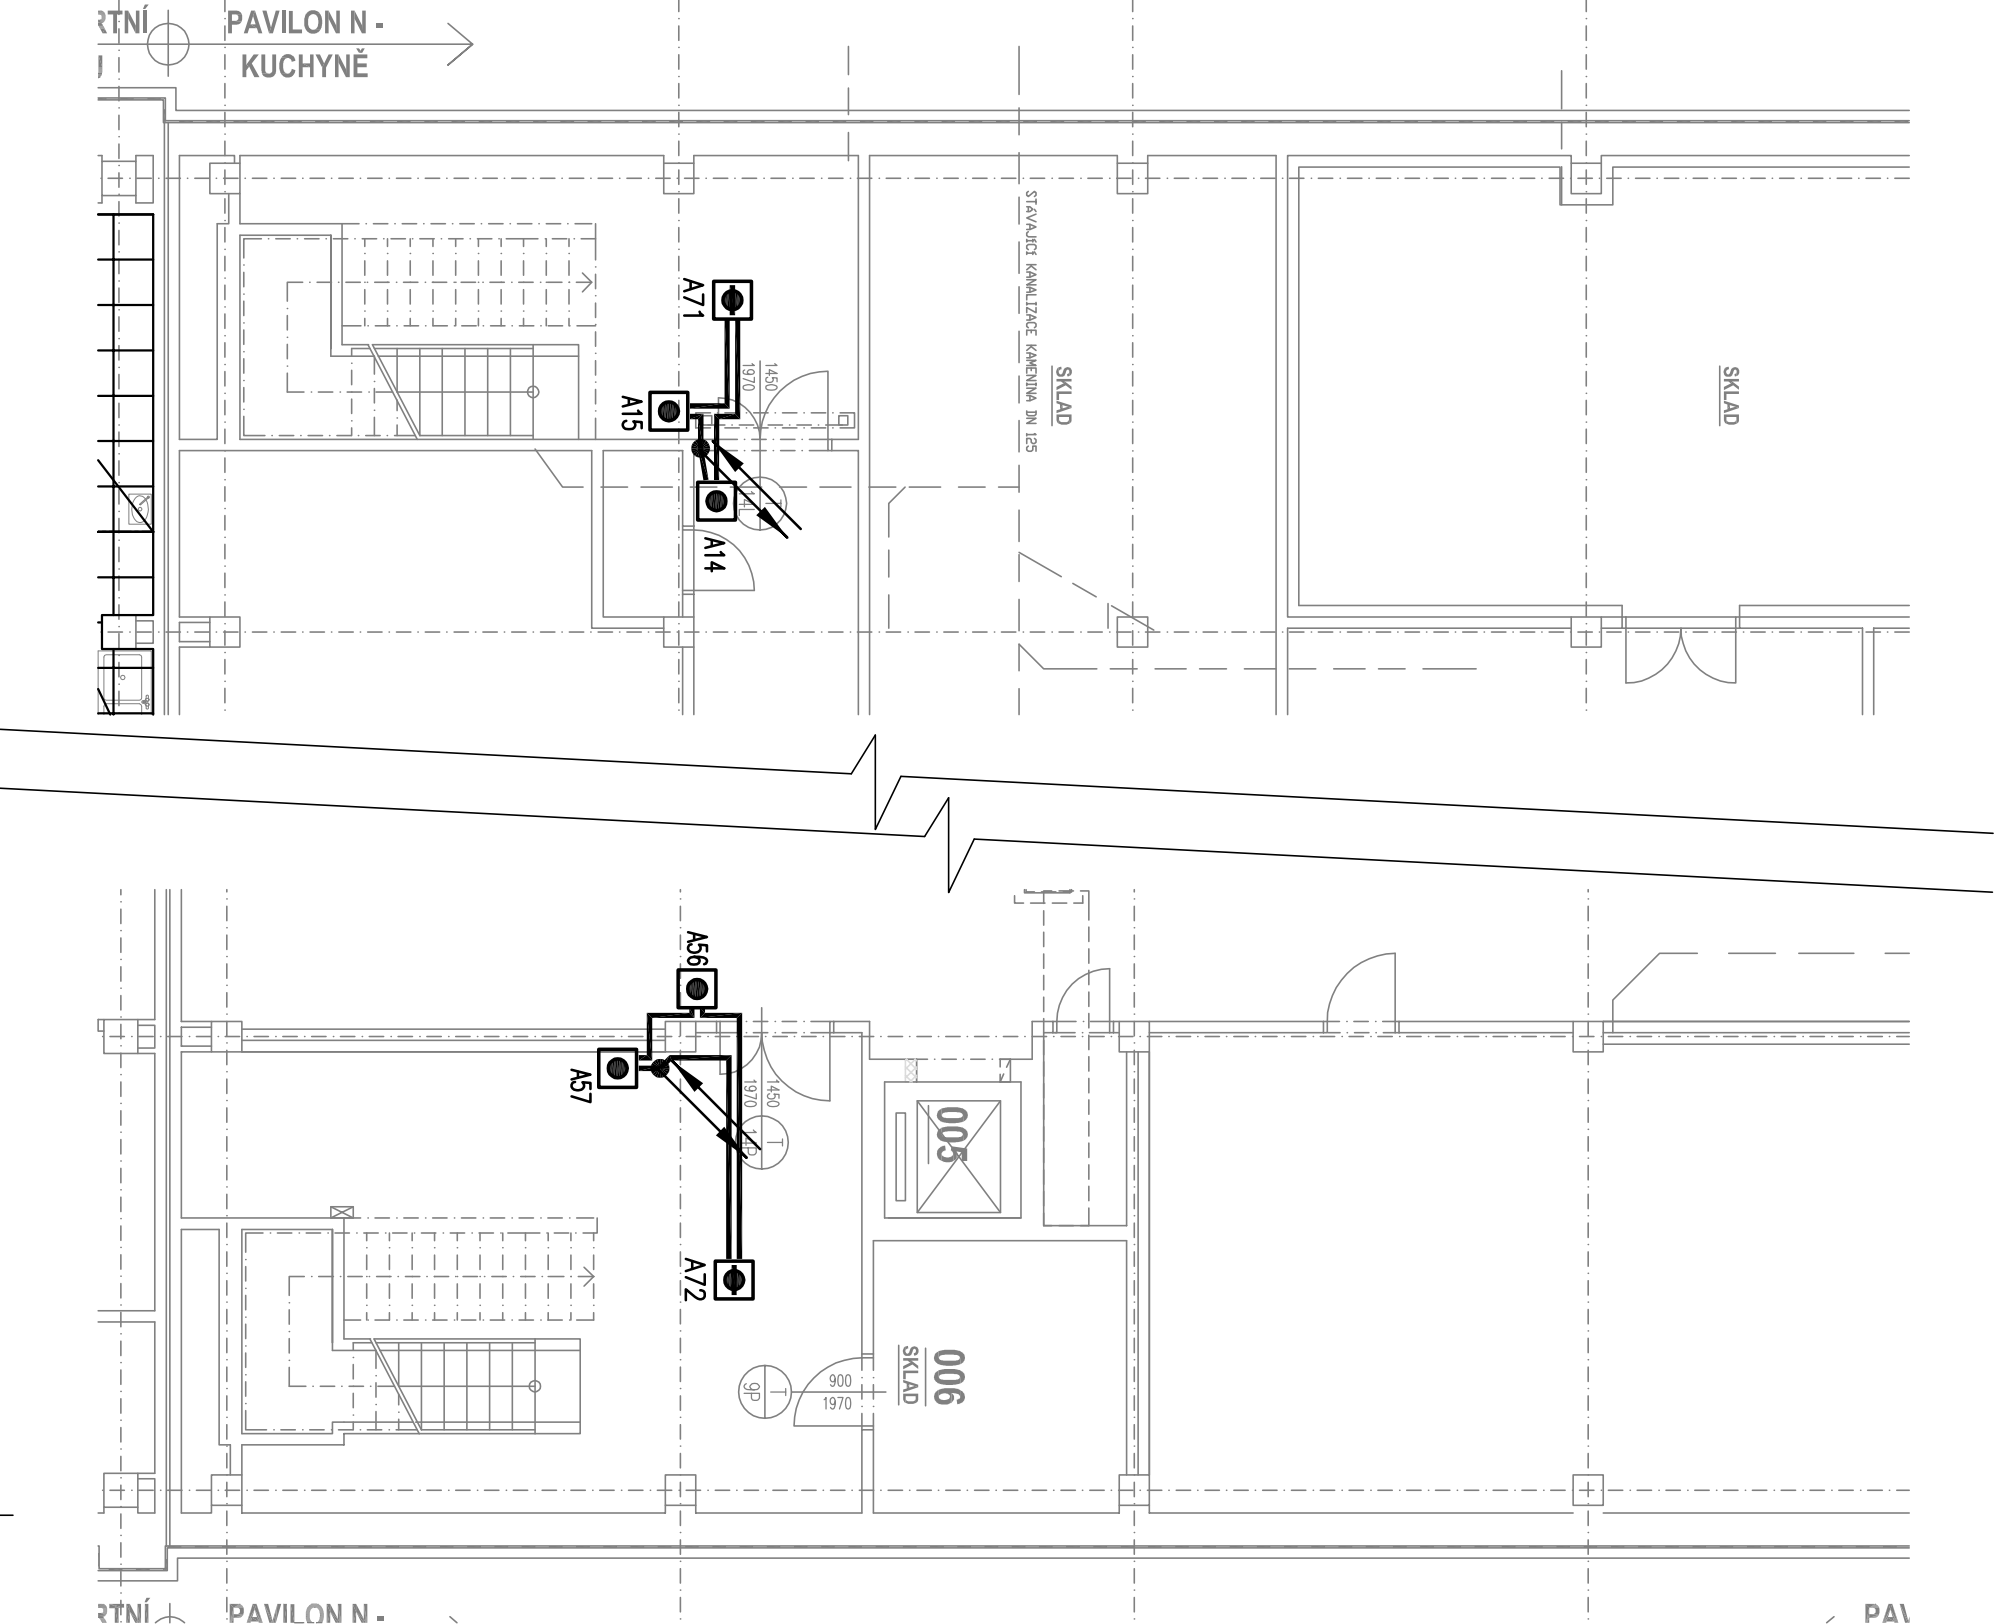
 TERMODIFERENCIÁLNÍ HLASIČ

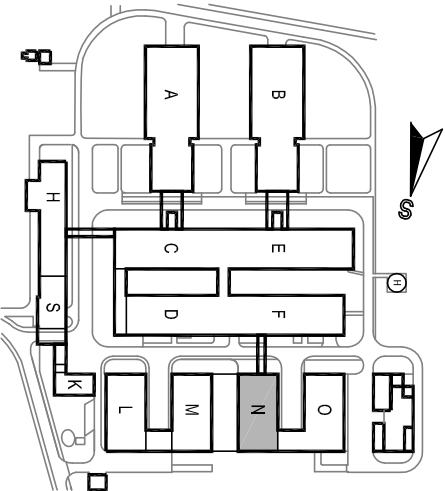

 HOUKAČKA

 TLAČÍTKOVÝ HLASIČ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNA EPS)
2-24VDC , SELV (STRANA ROZVODŮ EPS)
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
- OCHRANA PŘI PORUŠE
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 - OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM
- PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ



NEMOCNICE BŘECLAV			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Stavebník: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno		Autorizační razítko:		Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA			
Akce: Nemocnice Břeclav stravovací provoz					
Zpracovatel částí: R.M.Elektro Křenová 60, Brno 602 00 Tel: +420 541 235 788 E-mail: projekce@rmelektro.cz		Zodpovědný projektant Ing. MIROSLAV REK 		Vyraboval Ing. MIROSLAV REK	
Objekt (SO): PS 04 Elektrická požární signalizace				Datum: ČERVEN 2020	
Část PD: Elektrická požární signalizace				Zakázkové číslo: DSP/DPS-01-2020	
Příloha: PŮDORYS 1.NP				Formát: 2A4	
				Stupeň: DPS	
				Měřítka: ---	
				Číslo přílohy: D.6-201	