

Nap. soustava: 3NPE, AC400/230V/1N-C-S
zapskábná rozodnice, požbntí ododnost EI-S30
rozmr Z 600/1000
brvo svátem šed
přvod spodem
P (kW) 34
Ps (kW) 25
IP 40/20
Pozdnka:
len přístrojů min.10kA

Rádkové schéma:
odskntí topřbá šedá
v 8-10W (pro R8, R9 a R10) x0L1:3
x1Z: 1
KM5111
osvátlení chodba
x0L1:5 N invodavřic

DOMOV MLADÉŽE A ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ BRNO

REKONSTRUKCE ELEKTRO

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Roděk Kubíček

ROZVADĚČ R9

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

DATUM: 3/2017 | ČÍSLO VÝKRESU: 31

Č.P.ŘE:

PK SKLENAŘ s.r.o.

projektovní kancelář elektro

Tomáš 1, 602 03 Brno, www.sklenar.cz

tel. 543 233 987, lubek@sklenar.cz

DOMOV MLADÉŽE A ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ BRNO

REKONSTRUKCE ELEKTRO

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Roděk Kubíček

ROZVADĚČ R9

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

DATUM: 3/2017 | ČÍSLO VÝKRESU: 31


Č.P.ŘE:

PK SKLENAŘ s.r.o.

projektovní kancelář elektro

Tomáš 1, 602 03 Brno, www.sklenar.cz

tel. 543 233 987, lubek@sklenar.cz

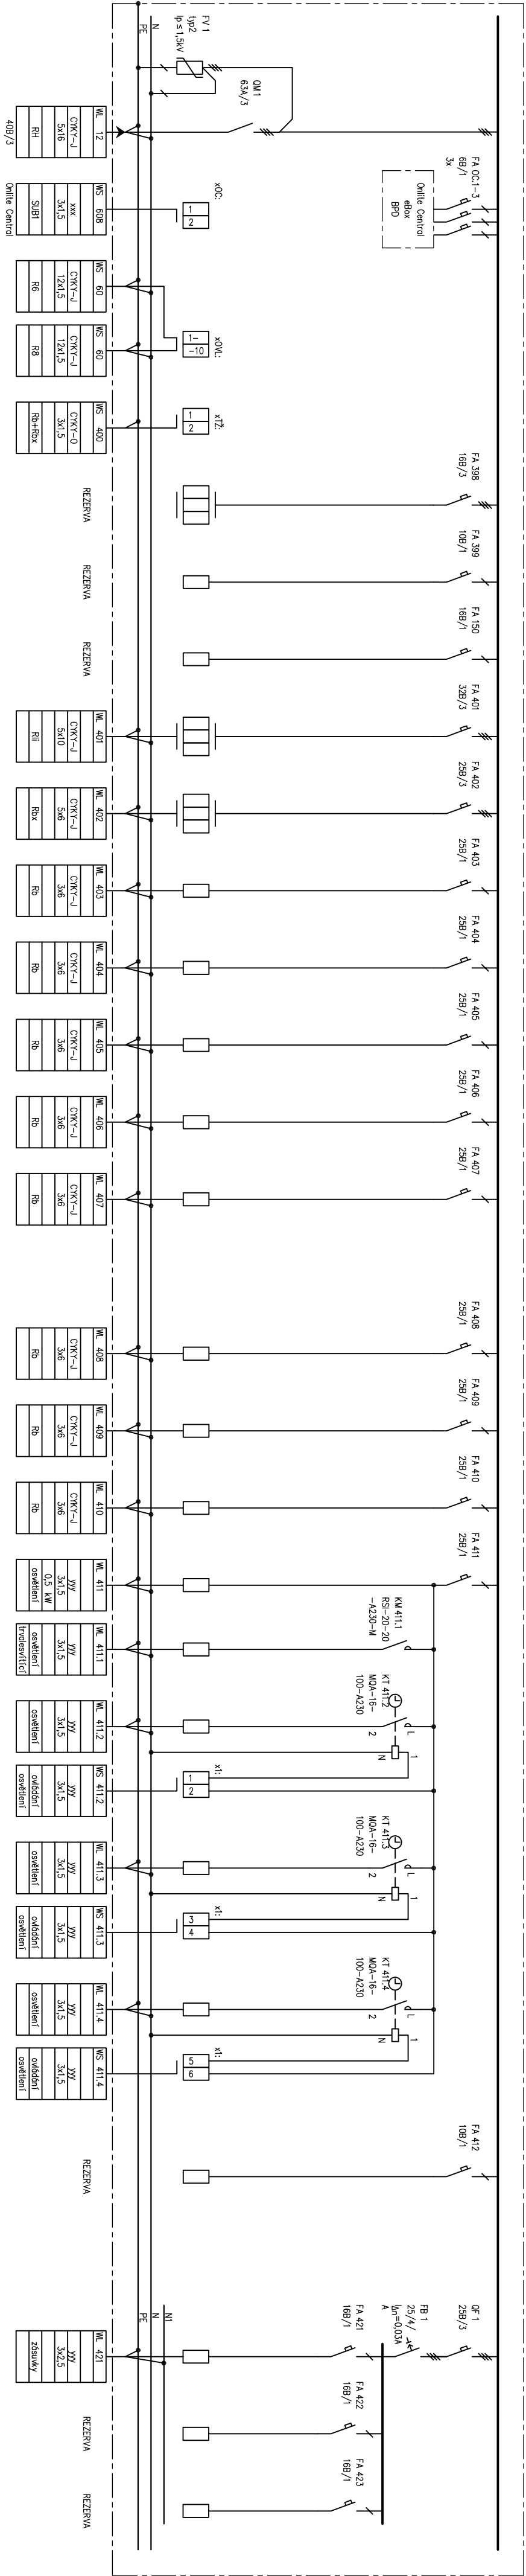

Nap. soustava: 3NPE, AC400/230V/1N-C-S
zapskábná rozodnice, požbntí ododnost EI-S30
rozmr Z 600/1000
brvo svátem šed
přvod spodem
P (kW) 34
Ps (kW) 25
IP 40/20
Pozdnka:
len přístrojů min.10kA

Rádkové schéma:
odskntí topřbá šedá
v 5-10W (pro R8, R9 a R10) x0L1:2
x1Z: 1
KM4111
osvátlení chodba
x0L1:5 N invodavřic

DOMOV MLADÉŽE A ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ BRNO

REKONSTRUKCE ELEKTRO

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Roděk Kubíček

ROZVADĚČ R7

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

DATUM: 3/2017 | ČÍSLO VÝKRESU: 29

Č.P.ŘE:

PK SKLENAŘ s.r.o.

projektovní kancelář elektro

Tomáš 1, 602 03 Brno, www.sklenar.cz

tel. 543 233 987, lubek@sklenar.cz

DOMOV MLADÉŽE A ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ BRNO

REKONSTRUKCE ELEKTRO

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Roděk Kubíček

ROZVADĚČ R7

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

DATUM: 3/2017 | ČÍSLO VÝKRESU: 29

Č.P.ŘE:

PK SKLENAŘ s.r.o.

projektovní kancelář elektro

Tomáš 1, 602 03 Brno, www.sklenar.cz

tel. 543 233 987, lubek@sklenar.cz