


PAVILON B - 1.NP

ŠATNA ŽENY 234 osob

ŠATNA MUŽI 55 osob

ŠATNA ŽENY 248 osob

ŠATNA 14 osob




ŠATNA ŽENY 52 osob

- LEGENDA
- VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA NASTĚNNÉ PŘEVODNÍ
  - MALÝ RADIAČNÍ VĚTRACÍ NASTĚNNÉ PŘEVODNÍ
  - POTRUBNÍ DÍLCOVÝ VĚTRACÍ VĚTNÉ ŽEZNÉ KAPKY
  - VENKOVNÍ KONZOLAČNÍ JEDNOTKA
  - NASTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
  - PODSTROPNÍ FANCOIL JEDNOTKA CHLAZENÍ/TOPENÍ, VČETNĚ REVIZNÍHO OTVORU
  - UZÁVÍRAČÍ KLAPKA NA SERVOPOHON REVIZNÍ OTVOR
  - POTRUBNÍ TLUMIČ HLUKU ODVOVNÍ TALÍROVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ TALÍROVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ VÝŠKA VČETNĚ REGULACE A PŘIPOJOVACÍHO BOXU

- VÝFUKOVÁ HLAVICE
- Č. ZARÍZENÍ
- POZICE VZT PRVKU VE VÝKAZU VÝMĚR
- OHEDNÁ TEPELNÉ/HLUKOVÉ IZOLACI AL HADICE TL. IZOLACE 25mm (ŠANÍ-VÝFUK VZDUCHU 50mm)
- SVAZEK CU POTRUBÍ VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE A KOMUNIKAČNÍHO KABELU (DIMENZE VIZ VÝKRES)
- TEPELNÁ IZOLACE KAUKČUK S AL POLEPEM TL. 30mm, SAMOLEPIČÍ
- POŽARNÍ IZOLACE S AL POLEPEM TL. 40mm, ODOLNOST DLE PBR
- TEPELNÁ/HLUKOVÁ IZOLACE S AL POLEPEM TL. 60mm, V EXTERIERU S OPLECHOVÁNÍM

ŘEZ 1-1

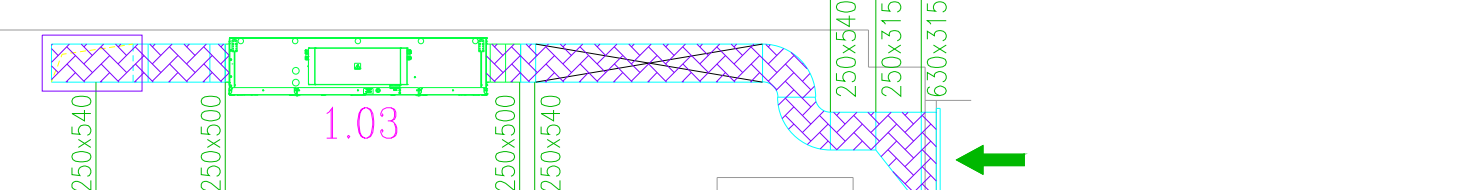

Tabulka místností 1.NP - NOVÝ STAV					
Č.	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )	Náhlavní vrstva	Povrchové úpravy strop	Povrchové úpravy stropů
B.1.001	chodba	271,51			
B.1.002	chodba	67,42			
B.1.003	chodba	5,08			
B.1.004	chodba	41,72			
B.1.005	plášť	1,71			
B.1.006	WC	1,71			
B.1.007	okl.	1,71			
B.1.008	sklad	4,55			
B.1.009	schodiště	2,29			
B.1.010	sklad urgent	11,87			
B.1.011	bufet skled	9,88			
B.1.012	bufet	22,88			
B.1.013	bufet	19,68			
B.1.014	plášť	2,10			
B.1.015	WC muži	3,70			
B.1.016	WC muži	1,65			
B.1.017	plášť	4,00			
B.1.018	WC ženy	1,33			
B.1.019	WC ženy	1,72			
B.1.020	WC mobilní	6,91			
B.1.021	plášť	5,00			
B.1.022	WC	1,15			
B.1.023	WC	1,22			
B.1.024	plášť	3,03			
B.1.025	WC	1,25			
B.1.026	datové centrum	16,94			
B.1.027	WC	1,28			
B.1.028	okl.	1,81			
B.1.029	schodiště	26,49			
B.1.030	plášť	5,19			
B.1.031	WC	1,23			
B.1.032	WC	1,28			
B.1.033	okl.	2,44			
B.1.034	plášť	2,41			
B.1.035	WC	1,26			
B.1.036	WC	1,40			
B.1.037	šatna ženy (mobilní)	29,71			
B.1.038	WC šatna ženy	1,66			
B.1.039	umývárna ženy	6,28			
B.1.040	WC umývárna ženy	2,09			
B.1.041	umývárna ženy (mobilní)	7,54			
B.1.042	šatna ženy	51,03			
B.1.043	WC šatna ženy	3,91			
B.1.044	umývárna ženy	31,72			
B.1.045	WC umývárna ženy	4,07			
B.1.046	šatna ženy	128,49			
B.1.047	WC šatna ženy	3,91			
B.1.048	šatna muži	32,12			
B.1.049	WC muži šatna	2,24			
B.1.050	WC muži šatna	1,80			
B.1.051	WC muži umývárna	1,86			
B.1.052	WC muži umývárna	43,33			
B.1.053	šatna ženy	1,81			
B.1.054	WC ženy šatna	14,87			
B.1.055	umývárna ženy	1,99			
B.1.056	WC ženy umývárna	42,75			
B.1.057	šatna ženy	2,00			
B.1.058	WC šatna ženy	23,93			
B.1.059	umývárna ženy	2,10			
B.1.060	WC umývárna ženy	42,65			
B.1.061	šatna ženy	2,04			
B.1.062	WC šatna ženy	9,72			
B.1.063	šatna ženy	13,40			
B.1.064	umývárna muži	2,21			
V.004	výtah	1,04			
V.005	výtah				

Hlavní projektant: Ing. arch. Petr BLAŽEK, Ph.D.  
zodpovědný projektant: Ing. Radim Drápal, Ph.D.  
vypracoval: Ing. Marek Mlýnský  
stavebník: Nemocnice Znojmo  
příspěvková organizace,  
MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo

Nemocnice Znojmo  
stavební úpravy objektu B 1.NP  
CENTRÁLNÍ ŠATNY  
K.ú. Znojmo-město, p.č. 4408/44

Púdorys 4.NP - NOVÝ STAV - VZT

stupeň: DSP  
datum: 08/2023

PEND a.s.  
Ing. Jan Janský  
tel.: 548424611-13, fax: 548424611  
e-mail: projekt@pend.cz, www.pend.cz

mřížka: 1:50  
D.1.1.5