




hlavní projektant:	 Ing. arch. Petr BLAŽEK, Ph.D.
zodpovědný projektant:	 Martin SYNEK
vypracoval:	 Martin SYNEK

stavebník : Nemocnice Znojmo
příspěvková organizace,
MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo

Nemocnice Znojmo
stavební úpravy objektu B 1.NP
CENTRÁLNÍ ŠATNY

k.ú. Znojmo-město, p.č. 4408/44

Rozvaděč

stupeň:	DSP
datum:	08/2023

PEND
a.s.

17.10.23 Vojanova č.1, 615 00 Brno
tel.: +420 604 711 260
E-mail: petr.blazek@pend.cz, www.pend.cz

měřitko : č. výkresu :

není 04

Rozvaděč RS1 šatny

Oceloplechový zapařtřený

Požární odolnost: EI30-DP1Sm

počet modulů: 168 (8x21)

zkratová odolnost: 10kA

krytí: IP40/IP20


dveře: plné

barva: bílá - RAL9016

rozměry: š.586mm, v.1193mm, hl.250mm

napěťová soustava: 400V, 50Hz, TN-C-S

licovat s horní hranou dveří

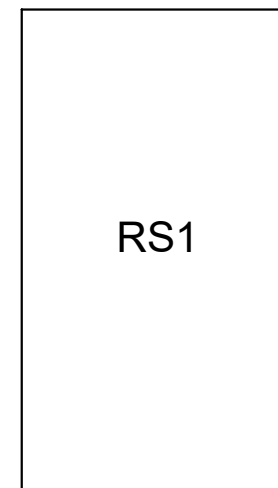

Kusovník náplně

Typ	ks / m
Vypínač 3P/63A	2
svodič přepětí 3+1 TYP 2+3	1
Kombichránič 10B/1/003 typ A	14
pomocný spínač pro kombichránič	13
Kombichránič 16B/1/003	20
Jistič 6B/1	1
Jistič 10B/1	5
Jistič 16B/1	1
Jistič 16C/1	1
Jistič 16B/3	1
Jistič 16C/3	4
Stykač 4zap 25A	1

MARTIN SYNEK
PROJEKCE ELEKTRO
Blanenská 10, 621 00, Brno
mob.: +420 608 745 861
email: synek@mspe.cz

REVIZE: 00

NÁZEV AKCE:

Nemocnice Znojmo stav. úpravy objektu B 1.NP

VYPRACOVAL: Martin Synek


NÁZEV ROZVADĚČE:

Patrový rozvaděč RS1 šatny

DATUM: Listopad 2023


ČÍSLO VÝKRESU:

04/list01

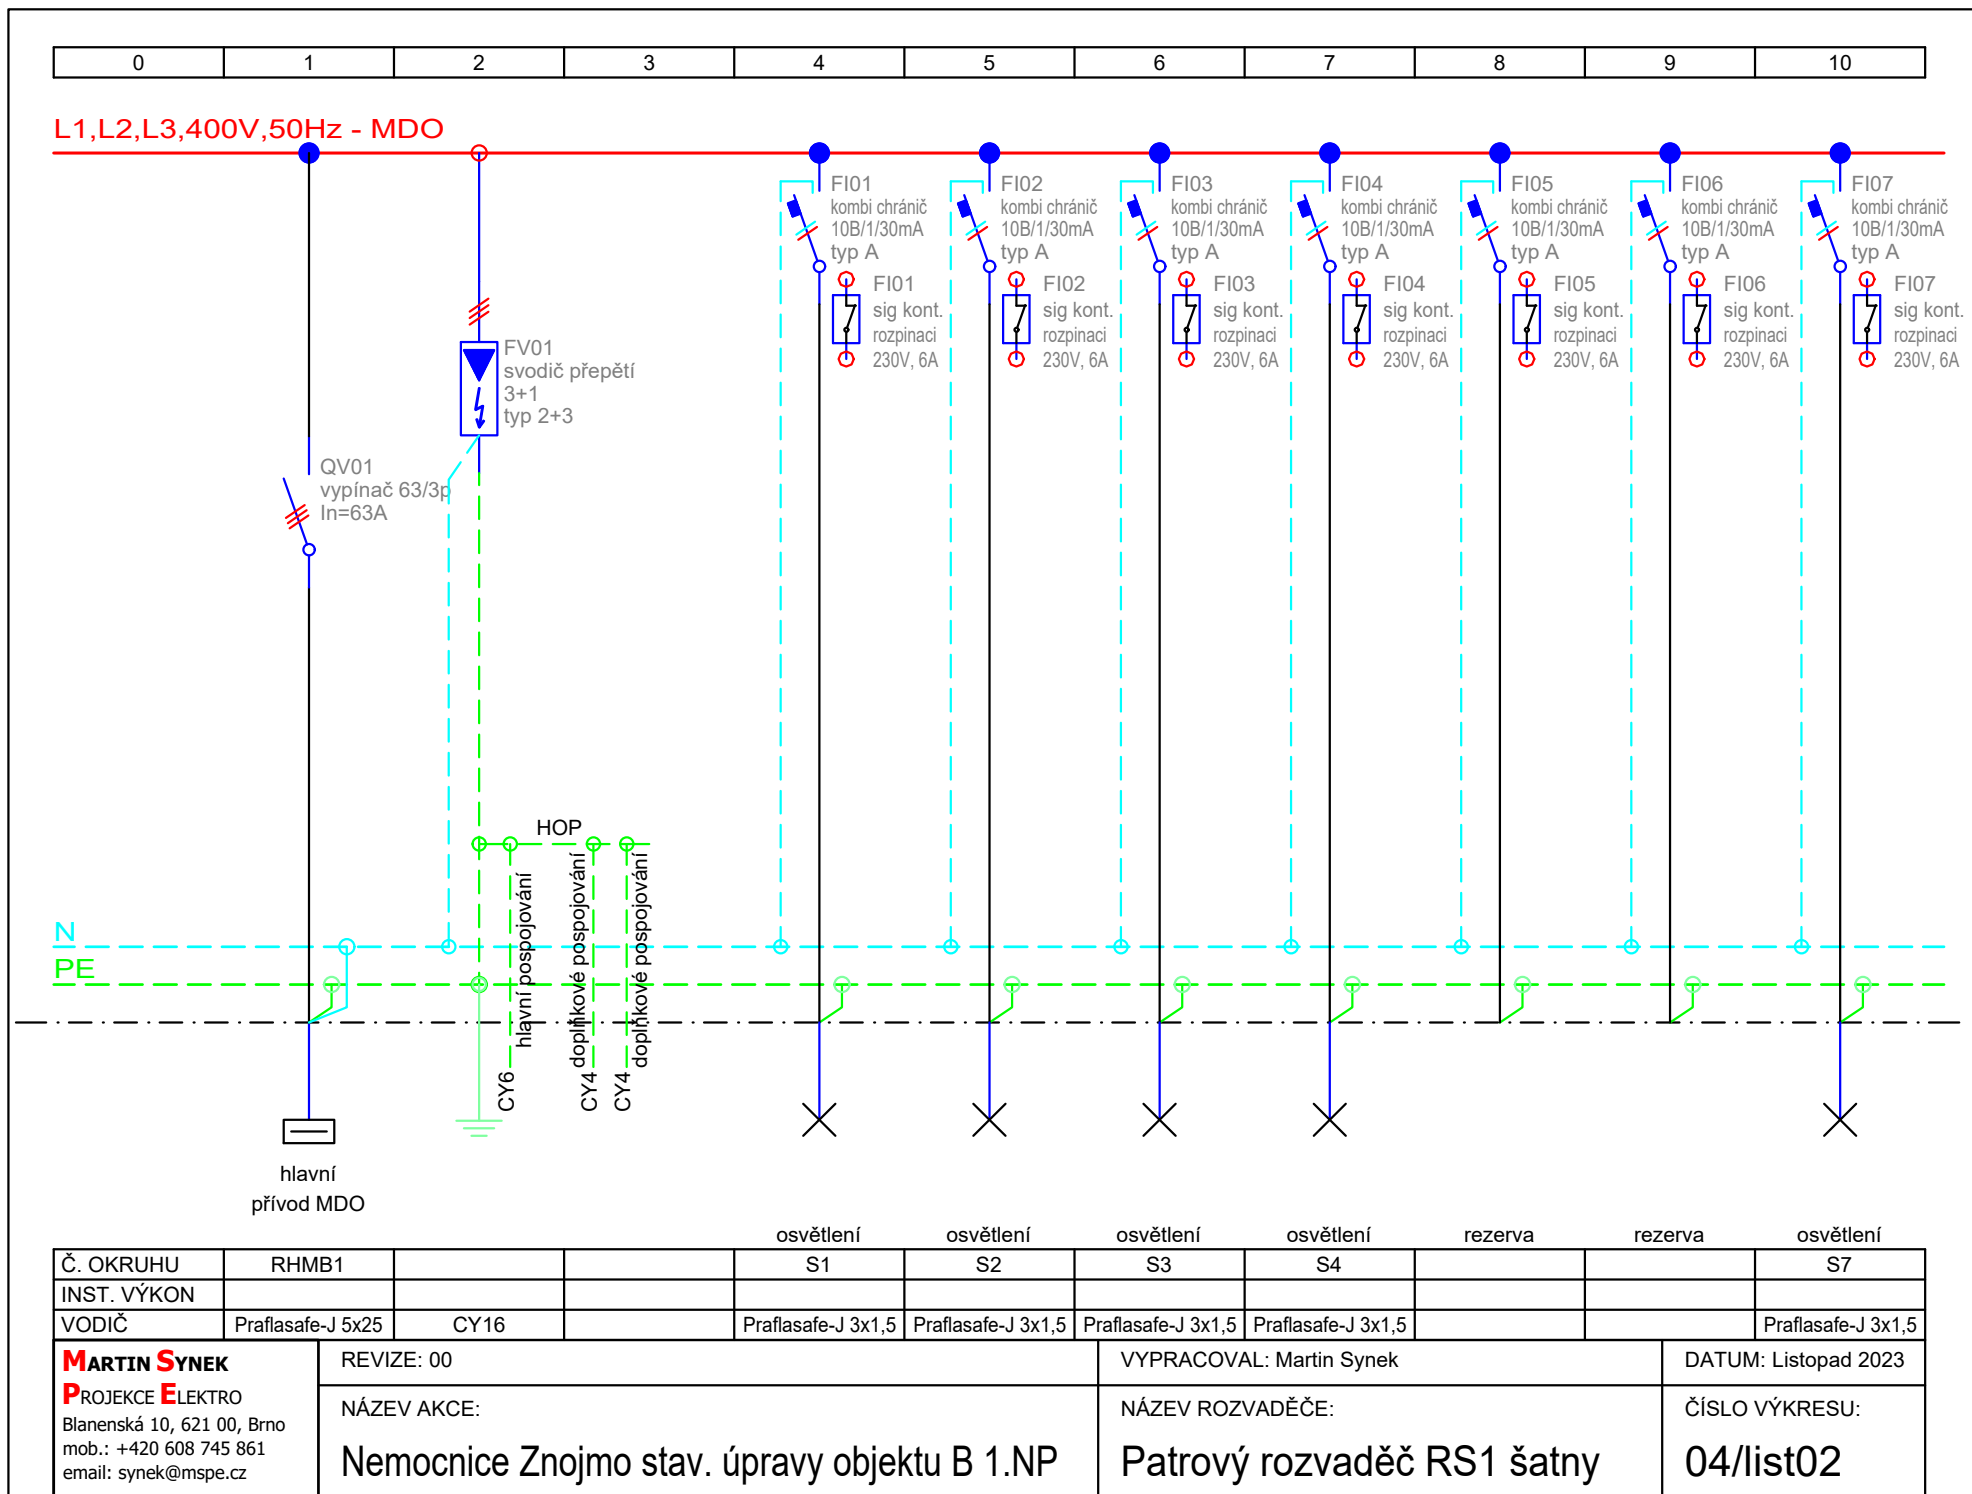

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


L1,L2,L3,400V,50Hz - MDO

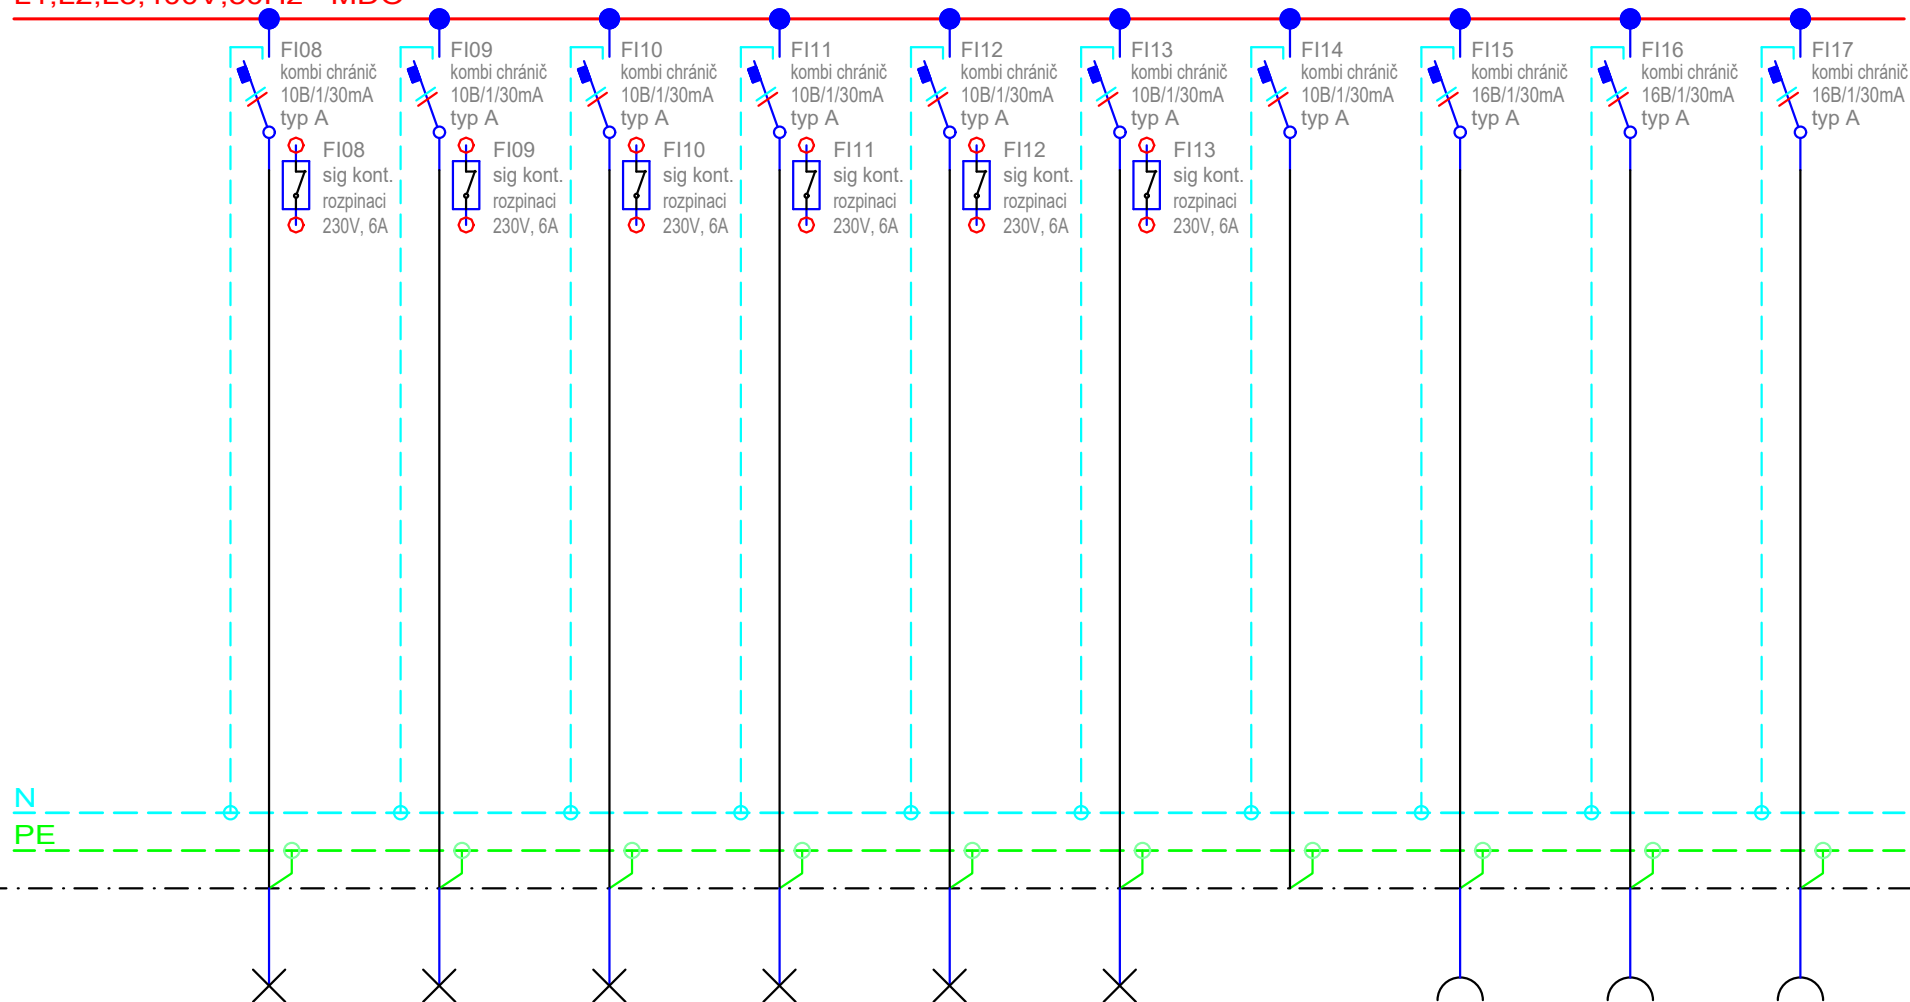

	osvětlení	osvětlení	osvětlení	osvětlení	osvětlení	osvětlení	rezerva	zásuvky	zásuvky	zásuvky
Č. OKRUHU	S8	S9	S10	S11	S12	S13		Z1	Z2	Z3
INST. VÝKON										
VODIČ	Praflasafe-J 3x1,5	Praflasafe-J 3x1,5	Praflasafe-J 3x1,5	Praflasafe-J 3x1,5	Praflasafe-J 3x1,5	Praflasafe-J 3x1,5		Praflasafe-J 3x2,5	Praflasafe-J 3x2,5	Praflasafe-J 3x2,5
MARTIN SYNEK PROJEKCE ELEKTRO Blanenská 10, 621 00, Brno mob.: +420 608 745 861 email: synek@mspe.cz	REVIZE: 00					VYPRACOVAL: Martin Synek			DATUM: Listopad 2023	
	NÁZEV AKCE:					NÁZEV ROZVADĚČE:			ČÍSLO VÝKRESU:	
	Nemocnice Znojmo stav. úpravy objektu B 1.NP					Patrový rozvaděč RS1 šatny			04/list03	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz - MDO

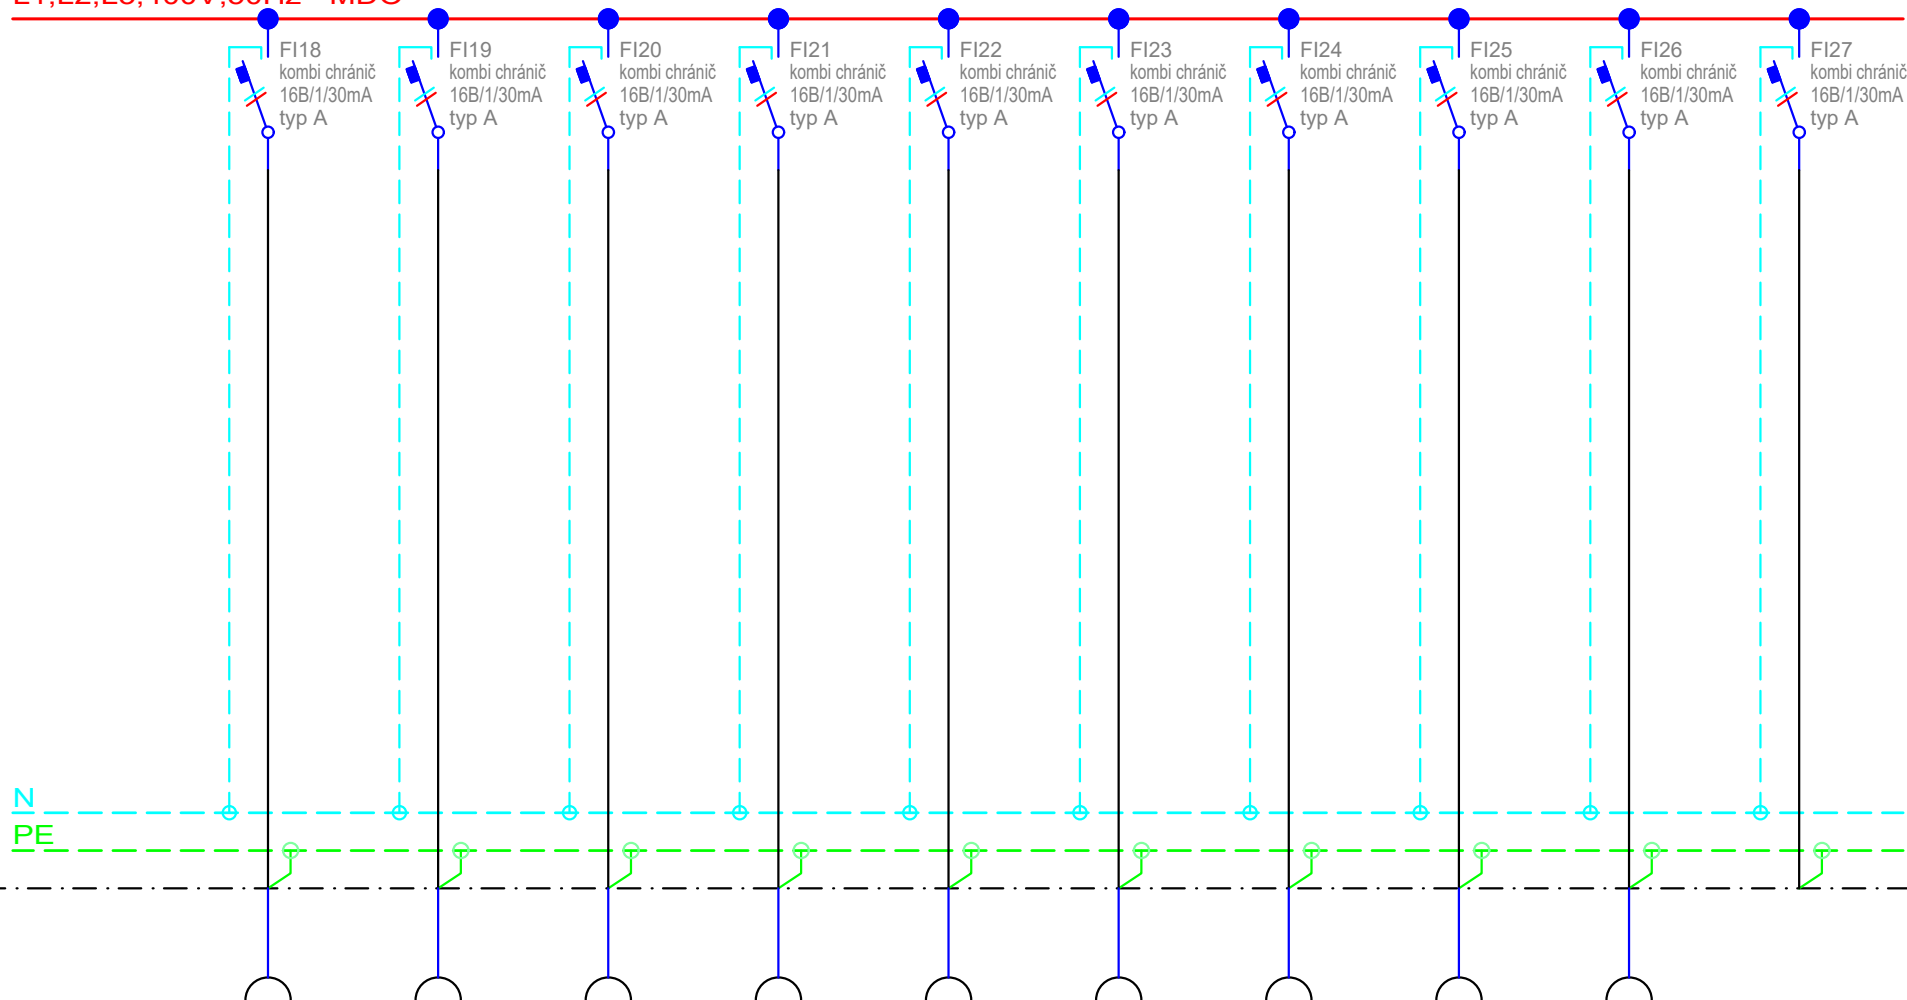

	zásuvky	zásuvky	zásuvky	zásuvky	zásuvky	zásuvky	zásuvky	zásuvky	zásuvky	rezerva
Č. OKRUHU	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	Z10	Z11	Z12	
INST. VÝKON										
VODIČ	Praflasafe-J 3x2,5	Praflasafe-J 3x2,5	Praflasafe-J 3x2,5	Praflasafe-J 3x2,5	Praflasafe-J 3x2,5	Praflasafe-J 3x2,5	Praflasafe-J 3x2,5	Praflasafe-J 3x2,5	Praflasafe-J 3x2,5	
MARTIN SYNEK PROJEKCE ELEKTRO Blanenská 10, 621 00, Brno mob.: +420 608 745 861 email: synek@mspe.cz		REVIZE: 00				VYPRACOVAL: Martin Synek			DATUM: Listopad 2023	
		NÁZEV AKCE:				NÁZEV ROZVADĚČE:			ČÍSLO VÝKRESU:	
		Nemocnice Znojmo stav. úpravy objektu B 1.NP				Patrový rozvaděč RS1 šatny			04/list04	

