






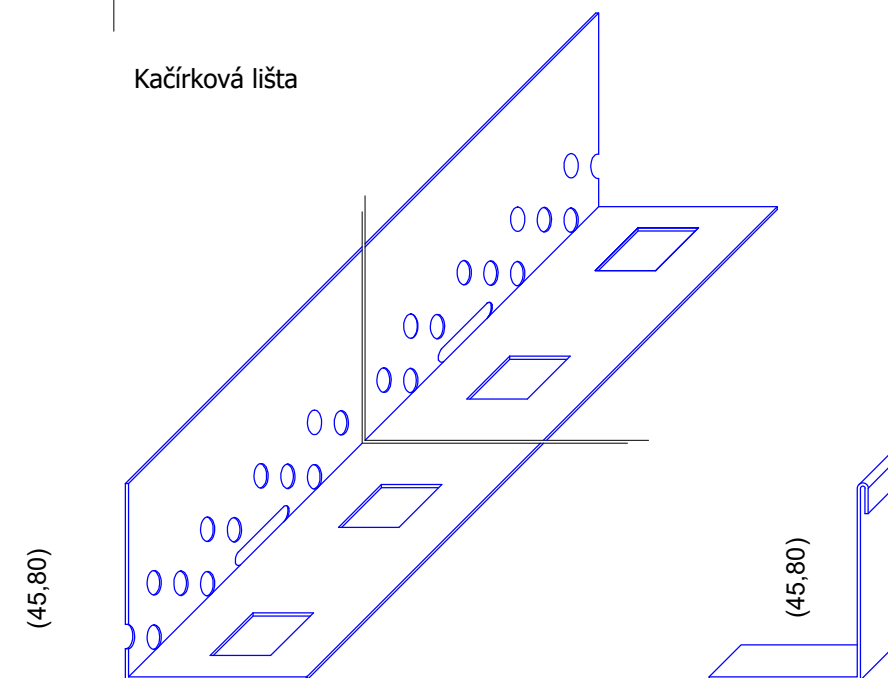
	Spádová rohož S5
	Substrát střešní extenzivní
	Spádový klín z EPS izolace
	Tepelná izolace EPS 150
	Tepelná izolace EPS S uzavřenou povrchovou strukturou 150 kPa
	Prané kamenivo Frakce 15-32mm
	Servisní chodníček - betonová dlažba
	Železobeton



 **Ingline**

VS-ingline, s.r.o.
Družstevní 369
664 43 Želešice

číslo paré _____

0,000-294,800 m n.m. B.p.V.

název zakázky

Rekonstrukce střechy na budově JIC- INTECH 2

část projektové dokumentace

A - Stavební část

objektář objektu SO / IO / PS

název výkresu

stupeň zpracování revize měřítko

DPS **00** **1:5**

formát	datum	číslo výkresu
3xA4	08/2023	D.007