

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 04.05.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01
Číslo zákazníka/projektu.: Stražovice_chránení bydlení / 05/279

Projektant/montážní firma:

Společnost: Ing. Adrián Mikloš


Název:

Ulice:

PSČ:

Telefon: 792 318 135

Bezejmenná

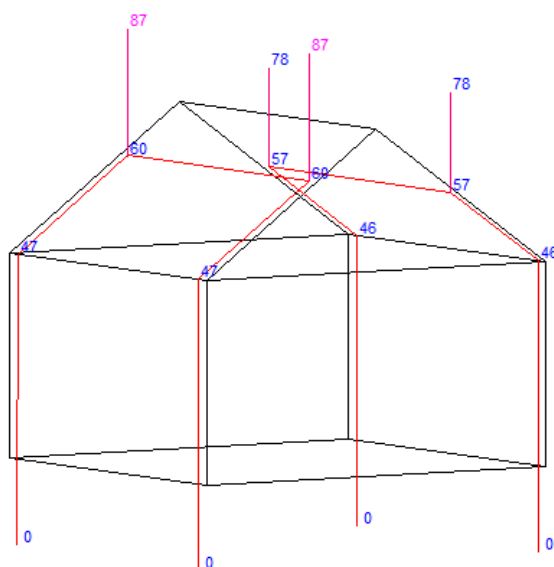

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: Stražovice_chránení bydlení

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: II

Proudové zatížení: 150 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 1

Úroveň potenciálu: -3 m

Max. dostatečná vzdálenost 87 cm

Projekt:

Číslo projektu: 05/279

Název projektu:

Ulice:

PSČ: CZ--