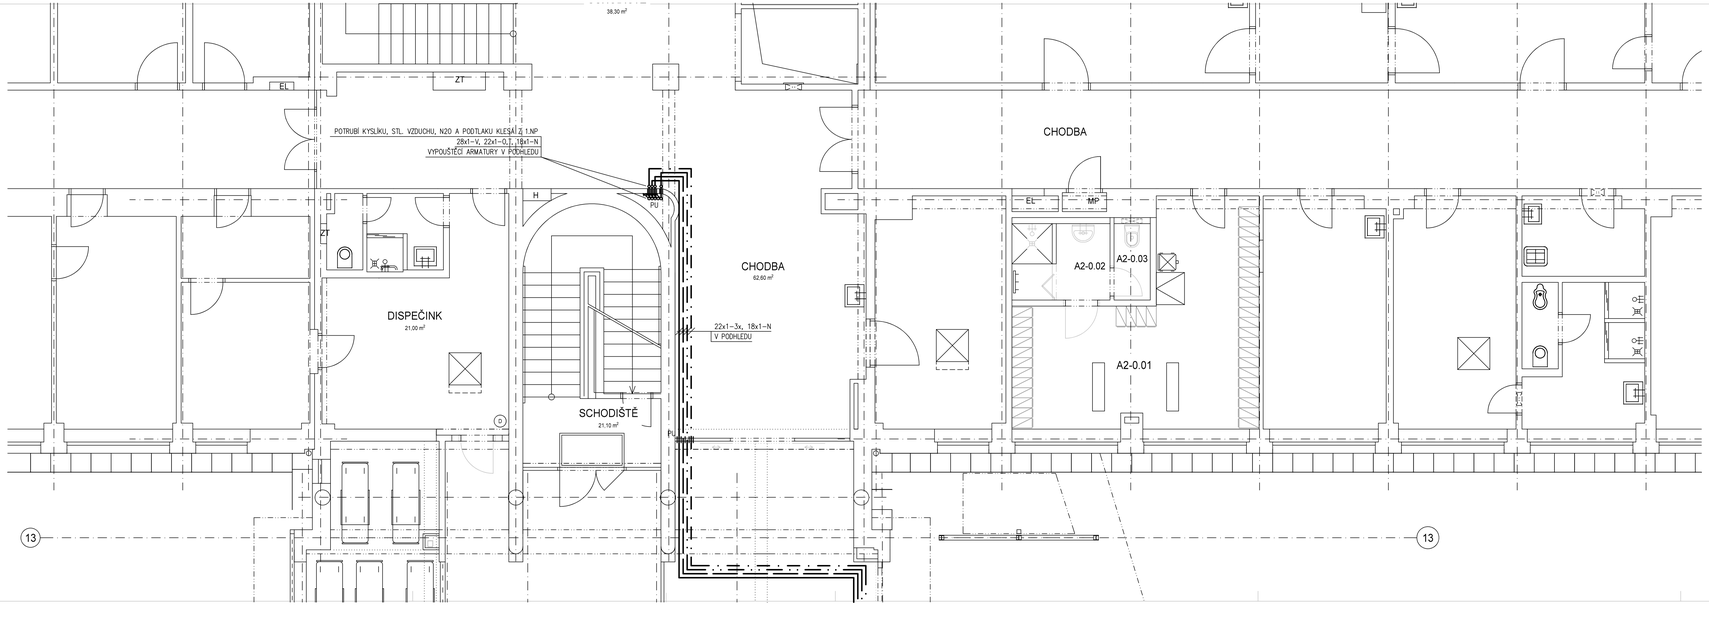

POTRUBNÍ ROZVODY NA CHODBÁCH A V MÍSTNOSTECH JSOU VEDENY PO STĚNĚ NEBO POD STROPEM V TR. OBJÍMKÁCH V ODVĚTRANÝCH PODHLEDECH.

TRASY POTRUBNÍCH ROZVODŮ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY A ROZVODY VZT.

	ODVODŇOVACÍ LÁHEV PODTLAKU
	VENTIL UZAVÍRACÍ LAHVOVÝ UVR
	KULOVÝ UZÁVĚR
	CHRÁNIČKA POTRUBÍ
	STOUPÁNÍ, KLESÁNÍ
	ROZVODNÉ POTRUBÍ OXIDU DUSNÉHO N2O (N)
	ROZVODNÉ POTRUBÍ PODTLAKU (V)
	ROZVODNÉ POTRUBÍ STLAČENÉHO VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ (T)
	ROZVODNÉ POTRUBÍ KYSLÍKU (O)

±0,000 = 263,15 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH STAVEB

Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ

Investor:
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 2325/30, 682 01 Vyškov
Tel: +420 517 315 111
www.nemvy.cz

Profese:	Zpracovatel díla:		Autorizace:
MED	Ing. Zdeněk Kvapil Letná 431, 460 01 Liberec Tel: +420 602 287 810 E-mail: lk_projekt@volny.cz		
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING. ZDENĚK KVAPIL	Bc. ŠTĚPÁN KVAPIL	ING. ZDENĚK KVAPIL	

Akce:
NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.
URGENTNÍ PŘÍJEM

Zakázkové číslo:	45 - 2021	Paré:	
Datum:	07 - 2022		
Stupeň:	DPS		
Formát:	6 A4		
Měřítko:	1:50	Číslo výkresu:	D.1.01.4e-101a

Objekt: URGENTNÍ PŘÍJEM SO 01

Obsah:
PŮDORYS 1.PP - část 1