


VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR –V:

Popis materiálu	mn.	m.j.
LITINOVÉ TVAROVKY		
FF80/500	1	ks
PP 80	1	ks
HRDLOVÁ SPOJKA JISTĚNÁ DN100 7974	2	ks
PE TVAROVKY		
ELEKTROKOLENO PE100–45°–110	8	ks
ELEKTROSPOJKA PE D110	2	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK PEHD 110 S PŘÍRUBOU DN100	4	ks
ARMATURY		
HYDRANT PODZEMNÍ DN80	1	ks
POKLOP HYDRANTOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU	1	ks
POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU	3	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ	3	ks
ŠOUPÁTKO Š100	2	ks
ŠOUPÁTKO Š80	1	ks
JINÉ		
HYDRANTOVÁ DRENÁŽ	1	ks
KOTEVNÍ BLOK	1	ks
ORIENTAČNÍ SLOUPEK S TABULKOU A PATKOU	1	ks
ŠTĚRKOVÝ VSAKOVACÍ PROSTOR	1	ks
rPE 32x4,4 – 3,0m ODVODNĚNÍ HYDRANTU	1	ks
POTRUBÍ		
ŘAD V – PEHD 110	46,4	m

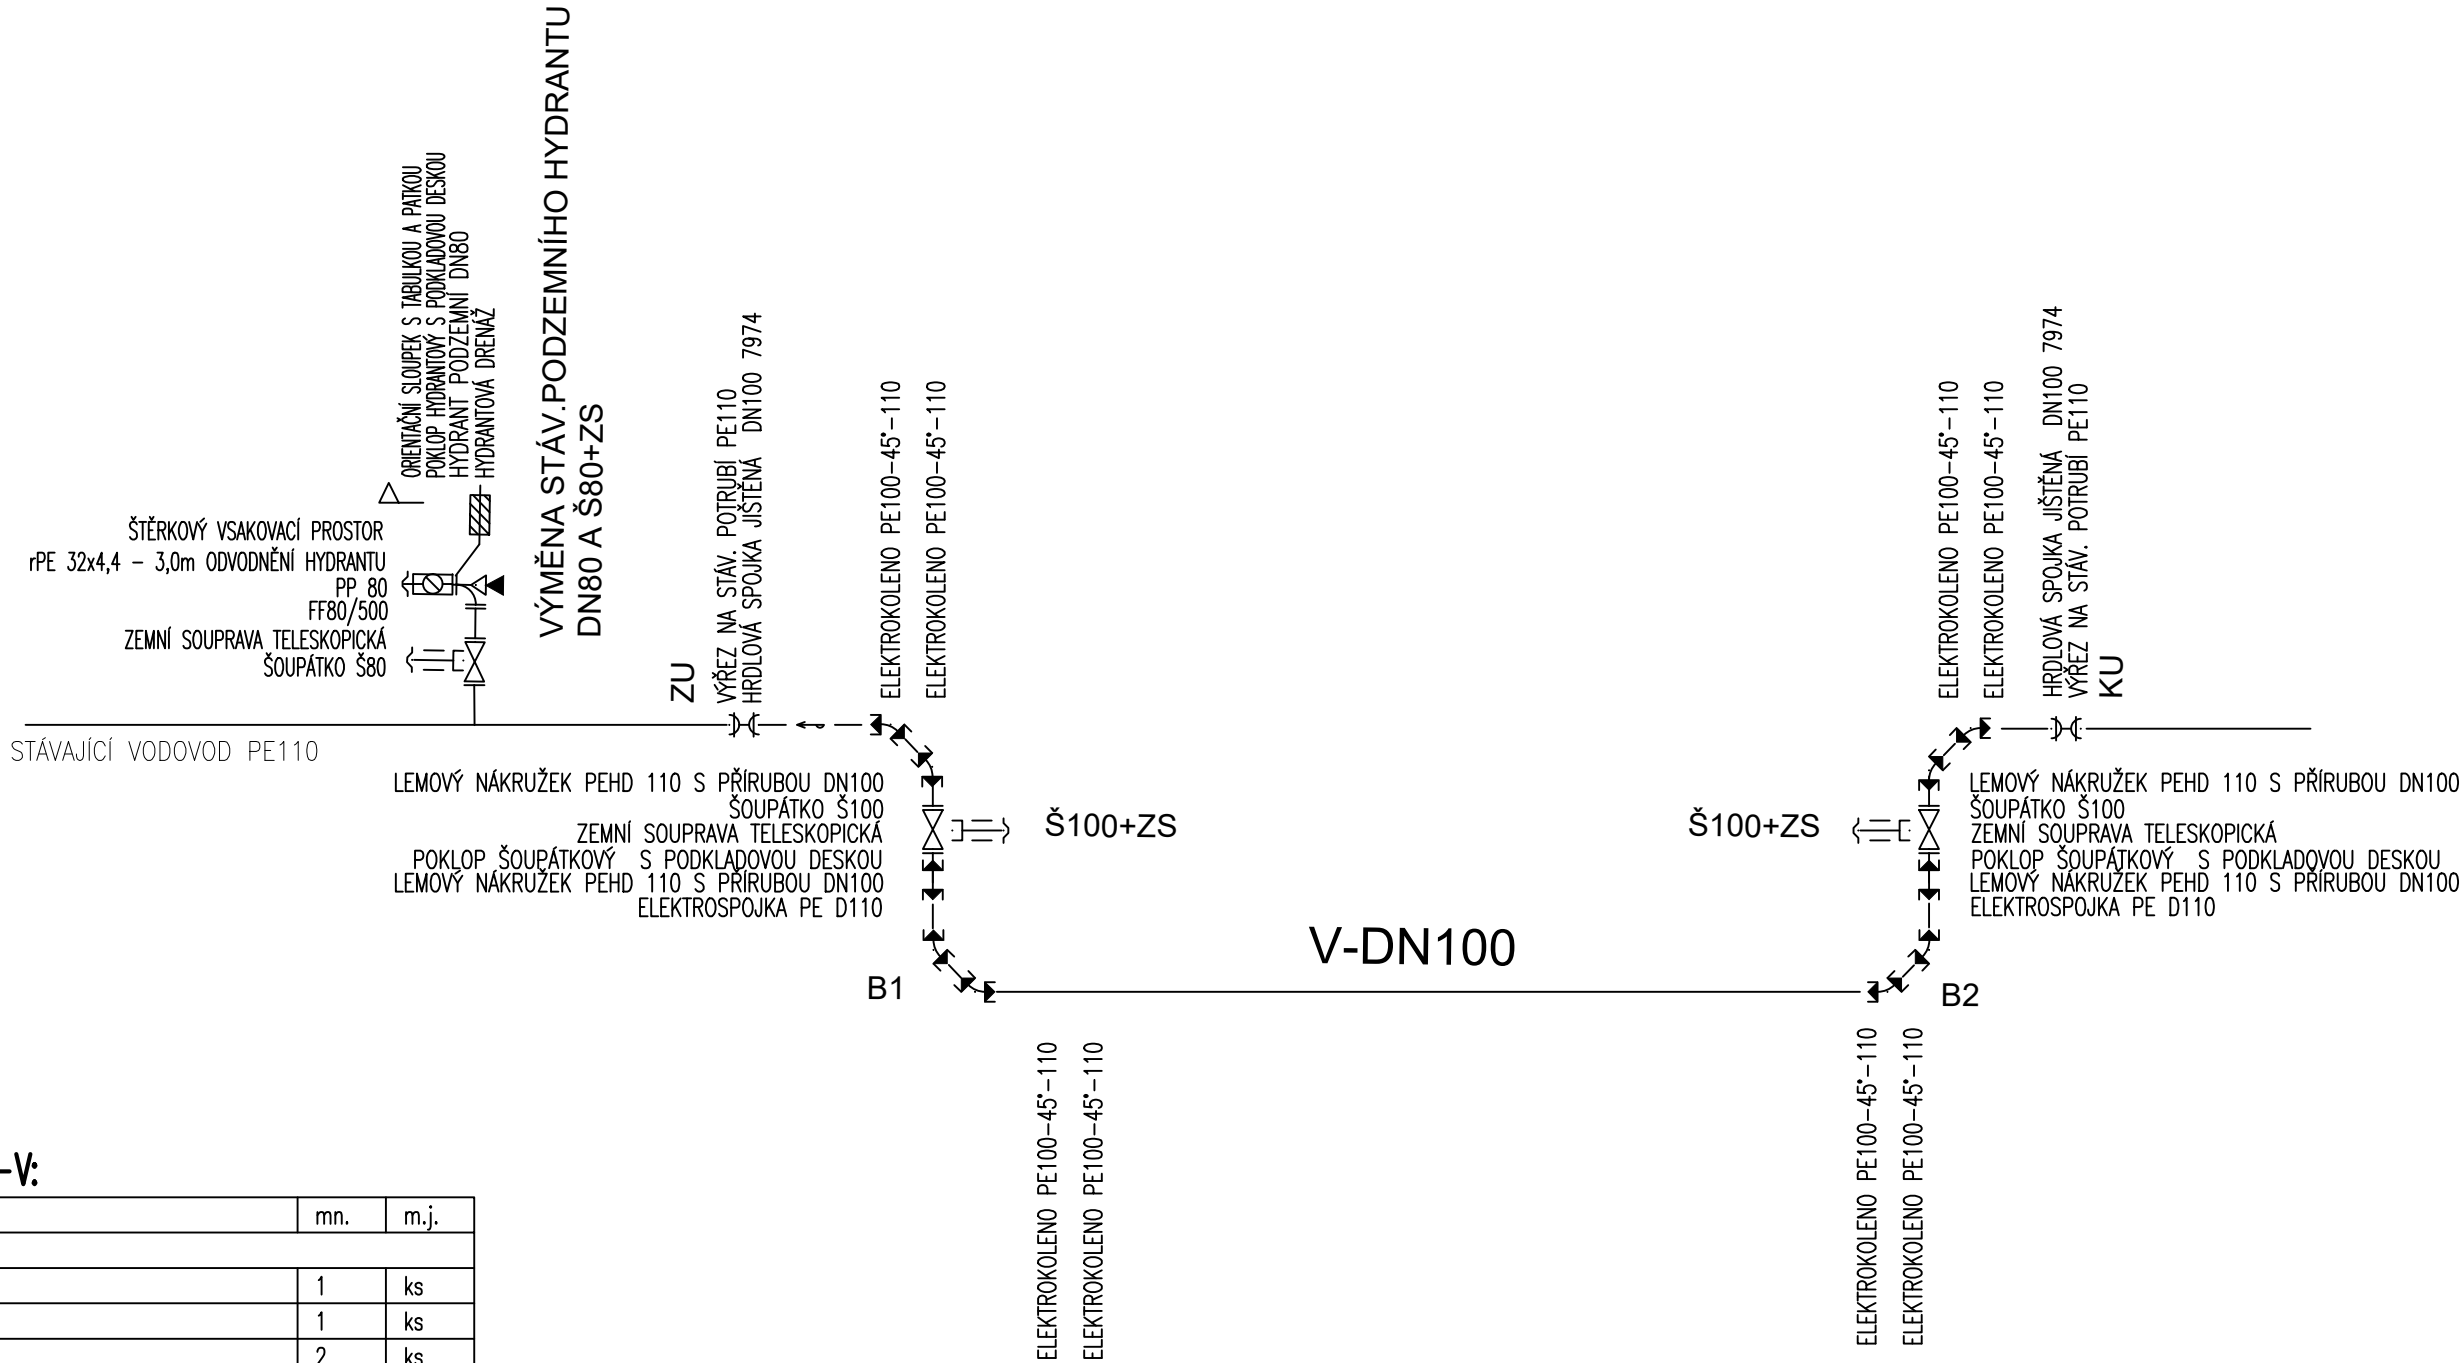

±0,000 = 263,15 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZODPOVÍDÁNÍ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov Tel: +420 517 315 111 www.nemvy.cz	
Profese: VODA	Zpracovatel dílu: HP consult s.r.o., Durdákova 5, Brno 613 00 Tel: +420 542 219 165, +420 739 556 045 E-mail: hpconsult@seznam.cz www: www.bim-lzb.cz		Autorizace:	
	Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
	ING. LADISLAV PILAŘ	ING. LADISLAV PILAŘ	ING. HANA KOLKOVÁ	
	<i>Pilař</i>	<i>Pilař</i>	<i>Kolková</i>	
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. URGENTNÍ PŘÍJEM		Zakázkové číslo: 46 - 2021	Paré:	
		Datum: 07 - 2022		
		Stupeň: DPS		
Objekt: PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY VODY	IO 05	Formát: 3A4		
Obsah: KLADEČSKÉ SCHÉMA		Měřítko: -	Číslo výkresu: D.1.15-202	