



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	#?	TYP PODHLEDU	SPODNÍ HRANA
A5-01	ZADVĚŘI	15,99	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	CCA 2860, TĚSNĚ POD ÚT.
A5-02	SKLAZ VOZÍKŮ	25,06	KAZETOVÝ PODHLED 2	2700
A5-03	SKLAZ	5,81	KAZETOVÝ PODHLED 2	2400
A5-04	HALA 1	69,88	KAZETOVÝ PODHLED 1 SKP PODHLED	2800 2600
A5-05	WC MOBILNÍ	4,49	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	2800
A5-06	VEŘEJNÉ WC PŘEDSÍŤ ZEN	7,28	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	2400
A5-07	WC	1,37	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	2400
A5-08	WC	1,37	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	2400
A5-09	VEŘEJNÉ WC PŘEDSÍŤ MUŽ	4,21	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	2400
A5-10	WC	1,32	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	2400
A5-11	PŘÍBOR	1,07	KAZETOVÝ PODHLED	2600
A5-12	ČEKÁRNA	64,44	KAZETOVÝ PODHLED 1	3000
A5-13	ČEKÁRNA INFEKČNÍ	8,00	KAZETOVÝ PODHLED 2	2800
KV0-14	RECEPCE - TRNÁŽ	10,50	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	3000
A5-15	KUCHYŇNA PERSONÁLU	8,87	KAZETOVÝ PODHLED 2	3000
A5-16	CHOBOA	43,90	KAZETOVÝ PODHLED 1	2800 2600
A5-17	POKLOUČNOSTNÍ WC	2,28	KAZETOVÝ PODHLED	2400
A5-18	EXPEKTACE	121,84	HYG. KAZETOVÝ PODHLED SKP PODHLED	3000
A5-19	PŘEDSÍŤ PACIENTI	2,77	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	3000
A5-20	WC	1,53	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	3000
A5-21	LOUŽAČNÍ BOX	16,18	HYG. KAZETOVÝ PODHLED SKP PODHLED	2800 2600
A5-22	FILTR	7,26	HYG. KAZETOVÝ PODHLED	2800
A5-23	HALA 2	37,73	KAZETOVÝ PODHLED 1 SKP PODHLED	2800 2600
A5-24	CHOBOA	36,15	KAZETOVÝ PODHLED 1	3000
A5-25	CHOBOA	44,25	KAZETOVÝ PODHLED 1	3000
A5-26	KOMORA VZT	5,42	PASÁDNÍ OMÍTKA NA 11	3550
A5-27	VÝŠETŘOVNA 1	25,88	KAZETOVÝ PODHLED 2	2800
A5-28	VÝŠETŘOVNA 2	26,17	KAZETOVÝ PODHLED 2	3000
A5-29	VÝŠETŘOVNA 3	17,46	KAZETOVÝ PODHLED 2	3000
A5-30	SÁDKOVNA	12,37	KAZETOVÝ PODHLED 2	2800
A5-31	WC PERSONÁLNÍ MUŽ	3,88	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	2600
A5-32	WC PERSONÁLNÍ ŽENY	3,88	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	2600
A5-33	UKLID	4,45	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	2800
A5-34	CHOBOA	31,06	KAZETOVÝ PODHLED 2	3000
A5-35	ČISTIČ MÍSTNOSTI	11,63	KAZETOVÝ PODHLED 2	2800
A5-36	SKLAZ	18,81	KAZETOVÝ PODHLED 2	3000
A5-36a	MÍSTNOST SLP	3,34	-	3000
A5-37	VROCNÍ SESTRA	13,66	KAZETOVÝ PODHLED 2	2800
A5-38	MYTLEŇARŮ	9,13	KAZETOVÝ PODHLED 2	2600
A5-39	SKLAZ	6,52	HYG. KAZETOVÝ PODHLED	2800
A5-40	ZÁROKOVNÝ SÁL	32,33	HYG. KAZETOVÝ PODHLED	2800
A5-41	PŘEDVÁCNÍ HALA	43,47	KAZETOVÝ PODHLED 2	3000
A5-42	ČOČKA PACIENTA	11,13	KAZETOVÝ PODHLED 2	3000
A5-43	DMA	15,47	KAZETOVÝ PODHLED 2	2800
A5-44	KONTAKTNÍ MÍSTO	15,90	KAZETOVÝ PODHLED 2	3000
A5-45	SKLAZ VOZÍKŮ	14,58	KAZETOVÝ PODHLED 2	3000

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001

STŘEPNÉ PODHLEDOVÉ SYSTÉMY BUDOU NAMONTOVÁNY DLE INSTALAČNÍCH MANUÁLŮ A DOPORUČENÍ VÝROBCE. VEŠKERÉ STANDARDY SE ŘÍDÍ ČSN EN 13964 ZAVĚŠENÉ PODHLEDY - POŽADAVKY A METODY ZKOUŠENÍ
 SOK PODHLEDY A ČELA OPATŘIT NÁTĚRY DLE POUVRCHU STĚN
 DILATACE PODHLEDŮ - ŘEŠENO SYSTÉMOVÝMI DOPLŇKY VÝROBCE PODHLEDŮ, DILATACE VČETNĚ DILATACE NOSNÉ KONSTRUKCE PODHLEDŮ

[illegible][illegible]

KAZETOVÝ POHLED V HYGIENICKÉM PROVEDENÍ DO ČISTÝCH PROSTOR V PROVEDENÍ S VIDITELNÝM RASTREM

[illegible][illegible]

- **SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY**
V PROVEDENÍ SÁDROKARTONOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DESKY TYPU DF TL 15 mm, VE SPRCHÁCH A UMÝVÁRNÁCH BUDOU POUŽITY PODHLEDY ZE SÁDROKARTONOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK IMPREGNOVANÝCH

LEGENDA

POČÁTEK KLADENÍ RASTROVÉHO PODHLEDU

STŘEŠNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE:
SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.41 VZDUCHOTECHNIKA

KONCOWE BRWY I ZŁOŻENIE TECHNIKI:

SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.41 VZDUCHOTECHNIKA

 SVÍTIDLA ZAPUŠTĚNÁ V PODHLEDU;

 - SPECIFIKACE VIZ ČAST D.1.01.4c SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

SVÍTIDLA PŘISAZENÁ K PODHLEDU (STROPY):
SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.4: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

NO NO NO/CO₂ ORNITHINE/UTERINE ENL

 SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.4c: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PŘISAZEN K PEVNÉMU STROPU;

SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.4c: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

 STROPNÍ DIFUZOR PRO ČOVĚTRÁNÍ POOHLEDU (ROZVODY MEDICIN
CEJ KEM 22 KS

— www.mhfi.gov.sg

SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.43 SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

KOUŘOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU ZAPUŠTĚNÝ V PODHLEDU;

SPECIFIKACE VIZ ČÁST D.1.01.4b EPS + ERO

KOUŘOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU PŘISAZEN K PEVNÉMU STROPU;
OBJEDNÁVKOVÝ ČÍSLO: 01.01.0000.0000

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses increased with the number of trials. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all conditions.

Y SDK ŘEŠEN KLAPKOU S SDK DESKOU, CELKEM 3 KS

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŠATNA ŽENY

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	TYP PODHLEDU	SPODNÍ HRANA
A2-0.01	ŠATNA PERSONÁLU - ŽENY	25,57	KAZETOVÝ PODHLED 2	2700
A2-0.02	HYGIENICKÁ BUNKA	4,72	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	2700
A2-0.03	WC	1,71	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	2700

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŠATNA MUŽI

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	TYP PODHLEDU	SPODNÍ HRANA
A3-0.01	ŠATNA PERSONÁLU - MUŽI	16,75	KAZETOVÝ PODHLED 2	2700
A3-0.02	HYGIENICKÁ BUNKA	3,94	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	2700
A3-0.03	WC	1,90	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED	2700

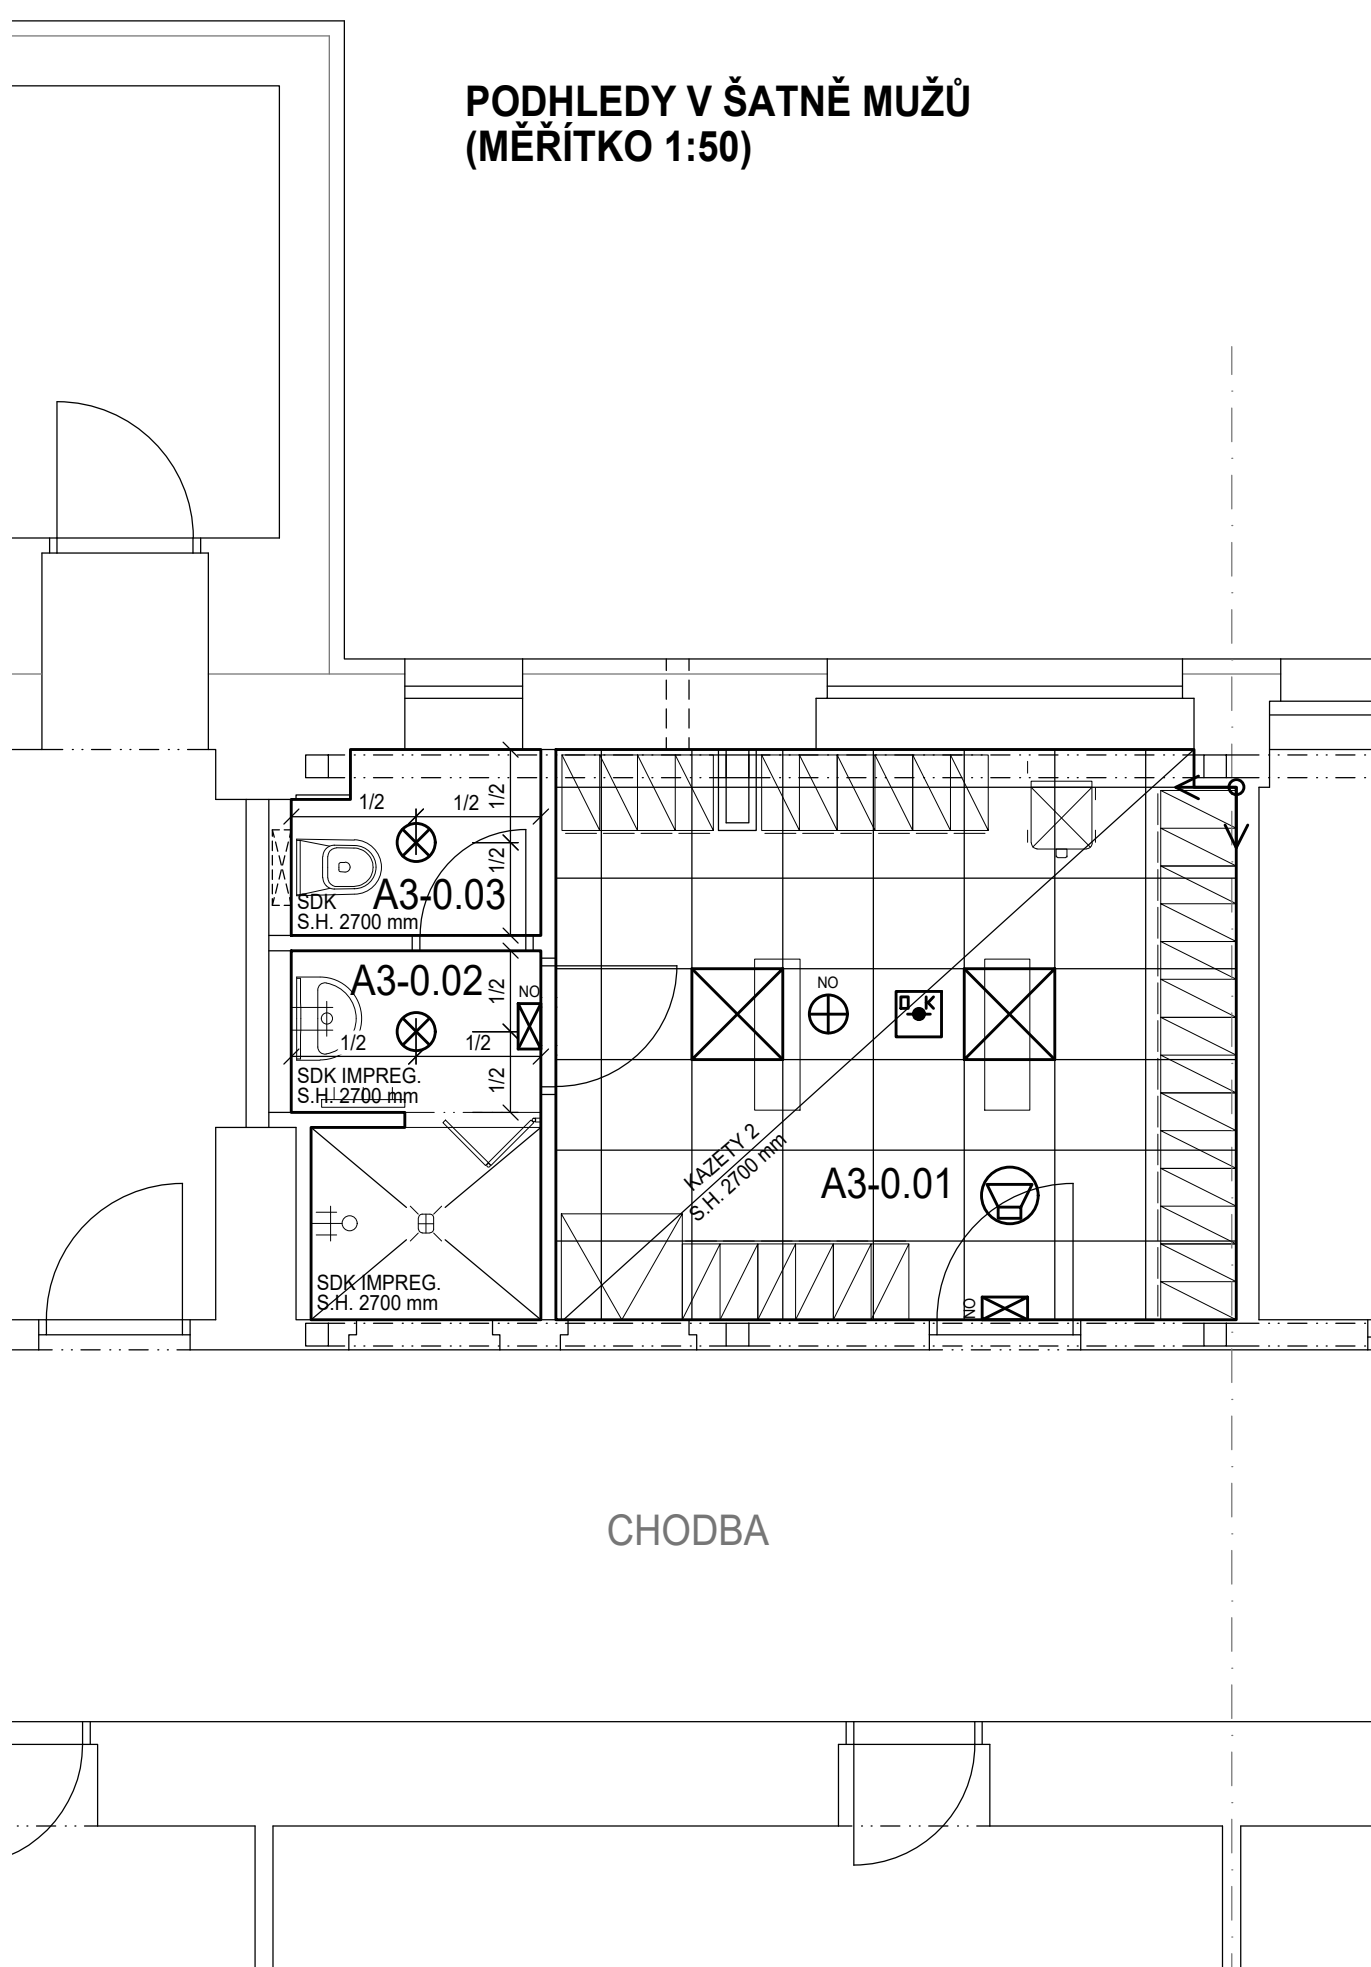


SCHÉMA ŘEŠENÝCH PROSTOR

