

KNIHA STANDARDŮ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POZNÁMKA:

- TENTO PROJEKT NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ KOTEVNÍCH PROFILŮ, NÁTĚRŮ atp.)

JIHOMORAVSKÝ KRAJ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Gymnázium Židlochovice příspěvková organizace Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Zastoupena: Mgr. Jan Vybíral, ředitel		Autorizační razítko:	
Generální projektant:  Hlavní inženýr projektu: Ing. MICHAL HLAVÁČ		Schema: 	
Akce: REKONSTRUKCE SUTERÉNU BUDOVY GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE k.ú. Židlochovice, parc.č. 890/1, 892			
Zpracovatel části: OSP spol. s r. o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov E-mail: projekce@osp-mk.cz tel: 515 322 341		Zodpovědný projektant Ing. MICHAL HLAVÁČ	Vypracoval MATĚJ HOLUB
Objekt (SO):		Datum:	DUBEN 2024
Část PD: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		Zakázkové číslo:	
Příloha: Zámečnické výrobky		Formát:	A4
		Stupeň:	DPS
		Číslo přílohy:	D.1.1.13

ÚVODNÍ POPIS PLATÍ PRO VŠECHNY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY V PŮDORYSECH PÍSMENEM Z A ČÍSLEM V KROUŽKU. V TÉTO SPECIFIKACI JSOU V POPISU KAŽDÉ SKUPINY VÝROBKŮ UVEDENY SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY. V NÁSLEDUJÍCÍCH TABULKÁCH JSOU UVEDENY SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY, JEJICH ROZMĚRY A POČTY.

ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.

PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI.

VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

POHLEDY NA VÝROBKY JSOU KRESLENY ZE STRANY NA KTEROU SE VÝROBKY OTVÍRAJÍ.

PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ :

ČSN 72 0202	PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ.
ČSN 73 2611	ÚCHYLKY ROZMĚRŮ A TVARŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ.
ČSN 73 3630	ZÁMEČNICKÉ PRÁCE STAVEBNÍ.
ČSN 72 0081	OCHRANA STAVEBNÍCH PRVKŮ PROTI KOROZI.
ČSN 73 3440	SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.
ČSN 74 3305	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ
ČSN 72 0081	OCHRANA STAVEBNÍCH PRVKŮ PROTI KOROZI
ČSN EN 179	STAVEBNÍ KOVÁNÍ - NOUZOVÉ DVEŽNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ KLIKOU
ČSN EN 1125	STAVEBNÍ KOVÁNÍ - PANIKOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ HORIZONTÁLNÍM MADLEM PRO UŽÍVÁNÍ NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH - POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍ METODY
ČSN 73 0532	AKUSTIKA, HODNOCENÍ ZVUKOVÝCH IZOLACÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V BUDOVÁCH - POŽADAVKY
ČSN 73 0540-2	TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - ČÁST 2 : FUNKČNÍ POŽADAVKY.
ČSN 73 1401	NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
ČSN 73 1402	NAVRHOVÁNÍ TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ V OCELOVÝCH KONSTRUKCÍCH
ČSN 73 2801	PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
ČSN 73 2811	ÚCHYLKY ROZMĚRŮ A TVARŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
PODMÍNKY VÝROBCŮ SKEL PRO ZPŮSOB ZASKLENÍ.	

PŘED PROVÁDĚNÍM POVRCHOVÝCH ÚPRAV OCELOVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ PROVÉST PŘEDÚPRAVU POVRCHU :

- ODSTRANĚNÍ MASTNOTY VHODNÝM DETERGENTEM
- OMYTÍ SOLÍ A NEČISTOT VYSOKOTLAKOU ČISTOU VODOU
- ABRAZIVNÍ OTRYSKÁNÍ POVRCHU NA Sa 2,5
- ODSTRANĚNÍ PRACHU

POKUD JE PŘEDEPSÁNO ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ, BUDE PROVEDENO V TLOUŠŤCE MIN. 80µm.

BAREVNÉ ODSTÍNY KRYCÍCH NÁTĚRŮ JSOU:

- DLE INVESTORA

PŘED REALIZACÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV PŘEDLOŽÍ DODAVATEL BAREVNÝ VZOREK K ODSOUHLASENÍ.

TATO DOKUMENTACE, ANI ŽÁDNÁ JEJÍ ČÁST, NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁÍ DOKUMENTACE - ZAJIŠŤUJE DODAVATEL JAKO SOUČÁST DODÁVKY.

DVEŘE BUDOU DOPLNĚNY POPISKAMI DVEŘÍ

SYMBOLY PRO OZNAČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI :

EW,EI	POŽADAVEK NA ZACHOVÁNÍ UZAVŘENÍ OTVORŮ PŘI POŽADOVANÝCH TEPLOTNÍCH KRITÉRIÍCH DLE ČSN 73 0810
15 (30, 45)	ČAS V MINUTÁCH, PO KTERÝ MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY POŽÁRNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI UZÁVĚRŮ
D1, D2, D3	CHARAKTERISTIKA HMOT POUŽITÝCH V KONSTRUKCI POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ DLE ČL. 7.2.5 AŽ 7.2.7 ČSN 73 0802
S	ZAMEZENÍ PRŮCHODU OHNĚ A KOUŘE (TABULKÁCH OZNAČENÉ " KOUŘOTĚSNÉ ")
C	VYBAVENÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU UZAVÍRACÍM MECHANISMEM (V TABULKÁCH OZNAČENÝCH " SAMOZAVÍRAČ")

PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE A VĚTRACÍ MŘÍŽKY ŘEŠENY PROFESÍ VZT

OZN. SCHÉMA

Z1

ZÁBRADLÍ VÝŠKY 900MM

HORNÍ MADLO JEKL 60/40/2


SLOUPKY JEKL 60/60/3

HORNÍ A SPODNÍ PÁS PÁSOVINA 60/6

VÝPLŇ MEZI PÁSY 60/2-OSOvě PO 80MM

SLOUPKY OSOVĚ PO CCA 1,5M

POVRCHOVÁ ÚPRAVA-ŽÁROVÝ ZINEK

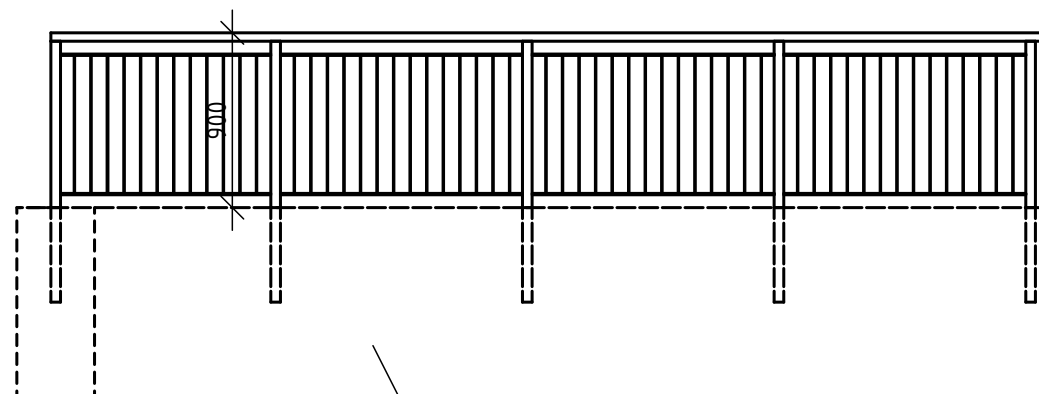

GABIONOVÁ ZEĎ

