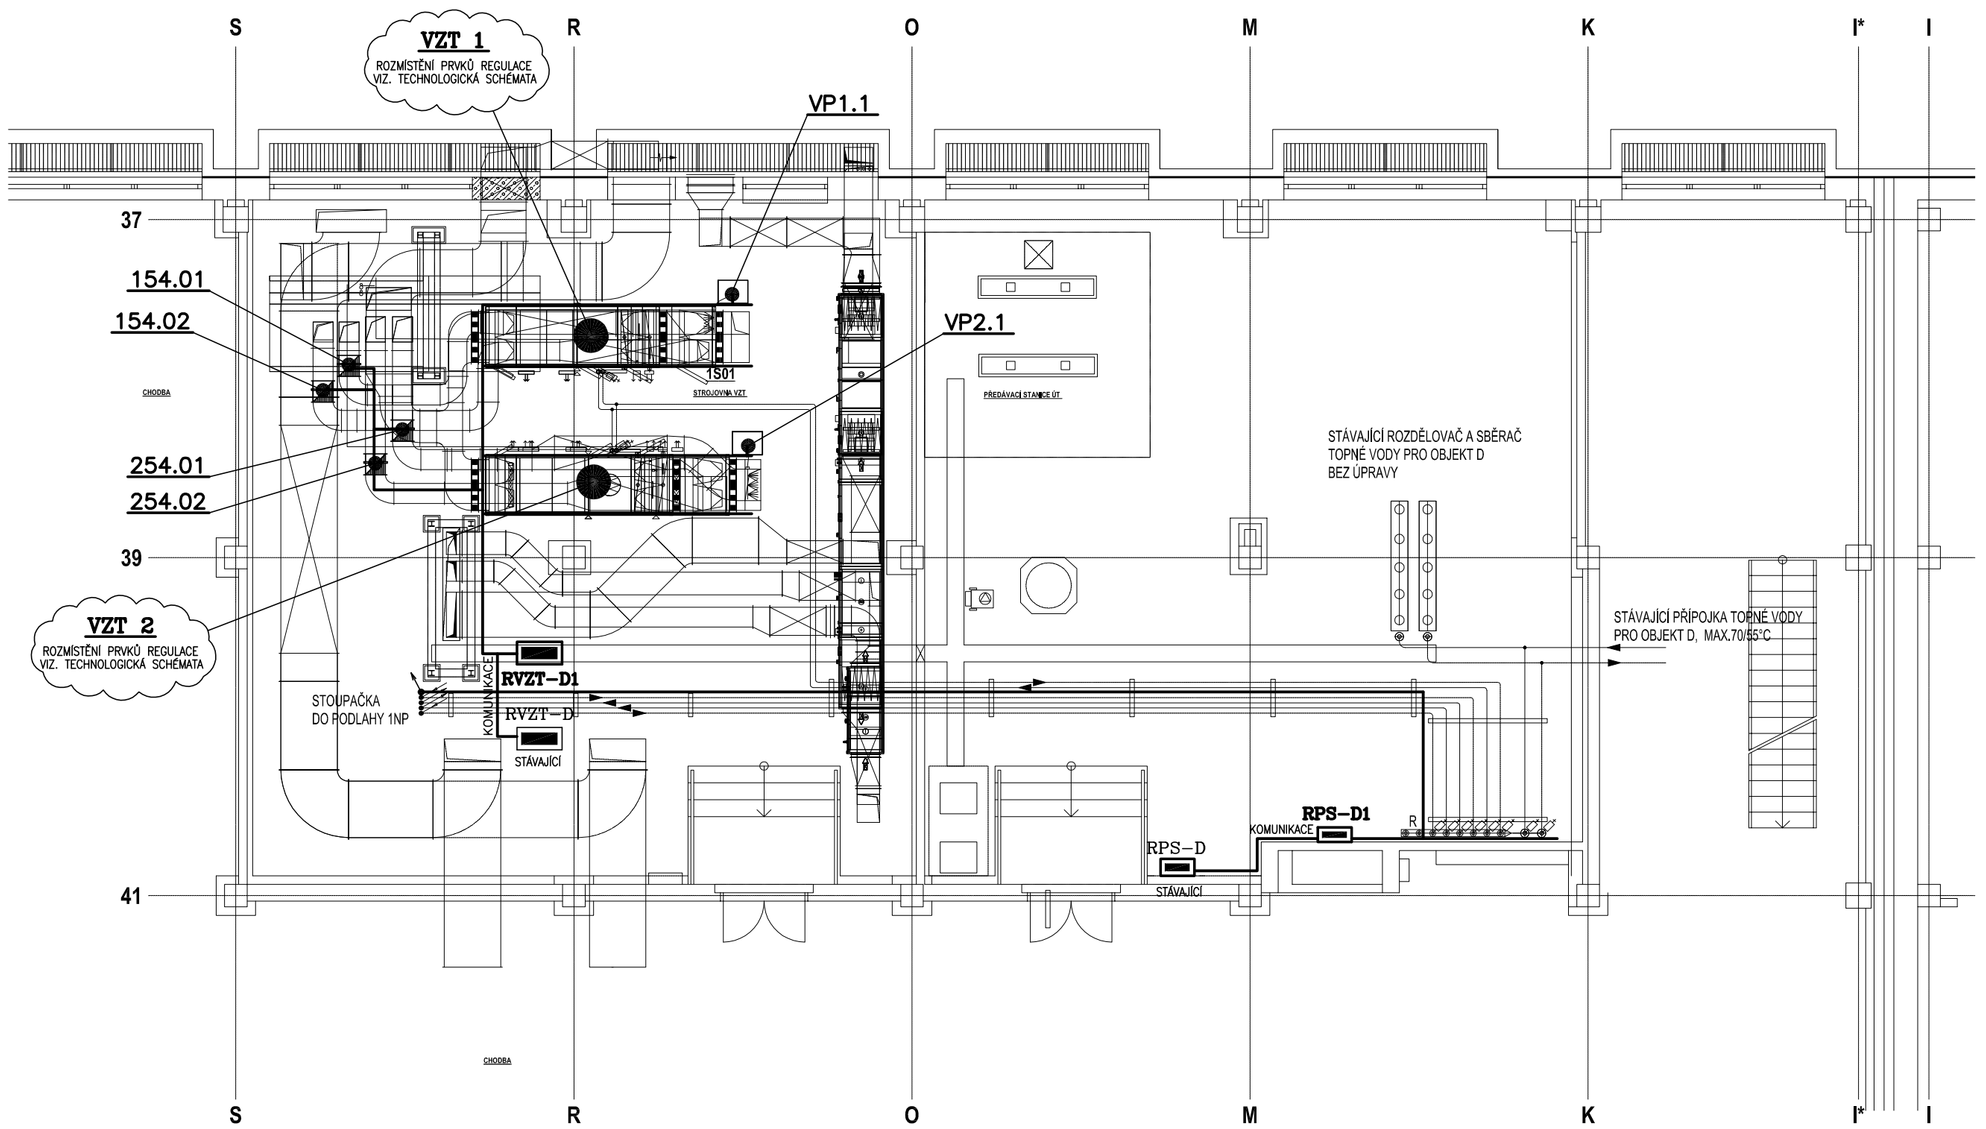

LEGENDA MaR :

- ŽLAB 150/50
- ŽLAB 50, 100/50
- TRUBKA D32

HLAVNÍ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ PRO MaR
(KABELY ULOŽENY VOLNĚ V KABELOVÉM ŽLABU NEBO V TRUBCE)

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:
SILOVÁ – 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN–S
OVLÁDACÍ – 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN–S
– 1 AC 50Hz, 24V / FELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 čl.412.1 IZOLACÍ
čl.412.2 KRYTEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 čl.413.1 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE
čl.413.1.6 DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
PRO OBVODY FELV :
PODLE ČSN 33 2000–4–47 čl.471.3

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
	Ing. Hruška Josef	Ing. Hruška Josef	Ing. Hruška Josef	PPS KANIA PROJEKČNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST
				PPS Kania s.r.o., Nitranská 665/10, 709 00 tel.: 596 245 252 , fax.: 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Břeclav (613584), 4894/2			
	MÍSTO STAVBY : U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav			ARCHÍV
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav			STUPEŇ DSP, DPS

NÁZEV AKCE : Urgentní příjem - příprava		DATUM BŘEZEN 2022	PARÉ
		Č. ZAKÁZKY 27/21	
OBJEKT :	SO 01 - Urgentní příjem	MĚŘÍTKO 1 : 100	
ČÁST :	D.1.4.9 - MĚŘENÍ A REGULACE		
OBSAH : PŮDORYS 1.PP		ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 27/21-D.1.4.9.b-	Č.V. 102