


SVISLÉ SCHÉMA KANALIZACE

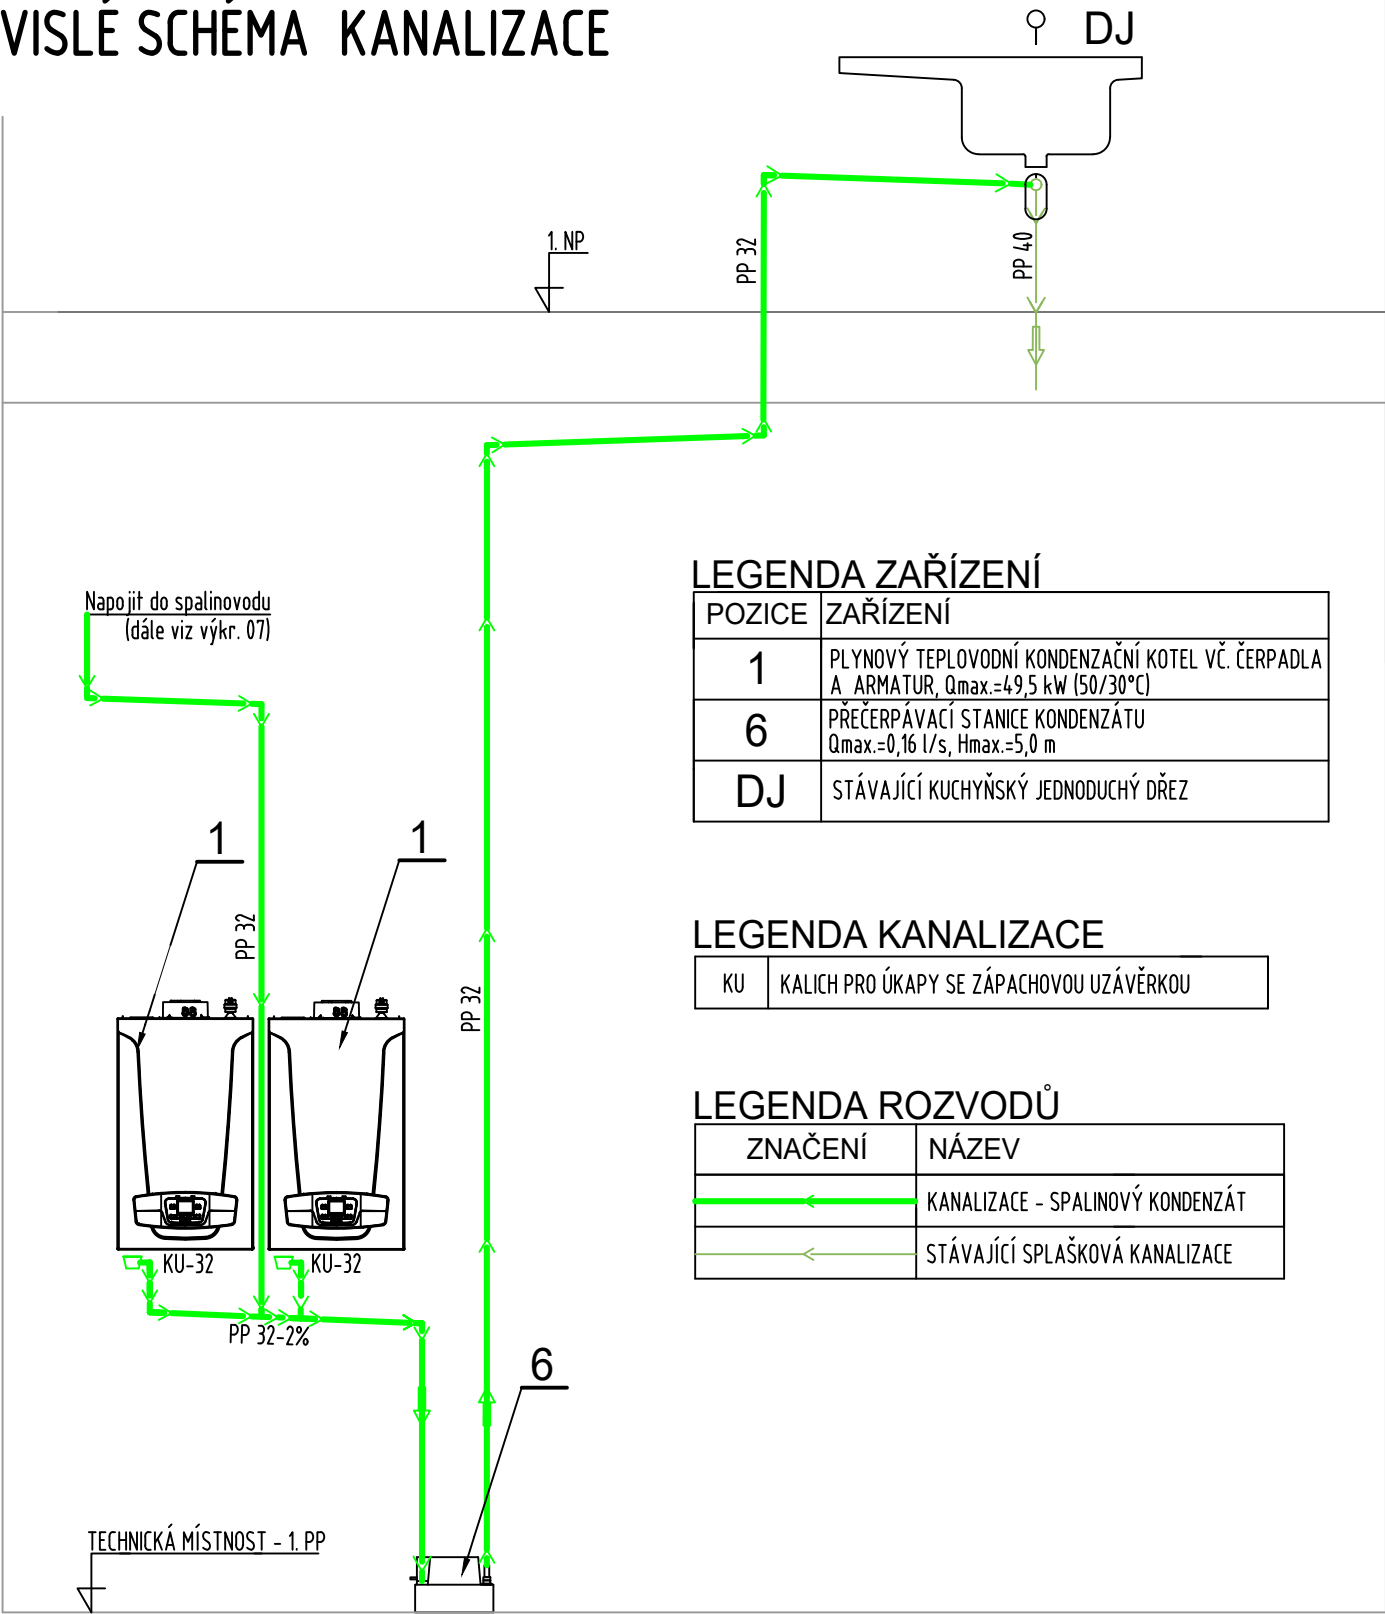

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POZICE	ZAŘÍZENÍ
1	PLYNOVÝ TEPLOVODNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL VČ. ČERPADLA A ARMATUR, Q _{max} =49,5 kW (50/30°C)
6	PŘEČERPÁVACÍ STANICE KONDENZÁTU Q _{max} =0,16 l/s, H _{max} =5,0 m
DJ	STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÝ JEDNODUCHÝ DŘEZ

LEGENDA KANALIZACE

KU	KALICH PRO ÚKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
----	--

LEGENDA ROZVODŮ

ZNAČENÍ	NÁZEV
	KANALIZACE - SPALINOVÝ KONDENZÁT
	STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
JIRÍ VĚTROVSKÝ	JIRÍ VĚTROVSKÝ	JIRÍ VĚTROVSKÝ
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O., ŽEROTÍNHOVO		
NÁMĚSTÍ 449/3, 602 00 BRNO		
MÍSTO STAVBY: OŘECHOVSKÁ 541/35, 619 00 BRNO		
AKCE:		
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK BRNO		
– MODERNIZACE ZDROJŮ TEPLA V AREÁLU		
OBJEKT:		
SO 02 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA B		
OBSAH:		
SCHÉMA – ZDRAVOTECHNIKA		
ČÍSLO ZAKÁZKY		02302
DATUM		05/2023
STUPĚŇ		PDPS
FORMÁT		1 x A4
MĚŘÍTKO		1:x
PROFESE		Č. VÝKRESU
D.1.4.a		06