



PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

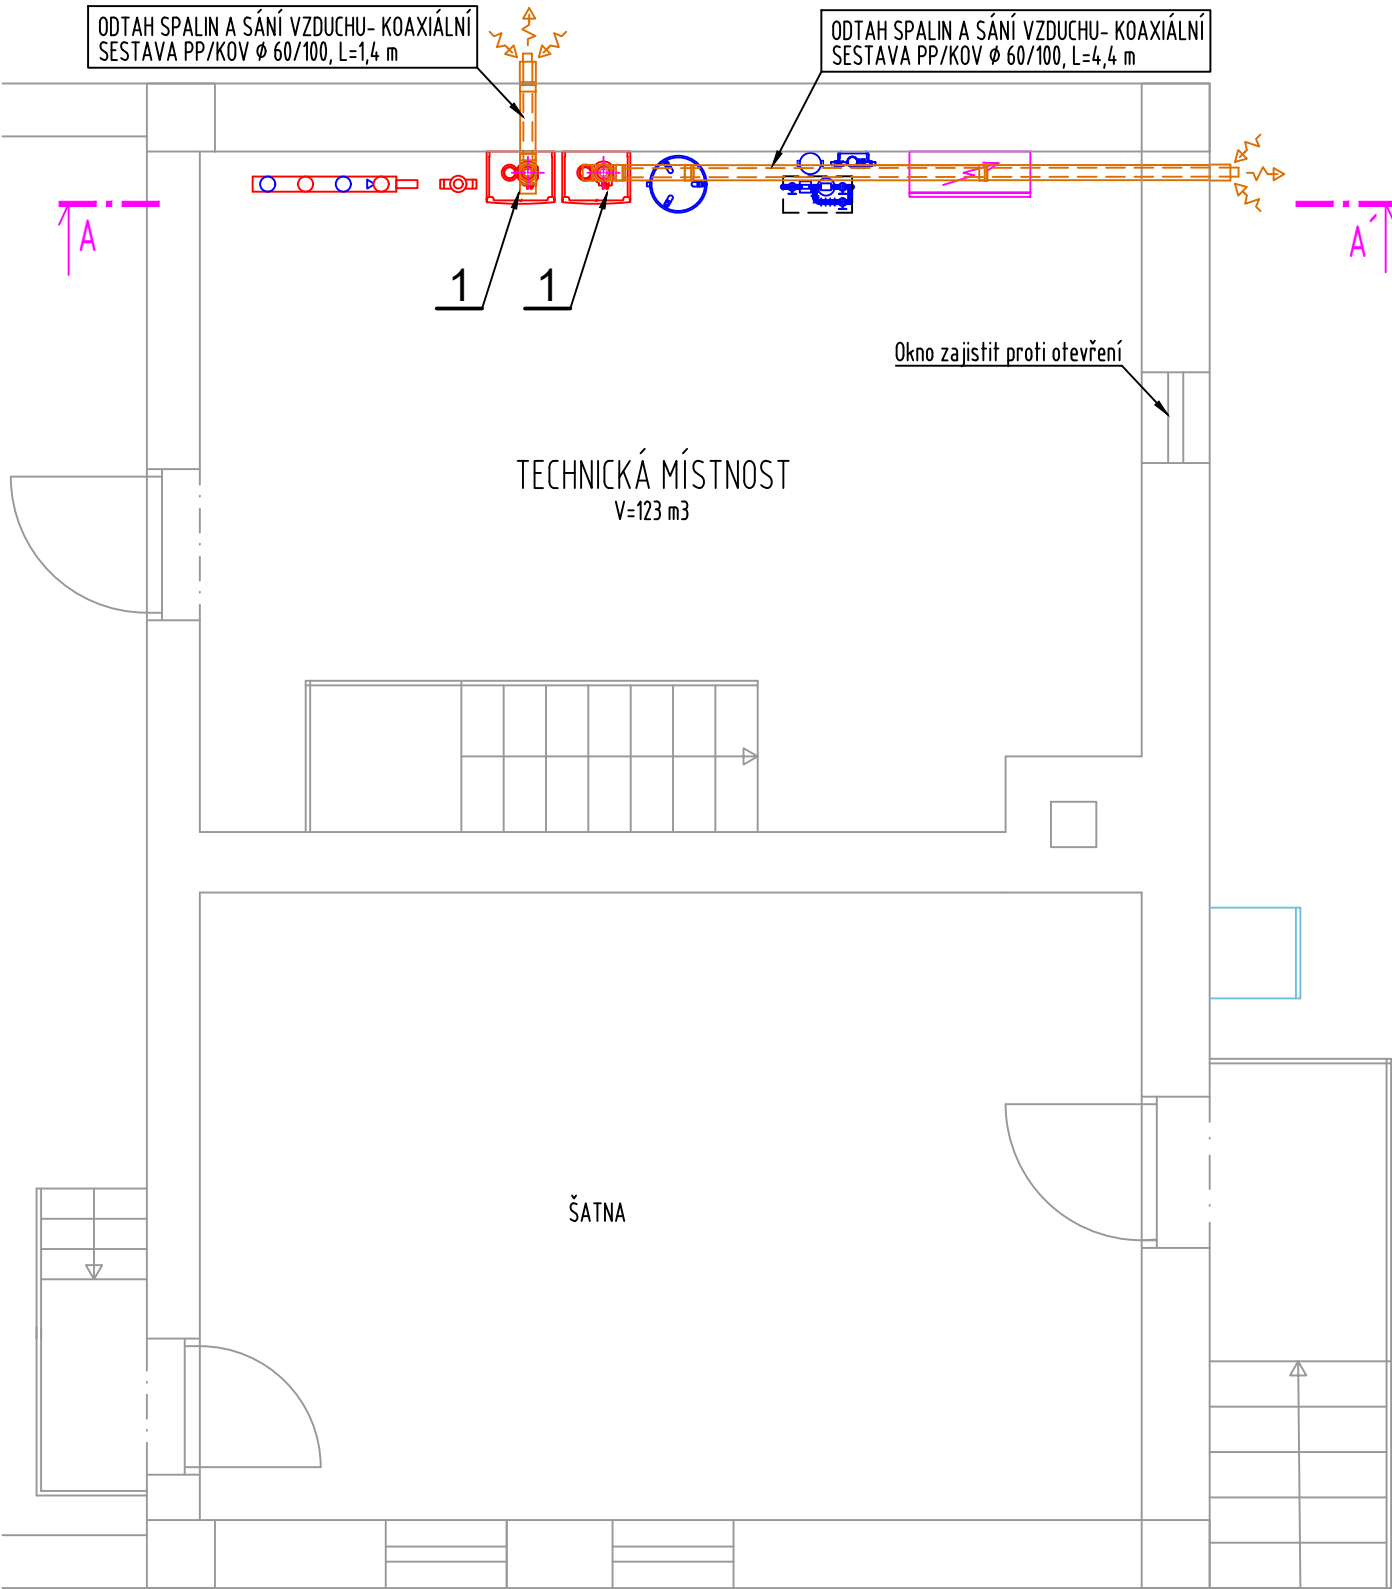

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POZICE	ZAŘÍZENÍ
1	PLYNOVÝ, TEPLOVODNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL VČ. ČERPADLA, EXPANZNÍ NADOBY A ARMATUR, Q <sub>max</sub> =34,8 kW (50/30°C)

ŘEZ A-A'

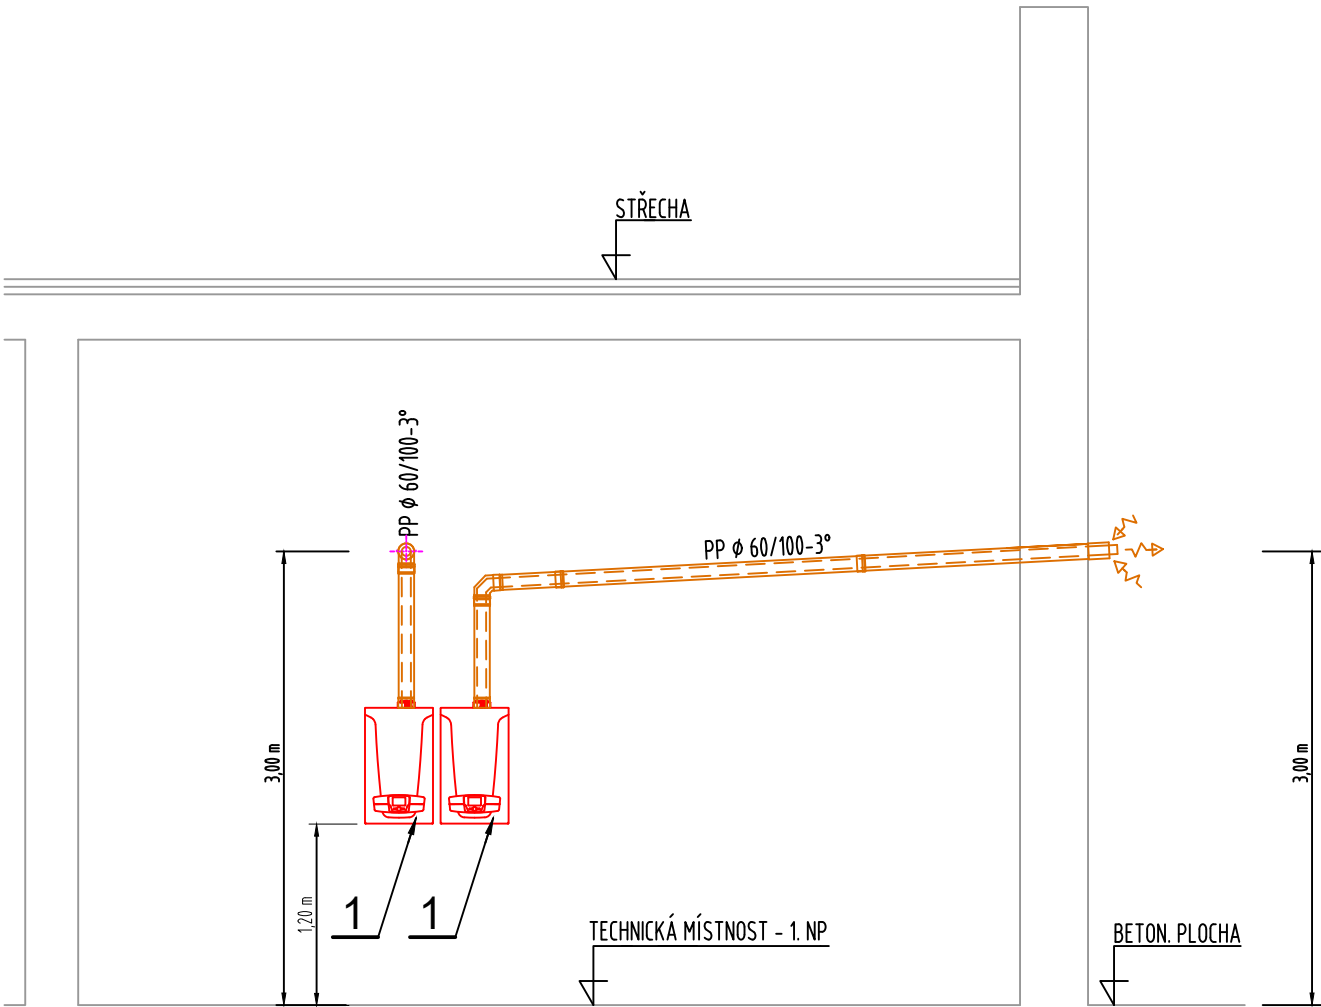

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
JIRÍ VĚTROVSKÝ	JIRÍ VĚTROVSKÝ	JIRÍ VĚTROVSKÝ		
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P.O., ŽEROTÍNNOVO				
NÁMĚSTÍ 449/3, 602 00 BRNO	MÍSTO STAVBY: OŘECHOVSKÁ 541/35, 619 00 BRNO		ČÍSLO ZAKÁZKY	02302
AKCE: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK BRNO -MODERNIZACE ZDROJŮ TEPLA V AREÁLU OBJEKT: SO 04 – GARÁŽE			DATUM	V./2023
			ÚČEL	DPS
			FORMÁT	2 x A4
			MĚŘÍTKO	1:50
			PROFESE	Č. VÝKRESU
OBSAH: PŮDORYS A ŘEZ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI – ODKOUŘENÍ			D.1.4.a	07