

SVISLÉ SCHÉMA KANALIZACE

2. NP
↓

LEGENDA ZAŘÍZENÍ


POZICE	ZAŘÍZENÍ
1	PLYNOVÝ, TEĖLOVODNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL VČ. ČERPADLA, EXPANZNÍ NÁDOBY A ARMATUR, Q _{max} = 34,8 kW (50/30°C)

LEGENDA ROZVODŮ

ZNAČENÍ	NÁZEV
	KANALIZACE - SPALINOVÝ KONDENZÁT
	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA KANALIZACE

KU	KALICH PRO ÚKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
LS	STÁVAJÍCÍ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

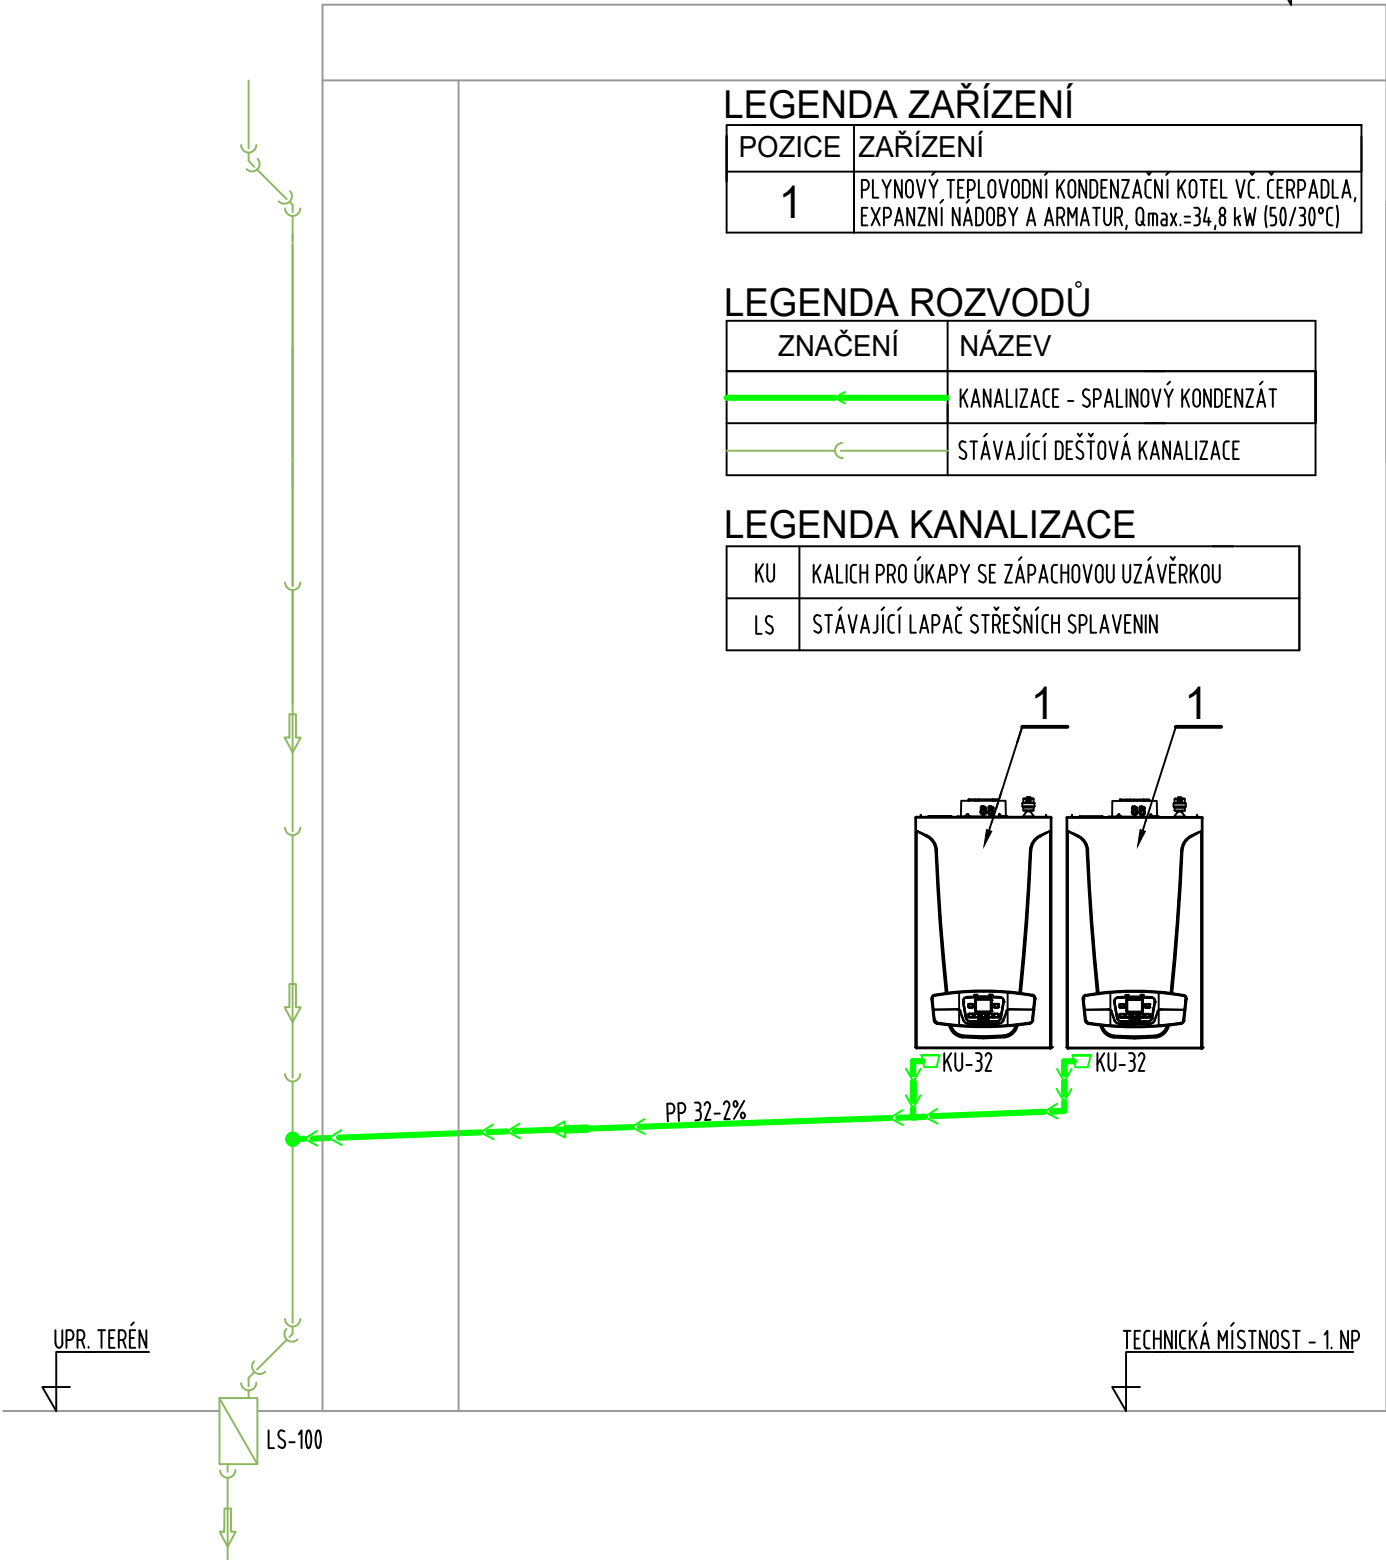

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
JIŘÍ VĚTROVSKÝ	JIŘÍ VĚTROVSKÝ	JIŘÍ VĚTROVSKÝ
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O., ŽEROTÍNОВО		
NÁMĚSTÍ 449/3, 602 00 BRNO MÍSTO STAVBY: OŘECHOVSKÁ 541/35, 619 00 BRNO		
AKCE: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK BRNO - MODERNIZACE ZDROJŮ TEPLA V AREÁLU		
OBJEKT: SO 04 - GARÁŽE		
OBSAH: SCHÉMA - ZDRAVOTECHNIKA		
ČÍSLO ZAKÁZKY		02302
DATUM		05/2023
STUPEŇ		PDPS
FORMÁT		1 x A4
MĚŘÍTKO		1:25
PROFESE		Č. VÝKRESU
D.1.4.a		06