

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229 dne 11. 10. 2003

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

podle § 27 písmeno a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

„Stavební úpravy přípravy roztoků cytostatických léčiv II“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace je rozesíláno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK účastníkům, kteří zaslali dotazy k zadávací dokumentaci. Povinnost zadavatele odeslat vysvětlení zadávací dokumentace je splněna jeho odesláním přes nástroj E-ZAK a uveřejněním na profilu zadavatele.

Vyřizuje.: Jiřina Bílková

Ve Znojmě dne 18. 11. 2024

Věc: Veřejná zakázka:
„Stavební úpravy přípravy roztoků cytostatických léčiv II“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Text žádosti jednoho z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 1:

Dobrý den,

v příloze zasílám dotazy pro objasnění PD a VV.

Vzhledem k nespécifikovaným pracím a dodávkám, také prosím o prodloužení termínu pro podání nabídek.

Předem děkuji za vysvětlení a vyhovění naší žádosti.

Jsem s pozdravem

Dotazy k VZ „*Stavební úpravy přípravy roztoků cytostatických léčiv II*“:

- Prosím o upřesnění
 - pol. č. 40: D+M nové nerez. plochy skříňky s dřezem – prosím o specifikaci
 - pol. č. 41: Úpravy pultu, pultu se šuplíky – blíže specifikovat rozsah úprav
 - pol. č. 43: Drobné atypické zámečnické konstrukce – čeho se položka týká?
 - pol. č. 68: Vyklizení stávajících prostor – v jakém rozsahu?
 - PVC podlahovina – technické parametry, dekor
 - keramické obklady – technické parametry, dekor
 - topné tělesa – technické parametry

Dotaz 2:

Dobrý den,

zasílám doplnění k žádosti o vysvětlení ZD.

Dle VV se má demontovat nerezový obklad, kde není specifikovaná plocha ani uvedená v PD.

Prosím o doplnění.

Děkuji a jsem s pozdravem

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

- Specifikace k pol. č. 40: nahradit nerezovou plochu s dřezem



- Specifikace k pol. č. 41:


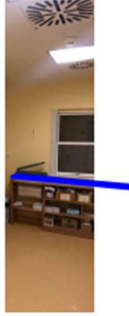
Viz výpis prvků:

IN/1		1448 / 724 / 1100 mm	1x CELKEM 1 ks	- skříň je z nerezové oceli, uvnitř nerezové šuplíky s brzdícím mechismem
------	---	-------------------------	----------------------	---


Současnou skříň nahradit nerezovou se šuplíky.



- Specifikace k pol. č. 43: položka se týká nerez pultů

IN/2		1376 / 576 / 36 mm	2x CELKEM 2 ks	- desky jsou z nerezové oceli,
IN/3		1850 / 400 / 36 mm	1x CELKEM 1 ks	- deska je z nerezové oceli,

- Specifikace k pol. č. 68: Vyklizení stávajících prostor je označen červenou čechrovanou čarou

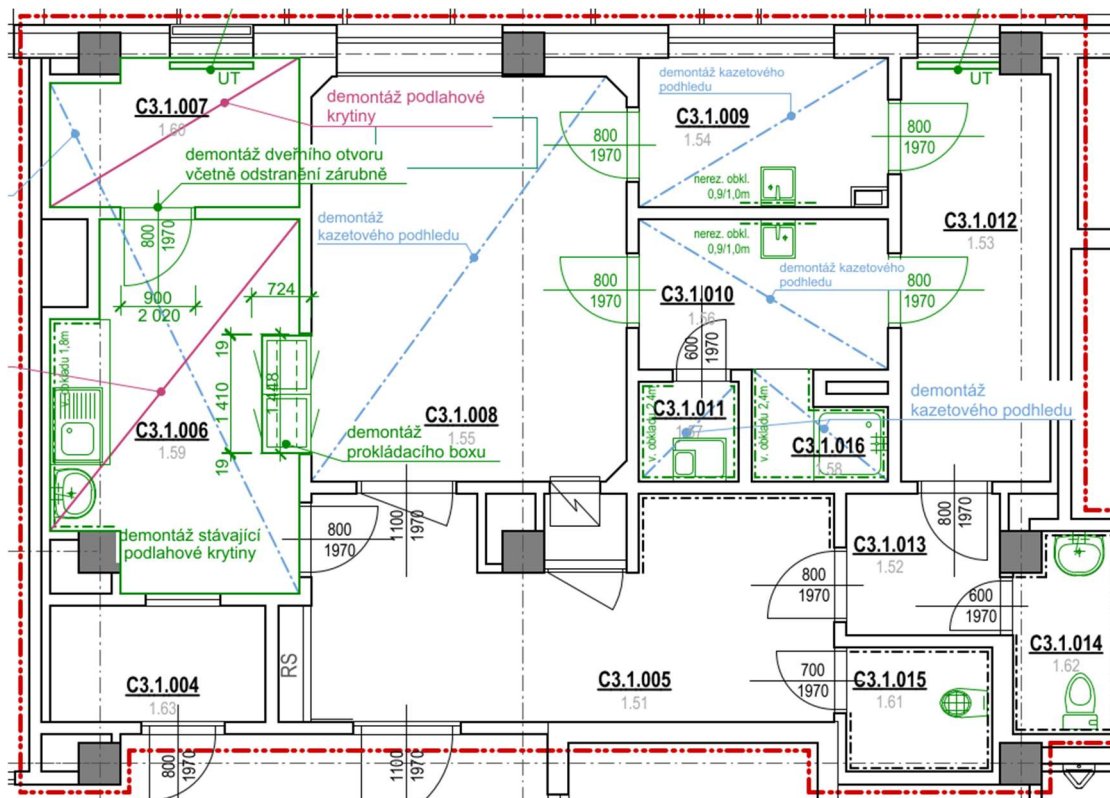

- Specifikace k PVC podlahovině:

Probarvená, antistatická, ISO 16000-6 $\mu\text{g}/\text{m}^3 < 10$, Static electrical propensity / Potentiel de charge EN 1815 kV < 2, Electrical resistance (1) /

Resistance électrique (1) EN 1081 Ohm $104 \leq R_t \leq 106$

Dekor vybere architekt dle výrobce

- Specifikace ke keramickým obkladům:

Velikosti jsou ve výpisech a VV, rozměr min. 600/1200mm, popř 450/900mm, dlažby min. 600/600

49	781-001	Montáž velkoformátových obkladů vč. dodávky do 2100Kč/m ² , penetrace, lišty pvc, spárov.
----	---------	--

- Topné tělesa - technické parametry – výkon a rozměry stejné jako původní, design hladký

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Obklad je nad umyvadly v rozměrech cca 2 x 0,7 / 0,7 m.



Vzhledem k doplnění zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel termín k podání nabídek do 02. 12. 2024 do 10.00 hodin.

S pozdravem

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace