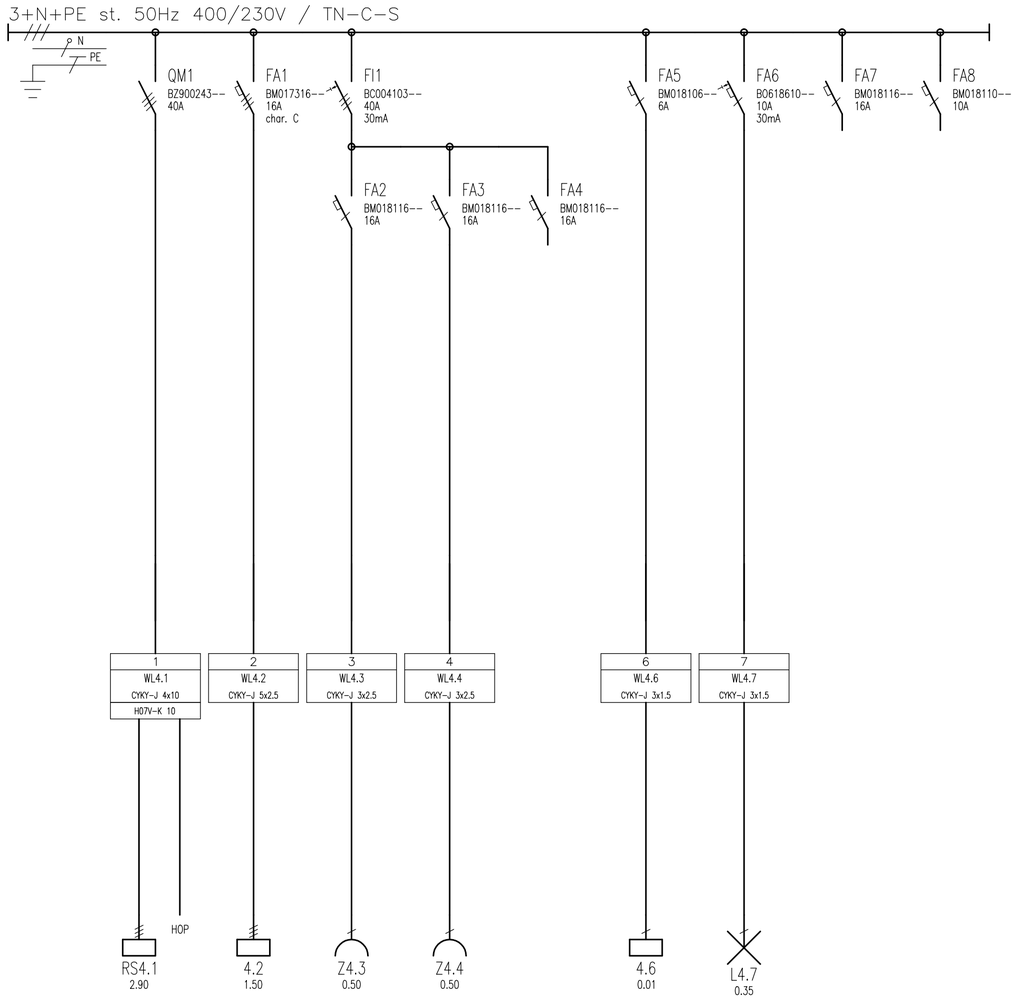

ROZVÁDĚČ 1.PP – RS

ROZVÁDĚČ: CELOPLASTOVÝ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 36 MODULŮ (2x18)

ROZMĚRY: V x Š x H = 357 x 392 x 70 mm

PŘÍVOD: SHORA

VÝVOD: NAHORU, DOLŮ

KRYTÍ: IP 40/20

PRO POUŽITÝ ROZVÁDĚČ BUDE PROVEDEN VÝPOČET OTEPLENÍ ROZVÁDĚČE!

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S

OCHRANA: PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 3
čl. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
čl. 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
čl. 411.3.3 DODATEČNÉ POŽADAVKY PRO ZÁSUVKY
čl. 411.3.4 DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY PRO SVĚTELNÉ OBVODY
čl. 411.4 SÍTĚ TN

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-53, ed. 3

ENERGETICKÁ BILANCE:

INSTALOVANÝ VÝKON:	Pi = 2,9 kW
SOUDOBOST:	0,8
REZERVA:	20%
PŘEPOČTENÝ VÝKON:	Pp = 2,8 kW
ÚČINÍK:	0,95
JMENOVITÝ PROUD:	In = 4,3 A

POZNÁMKA:

ROZVÁDĚČ BUDE MIMO POPISU JISTÍCÍCH PRVKŮ A OSTATNÍCH POVINNÝCH ÚDAJŮ OPATŘEN UPOZORNĚNÍM O NUTNOSTI MIN. 1x ROČNĚ (NEBO PODLE ÚDAJŮ VÝROBCE) PROVÉST TEST PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA JEJICH SPRÁVNÁ FUNKCE

POUŽITÉ PŘÍSTROJE BUDOU MÍT ZKRATOVOU ODOLNOST 10kA, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

0,000 = 234,25 m n. m., výškový systém b.p.v.

LAPLAN

Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno | IČ: 292 01 691
atelier@laplan.cz | ID datové schránky: f9umfsq

Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno

název stavby
k.ú. Veveří [610372], č.p. 1384/1
místo
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 60182 Brno
stavebník

SO.01 - Robotárna
stavební objekt
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - b) Výkresová část
část dokumentace
provádění stavby
stupeň dokumentace
Rozváděč sociálky tělocvična RS
název výkresu

07	00	11.02.2020	-	3 x A4
číslo výkresu	revize	datum	měřítko	formát
			mm	37_1908
			kótováno	číslo zakázky sada

Ing. Jan Krejsa
projektant, HIP
Ing. Kateřina Svobodová
vypracoval
Ing. Kateřina Svobodová
odpovědný projektant