


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI
101	chodba
102	předšl. chladírny
103	chladírna
104	sklad kuch. odpadu
105	šatna muži
106	umývárna + WC + předšl. WC muži
107	úklidová místnost
108	elektro rozvodna
109	šatna ženy
111	WC + předšl. WC ženy
112	umývárna a sprchy ženy
113	schodiště
114	sklad
115	kancelář
116	strojovna vzduchotechniky
117	sklad suchých potravin
118	sklad mražených výrobků
119	kuchyně - varna
121	výdejna do varnic
122	příruční sklad
123	sklad čistících prostředků
124	čistá příprava masa
125	nákladní výtah - čistý provoz
126	nákladní výtah - špinavý provoz
127	úprava hrubé zeleniny
128	schodiště
129	zadveří
131	předšl. WC a WC

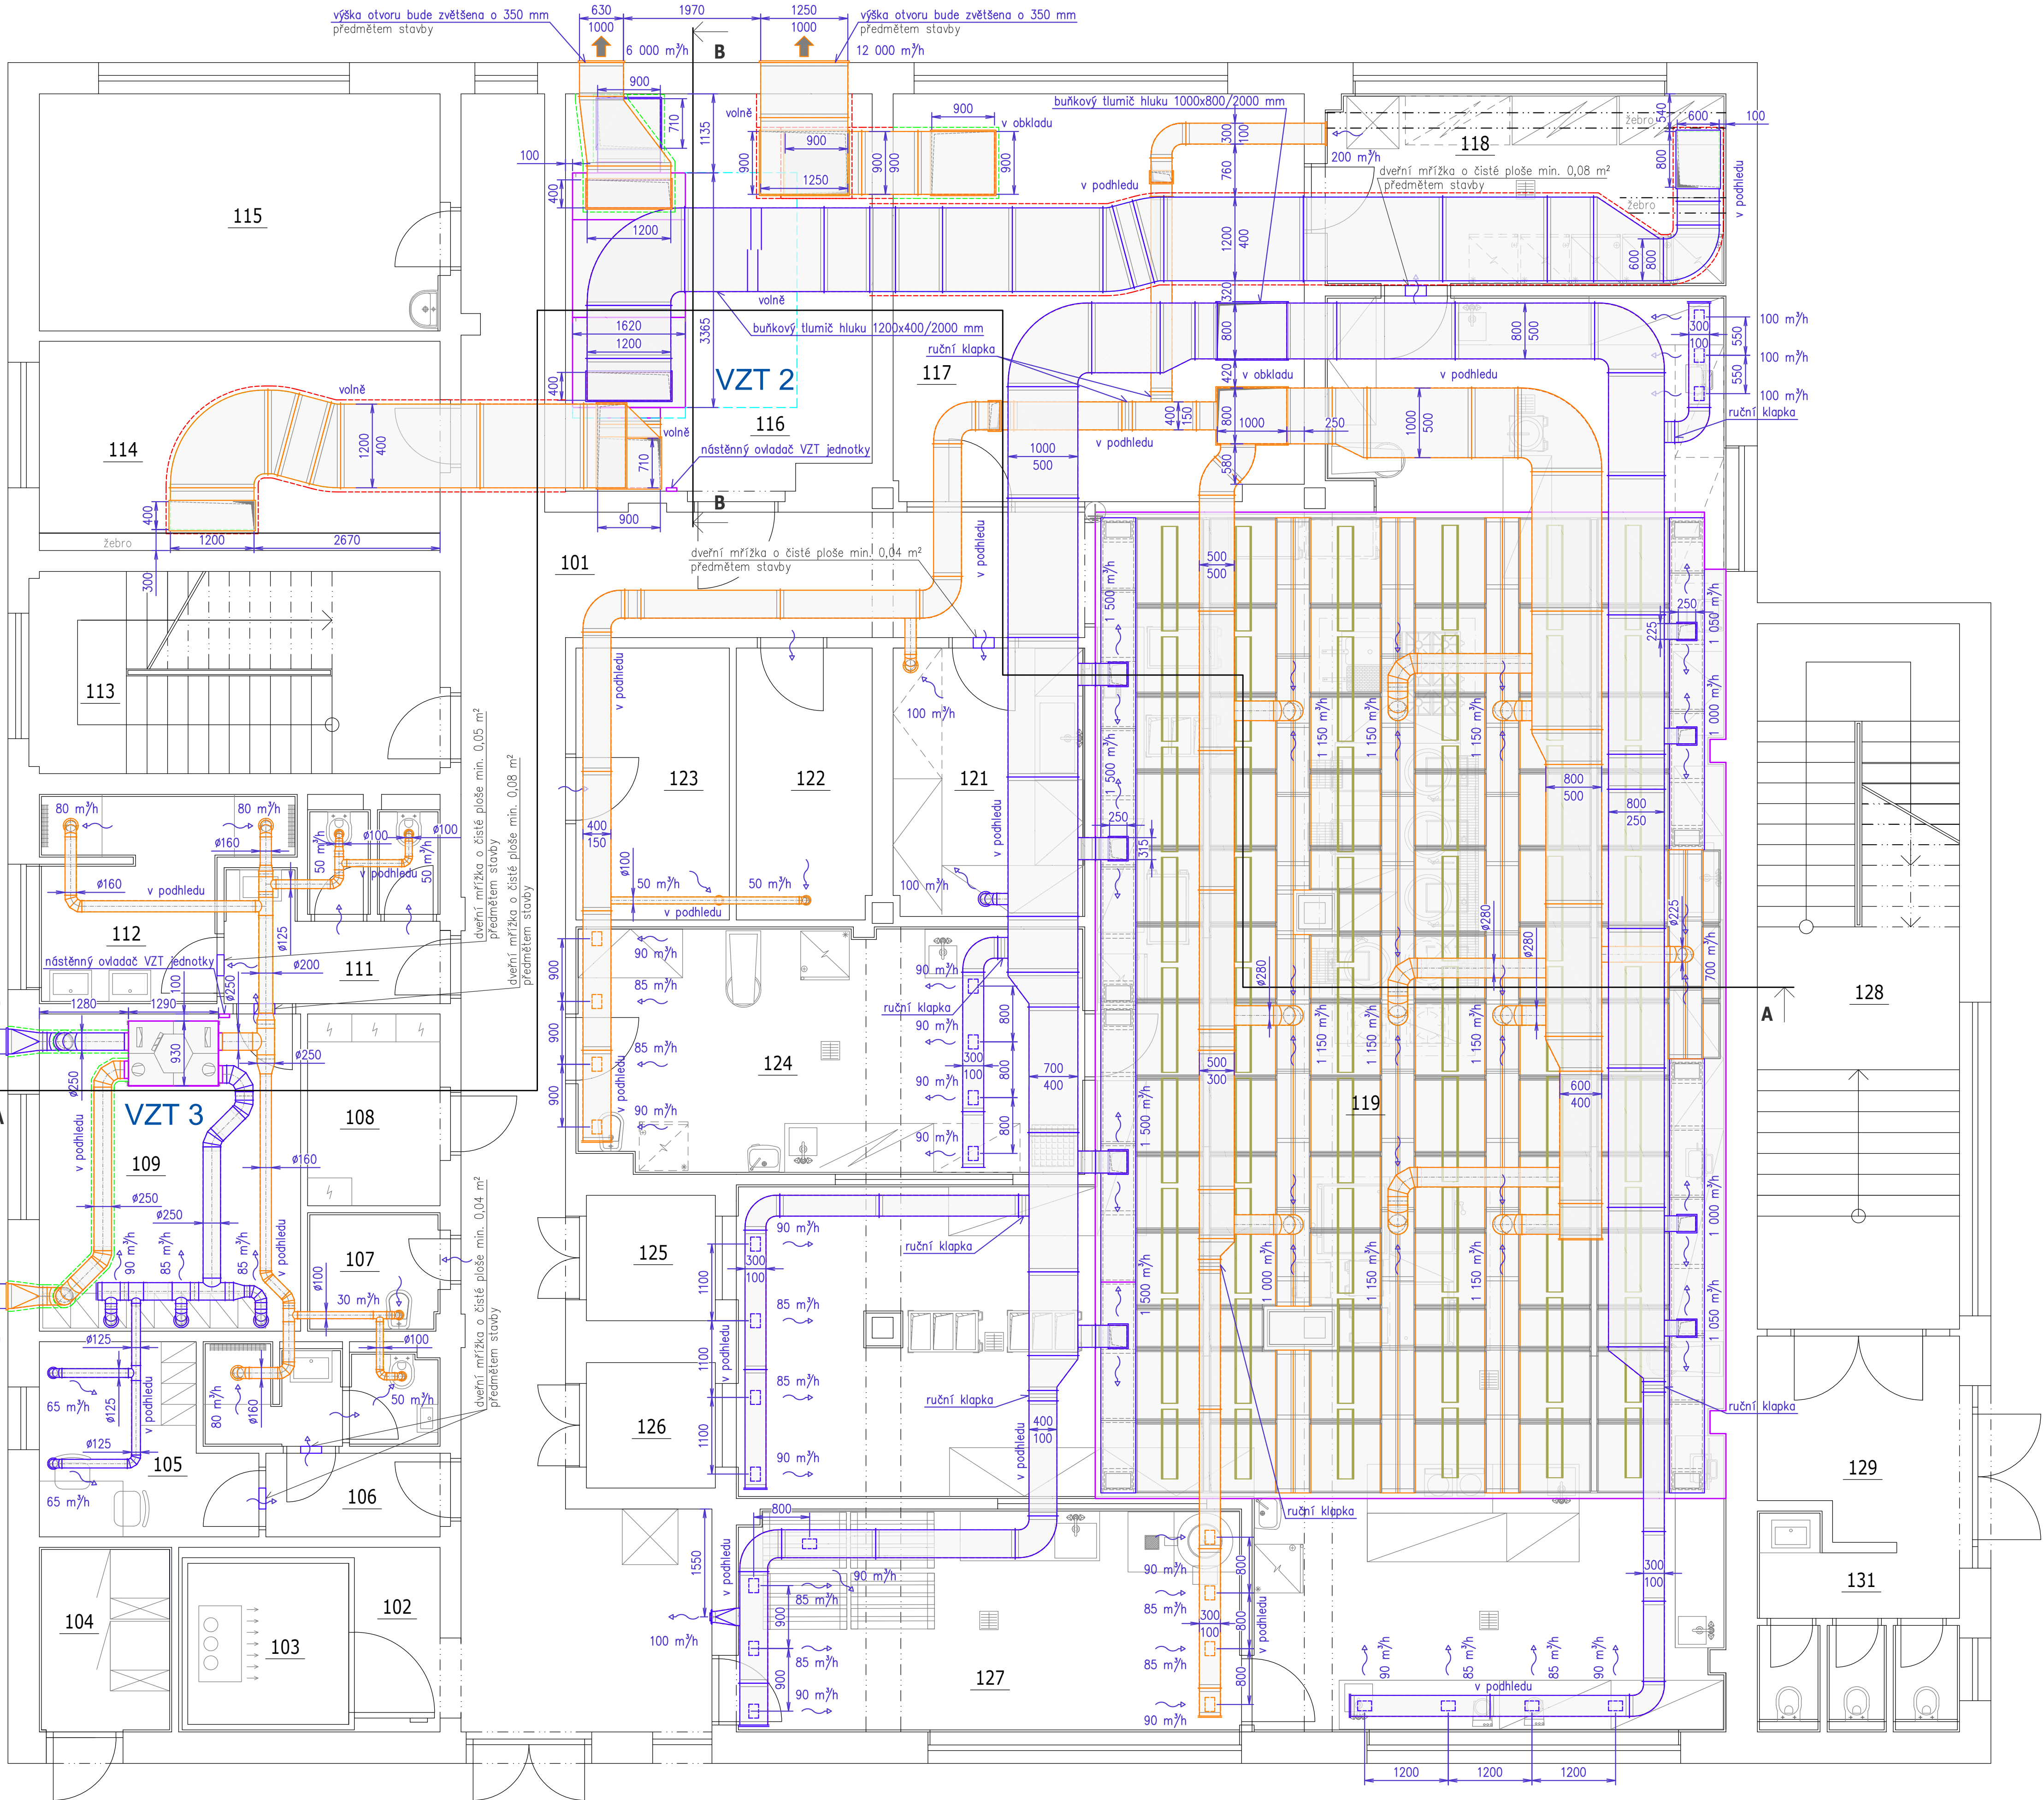

POZNÁMKY

- řez viz výkres č. D.1.4.2.-4

POZNÁMKY K VZT 1

- provětrání prostoru pomocí parapetní VZT jednotky
- VZT potrubí bude čtyřhranné a kruhové Spiro popř. ohebné s Al folií
- všechny spoje VZT potrubí budou vodivě pospojovány a přelepeny
- VZT potrubí do venkovního prostoru bude obloženo tepelnou izolací s AL fólií tl. 60 mm

POZNÁMKY K VZT 2


- provětrání prostoru pomocí parapetní VZT jednotky
- VZT potrubí bude čtyřhranné a kruhové Spiro popř. ohebné s Al folií
- všechny spoje VZT potrubí budou vodivě pospojovány a přelepeny
- VZT potrubí do venkovního prostoru bude obloženo tepelnou izolací s AL fólií tl. 60 mm


POZNÁMKY K VZT 3

- provětrání prostoru pomocí podstropní VZT jednotky
- VZT potrubí bude kruhové Spiro popř. ohebné s Al folií
- všechny spoje VZT potrubí budou vodivě pospojovány a přelepeny
- VZT potrubí do venkovního prostoru bude obloženo tepelnou izolací s AL fólií tl. 40 mm

LEGENDA

- vzduchotechnické zařízení
- odvodní potrubí
- přívodní potrubí
- servisní prostor VZT jednotky
- izolace tepelná
- izolace požární



Generální projektant	FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, Břeclav		FaBa engineering, s.r.o. 690 03 Břeclav, Lidická 75 tel.: 519 325 297 e-mail: faba@faba.cz www.faba.cz
Odpovědný projektant	Ing. Vlastimil Fabíkovič		
Vypracoval	Michal Zoder		
Kontroloval			
Místo	Břeclav	Kopie	Aut.
Investor	Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, p.o.		
Akce	SPŠ EB Břeclav - komplexní rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou včetně vybavení		
SO/PS			
Svazek	D.1.4.2. Vzduchotechnika	Archivní č.	DPS19-047
Název výkresu	PŮDORYS 1.NP		
		Výkres č.	1-DPS19-047-1637
		Datum	Prosinec 2020
		Revize	00
		Stupeň	DPS
		Formát	8A4
		Měřítko	1:50