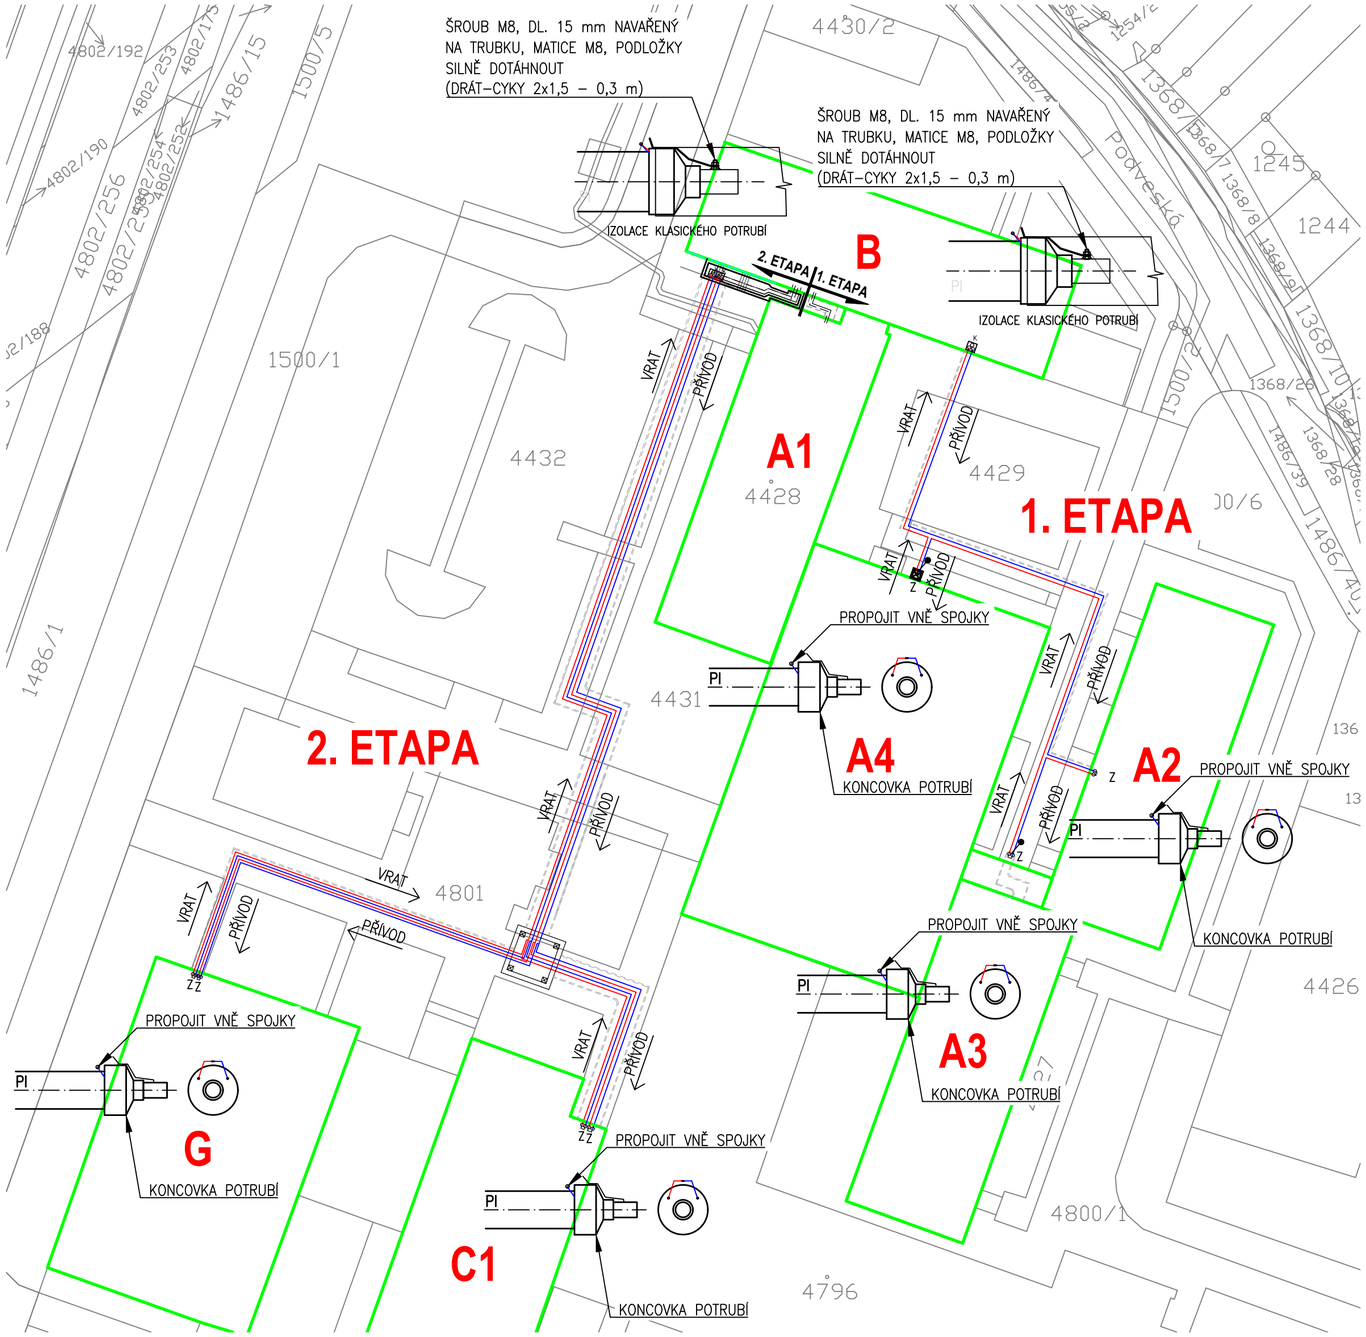



LEGENDA:

	POCÍNOVANÝ MĚDĚNÝ VODIČ–CuSn
	HOLÝ MĚDĚNÝ VODIČ–Cu

Z– VODIČE PROPOJIT A ZAIZOLOVAT ZA KONCOVKOU

K– VODIČE UKONČIT V KRABICI ACIDUR PRO PŘIPOJENÍ TESTOVACÍHO PŘÍSTROJE

HODNOTA EL. ODPORU VODIČE VŮČI OCEL. TRUBCE MUSÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 20 Ohm

BOD NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY

INVESTOR STAVBY:
STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY, POŠTOVNICTVÍ A FINANČNICTVÍ BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ČICHNOVA 982/23, 624 00 BRNO

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY, POŠTOVNICTVÍ A FINANČNICTVÍ BRNO

VYPRACOVAL			Uchytil®
ING. PETR PEŘINA			
KONTROLOVAL			
DAN MYŠKA			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o. K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211

INVESTOR : STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY, POŠTOVNICTVÍ A FINANČNICTVÍ BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ČICHNOVA 982/23, 624 00 BRNO

AKCE : **SŠ INFORMATIKY, POŠTOVNICTVÍ A FINANČNICTVÍ BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**
REKONSTRUKCE PODZEMÍCH TEPLOVODŮ – PD

DATUM	11/2024
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A4
Č.ZAKÁZKY	224027–36

OBSAH : I001 – TECHNOLOGIE
PROPOJENÍ VODIČŮ ALARM SYSTÉMU

MĚŘÍTKO: 1:500

Č.VÝKRESU: D.2–04

© Copyright UCHYTIL s.r.o.