


PŮDORYS STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

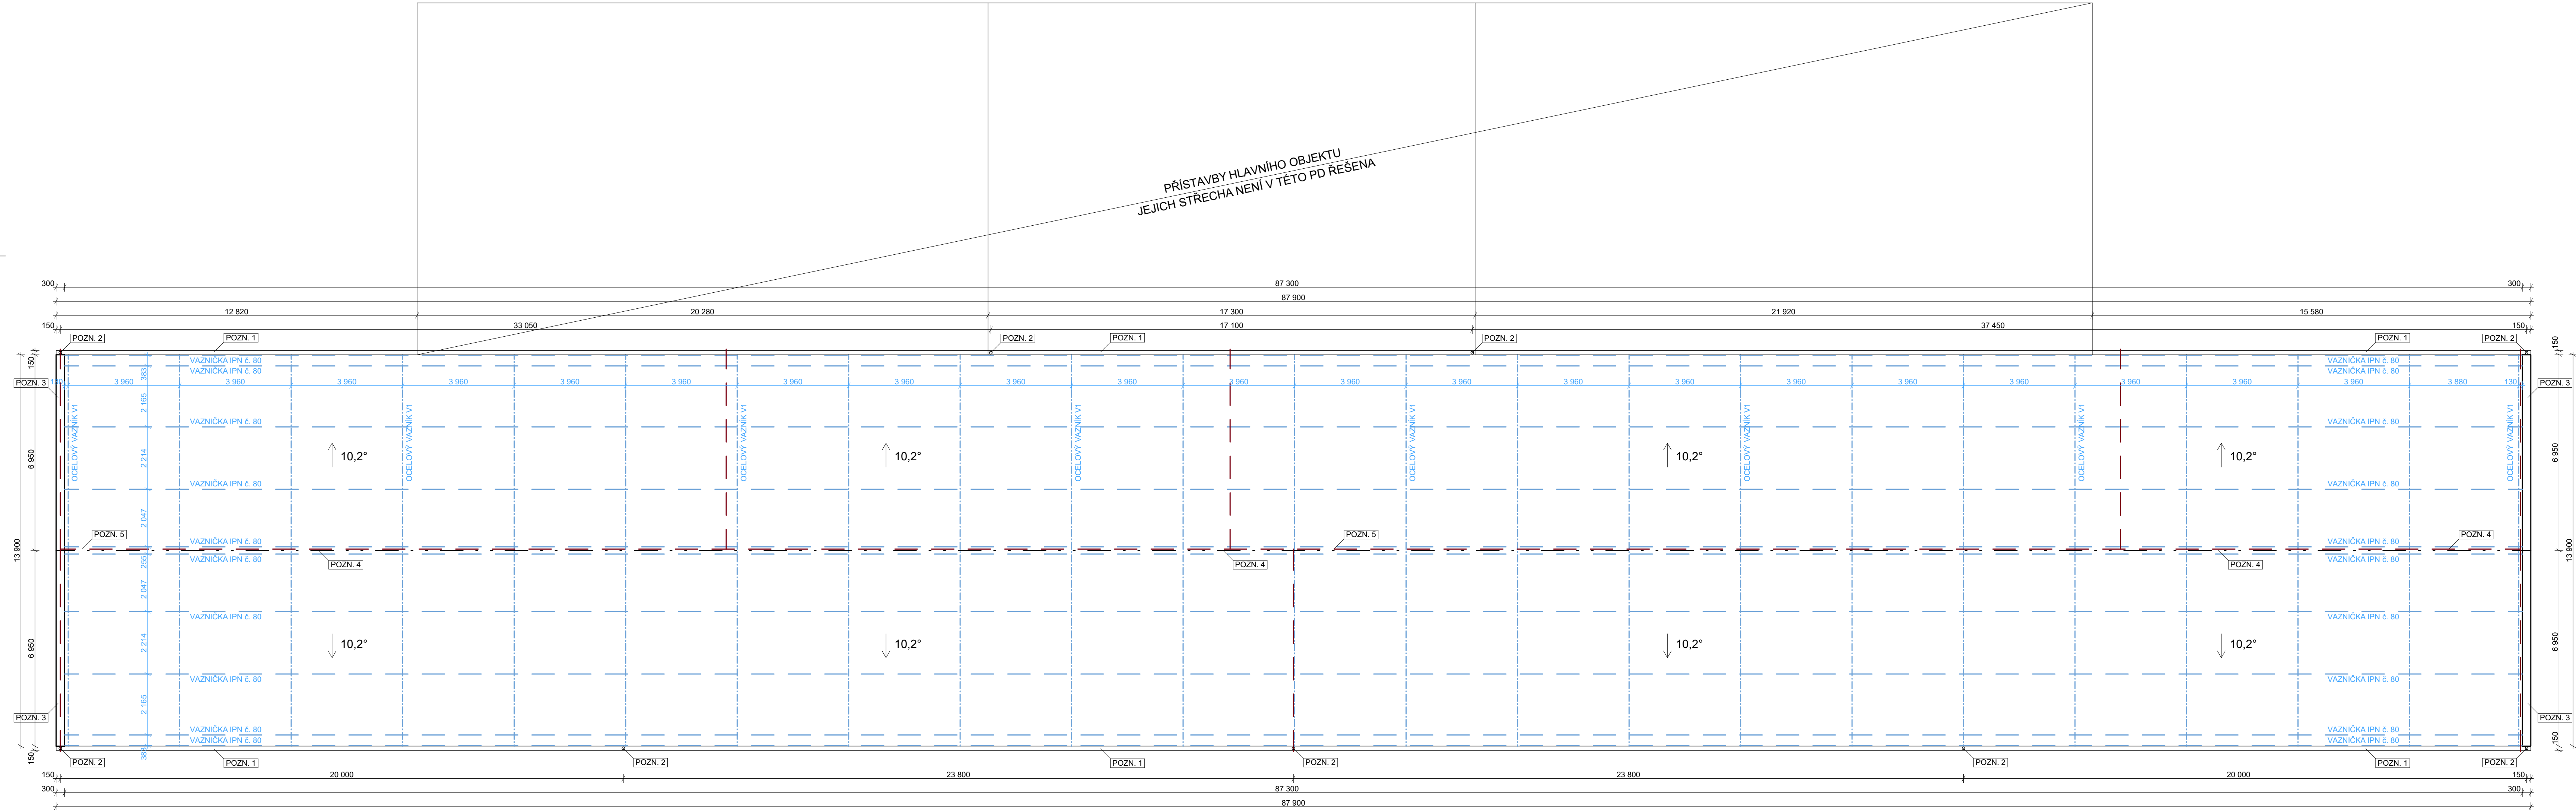

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ JE TVOŘEN KRYTINOU Z VLNITÝCH BITUMENOVÝCH DESEK TYPU ONDULINE. DESKY JSOU KOTVENY OCELOVÝMI POZINKOVANÝMI HŘEBÍKY K VODOROVNĚMU LAŽOVÁNÍ Z LATÍ 30/50 mm. KOTVENÍ LATÍ K PODKLADNÍ NOSNÉ KONSTRUKCI Z TRAPEZOVÉHO PLECHU JE ŘEŠENO SAMOREZNÝMI VRUTY. PLOCHA MEZI LATĚMI JE VYPLNĚNA VLOŽENOU IZOLACÍ Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK II. 30 mm. OKAPNÍ HRANA JE PROVEDENA Z TRAPEZOVÉHO PLECHU Z PZ LAKOVANÉHO PLECHU. V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU DESKY ONDULINE VE VELKÉ MÍŘE POŠKOZENY ZEJMÉNA V MÍSTECH KOTVENÍ HŘEBÍ. PŘI SILNÉM VĚTRU DOCHÁZÍ K UVOLENÍ KRYTINY, KTERÁ PAK MŮŽE OHROZIT MAJETEK ČI ZDRAVÍ OSOB. VLIVEM CHYBEJÍCÍCH ČÁSTÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NAVIC DOCHÁZÍ K ZATEČENÍ SRAŽKOVÝCH VOD DO OBJEKTU

V RÁMCÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE NAVRŽENO KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ SVRCHNÍ VRSTVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - KRYTINY ONDULINE VČETNĚ PODKLADNÍCH DŘEVĚNÝCH LATÍ A POLYSTYRENU. NOSNÝ, PODKLADNÍ TRAPEZOVÝ PLECH ZŮSTANE ZACHOVÁN.

- [POZN. 1] DEMONTÁŽ PZ STŘEŠNÍCH SVODŮ, VČETNĚ HÁKŮ  
[POZN. 2] DEMONTÁŽ PZ STŘEŠNÍCH SVODŮ, VČETNĚ OBJÍMEK  
[POZN. 3] DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÉHO ZDIVA Z PZ PLECHŮ  
[POZN. 4] DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ HŘEBENĚ Z PZ PLECHŮ  
[POZN. 5] DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ HROMOSVODNÉ SOUSTAVY, VČETNĚ SVISLÝCH SVODŮ

PŘI POHYBU PRACOVNÍKŮ NA STŘEŠE JE NUTNO DŮSLEDNĚ DODRŽOVAT BOZP. VZHLÉDEM K CHARAKTERU PRACÍ BUDOU PRACOVNÍCI VYBAVENI OSOBNÍMI OCHRANÝMI PROSTŘEDKY !!!  
V PRŮBĚHU PRACÍ JE ZAKÁZANO SHAZOVÁNÍ JAKÁCHKOLIV PLOŠNÝCH PŘEDMĚRŮ (PLECH, KRYTINA, IZOLACE) !!!

TATO DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA VE STUPNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DRUH PRÁCE	DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY	Ing. Martin Osička
VYPRACOVAL	Ing. Martin Osička	Okružní 658, 696 42 Vracov
ZODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Ondřej Matěj, ČKAIT 1005853	IC: 07187017 tel.: 731 446 899 email.: martinovima@gmail.com
STAVEBNÍK	Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří	PARÉ
MÍSTO STAVBY	Úprkova 1733, 696 62 Strážnice, parc. č.: 464/14, k. o.: Strážnice	
NÁZEV STAVBY	Rekonstrukce střechy - budova Úprkova 1733, Strážnice	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO01 OBJEKT ŠKOLY	FORMÁT 1 188 x 420
ČÁST	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	DATUM 10/2024
OBSAH	PŮDORYS STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE	STUPEŇ PD DPS
		MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU D.1.1.2