


# ULOŽENÍ TRUB PVC SN 8

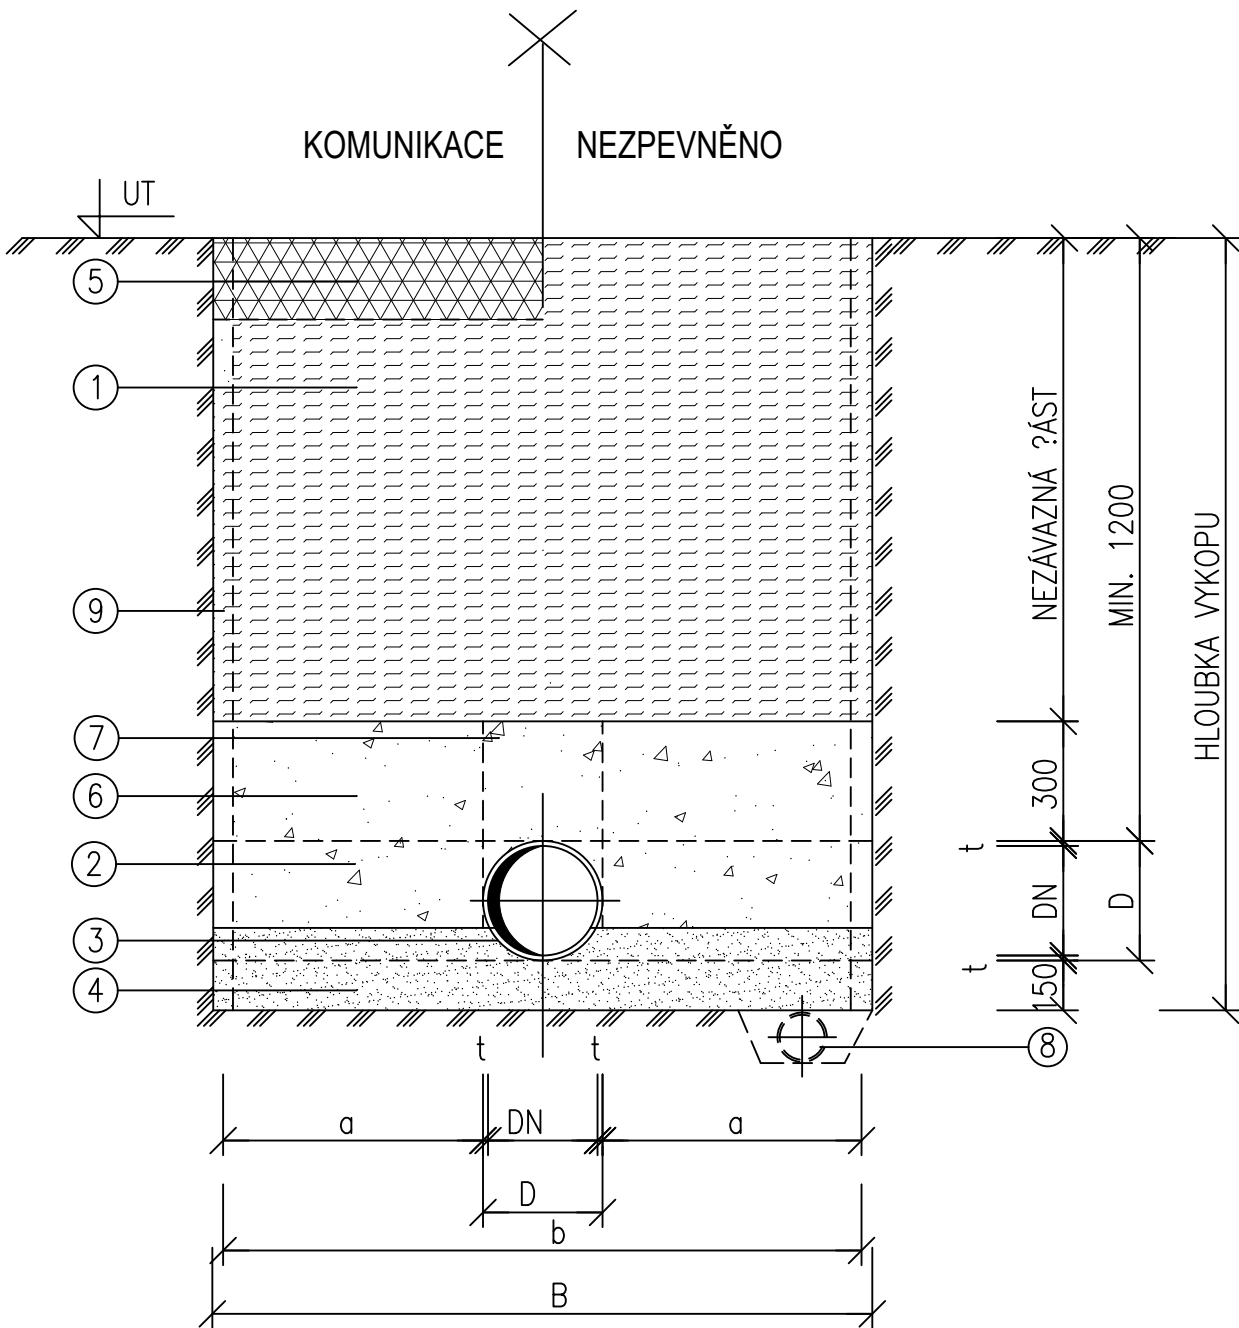

# TABULKA ROZMĚRŮ

DN [mm]	d [mm]	b [m] ,H<1,75m	b [m] ,H=1,75–4m	a [m]
100	110	0,80	0,90	DLE "b"
125	140	0,80	0,90	DLE "b"
150	160	0,80	0,90	DLE "b"
200	225	0,80	0,90	DLE "b"
250	275	0,90	1,00	DLE "b"
300	315	0,90	1,00	DLE "b"
400	420	1,15	1,15	DLE "b"
500	525	1,25	1,25	DLE "b"
600	630	1,35	1,35	DLE "b"

POZN.: ŠÍŘKU VÝKOPU "B" JE NUTNO ZVĚTŠIT O MIN.100mm NA PAŽENÍ.  
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610

## LEGENDA:

- 1 - ZÁSYP TRÍDĚNOU ZEMINOU, V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ RECYKLÁT, ŠTĚRKOPÍSEK HUTNĚNO MIN. NA 95%PS MIMO VOZOVKU, VE VOZOVCE 95-100%PS
- 2 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- 3 - TROUBA PVC SN8
- 4 - PÍSKOVÝ PODSYP - TVAROVĚ PŘIZPŮSOBENÝ
- 5 - POVRCH DLE SITUACE
- 6 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP - HUTNIT PO VRSTVÁCH MIN.95%PS
- 7 - NAD TROUBOU NEHUTNIT
- 8 - DRÉN PE110(V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY)
- 9 - PAŽENÍ DLE GEOLOGIE

VED. PROJEKTU	VYPRACOVALA	Ing. Monika Ošlejšková Bílková 2500/73 680 01 Boskovice IČO: 76213145 gsm: 608 623 068 Monika.Oslejskova@seznam.cz	
Ing. Milan Hylš	Ing. Monika Ošlejšková		
INVESTOR	Středisko volného času Blansko, příspěvková organizace Údolní 1200/2, Blansko 67801		
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SVČ BLANSKO BLANSKO, Údolní 1200, parc.č.:1346, 727/1	FORMÁT	2A4
OBJEKT	D.1.4a Zdravotně technické instalace	DATUM:	LEDEN 2025
		STUPEŇ	PDS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	35/2024
NÁZEV VÝKRESU	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:25	10