
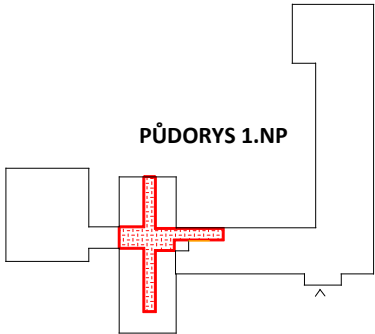


Symbol	Počet	Popis svítidla	Osazení
B1	0	LMD RI FL1001-7DAWS840B0550 přisazené svítidlo listového obráběcího systému, DALI	1xLED-M 31 W
A1	16	LMD RB.312463.002.1.790+ML1 vestavné svítidlo do M600 s multidriverem, 4 výkony sv.	1xLED 24 W
A2	1	LMD RB.312463.002.1.790+ML1 přisazené svítidlo v rámu s multidriverem, 4 výkony sv.	1xLED 24 W
A3	0	LMD RB.312463.002.1.790+ML3 vestavné svítidlo do M600 s multidriverem, 4 výkony sv.	1xLED 32 W
C1	0	LMD RB.312463.002.1.790+ML3 multidriverem, 4 výkony sv.	1xLED 18 W
D	0	LMD RB.312463.002.1.790+ML3 multidriverem, 4 výkony sv.	1xLED 18 W
N1	4	LMD IT-STARLET II LED SC 200 vestavné nouzové antipanické svítidlo, chodbová optika	1xLED 4 W
N2	2	LMD IT-STARLET II LED SC 200 vestavné nouzové antipanické svítidlo, symetrická optika	1xLED 4 W
N	0	LMD C4.EM01-0103NN1 400 PM IP44 nouzové svítidlo pro označení únikové trasy piktogramem	1xLED 2 W

V prostoru jídelny bude provedena výměna stávajících zářivkových osvětlovacích těles za svítidla s LED zdroji. Bude provedeno nové prokabelování svítidel kabely CXKH-R-J 3x1,5mm² a nově budou osazena svítidla N2 - panika - svítidla budou napojena na stávající rozvody nouzového osvětlení. Dále bude provedeno osazení ovládacích prvků el. plátna.

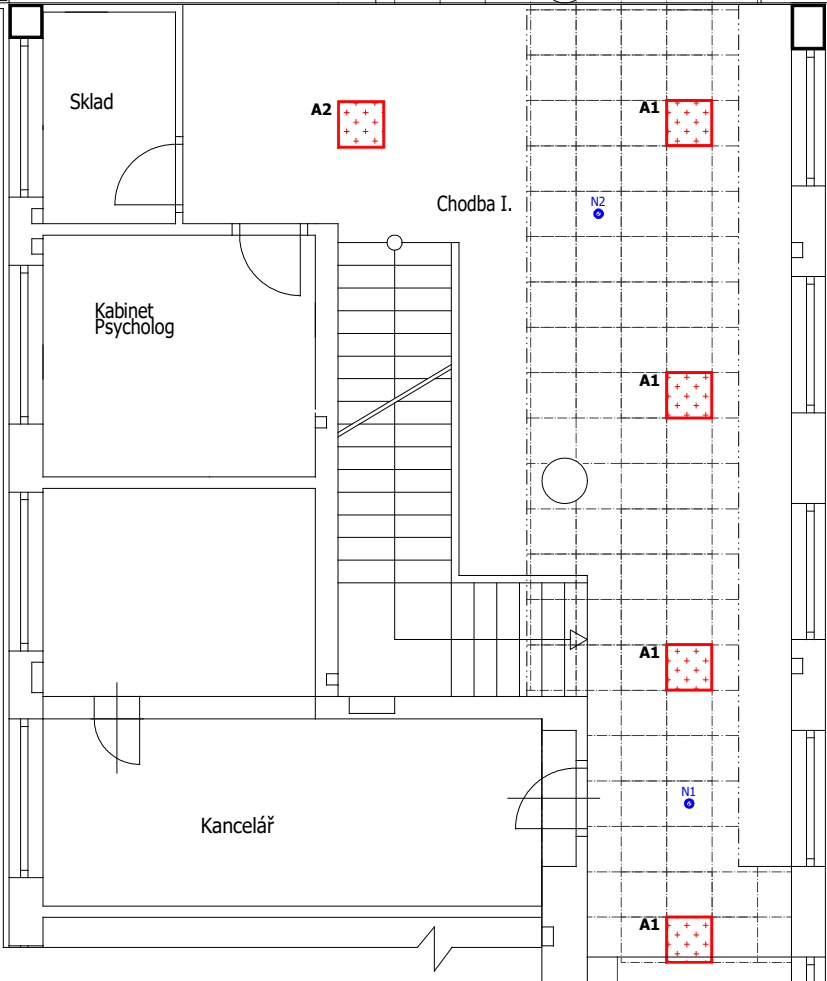

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 edice 3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

PAVLŮ JIŘÍ Projekce el. zařízení a hromosvodů		Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.: 602 581 166 E-mail: jpavlu@tiscali.cz IČO: 15582647	
VED. PROJEKTANT :	ZODP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	HLAVNÍ ARCHITEKT :
	PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ	
INVESTOR: Gymnázium Brno, Videňská, příspěvková organizace, Videňská 55/47, 639 00 Brno		FORMÁT	2A4
REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU ELEKTROINSTALACE IV. ETAPA		DATUM	03/2025
ČÁST: ELEKTROINSTALACE - 3.NP		STUPEŇ	PROV. PROJEKT
		SPECIALIZACE	ELEKTRO
		Č. ZAKÁZKY	06/2025
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
CHODBA1.NP - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ		1:100	E 15