
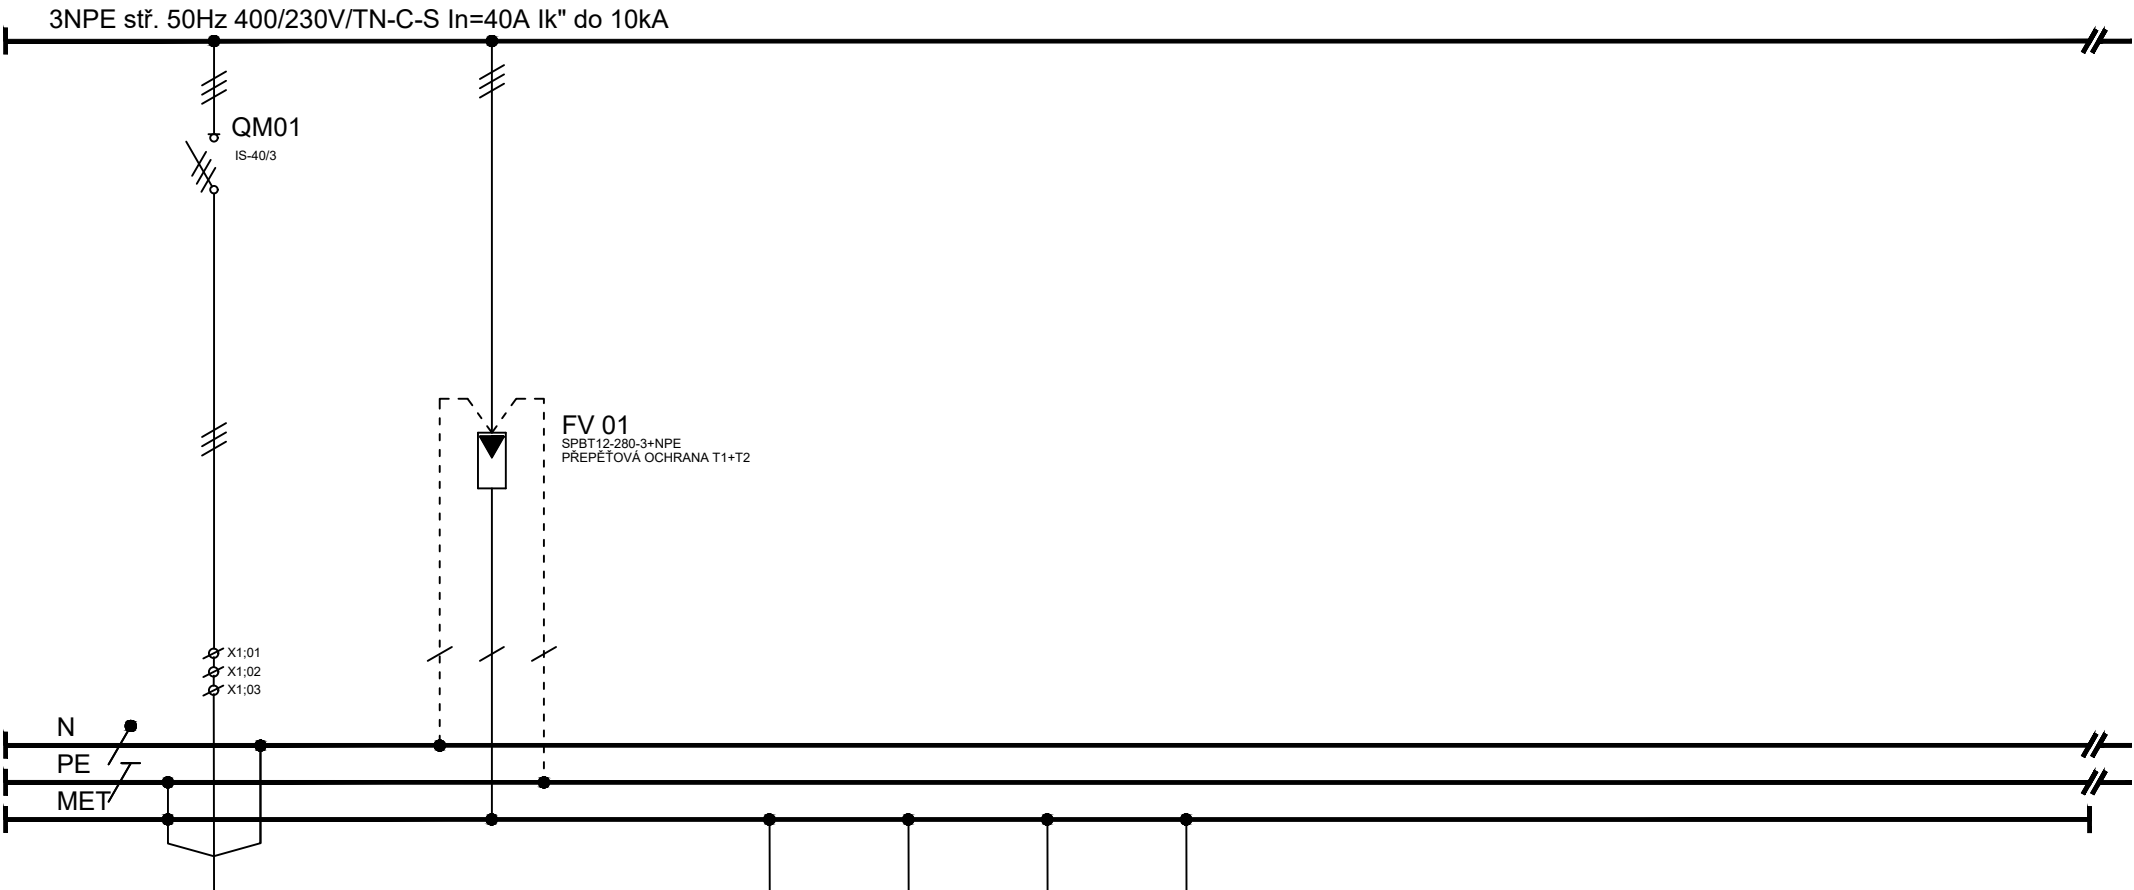


Rozváděč RP2

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ:	NÁSTĚNNÝ ZAPUŠTĚNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ
ROZMĚRY:	587,5 x 918 x 101 mm (š x v x hl.), typ BF-U-2S-5/120-100
PŘÍVOD:	SHORA
VÝVOD:	SHORA
IP:	30/20C, IK08, třída ochrany I
ROZVODNÁ SOUSTAVA:	3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV
Pi :	22,5 kW
SOUDOBOST:	0,4
Pp :	9,0 kW
POZNÁMKA:	


<div>Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.:603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185</div>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:				
	Petr Winkler	Petr Winkler		datum	05/2025	
	investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			číslo výkresu	D.1.2.5-21
	název stavby:	Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa			formát	1x A4
	název výkresu:	Rozváděč RP2			počet stran	7
					strana číslo	1



ČÍSL.OBV.	2				PE2	PE2.1	PE2.2	PE2.3						
KABEL	CYKY-J				H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U						
PRŮŘEZ	5x10				1x6	1x6	1x6	1x6						
Č.KABELU	WL2				WS2	WS2.1	WS2.2	WS2.3						
Pi (kW)	22,5													
KAM	rozdávěč				doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.						
	RME1				rozdávěč	m.č.202	m.č.202	m.č.202						


RME1 zdrav.rampa zdrav.rampa zdrav.rampa


Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.:603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185	Odpovědný projektant:		Vypracoval:	
	Petr Winkler		Petr Winkler	
	investor: Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			
	název stavby: Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa			
	název výkresu: Rozváděč RP2			
		datum	05/2025	
		číslo výkresu	D.1.2.5-21	
		formát	1xA4	
		počet stran	7	
		strana číslo	2	

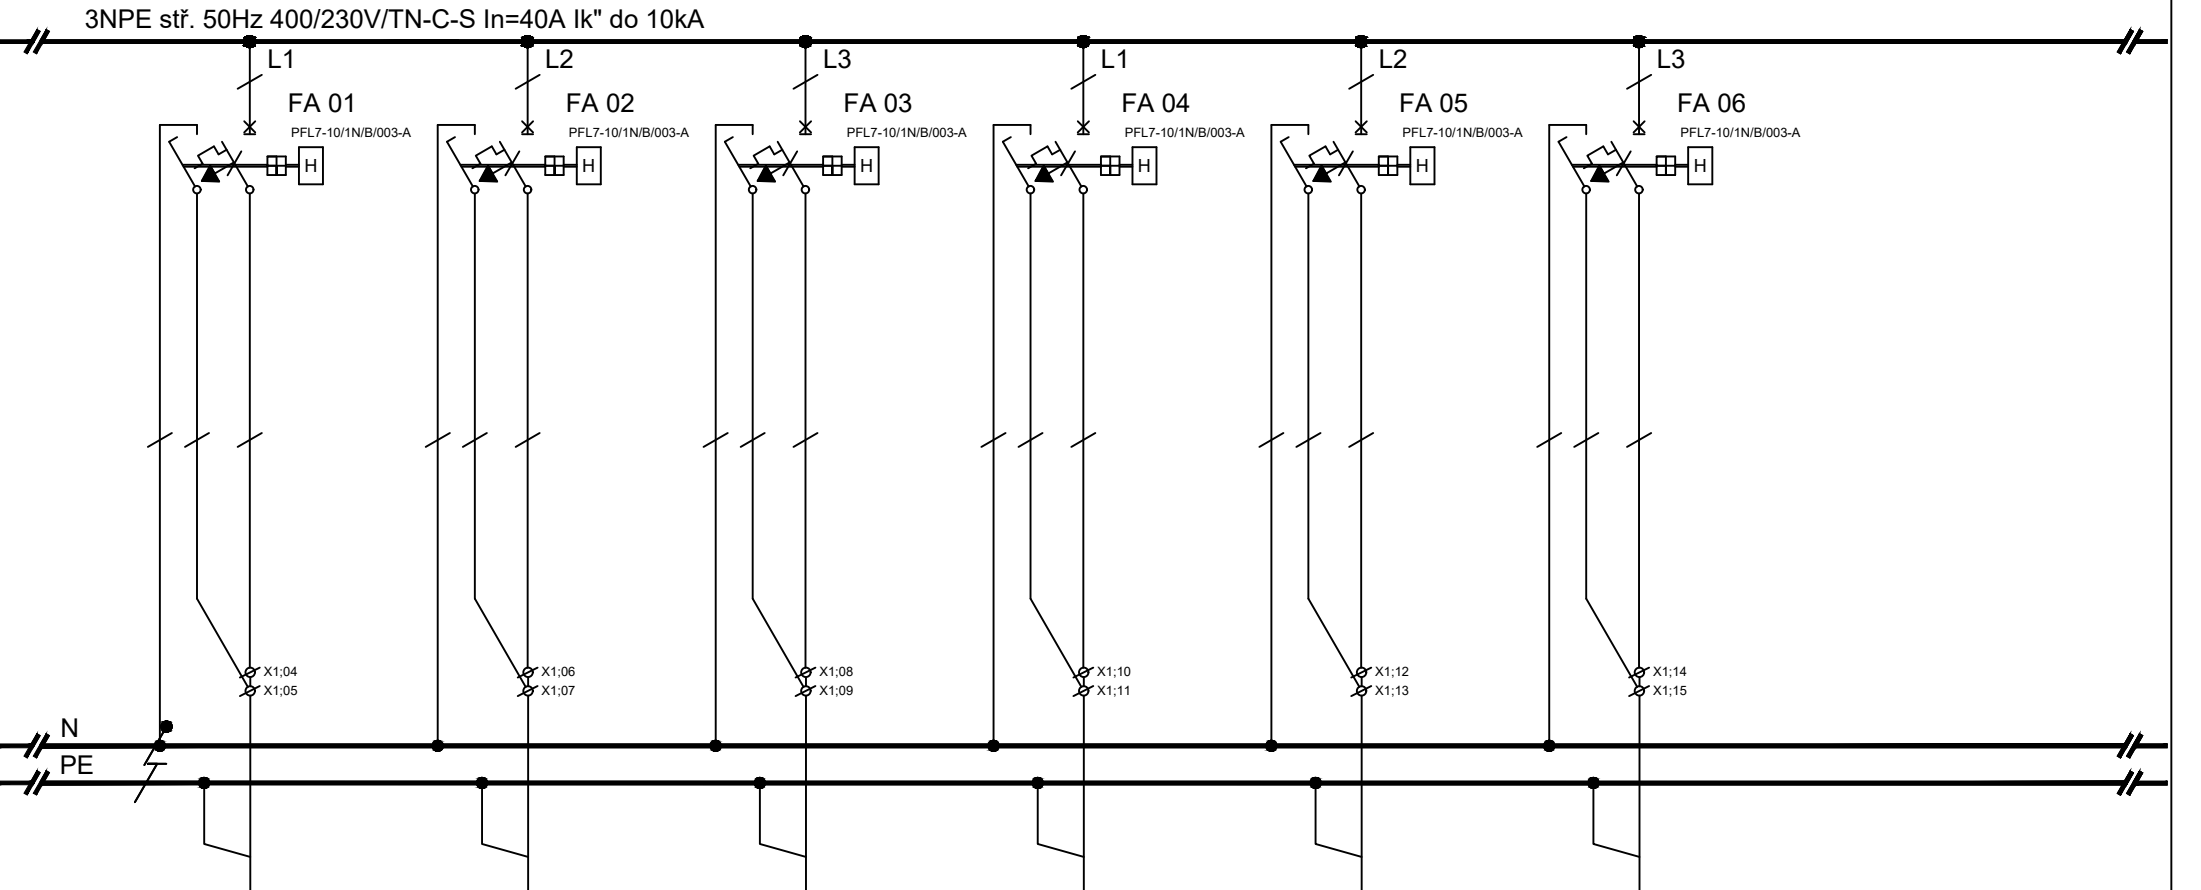



ČÍSL.OBV.	S2.1		S2.2		S2.3		S2.4		S2.5		S2.6			
KABEL	CYKY-J		CYKY-J		CYKY-J		CYKY-J		CYKY-J		CYKY-J			
PRŮŘEZ	3x1,5		3x1,5		3x1,5		3x1,5		3x1,5		3x1,5			
Č.KABELU	WLS2.1		WLS2.2		WLS2.3		WLS2.4		WLS2.5		WLS2.6			
Pi (kW)	0,6		0,5		0,6		0,6		0,6		0,5			
KAM	osvětlení		osvětlení		osvětlení		osvětlení		osvětlení		osvětlení			
	m.č.205		m.č.206		m.č.202		m.č.203		m.č.204		m.č.207			


ukončen v KU68

Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.: 603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185	Odpovědný projektant:		Vypracoval:								
	Petr Winkler		Petr Winkler			datum		05/2025			
	investor:		Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov				číslo výkresu		D.1.2.5-21		
	název stavby:		Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa				formát		1xA4		
	název výkresu:		Rozváděč RP2				počet stran		7		
						strana číslo		3			

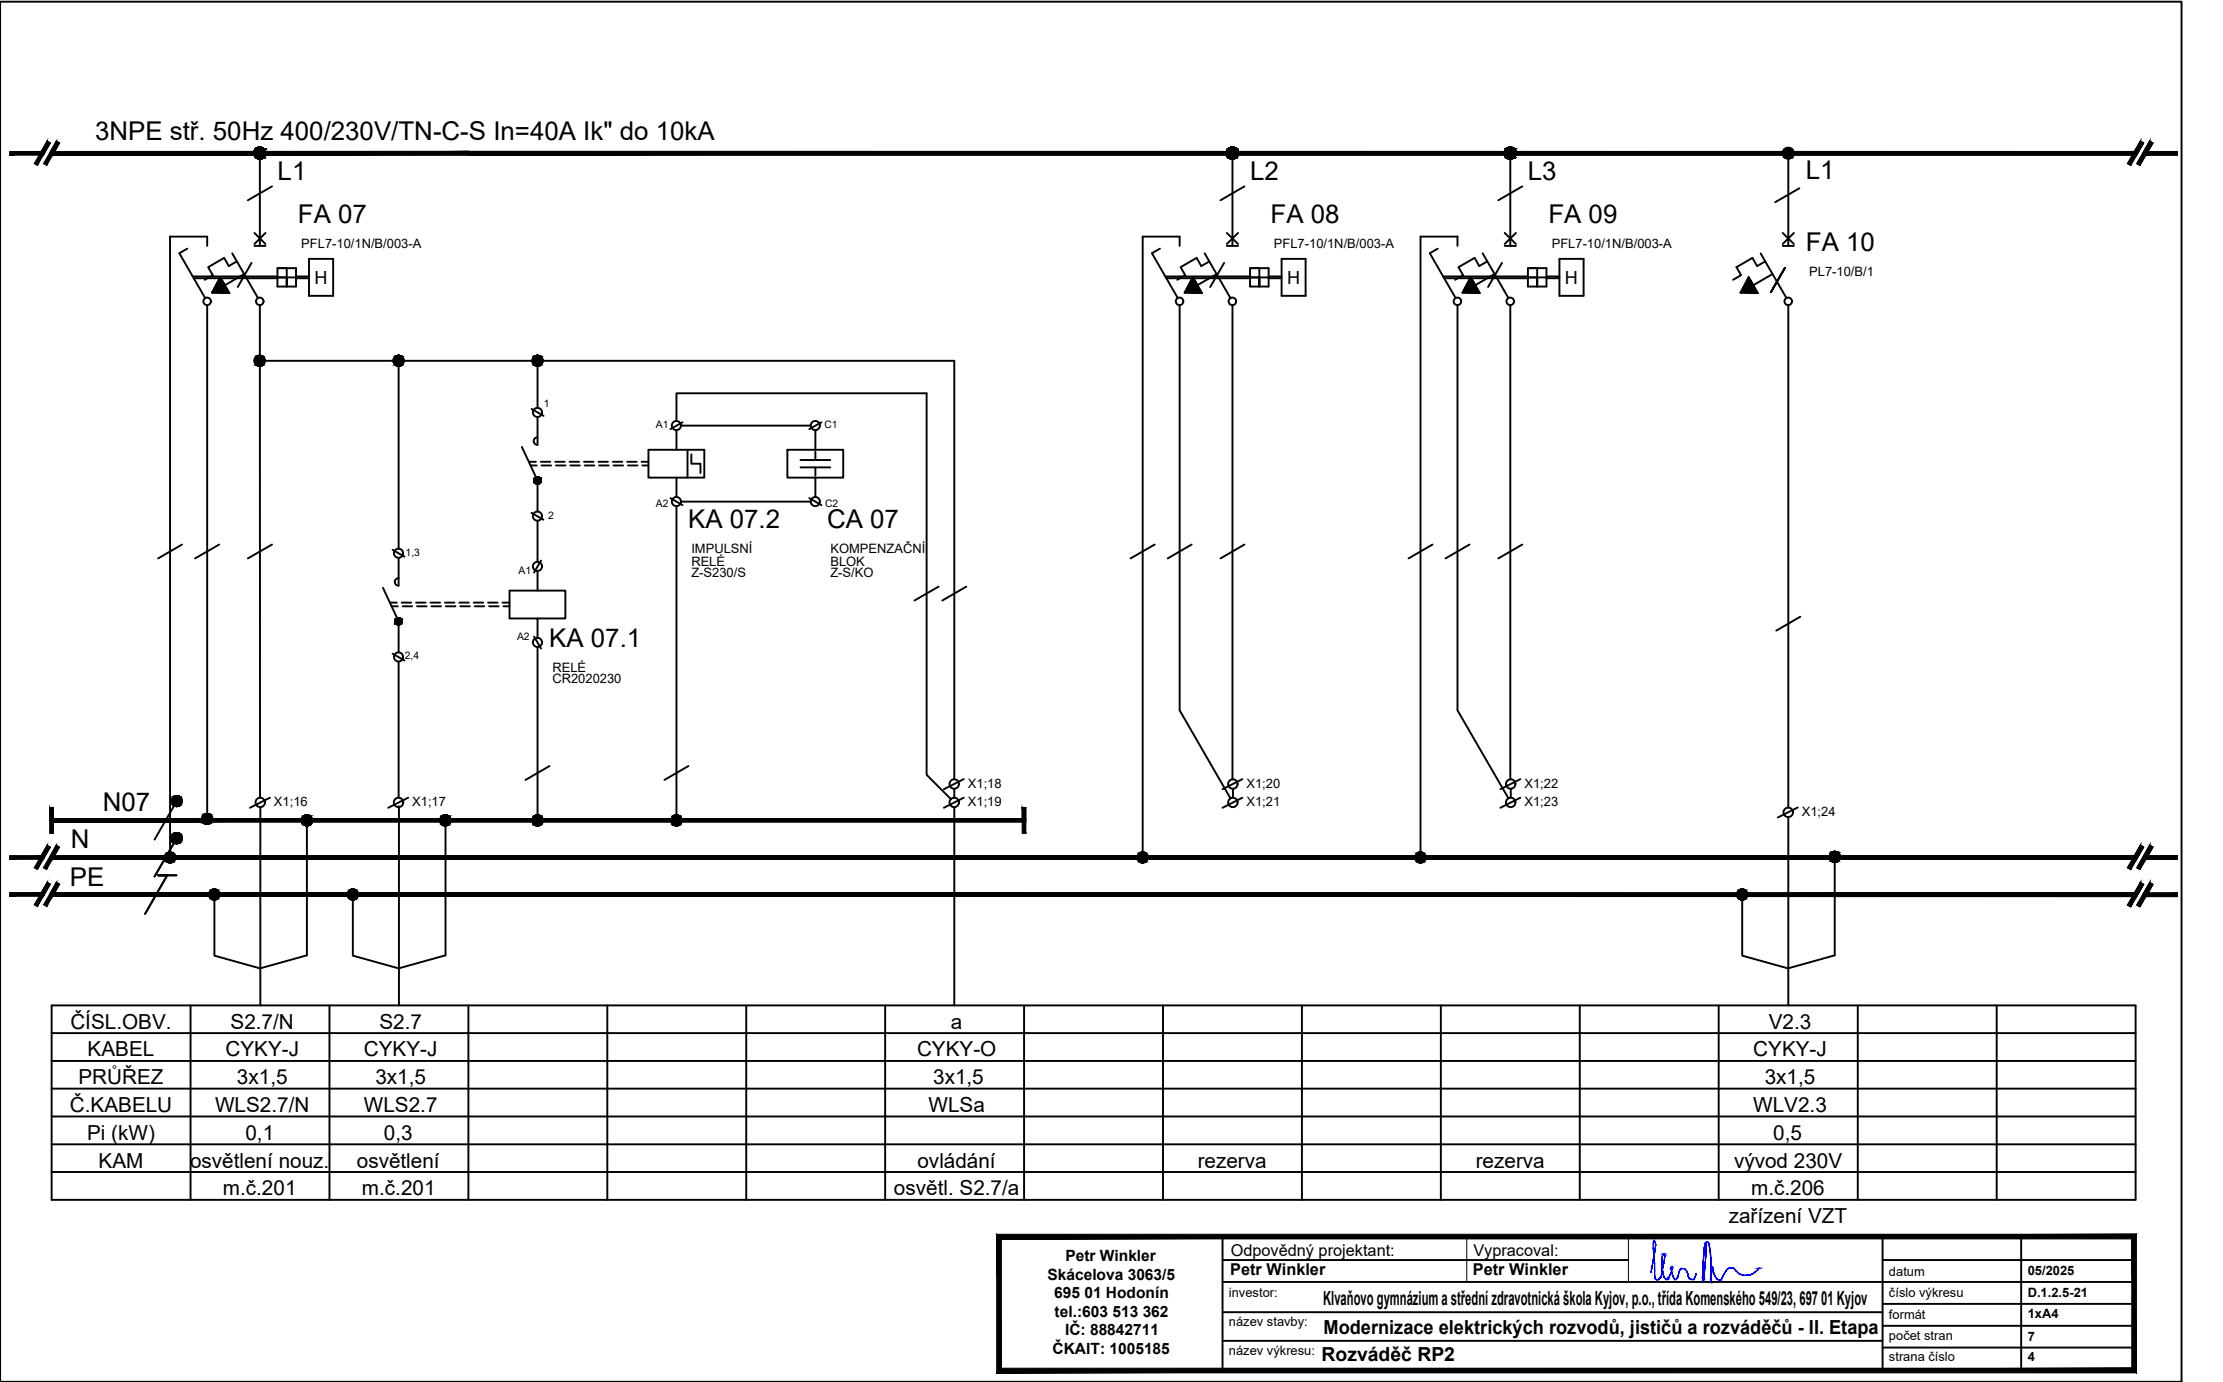

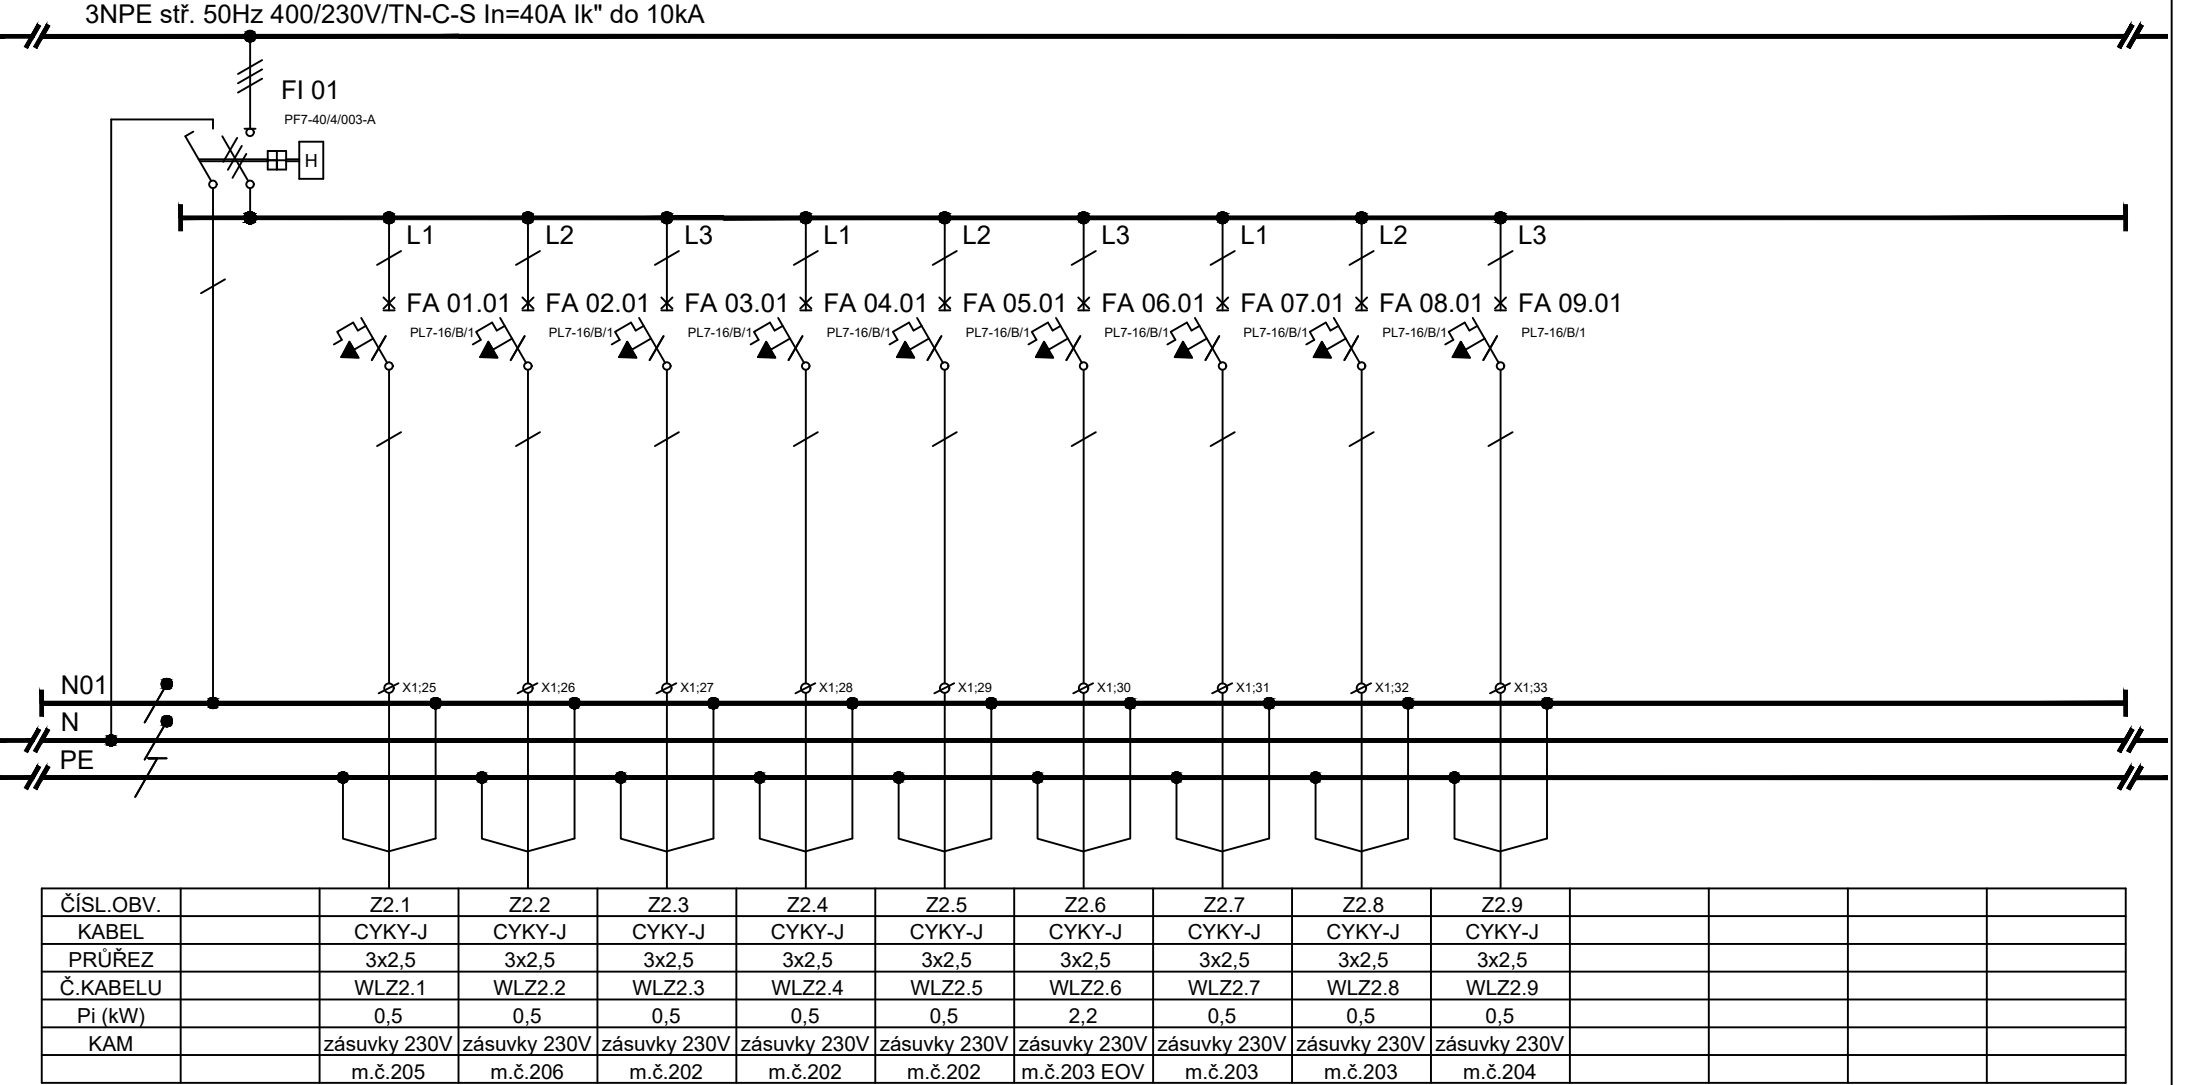
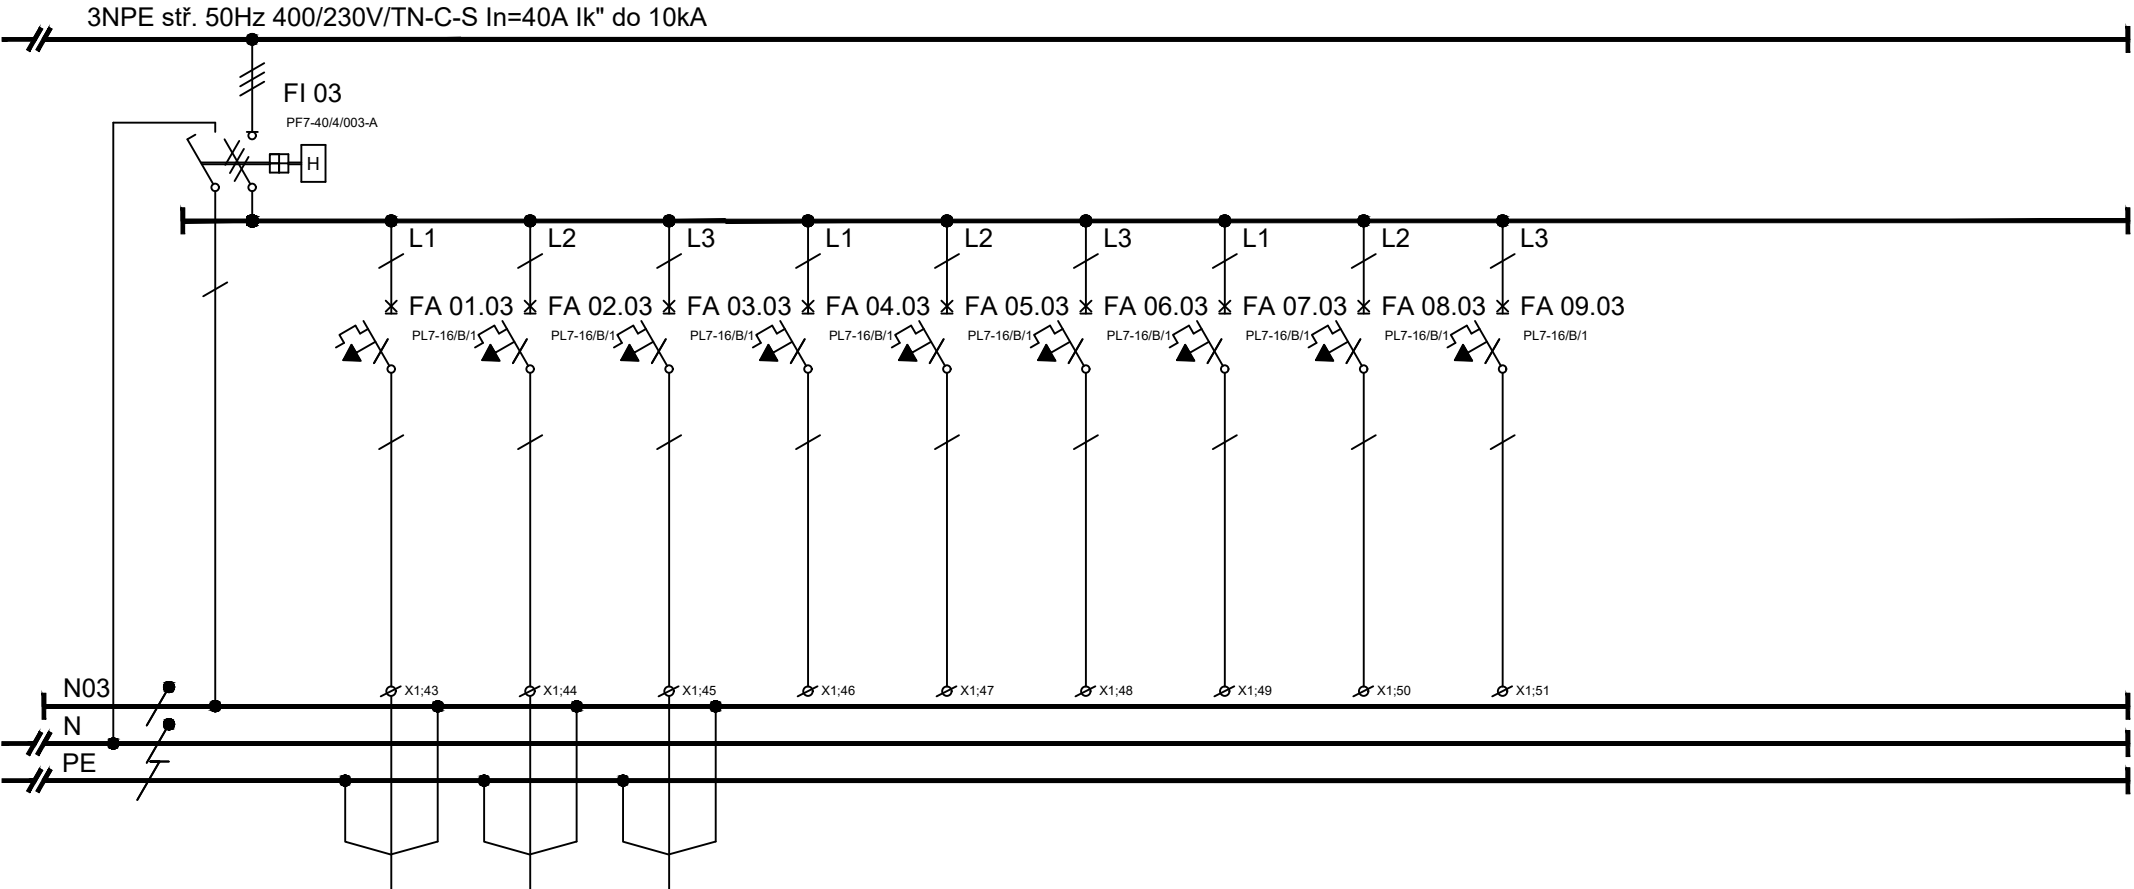


<div>Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.:603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185</div>	Odpovědný projektant:		Vypracoval:			
	Petr Winkler		Petr Winkler		datum	05/2025
	investor: Kvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov				číslo výkresu	D.1.2.5-21
	název stavby: Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa				formát	1xA4
	název výkresu: Rozváděč RP2				počet stran	7
					strana číslo	5

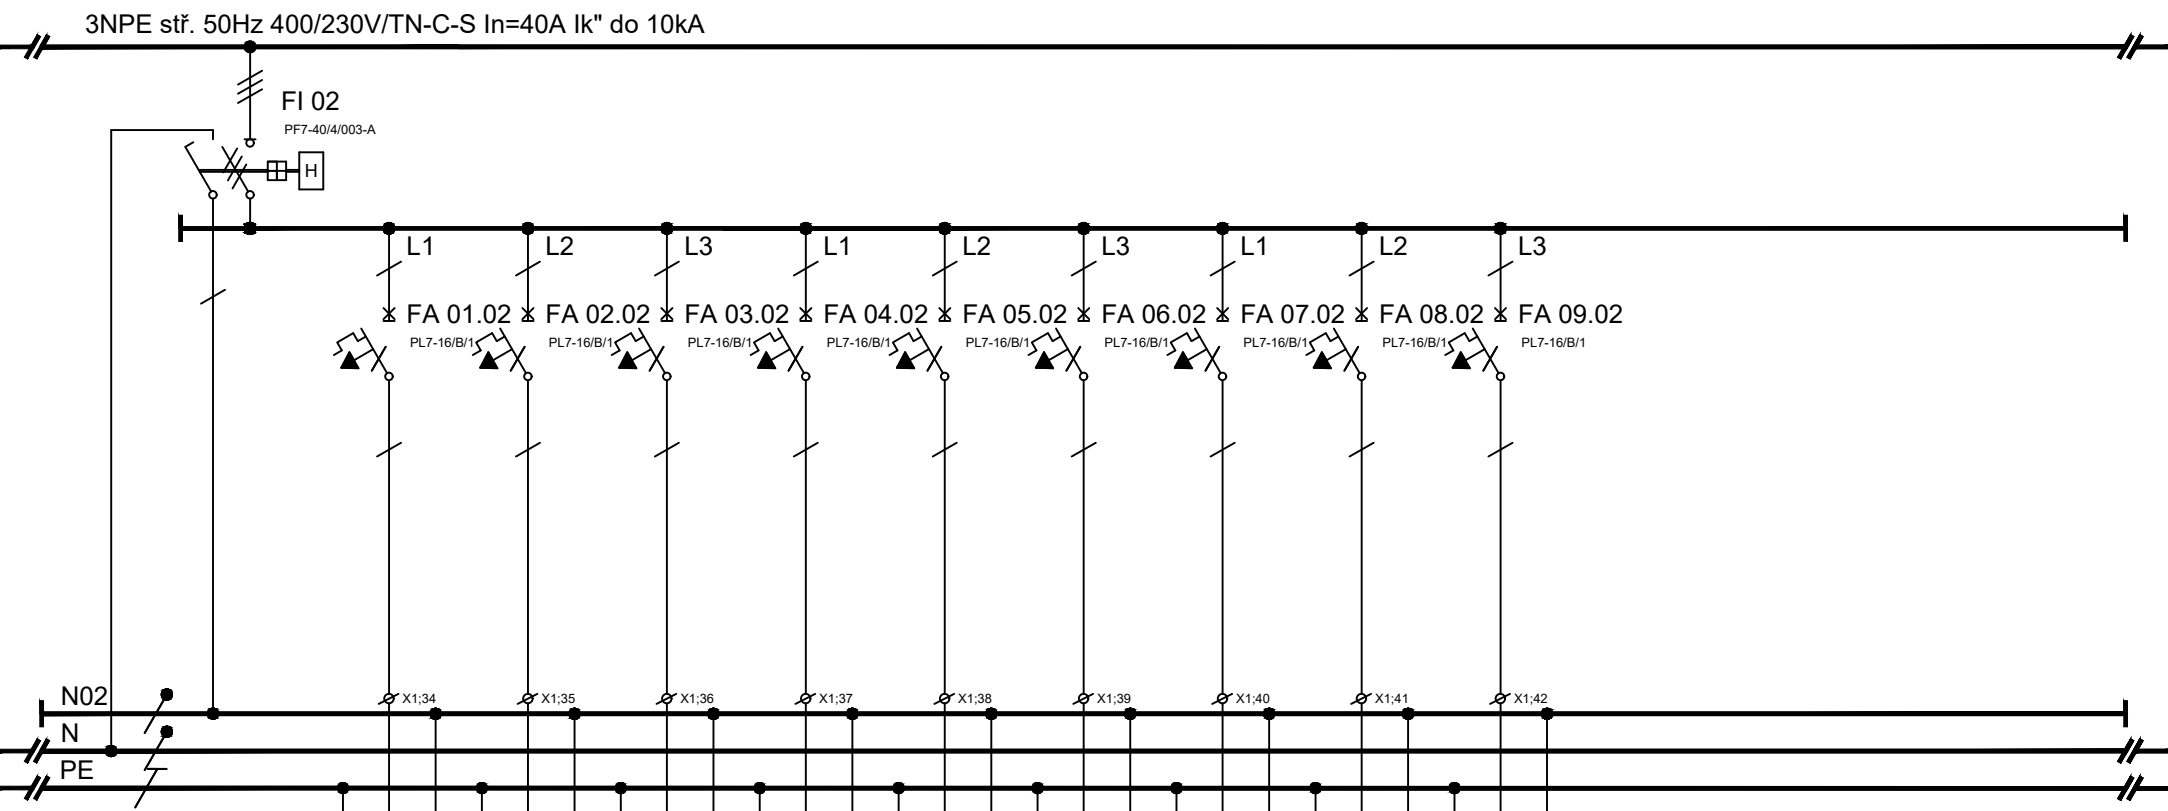


ČÍSL.OBV.		Z2.10	Z2.11	Z2.12	Z2.13	Z2.14	Z2.15	Z2.16	Z2.17	V2.1				
KABEL		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J				
PRŮŘEZ		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5				
Č.KABELU		WLZ2.10	WLZ2.11	WLZ2.12	WLZ2.13	WLZ2.14	WLZ2.15	WLZ2.16	WLZ2.17	WLV2.1				
Pi (kW)		2,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,2	0,5	1,8				
KAM		zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	vývod 230V				
		m.č.204 EO	m.č.204	m.č.204	m.č.201	m.č.201	m.č.202-206	m.č.203 EO	m.č.203	m.č.207 OR				

<div>Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.: 603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185</div>	Odpovědný projektant:		Vypracoval:			
	Petr Winkler		Petr Winkler		datum	05/2025
	investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			číslo výkresu	D.1.2.5-21
	název stavby:	Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa			formát	1xA4
	název výkresu:	Rozváděč RP2			počet stran	7
					strana číslo	6



ČÍSL.OBV.		V2.2	V2.4	V2.5									
KABEL		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J									
PRŮŘEZ		3x2,5	3x2,5	3x2,5									
Č.KABELU		WLV2.2	WLV2.4	WLV2.5									
Pi (kW)		1,8	0,5	0,5									
KAM		vývod 230V	vývod 230V	vývod 230V	rezerva	rezerva	rezerva	rezerva	rezerva	rezerva			
		m.č.210 OR	m.č.202	m.č.202									

zdrav.rampa zdrav.rampa

<div>Petr Winkler</div> <div>Skácelova 3063/5</div> <div>695 01 Hodonín</div> <div>tel.:603 513 362</div> <div>IČ: 88842711</div> <div>ČKAIT: 1005185</div>	Odpovědný projektant:		Vypracoval:			
	Petr Winkler		Petr Winkler			datum
	investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			číslo výkresu	D.1.2.5-21
	název stavby:	Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa			formát	1xA4
	název výkresu:	Rozváděč RP2			počet stran	7
					strana číslo	7