


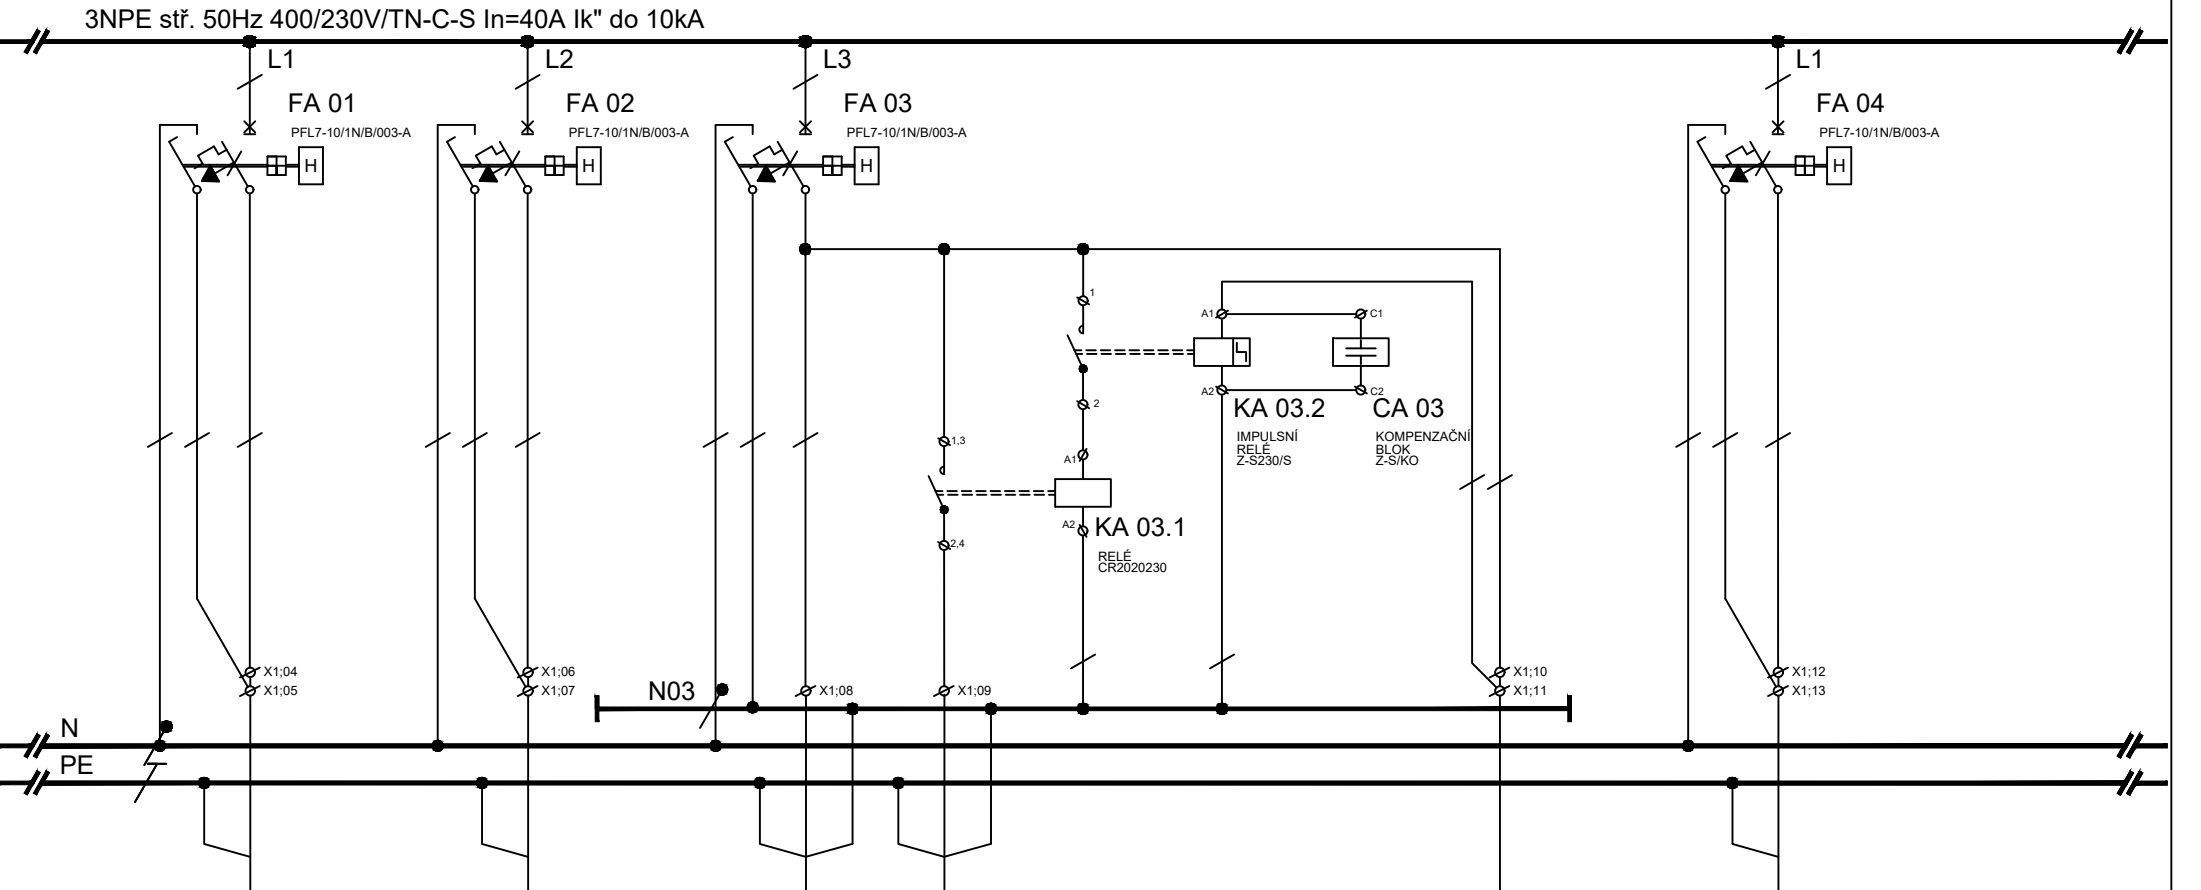
# Rozváděč RMS10.1

## TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ:	NÁSTĚNNÝ ZAPUŠTĚNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ
ROZMĚRY:	587,5 x 918 x 101 mm (š x v x hl.), typ BF-U-2S-5/120-100
PŘÍVOD:	SHORA
VÝVOD:	SHORA
IP:	30/20C, IK08, třída ochrany I
ROZVODNÁ SOUSTAVA:	3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
	OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
	ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
	NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV
Pi :	12,9 kW
SOUDOBOST:	0,4
Pp :	5,2 kW
POZNÁMKA:	


Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.: 603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185	Odpovědný projektant:	Vypracoval:				
	Petr Winkler	Petr Winkler		datum	05/2025	
	investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			číslo výkresu	D.1.2.5-19
	název stavby:	Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa			formát	1x A4
	název výkresu:	Rozváděč RMS10.1			počet stran	6
					strana číslo	1







ČÍSL.OBV.	S10.1		S10.2		S10.3/N	S10.3				a		S10.4		
KABEL	CYKY-J		CYKY-J		CYKY-J	CYKY-J				CYKY-O		CYKY-J		
PRŮŘEZ	3x1,5		3x1,5		3x1,5	3x1,5				3x1,5		3x1,5		
Č.KABELU	WLS10.1		WLS10.2		WLS10.3/N	WLS10.3				WLSa		WLS10.4		
Pi (kW)	0,6		0,7		0,1	0,3						0,5		
KAM	osvětlení		osvětlení		osvětlení nouz.	osvětlení				ovládání		osvětlení		
	m.č.219,220		m.č.221,222		m.č.223	m.č.223				osv. S10.3/a		m.č.WC		


ukončen v KU68


<b>Petr Winkler</b> Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.:603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185	Odpovědný projektant:		Vypracoval:					
	Petr Winkler		Petr Winkler			datum	05/2025	
	investor:		Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			číslo výkresu	D.1.2.5-19	
	název stavby:		Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa			formát	1xA4	
	název výkresu:		Rozváděč RMS10.1			počet stran	6	
						strana číslo	3	

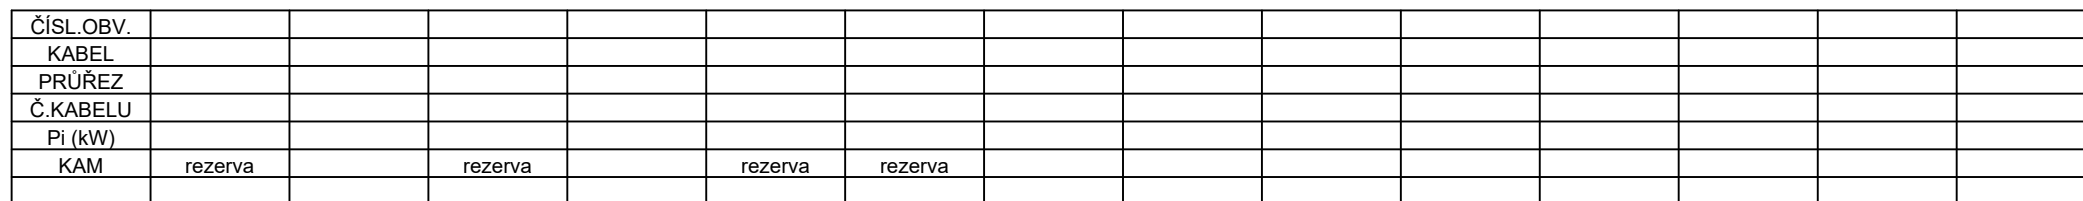


Odpovědný projektant:	Vypracoval:	
<b>Petr Winkler</b>	<b>Petr Winkler</b>	
investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov	
název stavby:	<b>Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa</b>	
název výkresu:	<b>Rozváděč RS.10.1</b>	


datum	05/2025
číslo výkresu	D.1.2.5-19
formát	1xA4
počet stran	6
strana číslo	4

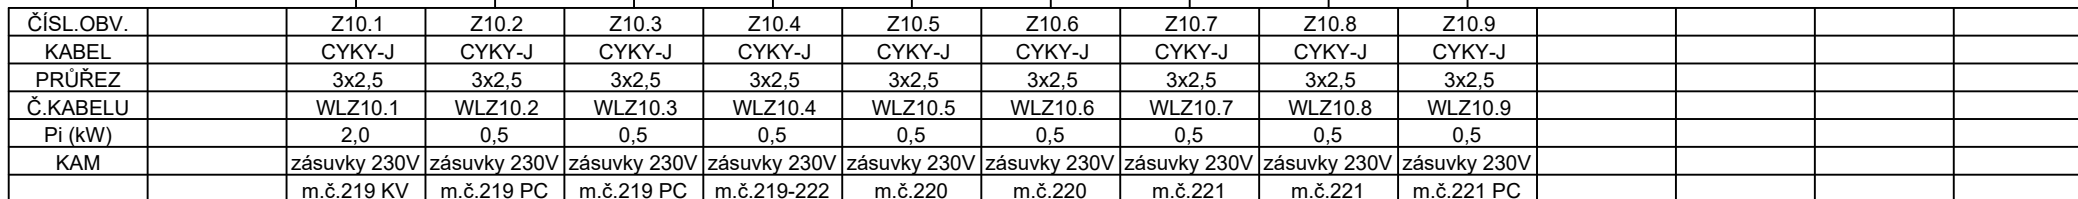

Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.: 603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185	Odpovědný projektant:	Vypracoval:			
	Petr Winkler	Petr Winkler			05/2025
	investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			datum
	název stavby:	Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa			číslo výkresu
	název výkresu:	Rozváděč RMS10.1			D.1.2.5-19
				formát	1x A4
				počet stran	6
				strana číslo	5

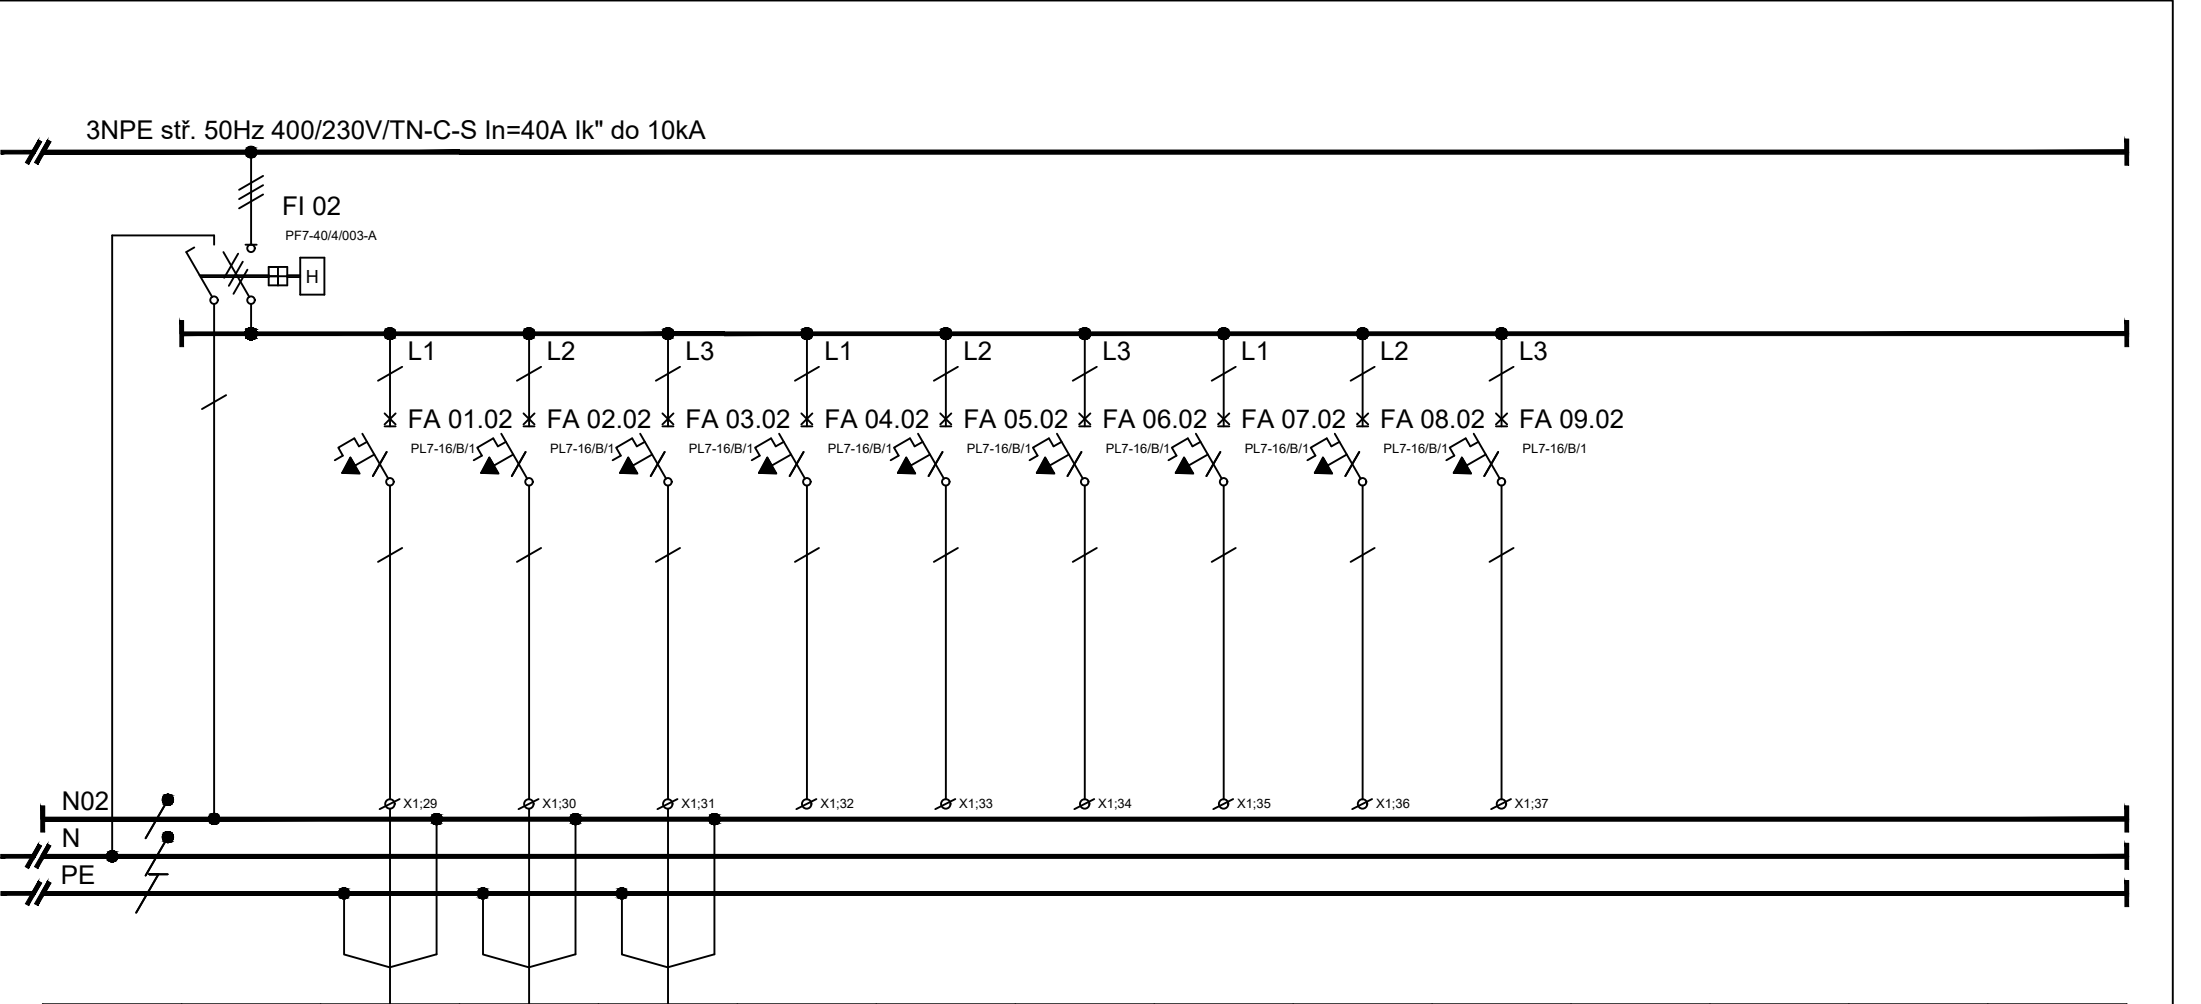

ČísL.OBV.		Z10.10	Z10.11	Z10.12									
KABEL		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J									
PRŮŘEZ		3x2,5	3x2,5	3x2,5									
Č.KABELU		WLZ10.10	WLZ10.11	WLZ10.12									
Pi (kW)		0,5	2,2	2,0									
KAM		zásuvky 230V m.č.222 PC	zásuvky 230V m.č.222 EOv	zásuvky 230V m.č.222 KV	rezerva	rezerva	rezerva	rezerva	rezerva	rezerva			

<div>Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.:603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185</div>	Odpovědný projektant:		Vypracoval:				
	Petr Winkler		Petr Winkler			datum	
	investor:		Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			číslo výkresu	
	název stavby:		Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa			formát	
	název výkresu:		Rozváděč RMS10.1			počet stran	
						strana číslo	
						6	