


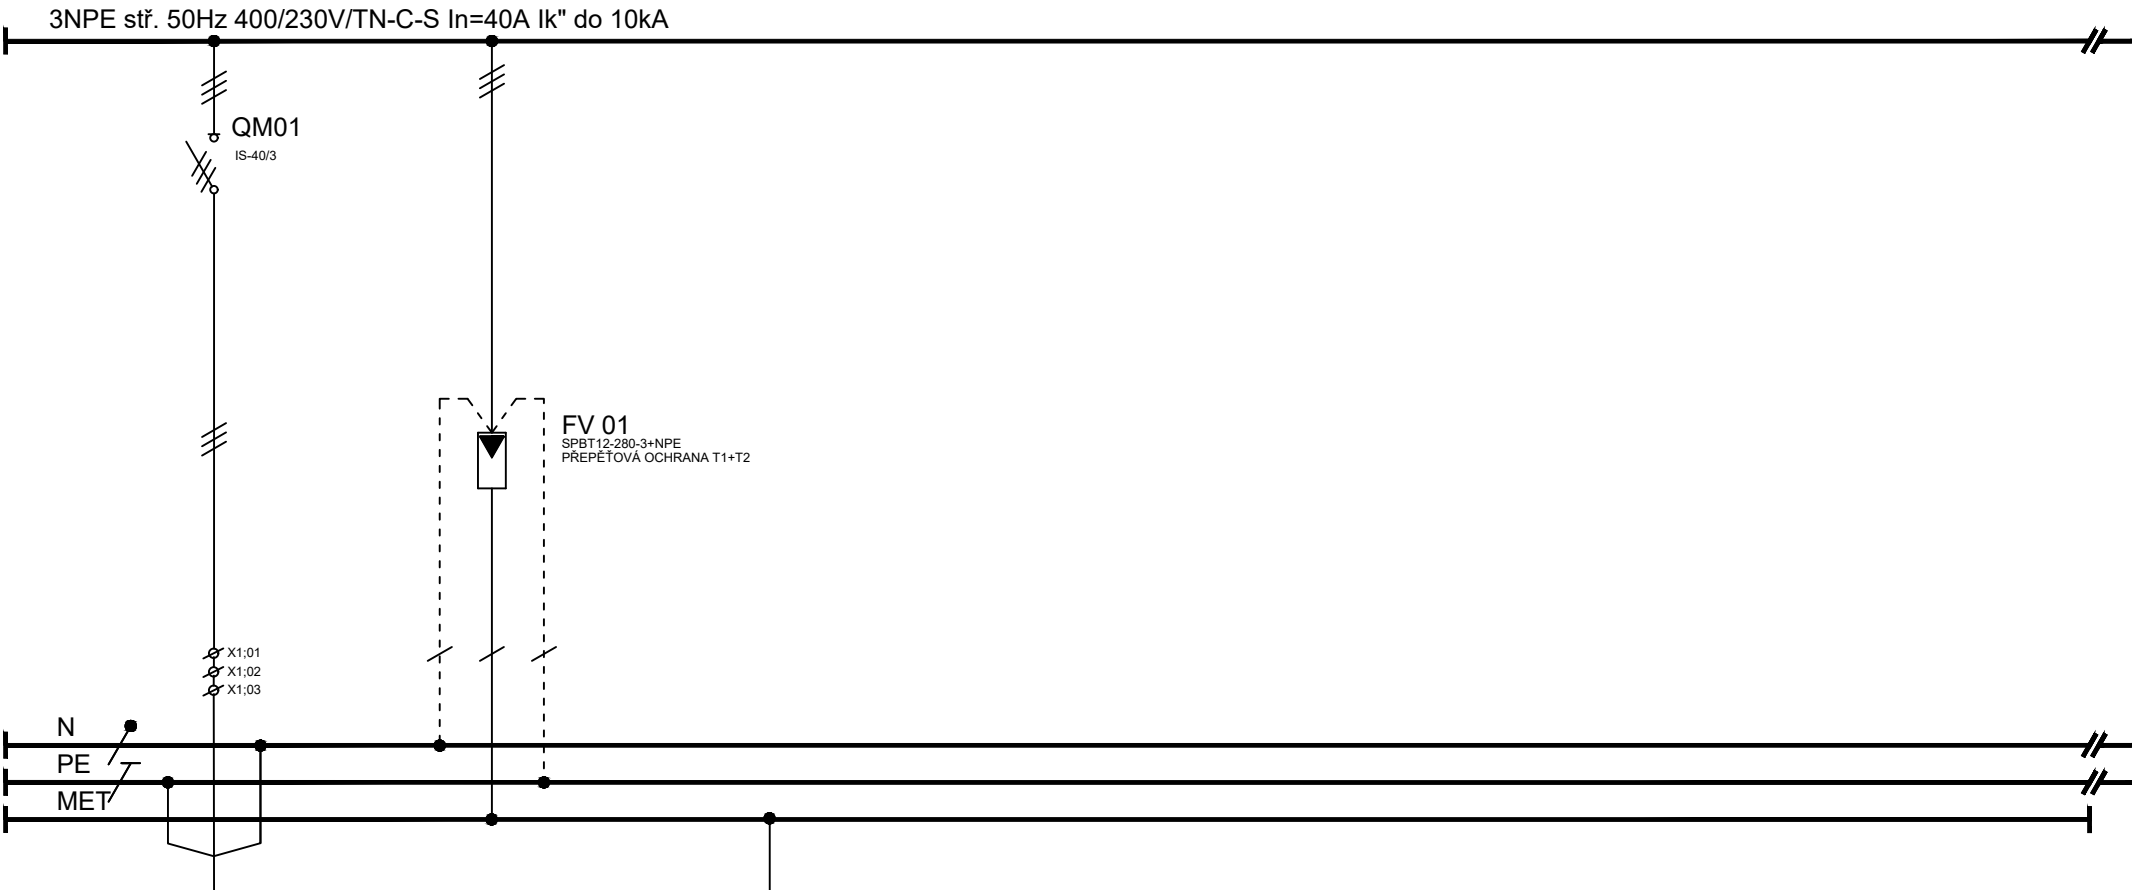
Rozváděč RMS3.1

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ: NÁSTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ
ROZMĚRY: 705 x 900 x 140 mm (š x v x hl.), typ BF-O-5/165-C
PŘÍVOD: SHORA
VÝVOD: SHORA
IP: 30/20C, IK07, třída ochrany I
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU,
OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV


Pi : 42,5 kW
SOUDOBOST: 0,4
Pp : 17,0 kW
POZNÁMKA:


Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.:603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185	Odpovědný projektant:	Vypracoval:				
	Petr Winkler	Petr Winkler		datum	05/2025	
	investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov		číslo výkresu	D.1.2.5-18	
	název stavby:	Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa		formát	1x A4	
	název výkresu:	Rozváděč RMS3.1		počet stran	8	
				strana číslo	1	



ČÍSL.OBV.	3.1				PE3.1									
KABEL	CYKY-J				H07V-K									
PRŮŘEZ	5x6				25									
Č.KABELU	WL3.1				WS3.1									
Pi (kW)	42,5													
KAM	rozdávěč				doplň.pospoj.									
	RMS3				rozdávěč									

RMS3

<div>Petr Winkler</div> <div>Skácelova 3063/5</div> <div>695 01 Hodonín</div> <div>tel.:603 513 362</div> <div>IČ: 88842711</div> <div>ČKAIT: 1005185</div>	Odpovědný projektant:		Vypracoval:			
	Petr Winkler		Petr Winkler			datum
	investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			číslo výkresu	D.1.2.5-18
	název stavby:	Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa			formát	1xA4
	název výkresu:	Rozváděč RMS3.1			počet stran	8
					strana číslo	2

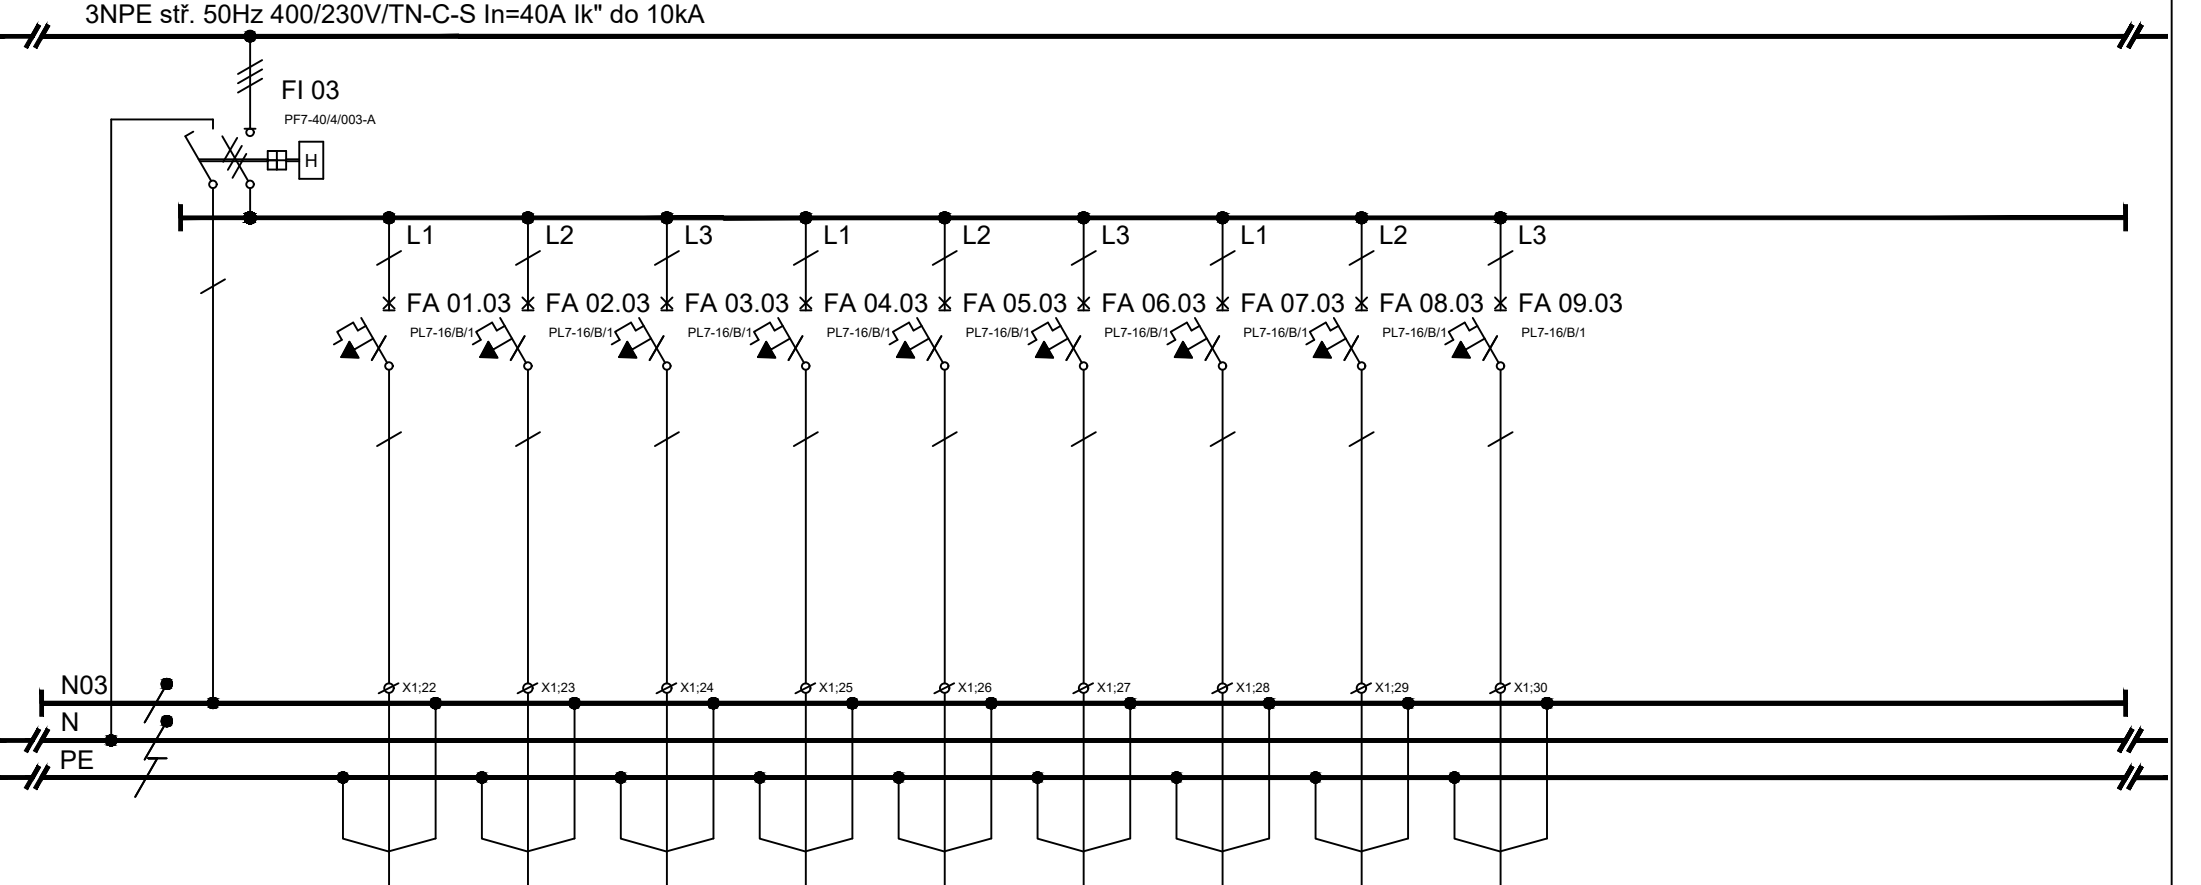


ČÍSL.OBV.		Z3.19	Z3.20	Z3.21	Z3.22	Z3.23	Z3.24	Z3.25	Z3.26	Z3.27				
KABEL		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J				
PRŮŘEZ		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5				
Č.KABELU		WLZ3.19	WLZ3.20	WLZ3.21	WLZ3.22	WLZ3.23	WLZ3.24	WLZ3.25	WLZ3.26	WLZ3.27				
Pi (kW)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,2	2,0	2,0	2,0				
KAM		zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V				
		m.č.208 PC	m.č.209 PC	m.č.209-211	m.č.211 LED	m.č.211 PC	m.č.211 EO	m.č.211 KV	m.č.211 KV	m.č.211 KV				

Petr Winkler
Skácelova 3063/5
695 01 Hodonín
tel.: 603 513 362
IČ: 88842711
ČKAIT: 1005185

Odpovědný projektant:
Petr Winkler

Vypracoval:
Petr Winkler



investor: Křivaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov

název stavby: Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa

název výkresu: Rozváděč RMS3.1


datum 05/2025

číslo výkresu D.1.2.5-18


formát 1xA4


počet stran 8

strana číslo 5

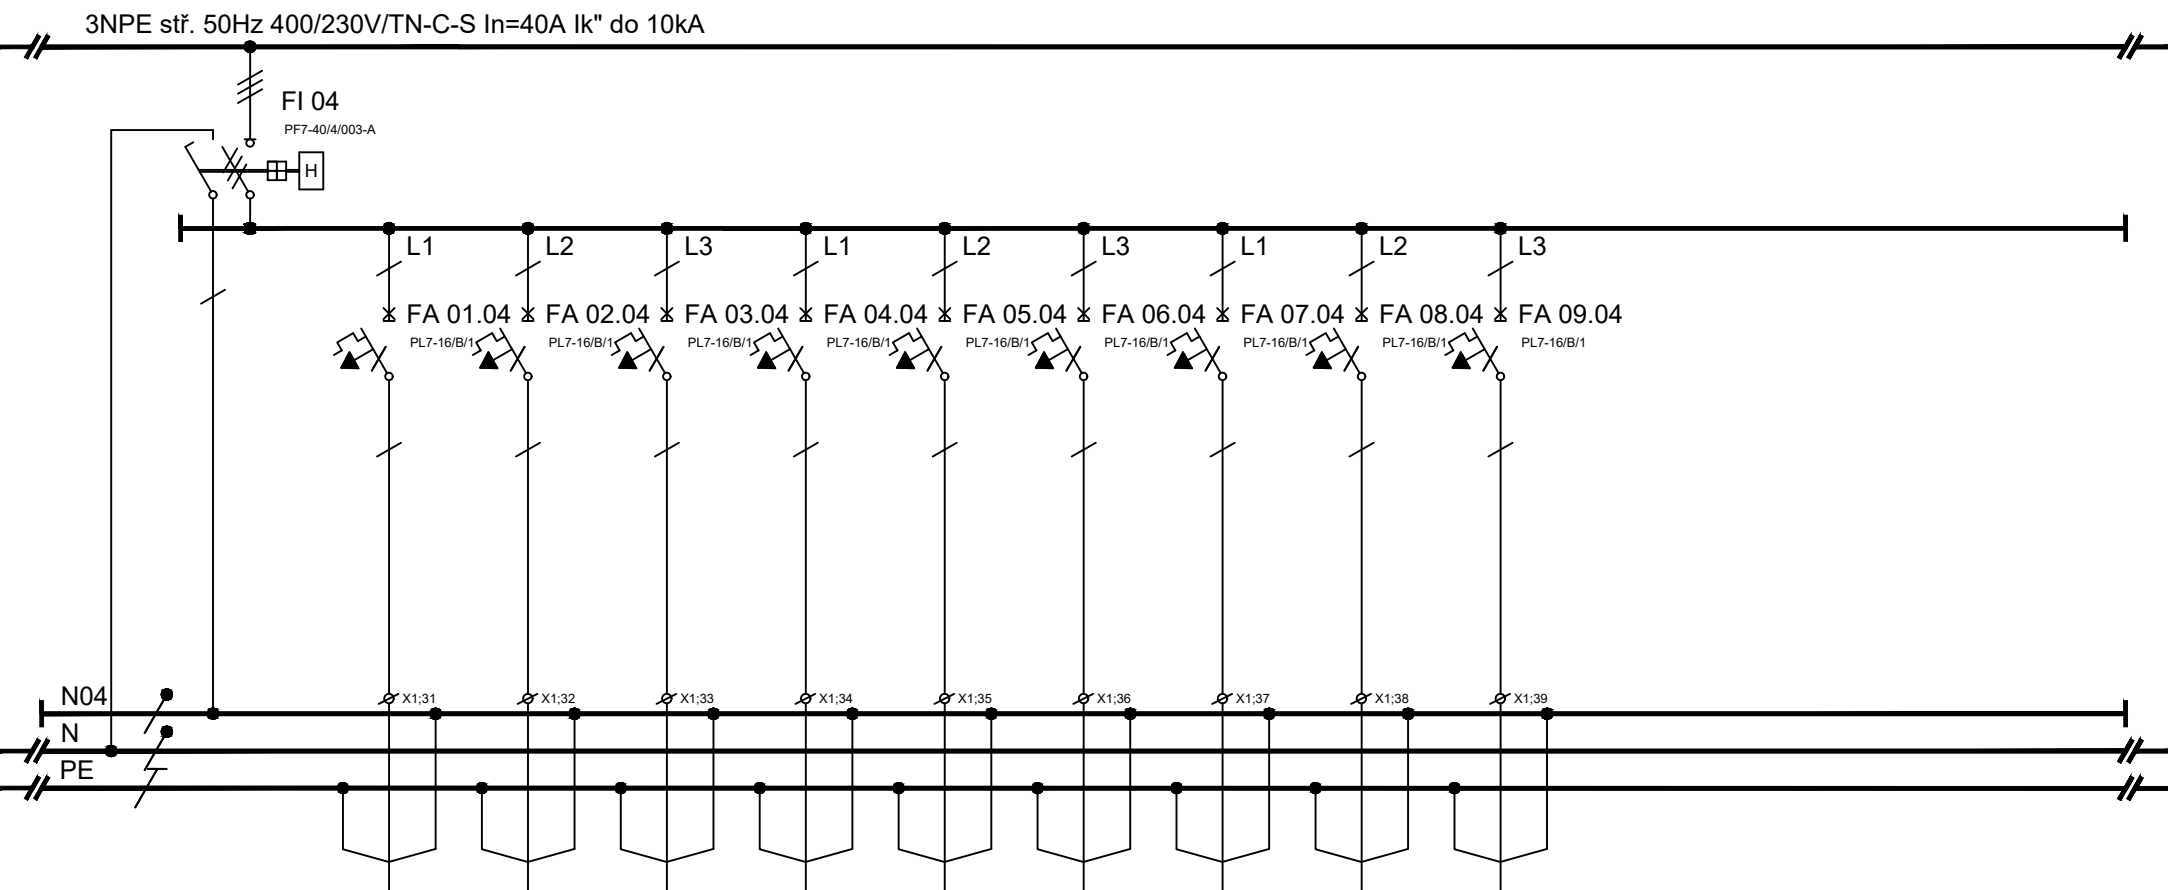



ČÍSL.OBV.		Z3.28	Z3.29	Z3.30	Z3.31	Z3.32	Z3.33	Z3.34	Z3.35	Z3.36				
KABEL		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J				
PRŮŘEZ		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5				
Č.KABELU		WLZ3.28	WLZ3.29	WLZ3.30	WLZ3.31	WLZ3.32	WLZ3.33	WLZ3.34	WLZ3.35	WLZ3.36				
Pi (kW)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0				
KAM		zásuvky 230V m.č.211-213	zásuvky 230V m.č.212 PC	zásuvky 230V m.č.212	zásuvky 230V m.č.212	zásuvky 230V m.č.213 PC PK	zásuvky 230V m.č.213 PV PK	zásuvky 230V m.č.213,214	zásuvky 230V m.č.213 LED	zásuvky 230V m.č.213 KV				


<div>Petr Winkler</div> <div>Skácelova 3063/5</div> <div>695 01 Hodonín</div> <div>tel.: 603 513 362</div> <div>IČ: 88842711</div> <div>ČKAIT: 1005185</div>	Odpovědný projektant:		Vypracoval:			
	Petr Winkler		Petr Winkler		datum	05/2025
	investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			číslo výkresu	D.1.2.5-18
	název stavby:	Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa			formát	1xA4
	název výkresu:	Rozváděč RMS3.1			počet stran	8
					strana číslo	6

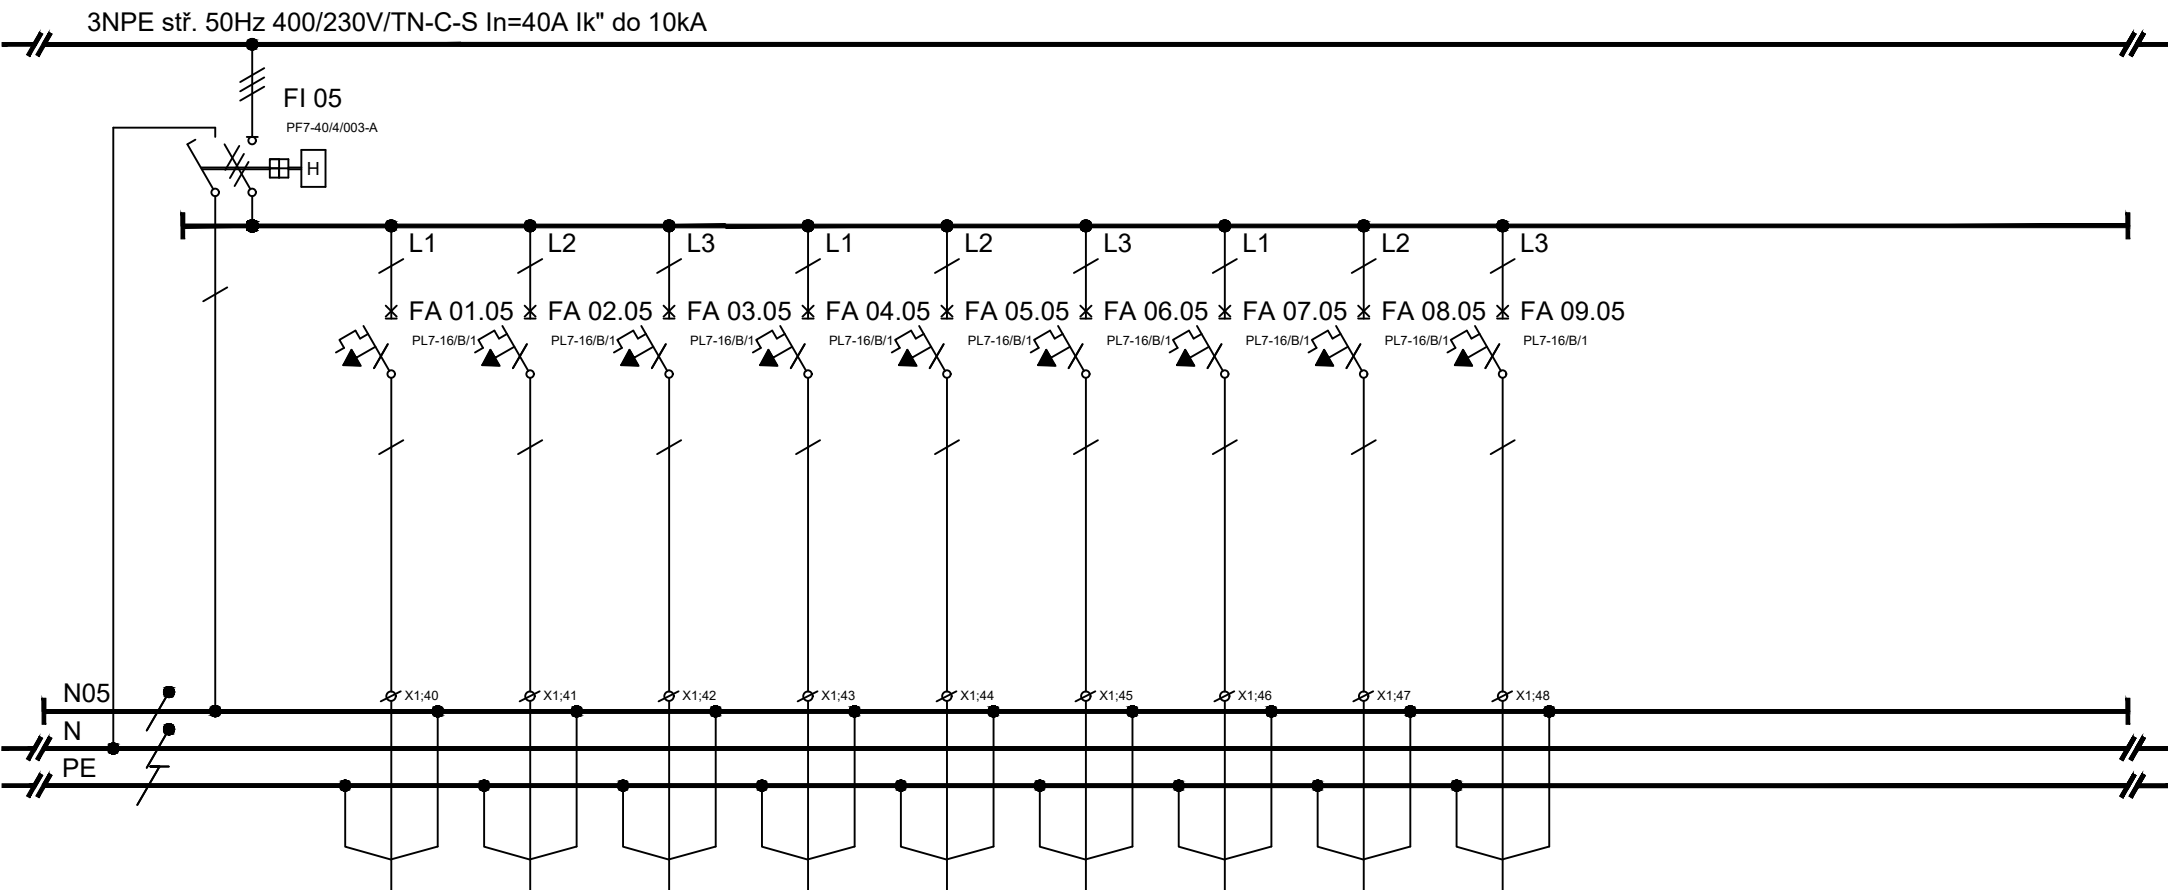

ČÍSL.OBV.		Z3.37	Z3.38	Z3.39	Z3.40	Z3.41	Z3.42	Z3.43	Z3.44	Z3.45				
KABEL		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J				
PRŮŘEZ		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5				
Č.KABELU		WLZ3.37	WLZ3.38	WLZ3.39	WLZ3.40	WLZ3.41	WLZ3.42	WLZ3.43	WLZ3.44	WLZ3.45				
Pi (kW)		2,2	0,5	2,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
KAM		zásuvky 230V m.č.213 EOVS	zásuvky 230V m.č.214 PC	zásuvky 230V m.č.214 EOVS	zásuvky 230V m.č.216-218	zásuvky 230V m.č.216 PC	zásuvky 230V m.č.217 PC	zásuvky 230V m.č.217 PC	zásuvky 230V m.č.217 PC	zásuvky 230V m.č.218 PC				

<div>Petr Winkler</div> <div>Skácelova 3063/5</div> <div>695 01 Hodonín</div> <div>tel.:603 513 362</div> <div>IČ: 88842711</div> <div>ČKAIT: 1005185</div>	Odpovědný projektant:		Vypracoval:			
	Petr Winkler		Petr Winkler			datum
	investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			číslo výkresu	D.1.2.5-18
	název stavby:	Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa			formát	1xA4
	název výkresu:	Rozváděč RMS3.1			počet stran	8
					strana číslo	7

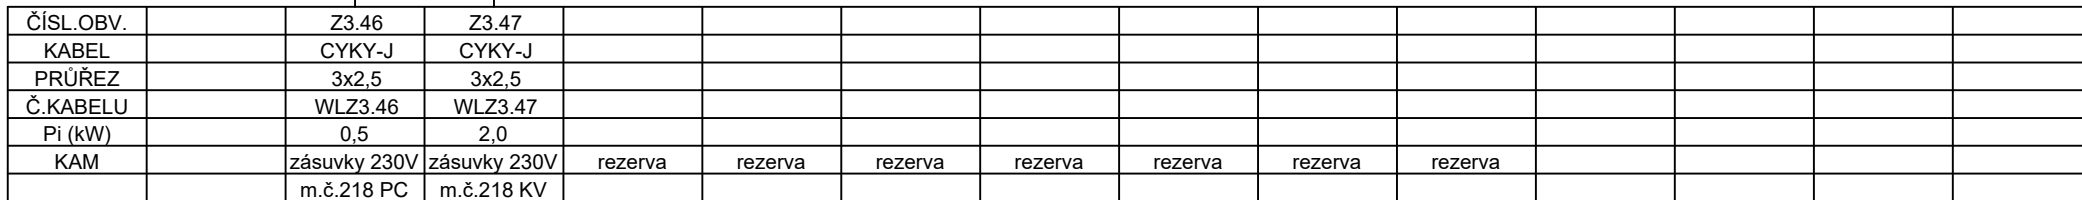

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	
Petr Winkler	Petr Winkler	
investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov	
název stavby:	Modernizace elektrických rozvodů, jističů a rozváděčů - II. Etapa	
název výkresu:	Rozváděč RMS3.1	

datum	05/2025
číslo výkresu	D.1.2.5-18
formát	1x A4
počet stran	8
strana číslo	8