




LEGENDA EPS

ZNAČKA	POPIS
	MULTISENZOROVÝ OPTICKO-TEPLOTNÍ HLÁSIČ S PATICÍ A IZOLÁTOREM, reakce na kouř a teplotu
	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ červený, IP24 VČ. OCHRANNEHO POLYKARBONÁTOVÉHO KRYTU
	OPPO (OBSLUŽNÝ PANEL POŽÁRNÍ OCHRANY)
	NAPÁJECÍ ZDROJ DLE EN54-4 VČ. AKU
	ZDP (ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU)
	ÚSTŘEDNA EPS
	TABLO EPS (všh 230x445x35mm)
	VSTUPNÉ VÝSTUPNÍ MODUL (1xVÝSTUP 230Vac_2A /3xVSTUP)
	VSTUPNÉ VÝSTUPNÍ MODUL (2xVÝSTUP 230Vac_2A/4xVSTUP)
	KABELOVÝ VÝVOD EPS
	KOVOVÁ KRABICE S POŽÁRNÍ FUKNČNOSTÍ, VE SHODĚ S NORMAMI 60439-1/2, IEC 439-1/2, ZP-Z1/2/008
	POPLACHOVÁ SÍŘENÁ ČERVENÁ
	POPLACHOVÁ SÍŘENÁ ČERVENÁ ADRESNÁ
	ZABĚSKOVÝ MAJÁK
	KTPO (KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY)
	KRUHOVÉ VEDENÍ č.1- HLÁSIČE, bezhalogenový kabel, B2CAS1D0, 1x2x0,8 - IEC 60332-3 /Pevně uložený BEZHALOGENOVÝ J-HSTJH 1x2x0,8 BMK
	KRUHOVÉ VEDENÍ č.2- OVLÁDÁNÍ A SIGNALIZACE, S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 45min, B2CAS1D0, dle ČSN 60331 MIN. 1m POD OMITKOU NEBO PŘÍCHÝTEK A SVAŽKOVÝCH ÚCHYTŮ, KABEL PRAFIaGuard 1x2x0,8 (SN) E90
	TRASA PRO NÁPOJENÍ OVLÁDACÍHO TABLA, OPPO a KTPO S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 45min, NÁPOJENÍ OVL. ZAŘ. TRASY DLE ČSN 73 0846, B2CAS1D0, dle ČSN 60331 MIMO POHLED A V CHÚC ZÁSADNĚ POD OMITKOU, MIMO CHÚC NAD PODHLEDY POMOCÍ PŘÍCHÝTEK
	TRASA KABELU S POŽÁRNÍ FUNKČNOSTÍ 30min, B2CAS1D0, dle ČSN 60331
	PRAFIaDur 3x1,5 P30-R, NÁPÁJENÍ ÚSTŘEDNÝ EPS
	PRAFLASAFE 2x1,5
	Trasa vedení stoupání/klesání
	KRABICE NÁSTĚNNÁ PROPOJOVACÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
	Rozváděč NN
	PŘÍRŮŽNÝ MAGNET DVEŘÍ - POUZE KABELOVÁ PŘÍPRAVA

LEGENDA VEDENÍ A ZPŮSOB ULOŽENÍ

	na roštu		v trubce na povrch		pod podlahou		pod povrchem		svazek, držák		v zemi		nosné lano		ochranné a doplňující pospojování
	ve žlabu		v káblé		podlaže		na povrchu		na příchytkách		nad podhledem		parapetní kanál		pothyblivé

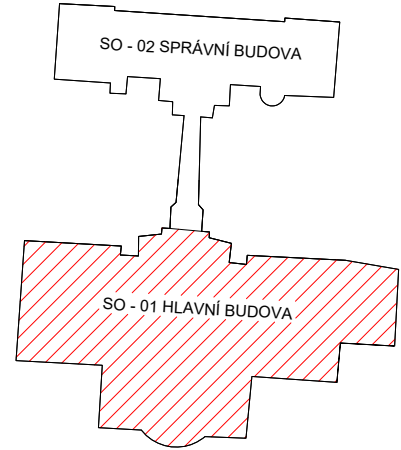

	<b>Synerga a.s.</b> Sladkého 13 617 00 Brno +420 548 213 222		
PROJEKTANT	Synerga a.s., Sladkého 13, 617 00 Brno		
VEDOUcí PROJEKCE	-		e-mail:
VYPRACOVAL	Ing. Libor Lahodný		tel.: - e-mail: lahodny.l@synerga.cz
KONTROLOVAL	-		tel.: - e-mail:

 prspěvková organizace			
INVESTOR	Domov Božice, příspěvková organizace, Božice 188, 671 64 Božice, IČ: 456 71 877		
ZASTOUPENÝ	Mgr. Ing. Ivana Petrášková, MBA	tel: 515 257 109	e-mail: reditel@domovbozice.cz
ZASTUPCE ŘEDITELE	Adriana Dojčarová	tel: 515 257 108	e-mail: dojcarova@domovbozice.cz
KRAJ	Jihomoravský	OBEC	Božice
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihomoravského kraje	STAVEBNÍ ÚŘAD	Hrušovany nad Jevišovkou

NÁZEV STAVBY			
<b>Domov Božice, příspěvková organizace – EPS</b>			
STAVEBNÍ OBJEKT			
SO - 01 HLAVNÍ BUDOVA			
ČÁST			
D.1.4.1 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE			

NÁZEV VÝKRESU	<b>PŮDORYS 1PP</b>	mřížko:	<b>1 : 75</b>	č. výkresu:	<b>01</b>
číslo zakázky:	PN23080	členění dokumentace:	D.1.4	datum tisku:	12/2023
		formát:	8 x A4	stupeň PD:	<b>DPS</b>