

Zodpovědný projektant:	Kamil Zouhar, ČKAIT 1007480	Projektování vyhrazeného el. zařízení do 1000V Revizní technik vyhrazeného el. zařízení E2A <b>KAMIL ZOUHAR</b> Ol. Blažka 58 679 02 Rájec-Jestřebí IČO: 03838941 mob.: +420 771 573 341 email: zouhar@revizzouhar.cz
Stavebník:	Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Charbulova 106, 618 00 Brno	
Stavba:	Rekonstrukce chladírenských a mrazících boxů SŠ Brno, Charbulova – odloučené pracoviště Nová Svratka	
Název výkresu:		
<b>ROZVADĚČ R-MS-RES - DOPLNĚNÍ</b>		
Část:	D.1.2.5. TPS - SILNOPROUD	Měřitko: <b>--</b> Číslo výkresu: <b>E-02</b>

ROZVADĚČ: Stávající rozvaděč, OCEP/Z  
3 POLE  
doplnění pole č.2 - viz schema

instalovat novou DIN lištu pro osazení nových jističích prvků  
Zkrat. odolnost nových prvků 10kA  
Stávající vývody nejsou předmětem dokumentace


SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S

POZNÁMKY:

- NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ UMÍSTĚNA DOKUMENTACE
- PŘÍSTROJE OPATŘIT POPISNÝMI ŠTÍTKY DLE SCHEMA ROZVADĚČE A SITUOVÁNÍ OBVODŮ V BUDOVĚ
- OPATŘIT VÝSTRAŽNÝMI ŠTÍTKY

OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA: ZÁKLADNÍ IZOLACÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
- OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA: AUT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY  
OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

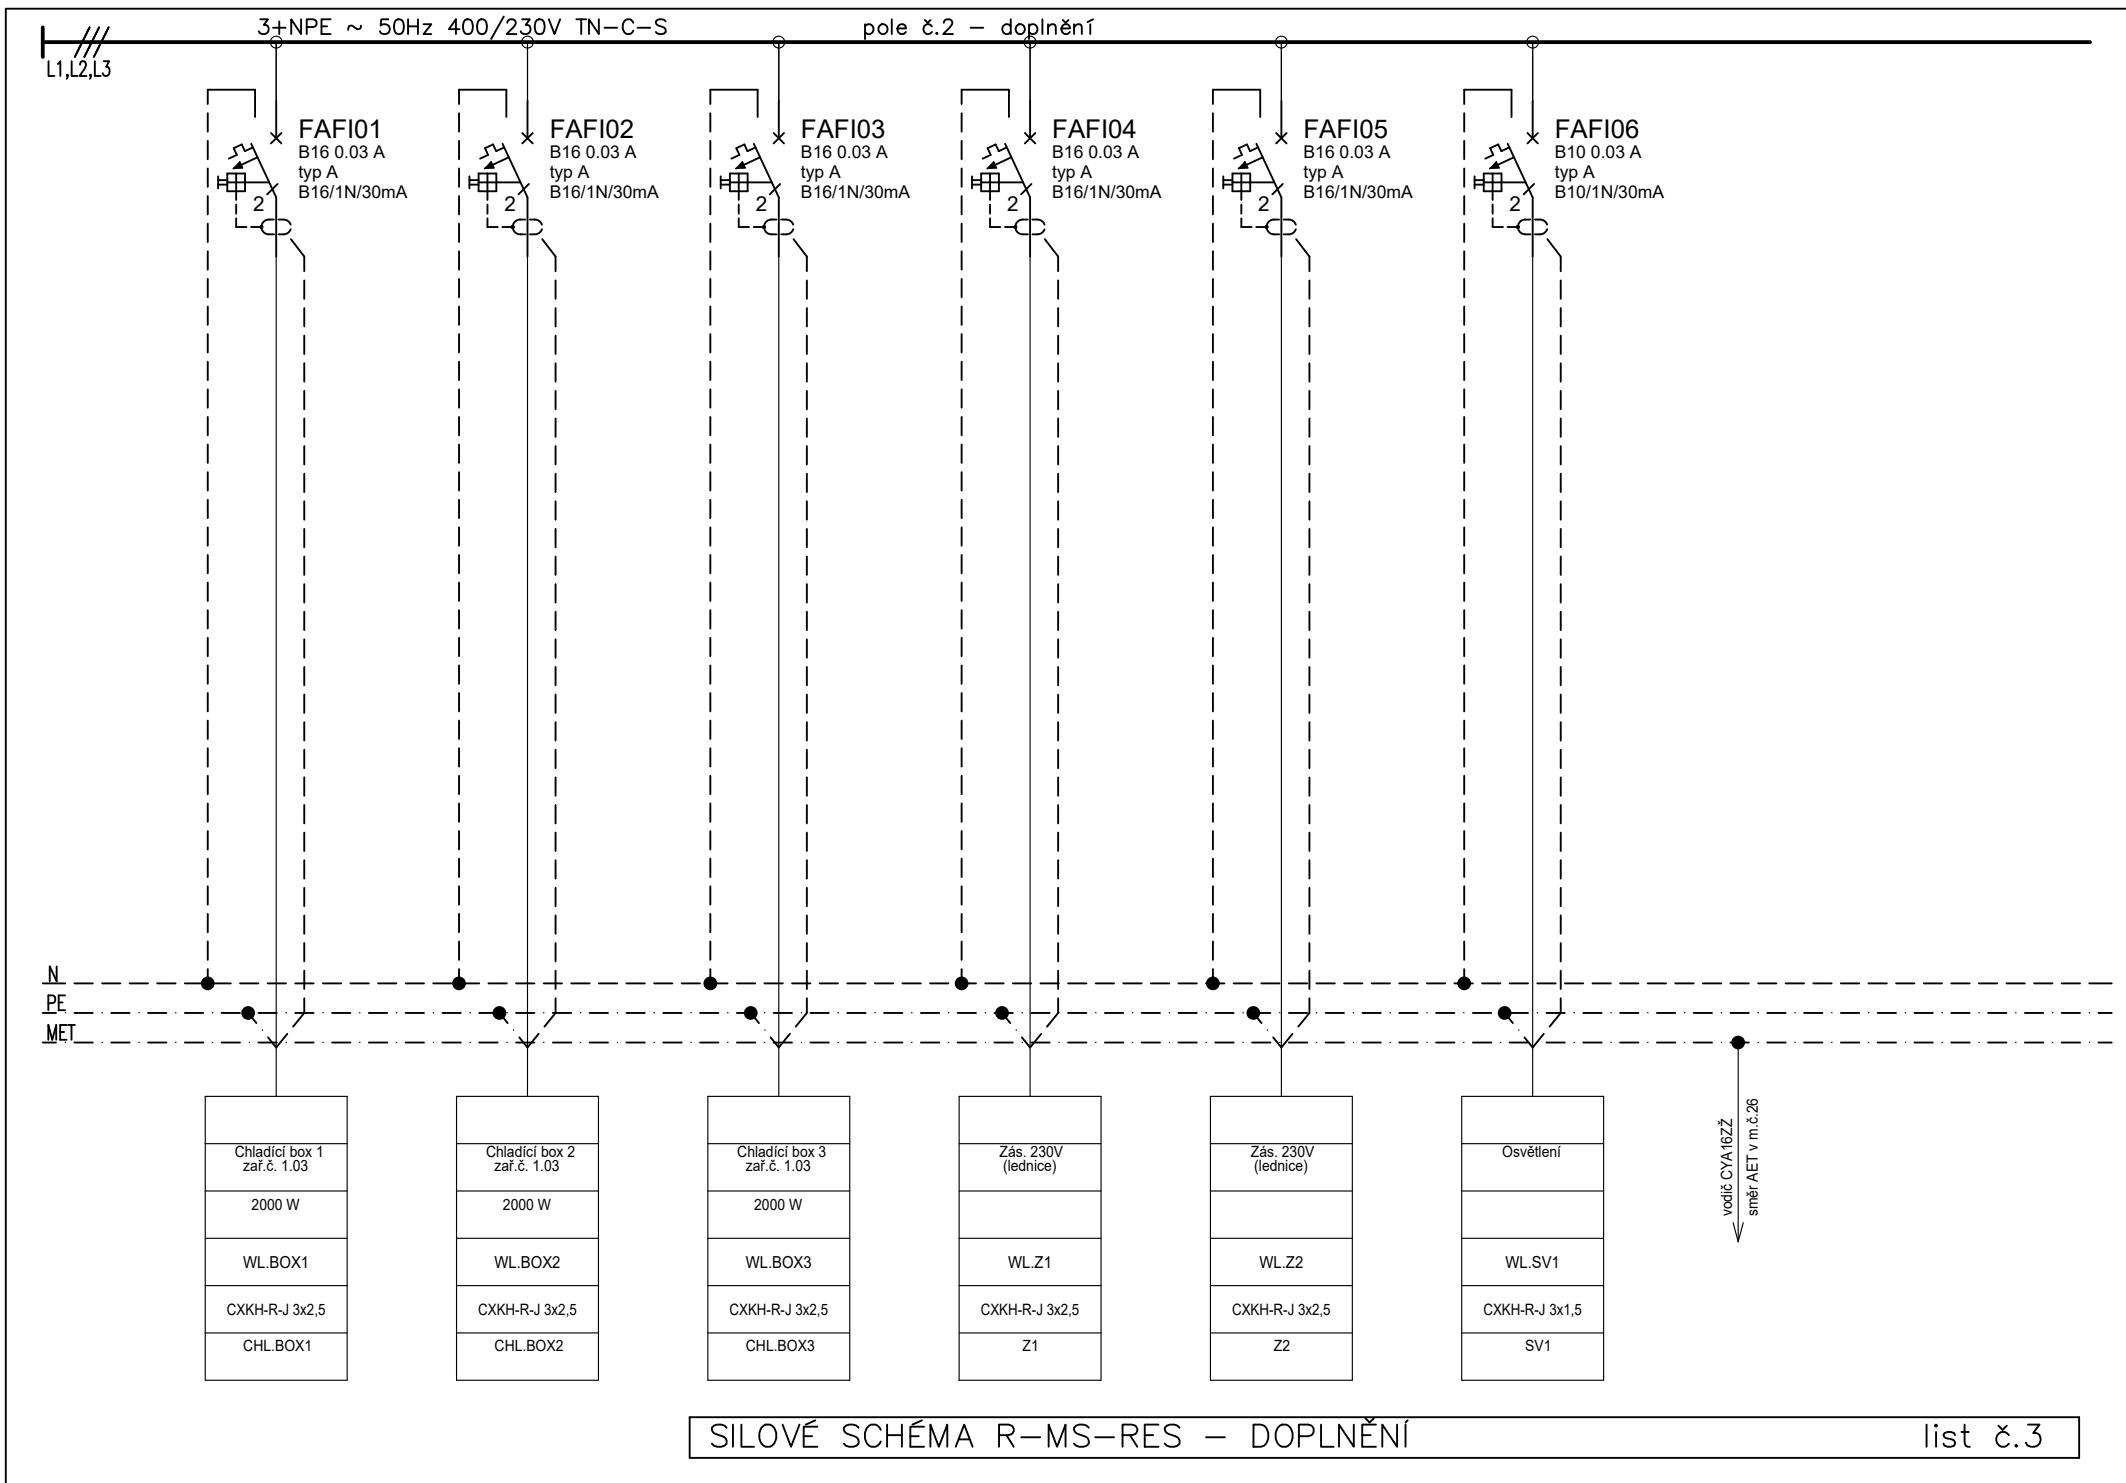

## REZERVNÍ LIST