



ŘEZ PROPOJENÍM

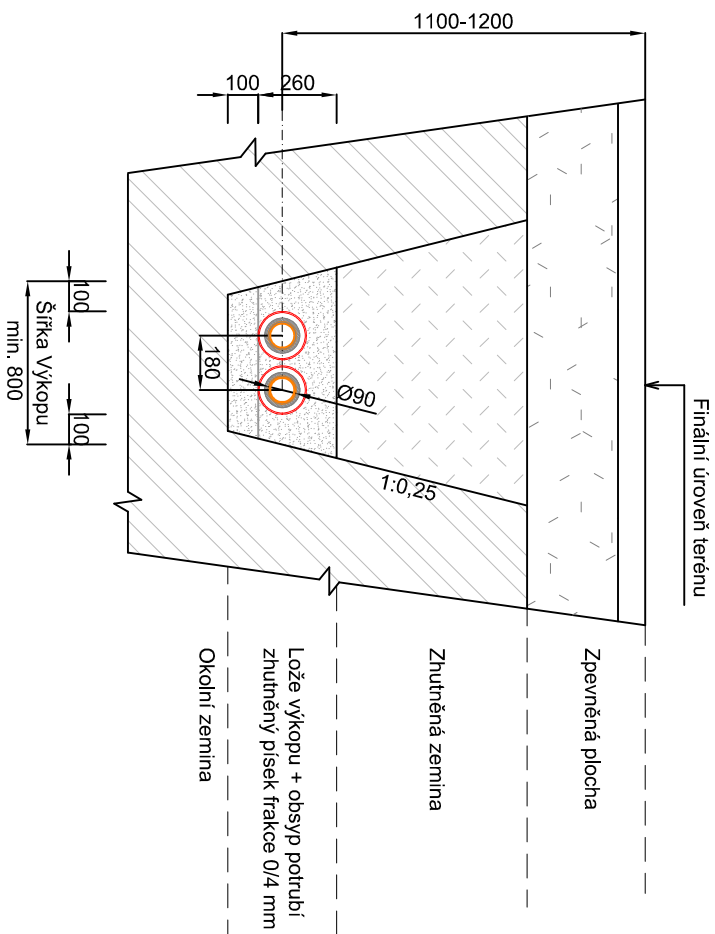


LEGENDA:

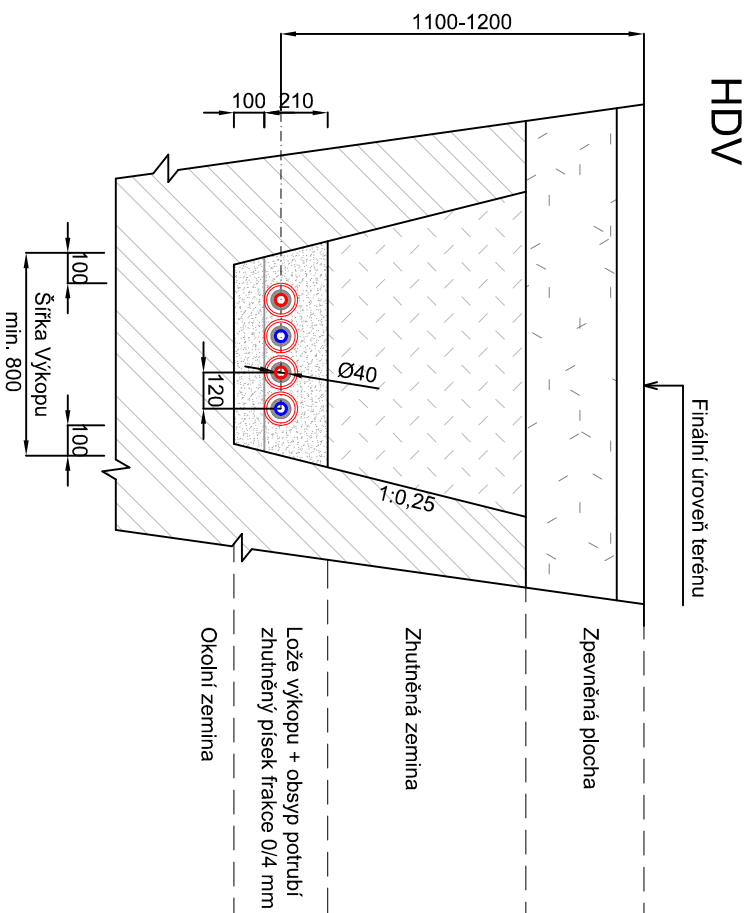

HDV - HORIZONTÁLNÍ DOPOJENÍ VRTŮ

- potrubí PE-RC d400, 3,7 mm (SDR11, PN16), potrubí je vybaveno vnější ochrannou signální vrstvou zelené barvy
- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II
- pokládka potrubí v hloubce 1,1–1,2 m pod finální úroveň terénu/zpevněné plochy (případně hlouběji, šachta musí být nejvyšším bodem propojení)
- izolováno kaučukovou izolací d42x 13 mm
- vloženo do chráničky d110, vnitřní Ø 94 mm
- konec chráničky ušlechťený pomocí těsnící hmoty vodotěsné min. do 0,5 baru
- minimální počet metrů objíhu se řídí technickou normou




PV - PÁTĚŘNÍ VEDENÍ d90



- potrubí PE-RC d90x 5,4 mm (SDR17, PN10)
- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II
- konečná potrubí v hloubce 1,1-1,2 m pod finální úroveň zpevněné plochy
- komce chráněný ušetřený pomocí dřevní hmoty vodorovně min. do 0,5 baru
- izolováno kauckovou izolací tl.8x 13 mm
- vloženo do KG potrubí DN150, vnitřní Ø152 mm
- minimální poloměr ohybu se řídí technickou normou

POZNÁMKY

- Projektant nenese odpovědnost za jin neodsouhlasené změny stavby.
- Projektant nenese odpovědnost za vady vzniklé chybnou interpretací jakékoliv části této PD.
- Projektlem uvedené materiály stanovují standardní řešení a není možné je zaměnit za materiály kvalitativně horších parametrů. Pokud došlo k zaměně, nenese projektant zodpovědnost za správnosti projektu.

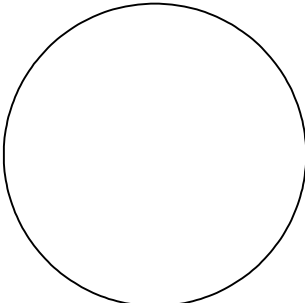Generální projektant:		Projektant částí:		 <div>ARTEG s.r.o. Siračnická 714/49 460 05 Liberec irma.drapak@arteg-projekt.cz</div>
 <div>SMART PROJEKT s.r.o. Lanžhošská 344/92 690 02 Břeclav info@smart-projekt.cz</div>				
Architekt:	Ing. arch. Vladislav Vrána	Vypracoval:	Bc. Lucie Sodomková, DiS.	
HIP:	Ing. Michal Kolář	Kreslil:	Bc. Lucie Sodomková, DiS.	
Kontroloval:	Ing. Michal Kolář	Zodp. projektant:	Ing. Vladimír Bobek	
Stavebník:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno			
Místo stavby:	Břeclav, 690 02, U Nemocnice	Ozn. projektu:	-	
Název:	Novostavba výjezdové základy ZS JmK, p. o. v Břeclavi			
Objekt:	IO 250 VRTNÉ POLE ZEMNÍHO REZERVOÁRU NÍZKOPOTENCIÁLNÍHO TEPLA	Datum:	12/2024	
Část:	-	Formát:	2x A4	
		Stupeň:	DPS	
		Měřitko:	1:25	
ŘEZ PROPOJENÍM		Číslo přílohy	103	00
Název dokumentu:			Revize	