

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 19.02.2025

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: Ekologické centrum Lipka / 01/327

Projektant/montážní firma:

Společnost: Ing. Adrián Mikloš


Název:

Ulice:

PSČ:

Telefon: 792 318 135

Ekologické centrum Lipka

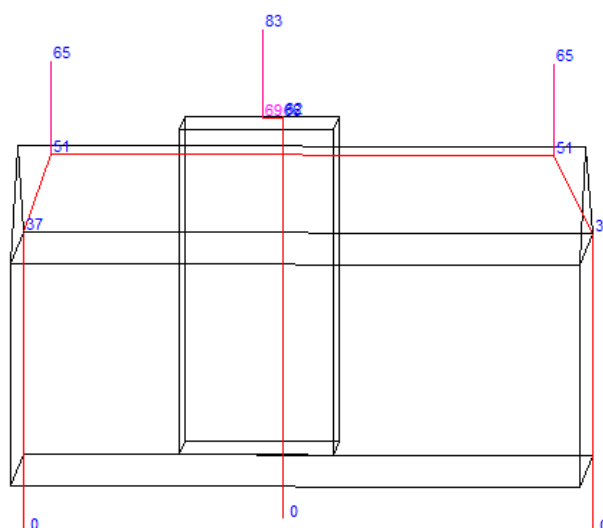

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: Ekologické centrum Lipka

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 1

Úroveň potenciálu: -3 m

Max. dostatečná vzdálenost 69 cm

Projekt:

Číslo projektu: 01/327

Název projektu:

Ulice:

PSČ: --