


SCHÉMA PROPOJENÍ EPS A ZDP

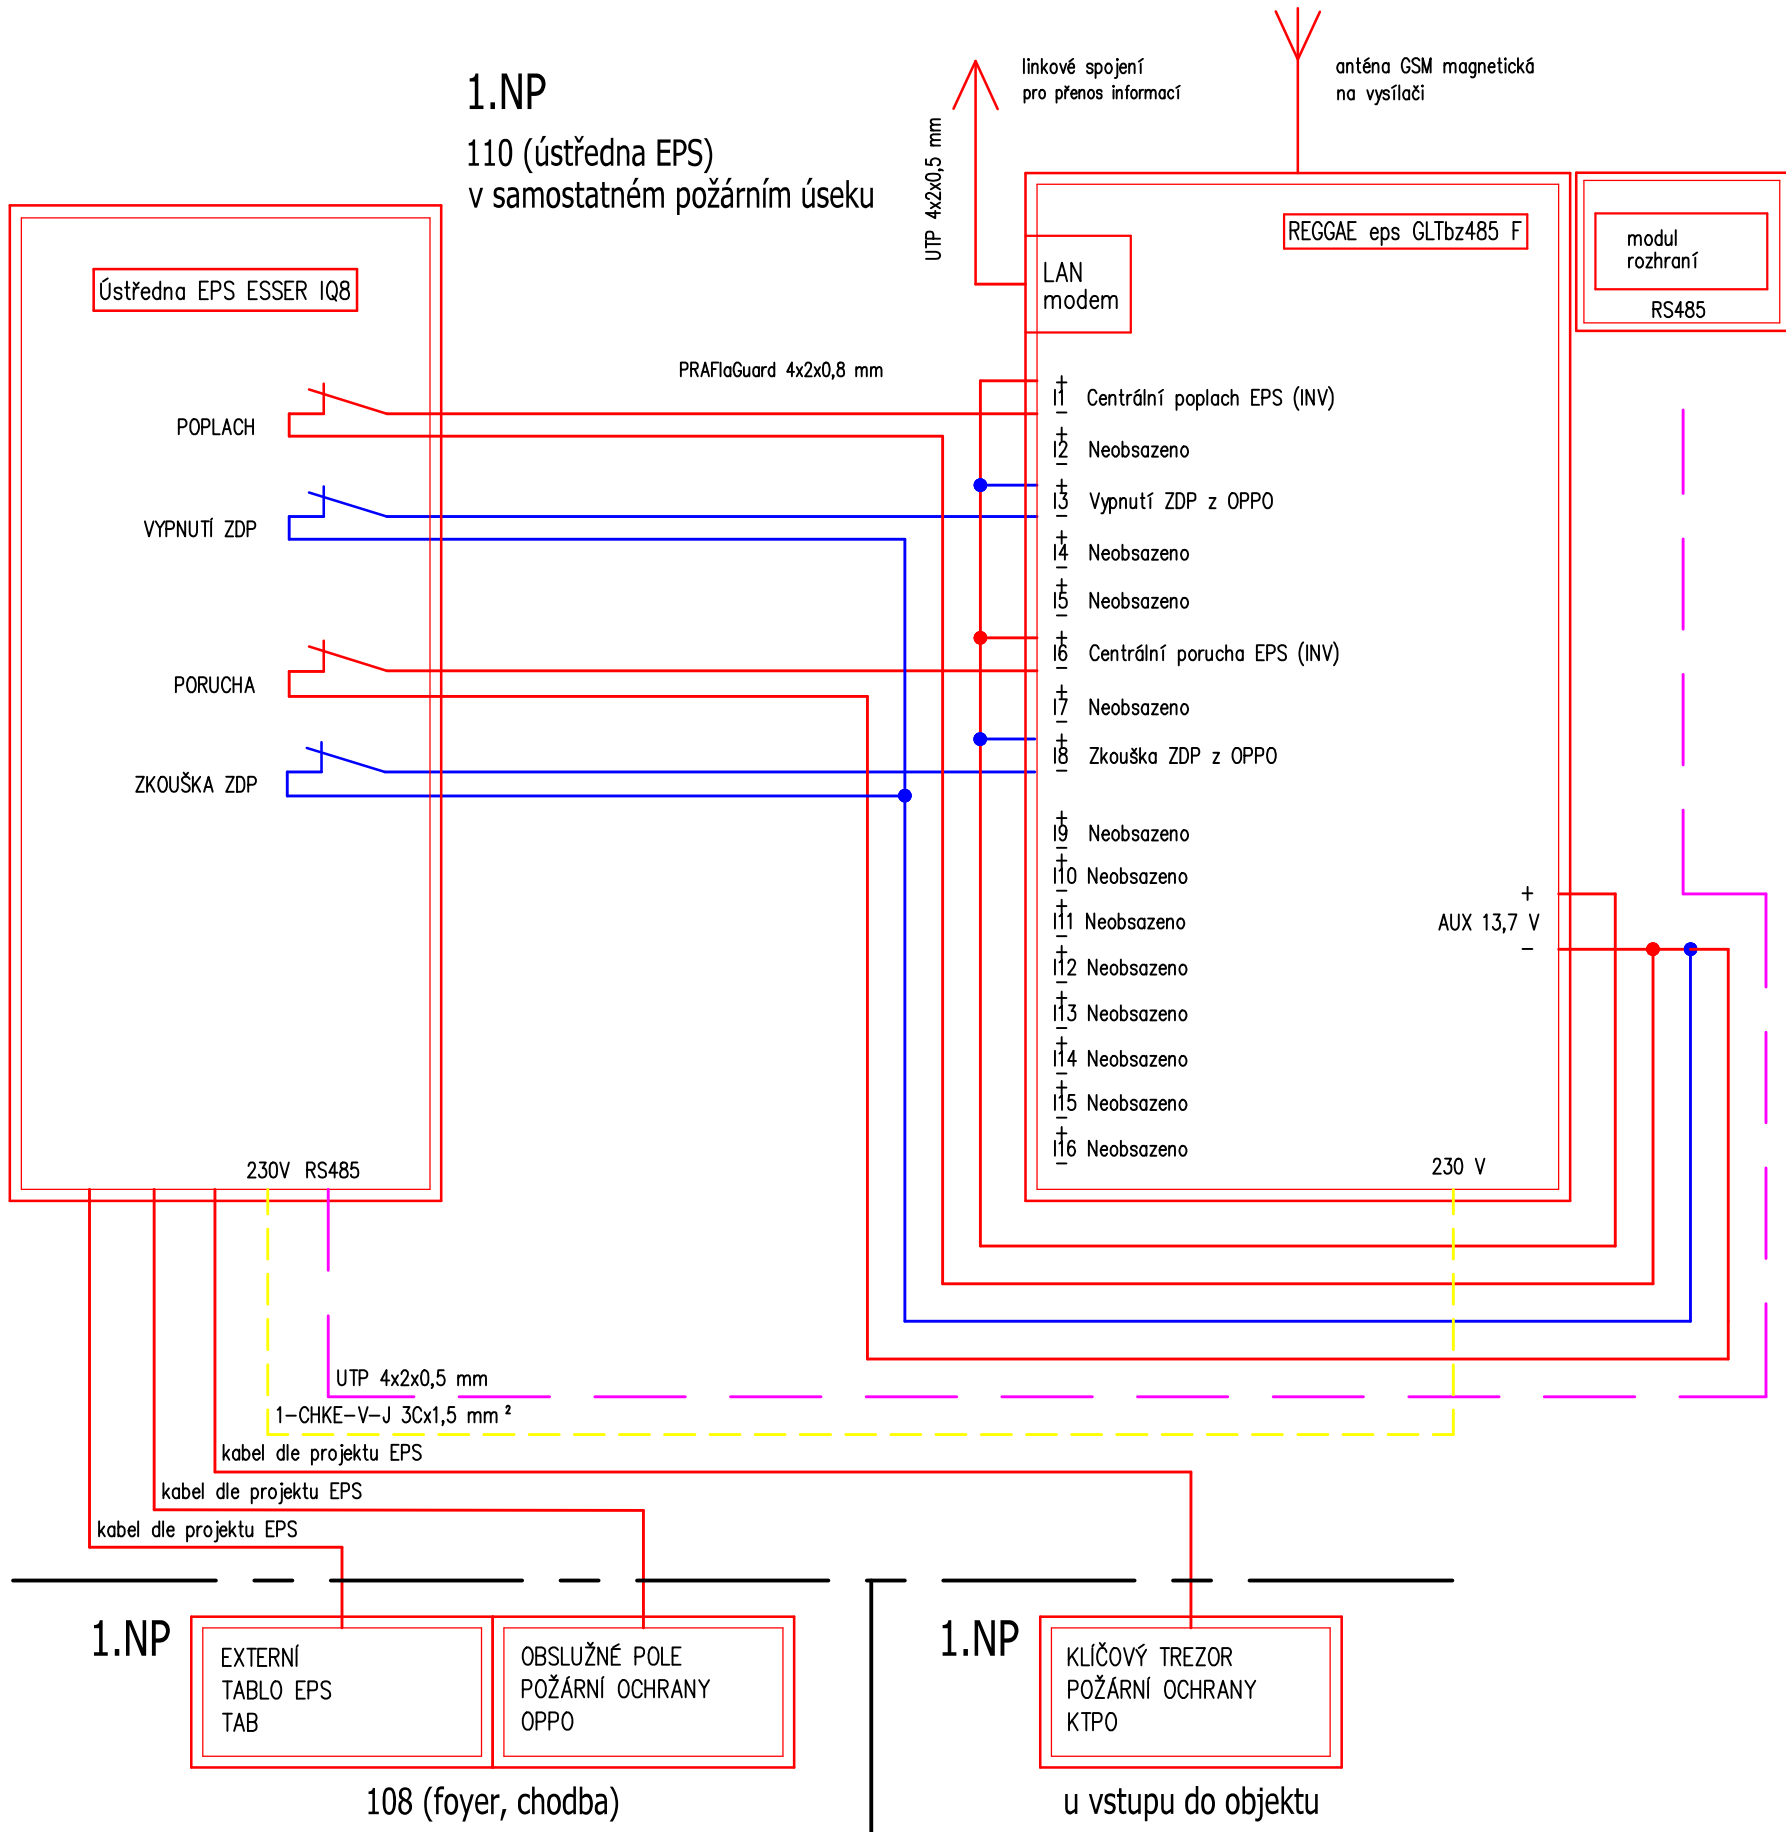

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 + Z2:
PRO ÚSTŘEDNU EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO RÁDIOVÝ VYSÍLAČ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO OSTATNÍ PRVKY – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S
JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ ZDP: 12V ss

Pozn. – napájení rádiového vysílače NAM 230V bude provedeno ze svorek pro napájení ústředny EPS 230V

1	06. 06. 2025	1.vydání – Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	A. FOJTÍK	J. DUBA	K. SVOBODA
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAVRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

AKCE		Vzdělávací centrum Podmitrov, Mitrov 10, 592 53 Strážek		PATROL®	
ČÁST		Zařízení dálkového přenosu		ZAKÁZKA 62626337	
VÝKRES		Přehledové schéma		ČÍSLO VÝKRESU 02	VÝTISK
INVESTOR		Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno			
SCHVÁLIL		K. SVOBODA	MĚŘITKO	REVIZE 1.	
KONTROLOVAL		J. DUBA	FORMÁT 2A4		
NAVRHL		A. FOJTÍK	STUPEŇ DPS		