


NÁZEV Stavební úpravy zázemí kuchyně, Obchodní akademie Kotlářská		Proj. část: SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha		 SZ Projekce elektro	
ČÁST PD D.1.4.c Silnoproudá elektroinstalace					
MÍSTO STAVBY	Kotlářská 263/9, Brno p. č. 1025/1 v k.ú. Veverí [610372] / Brno [582786]	ZODP. PROJEKTANT		ČÍSLO ZAK.	24Z133
INVESTOR	Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 263/9, 611 53, Brno	Karel Sommer		DATUM	11/2024
		VYPRACOVAL		STUPEN PD	DPS
NÁZEV VÝKRESU Rozvaděč RH - 3. Pole		OBJEKT	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU:	04

Rozváděč RH - 3. POLE

OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ

PŘÍVOD: ZDOLA

KRYTÍ: IP40/IP20


PŘÍPOJNICE: PEN, N+PE

Poznámka:


Jističe pro stávající rozvody v kuchyni budou
odpojeni a nahrazeny dle tohoto schémata
rozdávěče

ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3+PE+N AC 400V 50Hz/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

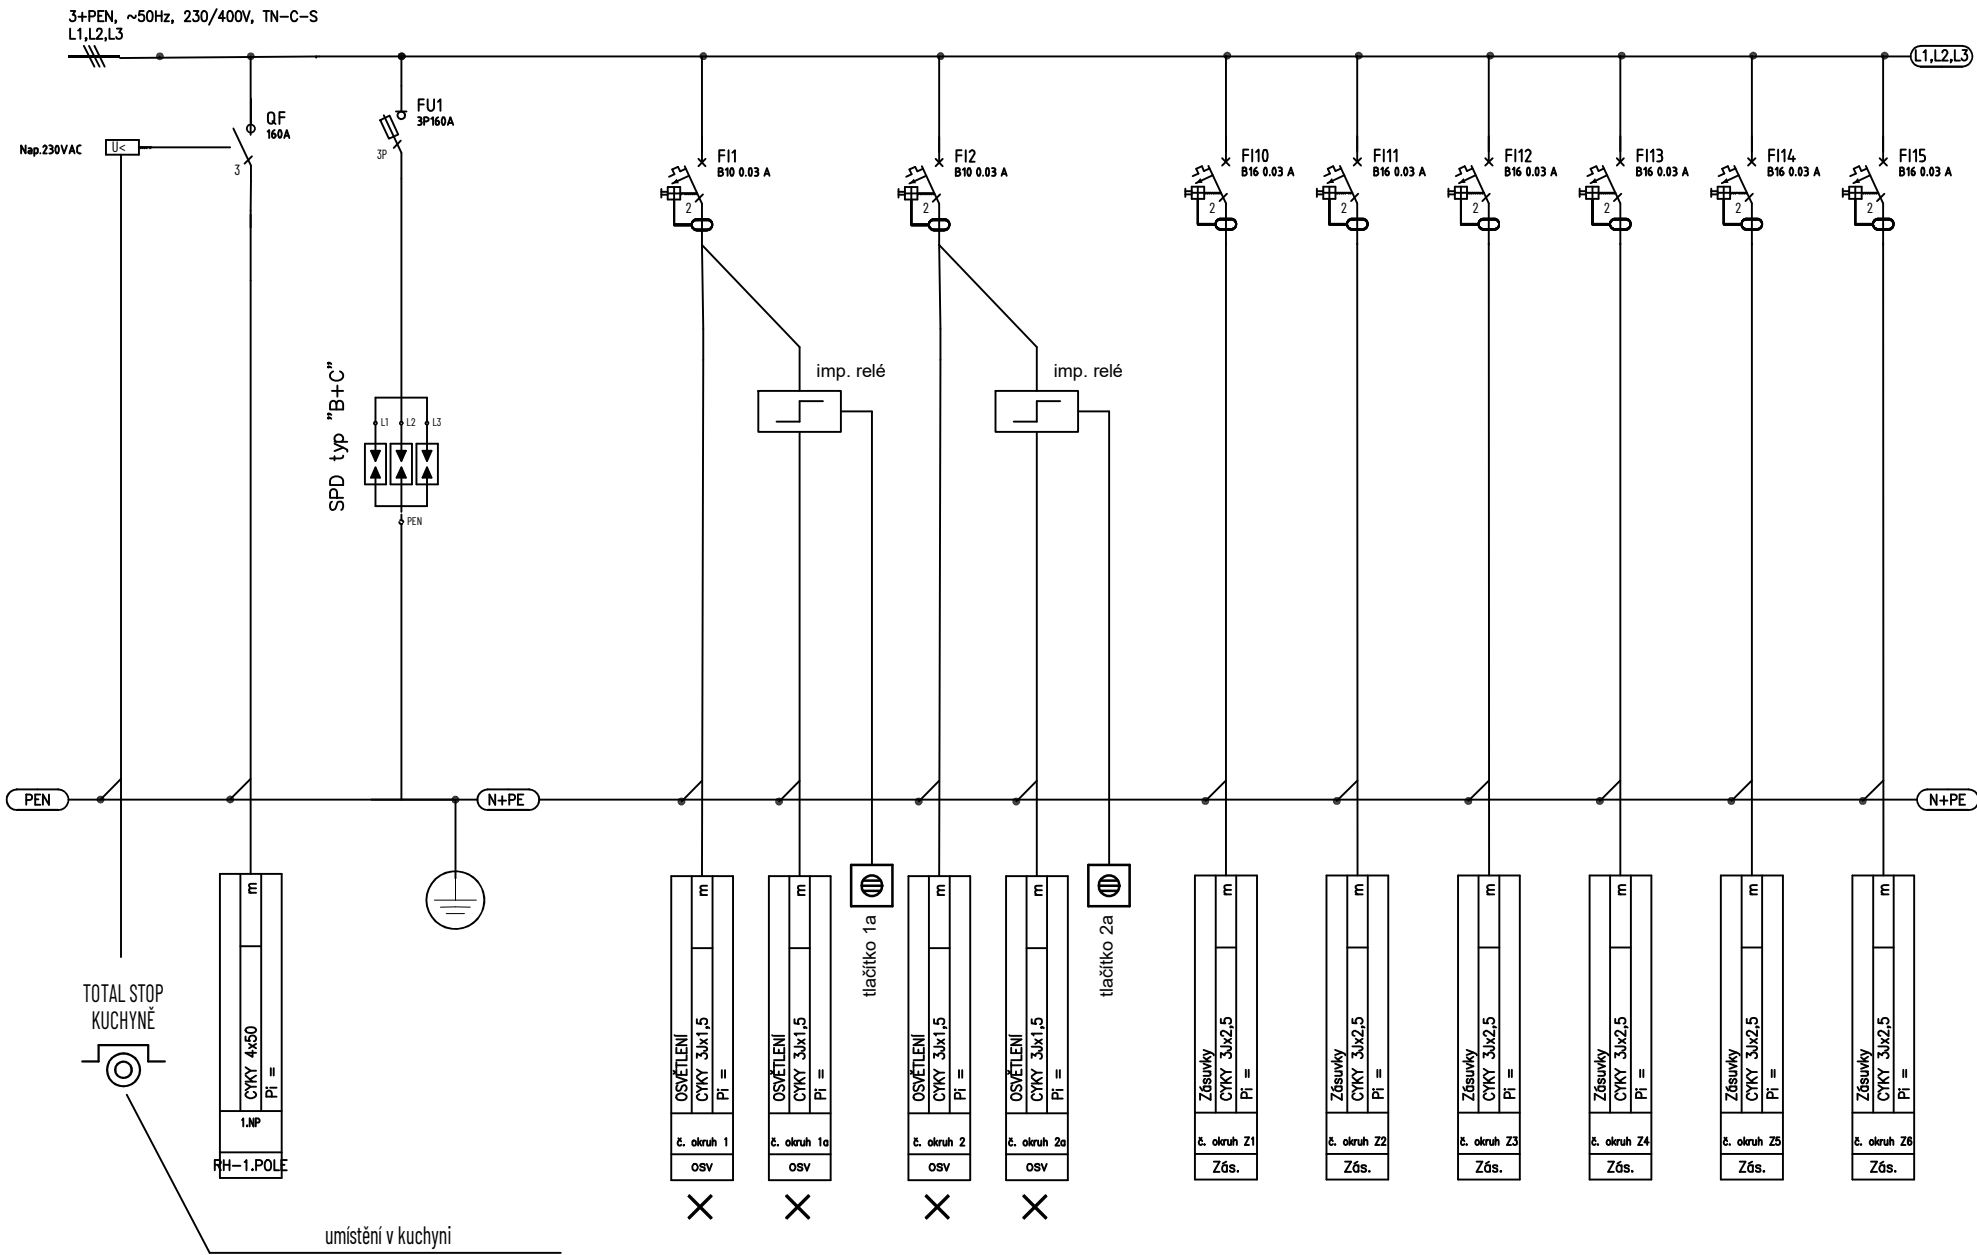

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
L1,L2,L3

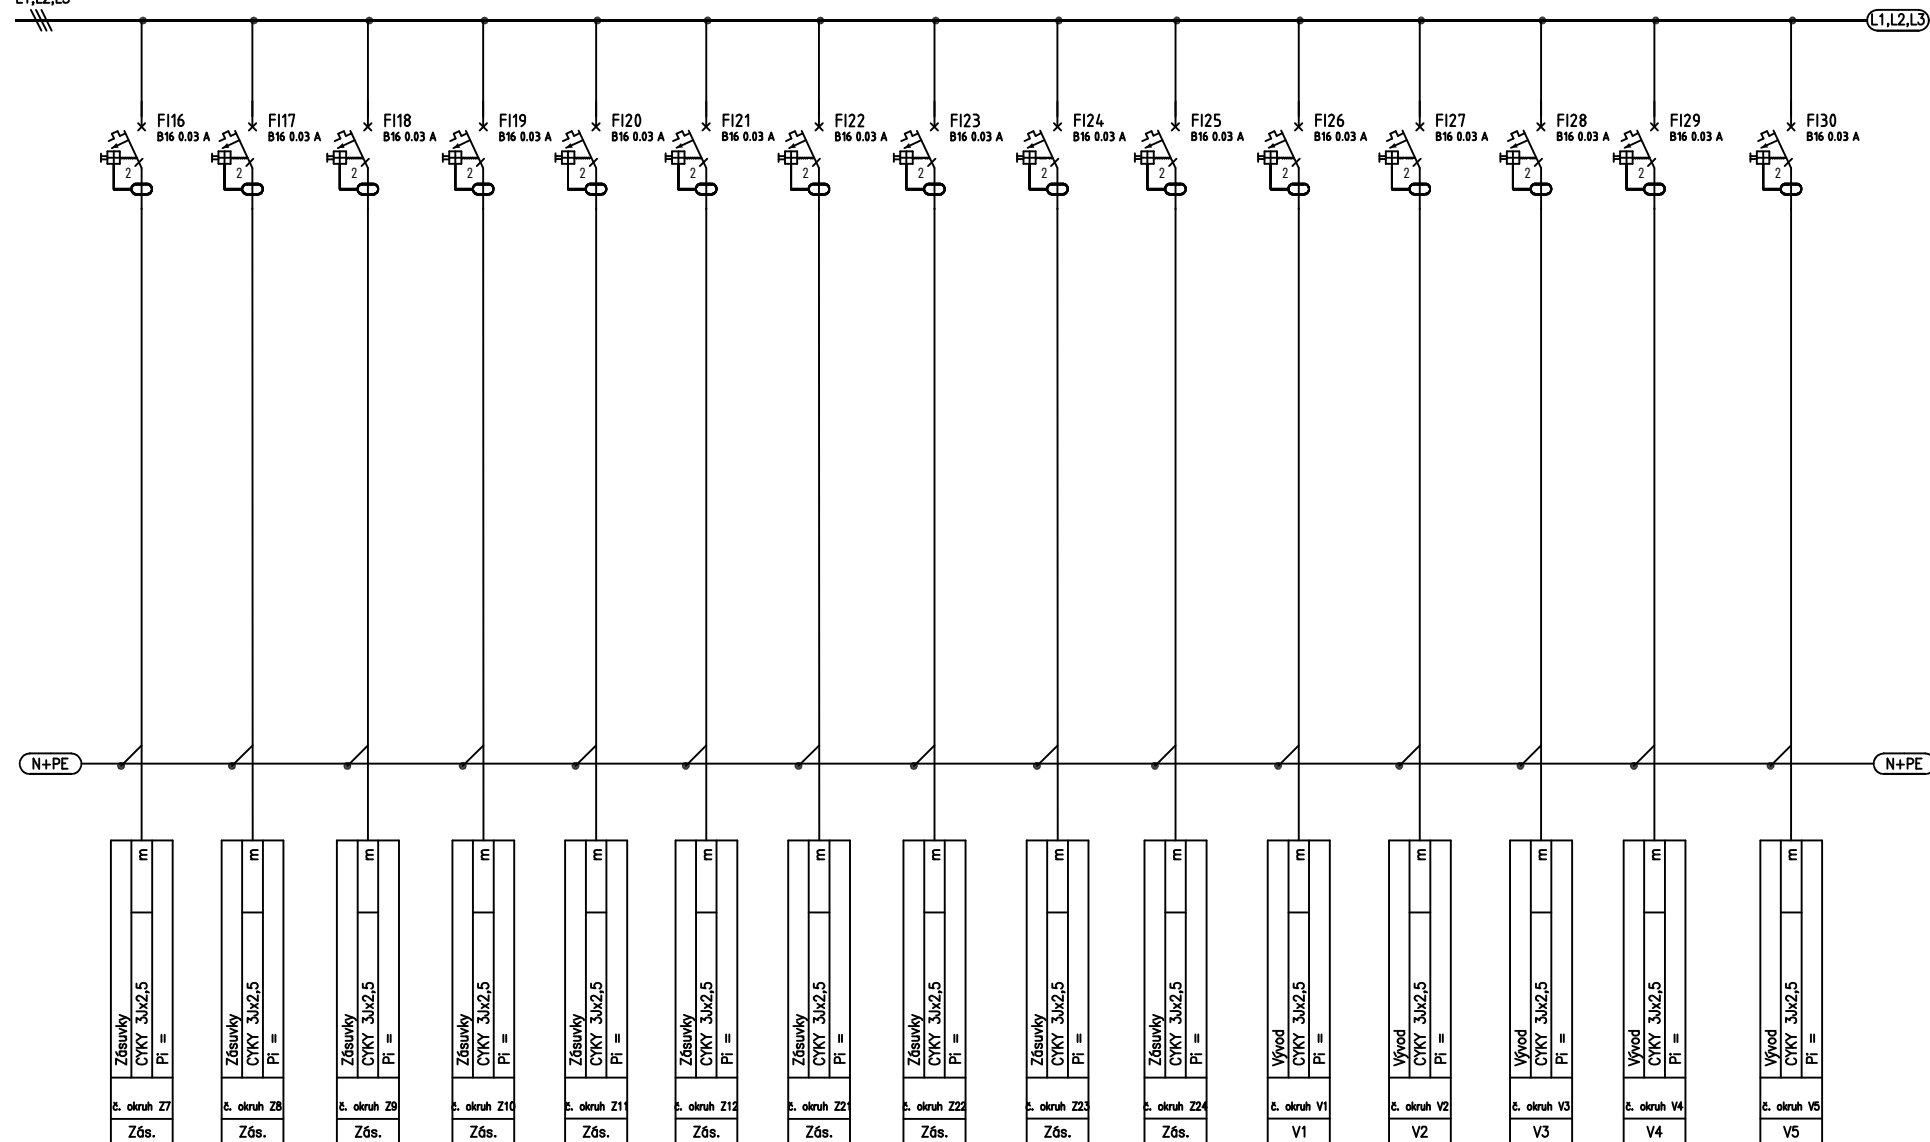

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
L1,L2,L3

