


LEGENDA:

- vodič CYKY-J 2-5x1.5
 - vodič CYKY-J 3x2.5 / CYKY-J 5x2.5 / H07RN-F 3Jx2.5
 - H07RN-F 5Jx25 / CYKY 5x25 / H07RN-F 5Jx10 / CYKY 5x10
 - hlavní kabelová trasa
- Poznámka - přívod pro volné vývody (Vxx) bude pod omítkou v provedení CYKY xx, u daného přístroje bude v instalační krabici / vypínači přepojen na kabel v provedení H07RN-F. U vývodu bude volný konec min. 2500 mm.


- spínač osvětlení jednobolový - č. 1
- přepínač osvětlení střídavý - č. 6
- přepínač osvětlení křížový - č. 7
- ovládání žaluzií
- vývod 400 V
- vývod 230 V
- tlačítko TOTAL-STOP kuchyně
- Čtečka čipů
- zásuvka DATA
- 3f vypínač
- zásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 45
- dvourámeček -zásuvka, IP 20
- Tlačítko pro ovládání stykače pro vypnutí zařízení

Označení svítidla	Množství	Název	Příkon	Světelný tok
A	8	LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08, 1200mm	49,0 W	7400,0 Lm
B	2	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm	42,0 W	5100,0 Lm
C	4	LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08	20,0 W	2750,0 Lm
E	6	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm	32,0 W	3800,0 Lm
F	4	LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54	34,0 W	3800,0 Lm

DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ - NENÍ-LI UVEDENO JINAK

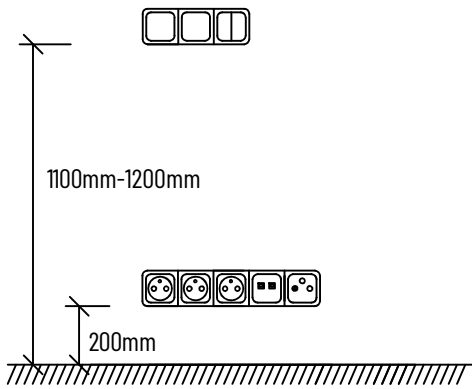

Poznámka:
Rozvody budou vedeny na stávajících konstrukcích v instalačních lištách pod stropem. Pro vývody ze země budou vedeny v drážce v zemi. V nových konstrukcích budou vedeny v drážce pod omítkou
Uzemnění - Pracovní stoly mají přípojovací šroub zpravidla na zadní noze v rohu stolu 10 cm vysoko od podlahy. Pro ně vyvést vodič ze zdi cca 100 mm vysoko od podlahy vždy minimálně jeden pro každou souvislou linku zařízení technologie - viz. výkres zadání zemnění.

NÁZEV		Stavební úpravy zázemí kuchyně, Obchodní akademie Kotlářská		Proj. část:		SZ Projekt elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha		 SZ Projekt elektro	
ČÁST PO		D.1.4.C Silnoproudá elektroinstalace							
MÍSTO STAVBY		Kotlářská 263/9, Brno p. č. 1025/1 v k.ú. Veverčí [610372] / Brno [582786]		ZODP. PROJEKTANT		Karel Sommer		ČÍSLO ZAK.: 24Z133	
INVESTOR		Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 263/9, 611 53, Brno		VYPRACOVAN		Josef Zušek		DATUM 11/2024	
NÁZEV VÝKRESU		PŮDORYS 1.PP		OBJEKT		MĚŘÍTKO 1:50		STUPĚŇ PD DPS	
								ČÍSLO VÝKRESU: 03	