
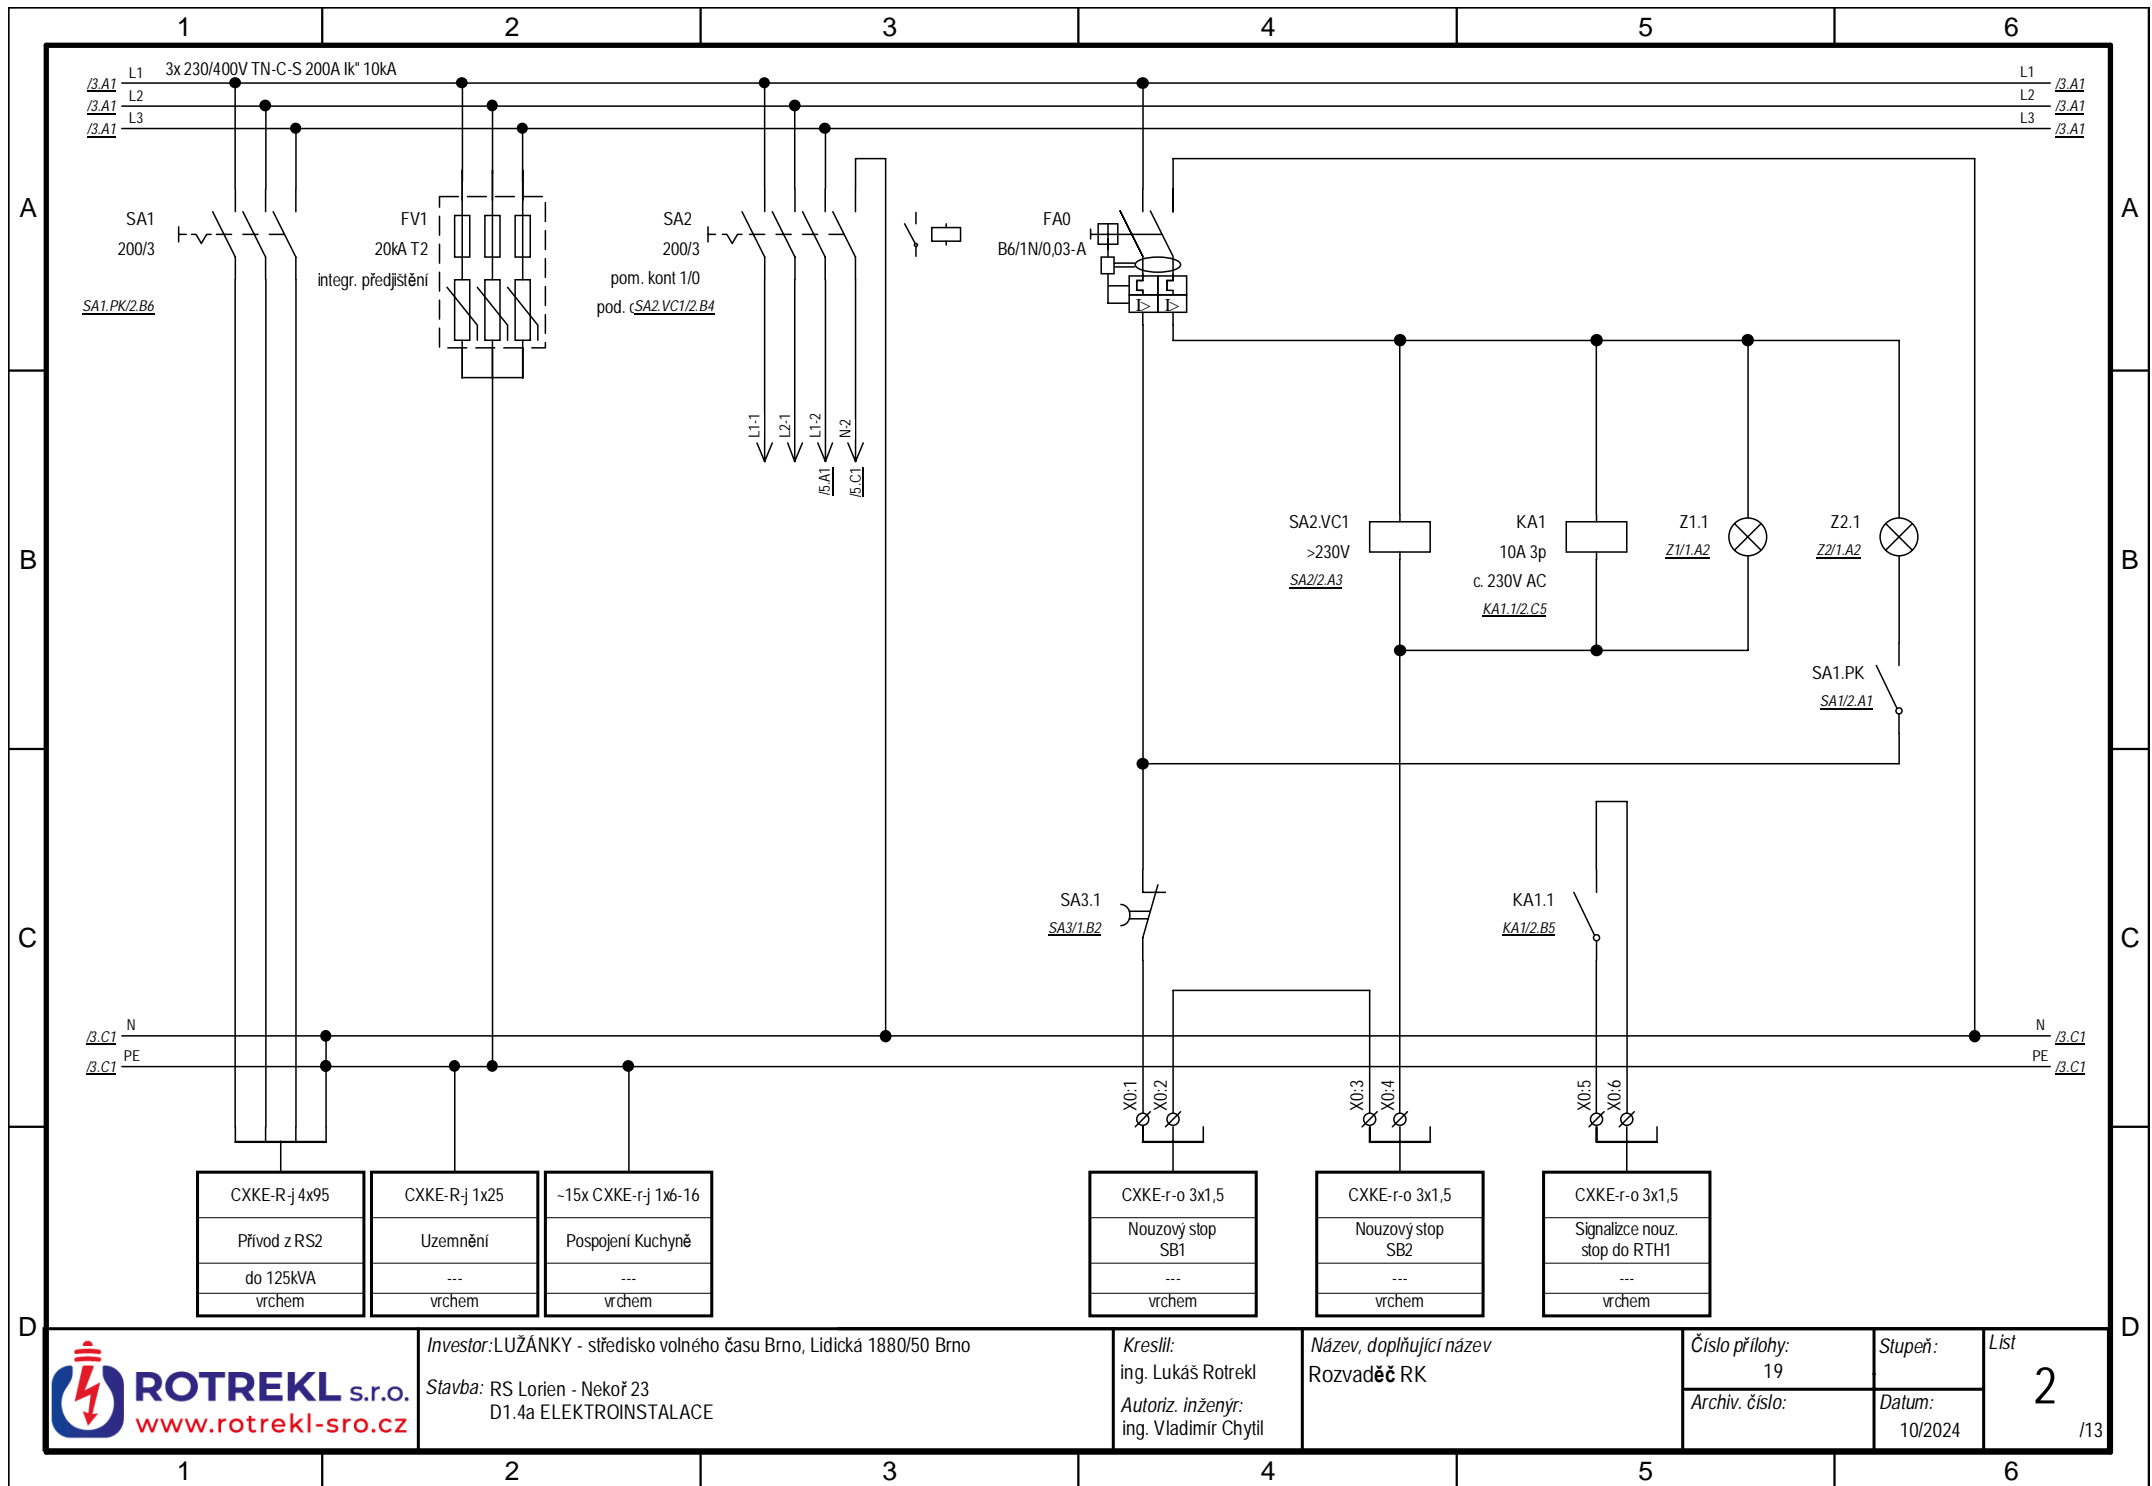
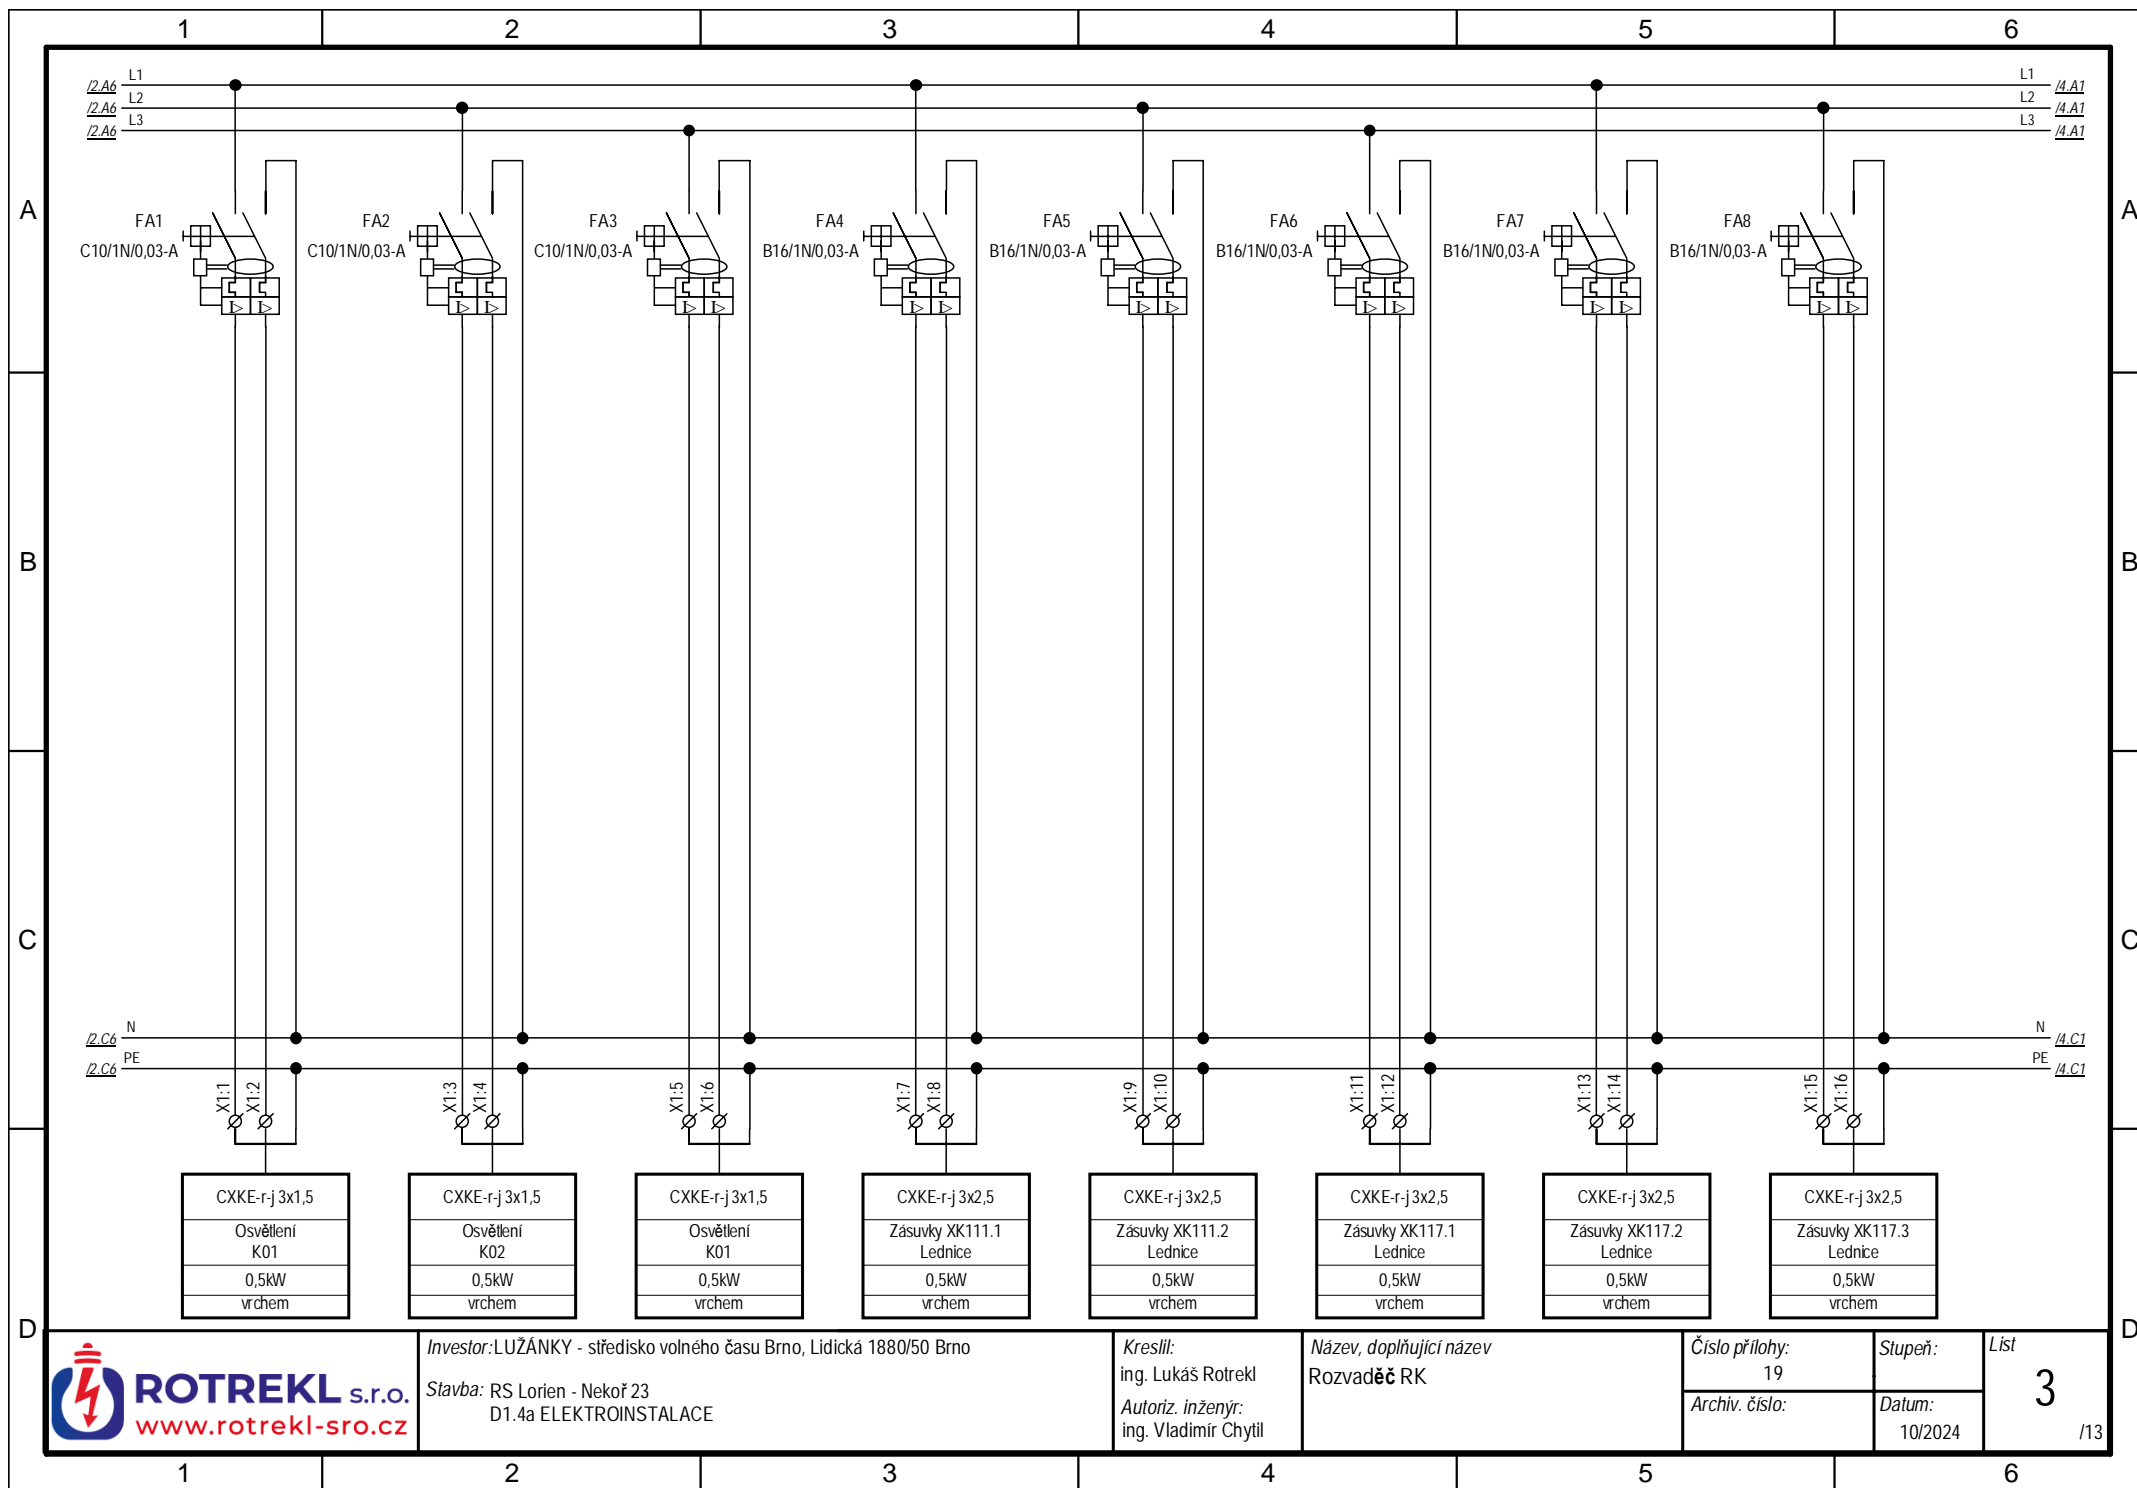






Ochrana před úrazem
 ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41 ed3:
 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ing. Arch. Helena Šnajdarová	<div>ROTREKL s.r.o. www.rotrekl-sro.cz ELEKTROMONTÁŽNÍ FIRMA Babice nad Svitavou 194, 664 01 777 731 686, 777 731 694, info@rotrekl-sro.cz</div>	
KONTROLOVAL:	ing. Vladimír Chytil		
VYPRACOVAL:	ing. Lukáš Rotrekl		
AKCE:	LUŽÁNKY - středisko volného času Brno, Lidická 1880/50 Brno		
NÁZEV AKCE:	RS Lorien - Nekoř 23 D1.4a ELEKTROINSTALACE	DATUM:	10/2024
		FORMÁT VÝKRESU	13 x A4
		ÚČEL:	DPS
		PROFESE:	D1.4a
NÁZEV VÝKRESU:	Rozvaděč RK	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		--	19







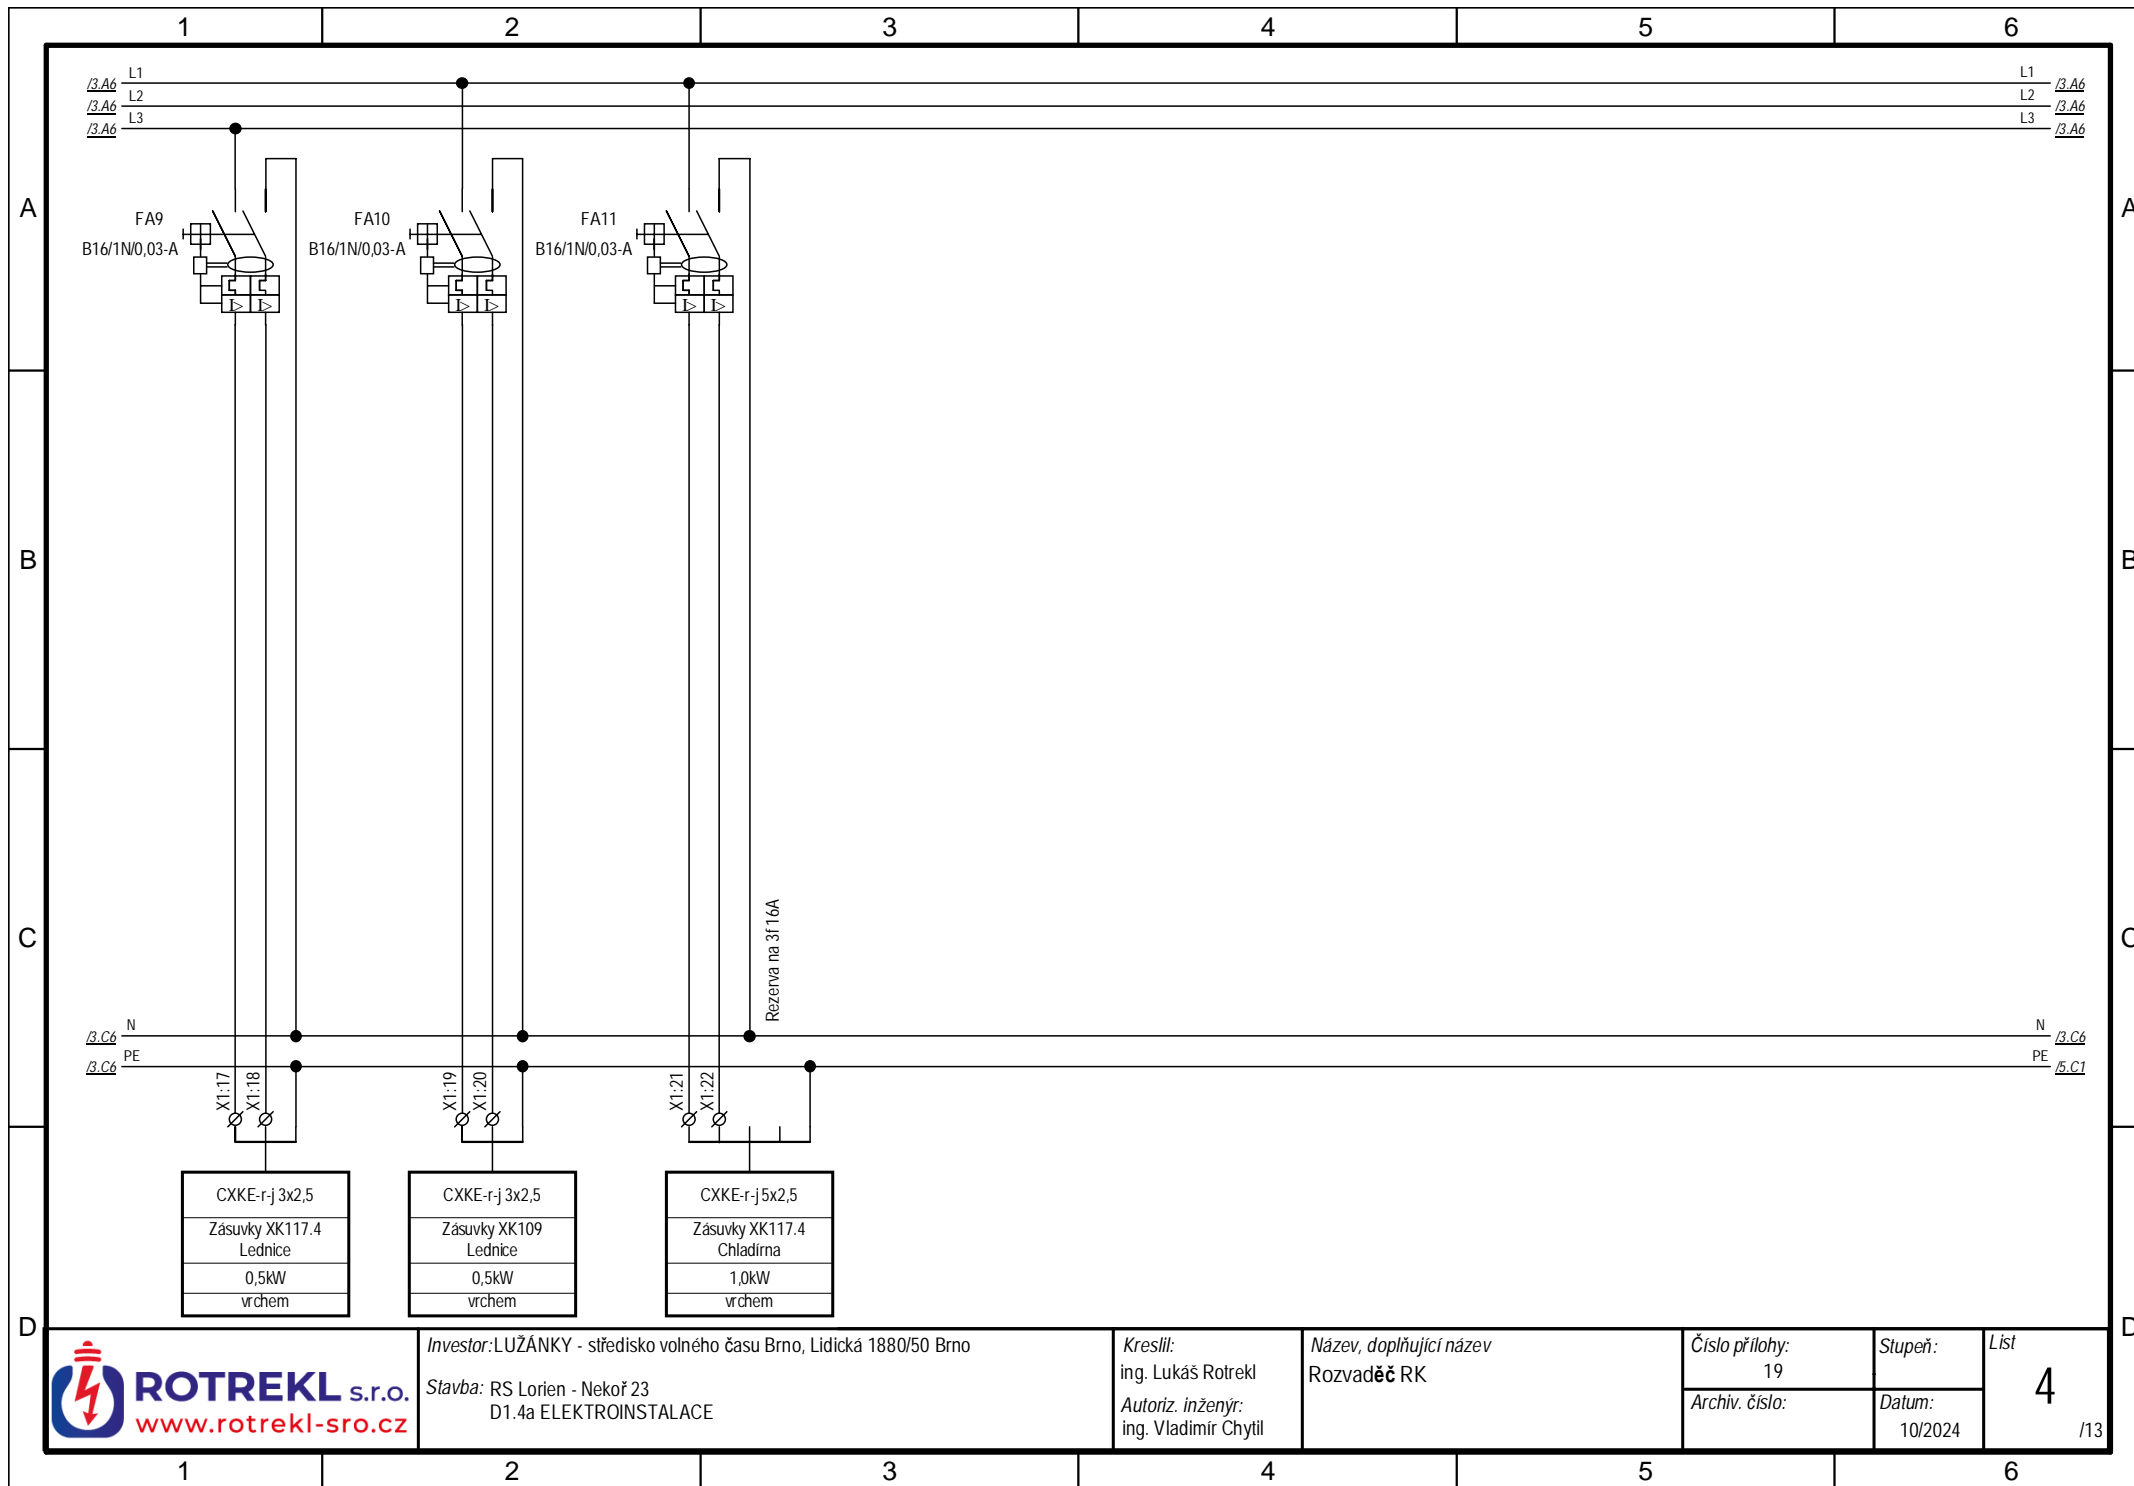


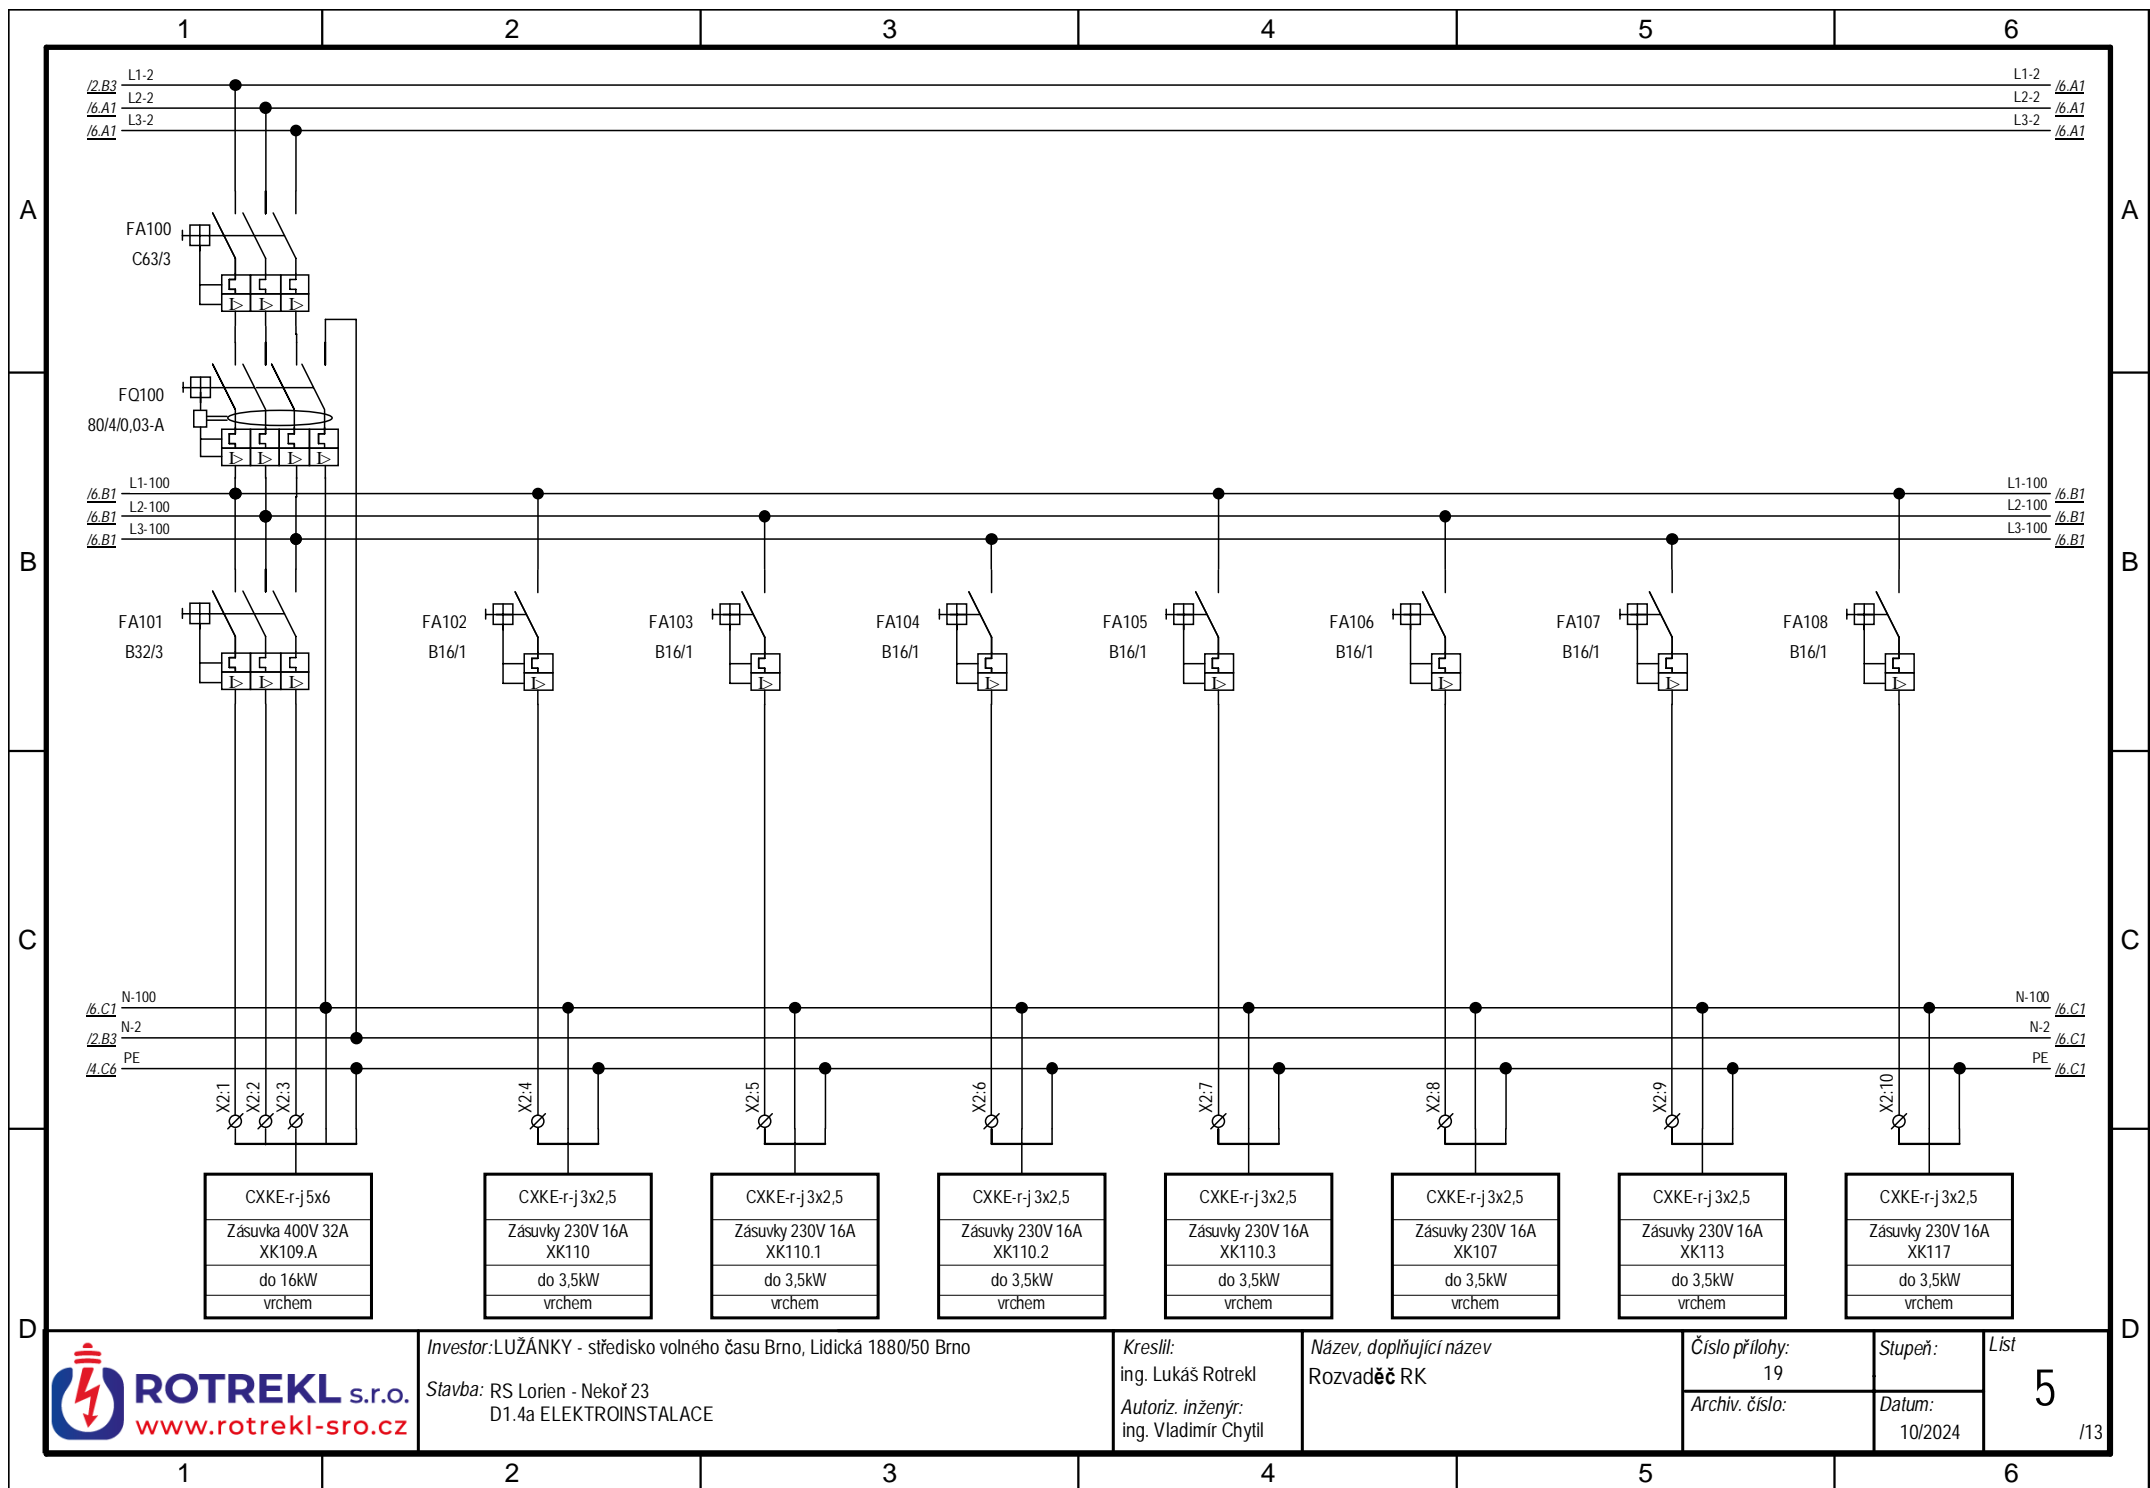


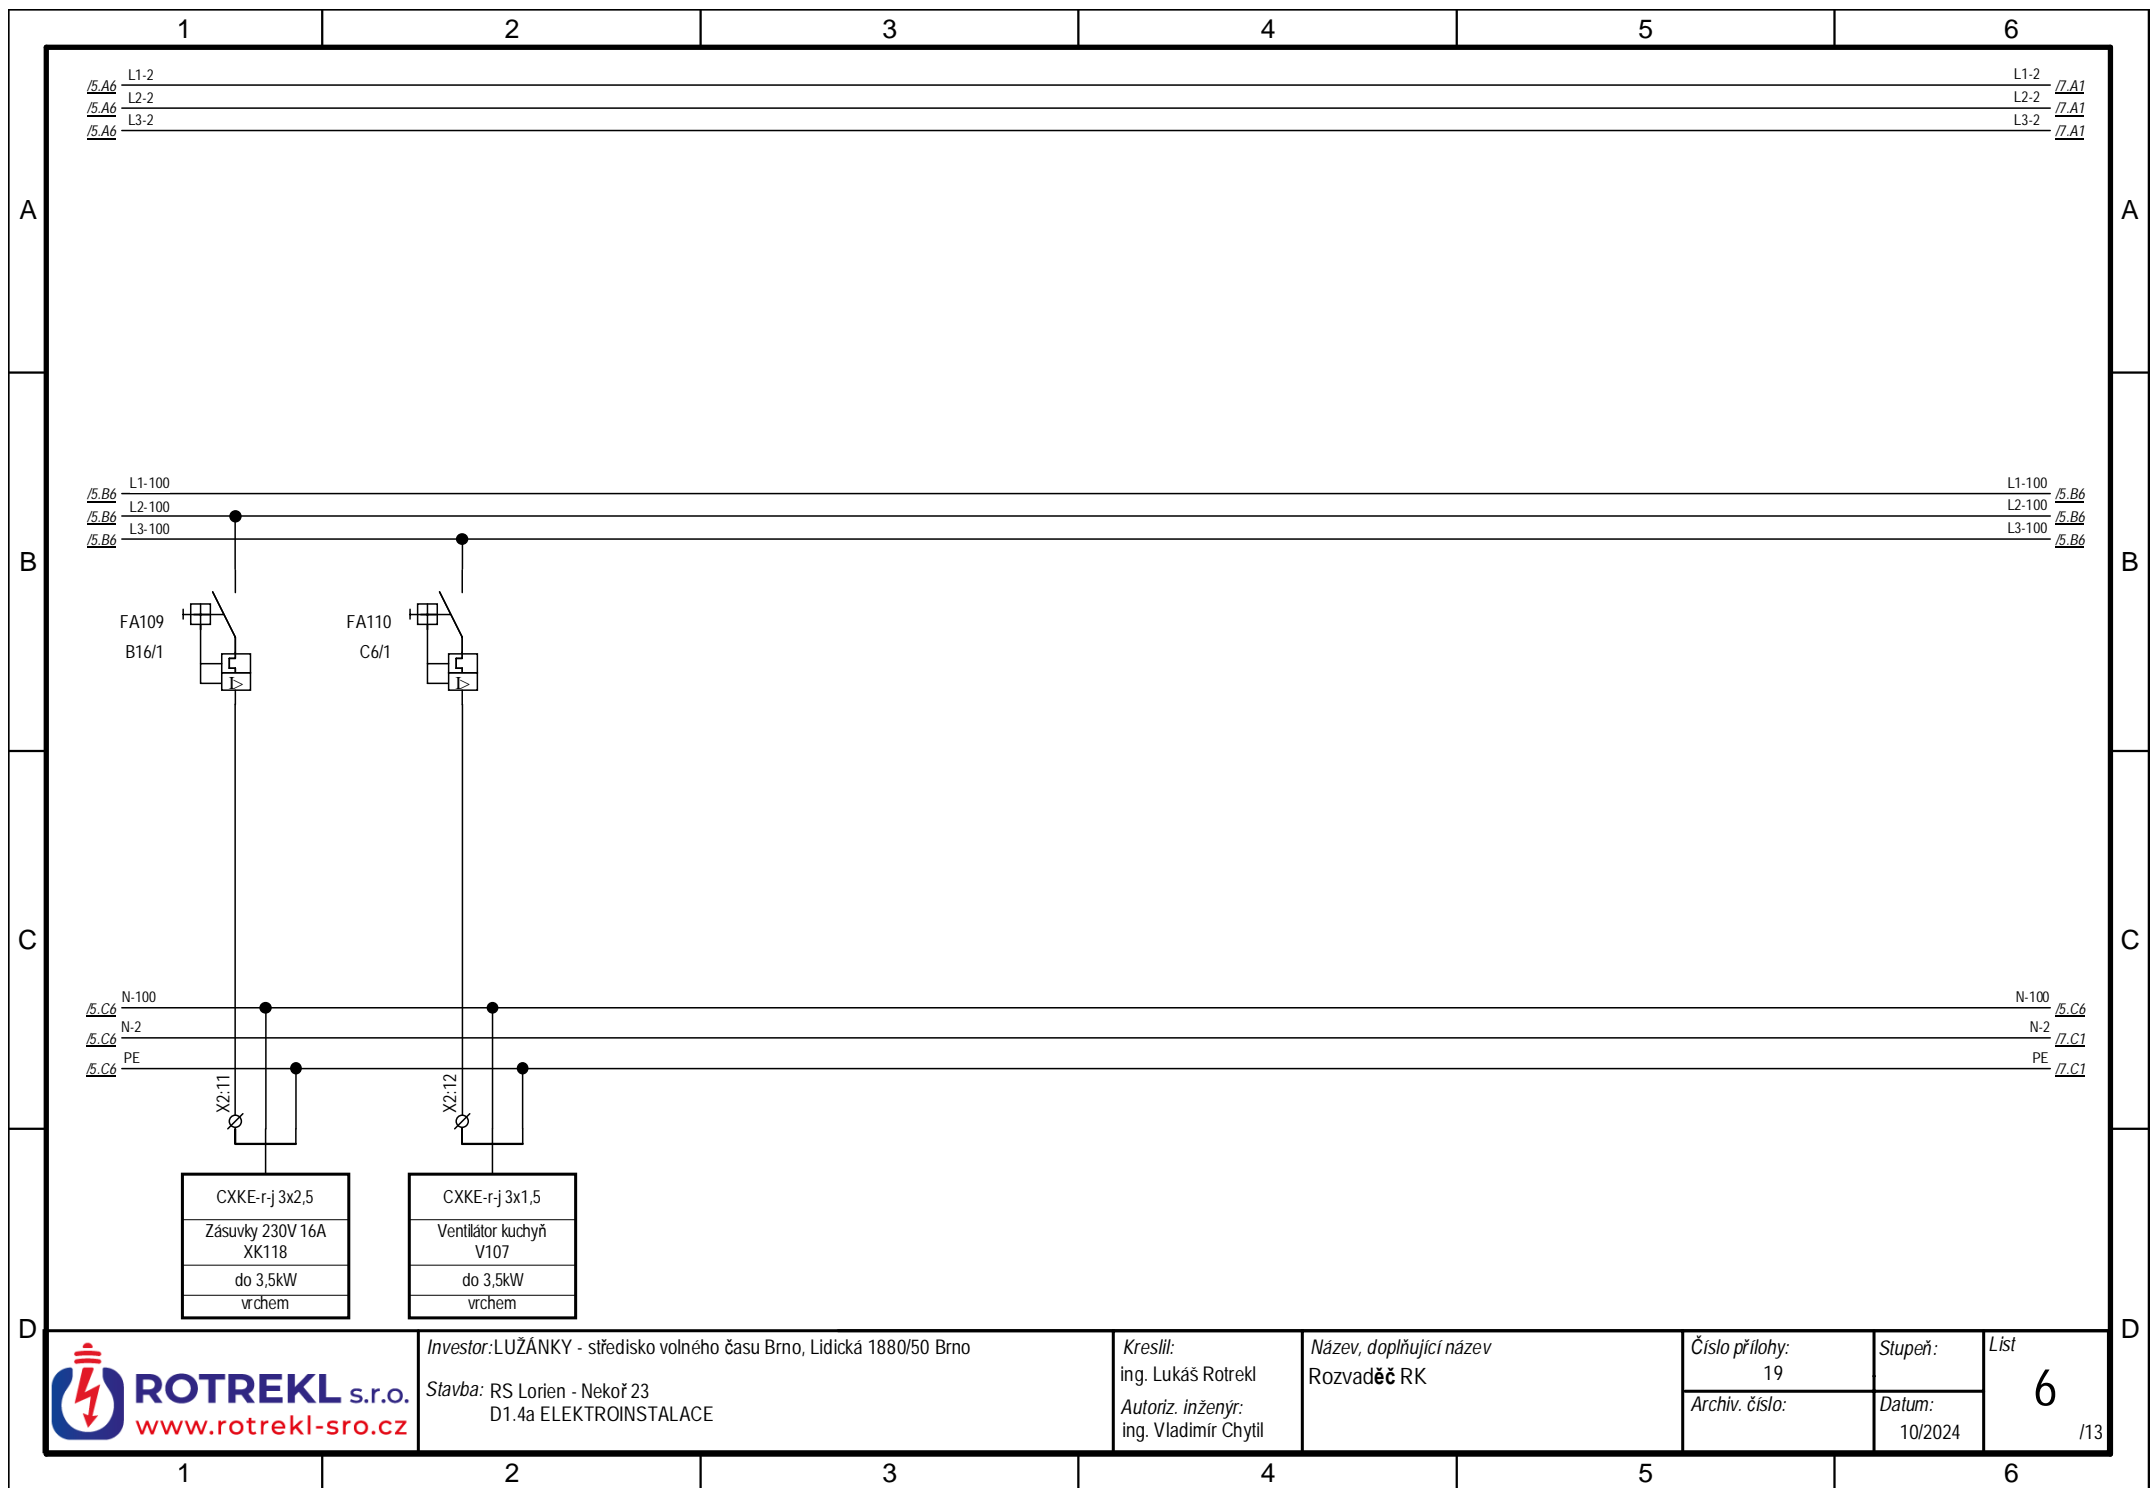

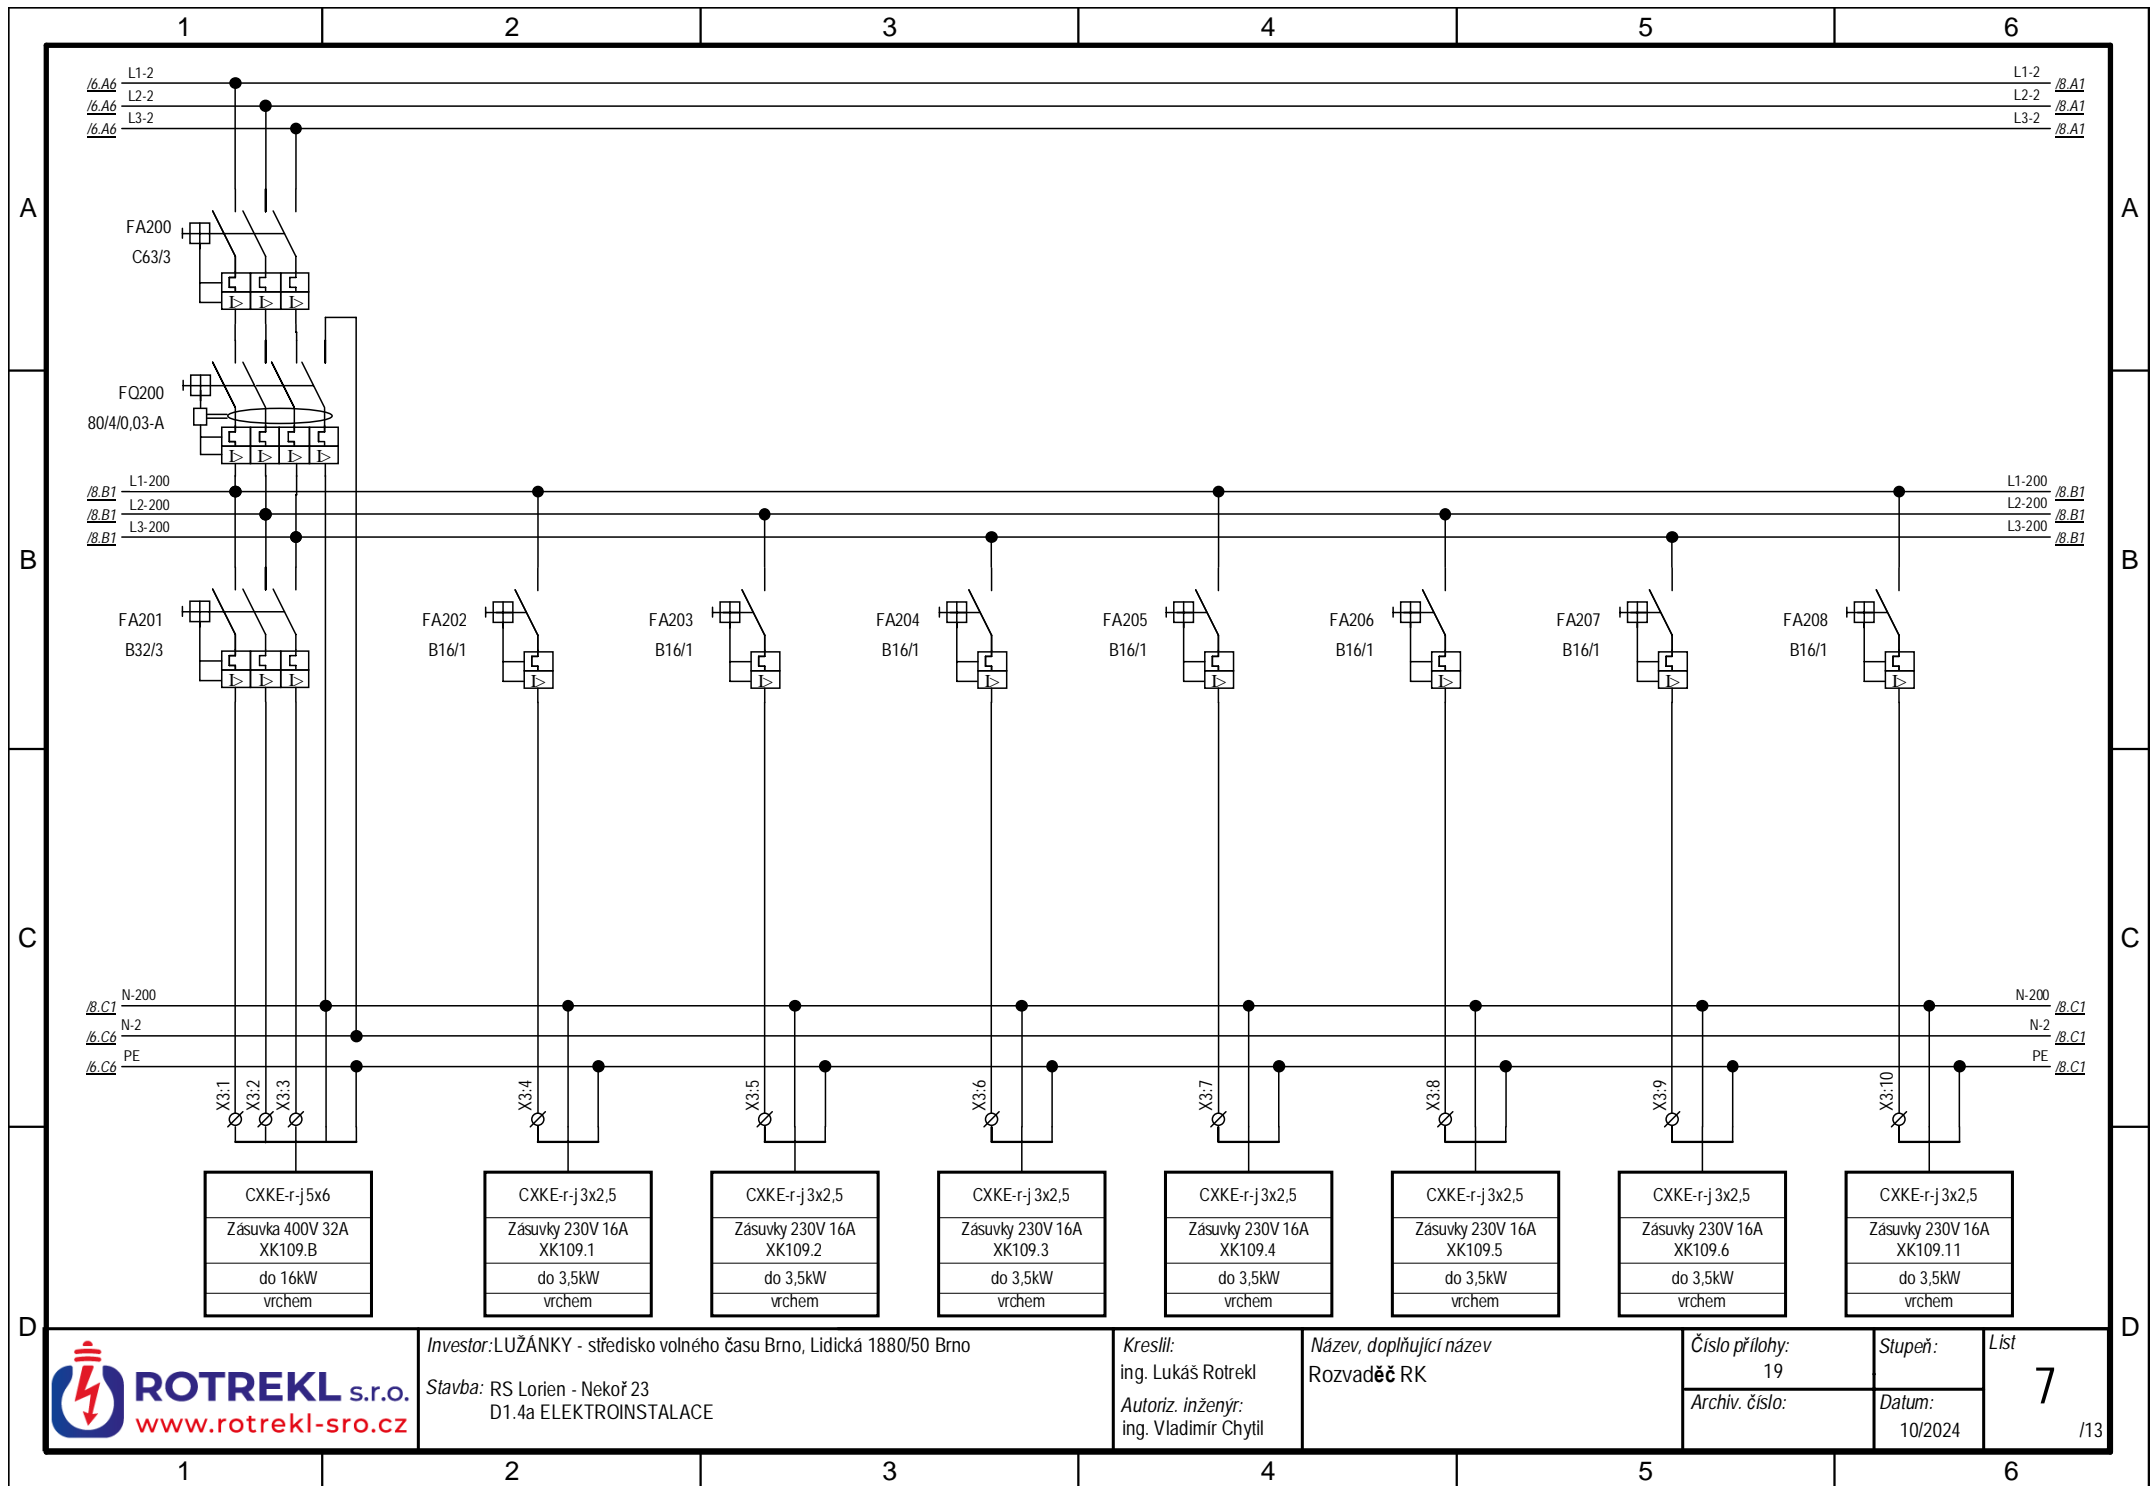

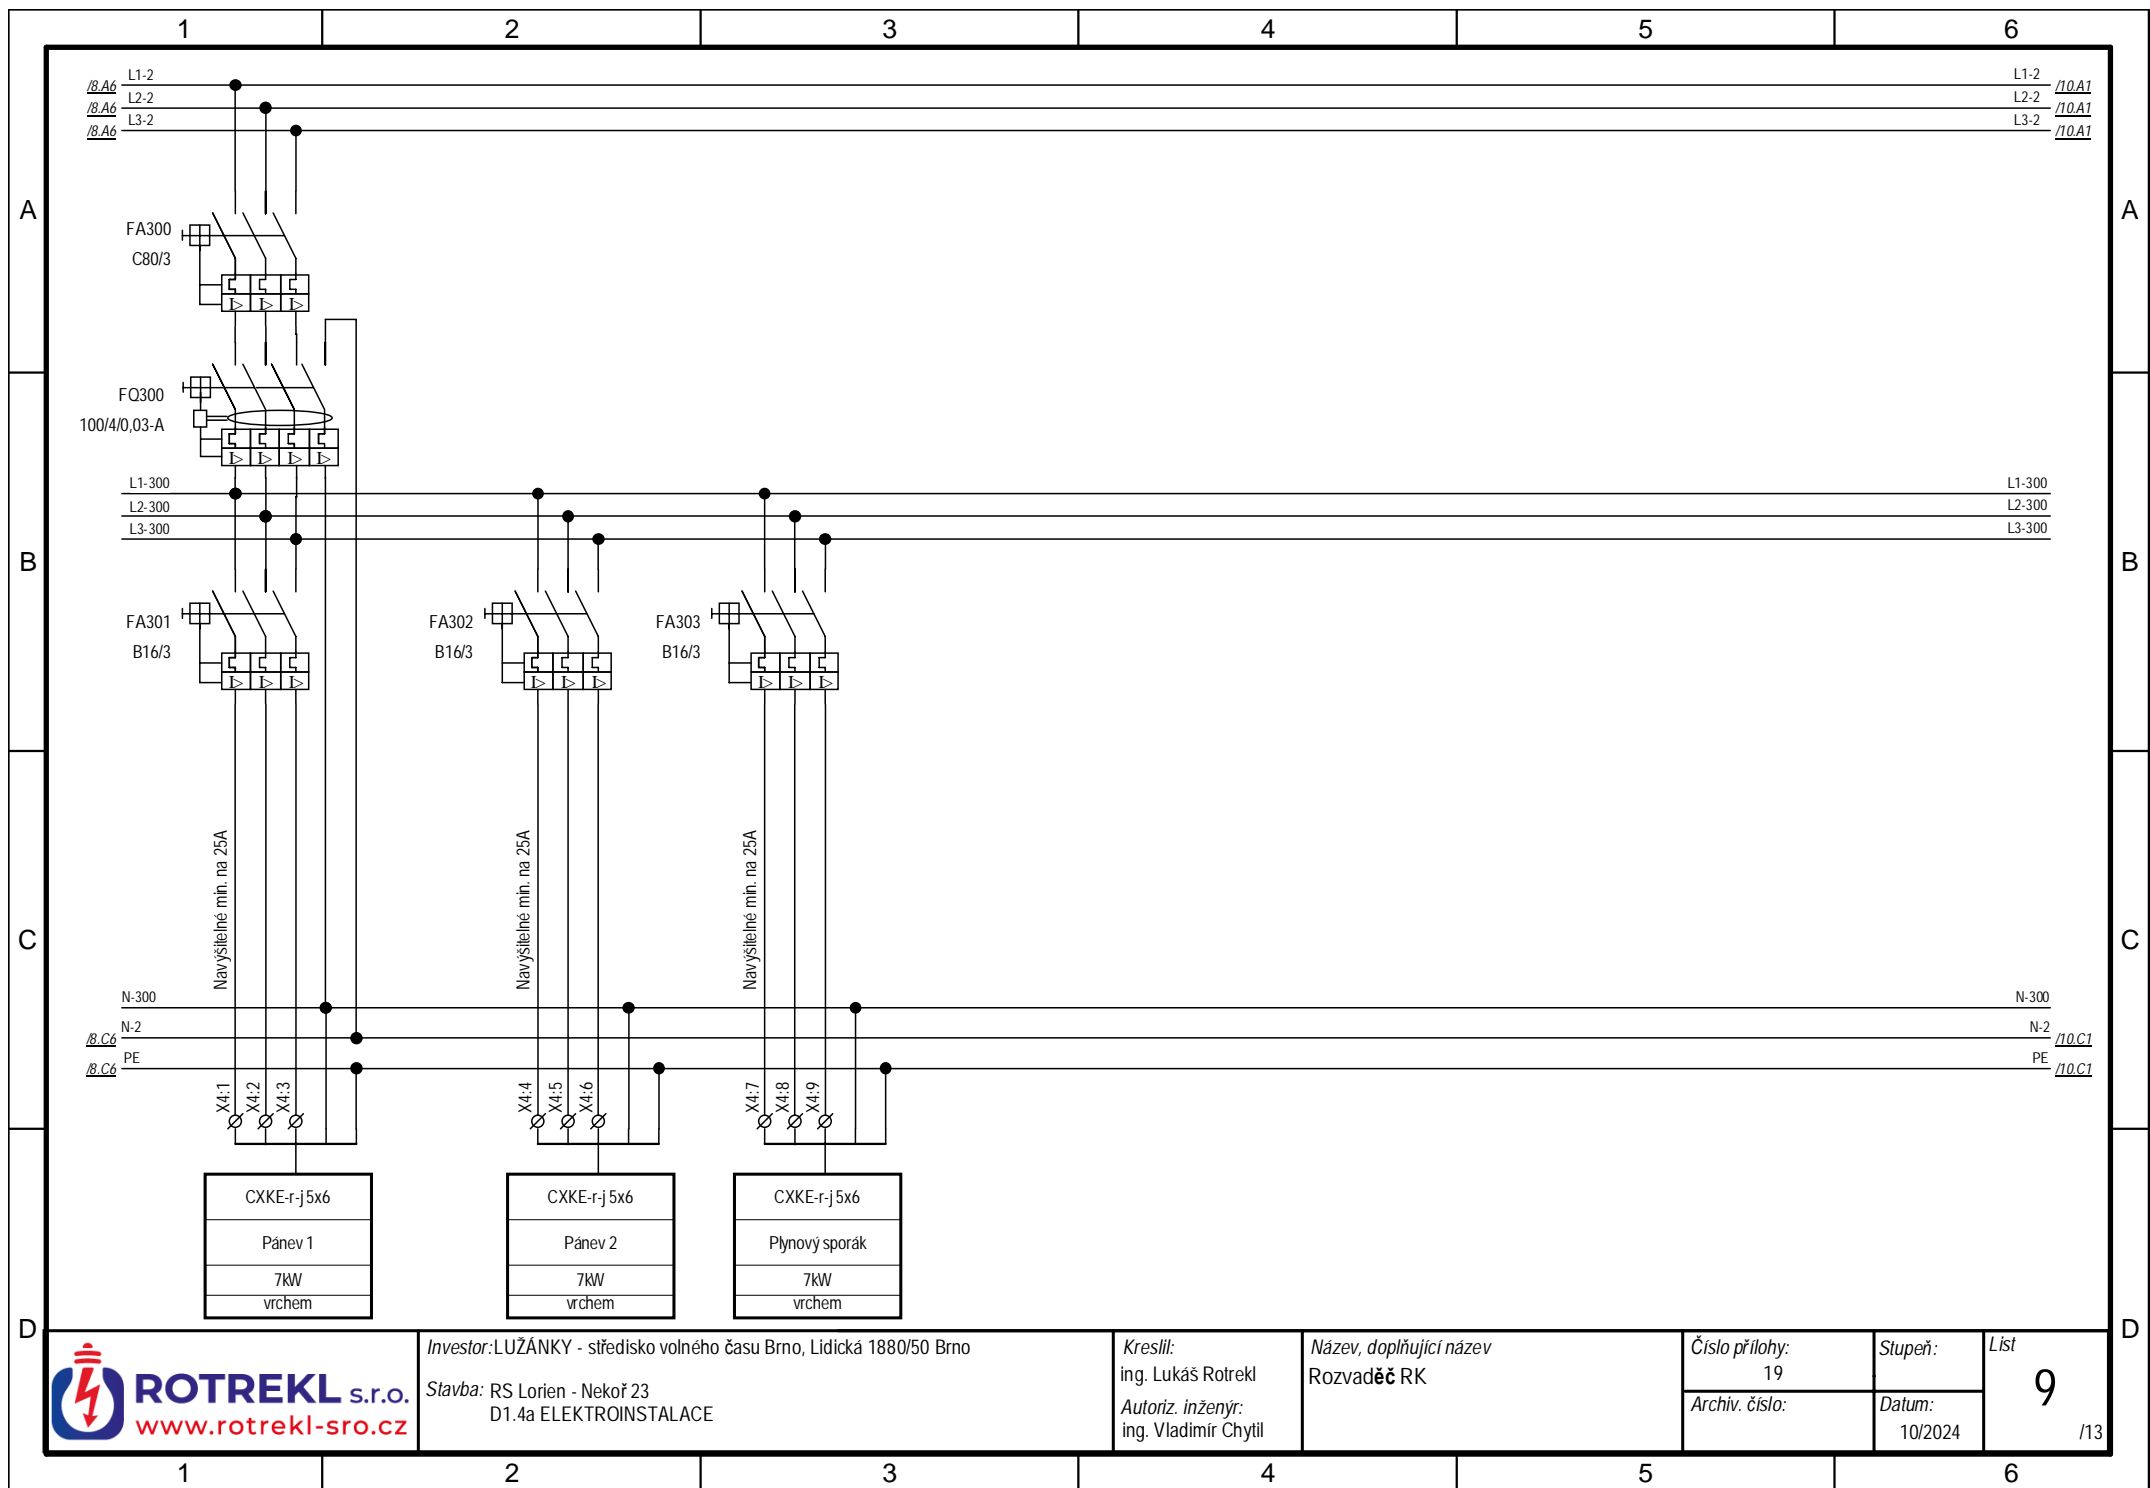

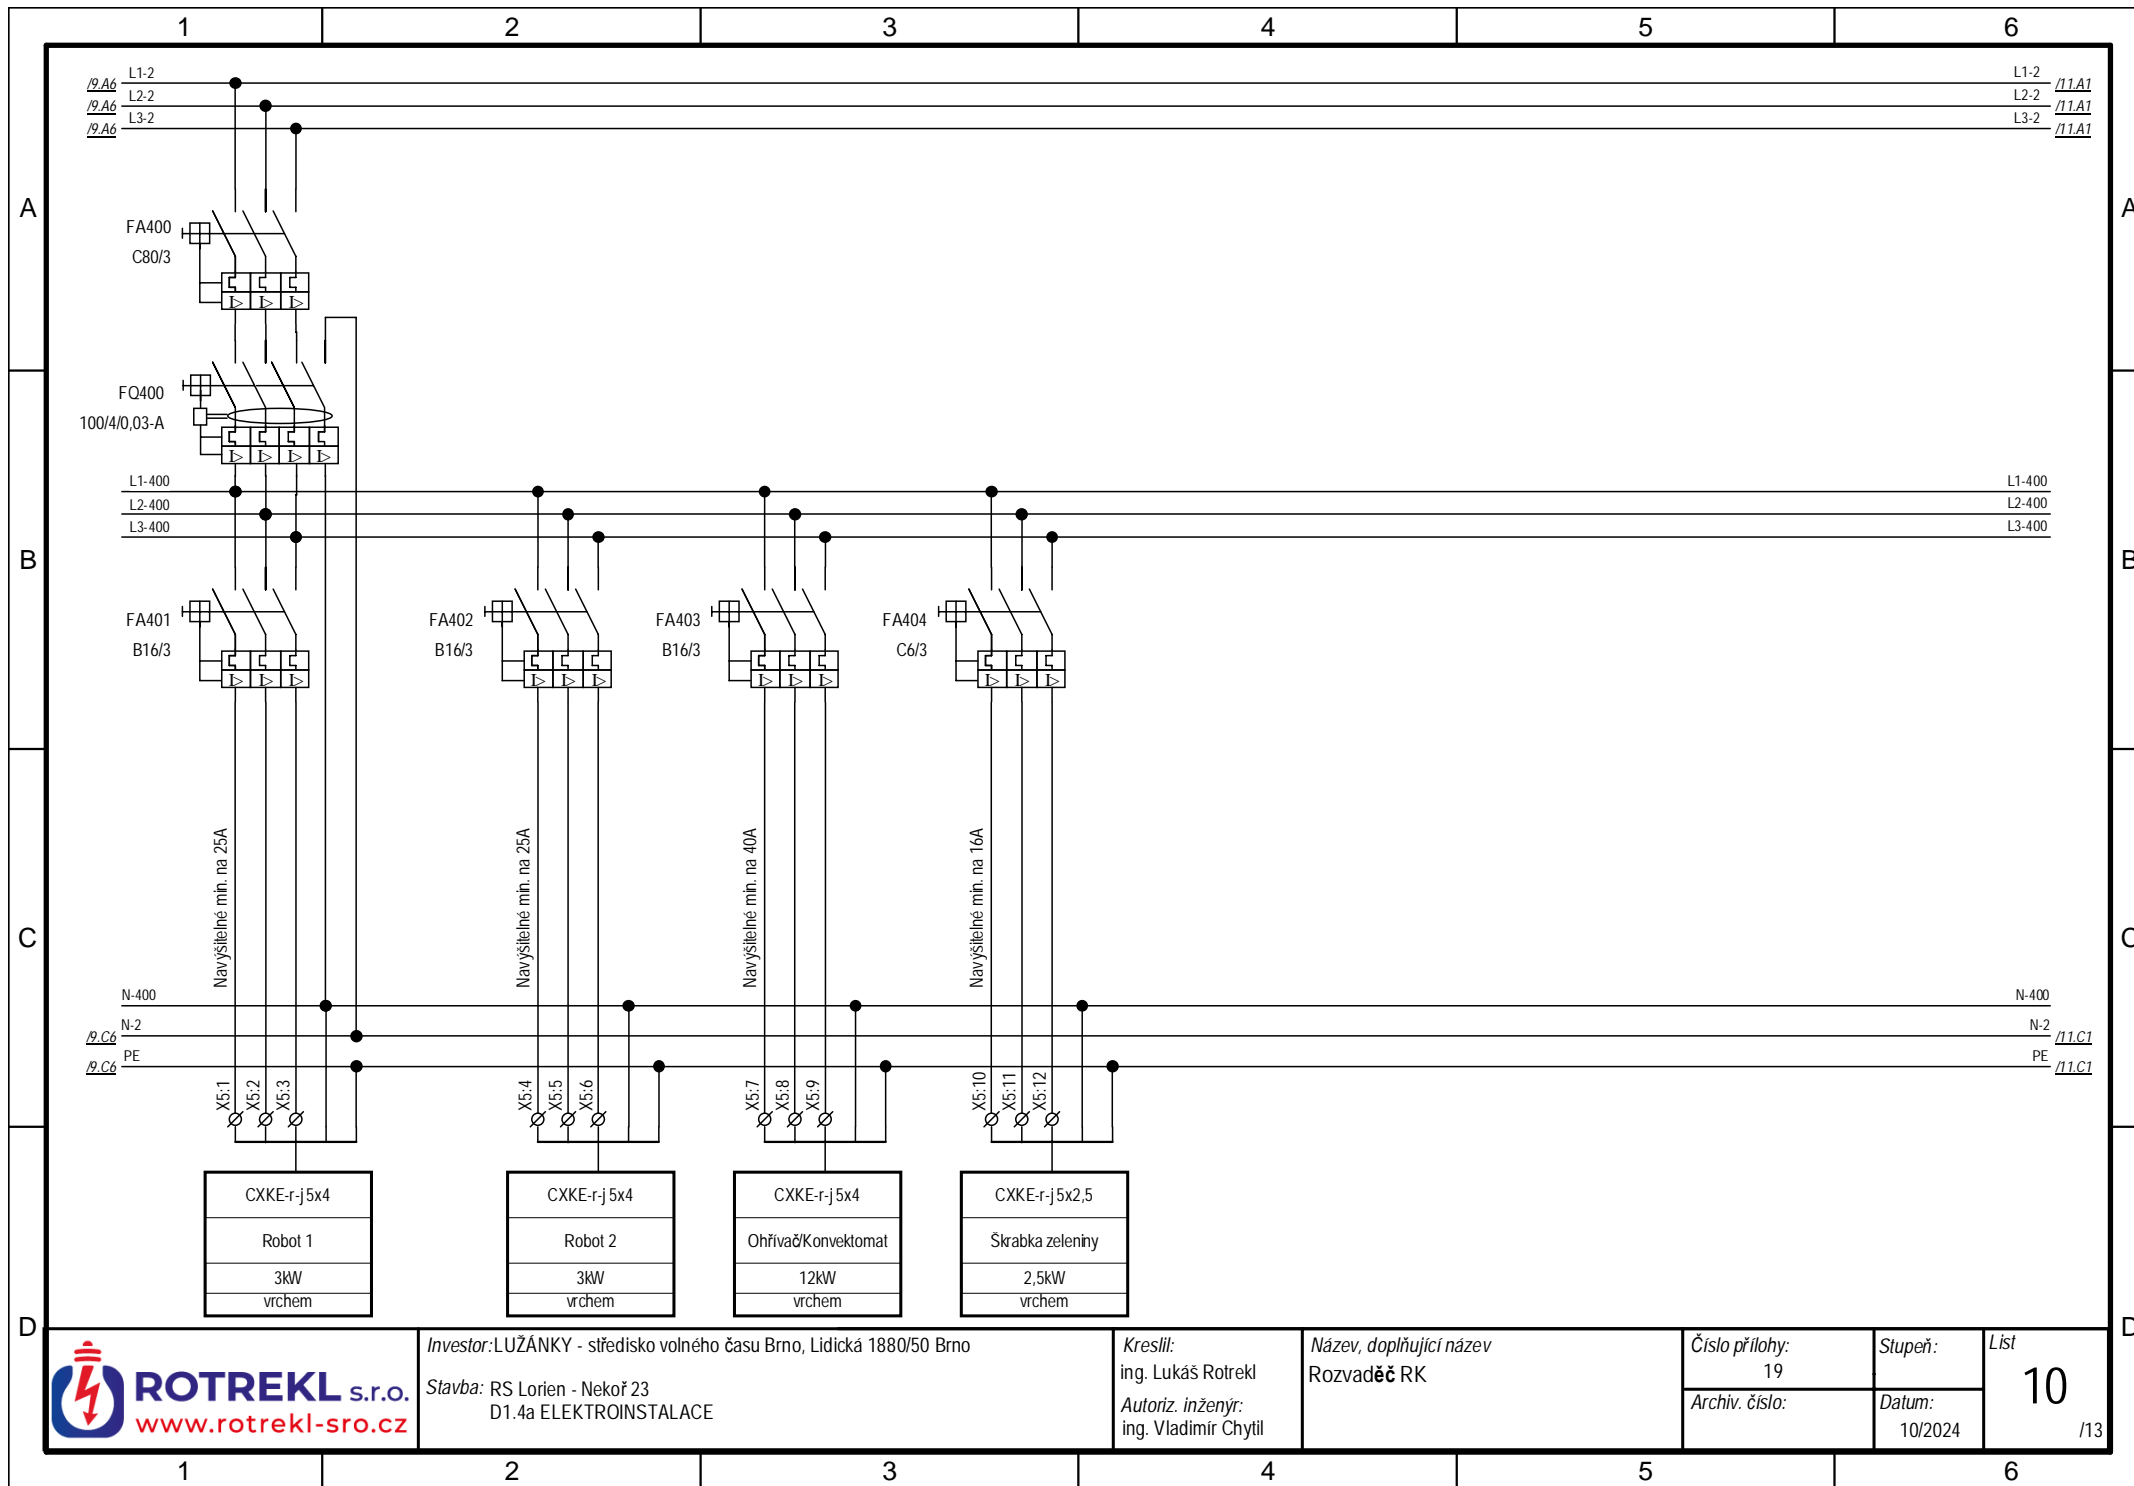

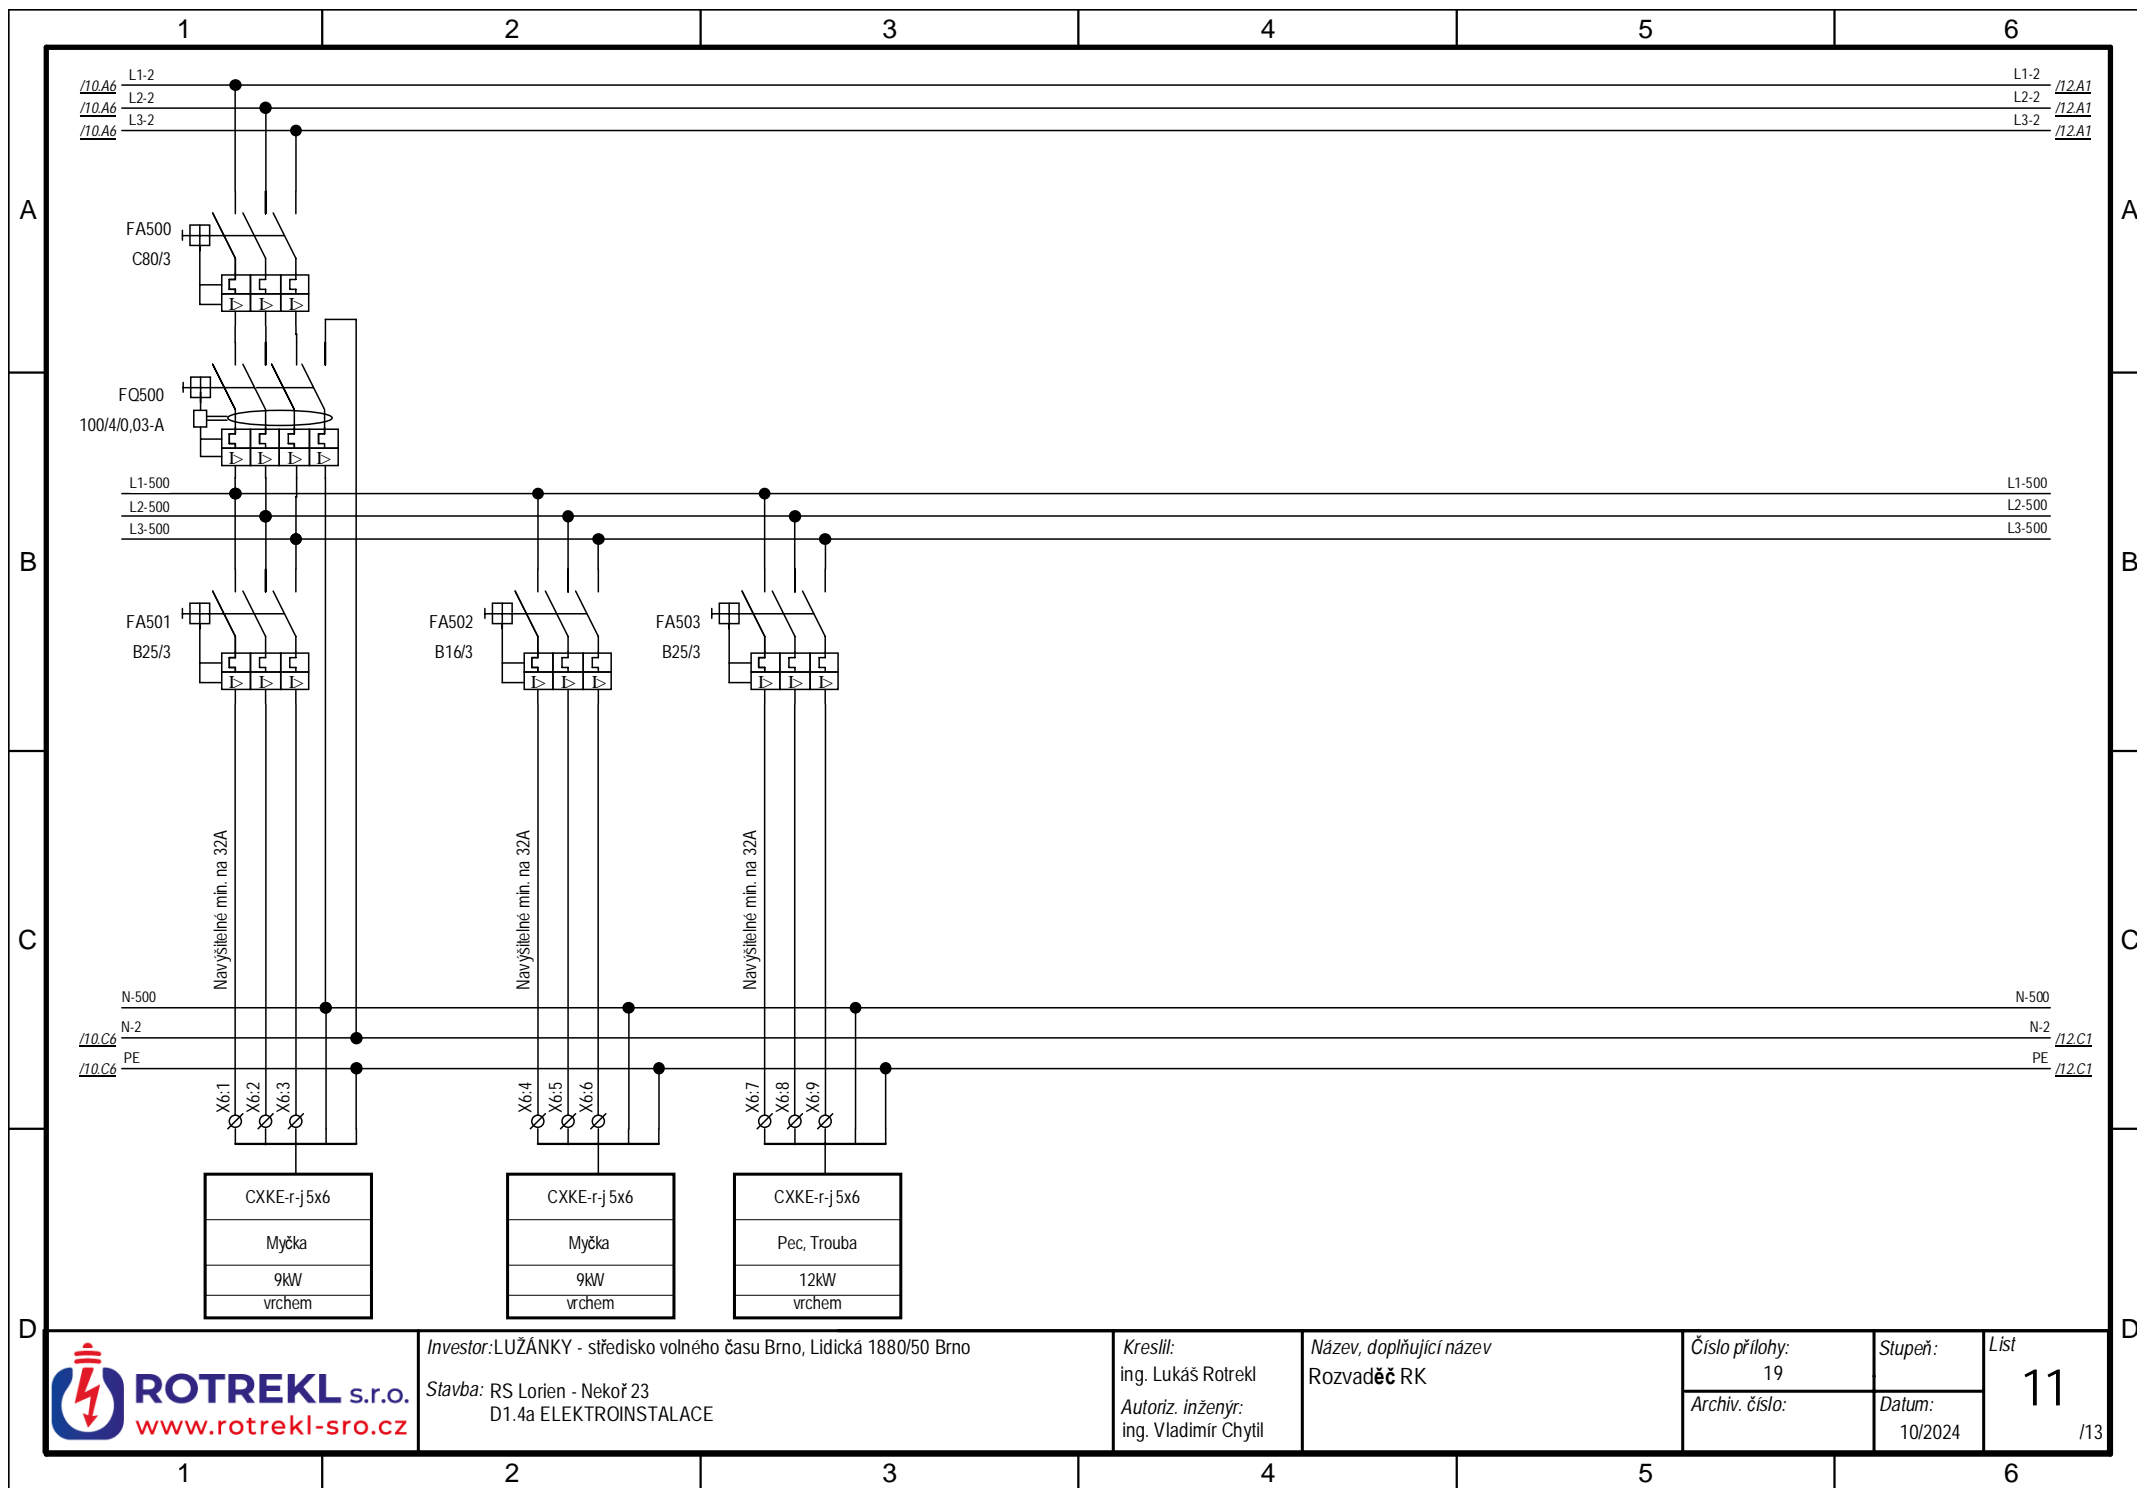

1

2

3

4

5

6

