


VETKNUTÝ STUPŇOVITÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR
VÝŠKY 8m

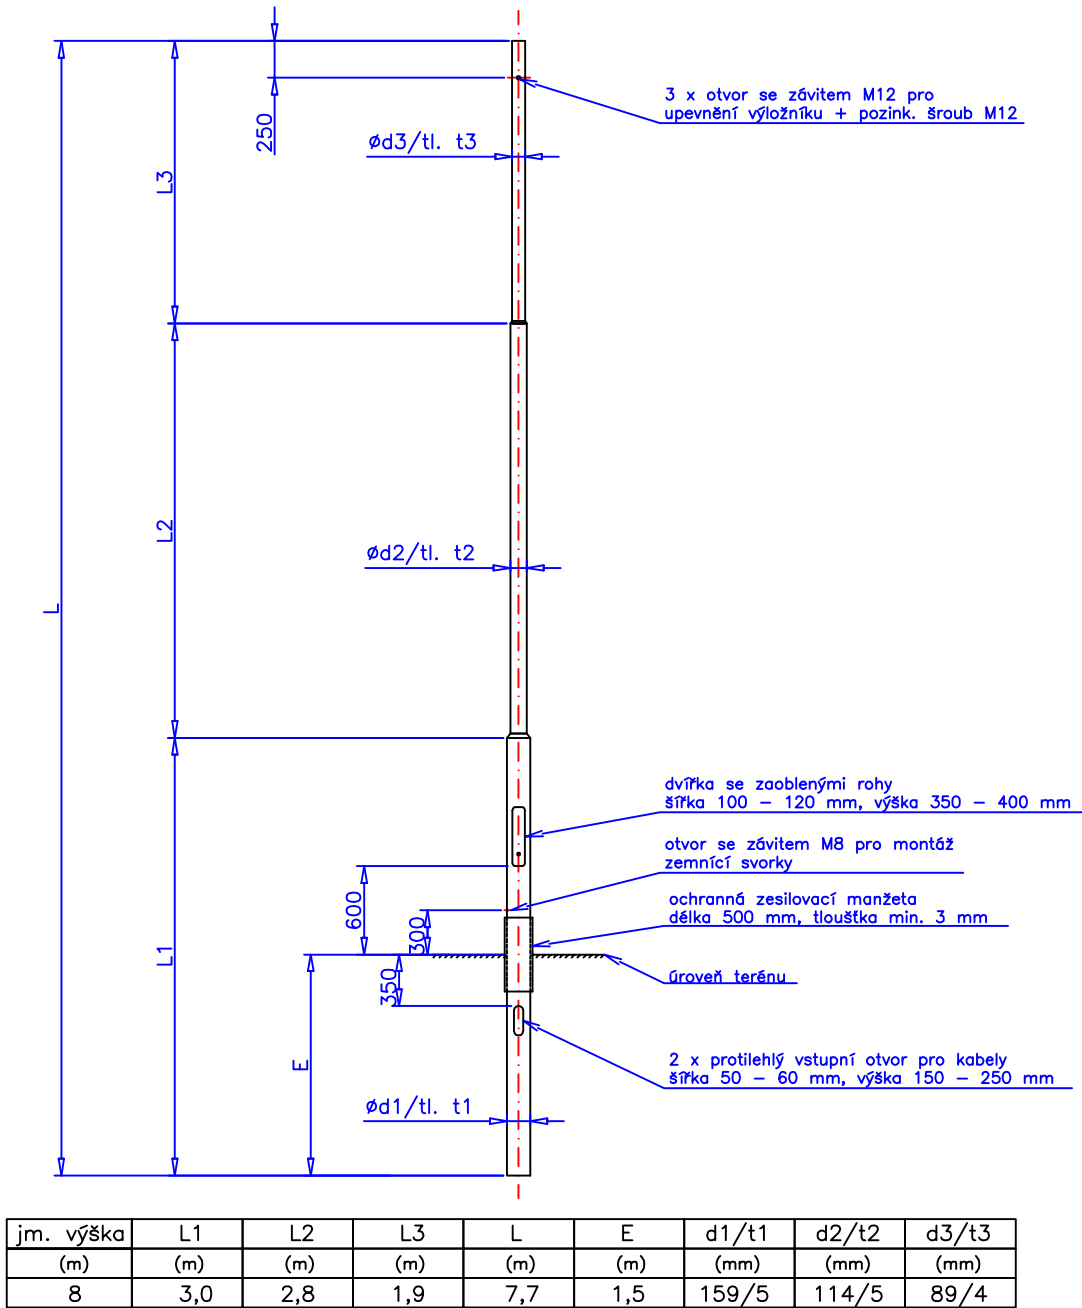

Doplňující informace:

Provedení stožárů musí splňovat požadavky technických norem řady ČSN EN 40, materiál stožárů ocel S235, povrchová úprava – oboustranné žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461, zemnicí šroub z nerez oceli.

Stožárová dvířka s uzamykáním – zámek s hlavou vyžadující použití speciální nářadí (např. trojúhelníkový klíč), uvnitř dřívku za dvířky šroub M8 pro upevnění elektrovýzbroje, ochranná manžeta – střed v úrovni vetknutí.


Výrobní štítek trvanlivý, nedemontovatelný, umístění uvnitř dřívku stožáru v prostoru pro montáž elektrovýzbroje, musí obsahovat min. tyto údaje – název výrobce, číslo certifikátu, typ stožáru, rok výroby, zatížitelnost stožáru.

V tabulce a na obrázku uvedené rozměry trubek a tloušťky stěn jsou minimální a musí být dodrženy i v případě, že pro navrhované zatížení jsou vyhovující i menší rozměry a tloušťky. Tyto specifikace v žádném případě nenahrazují výrobní výkresy příslušných stožárů!

V případě snížení únosnosti stožáru (např. otvor v dřívku apod.), nebo většího či dodatečného zatížení musí být únosnost stožáru posouzena projektantem a stožár musí být navržen individuálně s ohledem na navrhované zatížení.

Odlišné provedení stožárů než výše uvedené musí být vždy odsouhlaseno správou VO!

VETKNUTÝ STUPŇOVITÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR VÝŠKY 6m

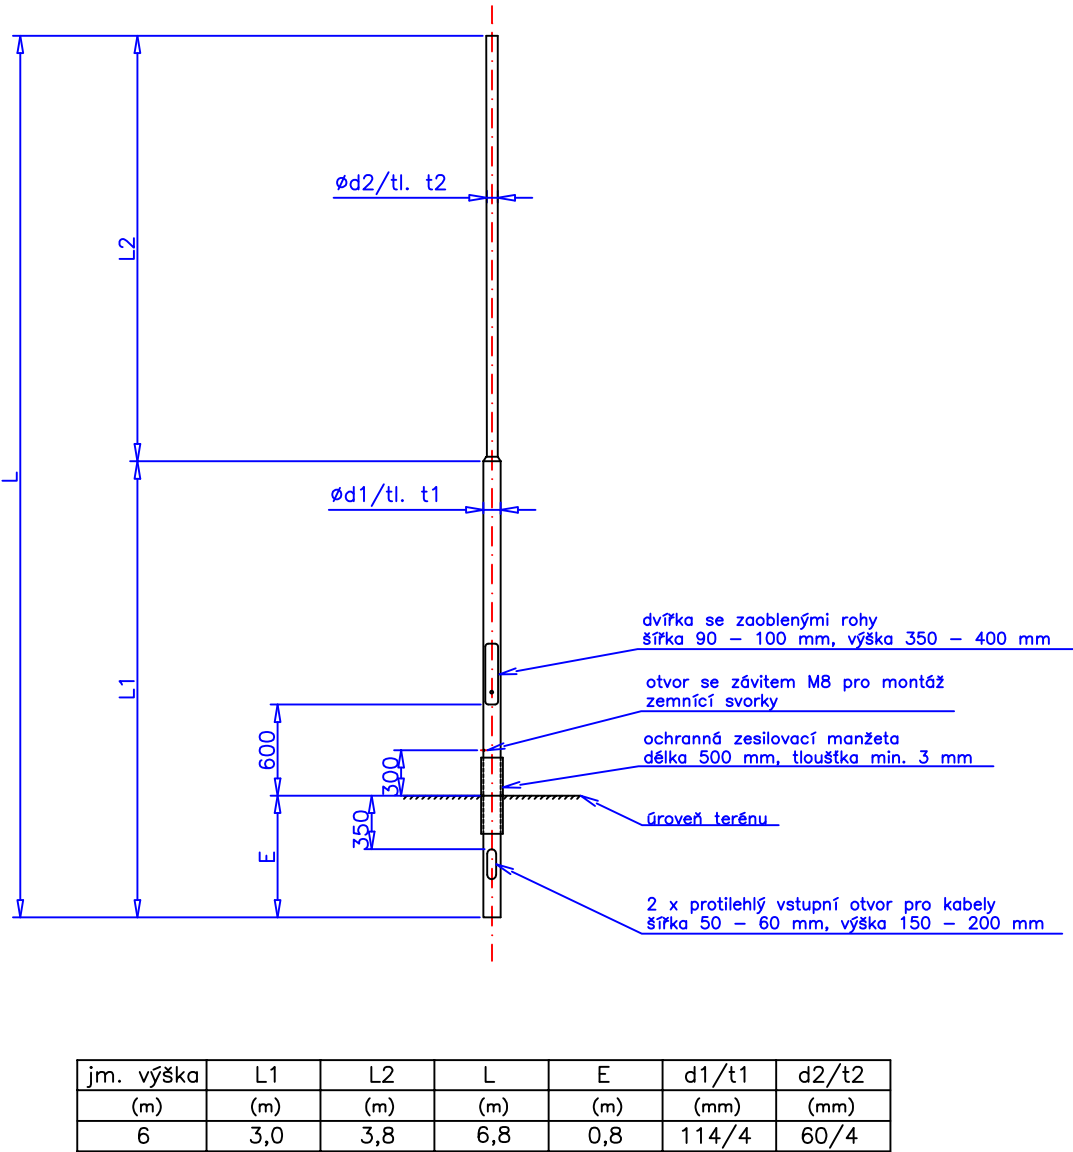

OBJEDNATEL :			<div><div></div><div>KANIA</div></div> <div>KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div>				
<div><div><div><div>NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.</div><div>PURKYŇOVA 2731/11</div><div>695 01 HODONÍN</div></div></div></div>							
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ		<div><div></div><div>KANIA</div></div> <div>KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div>				
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN						
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK						
KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK						
KRAJ : JIHO MORAVSKÝ			STAV. ÚŘAD : HODONÍN				
NÁZEV AKCE :			STUPĚŇ			DPS	
NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II.			DATUM		01/2024		
			FORMÁT/POČET STR.		A4/3		
			MĚŘÍTKO		-		
			ARCHIVNÍ ČÍSLO				
NÁZEV OBJEKTU :			Č. ZAK.		22013	ČÍSLO	
IO 02 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ			SOUBOR		DWG	SOUPRAVY	
NÁZEV PŘÍLOHY :			Č. PŘÍLOHY :				
VZOROVÝ ŘEZ STOŽÁREM AO			22013-DSP-D.2-IO 02-04				