



ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO PVC POTRUBÍ

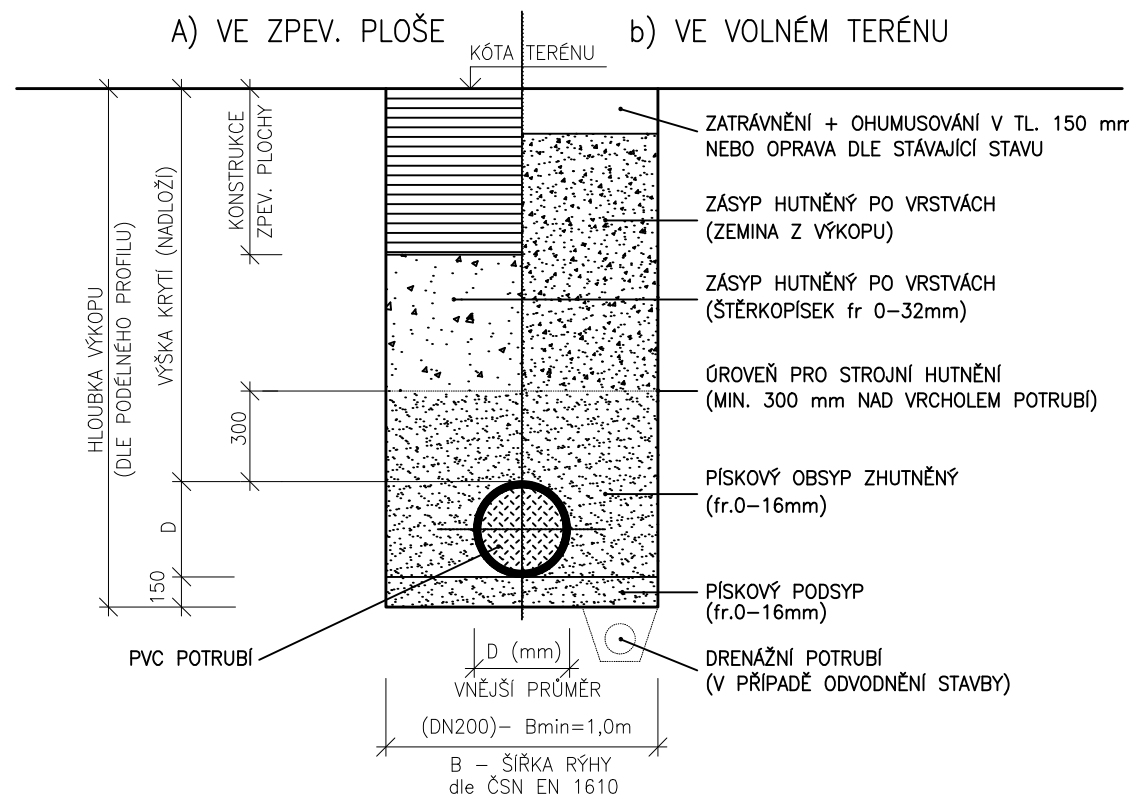

POZNÁMKA
STĚNY VÝKOPU MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNY PROTI SESUNUTÍ
PŘEZEMÍ NEBO SVAHOVÁNÍ OD HLUBOKY VÝKOPU VC NEŽ 1,3m

Legenda:


- kanalizace splašková
- kanalizace dešťová
- odvod kondenzátu
- oběhová kanalizace
- D1.D3
- D2
- D3
- D4
- D02
- M
- S
- KS
- U1.U3
- UZ.U4
- U
- WC
- WCi
- V
- KON
- KONZ

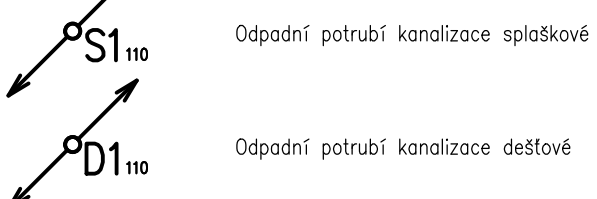


DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FIXNÍCH BODŮ		
vnější potrubí [mm]	Vzdálenost podlaží (mm)	
	horizontální směr (20-30 DN potrubí)	vertikální směr (20-30 DN potrubí)
40	1200	400
50	1500	500
75	1800	600
110	1800	1100

- POZNÁMKA
- SPECIFIKACE A PŘESNÉ OSAZENÍ ZÁRŽKOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PŘEBÍRAT KONZULTOVAT S INVESTOŘEM.
 - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM.
 - PŘESNOU POLOHU NÁPLEVŮ ODVODŮ KONDENZÁTŮ OD VZT JE NUTNO PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S PROFESÍ VZT
 - PŘESNOU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODŮ V OBJEKTU.
 - VEŠKERÉ PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STAVITELEM.

ULOŽENÍ SVODNÉHO POTRUBÍ POD ZÁKLADOVOU DESKOU
STORAGE OF THE DOWN PIPE UNDER THE BASE PLATE

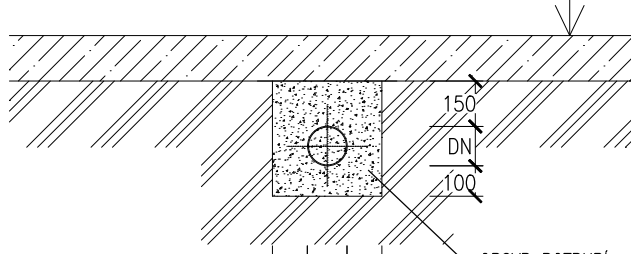

PŘECHOD ODPAVNÍHO POTRUBÍ DO POTRUBÍ SVODNÉHO
TRANSITION OF THE WASTE PIPE TO THE DRAIN PIPE

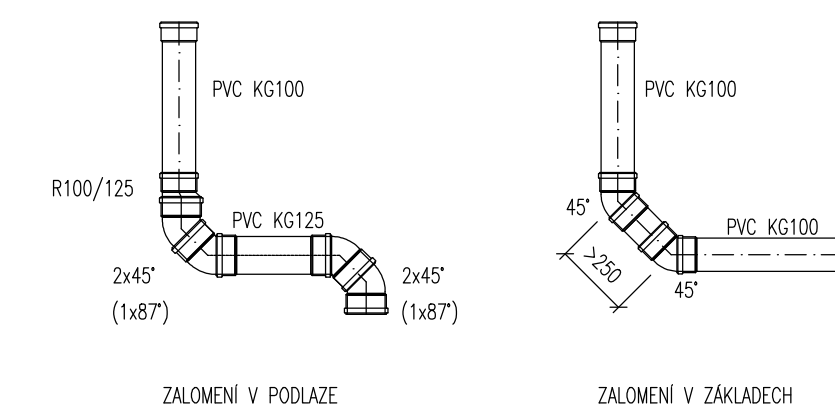

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
SO 01 ±0.000 = 184,25 m n. m.

C. ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM

OBJEDNATEL : NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. PŮRKYNOVA 2731/11 695 01 HODONÍN		KANIA KANIA, s.r.o. Společnost 803, 702 00 Ostrava - Přívoz tel.: 596 243 467 e-mail: info@kania-csrepa.cz	
VÝROČNÍ PROJEKTANT	ING. MAREK JANA PALOVSÁ	STUPNĚN	DPS
ZDOP. PROJEKTANT	ING. IVO MORAWITZ	DATUM	11/2023
VYPRACOVAL	ING. ZANETA OPŘAŠLOVÁ	FORMAT/PŮČET STR.	A4/24
KONTROLOVAL	ING. IVO MORAWITZ	MĚRITKO	1:50
KRAJ : JIHOVÝCHODNÍ	STAV. ÚRAD : HODONÍN	ARCHIVNÍ ČÍSLO	
NÁZEV AKCE : NEMOCNICE TGM HODONÍN-VÝSTAVBA PAVILONU URČENÝHO PŘÍJMU E TAPA II		Č. ZAK.	28113
NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - PAVILON UP	Č. ZAK. : 28113	ČÍSLO	
NÁZEV PRŮLOHY : KANALIZACE - PŮDORYS ZÁKLADŮ	D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	SOUPRAVY	
		Č. PRŮLOHY :	22013-DPS-D.1.4.1-SO-01-03