


1.034
1.020
1.022
1.012
1.032

SCHÉMATICKÝ ŘEZ

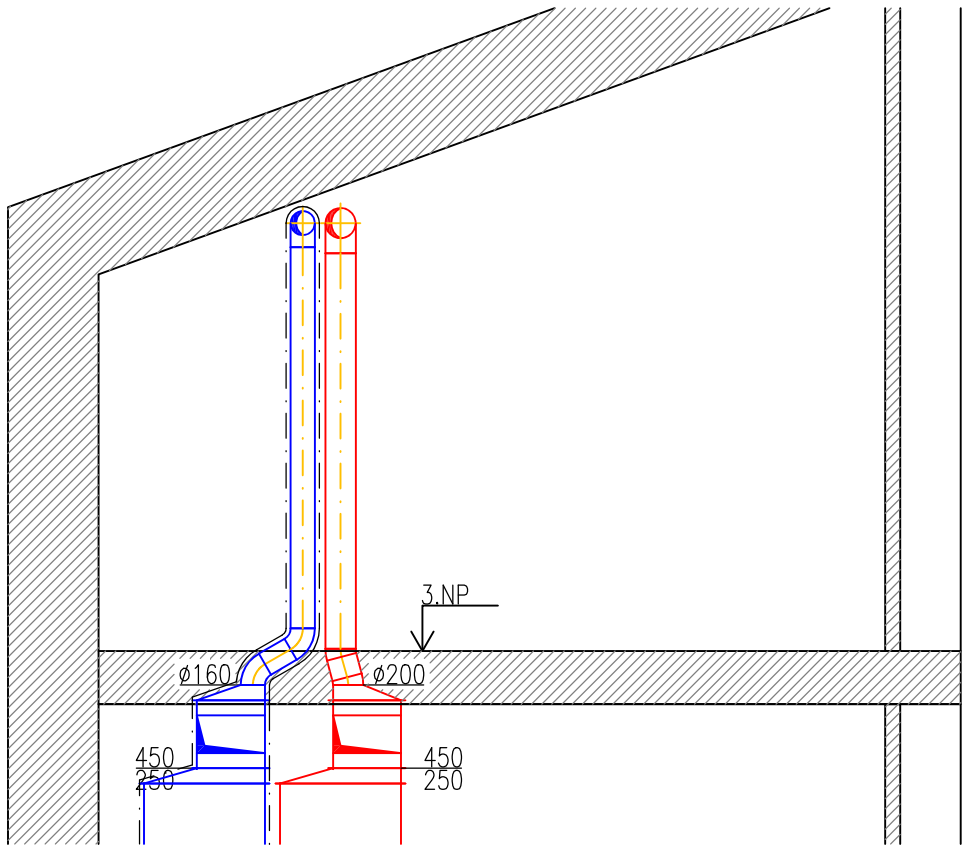

LEGENDA PRVKŮ:

	SACÍ POTRUBÍ
	VÝFUKOVÉ POTRUBÍ
	ODVODNÍ POTRUBÍ
	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
	FLEXIBILNÍ HADICE
	DISTRIBUČNÍ ELEMENTY – TALÍŘOVÉ VENTILY VÍRIVÝ ANEMOSTAT, MŘÍŽKA DO POTRUBÍ VELKOOBJEMOVÁ PŘÍVODNÍ VÝUST
	POŽÁRNÍ KLAPKA
	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE
	ČÍSLO VZT JEDNOTKY, MNOŽSTVÍ PŘÍVÁDĚNÉHO VZDUCHU m³/h, MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU m³/h, SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
	TEPELNÁ IZOLACE
	PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE
	POŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA
	DVĚŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA
	TLUMIČ HLUKU
	SWAZEK CHLADIVOVÉHO CU POTRUBÍ
	PODŘEZANÉ DVEŘE – 10 mm
	RUČNÍ REGULAČNÍ KLAPKA
	REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU
	ČIDLO C02

ČTYŘCESTNÁ 2 TRUBKOVÁ FAN COIL
KAZETOVÁ JEDNOTKA
Qch=3 kW
PRŮTOK CÍRKULAČNÍHO VZDUCHU 535 m³/h
PRŮTOK VODY 0,53 m³/h
TLAKOVÁ ZTRÁTA VODY 10 kPa
PŘÍKON 0,015 kW
NAPÁJENÍ 230V/50Hz
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V 1m 39 db(A)
HMOTNOST 27 kg

ČTYŘCESTNÁ 2 TRUBKOVÁ FAN COIL
KAZETOVÁ JEDNOTKA
Qch=3 kW
PRŮTOK CÍRKULAČNÍHO VZDUCHU 535 m³/h
PRŮTOK VODY 0,53 m³/h
TLAKOVÁ ZTRÁTA VODY 10 kPa
PŘÍKON 0,015 kW
NAPÁJENÍ 230V/50Hz
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V 1m 39 db(A)
HMOTNOST 27 kg



PROJEKCE

windMax s.r.o.
Purkyňova 99, 612 00 Brno
IČ: 05135991, DIČ: CZ05135991

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. KATEŘINA KRAJČOVÁ, ČKAIT:1007407

VYPRACOVAL
Ing. VERONIKA TUŽÁKOVÁ

NÁZEV AKCE
VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR
PRO VZDĚLÁVÁNÍ - SPgŠ BOSKOVICE

MÍSTO STAVBY
Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice
KATASTRALNÍ ÚZEMÍ
Boskovice [608317]

INVESTOR:
Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice

ČÁST DOKUMENTACE
D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA

NÁZEV DOKUMENTU:
PŮDORYS 2NP

ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO REVIZE	MĚŘÍTKO
03	00	1:50
KÓD PD	STUPEŇ PD	OBJEKT
D.1.4.3.3	DPS	SO 01
ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM	PARÉ
240131	02/2025	