SCHÉMA PRIMÁRNÍHO OKRUHU

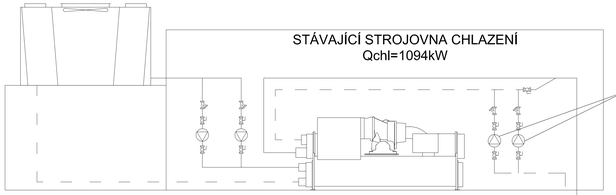

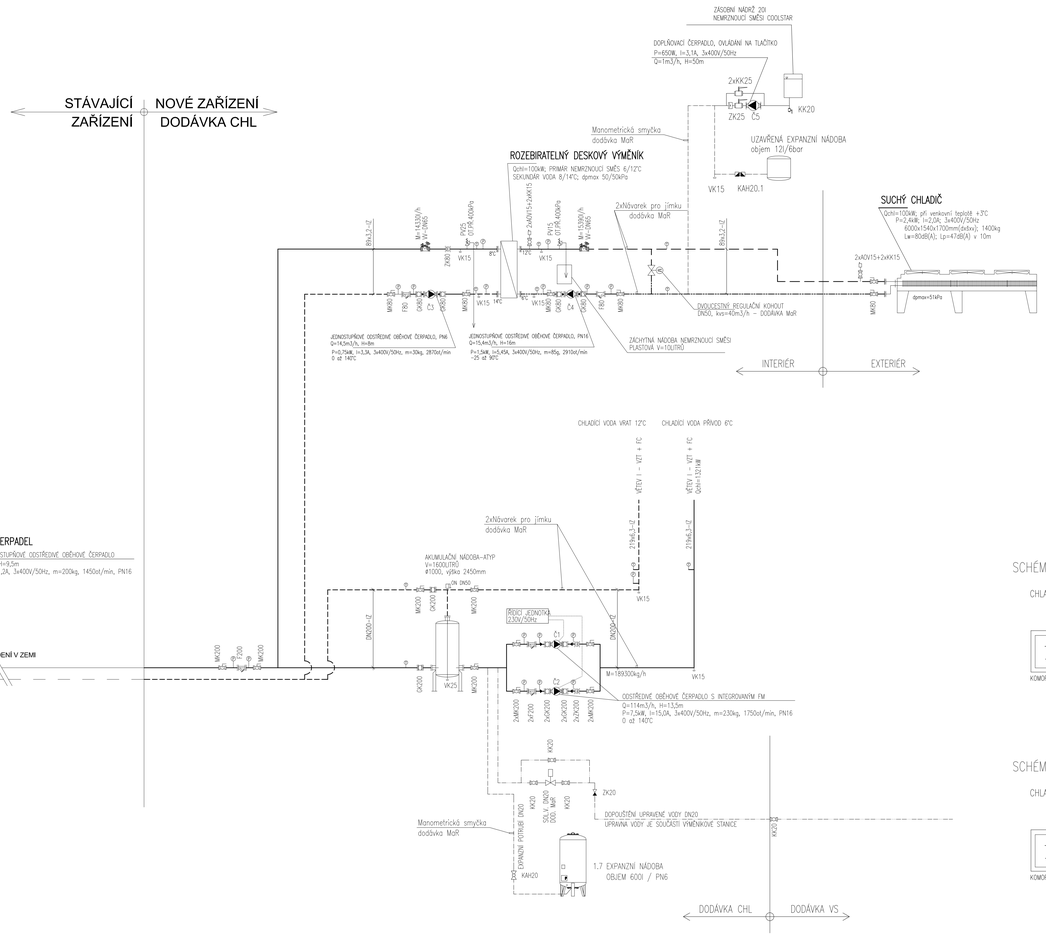

LEGENDA :

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 6°C
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ 12°C
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- TECHNOLOGICKÁ ÚPRAVENÁ VODA
- POTRUBÍ VOLNÉHO CHLAZENÍ 9°C
- POTRUBÍ VOLNÉHO CHLAZENÍ 15°C

- ČERPADLO
- KK – KULOVÝ KOHOUT
- TEPLOMĚR
- MANOMETR
- F – FILTR
- VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- DK – GUMOVÝ KOMPENZÁTOR
- AOV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- MK – MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA
- ZK – MEZIPŘÍRUBOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA
- ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
- RV – DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL
- VV – VYVAŽOVACÍ VENTIL
- TNWoRV – TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL a REGULAČNÍ VENTIL

SCHÉMA ZAPOJENÍ VZT JEDNOTKY

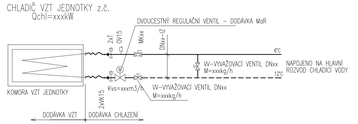

SCHÉMA ZAPOJENÍ JEDNOTKY FANCOILU

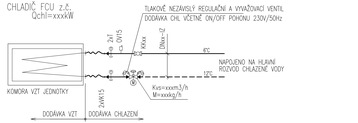

Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:
K4 ARCHITECTS & ASSOCIATES
K4 a.s.
Kociánka 815, 612 00 Brno
tel.: +420 541 126 611
fax.: +420 541 126 615
e-mail: brno1@k4arch.cz
www.k4.cz

INVESTOR: CLIENT: JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený Mgr. Michalem Hašlerem, hejtmanem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82

OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený Mgr. Michalem Hašlerem, hejtmanem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82

SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:
KLIMOR, spol. s r. o.
Zámečná 4, 643 00 Brno
tel.: +420 547 242 066
e-mail: klimaokon@klimaokon.cz

AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:

ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:

NÁZEV AKCE: TITLE: MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR: Ing. Jiří Halíř

ARCHITEKT: ARCHITECT: Ing. arch. Zdena Nimcová

HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: Ing. Marek Svoboda

PROJEKTANT: DESIGNER: Ing. Jiří Šimo

ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: 837 ODDÍL: PART: 06

STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: SO 01 Modernizace objektu MSCB

DATE: srpr 2011

MĚŘÍTKO: SCALE: 1:100

OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: F1.1.4bTechnika prostředí staveb CHLAZENÍ

STUPEŇ FÁZE: PROJECT STATUS: DPS

KÓD DOKUMENTACE: CODE: F1.1.4 b

OBSAH: CONTENT: SCHÉMA

ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER: 0837_05_06_107_00

REVIZE: REVISION: 0