


ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PVC - U SN12

sklon nivelety do 0,6%

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU

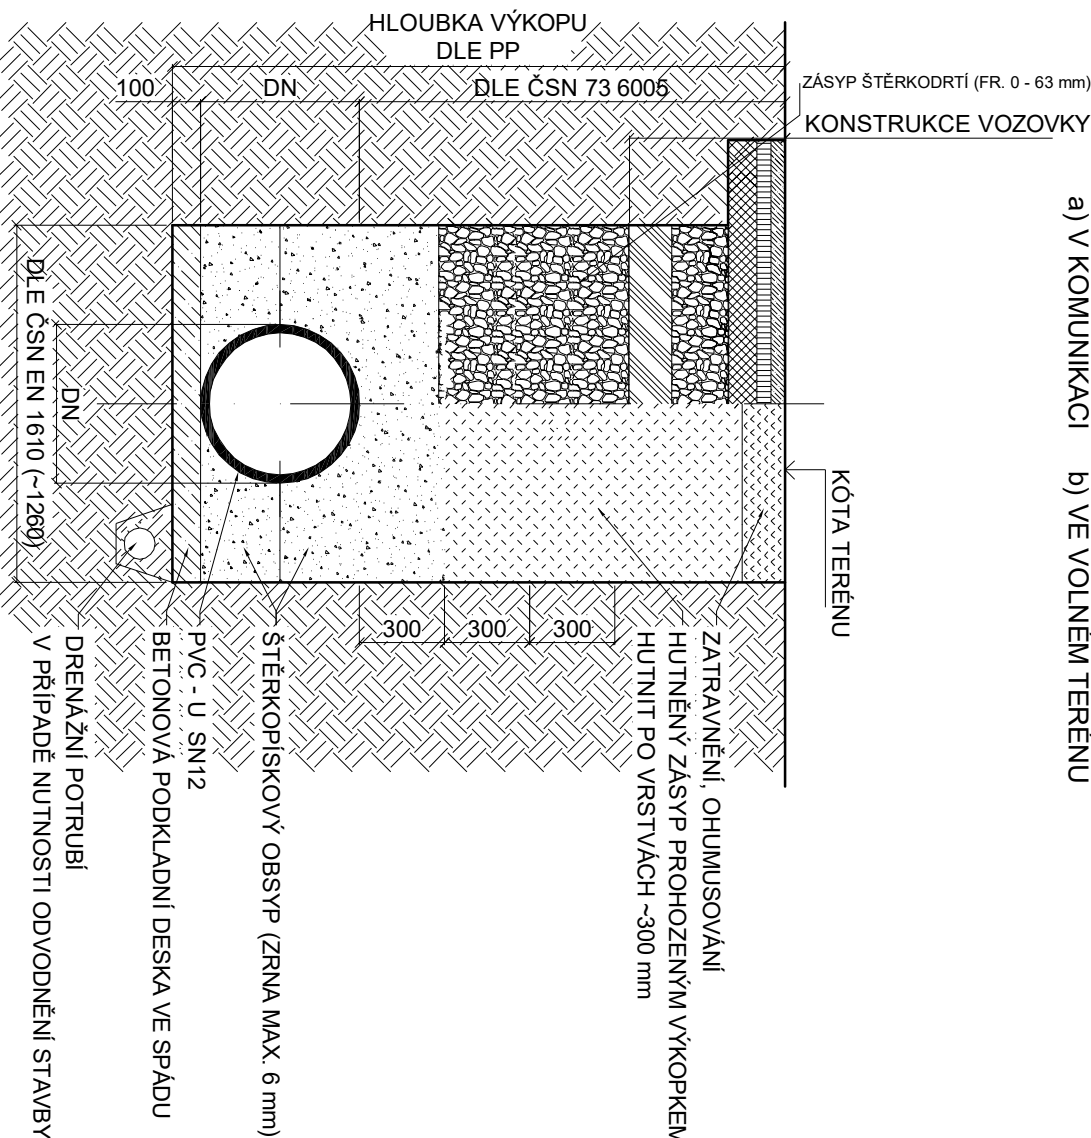


POZNÁMKA. PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ INFRASTRUKTURY VČETNĚ AREÁLOVÝCH

ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PVC - U SN12

sklon nivelety více jak 0,6%

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU

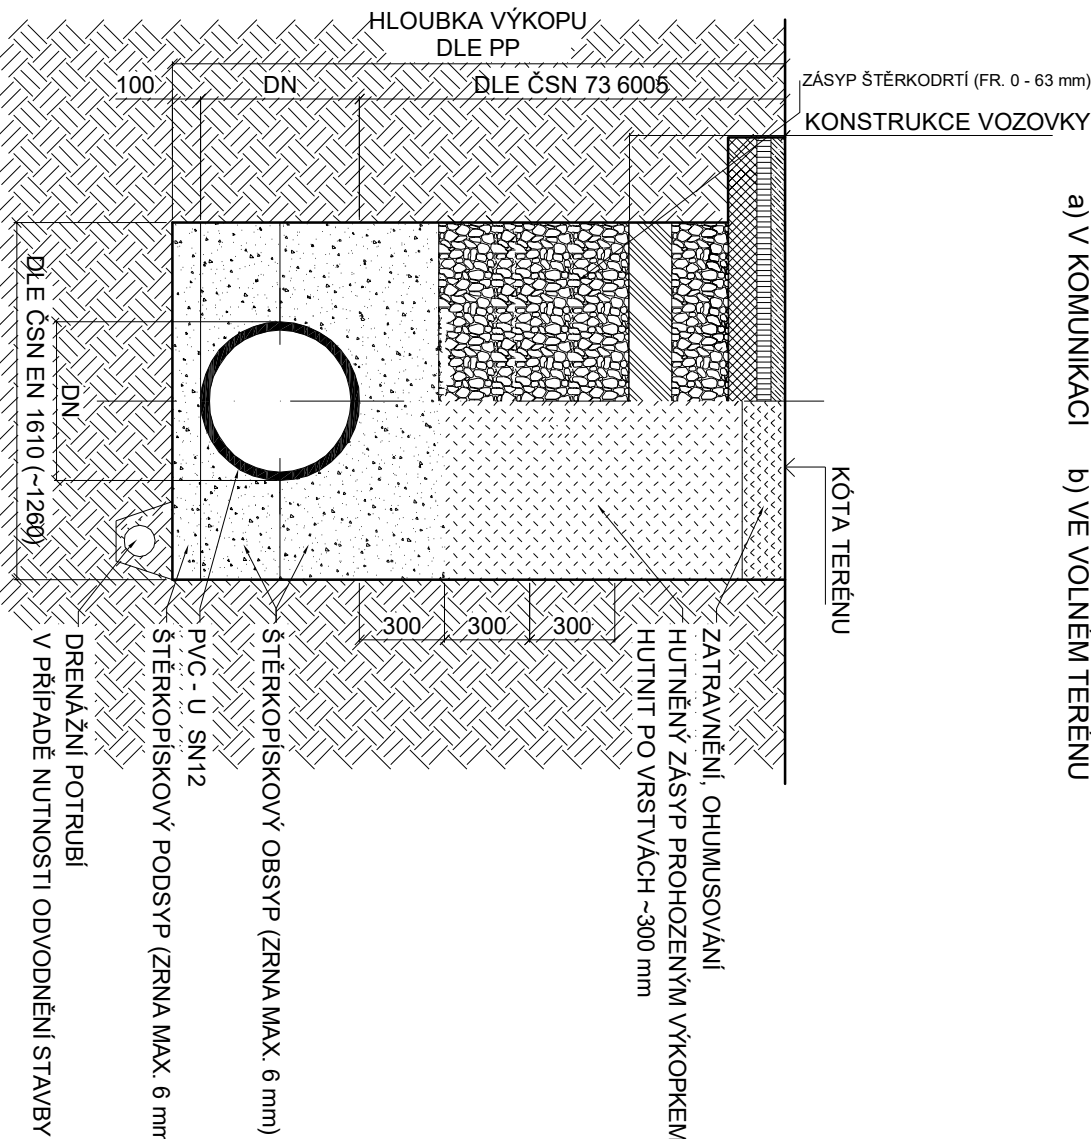

POZNÁMKA. PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ INFRASTRUKTURY VČETNĚ AREÁLOVÝCH

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.		DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZAMĚRU / DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY	
Stavběník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Jánáského 11 689 02, Znojmo		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Krotkova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Schéma:	
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDEK VACULA			
Akce: Urgentní příjem 3.etapa - Zbudování urgentního příjmu v objektu A1 1.NP			
Zpracovatel částí: <div style="text-align: center;"> MK PROFI Hradec Králové s.r.o. </div>		Vyracoval:	
Objekt (SO):		Vypracoval:	
SO 03 - VENKOVNÍ KANALIZACE		Petr Studený, DIS.	
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ			
Datum:		Číslo přílohy:	
Zákazkové číslo:		DPS-04-2024	
Formát:		3xA4	
Stupeň:		DPZ	
		D.8-06	